

## Légende

Passage de la boucle au niveau tete de lit  
Passage de la boucle sous plafond en goulotte  
ou dans les faux plafonds

Montées/descentes

14 x puisages

Coffret Report PTT Coffret gestion osmoseur verrine lumineuse


## Cotation de boucle

Longueur de boucle estimative = 159 ml

PLANS PROJET NON  
VALABLES EN EXECUTION


## Passage goulotte / meuble

env.76ml

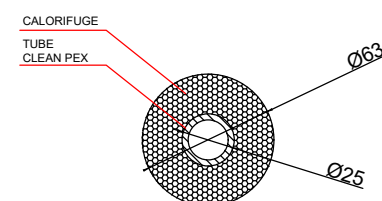


## Passage dans les faux-plafonds

env.83ml

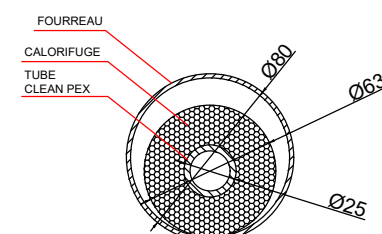

Ech : 1/125 - A3

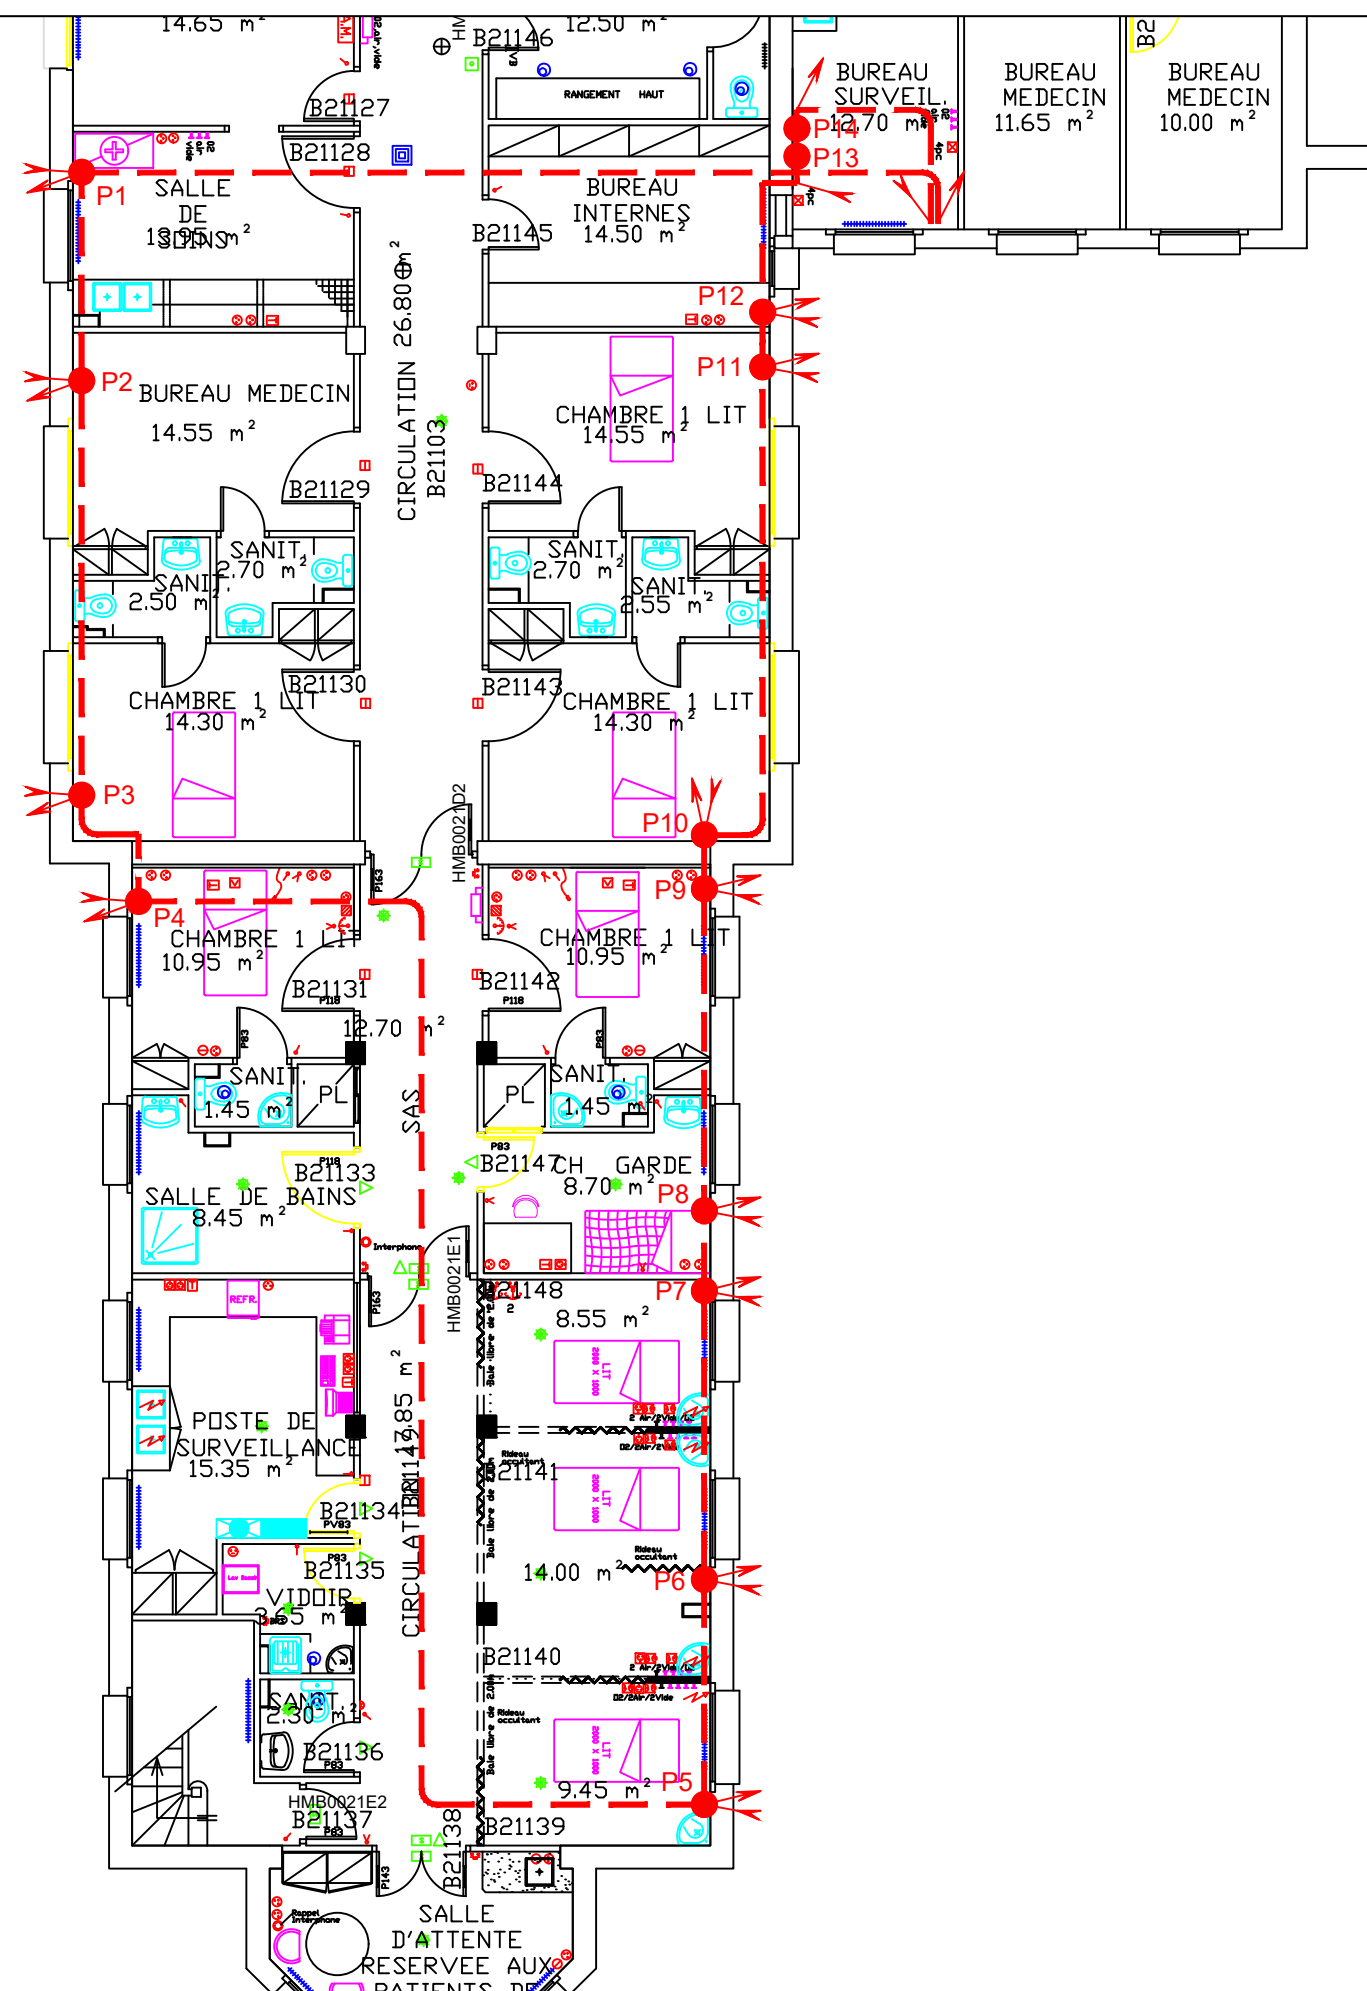

- CHU REIMS -  
Plan de boucle