

[illegible]

B	20/01/2014	MISE A JOUR - DOE -	LESOURD	GRATIE E.	GIRAUD F.
A	20/11/2013	MISE A JOUR	HARROUET	GRATIE E.	GIRAUD F.
Ø	20/10/2013	CREATION	HARROUET	GRATIE E.	GIRAUD F.
IND.	DATE	MODIFICATIONS - OBSERVATIONS	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

COFELY INEO
Agence Nantes Travaux - Pays De Loire
50 boulevard Einstein
44300 NANTES
Tél. 02.28.09.32.10 Fax. 02.28.01.31.25

Indice :	Date :	Echelle :	Numero de Plan :
B	20/01/2014	/	08048-EL-502

dessiné par : HJP

Liaison vers colonne


Eclairage

5G10mm²

IK3 :3.05KA

IK1 :1.6KA

Depuis BTB3 TGBT X1-N.R.S.T. vers ADBRCR

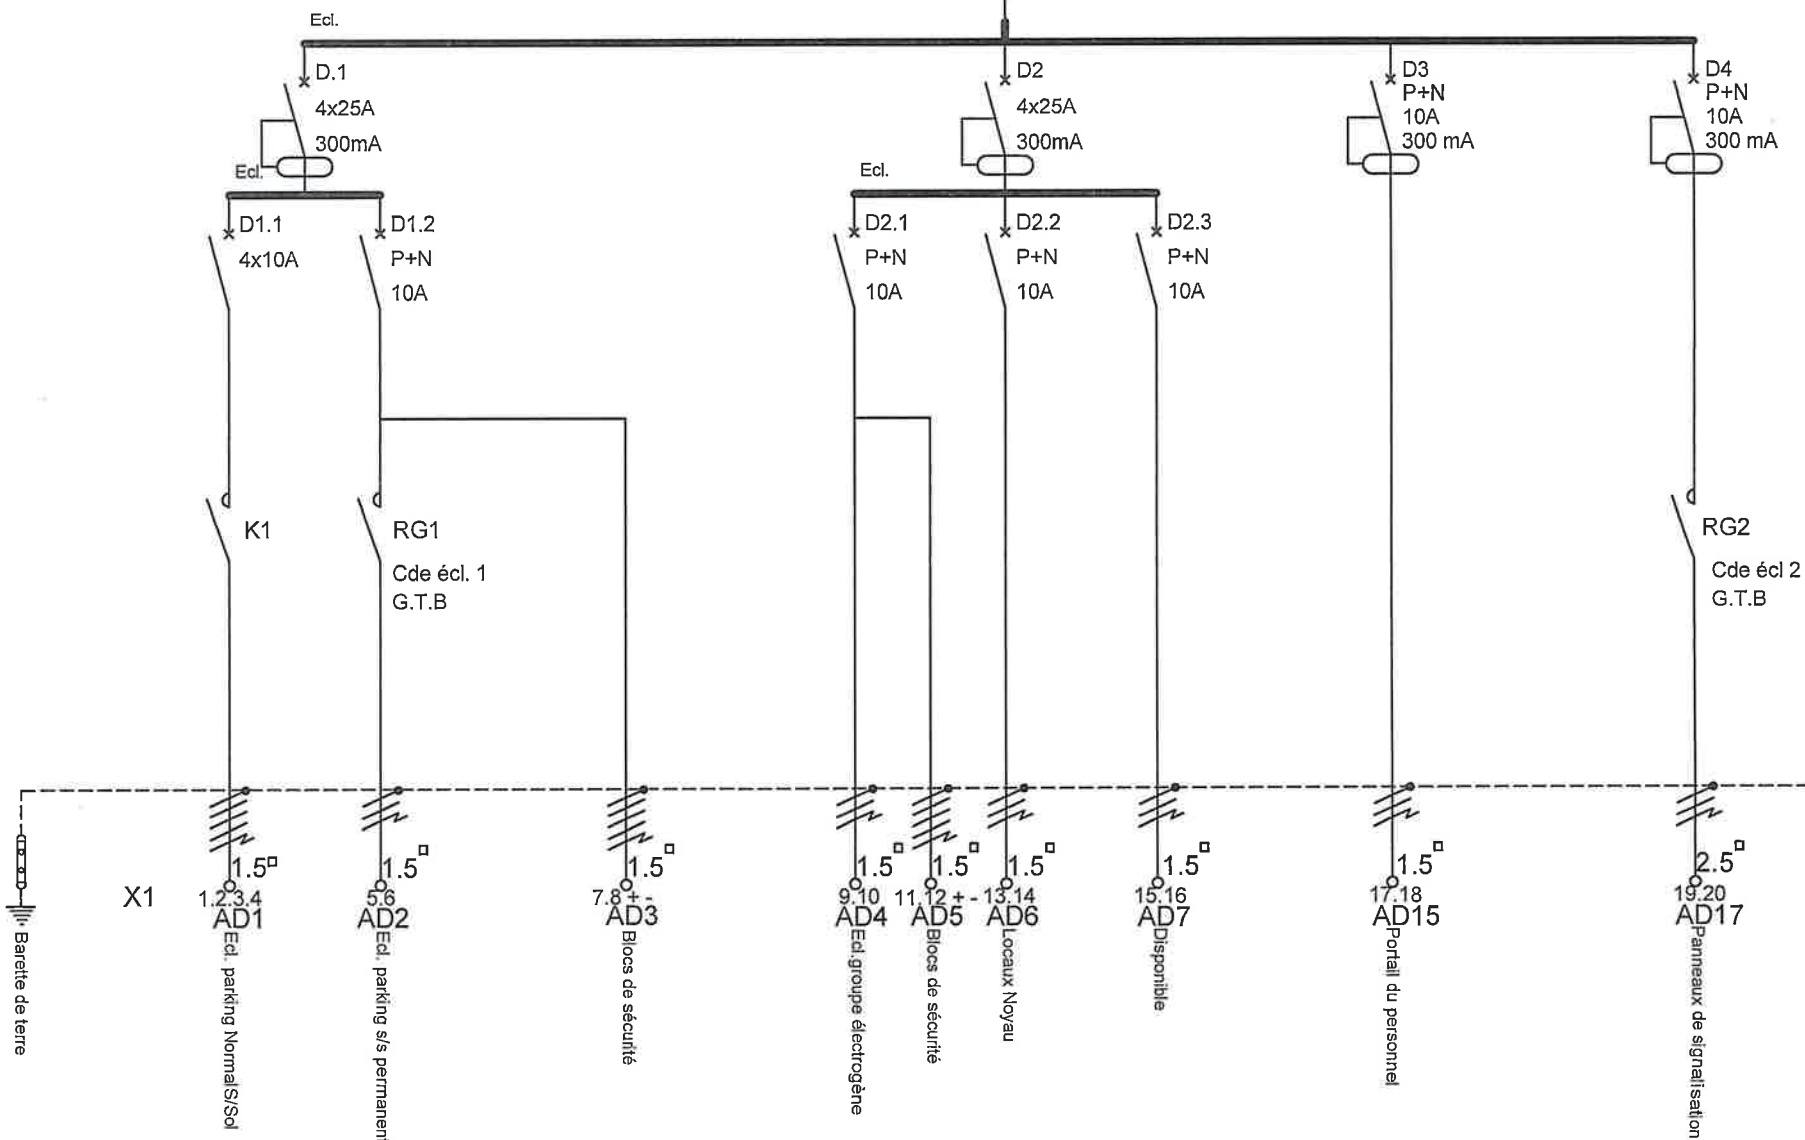

Liaison vers colonne

Prises

5G6mm²

Depuis BTB4 TGBT

X2-N.R.S.T.

DG1

vers ADBRCR.

4x32A

30mA

PC

D10

P+N

16A

D11

P+N

16A

D12

P+N

20A

X2

2.5[□]
AD18

PC parking + Loc archives

2.5[□]
AD19


Disponible

4[□]
AD20

PC nettoyage
Parking S/Sol

IK3 : 1.93KA

IK1 : 0.99KA

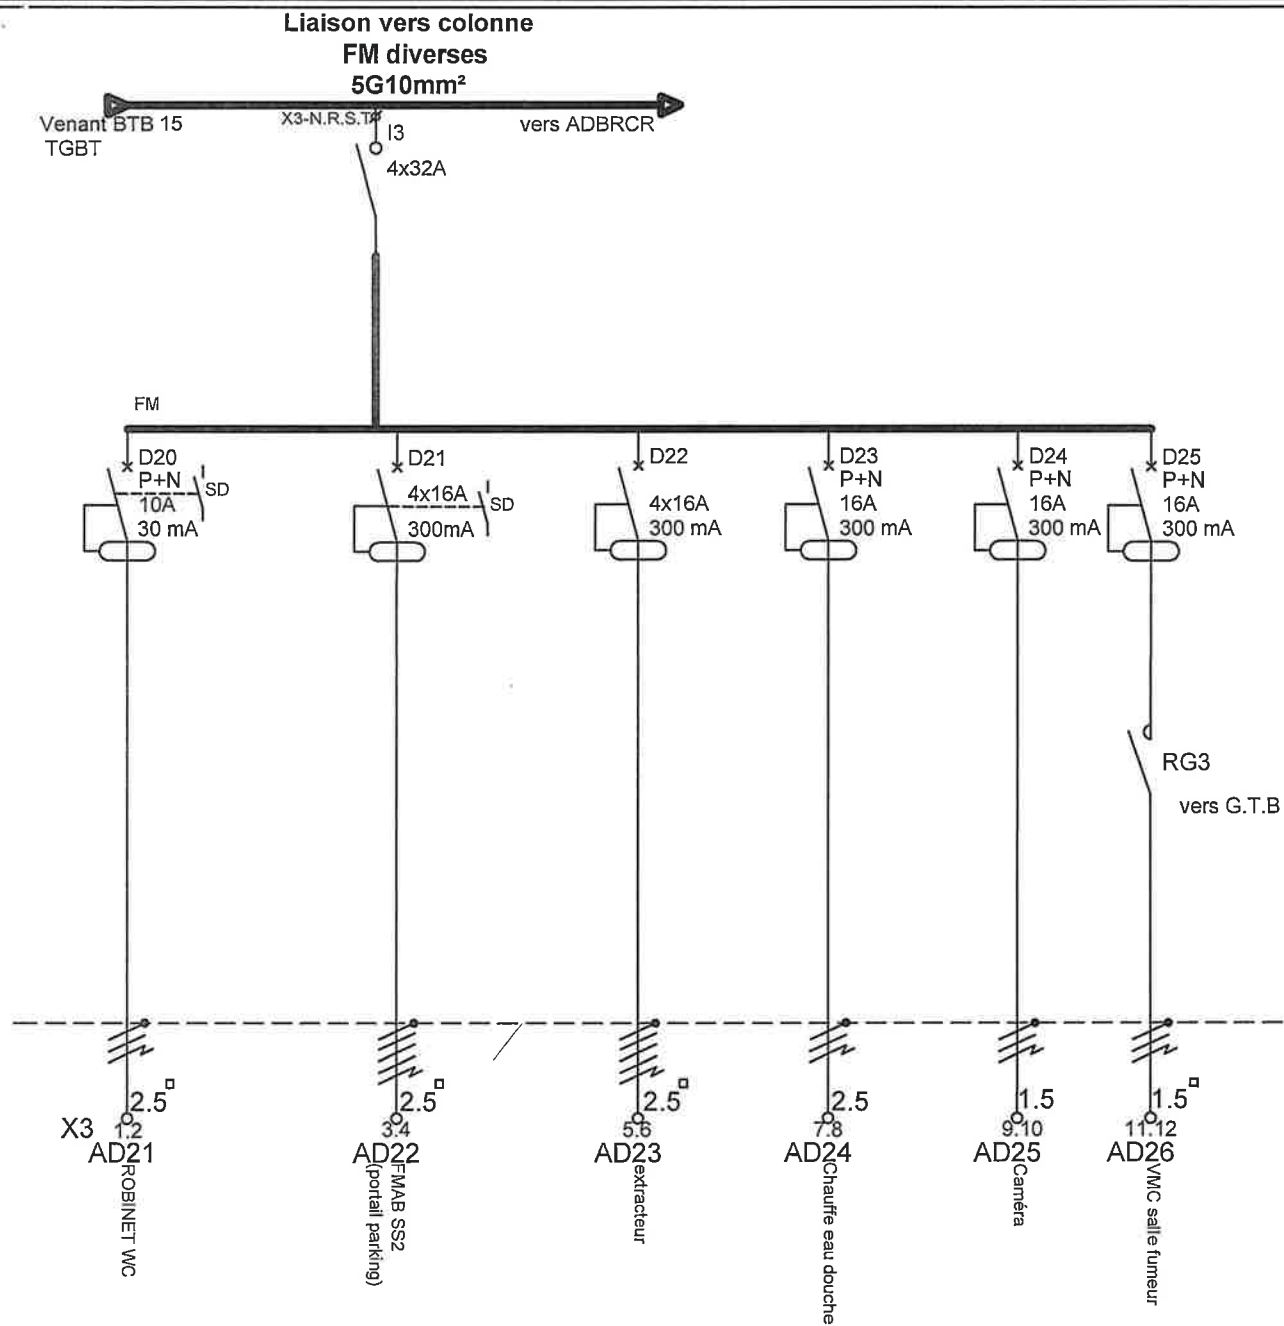

IK3 :9.33KA
IK1 :6.58KA