



Liaison vers colonne
Eclairage services généraux
5G4mm²

IK3 :10.46KA
 IK1 :8.01KA

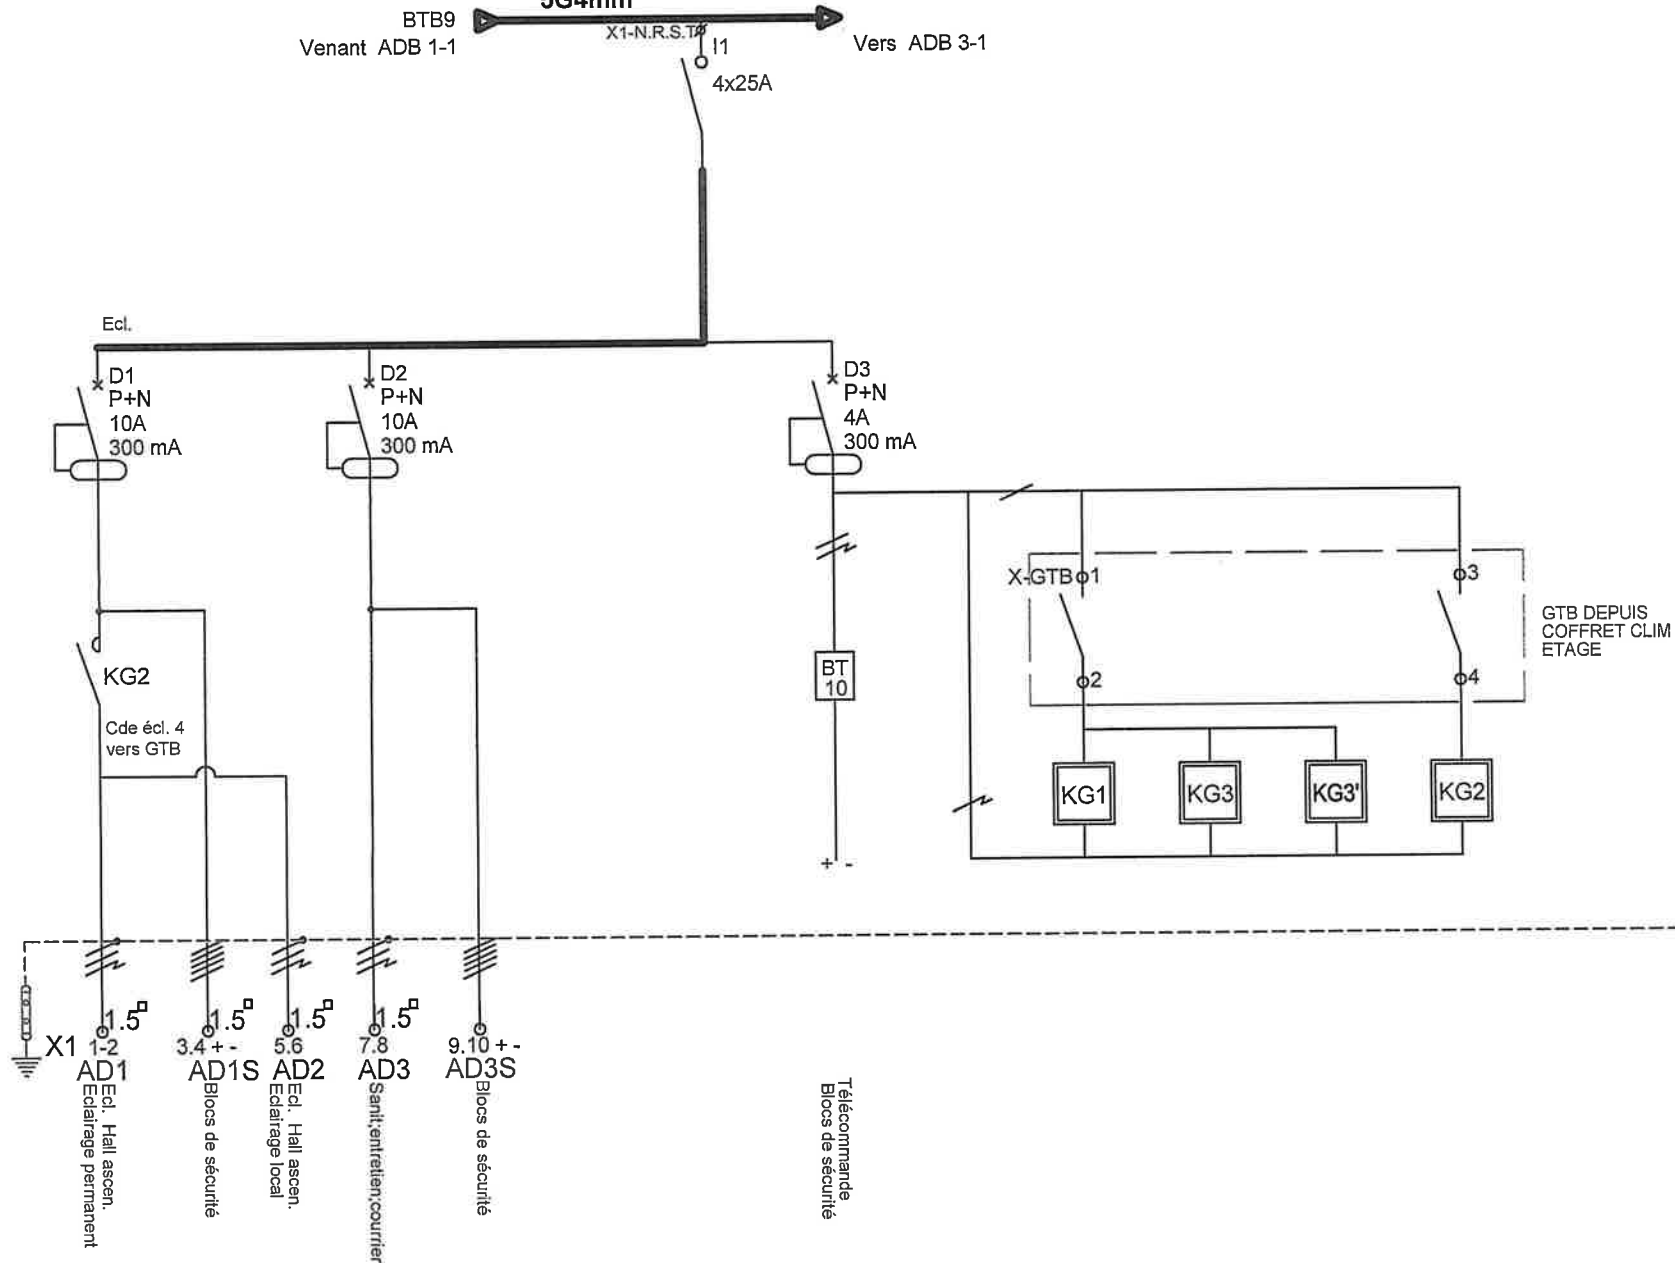


Liaison vers colonne
Eclairage bureaux
5G4mm²

IK3 :10.46KA
IK1 :8.01KA

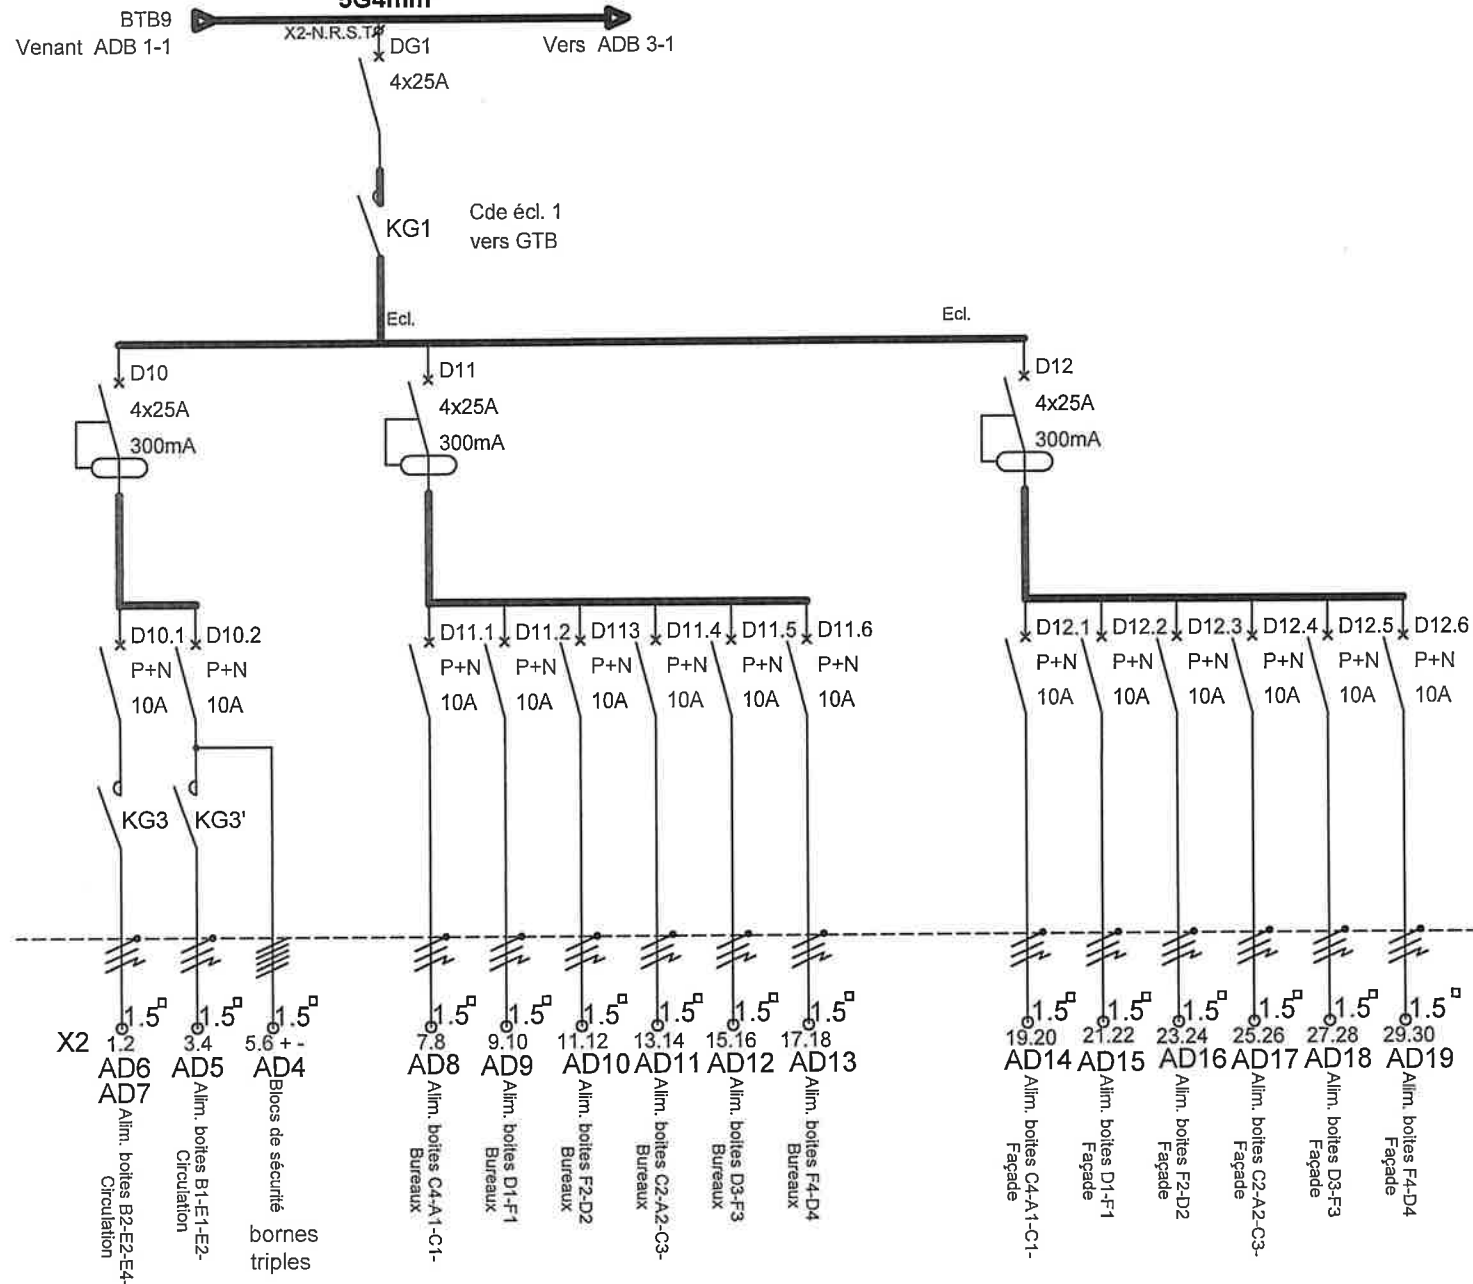

Liaison vers colonne
Prises services généraux
5G6mm²

IK3 :10.84KA
IK1 :8.57KA

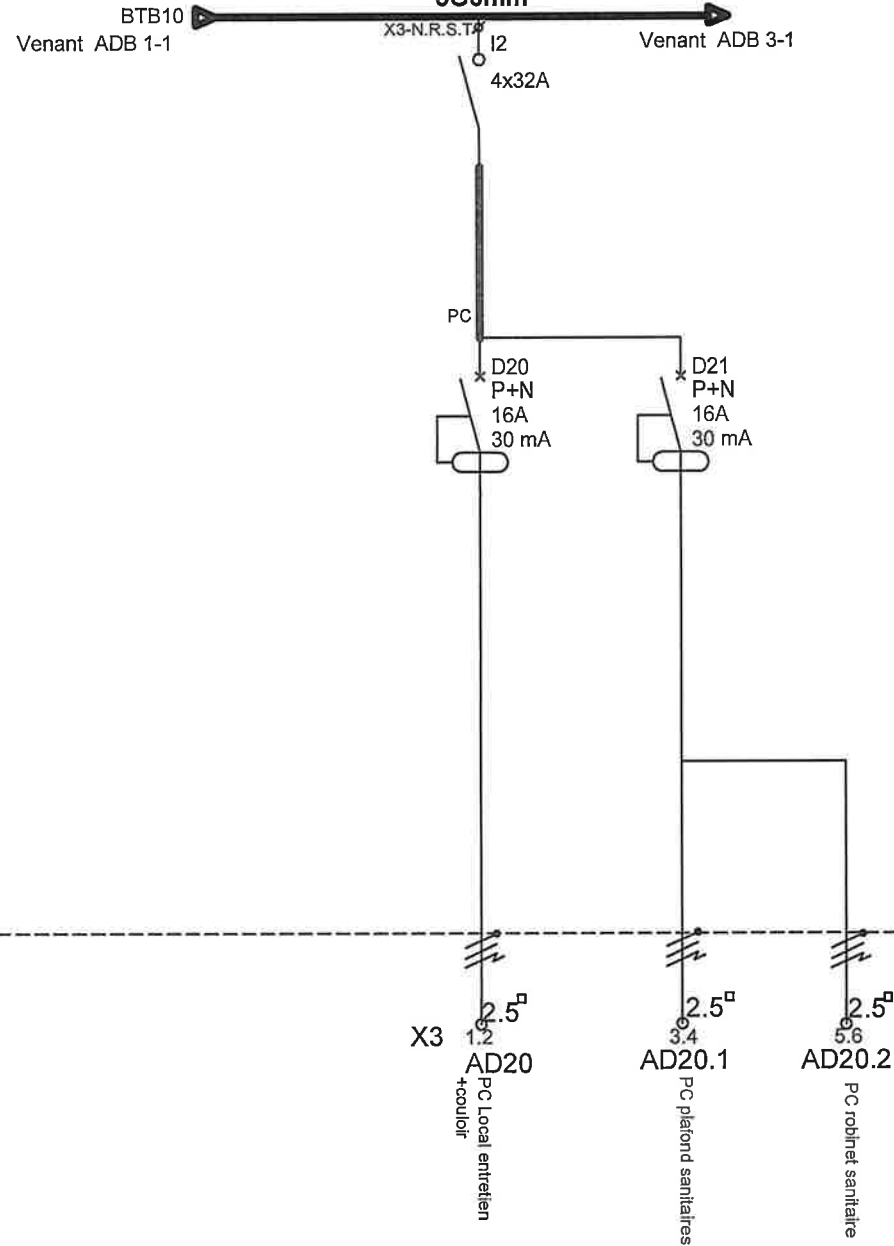

Liaison vers colonne


Prises bureaux


5G6mm²

IK3 :10.84KA

IK1 :8.57KA


BTB10
Venant ADB 1-1
X4-N.R.S.T.
DG2
4x40A
Vers ADB 3-1

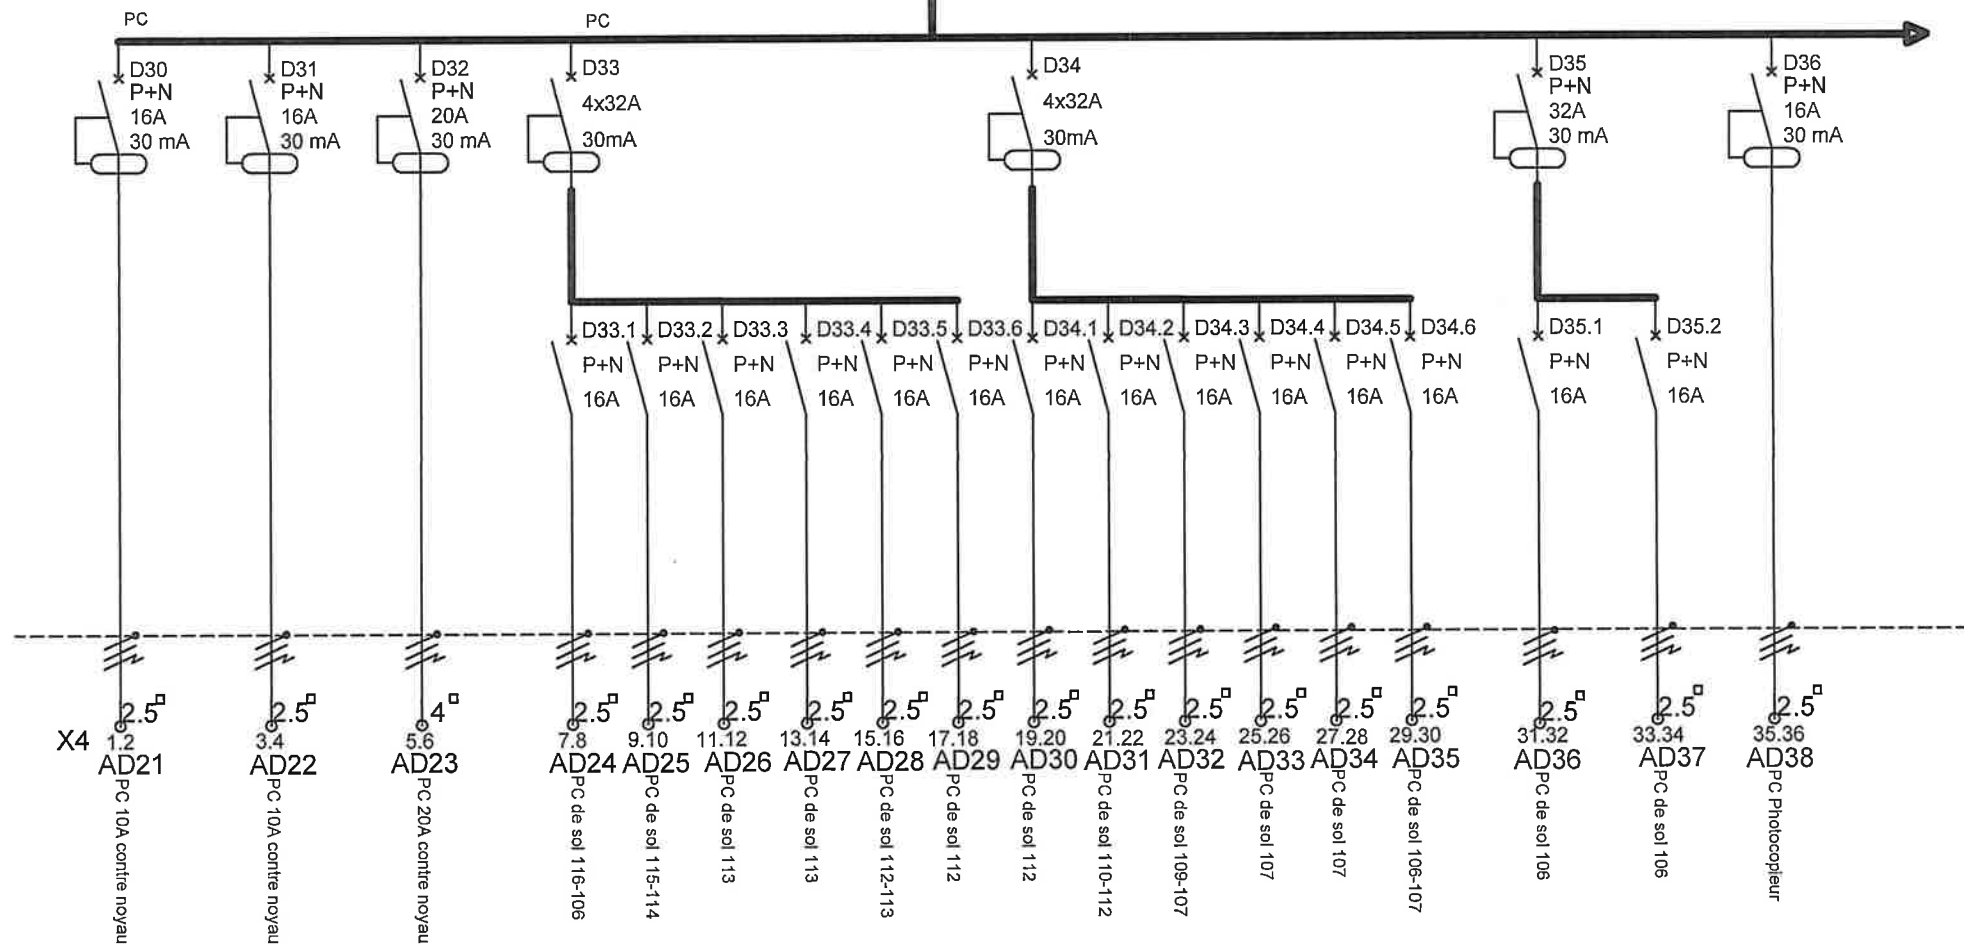

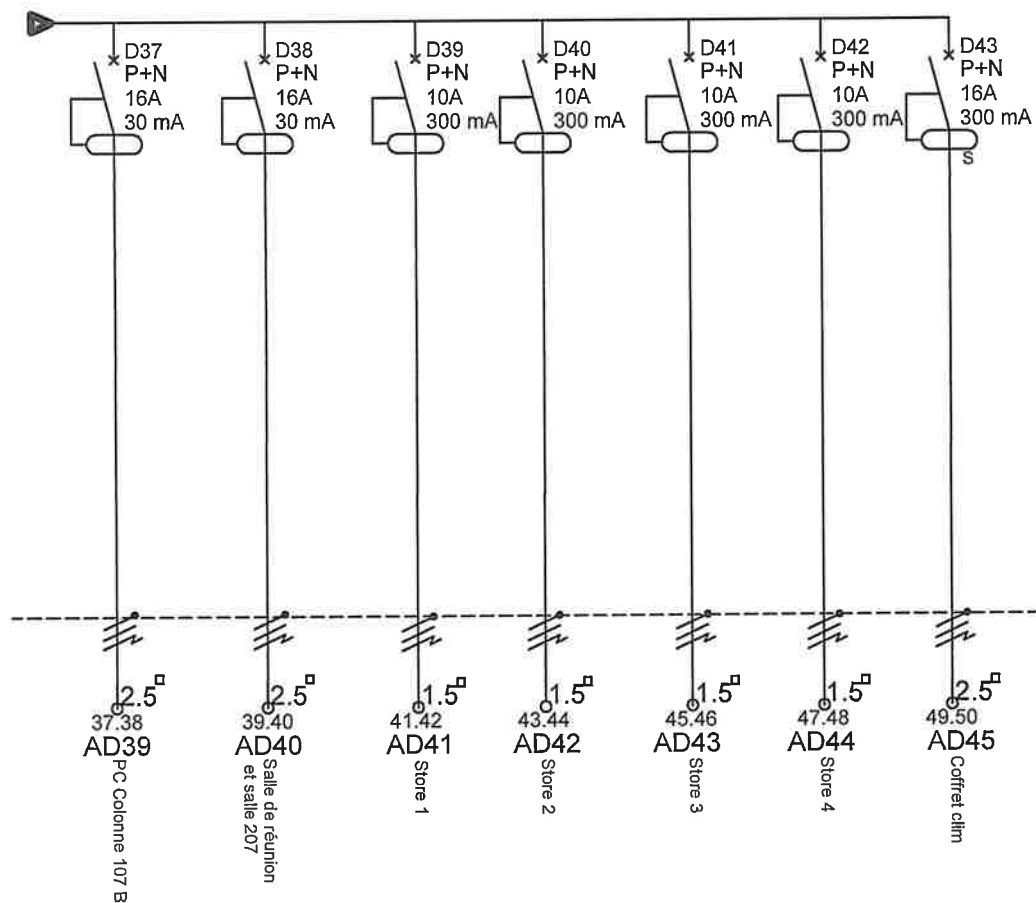

IK3 :8.88KA

IK1 :6.10KA

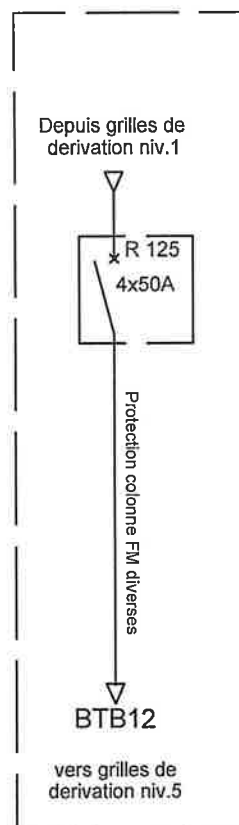

Liaison vers colonne
Informatique
5G10mm²

IK3 :9.10KA

IK1 :6.33KA

BTB info
Venant ADB 1-1

X5-N.R.S.T.

Vers ADB 3-1

DG3

4x50A

INFO

