


PUISSANCE	K	KVA	PUISSANCE	K	KVA	TOTAL PUIS. FOISSONNEE	TENSION : 220 / 380 V	Icc1 : 1 KA
ECLAIRAGE :	7100	x 1	= 7100	FM :	23700	x 0.8	= 18950	Icc3 : 1.9 KA
P.C. :	2100	x 0.5	= 1050	x				
REGIME DE NEUTRE : ITAN								



REPERE	IG	E1	E2	E2S	DEPART	APPAREIL
DESIGNATION	Alim. Depuis TGBT	Tode Blocs Secours Depuis Arm. Existant Rdc Rue	Eclairage Hall Personnel All.8	Telecommande B.P Ecl. Hall Pers.	Eclairage SAS Personnel All.1	Eclairage Secu. Hall et SAS Personnel
PUISSANCE KVA		450 VA	200 VA			
SECTION DE CABLE	5G10 mm2	5G1.5mm2	2x1.5mm2	3G1.5mm2	4x1.5mm2	
TYPE DE CABLE	RO2V	RO2V	RO2V	RO2V	RO2V	
DESIGNATION/TYPE	Disj. C60 H	Inter General	Disj. C60 A	2x10 A	Disj. C60 A	
CALIBRE	63A	4x63A				
COURBE						
AUXILIAIRES						

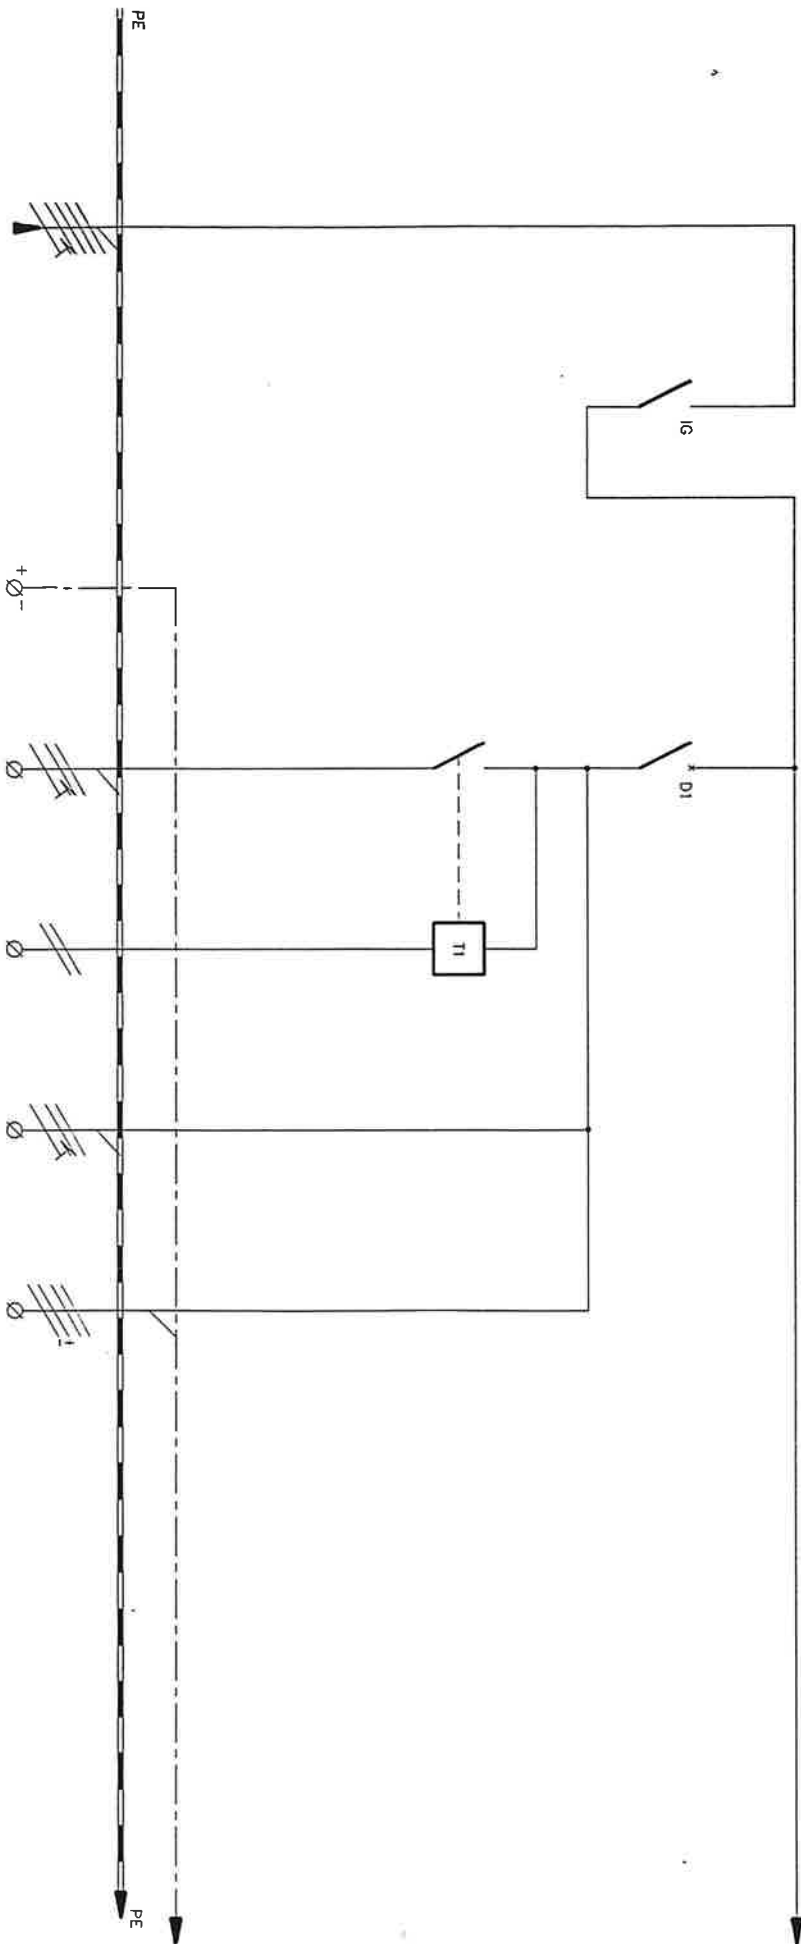


URSSAF NANTES CONTRUCTION HALL ACCUEIL
ARMOIRE HALL ACCUEIL (AHA)

B	15/03/96
A	13/11/95
Ind.	18/05/95

MISE A JOUR SUIVANT EXECUTION (0.0.E)	DESERT F.
MODIFICATION FOLIOS 2,3et5	EVAIN D.
CREATION	Norme
Modifications	

Plan :	Folio :
44793-EL-500/URS	2

Indice :	B
----------	---

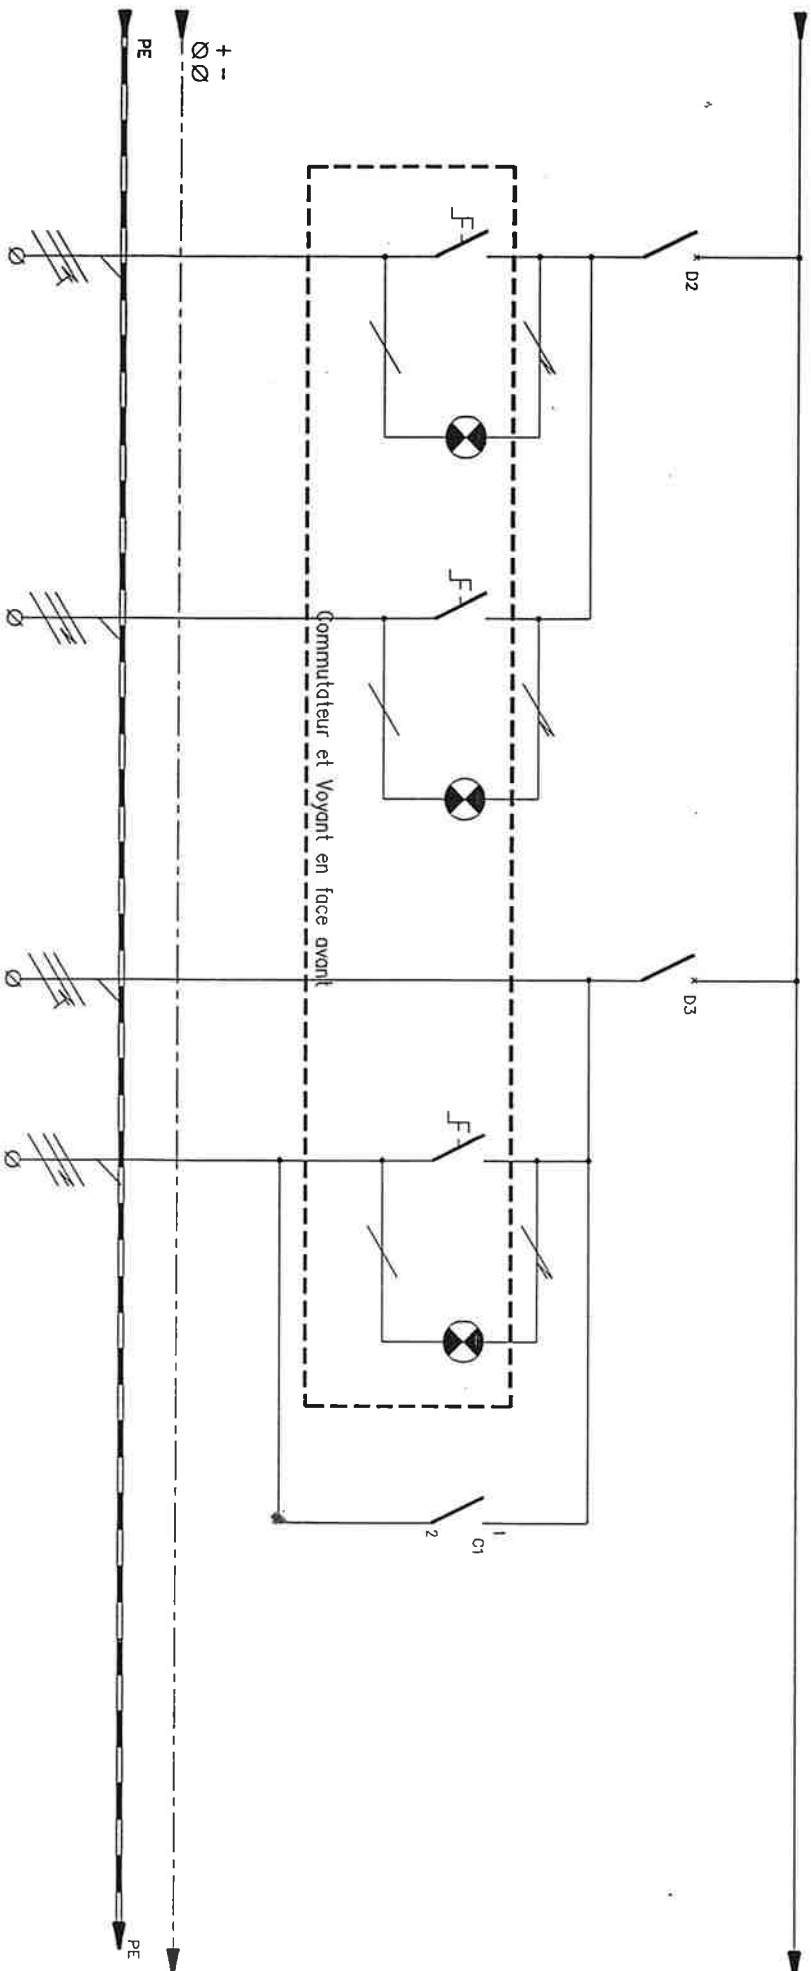

REPERE	E3	E4	E5	E6	Contact		
DESIGNATION	Eclairage Guichet All.1	Eclairage Guichet All.2	Eclairage Bureaux	Eclairage Hall Personnel	Asservissement Intrusion		
PUISSANCE KVA	500 VA	250 VA	320 VA	300 VA			
SECTION DE CABLE	3G1.5mm2	3G1.5mm2	3G1.5mm2	3G1.5mm2			
TYPE DE CABLE	RO2V	RO2V	RO2V	RO2V			
DESIGNATION/TYPE	Disj. C60 A		Disj. C60 A				
CALIBRE	2x10 A		2x10 A				
COURRE	C		C				
AUXILIAIRES							




URSSAF NANTES CONSTRUCTION HALL ACCUEIL
ARMOIRE HALL ACCUEIL (AHA)

Ind.	Dates	Modifications
C	13/05/96	MODIFICATION FOLIOS 3-4-5-7
B	15/03/96	MISE A JOUR SUIVANT EXECUTION (I.O.E)
A	13/11/95	MODIFICATION FOLIOS 2,3,4,5

DESERT F.	DESERT F.
EVAN D.	

Plan :
44793-EL-500/URS

Folio : 3
Indice : C

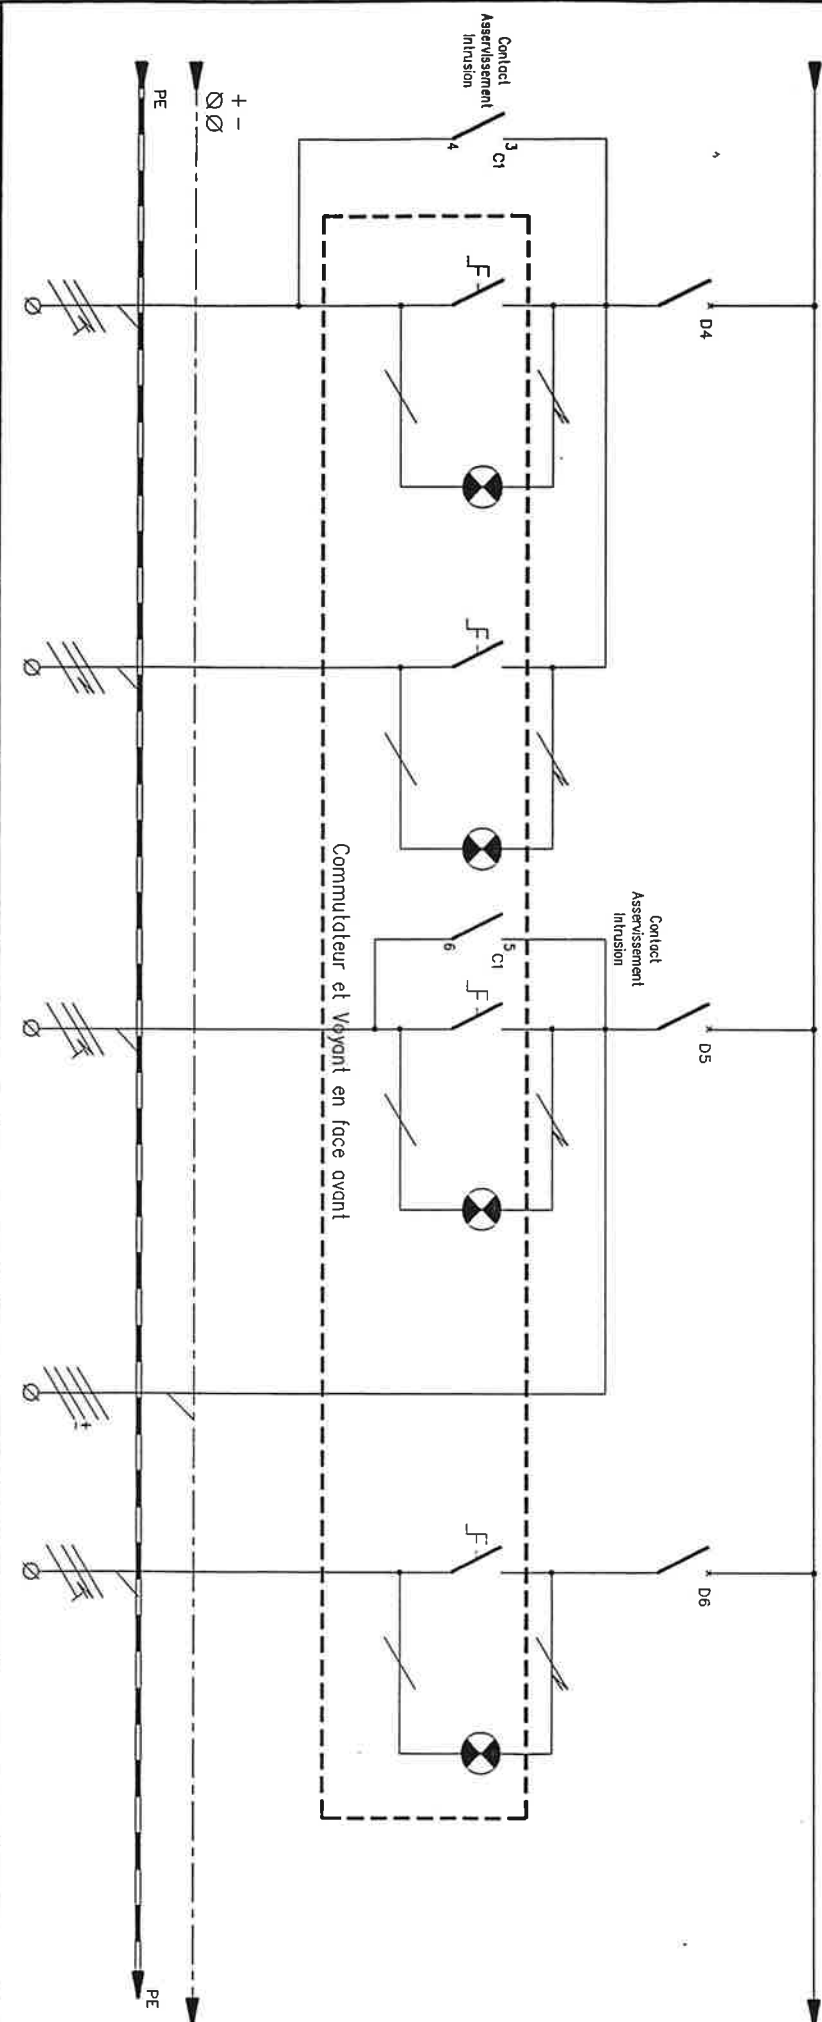

REPERE	DEPART	APPAREIL
E7	Eclairage Hall Plafond Bas All.3	750 VA
E8	Eclairage Circul. devant Guichet All.4	200 VA
E9	Eclairage Hall Plafond Haut All.5	1200 VA
E9S	Eclairage Secu. Hall	4x1.5mm2 RO2V
E10	Eclairage Hall Appliques All.6	3x1.5mm2 RO2V
DESIGNATION	3x1.5mm2 RO2V	
TYPE DE CABLE	3x1.5mm2 RO2V	
SECTION DE CABLE	3x1.5mm2 RO2V	
DESIGNATION/TYPE	Disj. C60 A 2x10 A	
CALIBRE	Disj. C60 A 2x10 A	
COURBE	C	
AUXILIAIRES		




URSSAF NANTES CONTRUCTION HALL ACCUEIL
ARMOIRE HALL ACCUEIL (AHA)


Ind	Dates	Modifications
C	13/05/96	MODIFICATION FOLIOS 3-4-5-7
B	15/03/96	MISE A JOUR SUIVANT EXECUTION (D.O.E)
A	13/11/95	MODIFICATION FOLIOS 2,3,4,5


DESERTE F.	Norme
DESERTE F.	EVAN D.

Plan: 44793-EL-500/URS


Folio : 4
Indice : C

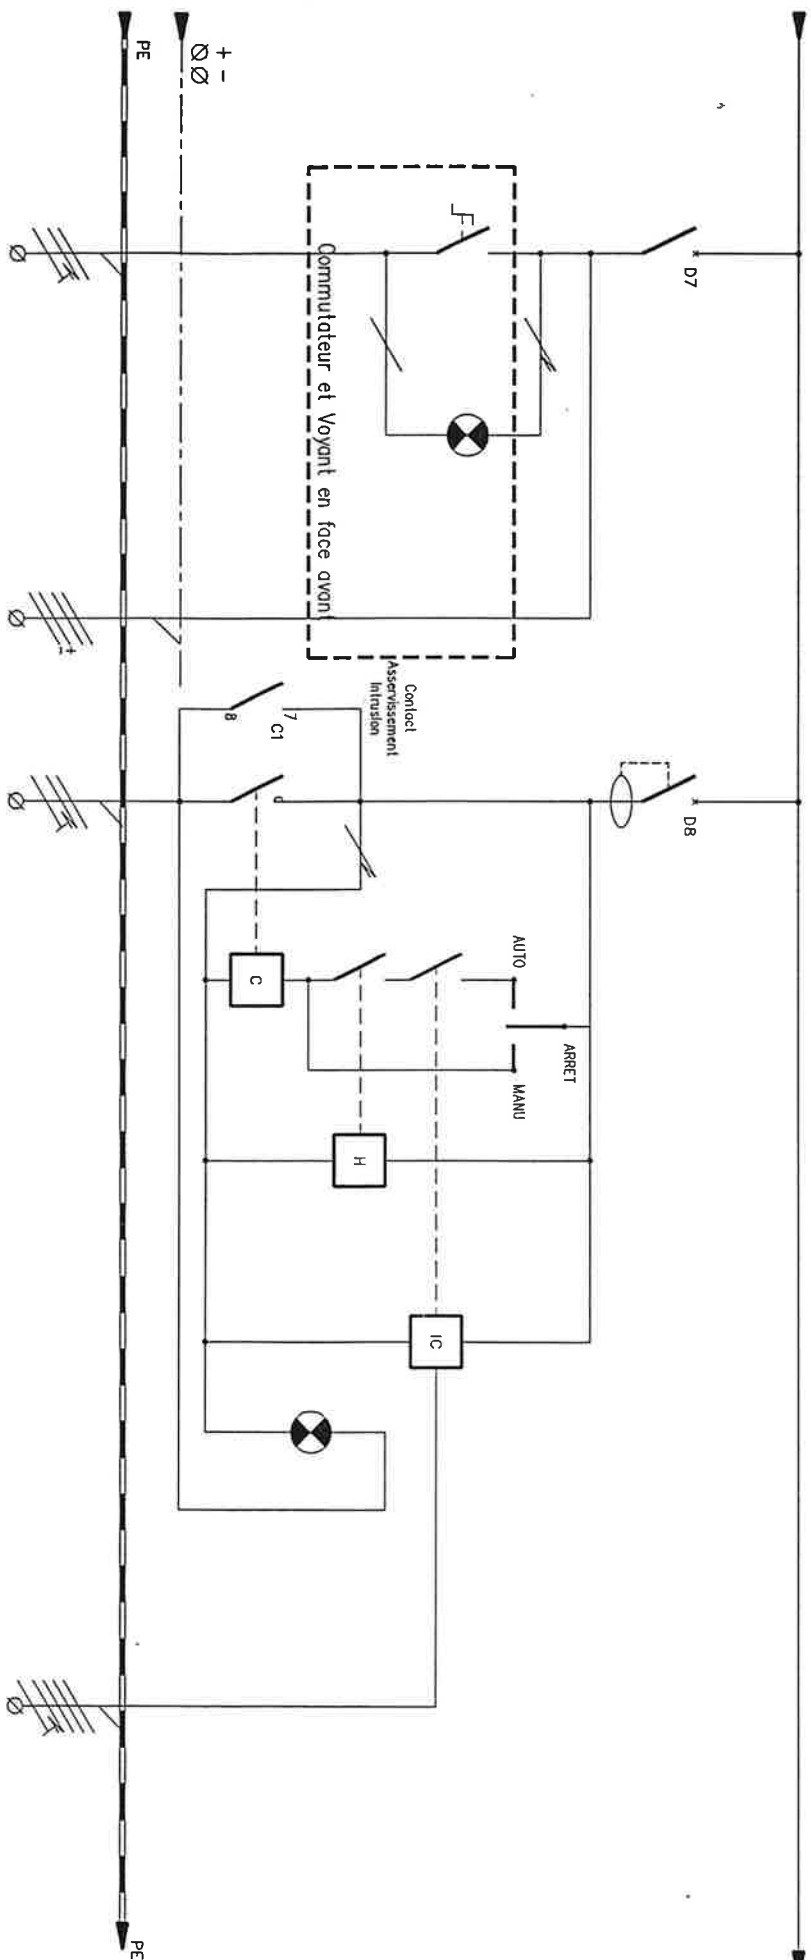

DEPART		APPAREIL									
REPERE	E11	E11S	E12	Contacteur	Horloge				IC		
DESIGNATION	Eclairage SAS All.7	Eclairage Secu. SAS	Eclairage Extérieur						Cellule en Terrasse		
PUISSANCE KVA	20 Ø VA		90 Ø VA								
SECTION DE CABLE	3G1.5mm2	4x1.5mm2	3G2.5mm2						5G1.5mm2		
TYPE DE CABLE	RO2V	RO2V	RO2V						RO2V		
DESIGNATION/TYPE	Disj. C60 A		Disj. Diff. C60 A				Inter Crepusculaire				
CALIBRE	2x1Ø A		2x1Ø A	2x2Ø A							
COURBE	C		C								
AUXILIAIRES											
	URSSAF NANTES CONTRUCTION HALL ACCUEIL				MODIFICATION FOLIOS 3-4-5-7		DESERT F.	Pion :	Folio :	Indice :	
	ARMOIRE HALL ACCUEIL (AHA)				MISE A JOUR SUIVANT EXECUTION (O.O.E)		ESVANT F.				
					MODIFICATION FOLIOS 2,2x15		EVAN D.	44793-EL-500/URS	5	C	
					Modifications		Noms				
	C	13/05/96									
	B	15/03/96									
	A	13/11/95									
	Ind.	Dates									

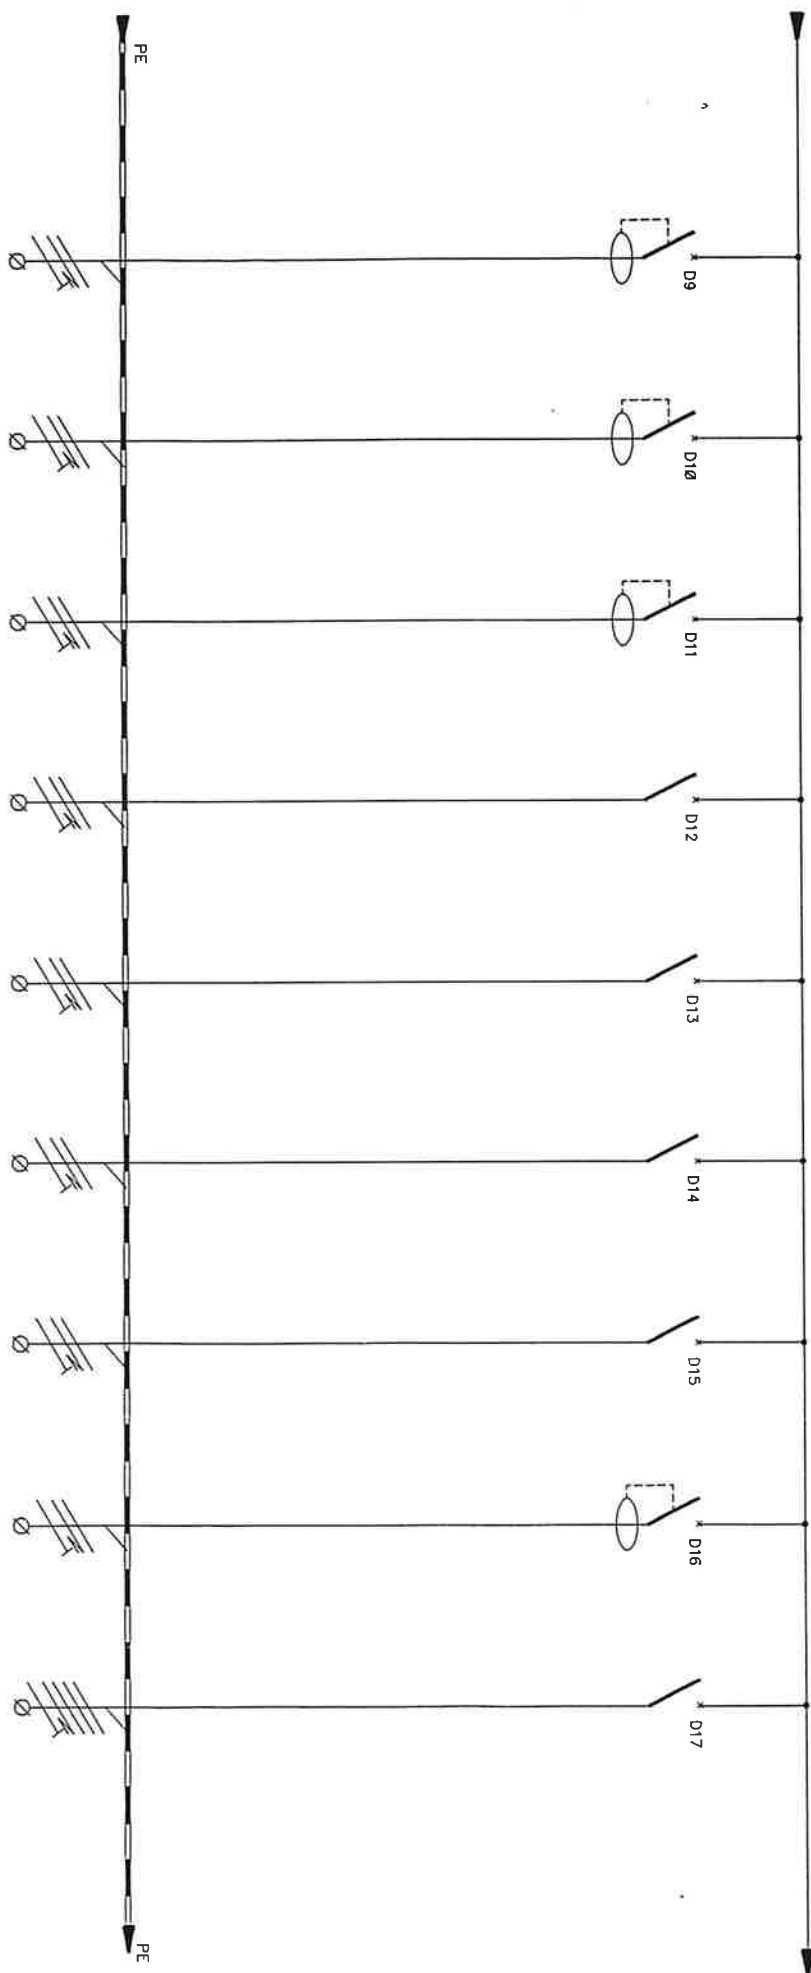

DEPART						AP PAREIL	
REPERE		PC1		PC2		PC3	
DESIGNATION		PC Bureau sur Plinthe		PC Bureau et Attente		PC Hall Guichet Hall Personnel	
PUISSANCE KVA		800 VA		600 VA		700 VA	
SECTION DE CABLE		3G2.5mm ²		3G2.5mm ²		3G2.5mm ²	
TYPÉ DE CÂBLE		ROZV		ROZV		ROZV	
DESIGNATION/TYPÉ	Dtsj. Diff. C60 A		Dtsj. Diff. C60 A		Dtsj. Diff. C60 A		Dtsj. Diff. C60 A
CALIBRE	2x16A		2x16A		2x16A		2x16A
COURBE	C		C		C		C
AUXILIAIRES	300 mA		300 mA		300 mA		300 mA



URSSAF NANTES CONSTRUCTION HALL ACCUEIL
ARMOIRE HALL ACCUEIL (AHA)

B	15/03/96	MISE À JOUR SUIVANT EXECUTION (D.O.E.)	DESERT F.	Folio :	Indice :
A	13/11/95	MODIFICATION FOXIUS 2.xeils	E.VAN D.	6	B
Incl.	Dates	CREATION	E.VAN D.		
		Modifications	Noms	44793-EL-500/URS	

