



Flux spécifiques au laboratoire d'immunogénétique, site de Dijon

Circuit pour le ménage

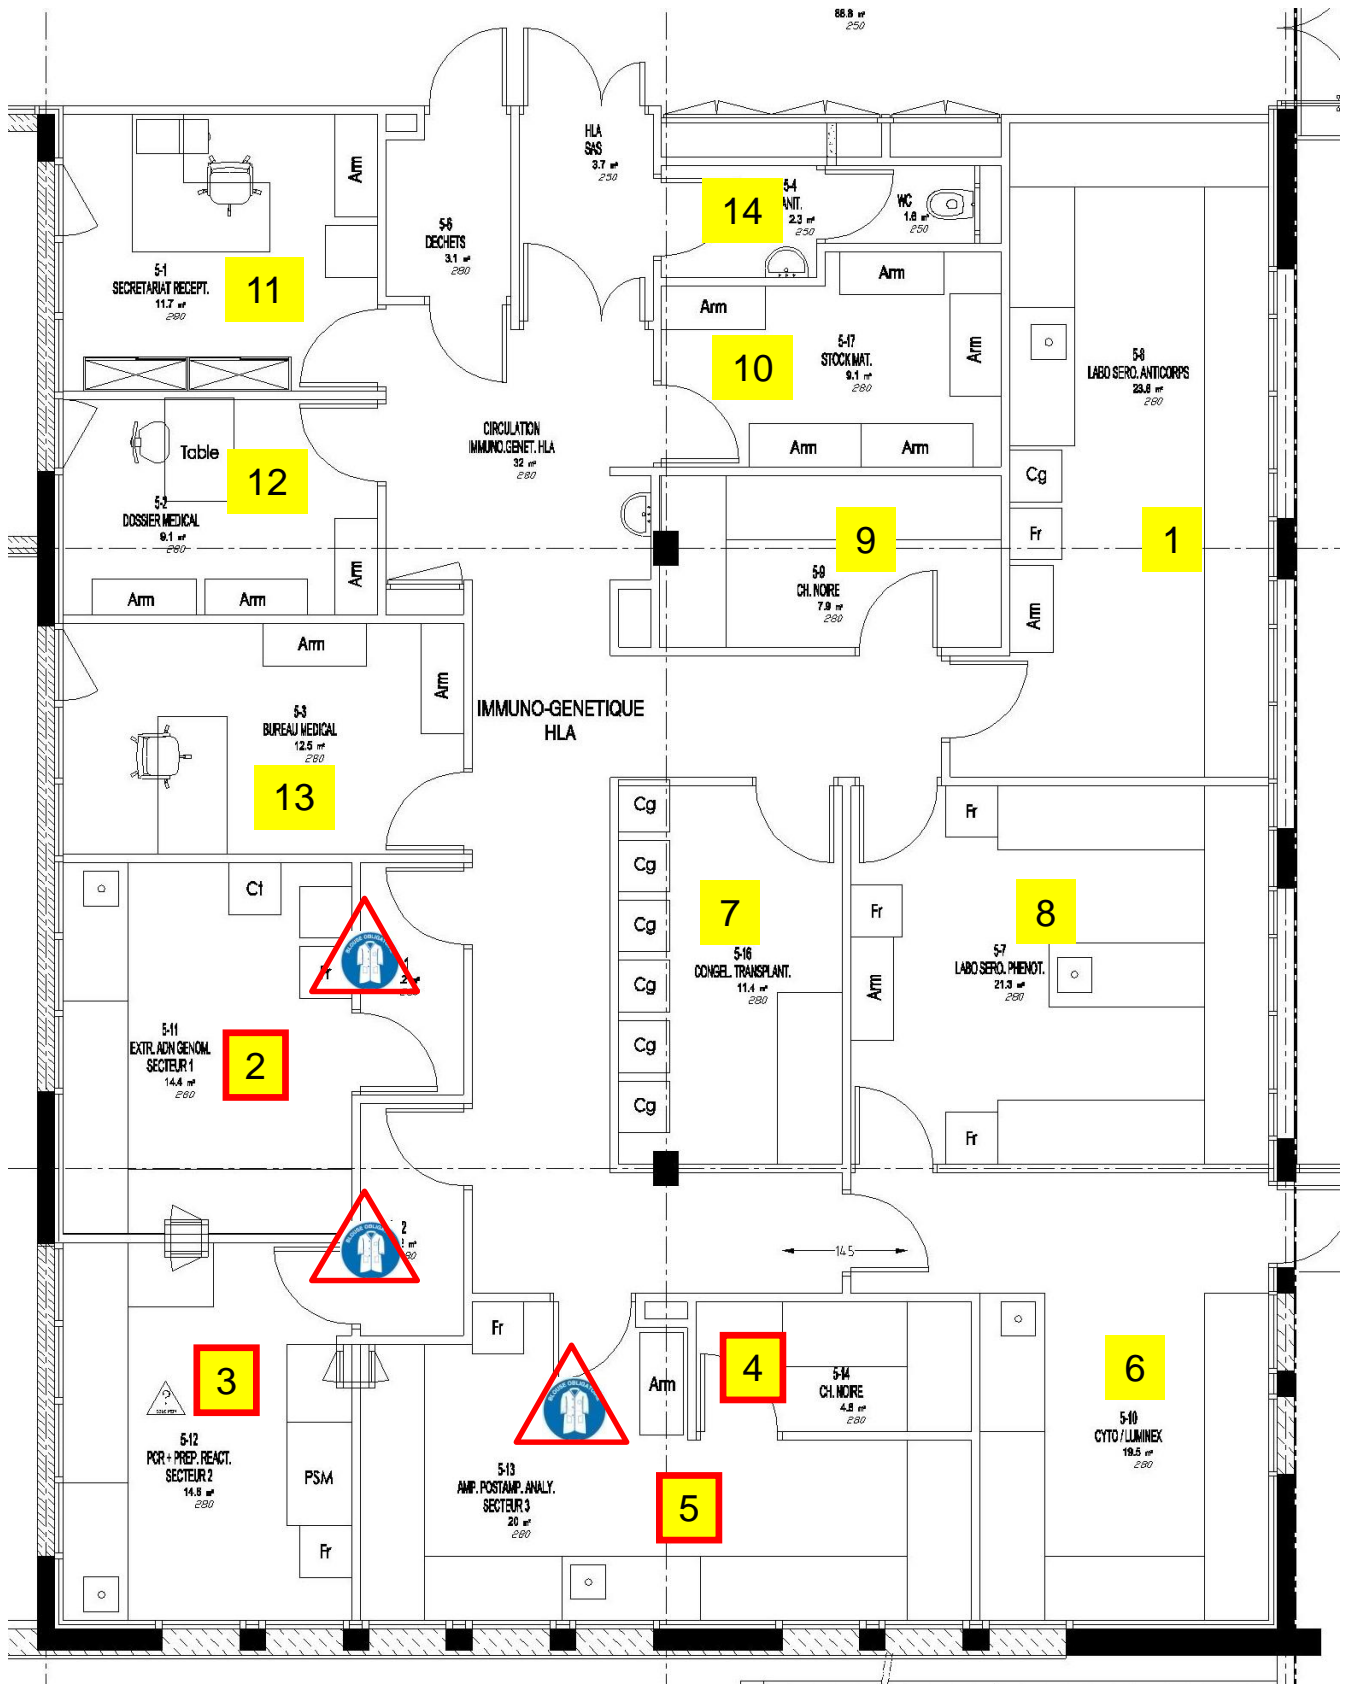

Recommandations générales :

- intervenir dans l'ordre défini par les numéros
- ne pas toucher aux réglages de climatisation
- lorsque ce panneau  est présent :

- * Port d'une sur-blouse obligatoire
- * Veiller à la fermeture des portes
- * Activer les UV en sortant de la pièce