


TABLEAU DE CORRELATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

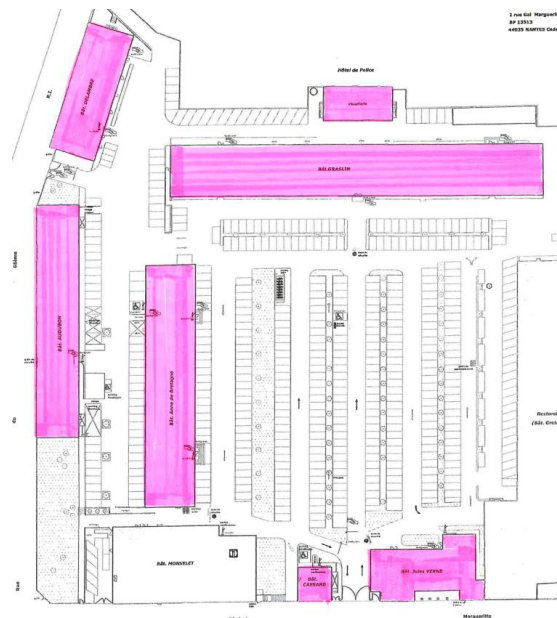

Bâtiments du Centre Administratif de Cambronne
NANTES (44)

BATIMENT JULES VERNE

NIVEAU RDC																					
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE					ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 300 secondes		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés					Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	01 DM Niveau 1	01	X		X		01														X
01 Locaux divers			X		X																X

BATIMENT DELAMBRE

NIVEAU RDC																					
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	VD	NON STOP MC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	01 DM Niveau RDC	01	X		X		01														X
01 Locaux de stockages			X		X																

NIVEAU N+1																					
SCENARII / FONCTIONS	EVACUATION					COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE					ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde	ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	VD	NON STOP MC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	

ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés				D.A.S Commandés				Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																	
	02 DM Niveau RDC	01	X		X		01											X
02 Locaux techniques			X		X													X

NIVEAU N+2																					
SCENARIOS / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	VD	NON STOP MC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	03 DM Niveau RDC	01	X		X		01														X

BATIMENT ANNE DE BRETAGNE

NIVEAU REZ DE CHAUSSEE																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	01 DM niveau RDC	01	X		X		01				X											X
01 Local technique			X		X							X										

NIVEAU 1																					
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION					COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE					ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS

ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés					D.A.S Commandés					D.A.S Commandés					Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	02 DM Niveau 2	01	X		X		01			X	X										X
02 Locaux divers			X		X						X										X

NIVEAU 2																					
SCENARI / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	03 DM Niveau 2	01	X		X		01				X										X
03 Locaux divers			X		X							X									

NIVEAU 3																					
SCENARI / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	04 DM Niveau 3	01	X		X		01				X										X
04 Local technique			X		X							X									

NIVEAU 4																					
SCENARI / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	05 DM Niveau 4	01	X		X		01				X										X

BATIMENT AUDUBON

NIVEAU REZ DE CHAUSSEE																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	01 DM niveau RDC	01	X		X																X	
01 Local SSI			X		X																X	

NIVEAU N+1																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	02 DM niveau N+1	01	X		X																X	

NIVEAU N+2																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP ASC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	02 DM niveau N+2	01	X		X																X	

BATIMENTS GRASLIN & ARCHIVES

NIVEAU SOUS-SOL																						
SCENARIOS / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	01 DM Niveau SOUS-SOL	01	X		X		01				X										X	
01 Circulation			X		X						X											X
02 Locaux techniques			X		X						X											X

NIVEAU RDC																					
SCENARI / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	02 DM Niveau RDC	01	X		X		01				X										X
02 Locaux divers			X		X							X									

NIVEAU N+1																					
SCENARI / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE					ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés					Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	03 DM Niveau N+1	01	X		X		01				X										X

NIVEAU N+2																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	04 DM Niveau N+2	01	X		X		01				X										X	

NIVEAU N+3																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	05 DM Niveau N+3	01	X		X		01				X										X	

NIVEAU N+4																						
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES					
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS	
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes					
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																					
	06 DM Niveau N+4	01	X		X		01				X										X	

BATIMENT ARCHIVES																					
SCENARII / FONCTIONS		EVACUATION				COMPARTIMENTAGE					DESENFUMAGE						ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES				
Temporisation UGA : 0 seconde		ZA	DS	BAAS	FLASH	TRC	ZC	CCF	PCFs	PCFr	PCFe	ZF	AN	AE	EXU	OUV	C.R	NON STOP NC	ARRET CTA/VMC	ARRET SONO	DEV. UGCIS
ZONES DE DETECTION		D.C.T Commandés				D.A.S Commandés					D.A.S Commandés						Autres Commandes				
ZD AUTOMATIQUES	ZD MANUELLES																				
	07 DM Niveau RDC	01	X		X		01				X										X
03 Locaux divers			X		X							X									

GLOSSAIRE et DEFINITIONS

A.E.S.	Alimentation Electrique de Sécurité
C.M.S.I.	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
D.A.C.	Dispositif Adaptateur de Commande
D.A.S.	Dispositif Actionné de Sécurité
D.C.T.	Dispositif Commandé Terminal
D.M.	Déclencheur Manuel
D.S.	Diffuseur Sonore
E.A.	Equipement d'alarme
M.D.	Matériel Déporté
S.D.I.	Système de Détection Incendie
E.C.S.	Equipement de contrôle et de signalisation
S.M.S.I.	Système de Mise en Sécurité Incendie
T.R.C.	Tableau Répétiteur de Confort
T.R.E.	Tableau Répétiteur d'exploitation
U.C.M.C.	Unité de Commandes Manuelles Centralisées
U.G.A.	Unité de Gestion d'Alarme

U.S.	Unité de Signalisation
Z.A.	Zone d'alarme
Z.C.	Zone de Compartimentage
Z.D.	Zone de Détection
Z.D.A.	Zone de Détecteurs Automatiques
Z.D.M.	Zone de Déclencheurs Manuels
Z.F.	Zone de Désenfumage
Z.S.	Zone de Mise en Sécurité

D.O.	Détecteur optique
D.M.P.	Détecteur multi ponctuel
O.I.	Organe Intermédiaire
D.S.N.A.	Diffuseur sonore non autonome
S.V.F.L.	Signalisation visuelle par flash lumineux
D.C.M.	Dispositif de commande manuelle
U.G.C.I.S	Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
V.E.	Verrou électromagnétique
PCFs	Porte coupe-feu de compartimentage (entre ZC avec reprise des positions)
PCFr	Porte coupe-feu de recoupement (sans reprise de position)
PCFe	Porte coupe-feu d'encloisonnement cage escalier (sans reprise de position)
C.C.F.	Clapet coupe-feu
C.R.	Coffret de relayage
V.D	Ventilateur de Désenfumage
Exu	Exutoire de fumée
L.D.F.	Lanterneau de désenfumage
T.R.E	Tableau Répétiteur d'Exploitation
VB	Ventilation Basse (Amenée d'air frais)
VH	Ventilation Haute (Extraction / Evacuation)
Ouv	Ouvrant de désenfumage en façade
C.T.A	Centrale de Traitement d'Air