LEGENDE ELECTRICITE

LUMINAIRE	
SYMBOLES	DESIGNATION
	TYPE A - DALLE 600x600
	TYPE B - DALLE 600x600 ETANCHE
	TYPE C - REGLETTE ETANCHE
	TYPE D - DALLE 1200x300 SALLE BLANCHE
	TYPE E - HUBLOT HF
	TYPE F - DOWNLIGHT
	TYPE G - REGLETTE

LEGENDE ELECTRICITE

ECLAIRAGE DE SECURITE	
SYMBOLES	DESIGNATION
BAES BAES	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Normal / Etanche
	Bloc Autonome Portatif d'Intervention + PC

LEGENDE ELECTRICITE

COURANT FORT	
SYMBOLES	DESIGNATION
	Interrupteur SA - Etanche
	Interrupteur VV - Etanche
	Interrupteur BP
	Détecteur de présence - 360° / 180° / 90°
	Arret d'urgence
	Prise de courant 2P+T
	Prise de courant 2P+T - Etanche
	Prise de courant 2P+T - Ondulé
	Poste de travail - 3PCN + 3PCO + 2RJ45
	Alimentation spécifique
CFo	Chemin de câbles
	Goulotte
TGBT	Tableau général basse tension
TD	Tableau divisionnaire

LEGENDE ELECTRICITE

COURANT FAIBLE	
SYMBOLES	DESIGNATION
	Prise RJ45
	Prise RJ45 - Etanche
CFa	Chemin de câbles CFa
	Baie de brassage CFa
	Interphonie - intérieure
	Commande - Badge
	Commande - Bouton poussoir

LEGENDE ELECTRICITE

INTRUSION	
SYMBOLES	DESIGNATION
	Détecteur Mouvement

LEGENDE ELECTRICITE

SYSTEME SECURITE INCENDIE	
SYMBOLES	DESIGNATION
	Détecteur automatique
	Diffuseur sonore
	Indicateur d'action
	Déclencheur manuel
DM	Déclencheur manuel de porte automatique
SSI	Système de Sécurité incendie
TE	Tableau de report SSI
CFo	Chemin de câbles SSI

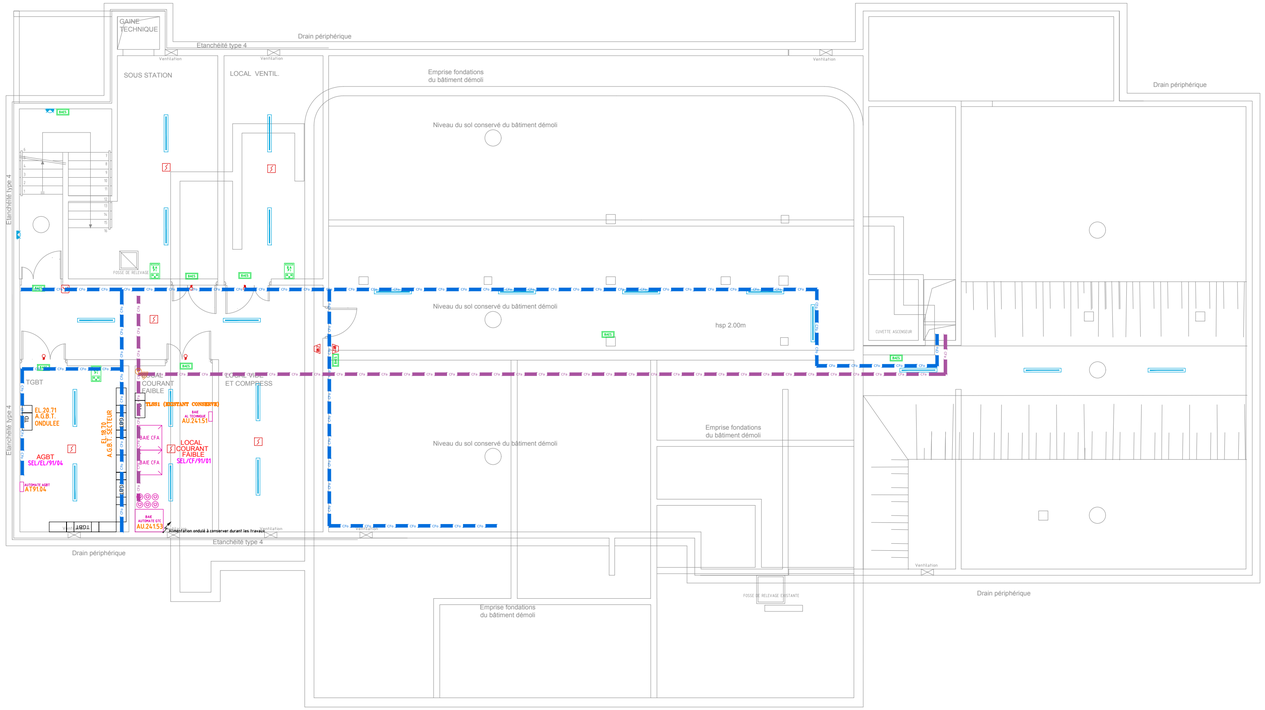

Dossier
DCE

Hérault
Montpellier

Maître d'ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
2 Avenue Emile Bertin-Sans

Architecte :

Atelier d'Architecture Patrice Genet
849, rue Favre de Saint Castor- 34080 Montpellier
Tél : 04 67 47 36 01 - **E-mail :** atelier@genet-architecte.com

BET EGE :
EGE
6 rue du Mas de bonniol - 34880 Laverune
Tél : 04 99 52 81 40
Mail : nicolas.piot@sege.fr

COORDINATEUR SSI :
DBETEM
2 rue Patrice Lumumba - 34070 Montpellier
Tél : 04 67 07 31 11
Mail : languedoc@betem.fr

BET Acoustique :
Pialot Escande
3 rue Lakanal - 34000 Montpellier
Tél : 04 99 23 06 61
Mail : contact@pialot-escande.fr

Contrôleur technique :
QUALICONSULT
1025 Rue Henri Becquerel Bâtiment 18 - 34000 Montpellier
Tél : 06 77 05 87 37
Mail : caroline.joffret@qualiconsult.fr

COORDINATEUR SPS :
APAVE
310 Rue de la Sarriette - 34130 Saint-Aunès
Tél : 06 18 27 26 73
Mail : philippe.roman@apave.com

Tél :
Mail :

Tél :
Mail :

Tél :
Mail :

Tél :
Mail :

Nom du projet :

Restructuration du Bâtiment 19 du CHU de Montpellier Saint Eloi

Titre du document		Edité par	Echelle
ELECTRICITE CFo/CFa - R-1		OR	1:100
		Contrôlé par	Date
		RB	13/06/2025

Projet	Emetteur	Phase	Type	Identificateur	Indice
2413	EGE	DCE		EL 01	0