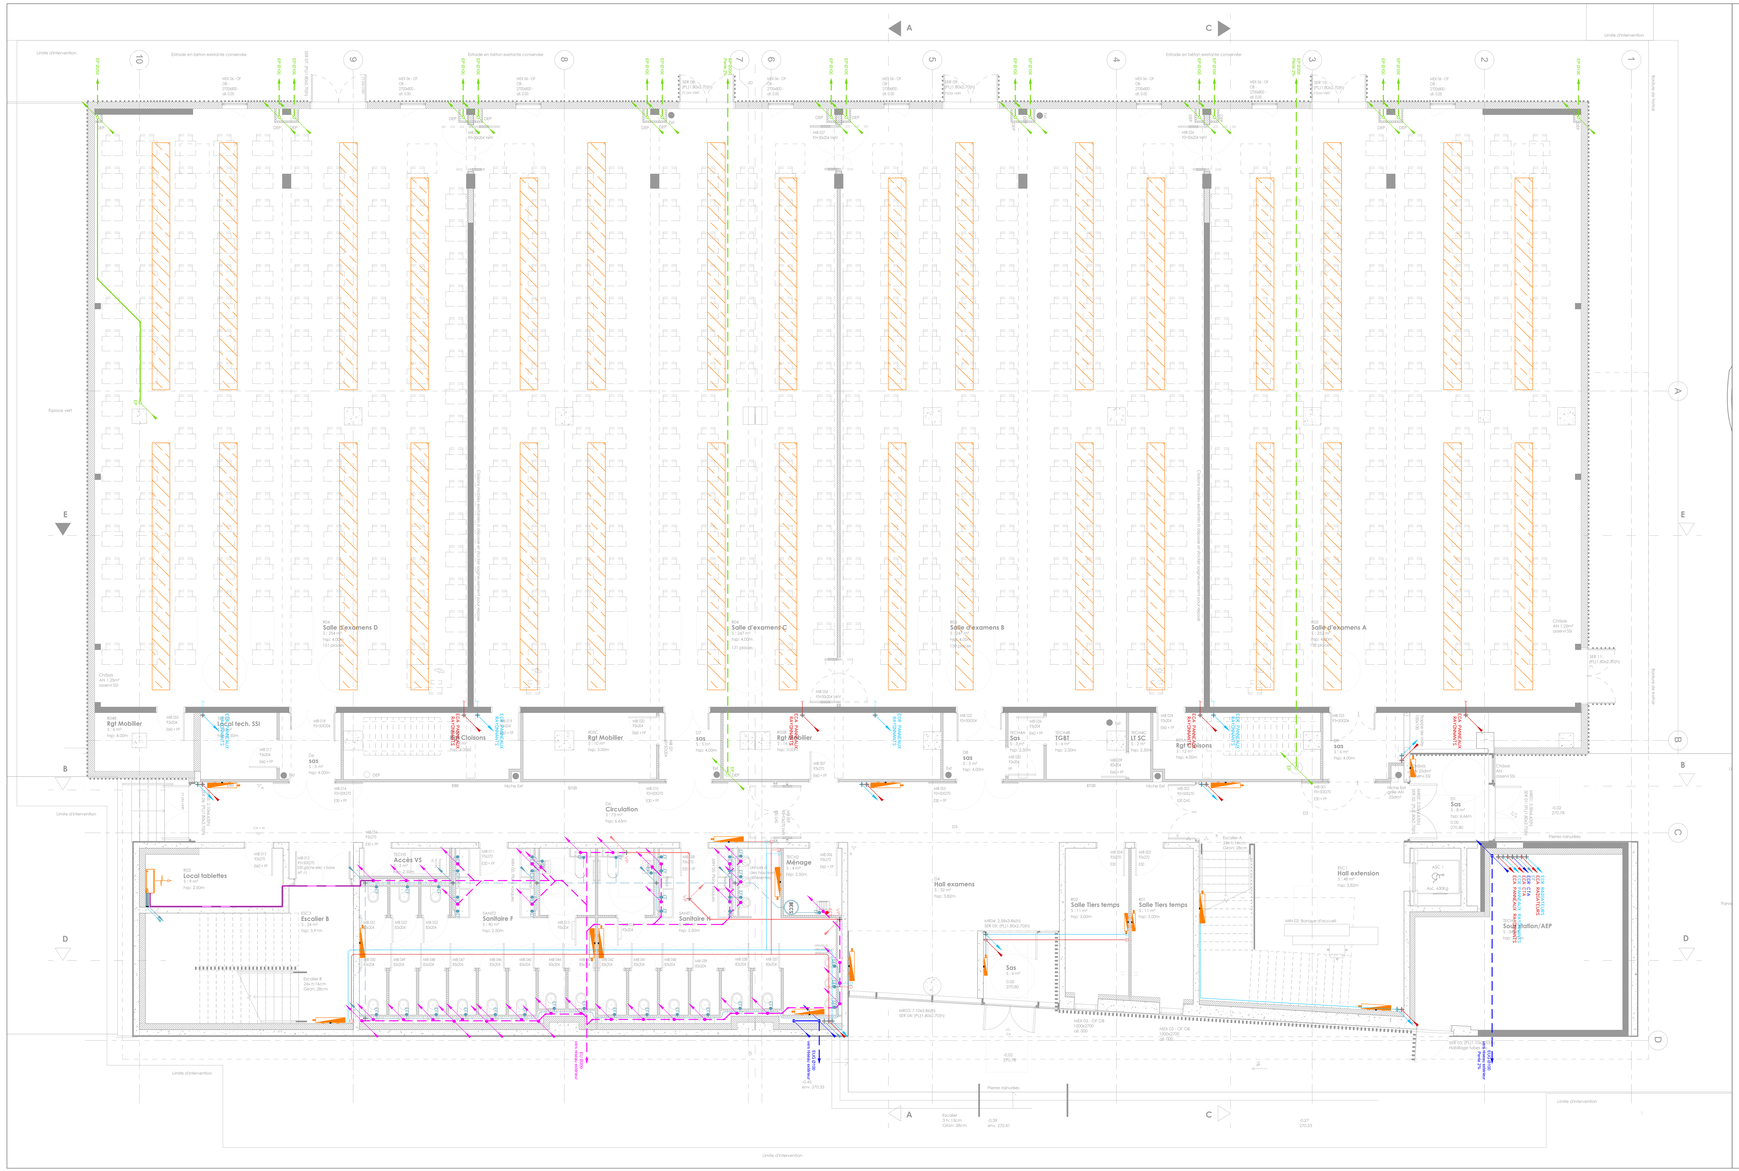

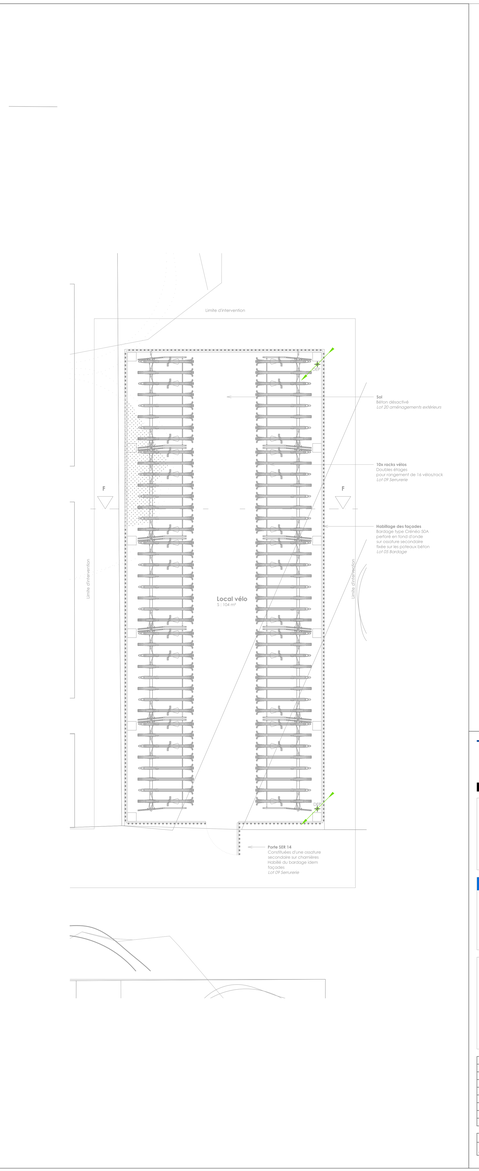

LEGENDE CHAUFFAGE–VENTILATION–PLOMBERIE
Climatiseur split
Fluide frigo aller/retour
Condensats
Diffuseur de soufflage
Diffuseur de reprise
Bouche de soufflage – reprise – extraction
Module de régulation
Conduit circulaire d'air neuf
Conduit circulaire d'air soufflé
Conduit circulaire d'air repris
Conduit circulaire d'air rejeté
Conduit circulaire de VMC
Conduit circulaire ventilation primaire
Gaine souple
Radiateur hydraulique 600x107x900ht
Radiateur hydraulique 600x168x900ht
Radiateur hydraulique 1000x168x900ht
Panneau rayonnant
Réseau EUG
Réseau EUG
Réseau EU/EV PVC
Réseau EU/EV PVC sous dallage
Réseau EP PVC
Réseau EP PVC sous dallage
Ballon d'Eau Chaude Sanitaire
Points d'alimentations EF / ECS
Réseau ECA/ECR radiateurs + panneaux ray.
Réseau ECA / ECR CTA
Réseau Eau Froide

Sodeba Ginko
INGÉNIERIE - CONSEIL

LYON
15 Place Tolbiac - 69 100 Villeurbanne
LILLE
1 - 7 Rue Jean Bart - 59 000
BORDEAUX
2 Place de Lyon - 33 000
ROUBAIX
Rue Pierre Philippe Auguste - 75 011

Sodeba Ginko
Ingénierie

sodeba-ginko www.sodeba-ginko.com 03 26 65 12 07

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT SANTE B4

UFR des Sciences de Santé

MAITRE D'OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE	BUREAU DE CONTROLE
AEA ARCHITECTES AEA ARCHITECTES 3 A rue du 22 Novembre 67000 Strasbourg Tél: 03 90 23 58 00	UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE Campus Universitaire de Dijon-Montmuzard - Esplanade Erasme 21000 Dijon	

Repérage de Zone :

PLAN PLOMBERIE-CHAUFFAGE
NIVEAU RDC

ÉCH : 1/50
FORMAT : –
N° AFFAIRE : AF240410

COMMENTAIRES	Dessiné par	Vérifié par	Date	Indice
Première diffusion	EBR	JLE	13.06.2025	0

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	ZONE	NIVEAU	PLAN N°	INDICE
AF240410	SGI	DCE	CVP	TTZ	RDC	PB01	0

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DU SODEBA-GINKO. IL NE PEUT ETRE DIFFUSE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION ECRITE PRÉALABLE