




Lyon 2 Porte des Alpes - Bâtiment D

Terrasse technique N+5=D.501 via porte à côté de D.409

T°C Extérieure

#COM

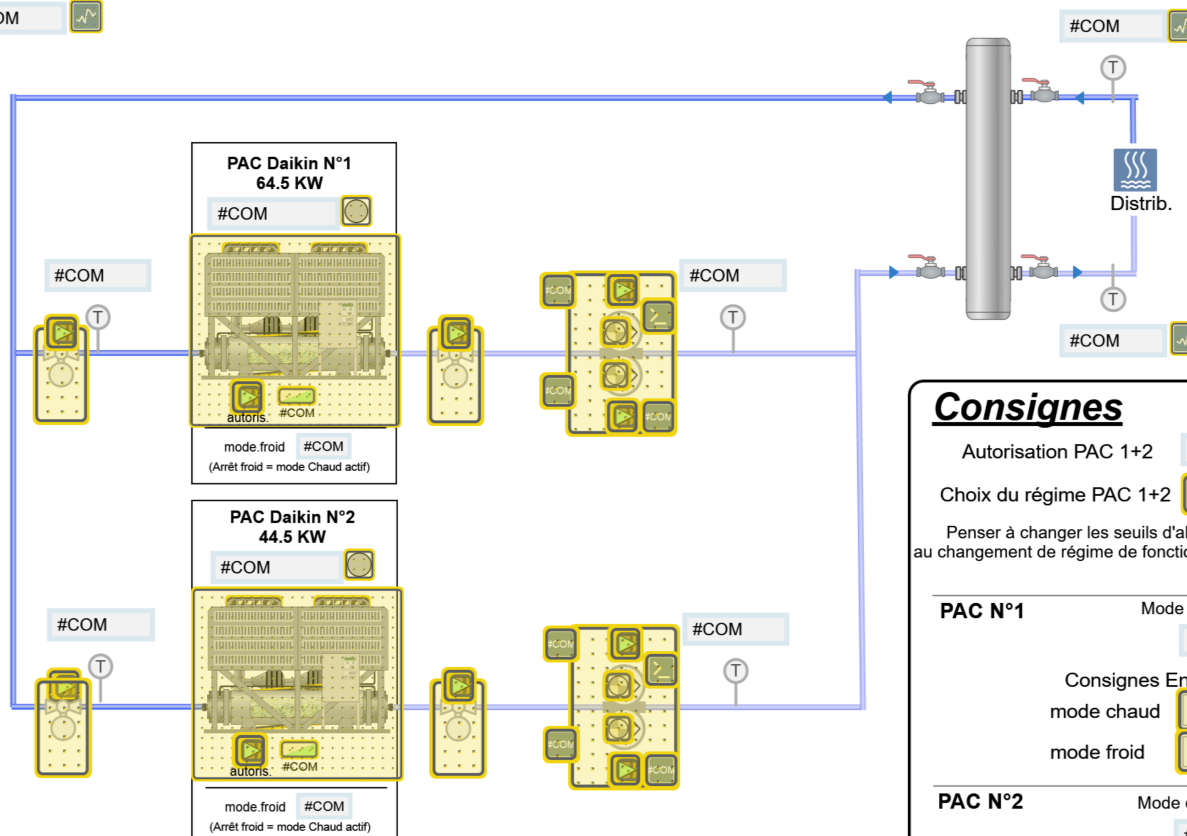

Consignes

Autorisation PAC 1+2 #COM

Choix du régime PAC 1+2

Penser à changer les seuils d'alarmes sur les sondes au changement de régime de fonctionnement (chaud ou froid)

PAC N°1

Mode de fonctionnement

#COM

Consignes Enclenchements

mode chaud

#COM

mode froid

#COM

PAC N°2

Mode de fonctionnement

#COM

Consignes Enclenchements

mode chaud

#COM

mode froid

#COM