


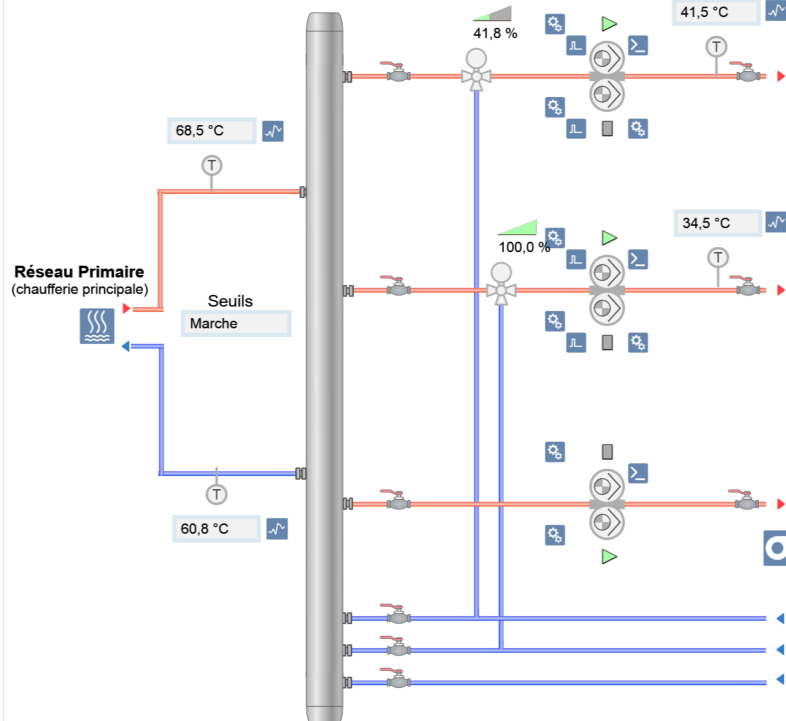

## Lyon 2 Porte des Alpes - Bâtiment C

Sous-station - Local C.039 Niveau 0

T°C Extérieure  
15,2 °C

**Circuit radiateurs Sud Est**

**Circuit Radiateurs Est**  
Confort

Autorisations de Fonctionnement  
Marche Confort

Programme horaire  
Confort

Courbe de chauffe  
Consigne Calculée  
41,4 °C

Ambiance (bureau C122)  
23,3 °C

**Consignes Ambiances**  
Confort 18,5  
Economie 14,0  
Protection 12,0

**Consignes Extér. non-chauffe**  
Confort 17,0  
Economie 16,0

**Circuit radiateurs Nord Ouest**

**Circuit Radiateurs Ouest**  
Confort

Autorisations de Fonctionnement  
Marche Confort

Programme horaire  
Confort

Courbe de chauffe  
Consigne Calculée  
39,2 °C

Ambiance (bureau C012)  
20,7 °C

**Consignes Ambiances**  
Confort 20,0  
Economie 14,0  
Protection 12,0

**Consignes Extér. non-chauffe**  
Confort 17,0  
Economie 16,0

**Circuit départ CTA Amphi culturel**  
Marche Autorisation de Fonctionnement