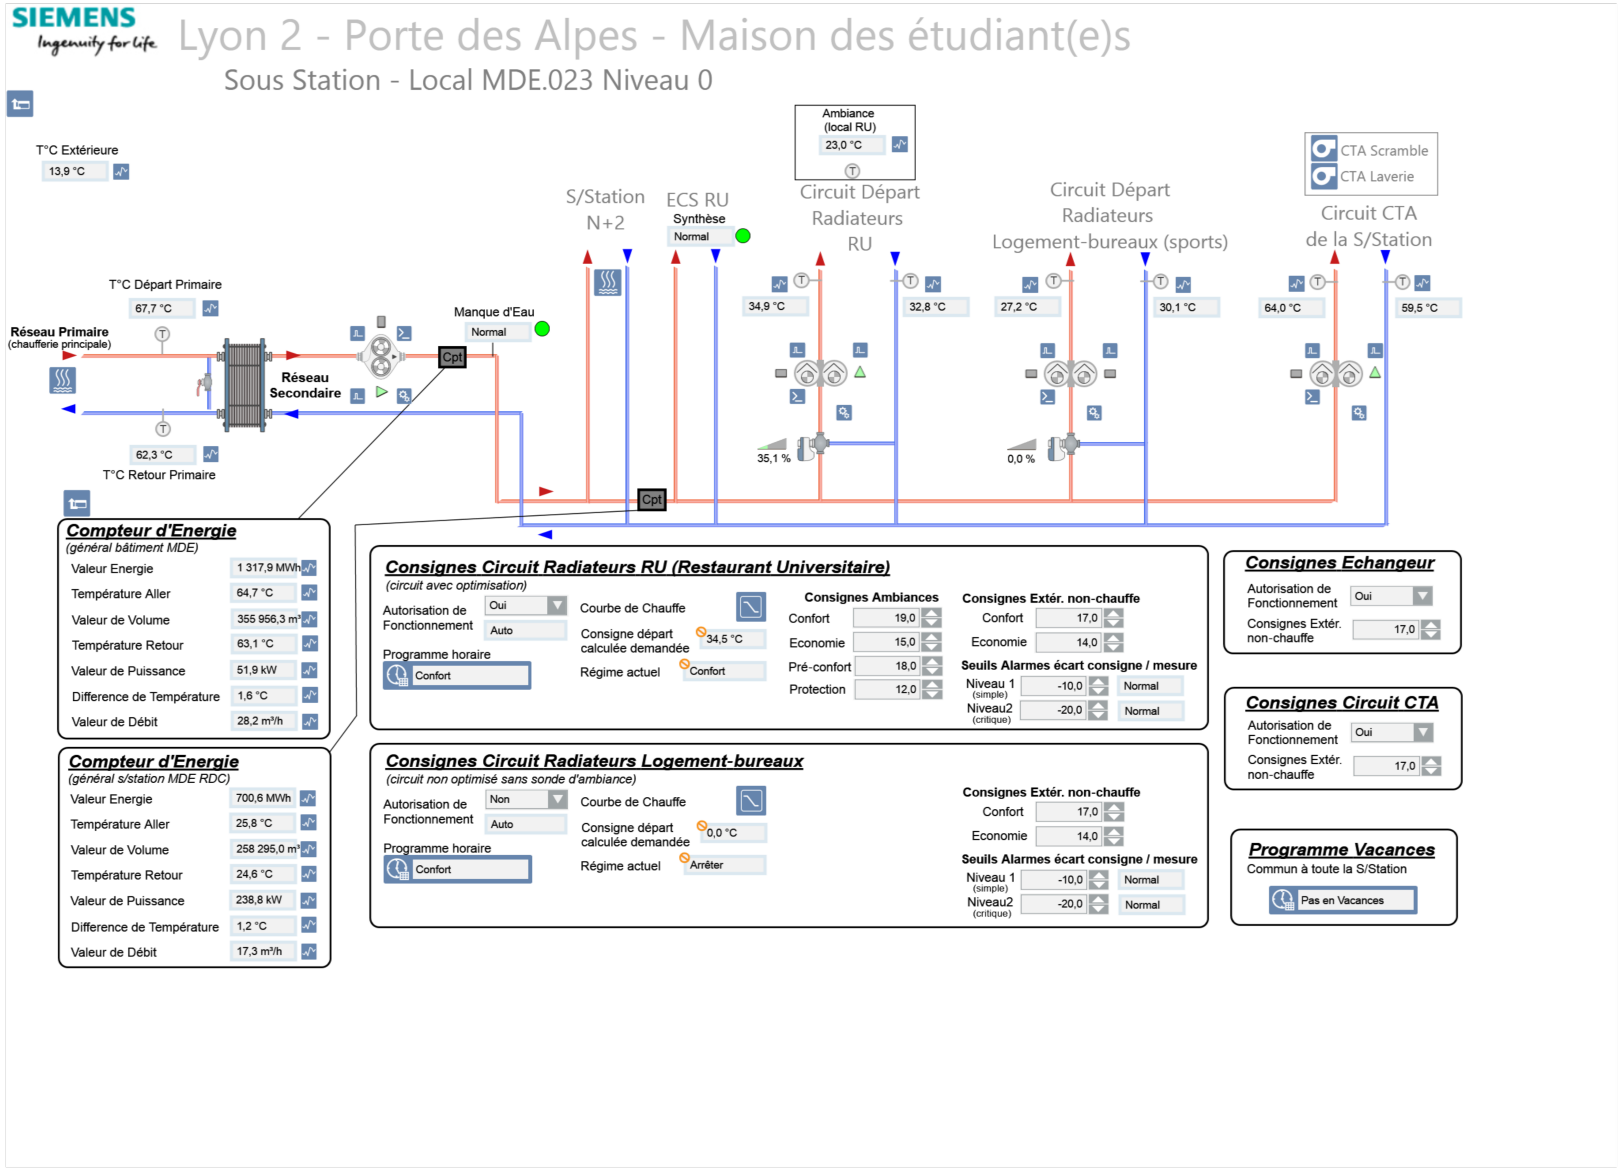
SIEMENS
Ingenuity for life
Lyon 2 - Porte des Alpes - Maison des étudiant(e)s
Sous Station - Local MDE.023 Niveau 0
T°C Extérieure
13,9 °C
Ambiance (local RU)
23,0 °C
CTA Scramble
CTA Laverie
S/Station N+2
ECS RU
Synthèse
Normal
Circuit Départ Radiateurs RU
Circuit Départ Radiateurs Logement-bureaux (sports)
Circuit CTA de la S/Station
34,9 °C
32,8 °C
27,2 °C
30,1 °C
64,0 °C
59,5 °C
T°C Départ Primaire
67,7 °C
Réseau Primaire
(chaufferie principale)
Réseau Secondaire
Manque d'Eau
Normal
Cpt
62,3 °C
T°C Retour Primaire
35,1 %
0,0 %
Compteur d'Energie
(général bâtiment MDE)
Valeur Energie 1 317,9 MWh
Température Aller 64,7 °C
Valeur de Volume 355 956,3 m³
Température Retour 63,1 °C
Valeur de Puissance 51,9 kW
Difference de Température 1,6 °C
Valeur de Débit 28,2 m³/h
Compteur d'Energie
(général s/station MDE RDC)
Valeur Energie 700,6 MWh
Température Aller 25,8 °C
Valeur de Volume 258 295,0 m³
Température Retour 24,6 °C
Valeur de Puissance 238,8 kW
Difference de Température 1,2 °C
Valeur de Débit 17,3 m³/h
Consignes Circuit Radiateurs RU (Restaurant Universitaire)
(circuit avec optimisation)
Autorisation de Fonctionnement Oui
Auto
Programme horaire
Confort
Courbe de Chauffe
Consigne départ calculée demandée 34,5 °C
Régime actuel Confort
Consignes Ambiances
Confort 19,0
Economie 15,0
Pré-confort 18,0
Protection 12,0
Consignes Extér. non-chauffe
Confort 17,0
Economie 14,0
Seuils Alarmes écart consigne / mesure
Niveau 1 (simple) -10,0 Normal
Niveau2 (critique) -20,0 Normal
Consignes Circuit Radiateurs Logement-bureaux
(circuit non optimisé sans sonde d'ambiance)
Autorisation de Fonctionnement Non
Auto
Programme horaire
Confort
Courbe de Chauffe
Consigne départ calculée demandée 0,0 °C
Régime actuel Arrêter
Consignes Extér. non-chauffe
Confort 17,0
Economie 14,0
Seuils Alarmes écart consigne / mesure
Niveau 1 (simple) -10,0 Normal
Niveau2 (critique) -20,0 Normal
Consignes Echangeur
Autorisation de Fonctionnement Oui
Consignes Extér. non-chauffe 17,0
Consignes Circuit CTA
Autorisation de Fonctionnement Oui
Consignes Extér. non-chauffe 17,0
Programme Vacances
Commun à toute la S/Station
Pas en Vacances