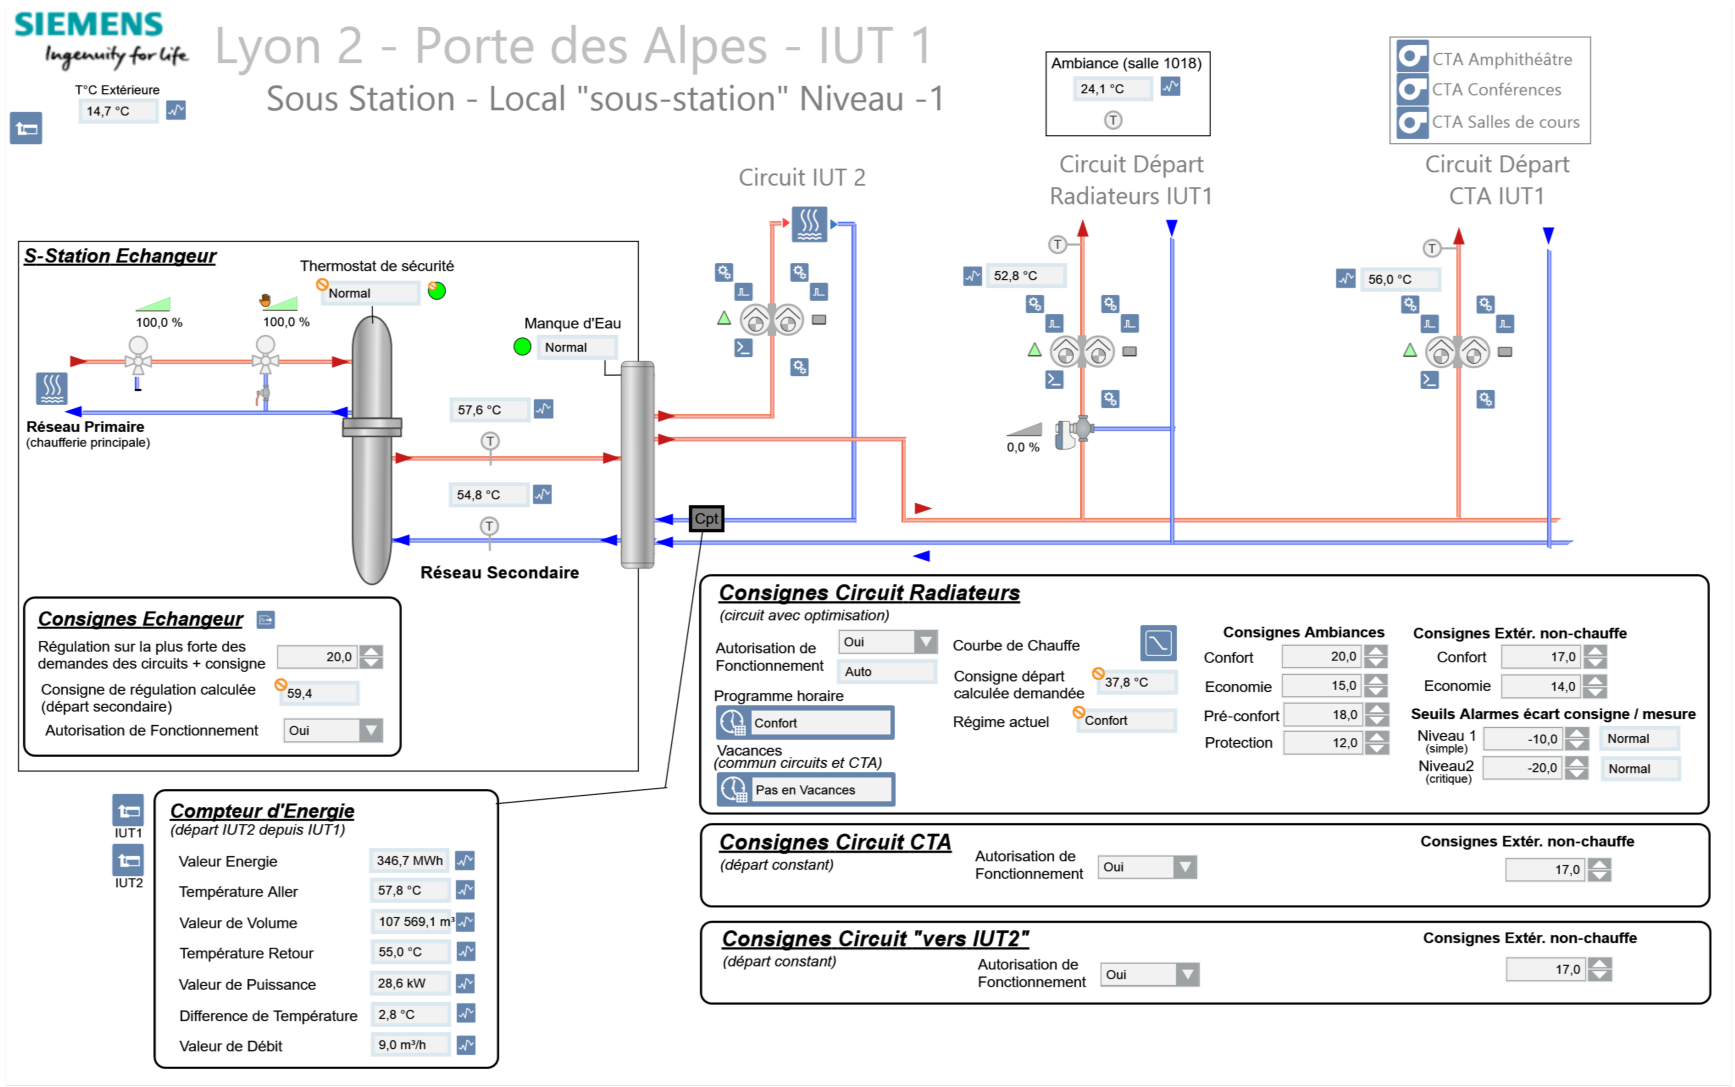
SIEMENS
Ingenuity for life
Lyon 2 - Porte des Alpes - IUT 1
Sous Station - Local "sous-station" Niveau -1
T°C Extérieure
14,7 °C
Ambiance (salle 1018)
24,1 °C
CTA Amphithéâtre
CTA Conférences
CTA Salles de cours
Circuit IUT 2
Circuit Départ Radiateurs IUT1
Circuit Départ CTA IUT1
S-Station Echangeur
Thermostat de sécurité
Normal
100,0 %
100,0 %
Manque d'Eau
Normal
Réseau Primaire
(chaufferie principale)
57,6 °C
54,8 °C
Réseau Secondaire
Cpt
52,8 °C
0,0 %
56,0 °C
Consignes Echangeur
Régulation sur la plus forte des demandes des circuits + consigne
20,0
Consigne de régulation calculée (départ secondaire)
59,4
Autorisation de Fonctionnement
Oui
Consignes Circuit Radiateurs
(circuit avec optimisation)
Autorisation de Fonctionnement
Oui
Auto
Programme horaire
Confort
Vacances
(commun circuits et CTA)
Pas en Vacances
Courbe de Chauffe
Consigne départ calculée demandée
37,8 °C
Régime actuel
Confort
Consignes Ambiances
Confort 20,0
Economie 15,0
Pré-confort 18,0
Protection 12,0
Consignes Extér. non-chauffe
Confort 17,0
Economie 14,0
Seuils Alarmes écart consigne / mesure
Niveau 1 (simple) -10,0 Normal
Niveau2 (critique) -20,0 Normal
IUT1
IUT2
Compteur d'Energie
(départ IUT2 depuis IUT1)
Valeur Energie 346,7 MWh
Température Aller 57,8 °C
Valeur de Volume 107 569,1 m³
Température Retour 55,0 °C
Valeur de Puissance 28,6 kW
Difference de Température 2,8 °C
Valeur de Débit 9,0 m³/h
Consignes Circuit CTA
(départ constant)
Autorisation de Fonctionnement
Oui
Consignes Extér. non-chauffe
17,0
Consignes Circuit "vers IUT2"
(départ constant)
Autorisation de Fonctionnement
Oui
Consignes Extér. non-chauffe
17,0