




# Université Lyon 2 Porte des Alpes - Bâtiments V+W

## Production de chaleur - Local V291 Niveau 2

T°C Extérieure  
14,3 °C

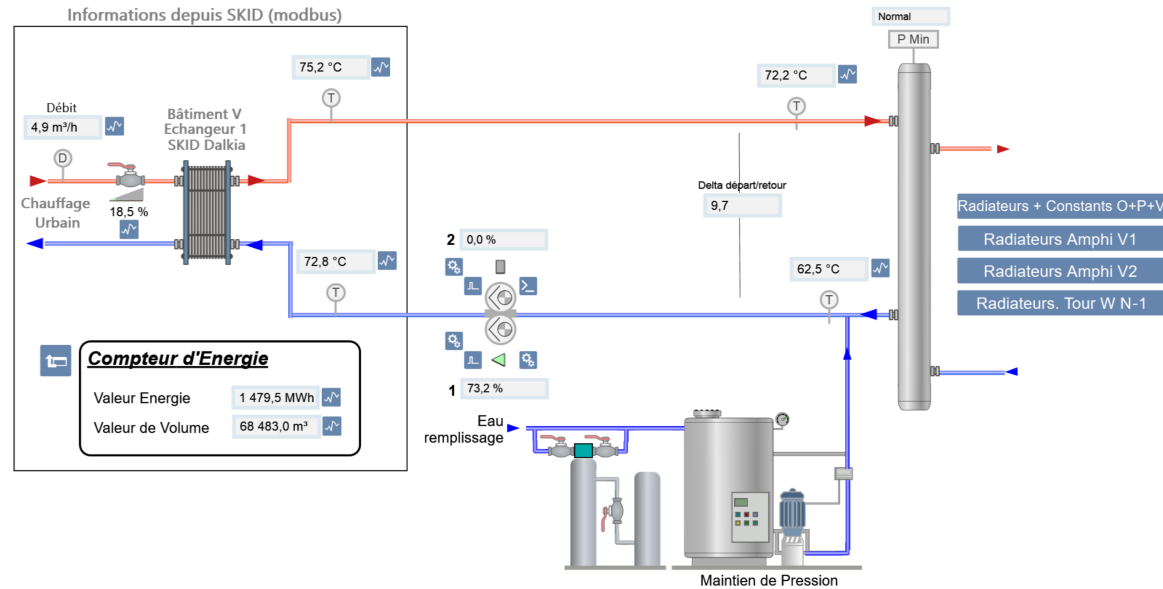

### Echangeurs SKID

Commande vers SKID

Marche

### Consignes primaire UL2

Autorisation de Fonctionnement: Oui

Validation TNC: Oui

Consignes Extér. non-chauffe: 20,0

Validation seuils Températures: Non

Choix mode de régulation

Consigne fixe

Consigne fixe Delta Dep/Ret

10,0

Consigne via courbe



Consigne Demandée

10,0

Demande Variation pompe 1

73,2 %

Demande Variation pompe 2

0,0 %

Régulateur