

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier :	Date du repérage :
230135_p03	27/06/2023

**Bâtiment Rhône
Quai Chauveau
69009 LYON**



Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des revêtement contenant du plomb

Date d'émission du rapport : 10/03/2025


Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.

Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts conformément à nos conditions générales.

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : Rhône Adresse : Quai Chauveau Commune : 69009 LYON Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : , Lot numéro Non communiqué Année de construction :	Donneur d'ordre : Université de Lyon 92 Rue Pasteur - CS 30122 69361 Lyon Cedex 07 Propriétaire : Université de Lyon 92 Rue Pasteur - CS 30122 69361 Lyon Cedex 07

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		
	Les parties occupées		
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON			

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	ANGIBAUT SYLVAIN
N° de certificat de certification	Sans objet
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	Sans objet
Organisme d'assurance professionnelle	AXA France IARD SA
N° de contrat d'assurance	5411202104
Date de validité :	01/07/2025

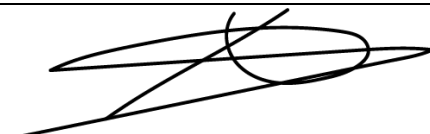Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par ANGIBAUT SYLVAIN le 27/06/2023.	
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS-RITVERC
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Fenx / 2 0047
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	27/05/2021
Activité à cette date et durée de vie de la source	850 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Bâtiment rhône	Réhabilitation lourde	

1. Rappel des références réglementaires

A ce jour, il n'existe pas de réglementation du Code du travail, en revanche le Code de la Santé Publique indique que le plomb est considéré comme une substance dite « CMR » (Cancérogène, Mutagène et reprotoxique) et préconise des recommandations :

- Sensibiliser les différentes parties prenantes sur le risque d'exposition au plomb dans les chantiers de rénovation/réhabilitation ou démolition,
- Justifier de l'importance d'un diagnostic adapté au « champ de travail »,
- Guider les diagnostiqueurs dans l'élaboration d'un diagnostic et la rédaction du rapport.
- l'ensemble de ces éléments vise à une meilleure prise en compte du risque d'exposition au plomb des travailleurs et le plus en amont possible du commencement des travaux.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS-RITVERK	
Modèle de l'appareil	Fenx / 2 0047	
N° de série de l'appareil	2 0047	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	27/05/2021	Activité à cette date et durée de vie : 1480 MBq
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T690714	Date d'autorisation 19/04/2018
	Date de fin de validité de l'autorisation 20/04/2023	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	M ROUSSILLON	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	M. ROUSSILLON	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	27/06/2023	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1058	27/06/2023	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités
Rez de chaussée - R008,
Rez de chaussée - R009,

2ème étage - R201,
2ème étage - R202,

Rez de chaussée - R010,
Rez de chaussée - R011,
Rez de chaussée - R012,
Rez de chaussée - R013,
Rez de chaussée - R014,
Rez de chaussée - R015,
Rez de chaussée - R016,
Rez de chaussée - R017,
Rez de chaussée - R018,
Rez de chaussée - R019,
Rez de chaussée - R020,
Rez de chaussée - R021,
Rez de chaussée - R022,
Rez de chaussée - R023,
Rez de chaussée - R024,
Rez de chaussée - R025,
Rez de chaussée - R026,
1er étage - R123,
1er étage - R124,
1er étage - R125,
1er étage - R126,
1er étage - R127,
1er étage - R128,
1er étage - R129,
1er étage - R130,
1er étage - R131,
1er étage - R132,
1er étage - R133,
1er étage - R134,
1er étage - R135,
1er étage - R136,
1er étage - R137,
1er étage - R138,
1er étage - R139,
1er étage - R140,
2ème étage - R200,

2ème étage - R203,
2ème étage - R204,
2ème étage - R205,
2ème étage - R206,
2ème étage - R207,
2ème étage - R208,
2ème étage - R209,
2ème étage - R210,
2ème étage - R211,
2ème étage - R212,
2ème étage - R213,
2ème étage - R214,
2ème étage - R215,
2ème étage - R216,
2ème étage - R217,
2ème étage - R218,
2ème étage - R219,
2ème étage - R220,
2ème étage - R221,
2ème étage - R222,
2ème étage - R223,
3ème étage - R301,
3ème étage - R302,
3ème étage - R303,
3ème étage - R304,
3ème étage - R305,
3ème étage - R306,
3ème étage - R307,
3ème étage - R308,
3ème étage - R309,
Combles - R401,
Combles - R402,
Combles - R403,
Combles - R404,
Extérieur,
Terrasse Drome

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Rez de chaussée - R008

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,02)	
3						0,15 (+/-0,08)	
4						0,12 (+/-0,06)	
5	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,01)	
6						0,06 (+/-0,08)	
7						0,12 (+/-0,09)	
8	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,02)	
9						0,17 (+/-0,03)	
10						0,03 (+/-0,03)	
11	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,09)	
12						0,08 (+/-0,03)	
13						0,05 (+/-0,06)	
14	C	Porte placard	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,08)	
15						0,1 (+/-0,02)	
16						0,19 (+/-0,04)	
17	D	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,04)	

Rez de chaussée - R009

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
18	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,1)	
19						0,16 (+/-0,07)	
20						0,13 (+/-0,05)	
21	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,05)	
22						0,19 (+/-0,09)	
23						0,05 (+/-0,08)	
24	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,01 (+/-0,03)	
25						0,14 (+/-0,03)	
26						0,03 (+/-0,1)	
27	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,09 (+/-0,1)	
28						0,02 (+/-0,1)	
29						0,11 (+/-0,09)	
30	B	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,09 (+/-0,06)	
31						0,17 (+/-0,06)	
32						0,03 (+/-0,06)	
33	B	Porte dormant	Bois	Peinture		0,09 (+/-0,03)	

34		Sol	Béton	Peinture		0,02 (+/-0,09)	
35						0,12 (+/-0,05)	

Rez de chaussée - R010

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
36	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,04)	
37						0,03 (+/-0,03)	
38						0,07 (+/-0,09)	
39	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,07)	
40						4,21 (+/-0,58)	
41						4,42 (+/-0,73)	
42	C	Mur	Plâtre	Peinture		5,08 (+/-0,75)	
43						5,81 (+/-0,44)	
44						4,61 (+/-0,44)	
45	F	Mur	Plâtre	Peinture		5,8 (+/-0,42)	
46						5,08 (+/-0,5)	
47						5,73 (+/-0,62)	
48	A	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		4,61 (+/-0,59)	
49						0,1 (+/-0,08)	
50						0,14 (+/-0,04)	

Rez de chaussée - R011

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
51	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,03)	
52						0,09 (+/-0,06)	
53						0,1 (+/-0,08)	
54	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,05)	
55						0,17 (+/-0,07)	
56						0,16 (+/-0,04)	
57	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,03)	
58						0,03 (+/-0,05)	
59						0,11 (+/-0,01)	
60	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,09)	
61						0,03 (+/-0,07)	
62						0,1 (+/-0,05)	

Rez de chaussée - R012

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
63	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,19 (+/-0,01)	
64						0,1 (+/-0,04)	
65						0,12 (+/-0,02)	
66	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,04)	
67						0,11 (+/-0,08)	
68						0,04 (+/-0,1)	
69	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,06)	
70						0,11 (+/-0,01)	
71						0,13 (+/-0,1)	
72	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,1)	
73						0,18 (+/-0,08)	
74						0,01 (+/-0,01)	
75	C	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,1)	
76						0,09 (+/-0,01)	
77						0,03 (+/-0,04)	
78	C	Porte dormant	Bois	Peinture		0,1 (+/-0,07)	

Rez de chaussée - R014

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
79	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,01 (+/-0,06)	
80						0,07 (+/-0,09)	
81						0,02 (+/-0,06)	
82	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,1 (+/-0,05)	
83						0,1 (+/-0,04)	
84						0,17 (+/-0,07)	
85	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,08)	
86						0,08 (+/-0,03)	
87						0,04 (+/-0,08)	
88	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,08)	
89						0,18 (+/-0,04)	
90						0,03 (+/-0,09)	
91	B	Porte ouvrant	Métal	Peinture		0,15 (+/-0,03)	
92						0,19 (+/-0,05)	
93						0,05 (+/-0,1)	
94	B	Porte dormant	Métal	Peinture		0,13 (+/-0,02)	
95						0,17 (+/-0,01)	
96						0,19 (+/-0,06)	
97	D	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,09)	
98						0,08 (+/-0,09)	
99						0,18 (+/-0,07)	
100	B	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,06)	
101						0,19 (+/-0,02)	
102						0,18 (+/-0,1)	
103	D1	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,15 (+/-0,01)	
104						0,09 (+/-0,09)	
105						0,13 (+/-0,1)	
106	D2	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,07 (+/-0,01)	
107						0,19 (+/-0,06)	
108						0,01 (+/-0,02)	
109	D2	Fenêtre dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,09)	
110						0,18 (+/-0,02)	
111						0,02 (+/-0,05)	
112	D3	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,1)	
113						0,19 (+/-0,04)	
114						0,09 (+/-0,06)	
115	D4	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,02)	
116						0,15 (+/-0,04)	
117						0,14 (+/-0,09)	

Rez de chaussée - R022

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
118		Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,07)	
119						0,08 (+/-0,07)	
120		Porte dormant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,03)	
121						0,13 (+/-0,07)	
122	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,04)	
123						0,16 (+/-0,08)	
124	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,06 (+/-0,02)	
125						0,18 (+/-0,09)	
126	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,07)	
127						0,12 (+/-0,03)	
128	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,02)	
129						0,12 (+/-0,08)	
130	B	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,09)	
131						0,09 (+/-0,09)	

Rez de chaussée - R023

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
132		Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,05)	
133						0,07 (+/-0,07)	
134		Porte dormant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,01)	
135						0,05 (+/-0,02)	
136	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,15 (+/-0,08)	
137						0,18 (+/-0,01)	
138	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,07)	
139						0,16 (+/-0,03)	
140	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,09)	
141						0,13 (+/-0,04)	
142	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,05)	
143						0,11 (+/-0,02)	
144	D	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,08)	
145						0,17 (+/-0,09)	
146	D	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,02)	
147						0,12 (+/-0,05)	
148	D	Fenêtre dormant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,01)	
149						0,15 (+/-0,06)	

Rez de chaussée - R026

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
150	A	Porte ouvrant	Métal	Peinture		0,04 (+/-0,04)	
151						0,01 (+/-0,03)	
152	A	Porte dormant	Métal	Peinture		0,09 (+/-0,09)	
153						0,03 (+/-0,09)	
154	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,17 (+/-0,65)	
155	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,02)	
156						0,1 (+/-0,04)	
157	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,41 (+/-0,43)	
158	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,08)	
159						0,1 (+/-0,02)	
160	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,08 (+/-0,75)	
161	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,1)	
162						0,13 (+/-0,1)	
163	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,78 (+/-0,42)	
164	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,1)	
165						0,03 (+/-0,05)	
166		Rampe	Métal	Peinture		4,16 (+/-0,69)	
279	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,1 (+/-0,02)	
280						0,17 (+/-0,09)	
281	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,08)	
282						0,07 (+/-0,03)	
283	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,07)	
284						0,14 (+/-0,01)	
285	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,09 (+/-0,03)	
286						0,03 (+/-0,05)	
287	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,06)	
288						0,12 (+/-0,03)	
289	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,01)	
290						0,09 (+/-0,08)	
291	D	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,01)	
292						0,15 (+/-0,09)	
293	D	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,05)	
294						0,13 (+/-0,02)	
295	D	Fenêtre dormant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,07)	
296						0,08 (+/-0,03)	

Rez de chaussée - R015

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
167	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,08)	
168						0,15 (+/-0,09)	
169	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,01)	
170						0,15 (+/-0,08)	
171	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,06)	
172						0,02 (+/-0,08)	
173	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,03)	
174						0,19 (+/-0,01)	
175	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,07 (+/-0,04)	
176						0,13 (+/-0,09)	
177	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,1)	
178						0,04 (+/-0,04)	
179	D	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,07)	
180						0,12 (+/-0,03)	

Rez de chaussée - R017

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
181	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,01)	
182						0,07 (+/-0,01)	
183						0,12 (+/-0,05)	
184	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,01)	
185						0,07 (+/-0,08)	
186						0,19 (+/-0,03)	
187	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,02)	
188						0,18 (+/-0,07)	
189						0,05 (+/-0,04)	
190	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,02)	
191						0,15 (+/-0,08)	
192						0,14 (+/-0,08)	
193	B	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,08)	
194						0,06 (+/-0,09)	
195						0,16 (+/-0,04)	
196	B	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,01)	
197						0,11 (+/-0,05)	
198						0,02 (+/-0,07)	

Rez de chaussée - R021

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
199	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,15 (+/-0,04)	
200						0,1 (+/-0,08)	
201						0,1 (+/-0,01)	
202	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,02)	
203						0,14 (+/-0,09)	
204						0,01 (+/-0,09)	
205	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,15 (+/-0,03)	
206						0,15 (+/-0,05)	
207						0,14 (+/-0,03)	
208	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,07)	
209						0,16 (+/-0,04)	
210						0,13 (+/-0,1)	
211	E	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,05)	
212						0,14 (+/-0,05)	
213						0,05 (+/-0,02)	
214	F	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,05)	
215						0,19 (+/-0,04)	
216						0,09 (+/-0,03)	
217	B1	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,1)	
218						0,07 (+/-0,02)	
219						0,18 (+/-0,06)	
220	B1	Tablette	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,01)	
221						0,04 (+/-0,09)	
222						0,1 (+/-0,02)	
223	B2	Allège	Plâtre	Peinture		5,04 (+/-0,74)	
224	B2	Tablette	Plâtre	Peinture		5,64 (+/-0,53)	

Rez de chaussée - R018

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
225	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,07 (+/-0,03)	
226						0,17 (+/-0,06)	
227						0,07 (+/-0,06)	
228	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,05)	
229						0,01 (+/-0,09)	
230						0,08 (+/-0,07)	
231	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,04)	
232						0,17 (+/-0,07)	
233						0,19 (+/-0,09)	
234	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,02)	
235						0,12 (+/-0,1)	
236						0,15 (+/-0,07)	
237	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,04)	
238						0,11 (+/-0,02)	
239						0,02 (+/-0,04)	
240	C	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,06)	
241						0,03 (+/-0,1)	
242						0,03 (+/-0,01)	

Rez de chaussée - R019

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
243	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,1)	
244						0,16 (+/-0,04)	
245						0,1 (+/-0,08)	
246	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,08)	
247						0,07 (+/-0,08)	
248						0,15 (+/-0,05)	
249	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,09)	
250						0,13 (+/-0,03)	
251						0,05 (+/-0,1)	
252	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,02)	
253						0,02 (+/-0,08)	
254						0,08 (+/-0,09)	
255	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,03)	
256						0,13 (+/-0,09)	
257						0,14 (+/-0,06)	
258	C	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,08)	
259						0,12 (+/-0,08)	
260						0,05 (+/-0,01)	

Rez de chaussée - R020

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
261	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,03)	
262						0,08 (+/-0,1)	

263	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,07)	
264						0,11 (+/-0,03)	
265	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,03)	
266						0,06 (+/-0,08)	
267	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,17 (+/-0,03)	
268						0,08 (+/-0,01)	
269	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,09 (+/-0,06)	
270						0,02 (+/-0,08)	
271	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,1)	
272						0,03 (+/-0,1)	
273	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,01 (+/-0,03)	
274						0,02 (+/-0,01)	
275	C	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,1 (+/-0,07)	
276						0,19 (+/-0,05)	
277	C	Fenêtre dormant	Bois	Peinture		0,19 (+/-0,03)	
278						0,06 (+/-0,02)	

Rez de chaussée - R025

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
297	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,01)	
298						0,17 (+/-0,1)	
299	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,13 (+/-0,06)	
300						0,08 (+/-0,05)	

Etage 1 - R139

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
301	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,98 (+/-0,51)	
302	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,03 (+/-0,01)	
303						0,03 (+/-0,09)	
304	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,34 (+/-0,65)	
305	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,02)	
306						0,18 (+/-0,04)	
307	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,09 (+/-0,48)	
308	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,01)	
309						0,15 (+/-0,06)	
310	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,75 (+/-0,62)	
311	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,08)	
312						0,01 (+/-0,08)	
313		Rampe	Métal	Peinture		4,28 (+/-0,69)	
314	A	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,22 (+/-0,71)	
315	A	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4 (+/-0,51)	
316	C	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,91 (+/-0,48)	
317	C	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,72 (+/-0,71)	

Etage 1 - R140

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
318	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,05)	
319						0,14 (+/-0,09)	
320	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,1 (+/-0,01)	
321						0,11 (+/-0,02)	
322	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,02)	
323						0,18 (+/-0,01)	
324	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,04)	
325						0,19 (+/-0,07)	
326	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,07)	
327						0,18 (+/-0,09)	
328	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,08)	
329						0,07 (+/-0,05)	
330	D1	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,18 (+/-0,43)	
331	D1	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,99 (+/-0,63)	
332	D2	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,65 (+/-0,63)	
333	D2	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,02 (+/-0,69)	
334	D3	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,15 (+/-0,56)	
335	D3	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,45 (+/-0,55)	

Etage 1 - R127

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
336	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,02)	
337						0,12 (+/-0,07)	
338	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,09 (+/-0,07)	
339						0,02 (+/-0,07)	
340	D1	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,04)	
341						0,16 (+/-0,02)	
342	D1	Porte dormant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,1)	
343						0,02 (+/-0,05)	
344	D2	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,09 (+/-0,04)	
345						0,19 (+/-0,07)	
346	D2	Porte dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,05)	
347						0,13 (+/-0,01)	
348	E	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,81 (+/-0,6)	
349	E	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,91 (+/-0,73)	
350	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,03)	
351						0,11 (+/-0,1)	
352	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,01)	
353						0,08 (+/-0,03)	
354	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,1)	
355						0,06 (+/-0,1)	
356	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,09)	
357						0,1 (+/-0,06)	

Etage 1 - R126

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
358	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		5,2 (+/-0,76)	
359	A	Porte dormant	Bois	Peinture		4,95 (+/-0,56)	

360	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,03)	
361						0,01 (+/-0,09)	
362						0,09 (+/-0,1)	
363	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,03)	
364	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,02)	
365						0,19 (+/-0,06)	
366	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,04)	
367						0,09 (+/-0,01)	

Etage 1 - R125

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
368	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		5,48 (+/-0,49)	
369	A	Porte dormant	Bois	Peinture		5,66 (+/-0,77)	
370	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,06)	
371						0,11 (+/-0,1)	
372	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,01)	
373						0,07 (+/-0,05)	
374	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,09)	
375						0,04 (+/-0,03)	
376	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,1)	
377						0,01 (+/-0,01)	

Etage 1 - R124

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
378	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		4,27 (+/-0,42)	
379	A	Porte dormant	Bois	Peinture		5,28 (+/-0,61)	
380	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,09)	
381						0,07 (+/-0,09)	
382	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,05)	
383						0,16 (+/-0,08)	
384	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,09)	
385						0,17 (+/-0,01)	
386	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,02)	
387						0,14 (+/-0,07)	

Etage 1 - R123

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
388	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,1)	
389						0,09 (+/-0,04)	
390	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,08)	
391						0,03 (+/-0,08)	
392	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,03)	
393						0,15 (+/-0,05)	
394	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,08)	
395						0,17 (+/-0,1)	
396	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,01)	
397						0,17 (+/-0,03)	
398	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,09)	
399						0,02 (+/-0,01)	
400	B	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,23 (+/-0,65)	
401	B	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,06 (+/-0,62)	

Etage 1 - R122

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
402	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,02)	
403						0,03 (+/-0,1)	
404	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,04)	
405						0,19 (+/-0,1)	
406	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,06)	
407						0,08 (+/-0,01)	
408	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,01)	
409						0,03 (+/-0,05)	
410	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,01 (+/-0,07)	
411						0,03 (+/-0,03)	
412	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,04)	
413						0,14 (+/-0,01)	

Etage 1 - R135

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
414	A	Mur	Plâtre	Peinture		4,62 (+/-0,51)	
415	B	Mur	Plâtre	Peinture		4,28 (+/-0,43)	
416	C	Mur	Plâtre	Peinture		5,41 (+/-0,56)	
417	D	Mur	Plâtre	Peinture		5,48 (+/-0,6)	
418		Rampe	Métal	Peinture		4,97 (+/-0,42)	

Etage 1 - R134

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
419	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,07)	
420						0,03 (+/-0,09)	
421	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,06)	
422						0,01 (+/-0,01)	
423	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,09)	
424						0,16 (+/-0,1)	
425	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,04)	
426						0,17 (+/-0,07)	
427	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,02)	
428						0,14 (+/-0,07)	
429	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,03 (+/-0,04)	
430						0,17 (+/-0,02)	
431	D1	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,75 (+/-0,45)	
432	D1	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,47 (+/-0,57)	
433	D1	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,04)	

434						0,17 (+/-0,01)	
435	D2	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,1 (+/-0,52)	
436	D2	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,86 (+/-0,74)	
437	D2	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,01)	
438						0,03 (+/-0,06)	
439	D3	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,62 (+/-0,57)	
440	D3	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,1 (+/-0,51)	
441						0,16 (+/-0,06)	
442	D3	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,05)	
443	D4	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,46 (+/-0,64)	
444	D4	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,04 (+/-0,62)	
445						0,11 (+/-0,1)	
446	D4	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,01)	
447	D5	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,66 (+/-0,5)	
448	D5	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,25 (+/-0,42)	
449						0,14 (+/-0,04)	
450	D5	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,02)	
451		Poutre IPN en plénum	Métal	Peinture		5,26 (+/-0,67)	
452						5,75 (+/-0,62)	

Etage 1 - R128

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
453	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,01 (+/-0,08)	
454						0,04 (+/-0,03)	
455	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,04)	
456						0,12 (+/-0,09)	
457	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,09)	
458						0,14 (+/-0,05)	
459	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,02)	
460						0,15 (+/-0,07)	
461	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,04)	
462						0,18 (+/-0,02)	
463	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,03 (+/-0,03)	
464						0,06 (+/-0,1)	
465	D	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,02 (+/-0,72)	
466	D	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,13 (+/-0,55)	
467						0,03 (+/-0,05)	
468	D	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,07)	
469						5,36 (+/-0,51)	
470		Poutre IPN en plénum	Métal	Peinture		4,47 (+/-0,48)	

Etage 1 - R129

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
471	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,05)	
472						0,14 (+/-0,1)	
473	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,05)	
474						0,01 (+/-0,1)	
475	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,05)	
476						0,1 (+/-0,04)	
477	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,07)	
478						0,04 (+/-0,07)	
479	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,03)	
480						0,03 (+/-0,07)	
481	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,09 (+/-0,02)	
482						0,02 (+/-0,07)	

Etage 1 - R130

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
483	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,01)	
484						0,16 (+/-0,06)	
485	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,02 (+/-0,08)	
486						0,1 (+/-0,07)	
487	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,09)	
488						0,13 (+/-0,09)	
489	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,05)	
490						0,11 (+/-0,1)	
491	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,05)	
492						0,02 (+/-0,07)	
493	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,04)	
494						0,11 (+/-0,09)	

Etage 1 - R131

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
495	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,02 (+/-0,1)	
496						0,09 (+/-0,1)	
497	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,03)	
498						0,01 (+/-0,03)	
499	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,03)	
500						0,14 (+/-0,06)	
501	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,09)	
502						0,08 (+/-0,03)	
503	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,03)	
504						0,04 (+/-0,01)	
505	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,02)	
506						0,02 (+/-0,08)	

Etage 1 - R132

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
507	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,05)	
508						0,16 (+/-0,05)	
509	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,1 (+/-0,05)	
510						0,02 (+/-0,09)	
511	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,07)	
512						0,15 (+/-0,03)	

513	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,07)	
514						0,04 (+/-0,05)	
515	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,1)	
516						0,08 (+/-0,09)	
517	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,03)	
518						0,17 (+/-0,06)	

Etage 1 - R133

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
519	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,03)	
520						0,02 (+/-0,03)	
521	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,1)	
522						0,15 (+/-0,09)	
523	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,09)	
524						0,09 (+/-0,05)	
525	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,07)	
526						0,02 (+/-0,1)	
527	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,01)	
528						0,08 (+/-0,01)	
529	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,04)	
530						0,18 (+/-0,1)	

Etage 1 - R136

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
531	B	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,02)	
532						0,01 (+/-0,07)	
533	B	Porte dormant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,08)	
534						0,06 (+/-0,07)	
535	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,04)	
536						0,13 (+/-0,09)	
537	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,04)	
538						0,12 (+/-0,04)	
539	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,05)	
540						0,19 (+/-0,01)	
541	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,07)	
542						0,14 (+/-0,02)	

Etage 1 - R137

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
543	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,13 (+/-0,04)	
544						0,17 (+/-0,02)	
545	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,07)	
546						0,18 (+/-0,07)	
547	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,05)	
548						0,07 (+/-0,02)	
549	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,04)	
550						0,17 (+/-0,02)	
551	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,06)	
552						0,06 (+/-0,07)	
553	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,07)	
554						0,09 (+/-0,1)	
555	B	Fenêtre ouvrant	Bois	Peinture		0,19 (+/-0,03)	
556						0,04 (+/-0,08)	
557	B	Fenêtre dormant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,08)	
558						0,07 (+/-0,03)	
559	B	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		4,97 (+/-0,51)	
560	B	Allège	Plâtre	Peinture		5,78 (+/-0,5)	

Etage 1 - R138

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
561	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,01 (+/-0,1)	
562						0,14 (+/-0,01)	
563	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,09)	
564						0,05 (+/-0,07)	
565	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,02)	
566						0,03 (+/-0,09)	
567	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,02)	
568						0,15 (+/-0,02)	
569	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,02)	
570						0,01 (+/-0,07)	
571	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,08)	
572						0,07 (+/-0,03)	
573	E	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,07 (+/-0,02)	
574						0,11 (+/-0,05)	
575	E	Porte dormant	Bois	Peinture		0,09 (+/-0,05)	
576						0,04 (+/-0,06)	

Etage 2 - R203

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
577	A	Mur	Plâtre	Peinture		5,26 (+/-0,57)	
578	B	Mur	Plâtre	Peinture		5,38 (+/-0,7)	
579	C	Mur	Plâtre	Peinture		5,59 (+/-0,68)	
580	D	Mur	Plâtre	Peinture		4,22 (+/-0,68)	
581		Rampe	Métal	Peinture		4,23 (+/-0,64)	
582	A	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,94 (+/-0,67)	
583	A	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,02 (+/-0,55)	
584	C	Fenêtre ouvrant	Métal	Peinture		6 (+/-0,77)	
585	C	Fenêtre dormant	Métal	Peinture		4,65 (+/-0,67)	

Etage 2 - R200

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
586	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,01 (+/-0,04)	

587						0,01 (+/-0,03)	
588	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,08)	
589						0,01 (+/-0,07)	
590	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,05)	
591						0,13 (+/-0,05)	
592	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,08)	
593						0,1 (+/-0,03)	
594	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,02)	
595						0,04 (+/-0,02)	
596	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,07)	
597						0,02 (+/-0,01)	
598	B	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,84 (+/-0,59)	
599	B	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,8 (+/-0,64)	
600	C	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,01 (+/-0,08)	
601						0,05 (+/-0,09)	
602	C	Porte dormant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,08)	
603						0,11 (+/-0,03)	

Etage 2 - R202

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
604	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,07)	
605						0,18 (+/-0,02)	
606	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,15 (+/-0,07)	
607						0,01 (+/-0,08)	
608	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,01)	
609						0,05 (+/-0,06)	
610	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,09 (+/-0,04)	
611						0,01 (+/-0,05)	
612	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,1)	
613						0,06 (+/-0,06)	
614	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,05)	
615						0,17 (+/-0,08)	
616	E	Mur	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,02)	
617						0,09 (+/-0,05)	
618	F	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,06)	
619						0,02 (+/-0,07)	
620						0,01 (+/-0,08)	
621	E	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,02)	
622						0,12 (+/-0,01)	
623						0,11 (+/-0,08)	

Etage 2 - R206

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
624	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,01)	
625						0,06 (+/-0,1)	
626	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,08)	
627						0,08 (+/-0,1)	
628	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,1)	
629						0,01 (+/-0,05)	
630	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,01)	
631						0,14 (+/-0,07)	
632	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,02)	
633						0,02 (+/-0,04)	
634	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,03)	
635						0,12 (+/-0,01)	
636	D1	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,68 (+/-0,51)	
637	D1	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,8 (+/-0,51)	
638	D2	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,63 (+/-0,48)	
639	D2	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,26 (+/-0,6)	
640	D	Placard 1	Bois	Peinture		4,25 (+/-0,53)	
641	D	Placard 2	Bois	Peinture		4 (+/-0,76)	
642	D	Placard 3	Bois	Peinture		4,58 (+/-0,51)	

Etage 2 - R204

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
643	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		5,8 (+/-0,73)	
644	A	Porte dormant	Bois	Peinture		4,93 (+/-0,65)	
645	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,08)	
646						0,17 (+/-0,04)	
647	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,01)	
648						0,07 (+/-0,09)	
649	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,03)	
650						0,16 (+/-0,1)	
651	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,08 (+/-0,02)	
652						0,19 (+/-0,05)	
653						0,13 (+/-0,04)	
654	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,04)	
655						0,01 (+/-0,06)	
656						0,05 (+/-0,08)	

Etage 2 - R205

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
657	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		4,46 (+/-0,77)	
658	A	Porte dormant	Bois	Peinture		4,95 (+/-0,7)	
659	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,14 (+/-0,09)	
660						0,01 (+/-0,08)	
661	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,17 (+/-0,05)	
662						0,02 (+/-0,05)	
663	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,07 (+/-0,07)	
664						0,06 (+/-0,01)	
665	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,03)	
666						0,06 (+/-0,02)	
667						0,05 (+/-0,06)	
668	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,09)	
669						0,08 (+/-0,06)	
670						0,06 (+/-0,08)	

Etage 2 - R207

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
671	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,06)	
672						0,16 (+/-0,05)	
673	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,08)	
674						0,03 (+/-0,01)	
675	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,14 (+/-0,08)	
676						0,19 (+/-0,04)	
677	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,08)	
678						0,04 (+/-0,01)	
679	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,09 (+/-0,08)	
680						0,19 (+/-0,07)	
681	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,06 (+/-0,02)	
682						0,09 (+/-0,01)	
683	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,05)	
684						0,18 (+/-0,07)	
685						0,04 (+/-0,03)	
686						0,16 (+/-0,07)	

Etage 2 - R208

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
687	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		4,09 (+/-0,48)	
688	A	Porte dormant	Bois	Peinture		5,72 (+/-0,76)	
689	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,02)	
690						0,03 (+/-0,09)	
691	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,08)	
692						0,15 (+/-0,08)	
693	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,07)	
694						0,01 (+/-0,1)	
695	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,05)	
696						0,18 (+/-0,09)	
697	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,08)	
698						0,02 (+/-0,05)	
699						0,11 (+/-0,08)	
700						0,01 (+/-0,04)	

Etage 2 - R209

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
701	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		5,48 (+/-0,68)	
702	A	Porte dormant	Bois	Peinture		4,76 (+/-0,64)	
703	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,01 (+/-0,04)	
704						0,11 (+/-0,06)	
705	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,06 (+/-0,01)	
706						0,06 (+/-0,05)	
707	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,08)	
708						0,11 (+/-0,09)	
709	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,06)	
710						0,13 (+/-0,01)	
711	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,09)	
712						0,19 (+/-0,03)	
713						0,01 (+/-0,09)	
714						0,03 (+/-0,06)	

Etage 2 - R212

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
715	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,01)	
716						0,19 (+/-0,01)	
717	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,04)	
718						0,16 (+/-0,1)	
719	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,06)	
720						0,19 (+/-0,09)	
721	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,08)	
722						0,03 (+/-0,05)	
723	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,02)	
724						0,08 (+/-0,01)	
725	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,07)	
726						0,11 (+/-0,07)	
727	B	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,01)	
728						0,18 (+/-0,07)	
729						0,14 (+/-0,1)	
730						0,12 (+/-0,05)	
731	C	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,06)	
732						0,16 (+/-0,1)	
733	C	Porte dormant	Bois	Peinture		0,07 (+/-0,02)	
734						0,19 (+/-0,06)	

Etage 2 - R211

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
735	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,15 (+/-0,05)	
736						0,18 (+/-0,04)	
737	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,09)	
738						0,13 (+/-0,08)	
739	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,04)	
740						0,05 (+/-0,02)	
741	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,1)	
742						0,13 (+/-0,08)	
743	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,05)	
744						0,19 (+/-0,04)	
745	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,02)	
746						0,05 (+/-0,01)	

Etage 2 - R213

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
747	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,01)	
748						0,12 (+/-0,05)	
749	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,05)	
750						0,14 (+/-0,01)	
751	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,07 (+/-0,03)	
752						0,12 (+/-0,1)	
753	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,03)	
754						0,08 (+/-0,1)	
755	C	Mur	Plâtre	Peinture		4,45 (+/-0,45)	
756	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,05)	
757						0,06 (+/-0,01)	
758	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		5,49 (+/-0,58)	
759	C	Allège	Plâtre	Peinture		4,32 (+/-0,68)	

Etage 2 - R210

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
760	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,15 (+/-0,08)	
761						0,12 (+/-0,07)	
762	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,13 (+/-0,07)	
763						0,14 (+/-0,04)	
764	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,01 (+/-0,01)	
765						0,02 (+/-0,01)	
766	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,01)	
767						0,09 (+/-0,01)	
768	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,05)	
769						0,17 (+/-0,08)	
770	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,12 (+/-0,01)	
771						0,13 (+/-0,06)	
772	B	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		4,21 (+/-0,48)	
773	B	Allège	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,03)	
774						0,04 (+/-0,1)	

Etage 2 - R214

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
775	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,1)	
776						0,16 (+/-0,01)	
777	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,01)	
778						0,05 (+/-0,04)	
779	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,06 (+/-0,06)	
780						0,07 (+/-0,09)	
781	B	Mur	Toile de verre	Peinture		5,68 (+/-0,43)	
782	C	Mur	Toile de verre	Peinture		4,84 (+/-0,52)	
783	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,05)	
784						0,12 (+/-0,01)	
785	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		5,9 (+/-0,67)	
786	C	Allège	Plâtre	Peinture		4,16 (+/-0,59)	

Etage 2 - R215

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
787	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,65 (+/-0,61)	
788	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,1)	
789						0,09 (+/-0,07)	
790	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,08 (+/-0,6)	
791	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,1)	
792						0,13 (+/-0,05)	
793	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,19 (+/-0,79)	
794	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,02)	
795						0,19 (+/-0,05)	
796	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,83 (+/-0,67)	
797	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,08 (+/-0,08)	
798						0,08 (+/-0,04)	
799		Rampe	Métal	Peinture		5,22 (+/-0,67)	
800	A	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,57 (+/-0,66)	
801	A	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,33 (+/-0,61)	
802	C	Fenêtre ouvrant	Métal	Peinture		5,39 (+/-0,76)	
803	C	Fenêtre dormant	Métal	Peinture		4,35 (+/-0,58)	

Etage 2 - R216

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
804	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,07)	
805						0,06 (+/-0,05)	
806	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,07 (+/-0,09)	
807						0,05 (+/-0,1)	
808	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,01)	
809						0,15 (+/-0,05)	
810	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,06)	
811						0,1 (+/-0,1)	
812	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,01 (+/-0,1)	
813						0,18 (+/-0,08)	
814	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,06)	
815						0,05 (+/-0,05)	
816	D1	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,84 (+/-0,75)	
817	D1	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,78 (+/-0,51)	
818	D2	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,36 (+/-0,62)	
819	D2	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,89 (+/-0,46)	
820	D3	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,86 (+/-0,58)	
821	D3	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,58 (+/-0,66)	

Etage 2 - R217

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
822	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,02)	

823						0,16 (+/-0,02)	
824	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,03)	
825						0,1 (+/-0,09)	
826	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,07)	
827						0,09 (+/-0,1)	
828	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,01)	
829						0,16 (+/-0,03)	
830	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,09)	
831						0,17 (+/-0,05)	
832	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,01)	
833						0,13 (+/-0,1)	
834	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,08)	
835						0,08 (+/-0,06)	

Etage 2 - R218

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
836	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,1)	
837						0,14 (+/-0,03)	
838	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,03)	
839						0,17 (+/-0,07)	
840	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,17 (+/-0,07)	
841						0,12 (+/-0,05)	
842	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,01)	
843						0,11 (+/-0,02)	
844	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,06 (+/-0,1)	
845						0,19 (+/-0,02)	
846	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,09)	
847						0,19 (+/-0,03)	
848	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,01)	
849						0,15 (+/-0,09)	

Etage 2 - R220

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
850	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,01)	
851						0,01 (+/-0,1)	
852	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,15 (+/-0,01)	
853						0,18 (+/-0,02)	
854	A	Mur	Moquette	Peinture		0,07 (+/-0,06)	
855						0,17 (+/-0,03)	
856	B	Mur	Moquette	Peinture		0,11 (+/-0,06)	
857						0,14 (+/-0,03)	
858	C	Mur	Moquette	Peinture		0,16 (+/-0,02)	
859						0,09 (+/-0,07)	
860	D	Mur	Moquette	Peinture		0,03 (+/-0,02)	
861						0,01 (+/-0,01)	
862	C	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,04)	
863						0,19 (+/-0,08)	

Etage 2 - R219

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
864	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,09 (+/-0,06)	
865						0,11 (+/-0,07)	
866	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,02 (+/-0,06)	
867						0,19 (+/-0,06)	
868	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,03)	
869						0,15 (+/-0,01)	
870	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,07)	
871						0,1 (+/-0,1)	
872	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,04)	
873						0,18 (+/-0,06)	
874	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,02)	
875						0,1 (+/-0,05)	

Etage 3 - R309

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
876	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,09 (+/-0,67)	
877	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,08)	
878						0,03 (+/-0,06)	
879	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4 (+/-0,68)	
880	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,02)	
881						0,01 (+/-0,07)	
882	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,11 (+/-0,77)	
883	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,07)	
884						0,13 (+/-0,03)	
885	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,17 (+/-0,57)	
886	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,03)	
887						0,12 (+/-0,04)	
888	B	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,78 (+/-0,65)	
889	B	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,44 (+/-0,72)	

Etage 3 - R301

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
890	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,07 (+/-0,09)	
891						0,17 (+/-0,09)	
892	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,11 (+/-0,04)	
893						0,06 (+/-0,02)	
894	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,09 (+/-0,08)	
895						0,13 (+/-0,1)	
896	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,1)	
897						0,14 (+/-0,1)	
898	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,04)	
899						0,03 (+/-0,03)	
900	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,15 (+/-0,04)	
901						0,05 (+/-0,07)	

902	E	Mur	Toile de verre	Peinture		0,1 (+/-0,01)	
903						0,02 (+/-0,08)	
904	F	Mur	Toile de verre	Peinture		0,15 (+/-0,1)	
905						0,13 (+/-0,07)	

Etage 3 - R302

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
906	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,03)	
907						0,12 (+/-0,03)	
908	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,19 (+/-0,02)	
909						0,15 (+/-0,09)	
910	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,14 (+/-0,1)	
911						0,02 (+/-0,1)	
912	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,06)	
913						0,17 (+/-0,03)	
914	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,07)	
915						0,07 (+/-0,06)	
916	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,05)	
917						0,01 (+/-0,05)	

Etage 3 - R305

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
918	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,02)	
919						0,06 (+/-0,04)	
920	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,04)	
921						0,03 (+/-0,06)	
922	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,03)	
923						0,1 (+/-0,09)	
924	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,14 (+/-0,06)	
925						0,03 (+/-0,08)	
926	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,06)	
927						0,01 (+/-0,05)	
928	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,06 (+/-0,05)	
929						0,07 (+/-0,06)	

Etage 3 - R303

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
930	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,16 (+/-0,08)	
931						0,14 (+/-0,06)	
932	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,01 (+/-0,06)	
933						0,01 (+/-0,05)	
934	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,04)	
935						0,06 (+/-0,01)	
936	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,02)	
937						0,18 (+/-0,07)	
938	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,05 (+/-0,08)	
939						0,02 (+/-0,09)	
940	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,09)	
941						0,17 (+/-0,05)	

Etage 3 - R304

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
942	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,04)	
943						0,14 (+/-0,02)	
944	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,01)	
945						0,09 (+/-0,03)	
946	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,02)	
947						0,03 (+/-0,07)	
948	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,02)	
949						0,19 (+/-0,08)	
950	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,17 (+/-0,09)	
951						0,06 (+/-0,02)	
952	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,04 (+/-0,04)	
953						0,16 (+/-0,08)	
954	E	Mur	Toile de verre	Peinture		0,19 (+/-0,01)	
955						0,12 (+/-0,05)	
956	F	Mur	Toile de verre	Peinture		0,03 (+/-0,08)	
957						0,01 (+/-0,04)	

Etage 3 - R306

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
958	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,01)	
959						0,11 (+/-0,06)	
960	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,07)	
961						0,11 (+/-0,09)	
962	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,11 (+/-0,01)	
963						0,16 (+/-0,09)	
964	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,08 (+/-0,08)	
965						0,18 (+/-0,05)	
966	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,03)	
967						0,09 (+/-0,09)	
968	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,08 (+/-0,05)	
969						0,13 (+/-0,08)	

Etage 3 - R307

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
970	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,06 (+/-0,09)	
971						0,09 (+/-0,06)	
972	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,08)	
973						0,06 (+/-0,03)	
974	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,19 (+/-0,08)	
975						0,09 (+/-0,04)	

976	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,06)	
977						0,12 (+/-0,07)	
978	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,12 (+/-0,01)	
979						0,15 (+/-0,07)	
980	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,13 (+/-0,01)	
981						0,17 (+/-0,04)	

Etage 3 - R308

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
982	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,09)	
983						0,06 (+/-0,1)	
984	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,17 (+/-0,05)	
985						0,16 (+/-0,06)	
986	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,02 (+/-0,03)	
987						0,03 (+/-0,08)	
988	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,02)	
989						0,02 (+/-0,02)	
990	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,02)	
991						0,09 (+/-0,08)	
992	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,08 (+/-0,04)	
993						0,1 (+/-0,07)	

Comble - R403

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
994	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,94 (+/-0,59)	
995	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,04)	
996						0,14 (+/-0,01)	
997	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,58 (+/-0,75)	
998	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,1)	
999						0,08 (+/-0,03)	
1000	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		5,66 (+/-0,47)	
1001	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,04 (+/-0,06)	
1002						0,19 (+/-0,01)	
1003	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture		4,83 (+/-0,53)	
1004	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture		0,09 (+/-0,02)	
1005						0,06 (+/-0,03)	

Comble - R404

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1006	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,04)	
1007						0,15 (+/-0,06)	
1008	A	Porte dormant	Bois	Peinture		0,12 (+/-0,08)	
1009						0,04 (+/-0,1)	
1010	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,19 (+/-0,07)	
1011						0,12 (+/-0,06)	
1012	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,15 (+/-0,05)	
1013						0,1 (+/-0,02)	
1014	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,15 (+/-0,03)	
1015						0,12 (+/-0,07)	
1016	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,18 (+/-0,09)	
1017						0,1 (+/-0,05)	
1018		Poutre	Bois	Peinture		0,13 (+/-0,03)	
1019						0,15 (+/-0,1)	
1020		Plafond	Plâtre	Brut		0,13 (+/-0,04)	
1021						0,04 (+/-0,02)	
1038		Poutre	Bois	Peinture		0,03 (+/-0,05)	
1039						0,02 (+/-0,06)	

Comble - R401

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1022	A	Mur	Plâtre	Peinture		4,73 (+/-0,58)	
1023	B	Mur	Plâtre	Peinture		4,62 (+/-0,55)	
1024	C	Mur	Plâtre	Peinture		5,9 (+/-0,68)	
1025	D	Mur	Plâtre	Peinture		5,94 (+/-0,52)	
1026	A	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		5,14 (+/-0,55)	
1027	A	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		4,38 (+/-0,66)	
1028	C	Fenêtre ouvrant	Bois/Métal	Peinture		4,94 (+/-0,43)	
1029	C	Fenêtre dormant	Bois/Métal	Peinture		5,65 (+/-0,53)	

Comble - R402

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1030	A	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,06)	
1031						0,13 (+/-0,09)	
1032	B	Mur	Toile de verre	Peinture		0,16 (+/-0,01)	
1033						0,09 (+/-0,09)	
1034	C	Mur	Toile de verre	Peinture		0,19 (+/-0,09)	
1035						0,05 (+/-0,03)	
1036	D	Mur	Toile de verre	Peinture		0,17 (+/-0,06)	
1037						0,16 (+/-0,02)	

Façade

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1040		Mur	Enduit	Peinture		0,06 (+/-0,09)	
1041						0,11 (+/-0,03)	
1042						0,08 (+/-0,02)	
1043						0,13 (+/-0,04)	
1044						0,11 (+/-0,02)	
1045						0,1 (+/-0,04)	
1046						0,04 (+/-0,05)	
1047						0,14 (+/-0,09)	
1048						0,16 (+/-0,02)	
1049						0,01 (+/-0,06)	

1050					0,09 (+/-0,05)	
1051					0,11 (+/-0,09)	
1052					0,03 (+/-0,08)	
1053					0,12 (+/-0,04)	
1054					0,08 (+/-0,1)	
1055					0,14 (+/-0,1)	
1056					0,01 (+/-0,08)	
1057		Grille	Métal	Peinture	4,24 (+/-0,63)	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Il n'existe pas de durée réglementaire de validité du diagnostic.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE** (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à LYON, le 27/06/2023

Par : ANGIBAUT SYLVAIN





6. Croquis de repérage

PLANCHE

N° dossier : 230135_p03

N° planche : 1/12

Bâtiment – Niveau : RDC 1/2

Adresse de l'immeuble
Chauveau
69009 LYON

Quai


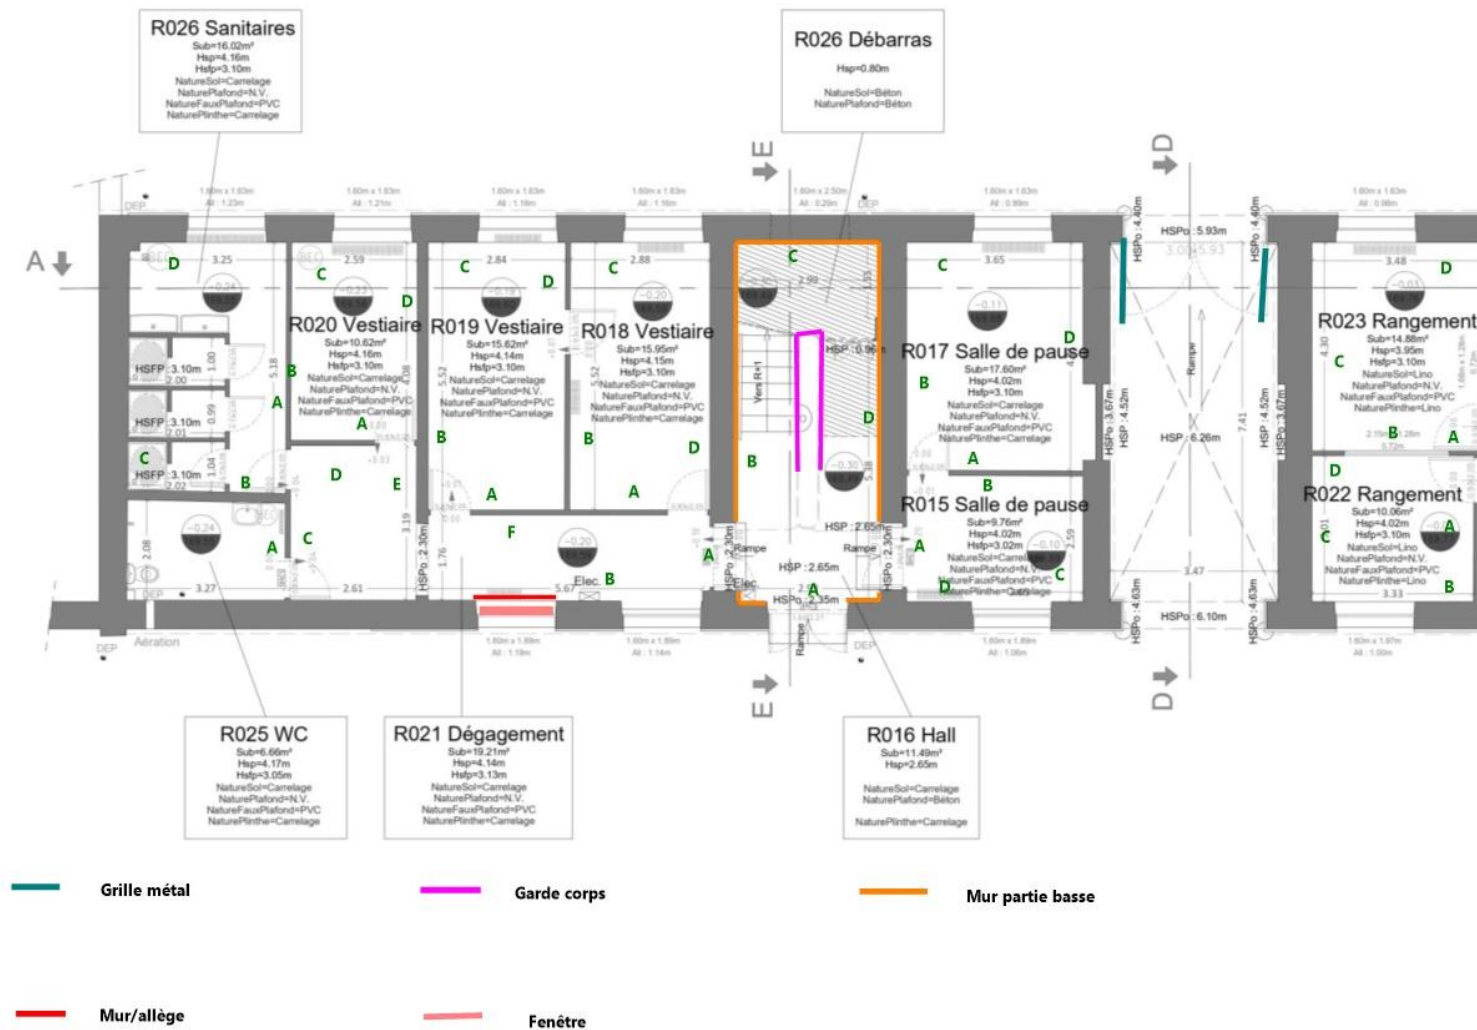


		PLANCHE	
		N° dossier : 230135_p03	
		N° planche : 2/12	
		Bâtiment – Niveau : RDC 2/2	
		<div> <div>Adresse de l'immeuble</div> <div>Chauveau</div> <div>69009 LYON</div> <div>Quai</div> </div>	

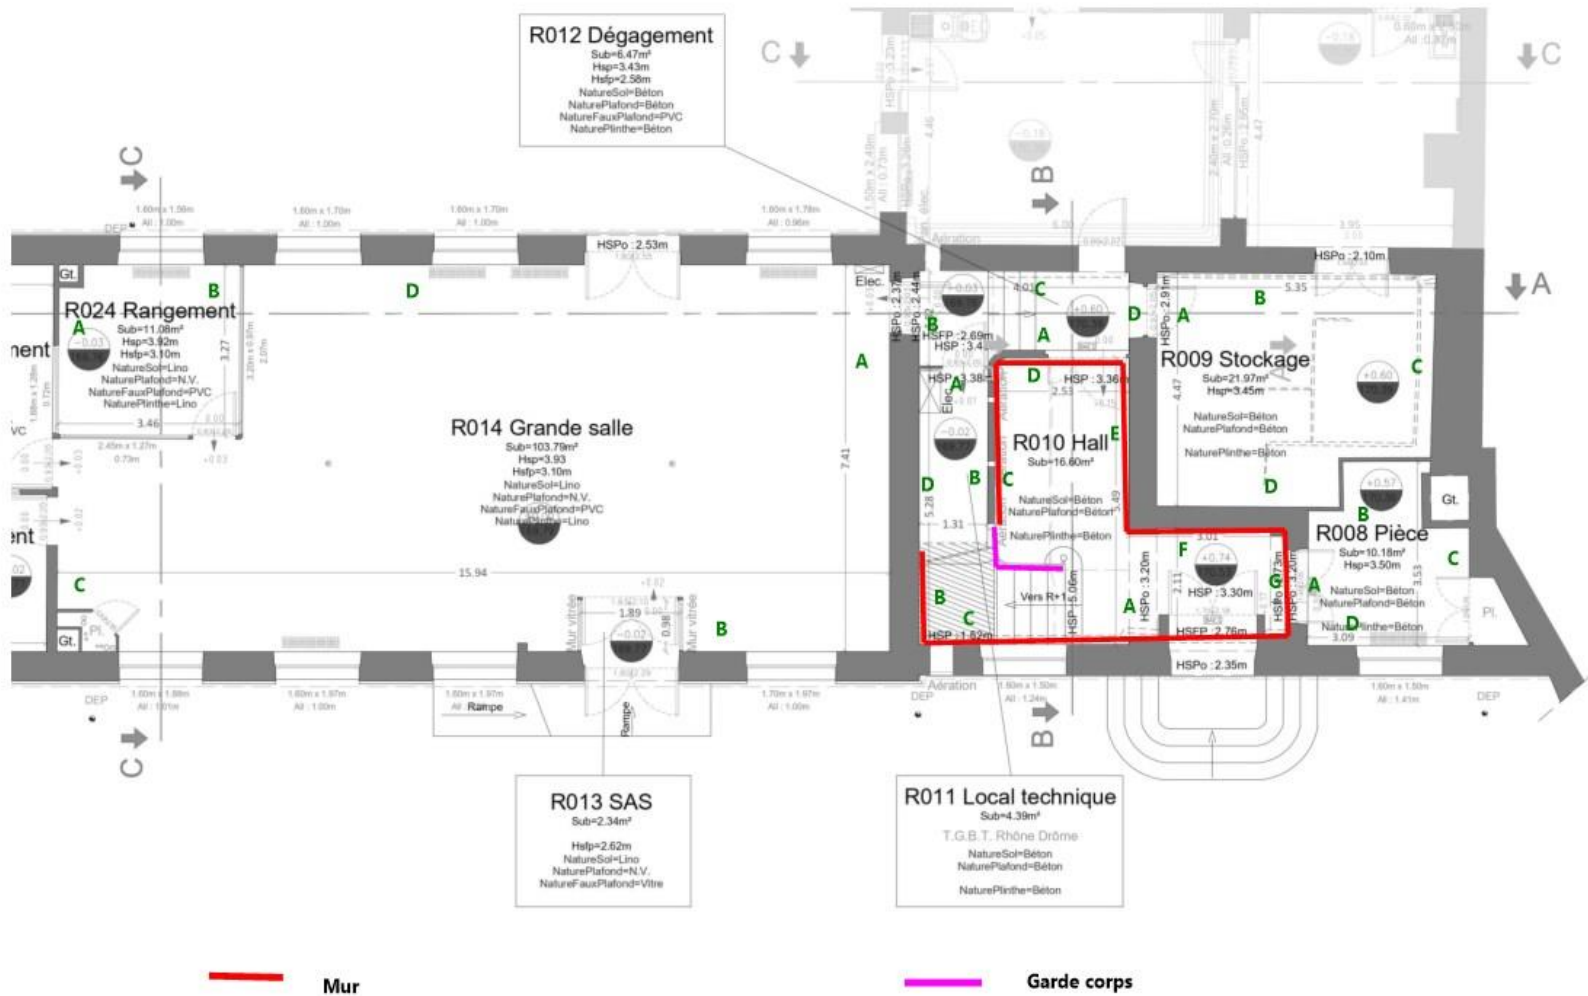

PLOMB


PLANCHE

N° dossier : 230135_p03

N° planche : 3/12

Bâtiment – Niveau : Etage 1 1/2

Adresse de l'immeuble Quai
Chauveau
69009 LYON

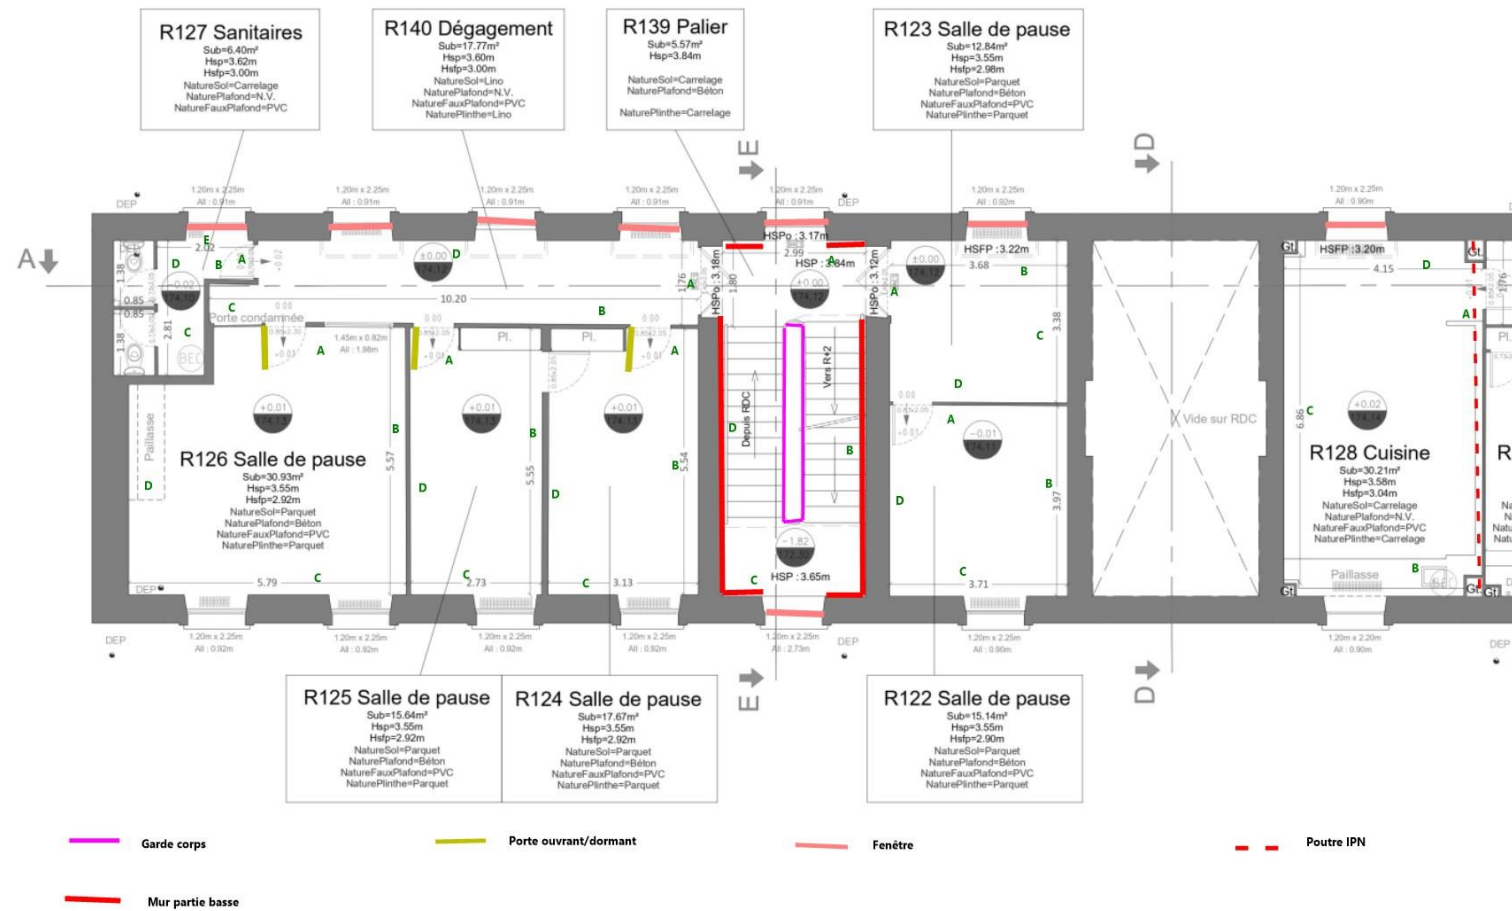

PLOMB

PLANCHE


N° dossier : 230135_p03

N° planche : 4/12

Bâtiment – Niveau : Etage 1 2/2

Adresse de l'immeuble
Château
69009 LYON

Quai

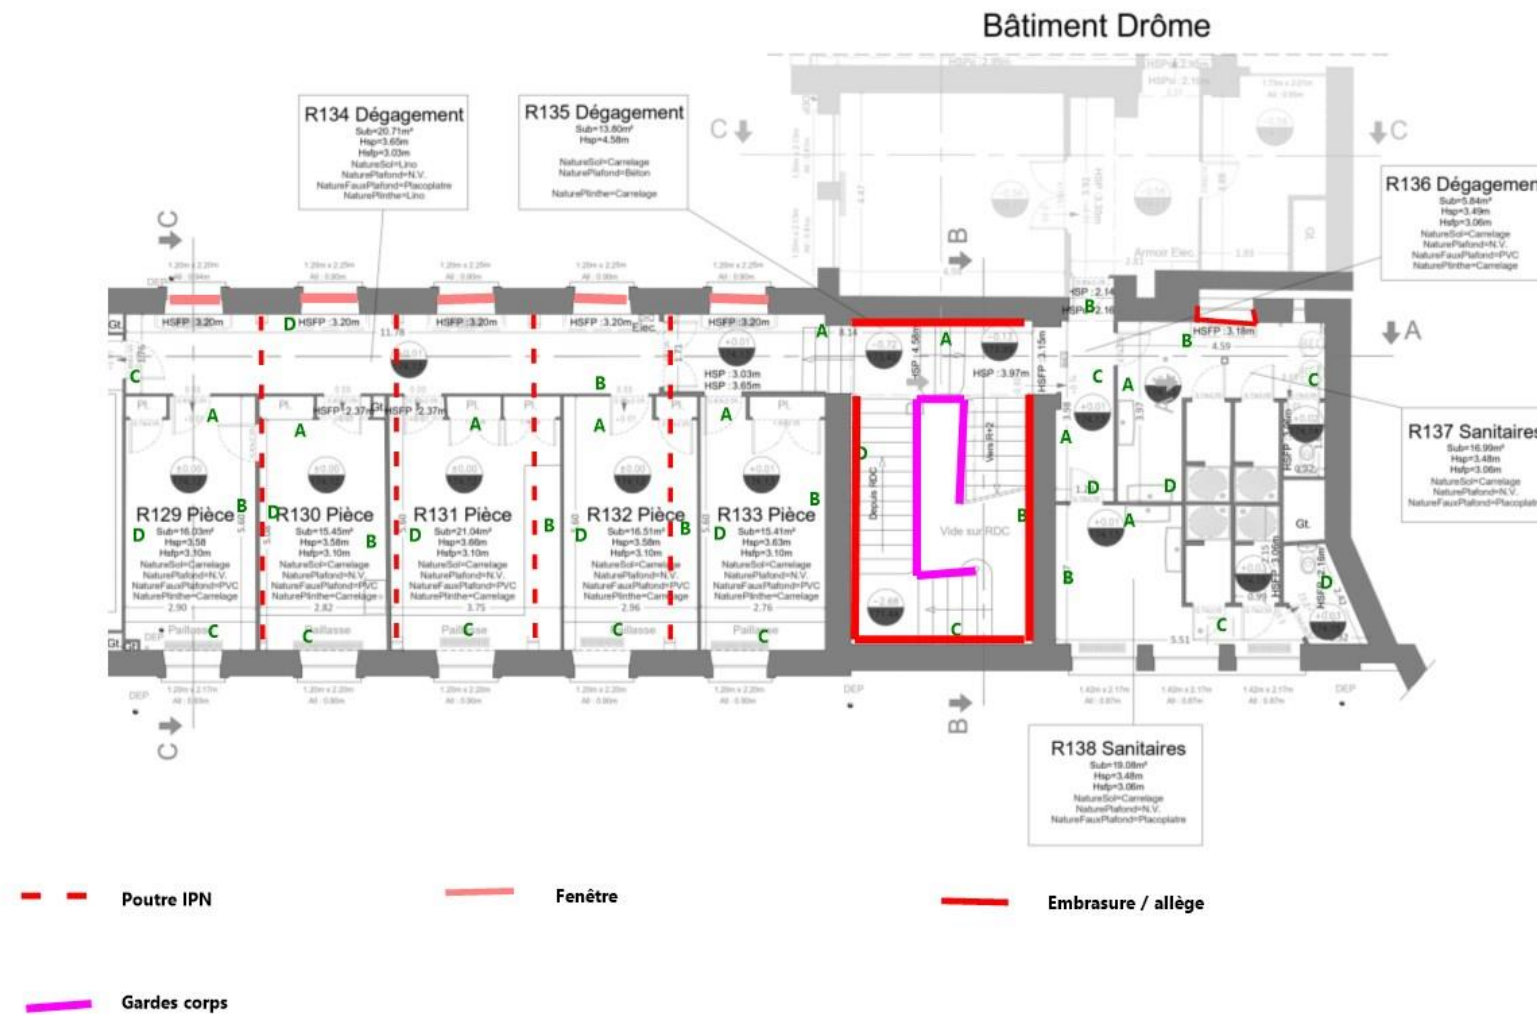

PLOMB

PLANCHE


N° dossier : 230135_p03

N° planche : 5/12

Bâtiment – Niveau : Etage 2 1/2

Adresse de l'immeuble
Chauveau
69009 LYON

Quai

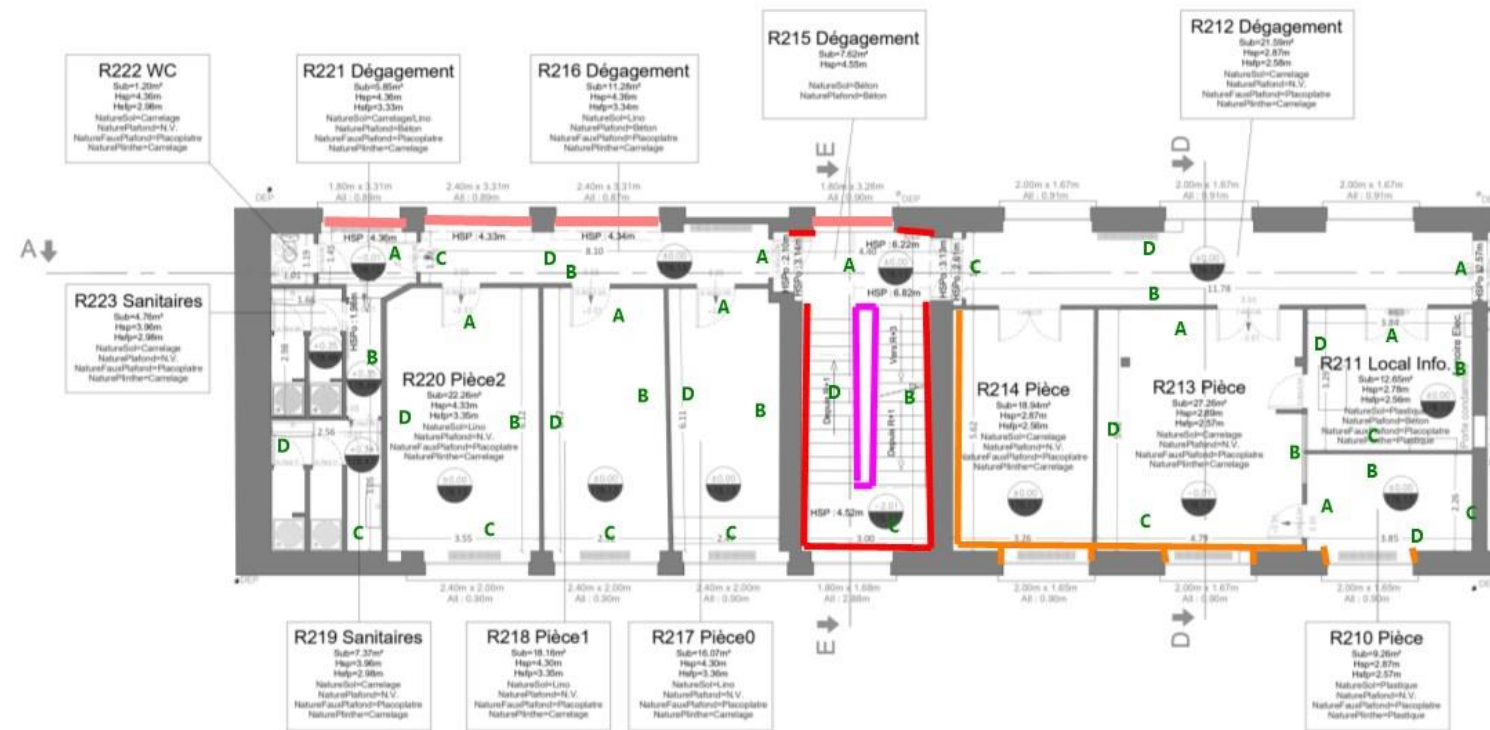

PLOMB

PLANCHE


N° dossier : 230135_p03

N° planche : 6/12

Bâtiment – Niveau : Etage 2 2/2

Adresse de l'immeuble
Chauveau
69009 LYON

Quai

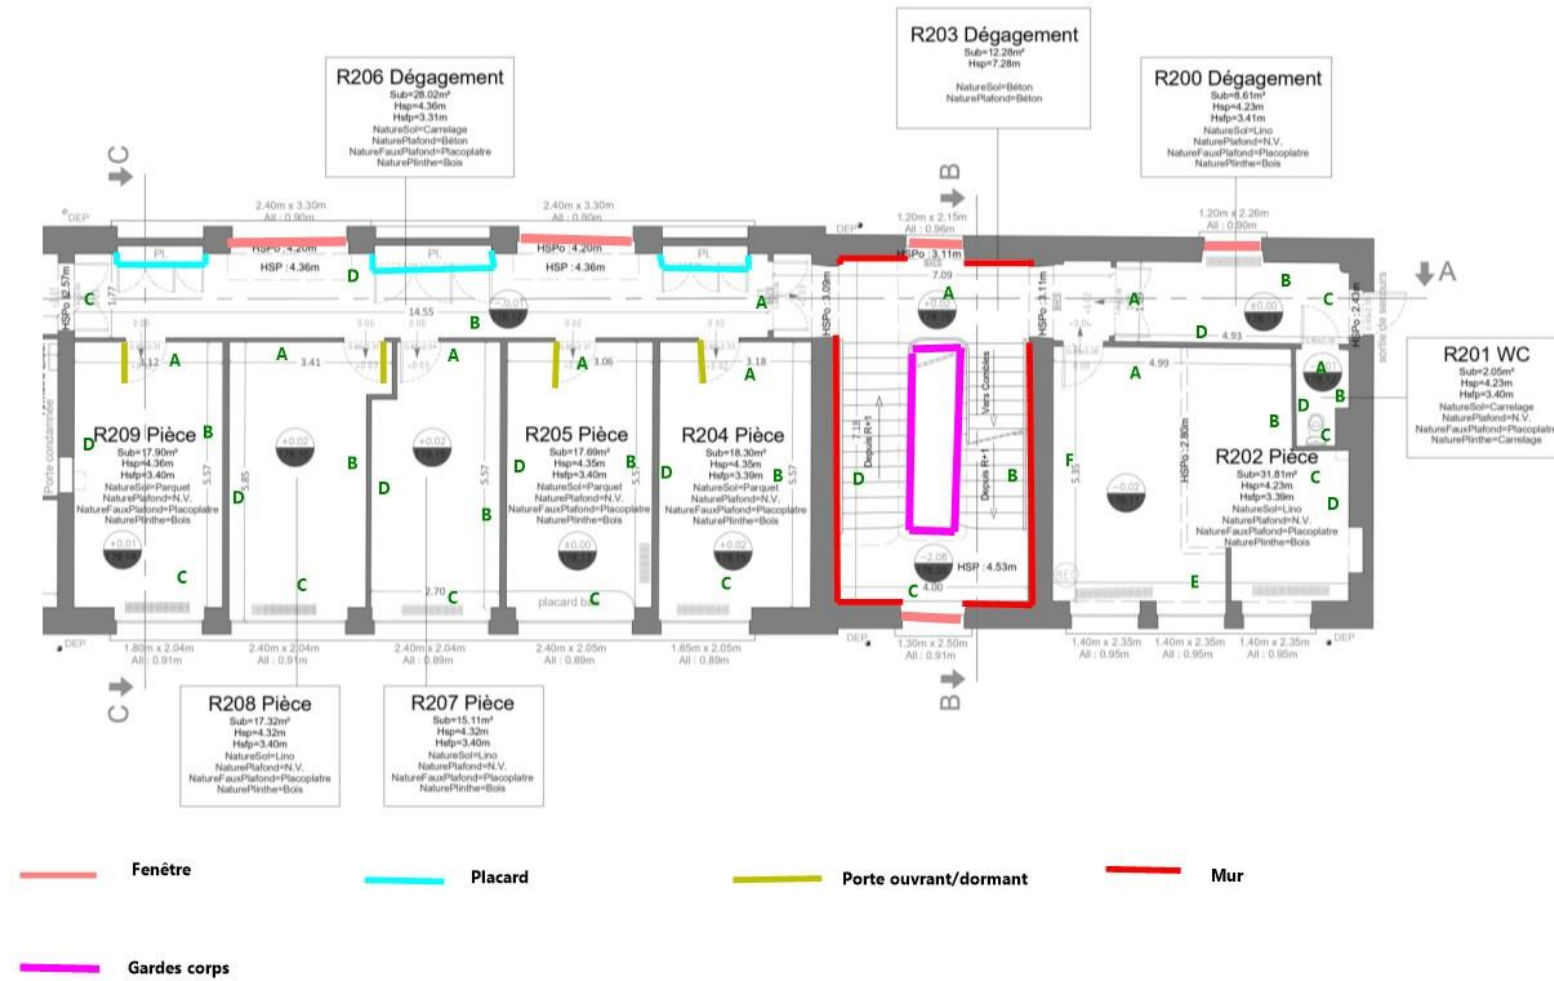

PLOMB

PLANCHE


N° dossier : 230135_p03

N° planche : 7/12

Bâtiment – Niveau : Etage 3 1/2

Adresse de l'immeuble
Chauveau
69009 LYON

Quai

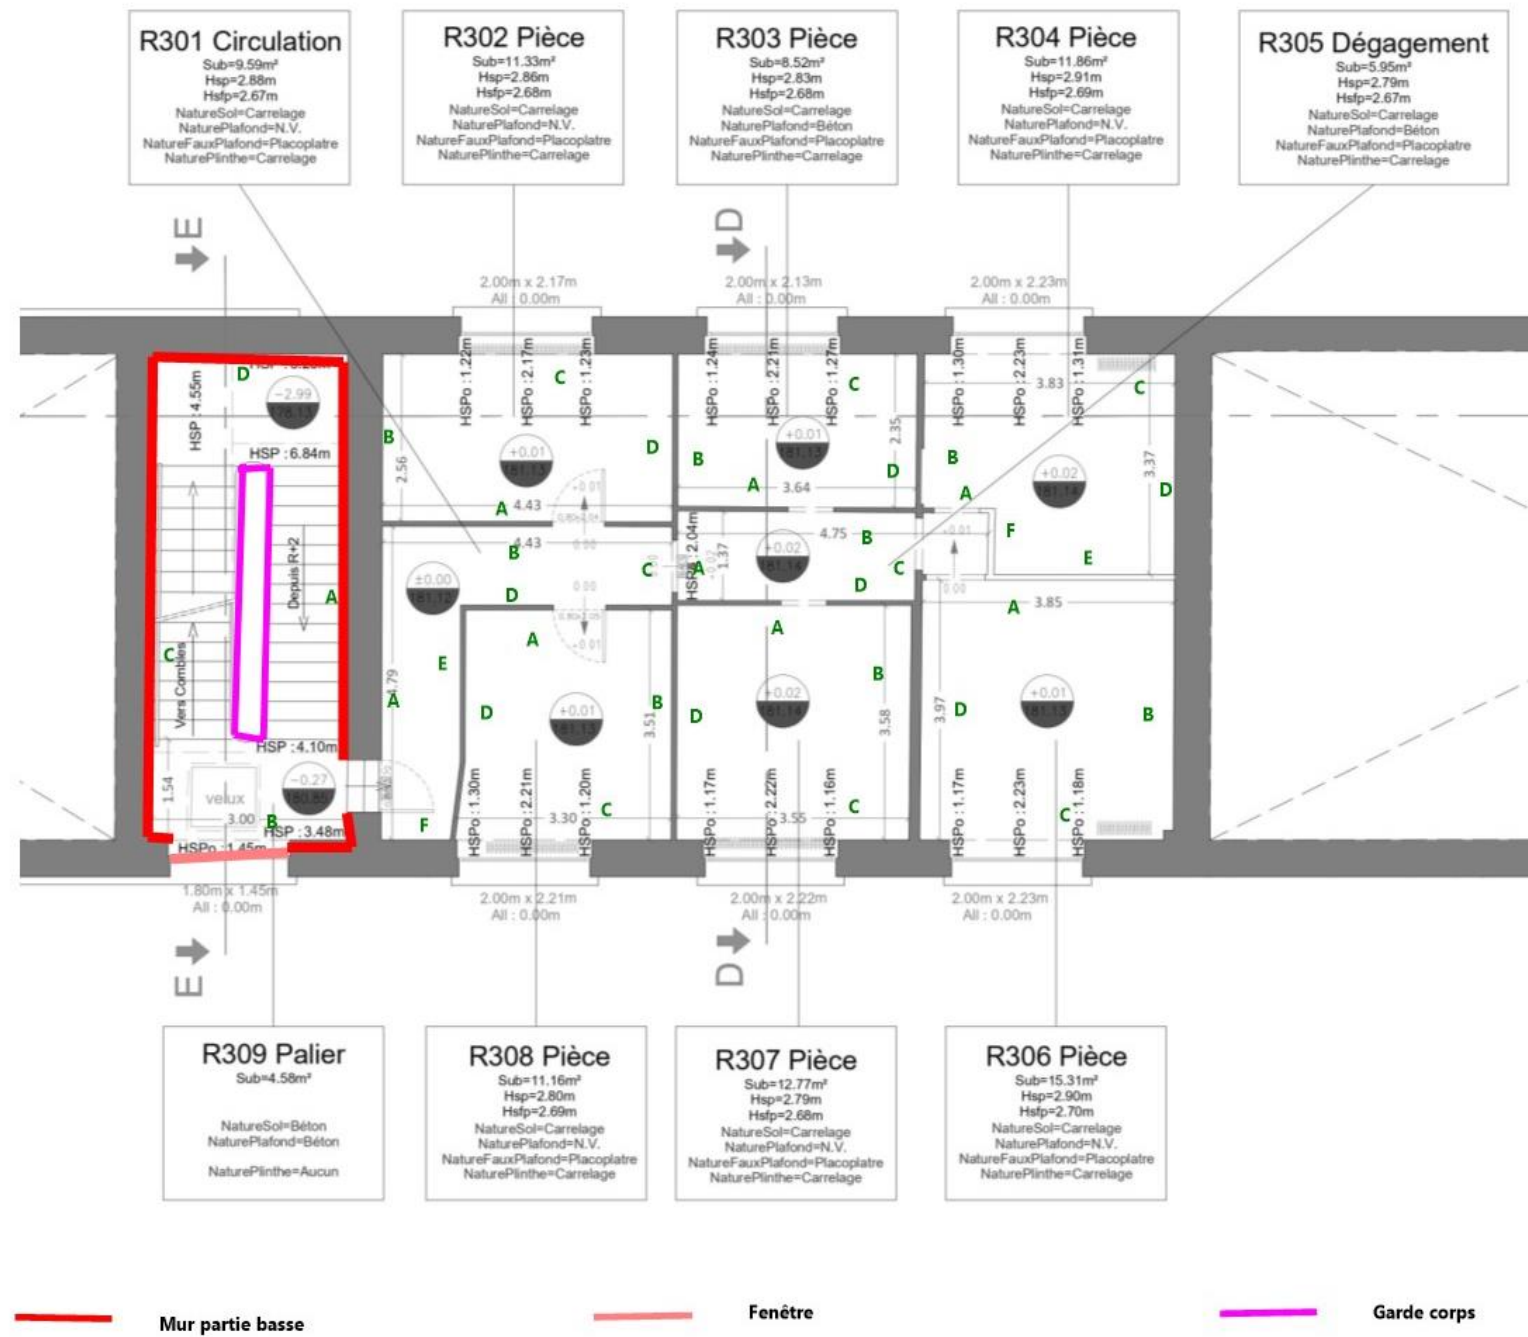

PLOMB


PLANCHE

N° dossier : 230135_p03

N° planche : 8/12

Bâtiment – Niveau : Etage 3 2/2

Adresse de l'immeuble Quai
Chauveau
69009 LYON

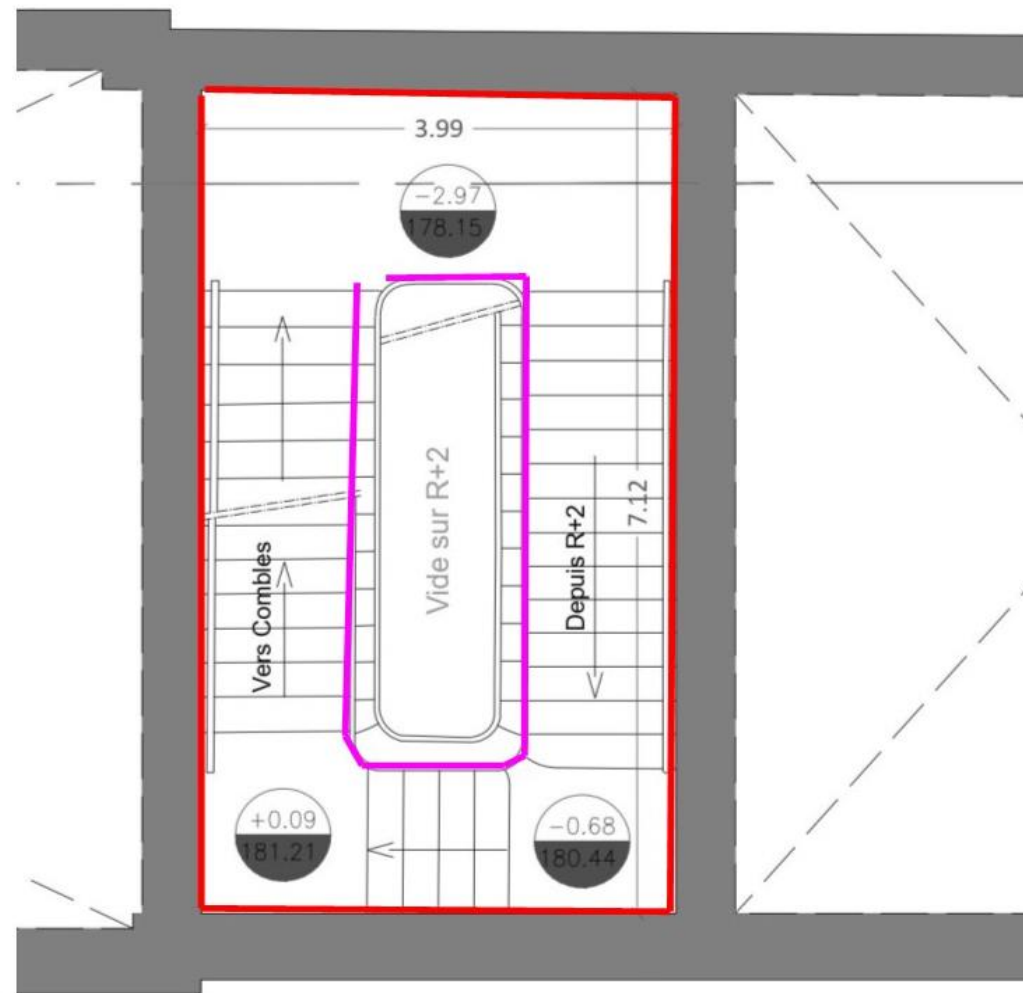

 Garde corps

 Mur

PLOMB

PLANCHE


N° dossier : 230135_p03

N° planche : 9/12


Bâtiment – Niveau : Combles 1/2

Adresse de l'immeuble
Chauveau
69009 LYON

Quai

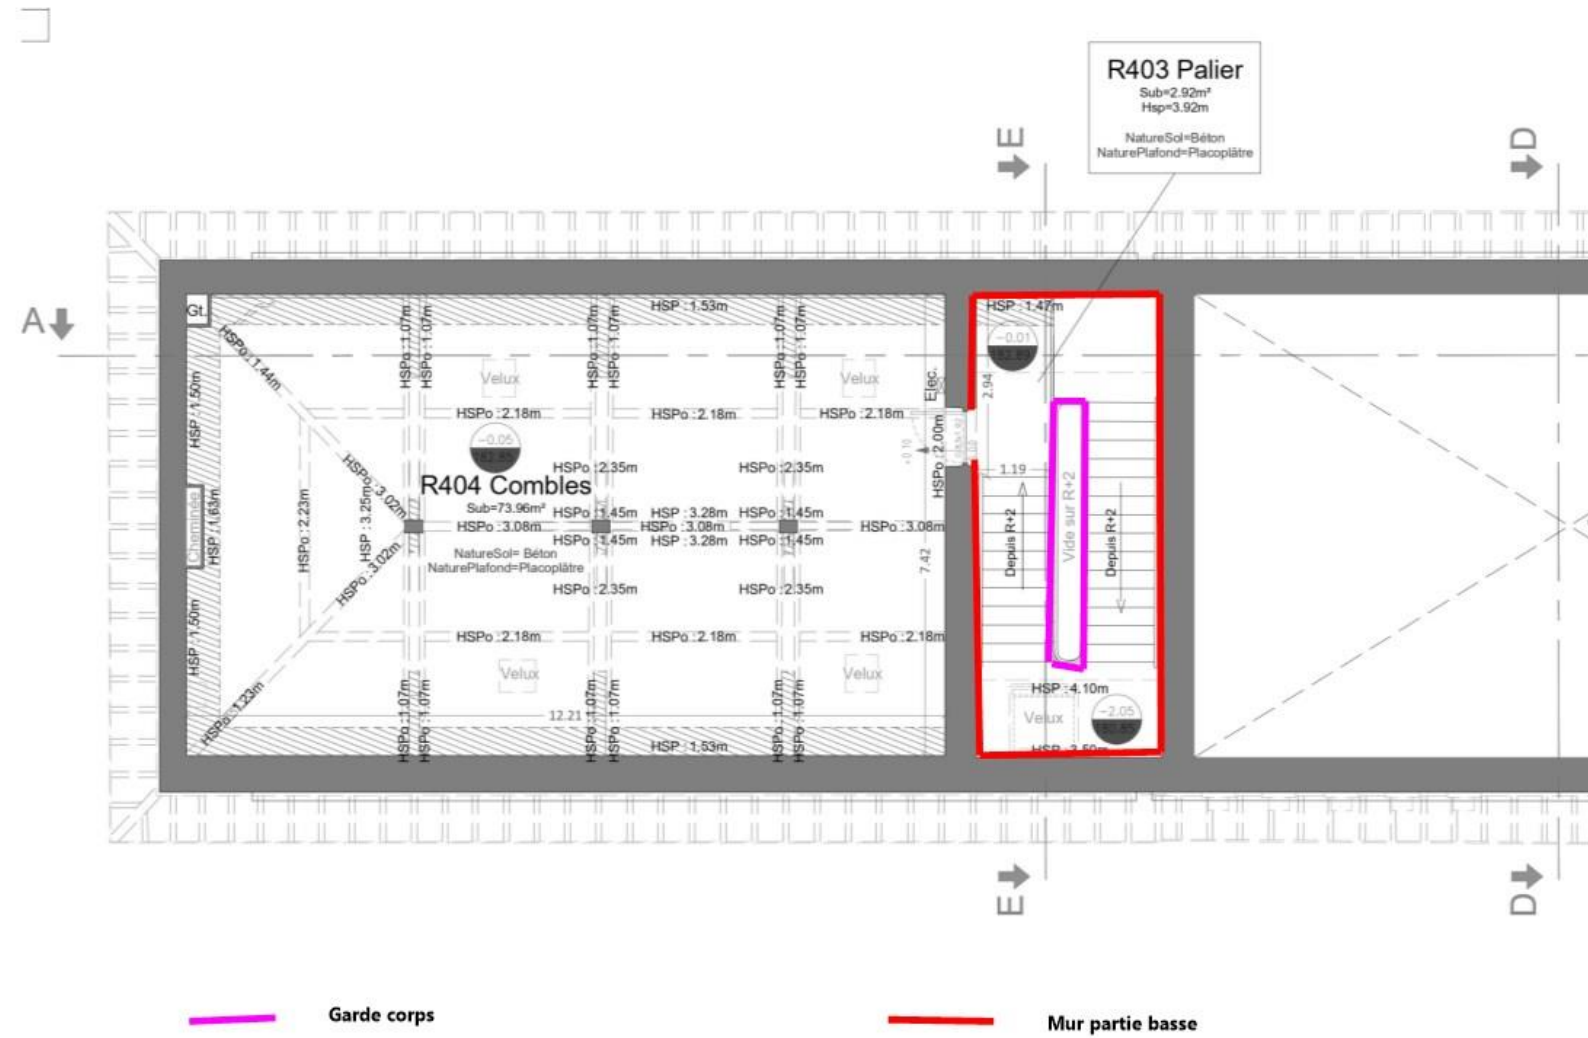

PLOMB

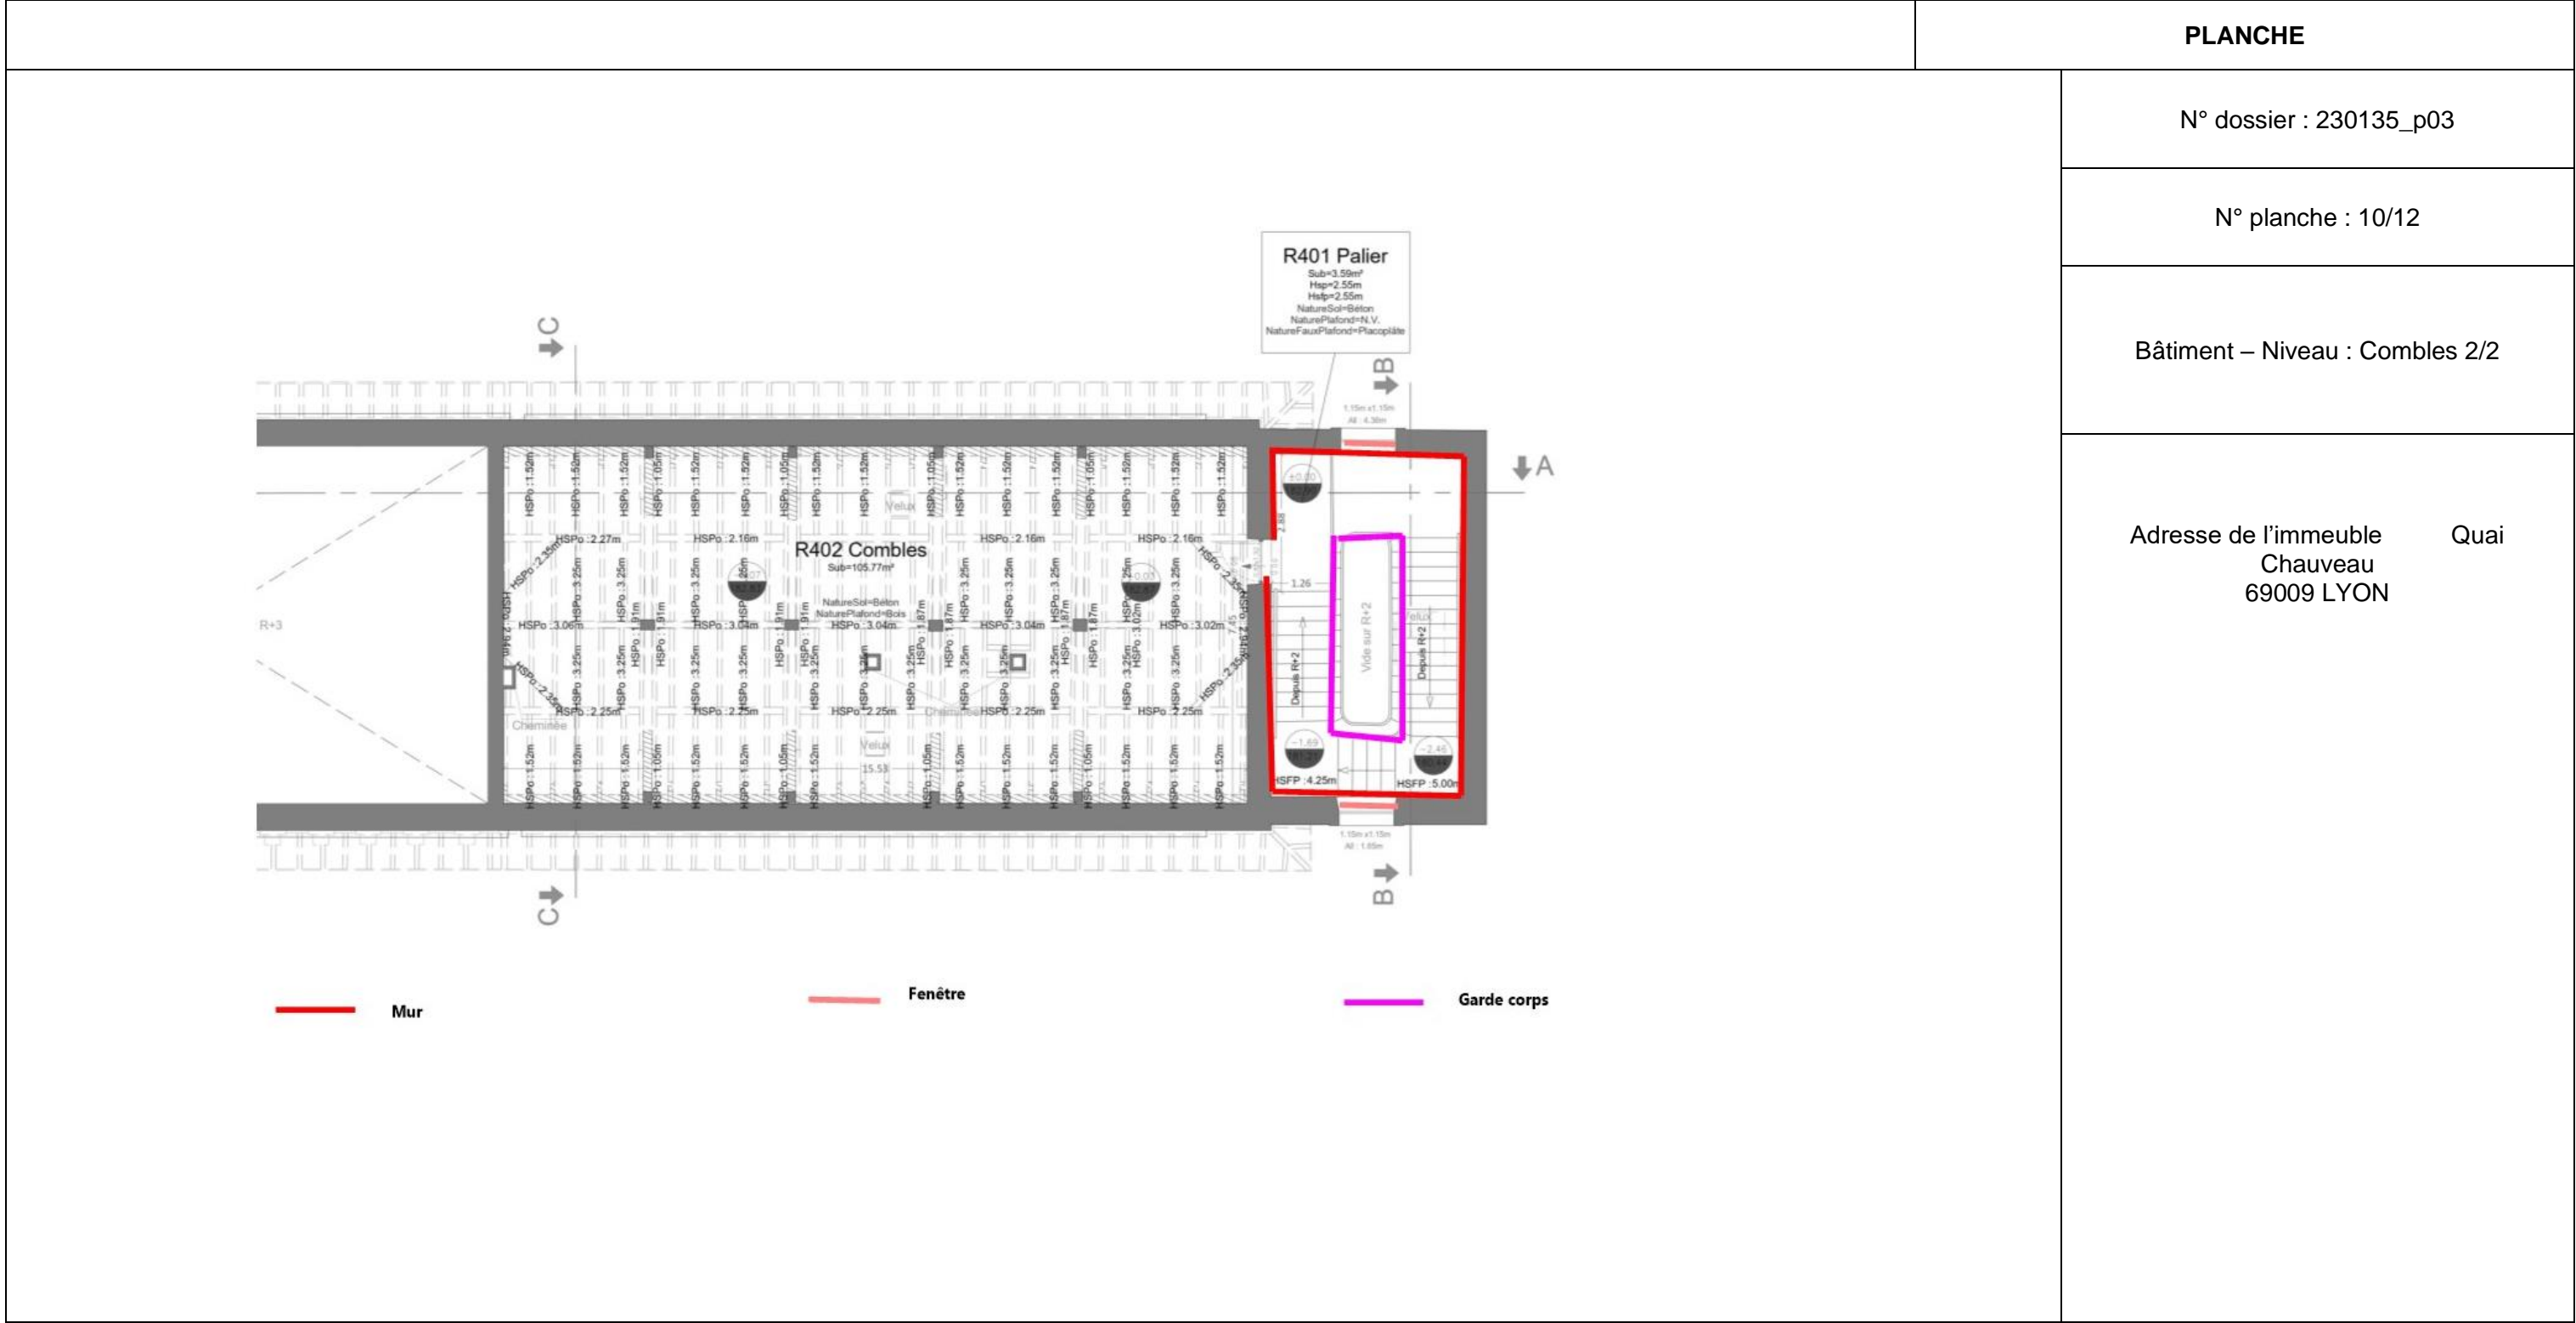

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,

- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs