



# PIECE NUMERO 5

## EVACUATION DES PERSONNES

Aménagement intérieur du bâtiment Rhône



Bâtiment concerné :

Bâtiment Rhône

Maître d'ouvrage :

CNSMDL

MOA délégué :

COMUE Université  
de Lyon



## EVOLUTION DU DOCUMENT

Indice	Date	Rédacteur	Action
A	18/10/2024	Blandine RIGAUX	Première version de notice, à consolider en phase suivante notamment en vue de l'établissement du dossier ERP.
B	11/12/2024	Blandine RIGAUX	Version consolidée pour relecture de la MOA avant dépôt du dossier d'autorisation
C	08/01/2025	Blandine RIGAUX	Modification des fonds de plans architecturaux
D	23/01/2025	Blandine RIGAUX	Ajout des plans indiquant les largeurs des circulations
E	07/02/2025	Blandine RIGAUX	Compilation d'un document regroupant les plans et les explications

## CONTACTS

Prénom NOM	Fonction	Structure	Contact Tel/Mail
Dirpa Rym HAMZA	Responsable du Service Patrimoine	CNSMD	rym.hamza@cnsmd-lyon.fr 06 72 91 52 10
Ahmed LAKHDARI	Responsable d'opération Immobilière	CNSMD	ahmed.lakhdari@cnsmd-lyon.fr 07 68 10 87 82
Grégoire PIQUEE	Chef de projet Immobilier	Université de Lyon	gregoire.piquee@universite-lyon.fr 06 42 86 70 64
Matthieu GRAND	Architecte	ARO Architecture	mgrand@aro-architecture.fr 06 52 55 19 35
Bastien THIVENT	Ingénieur Structure	EQUATIONS	bastien.thivent@equations.eu 06 33 68 54 22
Blandine RIGAUX	Ingénieure Lots techniques Economie TCE	CIMES Ingénierie	brigaux@cimes-ingenierie.fr 07 66 77 72 30
Mariline AUSSENAC	Chargée d'affaires CTC / Evaluatrice Cerqual	ALPES CONTROLES	maussenac@alpes-controles.fr 06 117 83 84



## PIECE N°5 : EVACUATION DES PERSONNES

### PE 11 = Dégagements :

Voici un extrait des plans d'aménagement tels que disponibles dans le dossier ERP :


Niveau RDC :

PÔLE PÉDAGOGIE					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Salle de cours 2	SA 101	Rh005	40 m <sup>2</sup>	30,2 m <sup>2</sup>	26
Salle de cours 4	SA 106	Rh007	90 m <sup>2</sup>	74,3 m <sup>2</sup>	49
TOTALUX			104,5 m <sup>2</sup>	75	

LOCAUX SUPPORT - STOCKAGE					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectif
Stockage Patrimoine 2	SA 005	Rh003	10 m²	16,2 m²	0
Stockage Patrimoine 1	RDC Rhône	Rh004		17,6 m²	0
Stockage archives Patrimoine	RDC Rhône	Rh008		33,5 m²	0
Stockage Patrimoine 3	SA 028	Rh002	25 m²	16,0 m²	0
Local TGBT		Rh009		4,5 m²	0
TOTALUX				87,8 m²	0

ZONE BUREAUX					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surf Prog.	Surface	Effectifs
Stockage Régie	RDC Rhône	Rh001	45 m²	45,0 m²	0
TOTALUX				45,0 m²	0

PÔLE CRÉATION					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Master internationaux - Studio 4	SA 117	Rh006	14 m²	20,3 m²	5
			TOTALUX	20,3 m²	5

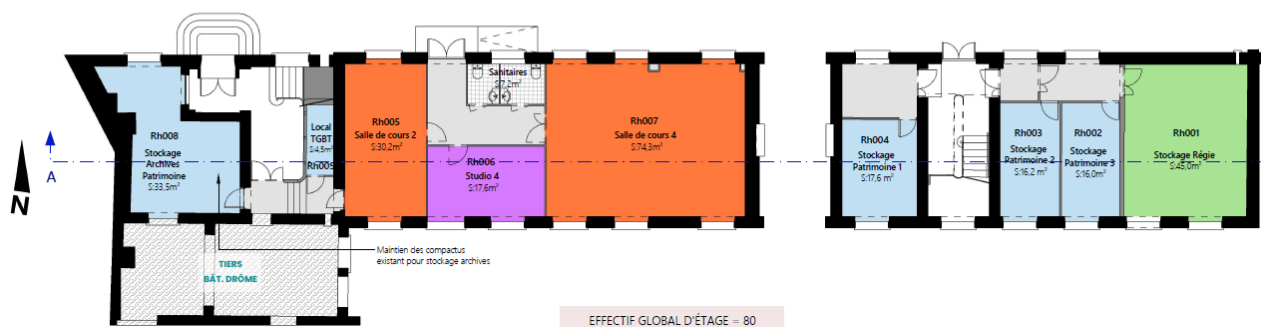



## Aménagement intérieur du bâtiment Rhône


### Pièce n°5 Evacuation des personnes

Niveau R+1 :

LOCAUX SUPPORT - STOCKAGE					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Local repos agents	SA 025	Rh109	10 m <sup>2</sup>	17,8 m <sup>2</sup>	2
Vestiaires agents	SA 027	Rh109	10 m <sup>2</sup>		
TOTALUX				17,8 m <sup>2</sup>	2

PÔLE CRÉATION					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Master internationaux - Studio 1	SA 111	Rh100	20 m <sup>2</sup>	31,1 m <sup>2</sup>	5
Master internationaux - Studio 2	SA 113	Rh102	14 m <sup>2</sup>	17,7 m <sup>2</sup>	5
Master internationaux - Studio 3	SA 115	Rh103	14 m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup>	5
Salle tampon 1a2	SA 112 / SA 116 Fusionnées	Rh101	20 m <sup>2</sup>	15,7 m <sup>2</sup>	0
TOTALUX				86,1 m <sup>2</sup>	15

ZONE BUREAUX					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectif
Régie - Bureau 1 Régisseur général	SA 121	Rh104	10 m²	16,7 m²	1
Régie - Bureau 3 Pôle son	SA 007	Rh105	10 m²	16,0 m²	1
Régie - Bureau 2 Resp Parc Instru	SA 120	Rh107	10 m²	15,9 m²	1
Régie - Bureau 4 Coordinateur Plateau	SA 012	Rh106	15 m²	21,2 m²	2
Parc instrumental	SA 013	Rh107b	20 m²	27,6 m²	0
Local costumière	SA 008	Rh108	13 m²	29,5	0
	SA 004 / SA 022 / SA 023 / SA 026		16m²		
	TOTALUX		126,9 m²		

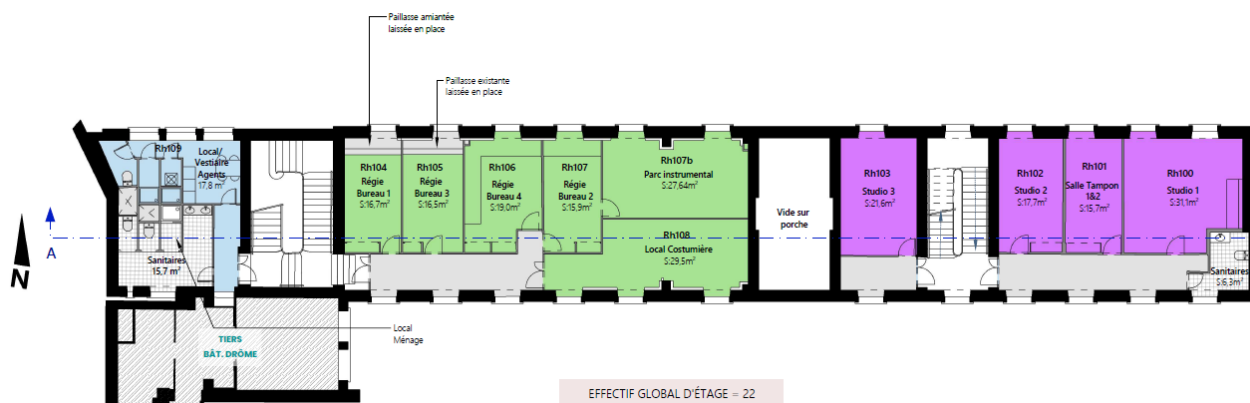



## Aménagement intérieur du bâtiment Rhône Pièce n°5 Evacuation des personnes

Niveau R+2 :


POLE PEDAGOGIE					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Salle de cours 1	SA 001	Rh211	25 m²	31,6 m²	16
Salle de cours 3	SA 002	Rh210	45 m²	37,1 m²	26
Salle informatique	SA 015	Rh209	15 m²	15,6 m²	5
TOTALUX			74,3 m²	47	

POLE CREATION					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Bureau enseignant ETC	SA 114	Rh203	10 m²	18,5 m²	1
TOTALUX			18,5 m²	1	


LOCAUX SUPPORT - STOCKAGE					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
Local technique informatique - local serveur CFA + stockage informatique	SA 104 / SA 029 / SA 030 Fusionnés	Rh206	15 m²	9,3 m²	0
TOTALUX			9,3 m²	0	

ZONE BUREAUX					
Nom salle	Correspondance actuelle	Nomenclature future	Surface Prog.	Surface	Effectifs
SPP - Bureau 1	SA 118	Rh201	15 m²	18,2 m²	2
SPP - Bureau 2	SA 119	Rh202	15 m²	22,3 m²	2
SPP - Bureau Responsable	SA 120	Rh200	10 m²	16,0 m²	1
Espace reprographie	création	Rh205	3 à 5 m²	12,7 m²	0
Salle de réunion partagée	création	Rh204	SO	27,9 m²	5
Bureau Médiat / Recherche	création	Rh208	SO	17,4 m²	1
Bureau chargé de mission Direction	création	Rh207	SO	18,1 m²	1
TOTALUX			132,6 m²	12	

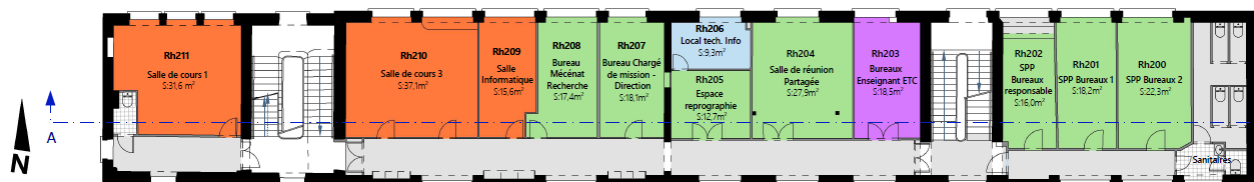

EFFECTIF GLOBAL D'ÉTAGE = 60

Le niveau R+3/Combles est inaccessible et condamné :

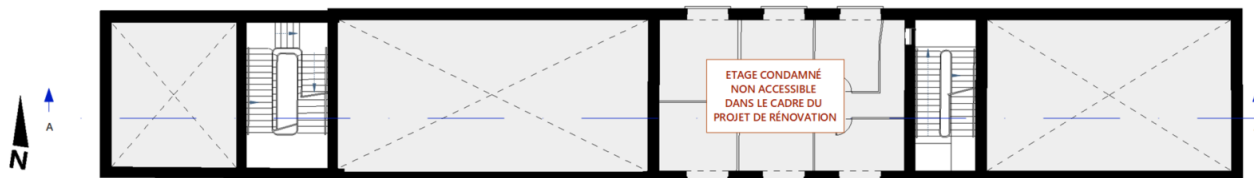

Escaliers :

Le dernier niveau desservi (= R+2) est situé à plus de 8m du sol. L'escalier est encloué sur tous les niveaux et donne accès à RDC directement sur l'extérieur conformément aux exigences réglementaires de l'article CO52.

L'ensemble des accès de locaux donnant directement sur la cage d'escalier sera condamné.

Portes :

Aucun local ne recevra plus de 50 personnes.

Les portes permettant au public d'évacuer un local ou l'établissement s'ouvriront par une manœuvre simple.



### Dégagements :


Aucune porte de local est située en cul-de-sac de plus de 10m dans les circulations horizontales. La situation la plus défavorable correspond au couloir R+1 cage Ouest, les locaux « Local costumière » et « Régie Bureau 2 » sont situés à 9,8m de la cage d'escalier enclouonnée.

L'ensemble des couloirs du R+2 et du R+1 présentent une largeur supérieure à 140cm, à l'exception de l'extrémité Est du R+2 qui dispose d'un dégagement de 121cm. Les locaux situés dans cette extrémité accueillent 3 bureaux pour un effectif total de 5 personnes.

Aucun travaux n'a pour objet le changement des caractéristiques dimensionnelles des escaliers dans le cadre du projet. Les caractéristiques initiales sont donc conservées. Ces dernières respectent les conditions suivantes :


- la largeur minimale entre mains courantes est de 1 m,
- la largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm.

### Largeur des circulations niveau RDC :

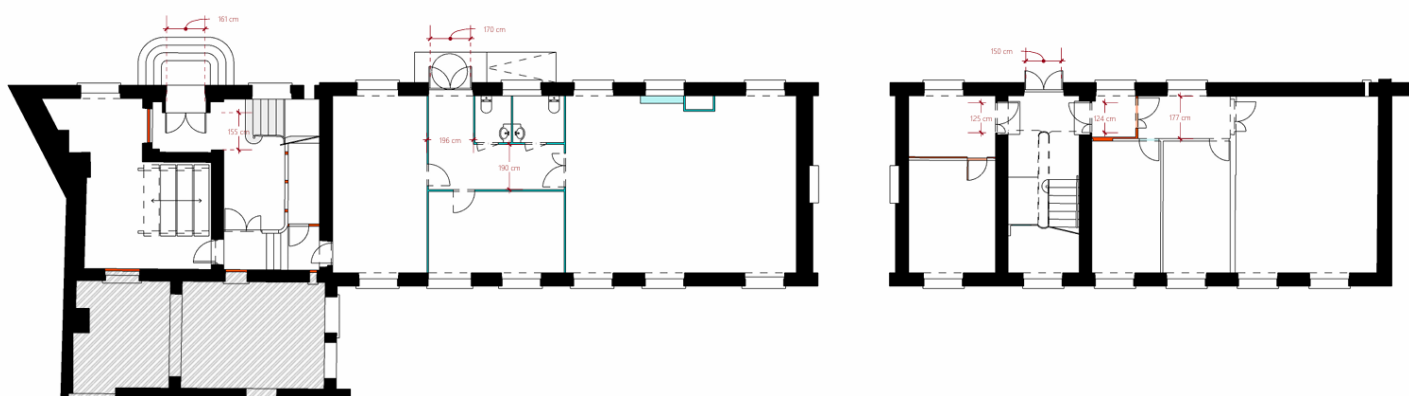




Largeur des circulations niveau R+1 :

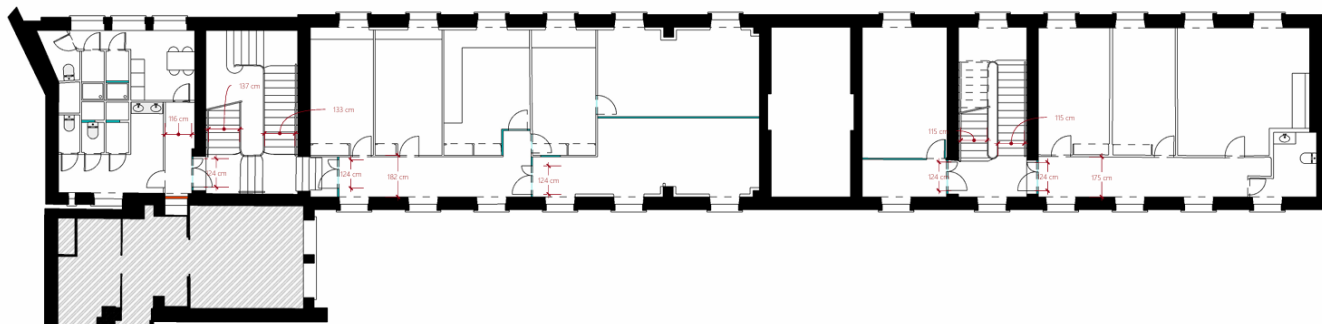

Largeur des circulations niveau R+2 :

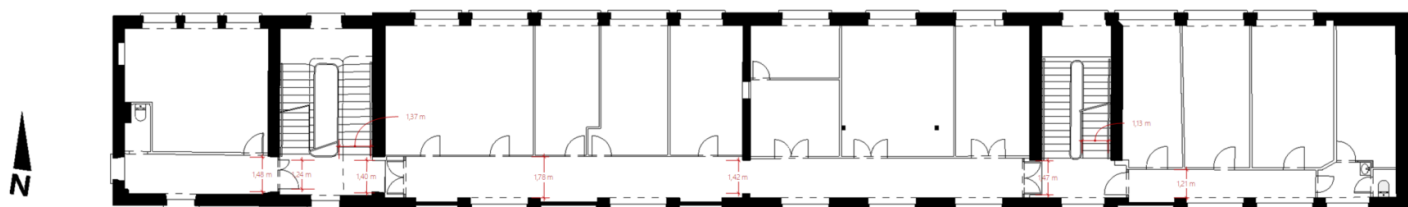

Les personnes en fauteuil seront accueillies au niveau RDC du bâtiment, niveau qui propose l'ensemble des fonctions accueillies dans le bâtiment.