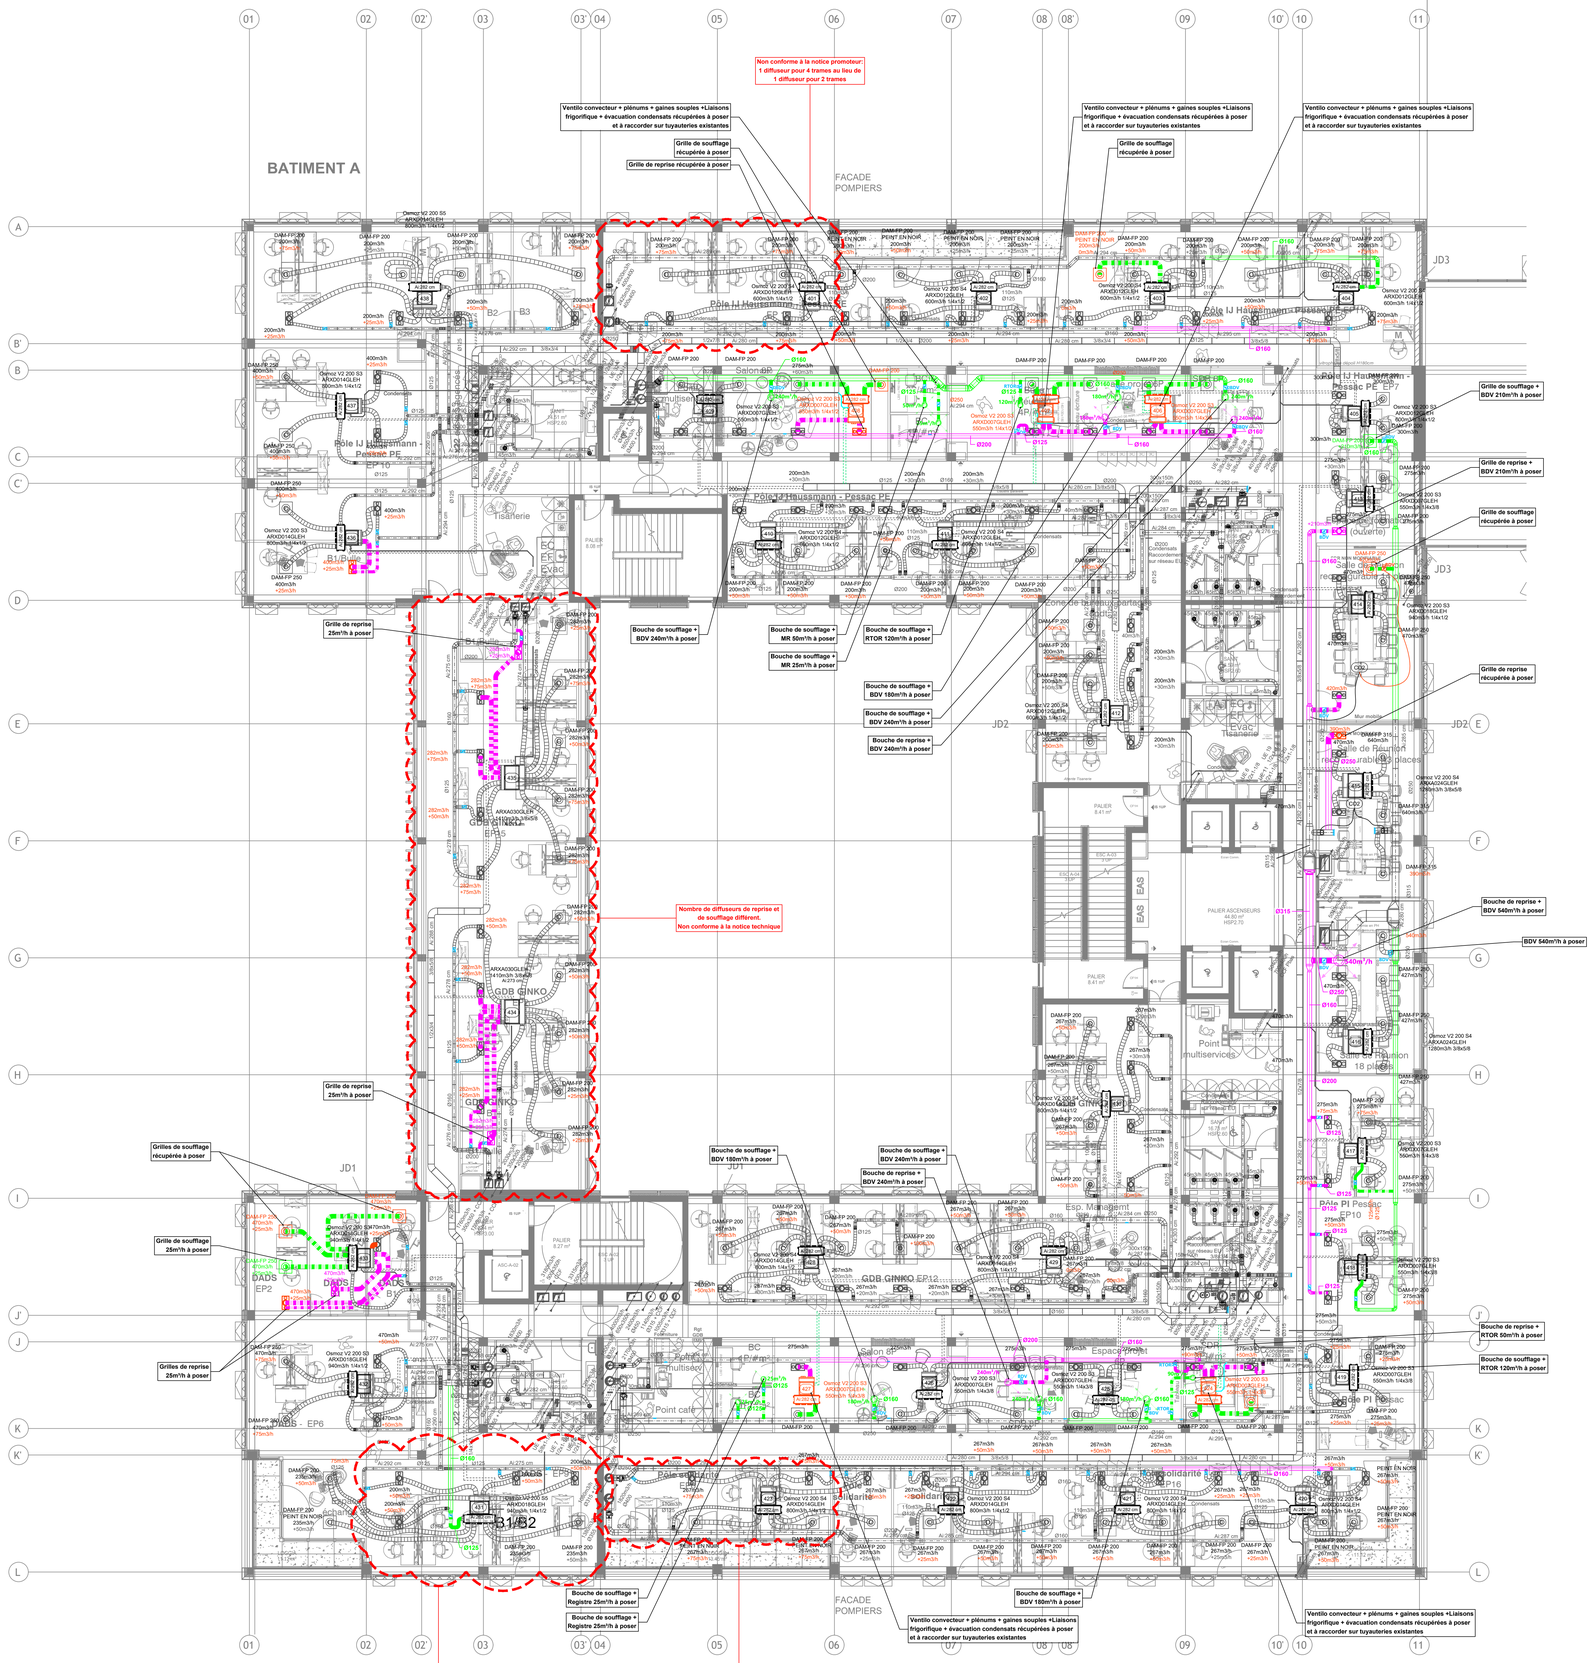
BATIMENT A
FACADE POMPIERS
Non conforme à la notice promoteur:
1 diffuseur pour 4 trames au lieu de
1 diffuseur pour 2 trames
Ventilo convecteur + plénums + gaines souples +Liaisons frigorifique + évacuation condensats récupérées à poser et à raccorder sur tuyauteries existantes
Grille de soufflage récupérée à poser
Grille de reprise récupérée à poser
Grille de reprise 25m³/h à poser
Bouche de soufflage + BDV 240m³/h à poser
Bouche de soufflage + MR 50m³/h à poser
Bouche de soufflage + MR 25m³/h à poser
Bouche de soufflage + RTOR 120m³/h à poser
Bouche de soufflage + BDV 180m³/h à poser
Bouche de reprise + BDV 240m³/h à poser
Grille de soufflage + BDV 210m³/h à poser
Grille de reprise + BDV 210m³/h à poser
Bouche de reprise + BDV 540m³/h à poser
BDV 540m³/h à poser
Bouche de reprise + RTOR 50m³/h à poser
Bouche de soufflage + RTOR 120m³/h à poser
Grilles de soufflage récupérée à poser
Grille de soufflage 25m³/h à poser
Grilles de reprise 25m³/h à poser
Bouche de soufflage + Registre 25m³/h à poser
Nombre de diffuseurs de reprise et de soufflage different.
Non conforme à la notice technique
Pôle IJ Haussmann - Passac PE
Salle de réunion 18 places
Salle de réunion 6 places
Point multiservices
Espace projet
Salon d'attente
Salle de formation
Salle de réunion 12 places
Point café
Espace détente
Local archives
Local ménage
Local technique
Local TGBT
Local onduleur
Local informatique
Local serveur
Sanitaires
Circulation
Hall
Accueil
Cour anglaise
Terrasse
Jardin
Patio
Rampe PMR
Ascenseur
Escalier
Gaine technique
Gaine ventilation
Gaine désenfumage
Gaine EU
Gaine EV
Gaine EP
Gaine CF
Gaine CFA
Gaine CFS
Gaine EAS
Gaine EFS
Gaine EFA
Gaine EFS
Gaine EFA
Gaine EFS
Gaine EFA