



**Client :** ***CROUS DE VERSAILLES ST QUENTIN***  
**Site :** ***Résidence René Cassin***  
***4 place Mendès France - 78990 ELANCOURT***





**Client :** CROUS DE VERSAILLES ST QUENTIN

**Site:** Cassin4 place Mendès France - 789

**Local:** TGBT

**Techniciens :** MARTIN Pierre  
NELCHA Odryck

**Date:** 20/12/2024



Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
TGBT	1	Bon

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations

Aucune anomalie détectée ce jour

Un départ a été identifié en défaut en raison d'un problème sur un éclairage dans les étages du bâtiment.




Client :	CROUS DE VERSAILLES ST QUENTIN		
Site :	Résidence René Cassin 4 place Mendès France - 78990 ELANCOURT		
Équipement :	T.G.B.T / DISJONCTEUR		

#### CARACTERISTIQUES

TYPE D'EQUIPEMENT :	TGBT		
MARQUE :	LEGRAND		

#### PHOTOS DE L'EQUIPEMENT

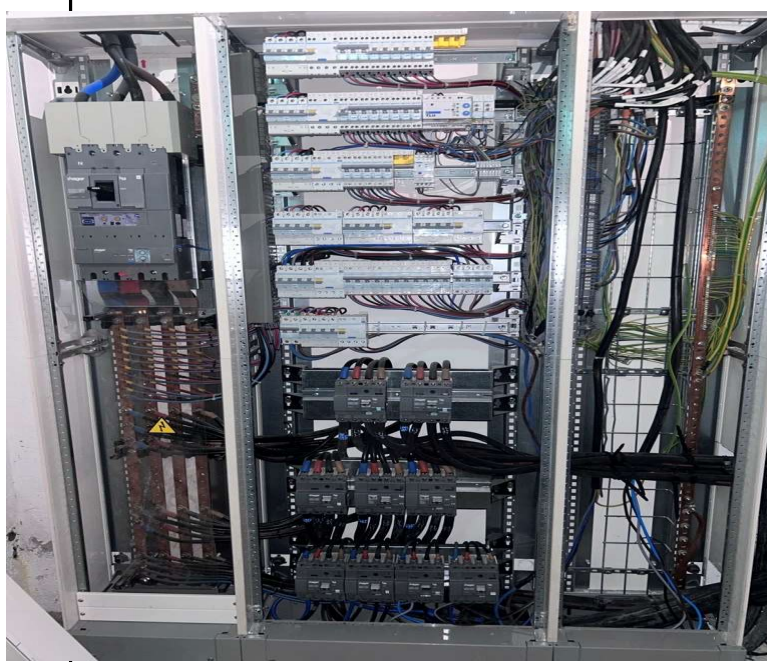

#### NCE EFFECTUEE

Points de vérifications hors TENSION	Effectué	Observations
Contrôle visuel du T.G.B.T	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input checked="" type="checkbox"/>	
Points de vérifications sous TENSION	<input type="checkbox"/>	
Manceuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input type="checkbox"/>	
Centrale de mesures / Amperemetre / voltmètre	<input type="checkbox"/>	

#### CORRECTIFS / PRECONISATIONS

T.G.B.T / DISJONCTEUR