



**Client :**

***CROUS de VERSAILLES***

**Site :**

**Restaurant Les Etats-Unis**





**Client :** CROUS de VERSAILLES      **Site:** Restaurant Les Etats-Unis

**Contrat :** 2023 001      **Local:** TGBT

**Techniciens :** MARIE Sébastien  
Kanoute Ousmane      **Date:** 09/01/2025



## Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
TGBT	1	

## Niveau de maintenance


Niv 1 ☐      Niv 2 ☒      Niv 3 ☐      Niv 4 ☐      Constructeur ☐

## Correctifs / Préconisations

Prévoir une création de prise de courant pour l'alimentation du BAPI



Client :	CROUS de VERSAILLES
Site :	Restaurant Les Etats-Unis
Équipement :	Auxiliaire et Sécurité
Local	TGBT

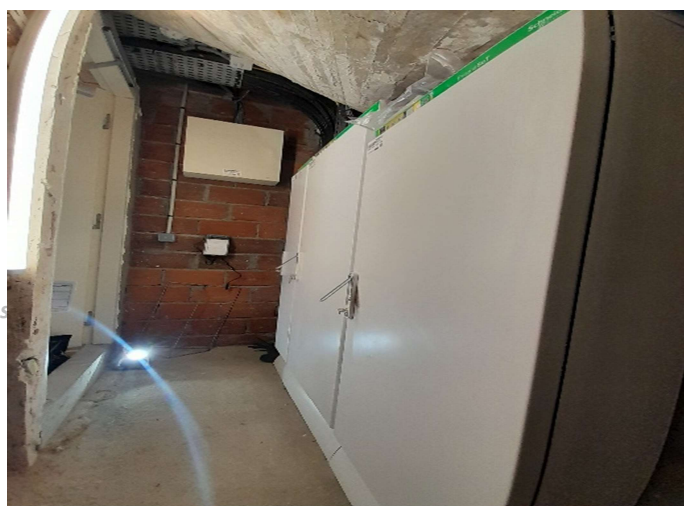

tos des

#### PASA

Etat Général	Non nécessaire	Test PASA	/
Référence batteries	/	Année batteries	/

#### SOURCE AUXILAIRE 24/48V

Etat Général	Non nécessaire	Tension Chargeur	/
Référence batteries	/	Année batteries	/
Dépoussiérage	/	Resserrage	/

#### EQUIPEMENT DE SECURITE

Perche à corps	Non nécessaire	VAT HT	Non nécessaire
Gants Isolants	Aucun	Tabouret / Tapis Isolant	Non nécessaire
BAPI	Correct	Extincteur	Absent
Fusible de secours	Non nécessaire	Affiches règlementaire	Correct
BAES	Absent	Eclairage Général	Correct

#### CORRECTIFS / PRECONISATIONS


Prévoir une création de prise de courant pour l'alimentation du BAPI



Client :	CROUS de VERSAILLES
Site :	Restaurant Les Etats-Unis
Équipement :	TGBT
Localisation :	POSTE HT

CARACTERISTIQUES			
FABRICANT :	Schneider	TYPE D'EQUIPEMENT :	
MODELE :		N° DE SERIE :	
ANNEE :	2022	IN:	

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT

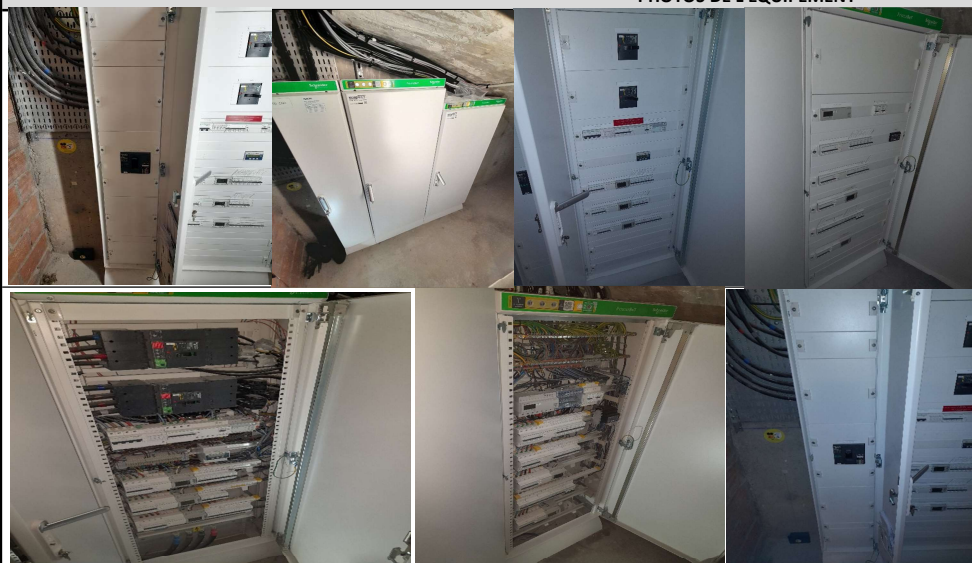

MAINTENANCE EFFECTUEE

Points de vérifications	Effectué	Observations
Contrôle visuel du TGBT	<input checked="" type="checkbox"/>	Manque Prise de courant plexo pour l'alimentation du BAPI et absence de BAES dans le local
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserrage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contrôle des liaisons de terre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manœuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commutateurs	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ampèremètre / voltmètre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Centrale de mesures	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS





<b>Client :</b>	CROUS de VERSAILLES
<b>Site :</b>	Restaurant Les Etats-Unis
<b>Équipement :</b>	Disjoncteur BT
<b>Localisation :</b>	POSTE HT

#### CARACTERISTIQUES

<b>FABRICANT :</b>	Schneider	<b>TYPE D'EQUIPEMENT :</b>	
<b>MODELE :</b>	NSX	<b>N° DE SERIE :</b>	
<b>ANNEE :</b>		<b>IN:</b>	
<b>ir :</b>		<b>tr :</b>	
<b>isd :</b>		<b>tsd :</b>	
<b>li :</b>		<b>Micrologic :</b>	

#### PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



#### MAINTENANCE EFFECTUEE

Points de vérifications	Effectué	Observations
Contrôle général et nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lubrification des pièces mécanique	<input type="checkbox"/>	Non débrochable
Contrôle des raccordements câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	
Essais mécaniques	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contrôle et nettoyage du châssis (Si hors tension)	<input type="checkbox"/>	Non débrochable
Nettoyage et graissage des plages et de la vis sans fin	<input type="checkbox"/>	Non débrochable
Contrôle des pinces d'embrochage (Si hors tension)	<input type="checkbox"/>	Non débrochable
Essais d'embrochage de l'appareil	<input type="checkbox"/>	Non débrochable
Contrôle des éléments de sécurité (déclenchement au retrait, verrouillages)	<input type="checkbox"/>	Non débrochable

#### CORRECTIFS / PRECONISATIONS

Disjoncteur BT