



Coupe E-E

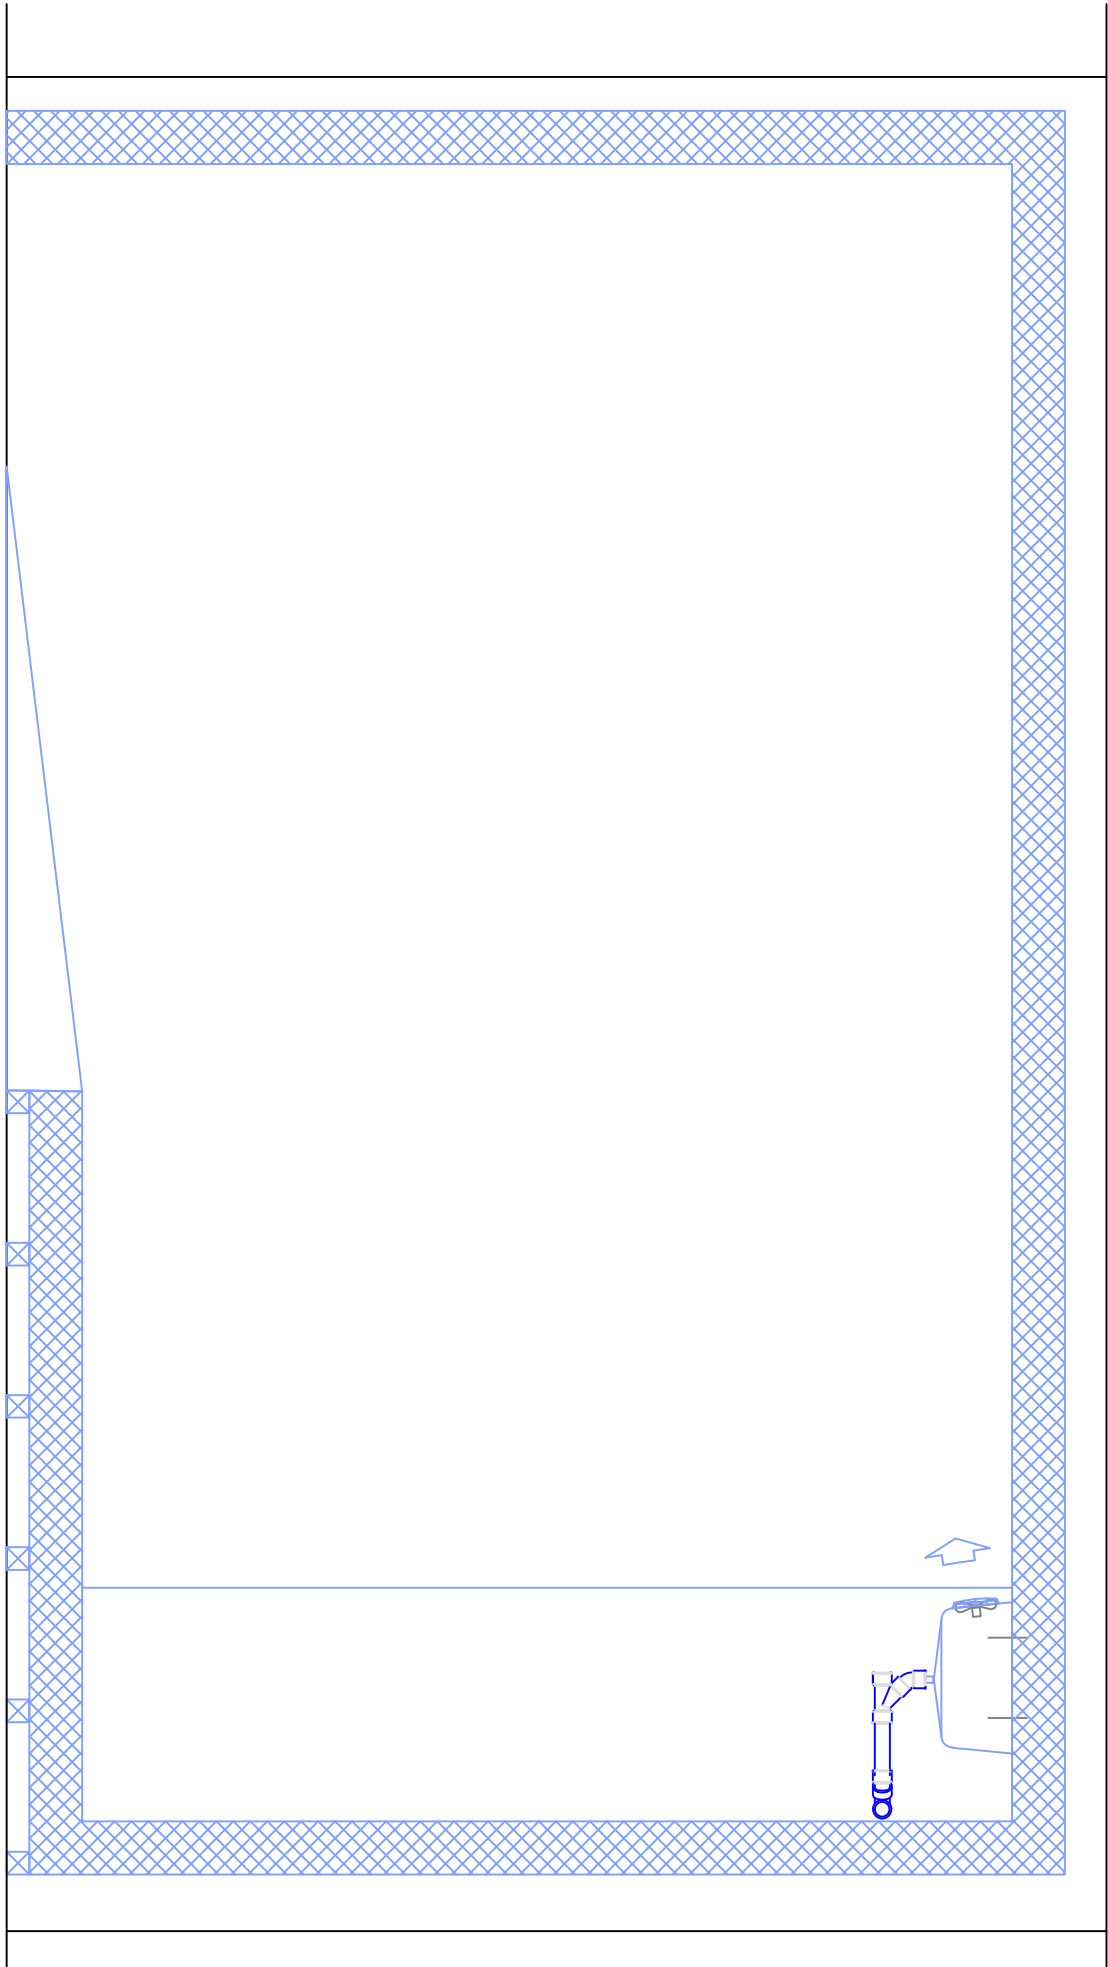

Coupe D-D

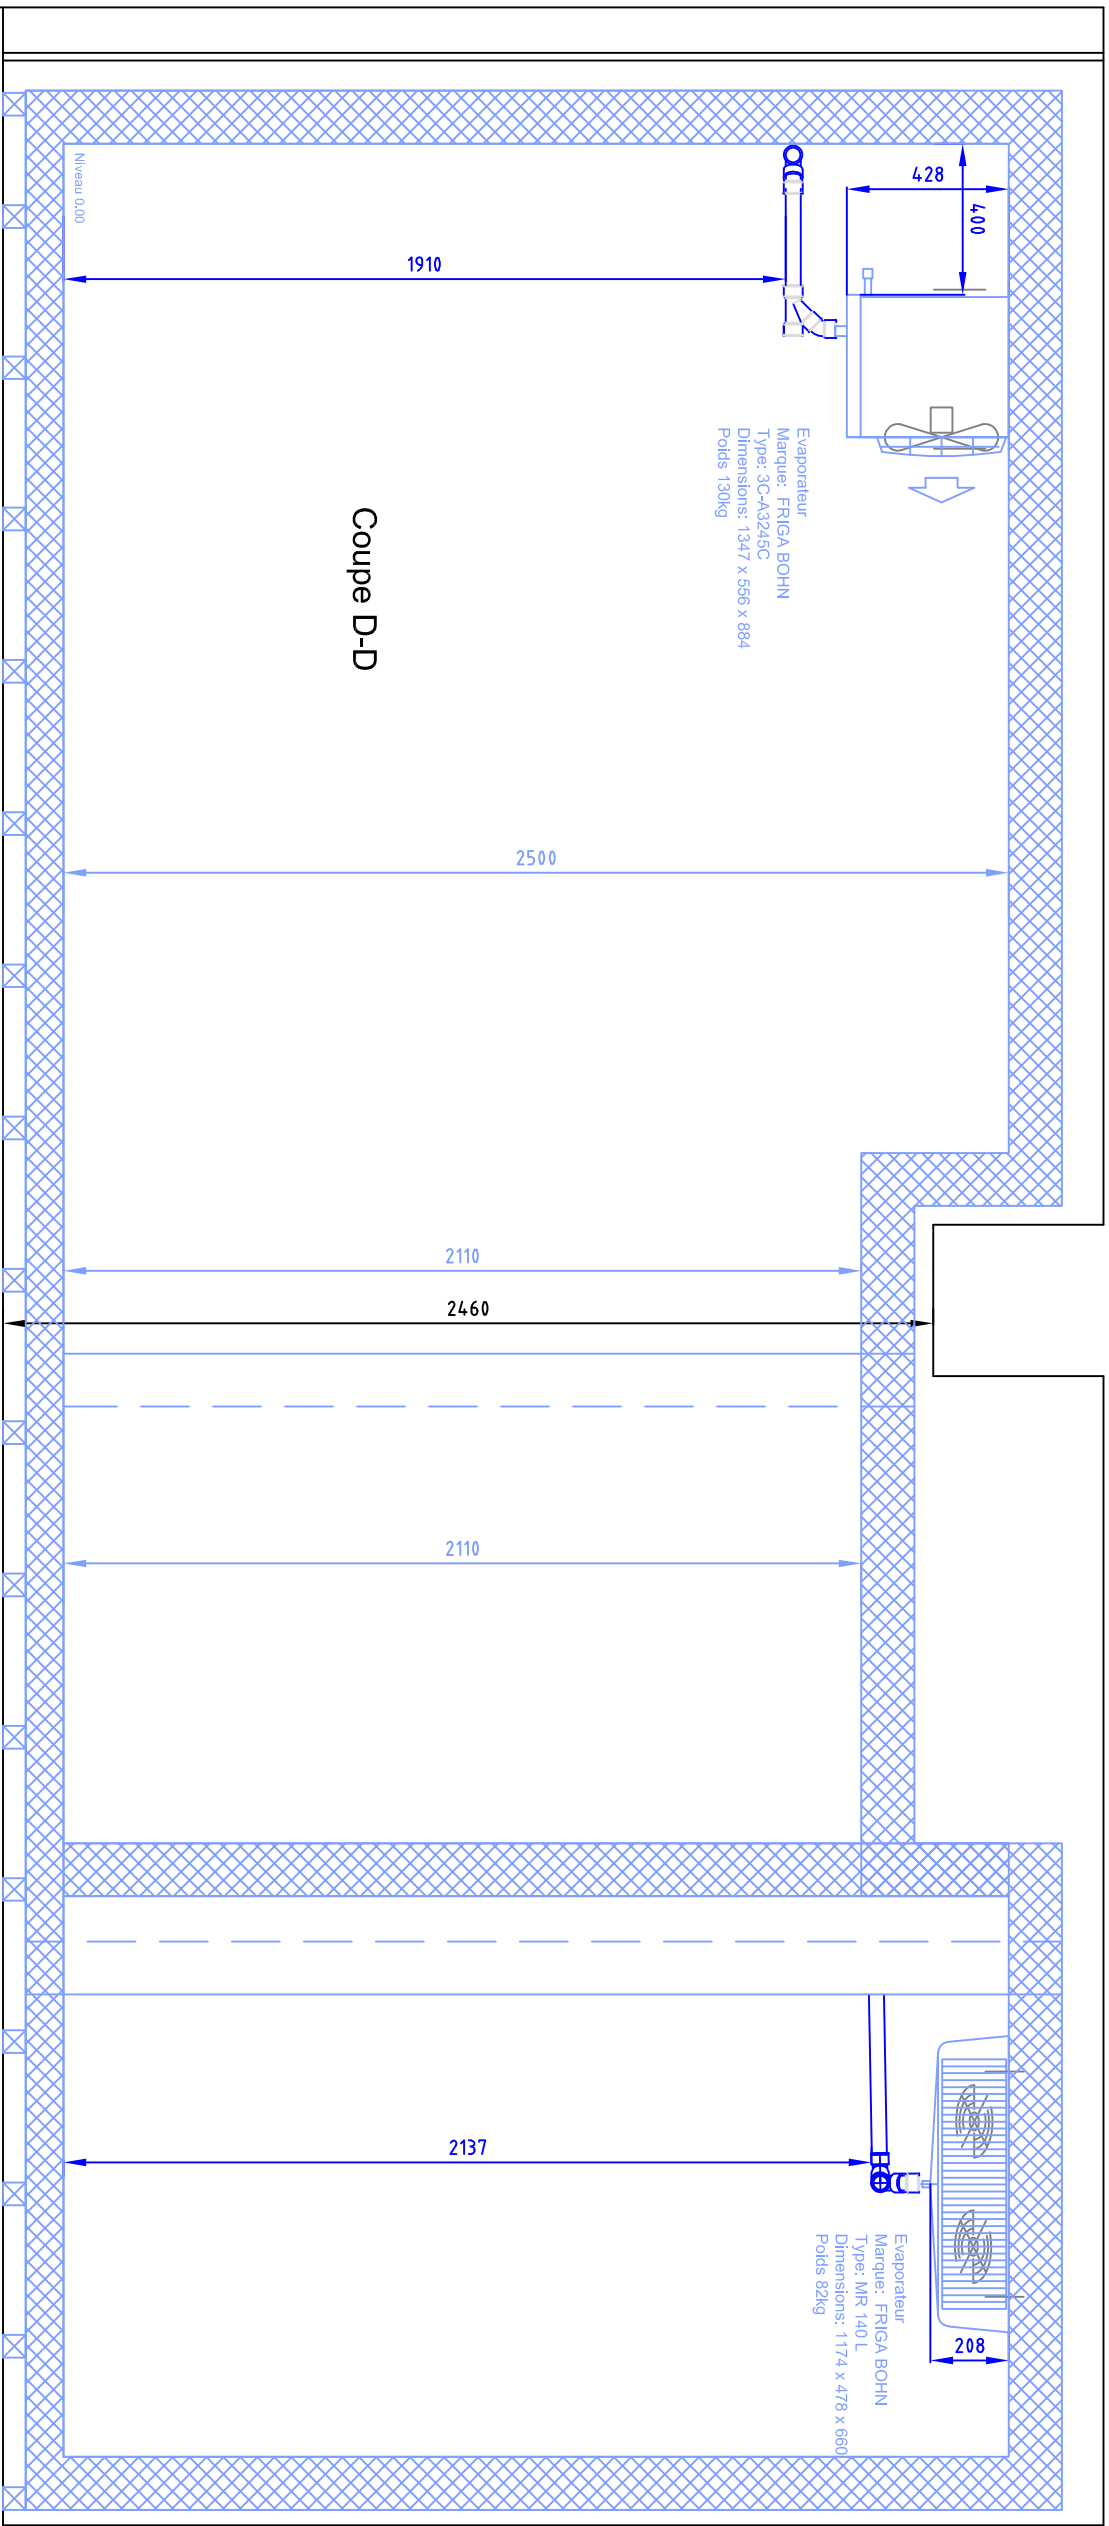

Liste des postes frigorifiques

REP.	DESIGNATION	VOLUME (m3)	TEMPERATURE (°C)	PUISS. FRIGO CALCULEE (W)	FLUIDE	QTE	EQUIPEMENT	Marque	Type	Dimensions (mm)	Dégivrage	Marque	EVAPORATEUR	Type	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tuyauteries	Détendeur	VEM
RC-03 / E011	Chambre froide Negative	53,6	-20 °C	3770 R449a		2	Frigo Bohm 3C-A3245C	1072x484x428	Electrique	Daikin			JEHSCU500 CL3	1347x556x884	130	1\"/>	TE2	MOP-4	3/8
RC-04 / E011	SAS	17,6	10°C	1570 R449a		1	Frigo Bohm MIR140L	1174x438x209		Air		Daikin	JEHCUCU014 OCM1	1104x478x650	82	5/8 - 1/4	TE2-1		1/4
RL-06 / E001	SAS	18,8	10°C	1640 R449a		1	Frigo Bohm MIR140L	1174x438x209		Air		Daikin	JEHCUCU014 OCM1	1104x478x650	82	5/8 - 1/4	TE2-1		1/4
RL-05 / E001	Chambre froide Negative	62,2	-20 °C	4680 R449a		2	Frigo Bohm 3C-A3345C	1567x484x428	Electrique	Daikin			JEHSCU600 CL3	1347x556x884	130	1\"/>	TE2	MOP-4	3/8
RL-04 / E003	Chambre froide Negative	118,2	-20 °C	6120 R449a		2	Frigo Bohm 3C-A4263C	1611x610x635	Electrique	Daikin			JEHSCU950 CL3	1261x594x1435	218	1\"/>	TE2	MOP-5	3/8

ELECTRICITE		PRECISIONS ELECTRIQUES		LOCALISATION	
REP.	DESIGNATION MATERIEL	Qté	P.C.		

G1	Groupe chambre froide Negative RC-03/E011	2		Disjoncteur courbe D, laisser 2m de cable à proximité du groupe	extérieur
G2	Groupe chambre froide Negative RL-06/E001	2		Disjoncteur courbe D, laisser 2m de cable à proximité du groupe	extérieur
G3	Groupe chambre froide Negative RL-04/E003	2		Disjoncteur courbe D, laisser 2m de cable à proximité du groupe	extérieur
G4	Groupe SAS RC-04/E011	1		Disjoncteur courbe D, laisser 2m de cable à proximité du groupe	extérieur
G5	Groupe SAS RL-06/E001	1		Disjoncteur courbe D, laisser 2m de cable à proximité du groupe	extérieur
CH1.1	Evaporateur chambre froide Negative RC-03/E011	2		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RC
CH1.2	Resistance chambre froide Negative RC-03/E011	2		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RC
CH1.3	Cordon chauffant chambre froide Negative RC-03/E011	1		Disjoncteur avec Vigli, laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RC
CH2.1	Evaporateur chambre froide Negative RL-06/E001	2		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL
CH2.2	Resistance chambre froide Negative RL-06/E001	2		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL
CH2.3	Cordon chauffant chambre froide Negative RL-06/E001	1		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL
CH3.1	Evaporateur chambre froide Negative RL-04/E003	2		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL
CH3.2	Resistance chambre froide Negative RL-04/E003	2		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL
CH3.3	Cordon chauffant chambre froide negative RL-04/E003	1		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL
SAS1	Evaporateur SAS RC-04/E011	1		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RC
SAS2	Evaporateur SAS RL-06/E001	1		Laisser 2m de cable à proximité de la porte de la chambre froide	Intérieur RL



Escopie Sud Est
13 rue de l'Osierie
35510 Cesson Sévigné
Tél: 02 99 26 92 92 / Fax: 02 99 26 92 93
mail: j.d.euroconfort@j.d-euroconfort.fr

Etudes et Installations Frigorifiques - Conditionnement de l'air/ventilation - Installations de cuisines professionnelles

Indice	date	objet
--------	------	-------

B	03/11/21	Ajout coupe - Evacuation condensats
C	25/11/21	Panneau ép. 140mm - Nouveau plan architecte
D	20/12/21	Hauteur et poutre béton
E	06/06/22	Ajout coupe EE
F	18/06/22	Mise à jour des réseaux frigo
G	01/09/22	Modification du cheminement des réseaux

UNIVERSITE PARIS SACLAY
15, Rue Georges Clemenceau,
91405 ORSAY

Implantation des réservations des équipements de frigorifique

Dossier n° :	-	Echelle :	1 / 50
Date :	01 / 09 / 22	Plan n° :	FR02
Indice :	G	Niveau :	RDC