


EXTRACTEUR LABO
SANS SORBONNE

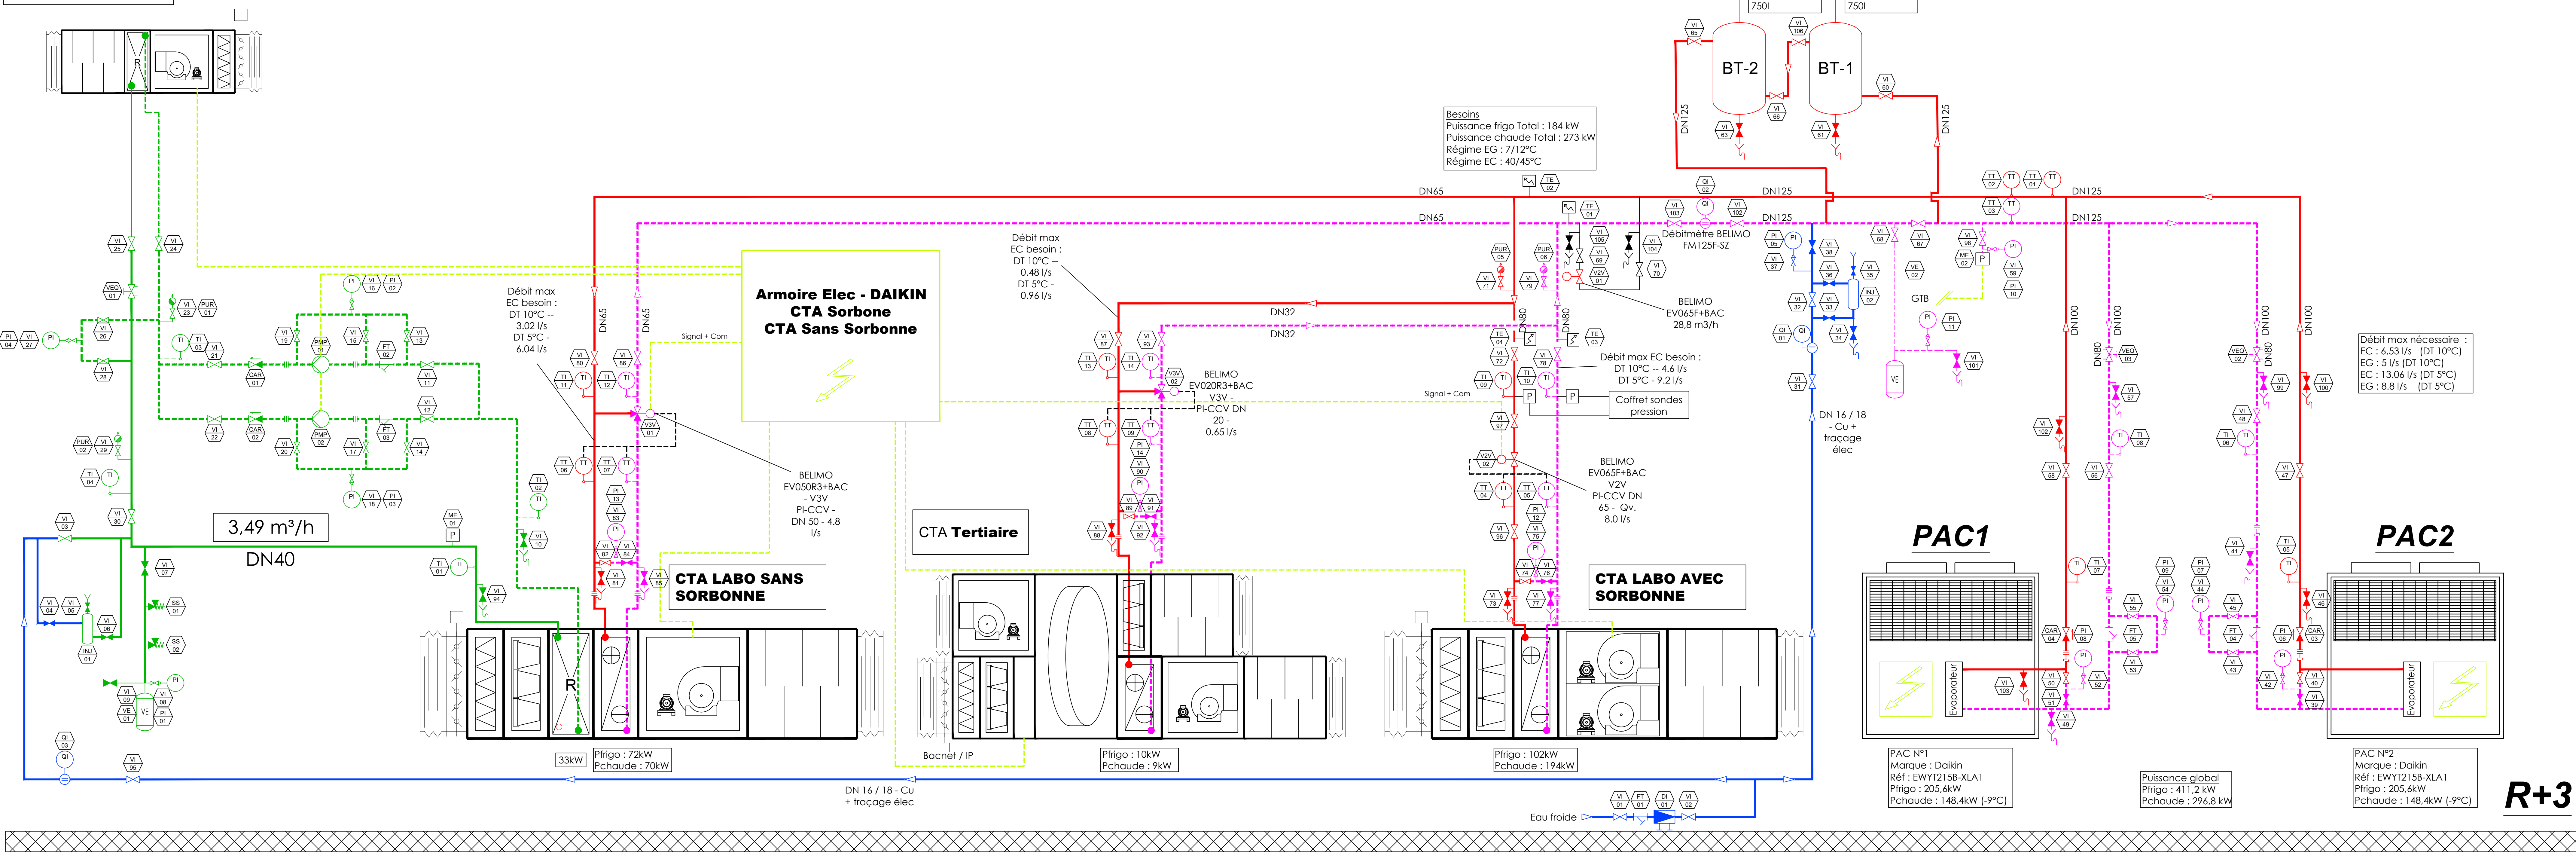


R+3

LEGENDE :

CVC- CHANGE-OVER - ALLER
CVC- CHANGE-OVER - RETOUR
CVC - Réseau eau glycolée
CVC - Réseau eau froide

- Tube acier noir Tarif 1
-Calorifuge coquille styrofoam ép.40mm Finition tôle isoxal

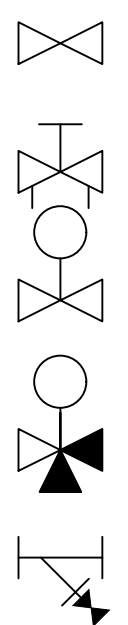


Vanne d'isolement (VI)
Vanne d'équilibrage (Véq)
Vanne 2 voies motorisée (V2V)
Vanne 3 voies motorisée (V3V)
Filtre à tamis avec robinet (FT)



Clapet anti-retour (CAR)
Soupape de sécurité (SS)
Manchon anti-vibratile
Pompe (PMP)
Thermomètre (TI)



Sonde de température (TT)
Manomètre (PI)
Contrôleur débit d'eau (FSL)
Compteur d'eau (QI)
Manque d'eau (ME)



Pot introduction (INJ)
Vase d'expansion (VE)
Sonde pression (P)
Tracage électrique

NOTA :

- Les réseaux EF et CO sont tracés
- Le réseau de récupération est glycolé à 35% / -20°C

universit  PARIS-SACLAY
Laboratoire AntiDopage Fran ais
15, rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY Cedex

AGB
57, rue Salvador Allende
95870 BEZONS

SCHEMA DE PRODUCTION CHANGE OVER

DATE DE L'INDICE
07/03/2023