

PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Date et heure du contrôle :

Lundi 05 Décembre 2022

15:01:22

Ce procès verbal concerne le contrôle de l'étanchéité: Des canalisations associées à un réservoir ou compartiment de réservoir

Coordonnées du lieu d'exploitation	Opérateur et matériel utilisé
SHELL RN24 AIRE DE BROCELIANDE 56800 PLOERMEL Code implant :	Opérateur MORCEAU YANNICK Numéro de série SDT 170 170080734 Numéro de série switchbox 61110073

Conditions opératoires	Détails de l'enregistrement
Niveau de produit 1.08 m Niveau d'eau 0 cm Dépression utilisée -250 mBar Augmentation niveau d'eau après le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Chute de dépression pendant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Temps d'enregistrement (en minute) 12,0 Valeur de base pour le capteur rouge -9,1 dBµV Valeur de base pour le capteur noir -10,3 dBµV

Descriptif stockage		
Nature	Compartiment	Type Acier à double paroi
Situation	Enfouie	Cuve ou compartiment nettoyé(e) avant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Capacité	15000 Litres	Produit stocké GO+
Repère sur schéma implantation		Résultat du test d'étanchéité La cuve ou le compartiment est étanche
Commentaires		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Descriptif canalisations associées					
Nature	Matériau	Départ	Arrivée	Etanche	Commentaires
Dépotage	PE HD	TH	EXT	Oui	
Event	PE HD	TH	EXT	Oui	
Aspiration primaire	PE HD	TH	POSTE	Oui	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE


Tel: 0545612511

Fax: 0545614024


Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Red sensor

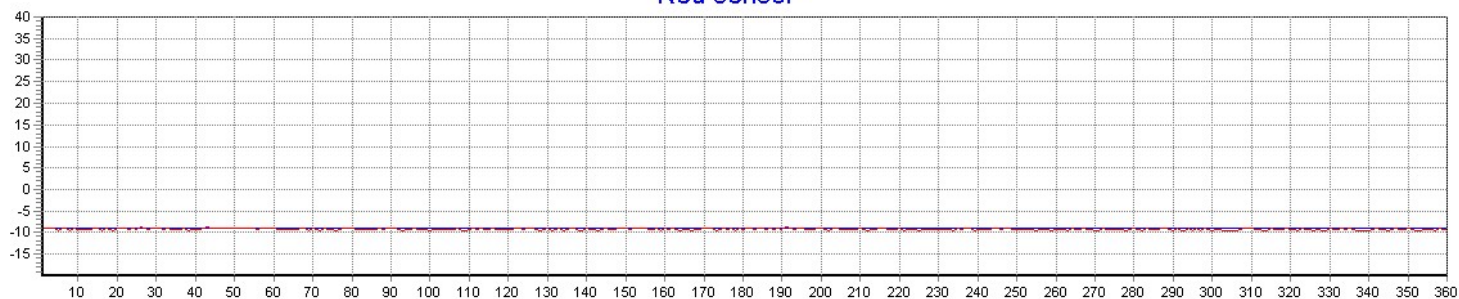

Black sensor

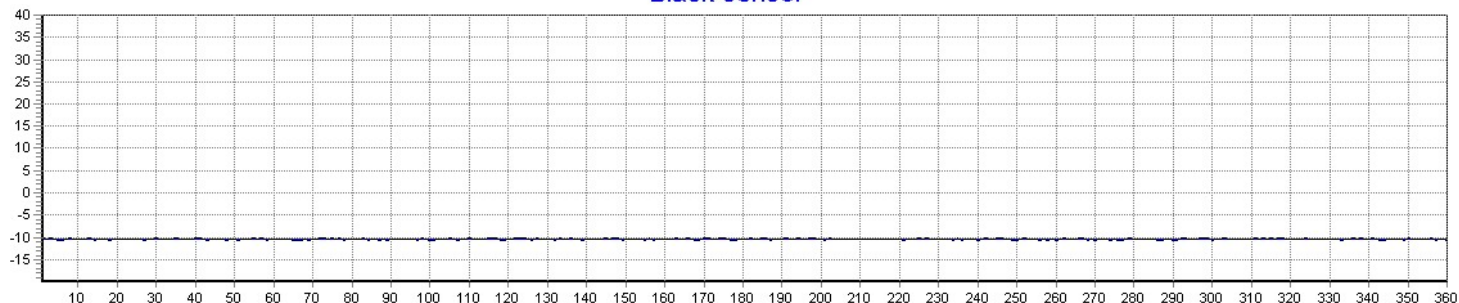

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : VPD 15M

PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur rouge en dBµV

1)	-9	51)	-9	101)	-9,4	151)	-9,4	201)	-9,3	251)	-9,2
2)	-9	52)	-9,1	102)	-9,2	152)	-9,1	202)	-9,5	252)	-9,3
3)	-9	53)	-8,9	103)	-9,2	153)	-9	203)	-9,1	253)	-9,2
4)	-9,1	54)	-9	104)	-9,2	154)	-9	204)	-9,1	254)	-9,2
5)	-9,6	55)	-8,9	105)	-9,3	155)	-9	205)	-9,2	255)	-9,5
6)	-9	56)	-9,3	106)	-9,4	156)	-9,2	206)	-9,4	256)	-9,4
7)	-9	57)	-9,1	107)	-9	157)	-9,2	207)	-9,2	257)	-9,4
8)	-9,5	58)	-9	108)	-9,5	158)	-9,1	208)	-9,3	258)	-9,3
9)	-9	59)	-9	109)	-9,6	159)	-9,5	209)	-9,2	259)	-9,5
10)	-9,2	60)	-8,9	110)	-9,4	160)	-9,1	210)	-9	260)	-9,2
11)	-9,2	61)	-9,3	111)	-9	161)	-9,3	211)	-9,2	261)	-9,3
12)	-9,3	62)	-9,2	112)	-9,2	162)	-9	212)	-9,5	262)	-9,3
13)	-9,4	63)	-9,3	113)	-9,1	163)	-9,3	213)	-9,3	263)	-9,5
14)	-9,1	64)	-9,2	114)	-9,2	164)	-9,5	214)	-9,3	264)	-9
15)	-9	65)	-9,4	115)	-9,2	165)	-9,4	215)	-9,1	265)	-9,3
16)	-9,5	66)	-9,2	116)	-9,1	166)	-9,4	216)	-9	266)	-9,2
17)	-8,9	67)	-9,1	117)	-9,2	167)	-9,5	217)	-9,3	267)	-9,1
18)	-9,4	68)	-9	118)	-9,2	168)	-9,2	218)	-9,4	268)	-9,4
19)	-9,5	69)	-9,5	119)	-9,3	169)	-9,2	219)	-9,4	269)	-9,4
20)	-9,1	70)	-9,1	120)	-9,3	170)	-9	220)	-9	270)	-9,5
21)	-9,1	71)	-9,2	121)	-9,2	171)	-9,1	221)	-9,5	271)	-9,5
22)	-9,1	72)	-9,5	122)	-9,1	172)	-9,1	222)	-9,2	272)	-9,1
23)	-9,2	73)	-9,1	123)	-8,9	173)	-9,5	223)	-9,2	273)	-9,3
24)	-9	74)	-9,4	124)	-9,3	174)	-9,4	224)	-9,2	274)	-9,2
25)	-9,2	75)	-9,3	125)	-9	175)	-9,1	225)	-9,5	275)	-9,3
26)	-8,6	76)	-9,5	126)	-9,1	176)	-9,2	226)	-9,3	276)	-9,4
27)	-9,1	77)	-9,4	127)	-9,3	177)	-9	227)	-9,3	277)	-9,3
28)	-9,2	78)	-9,1	128)	-9,6	178)	-9,5	228)	-9,2	278)	-9,7
29)	-9,1	79)	-9	129)	-9,3	179)	-9	229)	-9,2	279)	-9,2
30)	-9	80)	-9	130)	-9	180)	-9,3	230)	-9,4	280)	-9
31)	-9,1	81)	-9,3	131)	-9,5	181)	-9	231)	-9,2	281)	-9,2
32)	-9,3	82)	-9,3	132)	-9,4	182)	-9	232)	-9,3	282)	-9,5
33)	-9	83)	-9,3	133)	-9	183)	-9,4	233)	-9,2	283)	-9,1
34)	-9,4	84)	-9,4	134)	-9,5	184)	-9,1	234)	-9,5	284)	-9,4
35)	-9,2	85)	-9,4	135)	-9,2	185)	-9	235)	-9	285)	-9,3
36)	-9,3	86)	-9,3	136)	-8,9	186)	-9,2	236)	-9,3	286)	-9,2
37)	-9,1	87)	-9	137)	-9	187)	-9,1	237)	-9	287)	-9
38)	-9,5	88)	-9,2	138)	-9,5	188)	-9,2	238)	-9	288)	-9,1
39)	-9,3	89)	-9,1	139)	-9,5	189)	-9,1	239)	-9,5	289)	-9,3
40)	-9,4	90)	-9	140)	-9	190)	-9,4	240)	-9,3	290)	-9,5
41)	-9,2	91)	-9	141)	-9,2	191)	-8,8	241)	-9,4	291)	-9
42)	-9	92)	-9,2	142)	-9,3	192)	-9,1	242)	-9,2	292)	-9,5
43)	-8,8	93)	-9,5	143)	-9,5	193)	-9,2	243)	-9,4	293)	-9,5
44)	-9,1	94)	-9,3	144)	-9,2	194)	-9	244)	-9	294)	-9
45)	-9,1	95)	-9,3	145)	-9	195)	-9,1	245)	-9	295)	-9,5
46)	-8,9	96)	-9	146)	-9,3	196)	-9,3	246)	-9,3	296)	-9,1
47)	-9	97)	-9,3	147)	-9,3	197)	-9,2	247)	-9	297)	-9,5
48)	-9,1	98)	-9,4	148)	-9	198)	-9,4	248)	-9,1	298)	-9,1
49)	-9,1	99)	-9,2	149)	-9	199)	-9	249)	-9,2	299)	-9,4
50)	-9	100)	-9,6	150)	-9,1	200)	-8,9	250)	-9,2	300)	-9,5

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : VPD 15M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301)	-9,3	351)	-9,2
302)	-9,3	352)	-9,6
303)	-9,5	353)	-9,5
304)	-9,6	354)	-9,2
305)	-9,7	355)	-9,2
306)	-9,5	356)	-9,2
307)	-9,2	357)	-9,5
308)	-9,1	358)	-9,1
309)	-9,1	359)	-9,3
310)	-9	360)	-9,2
311)	-9,3		
312)	-9,4		
313)	-9,5		
314)	-9,5		
315)	-9		
316)	-9,2		
317)	-9,4		
318)	-9,2		
319)	-9,1		
320)	-9,2		
321)	-9,4		
322)	-9,5		
323)	-9		
324)	-9,4		
325)	-9,3		
326)	-9,6		
327)	-9,4		
328)	-9,6		
329)	-9,5		
330)	-9		
331)	-9,2		
332)	-9,3		
333)	-9,1		
334)	-9,2		
335)	-9		
336)	-9,4		
337)	-9,5		
338)	-9,5		
339)	-9,5		
340)	-9,5		
341)	-9,2		
342)	-9,1		
343)	-9,3		
344)	-9,2		
345)	-9,5		
346)	-9,4		
347)	-9		
348)	-9,4		
349)	-9,4		
350)	-9		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : VPD 15M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur noir en dB μ V

1) -10,2	51) -10,6	101) -10,6	151) -10,5	201) -10,6	251) -10,4
2) -10,3	52) -10,5	102) -10,5	152) -10,3	202) -10,2	252) -10,1
3) -10	53) -10,5	103) -10,5	153) -10,3	203) -10,4	253) -10,5
4) -10,4	54) -10,4	104) -10,4	154) -10,5	204) -10,4	254) -10,4
5) -10,6	55) -10,1	105) -10,2	155) -10,6	205) -10,5	255) -10,4
6) -10,6	56) -10,3	106) -10,4	156) -10,1	206) -10,4	256) -10,6
7) -10,4	57) -10,1	107) -10,6	157) -10,6	207) -10,4	257) -10,4
8) -10,2	58) -10,6	108) -10,5	158) -10,5	208) -10,4	258) -10,6
9) -10,3	59) -10,4	109) -10,5	159) -10,4	209) -10,3	259) -10,4
10) -10,3	60) -10,4	110) -10,2	160) -10,5	210) -10,4	260) -10,6
11) -10,4	61) -10,4	111) -10,4	161) -10,3	211) -10,4	261) -10,5
12) -10,4	62) -10,4	112) -10,4	162) -10,3	212) -10,5	262) -10,1
13) -10,2	63) -10,4	113) -10,4	163) -10,1	213) -10,3	263) -10,4
14) -10,6	64) -10,4	114) -10,5	164) -10,3	214) -10,4	264) -10,4
15) -10,4	65) -10,6	115) -10	165) -10,4	215) -10,4	265) -10,4
16) -10,4	66) -10,6	116) -10,2	166) -10	216) -10,4	266) -10
17) -10,5	67) -10,6	117) -10	167) -10,5	217) -10,4	267) -10,1
18) -10,6	68) -10,4	118) -10,6	168) -10,8	218) -10,4	268) -10,6
19) -10,3	69) -10,6	119) -10,6	169) -10,8	219) -10,4	269) -10,4
20) -10,3	70) -10,4	120) -10,4	170) -10,2	220) -10,4	270) -10,7
21) -10,4	71) -10,4	121) -10,5	171) -10,1	221) -10,6	271) -10,4
22) -10,4	72) -10,1	122) -10,2	172) -10,3	222) -10,4	272) -10,4
23) -10,4	73) -10,2	123) -10,1	173) -10,4	223) -10,4	273) -10,5
24) -10,3	74) -10,5	124) -10,2	174) -10,2	224) -10,4	274) -10,6
25) -10,4	75) -10,2	125) -10,5	175) -10,2	225) -10,2	275) -10,4
26) -10,5	76) -10,4	126) -10,8	176) -10,4	226) -10,5	276) -10,6
27) -10,8	77) -10,2	127) -10,2	177) -10,6	227) -10,2	277) -10,6
28) -10,4	78) -10,7	128) -10,3	178) -10,7	228) -10,4	278) -10,3
29) -10,3	79) -10,4	129) -10,3	179) -10,4	229) -10,3	279) -10,2
30) -10,2	80) -10,4	130) -10,3	180) -10,4	230) -10,4	280) -10,3
31) -10,4	81) -10,3	131) -10,4	181) -10,3	231) -10,5	281) -10,4
32) -10,3	82) -10,5	132) -10,6	182) -10,2	232) -10,5	282) -10,3
33) -10,5	83) -10,2	133) -10,2	183) -10,5	233) -10,4	283) -10,4
34) -10,3	84) -10,8	134) -10,4	184) -10,4	234) -10,6	284) -10,3
35) -10	85) -10,4	135) -10,5	185) -10,1	235) -10,2	285) -10,5
36) -10,3	86) -10,3	136) -10	186) -10,1	236) -10,7	286) -10,7
37) -10,5	87) -10,7	137) -10,5	187) -10,8	237) -10,3	287) -10,7
38) -10,4	88) -10,4	138) -10,4	188) -10,4	238) -10,4	288) -10,3
39) -10,4	89) -10,8	139) -10,7	189) -10,4	239) -10,3	289) -10,3
40) -10,2	90) -10,5	140) -10,3	190) -10,4	240) -10,8	290) -10,6
41) -10,1	91) -10,4	141) -10,5	191) -10,1	241) -10,5	291) -10,8
42) -10,4	92) -10,4	142) -10,4	192) -10,4	242) -10,1	292) -10
43) -10,6	93) -10,5	143) -10,4	193) -10,4	243) -10,3	293) -10,2
44) -10,4	94) -10,5	144) -10,3	194) -10,1	244) -10,3	294) -10,4
45) -10,3	95) -10,5	145) -10,1	195) -10,4	245) -10,2	295) -10,4
46) -10,3	96) -10,4	146) -10,3	196) -10,3	246) -10,2	296) -10,4
47) -10,4	97) -10,6	147) -10,1	197) -10,2	247) -10,4	297) -10,2
48) -10,7	98) -10	148) -10,2	198) -10,1	248) -10,4	298) -10,2
49) -10,4	99) -10,4	149) -10,6	199) -10,4	249) -10,6	299) -10,2
50) -10,3	100) -10,7	150) -10,4	200) -10,3	250) -10,7	300) -10,8

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : VPD 15M

6/7

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301) -10,3	351) -10,4
302) -10,3	352) -10,3
303) -10,1	353) -10,5
304) -10,5	354) -10,4
305) -10,4	355) -10,3
306) -10,3	356) -10
307) -10,4	357) -10,7
308) -10,5	358) -10,3
309) -10,4	359) -10,3
310) -10,3	360) -10,6
311) -10,1	
312) -10,5	
313) -10,2	
314) -10,4	
315) -10	
316) -10,3	
317) -10,2	
318) -10	
319) -10,4	
320) -10,4	
321) -10,5	
322) -10,3	
323) -10,5	
324) -10,2	
325) -10,4	
326) -10,4	
327) -10,4	
328) -10,4	
329) -10,5	
330) -10,5	
331) -10,4	
332) -10,4	
333) -10,6	
334) -10,5	
335) -10,4	
336) -10	
337) -10,4	
338) -10	
339) -10,4	
340) -10,4	
341) -10,2	
342) -10,5	
343) -10,7	
344) -10,6	
345) -10,4	
346) -10,4	
347) -10,5	
348) -10,5	
349) -10,7	
350) -10,2	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : VPD 15M