

# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Date et heure du contrôle :

Lundi 05 Décembre 2022

13:17:04

## Ce procès verbal concerne le contrôle de l'étanchéité: Des canalisations associées à un réservoir ou compartiment de réservoir

Coordonnées du lieu d'exploitation	Opérateur et matériel utilisé
<b>SHELL</b> RN 24 AIRE DE BROCELIANDE 56800 PLOERMEL  Code implant :	Opérateur MORCEAU YANNICK Numéro de série SDT 170 170080734 Numéro de série switchbox 61110073

Conditions opératoires	Détails de l'enregistrement
Niveau de produit 1.46 m Niveau d'eau 0 cm Dépression utilisée -250 mBar Augmentation niveau d'eau après le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Chute de dépression pendant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Temps d'enregistrement (en minute) 12,0 Valeur de base pour le capteur rouge -9,7 dBµV Valeur de base pour le capteur noir -10,6 dBµV

Descriptif stockage		
Nature	Compartiment	Type Acier à double paroi
Situation	Enfouie	Cuve ou compartiment nettoyé(e) avant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Capacité	25000 Litres	Produit stocké GO
Repère sur schéma implantation		Résultat du test d'étanchéité La cuve ou le compartiment est étanche
Commentaires		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE  
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES  
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE


Tel: 0545612511 Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Descriptif canalisations associées					
Nature	Matériau	Départ	Arrivée	Etanche	Commentaires
Event	PE HD	TH	EXT	Oui	
Dépotage	PE HD	TH	EXT	Oui	
Aspiration primaire	PE HD	TH	POSTE	Oui	

Rapport rédigé à: ANGOULEME  
Le 17/12/2022  
Nom du signataire : B VALLEE



# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE


Tel: 0545612511

Fax: 0545614024


Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Red sensor

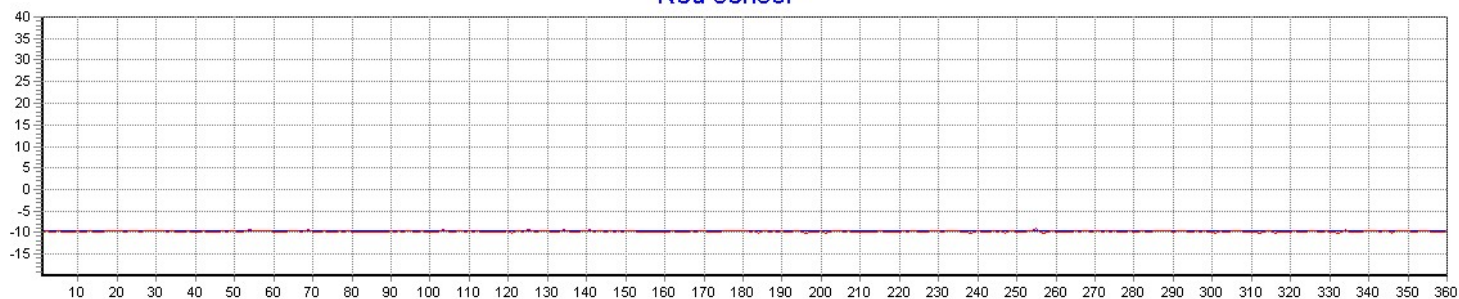

Black sensor

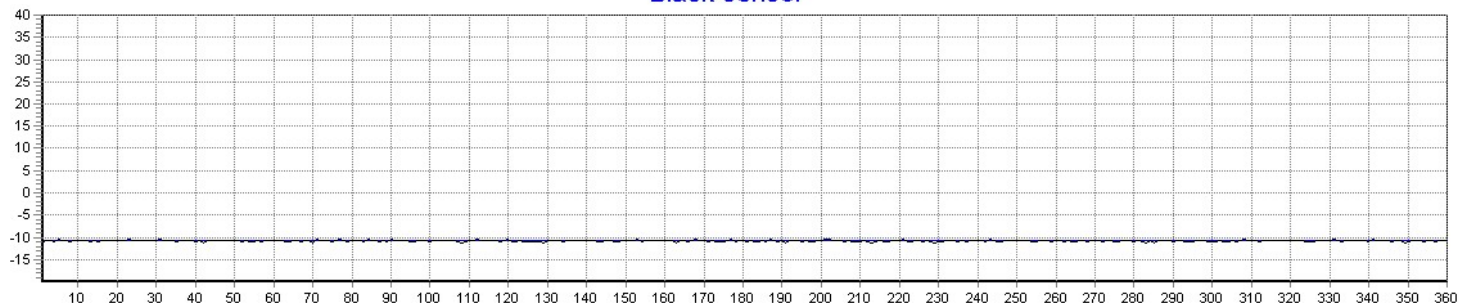

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE  
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES  
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

**Liste des mesures pour le capteur rouge en dBµV**

1) -9,9	51) -9,8	101) -9,8	151) -9,6	201) -10,2	251) -9,9
2) -9,7	52) -9,9	102) -9,8	152) -9,5	202) -9,9	252) -9,8
3) -9,9	53) -9,6	103) -9,3	153) -9,8	203) -9,6	253) -9,7
4) -9,8	54) -9,4	104) -9,5	154) -9,9	204) -9,7	254) -9,6
5) -9,7	55) -9,7	105) -9,9	155) -9,8	205) -9,5	255) -9,1
6) -9,8	56) -9,5	106) -9,9	156) -9,8	206) -9,8	256) -9,9
7) -9,8	57) -9,7	107) -9,5	157) -9,9	207) -9,7	257) -10,1
8) -10	58) -9,5	108) -9,6	158) -9,9	208) -9,8	258) -9,8
9) -9,8	59) -9,6	109) -9,9	159) -9,9	209) -9,8	259) -9,5
10) -9,5	60) -9,8	110) -9,7	160) -9,9	210) -10	260) -9,9
11) -9,9	61) -9,8	111) -9,9	161) -9,9	211) -9,9	261) -9,9
12) -9,8	62) -9,9	112) -9,6	162) -9,6	212) -9,8	262) -10
13) -9,5	63) -9,8	113) -9,8	163) -9,8	213) -9,9	263) -9,8
14) -10	64) -9,5	114) -9,9	164) -9,9	214) -9,9	264) -9,9
15) -9,8	65) -9,7	115) -9,8	165) -9,9	215) -9,7	265) -9,7
16) -9,9	66) -9,6	116) -9,9	166) -9,8	216) -9,9	266) -9,9
17) -9,7	67) -10	117) -10	167) -9,6	217) -10	267) -9,6
18) -9,5	68) -9,5	118) -10	168) -9,9	218) -9,9	268) -9,7
19) -9,7	69) -9,4	119) -9,9	169) -9,6	219) -9,8	269) -9,9
20) -9,5	70) -9,9	120) -9,7	170) -9,7	220) -9,9	270) -9,7
21) -9,5	71) -9,8	121) -10,1	171) -9,9	221) -9,7	271) -9,5
22) -9,9	72) -9,8	122) -9,5	172) -9,8	222) -9,8	272) -9,9
23) -9,5	73) -9,6	123) -9,7	173) -9,9	223) -9,5	273) -9,7
24) -9,5	74) -9,8	124) -9,9	174) -9,8	224) -9,5	274) -9,8
25) -9,5	75) -9,9	125) -9,4	175) -9,7	225) -9,8	275) -9,6
26) -9,8	76) -10	126) -9,5	176) -9,7	226) -9,8	276) -9,9
27) -9,5	77) -9,6	127) -9,8	177) -9,5	227) -9,9	277) -9,8
28) -9,7	78) -9,8	128) -9,6	178) -9,6	228) -9,7	278) -9,8
29) -9,7	79) -9,6	129) -9,6	179) -9,7	229) -9,6	279) -9,7
30) -9,5	80) -9,8	130) -9,5	180) -9,7	230) -9,5	280) -9,9
31) -9,6	81) -9,8	131) -9,8	181) -9,7	231) -10	281) -9,9
32) -9,6	82) -9,9	132) -9,8	182) -9,9	232) -9,6	282) -9,6
33) -9,9	83) -9,8	133) -9,8	183) -9,6	233) -9,6	283) -9,9
34) -9,5	84) -9,9	134) -9,4	184) -10,2	234) -9,7	284) -10
35) -9,8	85) -9,9	135) -9,6	185) -9,6	235) -9,6	285) -9,6
36) -9,8	86) -9,9	136) -9,9	186) -9,7	236) -9,8	286) -9,7
37) -9,8	87) -9,9	137) -9,8	187) -9,9	237) -9,9	287) -9,7
38) -9,7	88) -9,9	138) -9,8	188) -9,6	238) -10,1	288) -9,7
39) -9,8	89) -9,8	139) -9,7	189) -10	239) -9,9	289) -9,7
40) -9,9	90) -9,7	140) -9,7	190) -9,6	240) -9,5	290) -9,9
41) -9,9	91) -9,9	141) -9,4	191) -9,9	241) -9,8	291) -9,7
42) -9,7	92) -9,5	142) -9,9	192) -9,9	242) -9,9	292) -9,7
43) -9,8	93) -9,9	143) -9,7	193) -9,6	243) -9,8	293) -9,6
44) -9,8	94) -9,6	144) -9,7	194) -9,5	244) -9,7	294) -9,8
45) -9,9	95) -9,5	145) -9,8	195) -9,9	245) -9,9	295) -9,9
46) -9,9	96) -9,8	146) -9,6	196) -10,2	246) -9,7	296) -9,5
47) -9,7	97) -9,9	147) -9,9	197) -9,8	247) -10,1	297) -9,9
48) -9,8	98) -9,7	148) -9,7	198) -9,8	248) -9,7	298) -9,6
49) -9,6	99) -10	149) -10	199) -9,9	249) -9,7	299) -9,8
50) -9,7	100) -9,8	150) -9,5	200) -9,5	250) -9,9	300) -9,9

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SHP GO 25M

# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301) -10,1	351) -10
302) -9,7	352) -9,8
303) -9,9	353) -9,5
304) -9,8	354) -9,7
305) -9,7	355) -9,7
306) -9,7	356) -9,9
307) -9,7	357) -9,9
308) -9,9	358) -9,9
309) -9,9	359) -9,9
310) -9,9	360) -9,7
311) -10	
312) -10,1	
313) -9,8	
314) -9,5	
315) -9,7	
316) -10,1	
317) -10	
318) -9,9	
319) -9,9	
320) -9,8	
321) -9,5	
322) -9,9	
323) -9,9	
324) -9,9	
325) -9,6	
326) -9,7	
327) -10	
328) -10	
329) -9,5	
330) -9,8	
331) -9,9	
332) -10,1	
333) -9,8	
334) -9,4	
335) -9,9	
336) -9,9	
337) -9,9	
338) -10	
339) -9,6	
340) -9,5	
341) -9,6	
342) -9,5	
343) -9,8	
344) -9,6	
345) -9,5	
346) -10,1	
347) -9,5	
348) -9,7	
349) -9,7	
350) -9,5	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SHP GO 25M

# PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

## Liste des mesures pour le capteur noir en dB $\mu$ V

1) -11,1	51) -10,8	101) -10,8	151) -10,6	201) -10,4	251) -10,6
2) -10,8	52) -11	102) -10,7	152) -10,8	202) -10,5	252) -10,8
3) -10,8	53) -10,7	103) -10,8	153) -10,5	203) -10,8	253) -10,7
4) -10,9	54) -10,9	104) -10,7	154) -10,9	204) -10,8	254) -11
5) -10,5	55) -10,9	105) -10,7	155) -10,8	205) -10,8	255) -10,9
6) -10,7	56) -10,8	106) -10,8	156) -10,6	206) -11	256) -10,8
7) -10,7	57) -11	107) -11	157) -10,7	207) -10,7	257) -10,8
8) -10,9	58) -10,7	108) -11,2	158) -10,6	208) -10,9	258) -10,8
9) -10,8	59) -10,8	109) -10,9	159) -10,8	209) -10,9	259) -10,9
10) -10,8	60) -10,8	110) -10,6	160) -10,8	210) -11,1	260) -10,8
11) -10,8	61) -10,8	111) -10,8	161) -10,7	211) -10,7	261) -10,6
12) -10,7	62) -10,8	112) -10,4	162) -10,8	212) -10,9	262) -11,1
13) -11	63) -11,1	113) -10,7	163) -11,2	213) -11,2	263) -10,8
14) -10,7	64) -11	114) -10,8	164) -10,7	214) -11	264) -10,9
15) -11	65) -10,7	115) -10,8	165) -10,7	215) -10,7	265) -11
16) -10,8	66) -10,7	116) -10,8	166) -11	216) -10,9	266) -10,8
17) -10,8	67) -10,9	117) -10,8	167) -10,8	217) -10,9	267) -10,8
18) -10,8	68) -10,7	118) -10,9	168) -10,4	218) -10,6	268) -11,1
19) -10,8	69) -10,8	119) -10,8	169) -10,7	219) -10,8	269) -10,8
20) -10,7	70) -11,2	120) -10,5	170) -10,8	220) -10,7	270) -10,7
21) -10,8	71) -10,5	121) -10,9	171) -11	221) -10,5	271) -10,6
22) -10,8	72) -10,7	122) -10,9	172) -10,8	222) -11	272) -11
23) -10,5	73) -10,7	123) -10,6	173) -10,9	223) -11	273) -10,7
24) -10,8	74) -10,7	124) -10,9	174) -10,9	224) -10,7	274) -10,8
25) -10,8	75) -10,9	125) -10,9	175) -10,9	225) -10,7	275) -10,9
26) -10,7	76) -10,7	126) -11	176) -10,8	226) -11	276) -10,9
27) -10,7	77) -10,5	127) -10,9	177) -10,4	227) -10,7	277) -10,6
28) -10,8	78) -10,7	128) -11	178) -10,9	228) -11	278) -10,8
29) -10,8	79) -11	129) -11,2	179) -10,8	229) -11,2	279) -10,8
30) -10,8	80) -10,7	130) -10,8	180) -10,8	230) -11,1	280) -10,9
31) -10,5	81) -10,7	131) -10,8	181) -11,1	231) -11	281) -10,8
32) -10,7	82) -10,8	132) -10,7	182) -10,6	232) -10,8	282) -10,9
33) -10,8	83) -11	133) -10,8	183) -10,9	233) -10,7	283) -11,2
34) -10,8	84) -10,4	134) -11,1	184) -10,9	234) -10,8	284) -10,8
35) -10,9	85) -10,8	135) -10,8	185) -10,8	235) -11	285) -11,2
36) -10,8	86) -10,8	136) -10,7	186) -11	236) -10,8	286) -10,8
37) -10,8	87) -10,9	137) -10,8	187) -10,4	237) -10,9	287) -10,6
38) -10,6	88) -10,6	138) -10,8	188) -10,6	238) -10,8	288) -10,8
39) -10,8	89) -10,9	139) -10,8	189) -11,1	239) -10,6	289) -10,7
40) -10,9	90) -10,5	140) -10,7	190) -10,8	240) -10,7	290) -10,9
41) -10,7	91) -10,8	141) -10,8	191) -11,2	241) -10,8	291) -10,8
42) -11,2	92) -10,6	142) -10,8	192) -10,7	242) -11,1	292) -10,7
43) -10,8	93) -10,8	143) -10,9	193) -10,8	243) -10,5	293) -10,9
44) -10,8	94) -10,8	144) -11	194) -10,8	244) -10,7	294) -11
45) -10,8	95) -10,9	145) -10,8	195) -11	245) -11	295) -11
46) -10,8	96) -10,9	146) -10,8	196) -10,7	246) -10,9	296) -10,8
47) -10,8	97) -10,8	147) -11	197) -10,9	247) -10,8	297) -10,8
48) -10,7	98) -10,7	148) -11,1	198) -10,9	248) -10,7	298) -10,8
49) -10,8	99) -10,8	149) -10,8	199) -10,8	249) -10,7	299) -11,1
50) -10,7	100) -10,9	150) -10,8	200) -10,8	250) -10,8	300) -11

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SHP GO 25M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE  
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES  
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE  
16000 ANGOULEME  
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301) -11,1	351) -10,8
302) -10,7	352) -10,8
303) -11,1	353) -10,7
304) -10,9	354) -11
305) -10,7	355) -10,8
306) -10,9	356) -10,6
307) -10,8	357) -11,1
308) -10,5	358) -10,7
309) -10,7	359) -10,8
310) -10,8	360) -10,8
311) -10,6	
312) -10,9	
313) -10,8	
314) -10,7	
315) -10,8	
316) -10,8	
317) -10,7	
318) -10,8	
319) -10,8	
320) -10,8	
321) -10,8	
322) -10,8	
323) -10,7	
324) -11	
325) -11,1	
326) -10,9	
327) -10,8	
328) -10,8	
329) -10,6	
330) -10,8	
331) -10,5	
332) -10,7	
333) -10,9	
334) -10,8	
335) -10,8	
336) -10,6	
337) -10,7	
338) -10,8	
339) -10,6	
340) -11	
341) -10,4	
342) -10,8	
343) -10,8	
344) -10,8	
345) -10,8	
346) -11,1	
347) -10,6	
348) -10,6	
349) -11,2	
350) -11	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SHP GO 25M