

PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Date et heure du contrôle :

Lundi 05 Décembre 2022

13:42:26

Ce procès verbal concerne le contrôle de l'étanchéité: Des canalisations associées à un réservoir ou compartiment de réservoir

Coordonnées du lieu d'exploitation	Opérateur et matériel utilisé
SHELL RN24 AIRE DE BROCELIANDE 56800 PLOERMEL Code implant :	Opérateur MORCEAU YANNICK Numéro de série SDT 170 170080734 Numéro de série switchbox 61110073

Conditions opératoires	Détails de l'enregistrement
Niveau de produit 1.24 m Niveau d'eau 0 cm Dépression utilisée -250 mBar Augmentation niveau d'eau après le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Chute de dépression pendant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Temps d'enregistrement (en minute) 12,0 Valeur de base pour le capteur rouge -9,5 dBµV Valeur de base pour le capteur noir -10,4 dBµV

Descriptif stockage		
Nature	Compartiment	Type Acier à double paroi
Situation	Enfouie	Cuve ou compartiment nettoyé(e) avant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Capacité	25000 Litres	Produit stocké SP98
Repère sur schéma implantation		Résultat du test d'étanchéité La cuve ou le compartiment est étanche
Commentaires		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Descriptif canalisations associées					
Nature	Matériau	Départ	Arrivée	Etanche	Commentaires
Dépotage	PE HD	TH	EXT	Oui	
Event	PE HD	TH	EXT	Oui	
Aspiration primaire	PE HD	TH	POSTE	Oui	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE


Tel: 0545612511

Fax: 0545614024


Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Red sensor

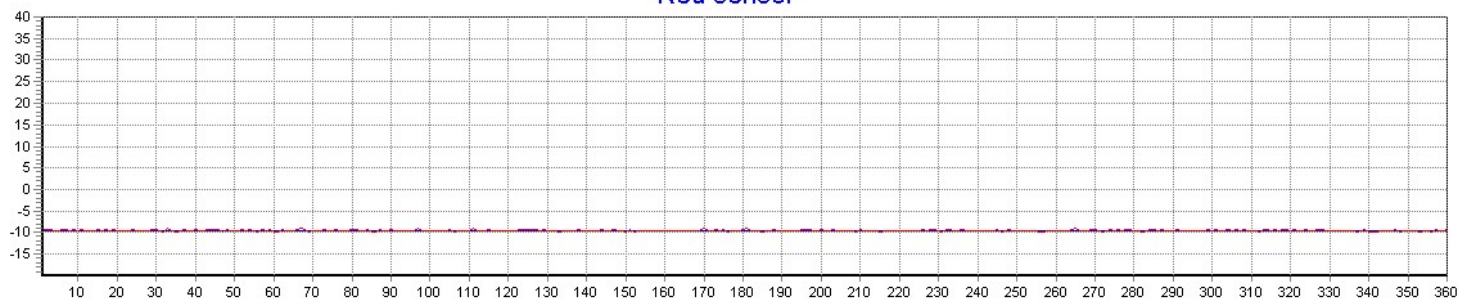

Black sensor

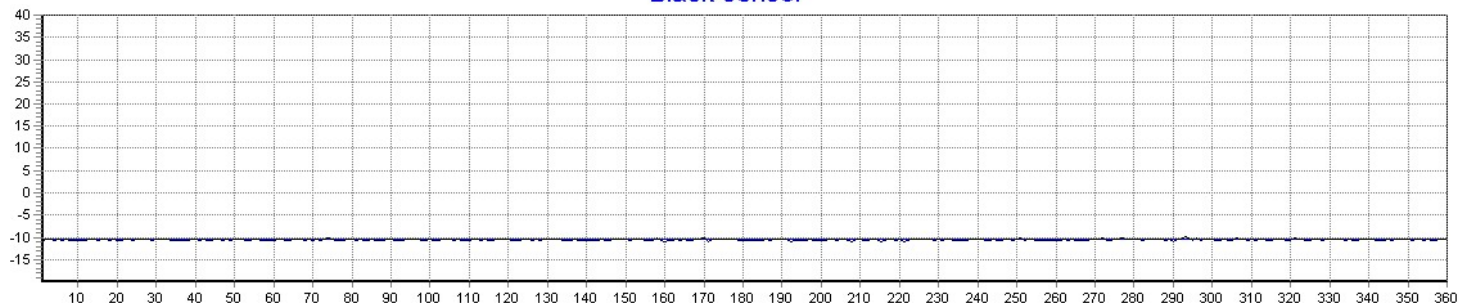

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SP98 25M

PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur rouge en dBµV

1)	-9,2	51)	-9,5	101)	-9,6	151)	-9,4	201)	-9,5	251)	-9,7
2)	-9,2	52)	-9,4	102)	-9,5	152)	-9,8	202)	-9,5	252)	-9,5
3)	-9,3	53)	-9,6	103)	-9,5	153)	-9,5	203)	-9,3	253)	-9,7
4)	-9,6	54)	-9,4	104)	-9,5	154)	-9,5	204)	-9,5	254)	-9,5
5)	-9,5	55)	-9,6	105)	-9,4	155)	-9,5	205)	-9,5	255)	-9,7
6)	-9,3	56)	-9,9	106)	-9,9	156)	-9,5	206)	-9,6	256)	-9,8
7)	-9,4	57)	-9,4	107)	-9,7	157)	-9,5	207)	-9,5	257)	-9,8
8)	-9,5	58)	-9,6	108)	-9,7	158)	-9,5	208)	-9,7	258)	-9,6
9)	-9,3	59)	-9,3	109)	-9,7	159)	-9,5	209)	-9,9	259)	-9,5
10)	-9,5	60)	-9,8	110)	-9,7	160)	-9,5	210)	-9,4	260)	-9,6
11)	-9,4	61)	-9,9	111)	-9	161)	-9,6	211)	-9,5	261)	-9,5
12)	-9,5	62)	-9,4	112)	-9,6	162)	-9,5	212)	-9,7	262)	-9,5
13)	-9,5	63)	-9,5	113)	-9,6	163)	-9,5	213)	-9,5	263)	-9,6
14)	-9,5	64)	-9,5	114)	-9,5	164)	-9,6	214)	-9,5	264)	-9,4
15)	-9,3	65)	-9,6	115)	-9,4	165)	-9,5	215)	-9,8	265)	-9,1
16)	-9,7	66)	-9,3	116)	-9,6	166)	-9,6	216)	-9,7	266)	-9,6
17)	-9,3	67)	-9	117)	-9,7	167)	-9,7	217)	-9,6	267)	-9,5
18)	-9,7	68)	-9,4	118)	-9,5	168)	-9,6	218)	-9,6	268)	-9,7
19)	-9,4	69)	-9,8	119)	-9,6	169)	-9,7	219)	-9,7	269)	-9,4
20)	-9,7	70)	-9,7	120)	-9,5	170)	-9,1	220)	-9,5	270)	-9,4
21)	-9,5	71)	-9,5	121)	-9,7	171)	-9,5	221)	-9,5	271)	-9,7
22)	-9,5	72)	-9,5	122)	-9,6	172)	-9,7	222)	-9,5	272)	-9,8
23)	-9,5	73)	-9,4	123)	-9,3	173)	-9,3	223)	-9,5	273)	-9,5
24)	-9,3	74)	-9,5	124)	-9,3	174)	-9,5	224)	-9,5	274)	-9,3
25)	-9,5	75)	-9,5	125)	-9,4	175)	-9,4	225)	-9,7	275)	-9,5
26)	-9,5	76)	-9,4	126)	-9,3	176)	-9,8	226)	-9,4	276)	-9,4
27)	-9,5	77)	-9,6	127)	-9,2	177)	-9,5	227)	-9,7	277)	-9,5
28)	-9,7	78)	-9,5	128)	-9,6	178)	-9,6	228)	-9,4	278)	-9,4
29)	-9,4	79)	-9,6	129)	-9,2	179)	-9,5	229)	-9,4	279)	-9,4
30)	-9,2	80)	-9,2	130)	-9,5	180)	-9,3	230)	-9,5	280)	-9,5
31)	-9,7	81)	-9,4	131)	-9,5	181)	-9,1	231)	-9,8	281)	-9,6
32)	-9,8	82)	-9,5	132)	-9,5	182)	-9,5	232)	-9,4	282)	-9,8
33)	-9,1	83)	-9,5	133)	-9,8	183)	-9,5	233)	-9,3	283)	-9,7
34)	-9,7	84)	-9,3	134)	-9,7	184)	-9,5	234)	-9,5	284)	-9,4
35)	-9,8	85)	-9,9	135)	-9,6	185)	-9,9	235)	-9,7	285)	-9,4
36)	-9,5	86)	-9,8	136)	-9,5	186)	-9,5	236)	-9,4	286)	-9,5
37)	-9,3	87)	-9,4	137)	-9,5	187)	-9,5	237)	-9,6	287)	-9,2
38)	-9,7	88)	-9,5	138)	-9,3	188)	-9,4	238)	-9,6	288)	-9,5
39)	-9,5	89)	-9,5	139)	-9,6	189)	-9,5	239)	-9,7	289)	-9,5
40)	-9,3	90)	-9,2	140)	-9,5	190)	-9,6	240)	-9,7	290)	-9,6
41)	-9,5	91)	-9,5	141)	-9,5	191)	-9,5	241)	-9,5	291)	-9,4
42)	-9,6	92)	-9,5	142)	-9,5	192)	-9,7	242)	-9,5	292)	-9,5
43)	-9,4	93)	-9,5	143)	-9,5	193)	-9,7	243)	-9,5	293)	-9,5
44)	-9,4	94)	-9,5	144)	-9,4	194)	-9,5	244)	-9,5	294)	-9,5
45)	-9,3	95)	-9,6	145)	-9,5	195)	-9,3	245)	-9,3	295)	-9,6
46)	-9,4	96)	-9,6	146)	-9,5	196)	-9,3	246)	-9,8	296)	-9,5
47)	-9,8	97)	-9,1	147)	-9,4	197)	-9,4	247)	-9,5	297)	-9,6
48)	-9,3	98)	-9,5	148)	-9,7	198)	-9,5	248)	-9,3	298)	-9,5
49)	-9,5	99)	-9,5	149)	-9,5	199)	-9,5	249)	-9,5	299)	-9,4
50)	-9,6	100)	-9,5	150)	-9,8	200)	-9,2	250)	-9,5	300)	-9,5

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SP98 25M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301)	-9,4	351)	-9,5
302)	-9,5	352)	-9,5
303)	-9,5	353)	-9,9
304)	-9,4	354)	-9,7
305)	-9,5	355)	-9,6
306)	-9,4	356)	-9,9
307)	-9,5	357)	-9,3
308)	-9,4	358)	-9,6
309)	-9,6	359)	-9,7
310)	-9,7	360)	-9,3
311)	-9,7		
312)	-9,9		
313)	-9,4		
314)	-9,4		
315)	-9,5		
316)	-9,2		
317)	-9,5		
318)	-9,4		
319)	-9,4		
320)	-9,5		
321)	-9,3		
322)	-9,5		
323)	-9,6		
324)	-9,4		
325)	-9,5		
326)	-9,7		
327)	-9,4		
328)	-9,3		
329)	-9,7		
330)	-9,6		
331)	-9,6		
332)	-9,5		
333)	-9,5		
334)	-9,5		
335)	-9,5		
336)	-9,6		
337)	-9,8		
338)	-9,6		
339)	-9,4		
340)	-9,8		
341)	-9,9		
342)	-9,8		
343)	-9,6		
344)	-9,5		
345)	-9,5		
346)	-9,6		
347)	-9,4		
348)	-9,8		
349)	-9,5		
350)	-9,5		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SP98 25M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur noir en dB μ V

1) -10,6	51) -10,4	101) -10,8	151) -10,7	201) -10,6	251) -10,2
2) -10,4	52) -10,5	102) -10,6	152) -10,5	202) -10,3	252) -10,6
3) -10,3	53) -10,7	103) -10,4	153) -10,5	203) -10,4	253) -10,4
4) -10,6	54) -10,6	104) -10,5	154) -10,4	204) -10,7	254) -10,5
5) -10,5	55) -10,3	105) -10,4	155) -10,6	205) -10,4	255) -10,8
6) -10,8	56) -10,4	106) -10,8	156) -10,6	206) -10,5	256) -10,6
7) -10,4	57) -10,7	107) -10,5	157) -10,8	207) -10,6	257) -10,6
8) -10,8	58) -10,7	108) -10,6	158) -10,1	208) -11	258) -10,7
9) -10,8	59) -10,6	109) -10,6	159) -10,8	209) -10,3	259) -10,8
10) -10,7	60) -10,6	110) -10,7	160) -10,9	210) -10,5	260) -10,6
11) -10,6	61) -10,4	111) -10,4	161) -10,8	211) -10,6	261) -10,7
12) -10,7	62) -10,4	112) -10,4	162) -10,6	212) -10,6	262) -10,5
13) -10,5	63) -10,6	113) -10,6	163) -10,4	213) -10,4	263) -10,6
14) -10,4	64) -10,6	114) -10,4	164) -10,7	214) -10,4	264) -10,5
15) -10,7	65) -10,3	115) -10,8	165) -10,5	215) -10,9	265) -10,8
16) -10,5	66) -10,4	116) -10,7	166) -10,6	216) -10,7	266) -10,7
17) -10,5	67) -10,5	117) -10,4	167) -10,7	217) -10,5	267) -10,6
18) -10,7	68) -10,6	118) -10,4	168) -10,5	218) -10,5	268) -10,6
19) -10,5	69) -10,4	119) -10,4	169) -10,5	219) -10,7	269) -10,4
20) -10,8	70) -10,8	120) -10,5	170) -10,2	220) -10,4	270) -10,4
21) -10,6	71) -10,5	121) -10,8	171) -11	221) -10,9	271) -10,5
22) -10,4	72) -10,8	122) -10,8	172) -10,5	222) -10,8	272) -10,2
23) -10,5	73) -10,4	123) -10,8	173) -10,4	223) -10,5	273) -10,8
24) -10,8	74) -10	124) -10,4	174) -10,4	224) -10,5	274) -10,7
25) -10,4	75) -10,4	125) -10,5	175) -10,5	225) -10,5	275) -10,5
26) -10,4	76) -10,6	126) -10,6	176) -10,4	226) -10,4	276) -10,4
27) -10,4	77) -10,6	127) -10,5	177) -10,4	227) -10,5	277) -10,2
28) -10,4	78) -10,6	128) -10,7	178) -10,5	228) -10,3	278) -10,5
29) -10,6	79) -10,4	129) -10,3	179) -10,6	229) -10,7	279) -10,4
30) -10,4	80) -10,4	130) -10,4	180) -10,6	230) -10,5	280) -10,4
31) -10,4	81) -10,6	131) -10,5	181) -10,8	231) -10,7	281) -10,4
32) -10,5	82) -10,4	132) -10,3	182) -10,6	232) -10,4	282) -10,7
33) -10,4	83) -10,8	133) -10,4	183) -10,7	233) -10,4	283) -10,4
34) -10,6	84) -10,7	134) -10,6	184) -10,8	234) -10,8	284) -10,3
35) -10,7	85) -10,4	135) -10,7	185) -10,6	235) -10,6	285) -10,5
36) -10,7	86) -10,7	136) -10,8	186) -10,5	236) -10,8	286) -10,4
37) -10,7	87) -10,7	137) -10,4	187) -10,6	237) -10,8	287) -10,5
38) -10,8	88) -10,7	138) -10,6	188) -10,4	238) -10,4	288) -10,6
39) -10,4	89) -10,3	139) -10,6	189) -10,5	239) -10,5	289) -10,4
40) -10,4	90) -10,5	140) -10,6	190) -10,4	240) -10,4	290) -11,1
41) -10,6	91) -10,6	141) -10,6	191) -10,5	241) -10,3	291) -10,4
42) -10,4	92) -10,6	142) -10,7	192) -11	242) -10,7	292) -10,4
43) -10,7	93) -10,8	143) -10,7	193) -10,6	243) -10,8	293) -9,9
44) -10,7	94) -10,4	144) -10,5	194) -10,7	244) -10,4	294) -10,2
45) -10,4	95) -10,4	145) -10,7	195) -10,6	245) -10,7	295) -10,6
46) -10,4	96) -10,5	146) -10,7	196) -10,6	246) -10,6	296) -10,2
47) -10,7	97) -10,5	147) -10,4	197) -10,5	247) -10,4	297) -10,7
48) -10,4	98) -10,7	148) -10,4	198) -10,6	248) -10,4	298) -10,4
49) -10,7	99) -10,6	149) -10,5	199) -10,7	249) -10,7	299) -10,4
50) -10,4	100) -10,4	150) -10,4	200) -10,6	250) -10,4	300) -10,3

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SP98 25M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301) -10,7	351) -10,7
302) -10,8	352) -10,3
303) -10,4	353) -10,4
304) -10,8	354) -10,7
305) -10,7	355) -10,5
306) -10,1	356) -10,8
307) -10,5	357) -10,7
308) -10,5	358) -10,5
309) -10,6	359) -10,4
310) -10,5	360) -10,4
311) -10,6	
312) -10,5	
313) -10,4	
314) -10,7	
315) -10,6	
316) -10,4	
317) -10,5	
318) -10,4	
319) -10,6	
320) -10,7	
321) -10,2	
322) -10,4	
323) -10,3	
324) -10,7	
325) -10,7	
326) -10,4	
327) -10,4	
328) -10,8	
329) -10,5	
330) -10,4	
331) -10,4	
332) -10,4	
333) -10,4	
334) -10,7	
335) -10,4	
336) -10,8	
337) -10,6	
338) -10,3	
339) -10,5	
340) -10,4	
341) -10,5	
342) -10,7	
343) -10,8	
344) -10,7	
345) -10,5	
346) -10,7	
347) -10,5	
348) -10,4	
349) -10,5	
350) -10,4	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : SP98 25M