

PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Date et heure du contrôle :

Lundi 05 Décembre 2022

15:38:59

Ce procès verbal concerne le contrôle de l'étanchéité: Des canalisations associées à un réservoir ou compartiment de réservoir

Coordonnées du lieu d'exploitation	Opérateur et matériel utilisé
SHELL RN24 AIRE DE BROCELIANDE 56800 PLOERMEL Code implant :	Opérateur MORCEAU YANNICK Numéro de série SDT 170 170080734 Numéro de série switchbox 61110073

Conditions opératoires	Détails de l'enregistrement
Niveau de produit 0.91 m Niveau d'eau 0 cm Dépression utilisée -250 mBar Augmentation niveau d'eau après le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Chute de dépression pendant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Temps d'enregistrement (en minute) 12,0 Valeur de base pour le capteur rouge -9,5 dBµV Valeur de base pour le capteur noir -10,5 dBµV

Descriptif stockage		
Nature	Cuve mono compartiment	Type Acier à double paroi
Situation	Enfouie	Cuve ou compartiment nettoyé(e) avant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Capacité	35000 Litres	Produit stocké SP95
Repère sur schéma implantation		Résultat du test d'étanchéité La cuve ou le compartiment est étanche
Commentaires		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Descriptif canalisations associées					
Nature	Matériau	Départ	Arrivée	Etanche	Commentaires
Dépotage	PE HD	TH	EXT	Oui	
Event	PE HD	TH	EXT	Oui	
Aspiration primaire	PE HD	TH	POSTE	Oui	
Antenne	PE HD	TH	EXT	Oui	RV2

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE


Tel: 0545612511

Fax: 0545614024


Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Red sensor

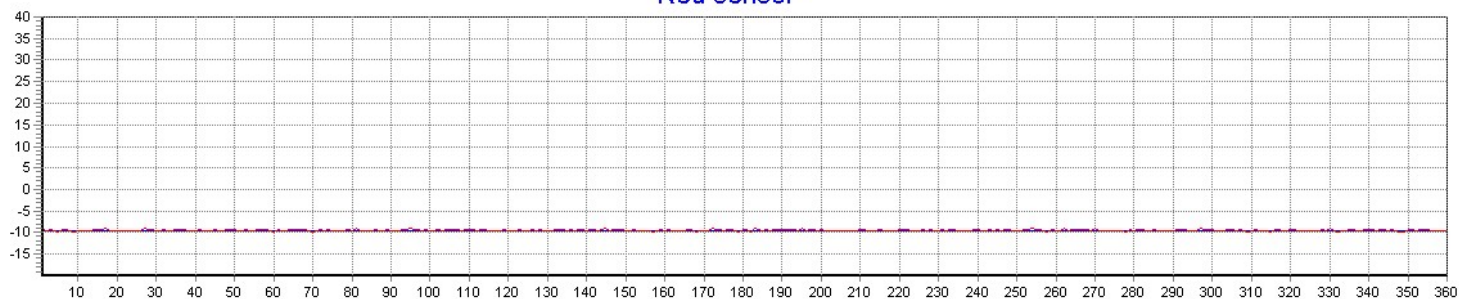

Black sensor

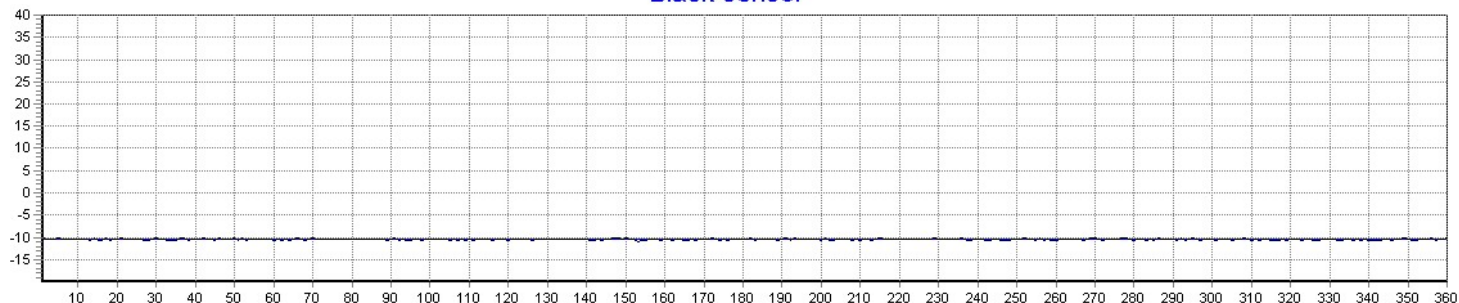

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur rouge en dB_μV

1) -9,4	51) -9,5	101) -9,6	151) -9,5	201) -9,5	251) -9,7
2) -9,6	52) -9,6	102) -9,4	152) -9,3	202) -9,5	252) -9,3
3) -9,4	53) -9,4	103) -9,5	153) -9,6	203) -9,5	253) -9,3
4) -9,5	54) -9,6	104) -9,4	154) -9,5	204) -9,6	254) -9,1
5) -9,9	55) -9,5	105) -9,2	155) -9,6	205) -9,5	255) -9,2
6) -9,4	56) -9,4	106) -9,3	156) -9,5	206) -9,5	256) -9,4
7) -9,4	57) -9,4	107) -9,4	157) -9,8	207) -9,6	257) -9,5
8) -9,5	58) -9,3	108) -9,5	158) -9,5	208) -9,6	258) -9,8
9) -9,8	59) -9,6	109) -9,2	159) -9,2	209) -9,6	259) -9,4
10) -9,5	60) -9,9	110) -9,4	160) -9,5	210) -9,4	260) -9,5
11) -9,6	61) -9,3	111) -9,4	161) -9,4	211) -9,4	261) -9,6
12) -9,5	62) -9,7	112) -9,5	162) -9,7	212) -9,5	262) -9,1
13) -9,6	63) -9,6	113) -9,2	163) -9,7	213) -9,7	263) -9,6
14) -9,4	64) -9,3	114) -9,2	164) -9,5	214) -9,5	264) -9,3
15) -9,4	65) -9,3	115) -9,5	165) -9,5	215) -9,3	265) -9,4
16) -9,3	66) -9,4	116) -9,5	166) -9,4	216) -9,7	266) -9,4
17) -9,1	67) -9,3	117) -9,5	167) -9,3	217) -9,5	267) -9,4
18) -9,5	68) -9,3	118) -9,5	168) -9,9	218) -9,5	268) -9,3
19) -9,5	69) -9,5	119) -9,3	169) -9,5	219) -9,6	269) -9,7
20) -9,5	70) -9,8	120) -9,5	170) -9,5	220) -9,4	270) -9,1
21) -9,5	71) -9,5	121) -9,5	171) -9,6	221) -9,4	271) -9,5
22) -9,5	72) -9,4	122) -9,5	172) -9,1	222) -9,4	272) -9,5
23) -9,6	73) -9,6	123) -9,3	173) -9,2	223) -9,6	273) -9,6
24) -9,5	74) -9,3	124) -9,5	174) -9,4	224) -9,5	274) -9,5
25) -9,5	75) -9,7	125) -9,5	175) -9,5	225) -9,7	275) -9,6
26) -9,5	76) -9,5	126) -9,3	176) -9,4	226) -9,2	276) -9,5
27) -9	77) -9,6	127) -9,5	177) -9,4	227) -9,6	277) -9,5
28) -9,2	78) -9,5	128) -9,3	178) -9,6	228) -9,4	278) -9,8
29) -9,4	79) -9,4	129) -9,6	179) -9,9	229) -9,5	279) -9,2
30) -9,6	80) -9,5	130) -9,6	180) -9,4	230) -9,5	280) -9,7
31) -9,6	81) -9,1	131) -9,5	181) -9,3	231) -9,4	281) -9,2
32) -9,4	82) -9,7	132) -9,3	182) -9,9	232) -9,5	282) -9,2
33) -9,5	83) -9,5	133) -9,3	183) -9,1	233) -9,4	283) -9,6
34) -9,5	84) -9,5	134) -9,4	184) -9,3	234) -9,3	284) -9,5
35) -9,3	85) -9,6	135) -9,5	185) -9,5	235) -9,6	285) -9,3
36) -9,3	86) -9,3	136) -9,4	186) -9,4	236) -9,5	286) -9,6
37) -9,3	87) -9,5	137) -9,5	187) -9,7	237) -9,5	287) -9,6
38) -9,5	88) -9,5	138) -9,4	188) -9,4	238) -9,5	288) -9,5
39) -9,5	89) -9,3	139) -9,4	189) -9,4	239) -9,3	289) -9,6
40) -9,6	90) -9,5	140) -9,5	190) -9,2	240) -9,4	290) -9,5
41) -9,4	91) -9,7	141) -9,3	191) -9,4	241) -9,7	291) -9,3
42) -9,5	92) -9,5	142) -9,4	192) -9,2	242) -9,7	292) -9,2
43) -9,5	93) -9,2	143) -9,5	193) -9,3	243) -9,4	293) -9,4
44) -9,5	94) -9,2	144) -9,3	194) -9,5	244) -9,6	294) -9,5
45) -9,2	95) -9,1	145) -9	195) -9,1	245) -9,3	295) -9,5
46) -9,5	96) -9,4	146) -9,7	196) -9,5	246) -9,7	296) -9,5
47) -9,5	97) -9,4	147) -9,4	197) -9,2	247) -9,4	297) -9
48) -9,3	98) -9,7	148) -9,2	198) -9,4	248) -9,2	298) -9,3
49) -9,3	99) -9,2	149) -9,3	199) -9,5	249) -9,5	299) -9,4
50) -9,2	100) -9,5	150) -9,5	200) -9,4	250) -9,5	300) -9,3

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301)	-9,5	351)	-9,3
302)	-9,6	352)	-9,5
303)	-9,5	353)	-9,3
304)	-9,4	354)	-9,2
305)	-9,3	355)	-9,4
306)	-9,5	356)	-9,6
307)	-9,4	357)	-9,5
308)	-9,5	358)	-9,5
309)	-9,8	359)	-9,5
310)	-9,5	360)	-9,5
311)	-9,4		
312)	-9,5		
313)	-9,5		
314)	-9,6		
315)	-9,8		
316)	-9,4		
317)	-9,4		
318)	-9,5		
319)	-9,5		
320)	-9,4		
321)	-9,4		
322)	-9,5		
323)	-9,5		
324)	-9,7		
325)	-9,5		
326)	-9,6		
327)	-9,5		
328)	-9,3		
329)	-9,5		
330)	-9		
331)	-9,5		
332)	-9,9		
333)	-9,5		
334)	-9,5		
335)	-9,3		
336)	-9,3		
337)	-9,5		
338)	-9,5		
339)	-9,4		
340)	-9,3		
341)	-9,4		
342)	-9,6		
343)	-9,2		
344)	-9,4		
345)	-9,5		
346)	-9,2		
347)	-9,5		
348)	-9,8		
349)	-9,8		
350)	-9,4		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur noir en dBµV

1) -10	51) -10,8	101) -10,4	151) -10,4	201) -10,2	251) -10,4
2) -10,5	52) -10,1	102) -10,3	152) -10,4	202) -10,6	252) -10,1
3) -10,5	53) -10,6	103) -10,4	153) -10,9	203) -10,6	253) -10,5
4) -10,4	54) -10,4	104) -10,4	154) -10,8	204) -10,4	254) -10,4
5) -10,2	55) -10,4	105) -10,8	155) -10,6	205) -10,4	255) -10,6
6) -10,4	56) -10,3	106) -10,4	156) -10,5	206) -10,5	256) -10,2
7) -10,4	57) -10,4	107) -10,6	157) -10,4	207) -10,3	257) -10,6
8) -10,4	58) -10,4	108) -10,4	158) -10,4	208) -10,7	258) -10,4
9) -10,4	59) -10,4	109) -10,8	159) -10,8	209) -10,3	259) -10,6
10) -10,4	60) -10,8	110) -10,4	160) -10,4	210) -10,7	260) -10,6
11) -10,5	61) -10,4	111) -10,7	161) -10,5	211) -10,5	261) -10,4
12) -10,4	62) -10,8	112) -10,4	162) -10,6	212) -10,4	262) -10,3
13) -10,6	63) -10,5	113) -10,4	163) -10,4	213) -10,8	263) -10,3
14) -10	64) -10,6	114) -10,5	164) -10,4	214) -10,3	264) -10,4
15) -10,6	65) -10,5	115) -10,5	165) -10,7	215) -10,2	265) -10,5
16) -10,6	66) -10	116) -10,8	166) -10,6	216) -10,5	266) -10,3
17) -10,2	67) -10,5	117) -10,4	167) -10,4	217) -10,4	267) -10,7
18) -10,7	68) -10,8	118) -10,5	168) -10,6	218) -10,5	268) -10,4
19) -10,4	69) -10,5	119) -10,4	169) -10,5	219) -10,4	269) -10,2
20) -10,4	70) -10,2	120) -10,6	170) -10,3	220) -10,4	270) -10
21) -10,1	71) -10,5	121) -10,4	171) -10,4	221) -10,4	271) -10,4
22) -10,4	72) -10,5	122) -10,3	172) -10,1	222) -10,4	272) -10,8
23) -10,5	73) -10,4	123) -10,4	173) -10,3	223) -10,4	273) -10,5
24) -10,4	74) -10,4	124) -10,5	174) -10,7	224) -10,5	274) -10,5
25) -10,3	75) -10,4	125) -10,4	175) -10,4	225) -10,4	275) -10,5
26) -10,5	76) -10,5	126) -10,8	176) -10,6	226) -10,5	276) -10,4
27) -10,6	77) -10,4	127) -10,5	177) -10,5	227) -10,3	277) -10,2
28) -10,7	78) -10,4	128) -10,3	178) -10,5	228) -10,5	278) -10
29) -10,5	79) -10,3	129) -10,5	179) -10,4	229) -10	279) -10,4
30) -10,2	80) -10,3	130) -10,4	180) -10,4	230) -10,4	280) -10,7
31) -10,4	81) -10,5	131) -10,5	181) -10,4	231) -10,5	281) -10,3
32) -10,3	82) -10,4	132) -10,4	182) -10,2	232) -10,4	282) -10,4
33) -10,7	83) -10,5	133) -10,3	183) -10,6	233) -10,4	283) -10,7
34) -10,6	84) -10,4	134) -10,4	184) -10,4	234) -10,5	284) -10,4
35) -10,6	85) -10,4	135) -10,4	185) -10,5	235) -10,4	285) -10,7
36) -10,2	86) -10,4	136) -10,5	186) -10,3	236) -10,2	286) -10,2
37) -10,2	87) -10,5	137) -10,4	187) -10,4	237) -10,6	287) -10,4
38) -10,8	88) -10,4	138) -10,5	188) -10,4	238) -10,7	288) -10,5
39) -10,5	89) -10,6	139) -10,5	189) -10,6	239) -10,3	289) -10,5
40) -10,4	90) -10,3	140) -10,3	190) -10,3	240) -10,4	290) -10,4
41) -10,5	91) -10,2	141) -10,7	191) -10,2	241) -10,3	291) -10,6
42) -10	92) -10,6	142) -10,6	192) -10,7	242) -10,6	292) -10,1
43) -10,3	93) -10,4	143) -10,3	193) -10,2	243) -10,8	293) -10,6
44) -10,4	94) -10,7	144) -10,7	194) -10,5	244) -10,4	294) -10,4
45) -10,6	95) -10,7	145) -10,3	195) -10,4	245) -10,4	295) -10,2
46) -10,2	96) -10,4	146) -10,4	196) -10,5	246) -10,8	296) -10,4
47) -10,4	97) -10,4	147) -10,2	197) -10,5	247) -10,8	297) -10,8
48) -10,4	98) -10,7	148) -10,1	198) -10,4	248) -10,8	298) -10,3
49) -10,5	99) -10,4	149) -10,5	199) -10,5	249) -10,5	299) -10,5
50) -10,2	100) -10,5	150) -10,2	200) -10,7	250) -10,4	300) -10,5

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

6/7

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301) -10,7	351) -10,7
302) -10,4	352) -10,6
303) -10,3	353) -10,3
304) -10,4	354) -10,4
305) -10,6	355) -10,4
306) -10,5	356) -10,2
307) -10,5	357) -10,8
308) -10,1	358) -10,4
309) -10,4	359) -10,5
310) -10,8	360) -10,2
311) -10,4	
312) -10,6	
313) -10,3	
314) -10,3	
315) -10,6	
316) -10,6	
317) -10,6	
318) -10,4	
319) -10,6	
320) -10,4	
321) -10,4	
322) -10,4	
323) -10,8	
324) -10,4	
325) -10,4	
326) -10,8	
327) -10,6	
328) -10,4	
329) -10,5	
330) -10,4	
331) -10,4	
332) -10,6	
333) -10,8	
334) -10,4	
335) -10,4	
336) -10,7	
337) -10,5	
338) -10,6	
339) -10,4	
340) -10,7	
341) -10,6	
342) -10,7	
343) -10,8	
344) -10,3	
345) -10,5	
346) -10,6	
347) -10,3	
348) -10,3	
349) -10,1	
350) -10,4	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M