

PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Date et heure du contrôle :

Lundi 05 Décembre 2022

15:38:59

Ce procès verbal concerne le contrôle de l'étanchéité: Des canalisations associées à un réservoir ou compartiment de réservoir

Coordonnées du lieu d'exploitation	Opérateur et matériel utilisé
SHELL RN24 AIRE DE BROCELIANDE 56800 PLOERMEL Code implant :	Opérateur MORCEAU YANNICK Numéro de série SDT 170 170080734 Numéro de série switchbox 61110073

Conditions opératoires	Détails de l'enregistrement
Niveau de produit 1.43 m Niveau d'eau 0 cm Dépression utilisée -250 mBar Augmentation niveau d'eau après le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Chute de dépression pendant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Temps d'enregistrement (en minute) 12,0 Valeur de base pour le capteur rouge -9,5 dBµV Valeur de base pour le capteur noir -10,5 dBµV

Descriptif stockage		
Nature	Compartiment	Type Acier à double paroi
Situation	Enfouie	Cuve ou compartiment nettoyé(e) avant le test <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Capacité	35000 Litres	Produit stocké GO
Repère sur schéma implantation		Résultat du test d'étanchéité La cuve ou le compartiment est étanche
Commentaires		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Descriptif canalisations associées					
Nature	Matériau	Départ	Arrivée	Etanche	Commentaires
Dépotage	PE HD	TH	EXT	Oui	
Event	PE HD	TH	EXT	Oui	
Aspiration primaire	PE HD	TH	POSTE	Oui	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE


Tel: 0545612511

Fax: 0545614024


Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Red sensor

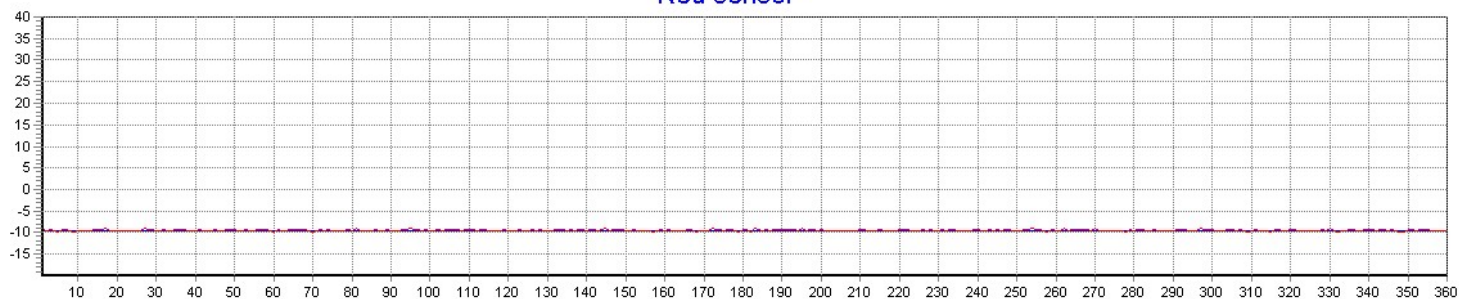

Black sensor

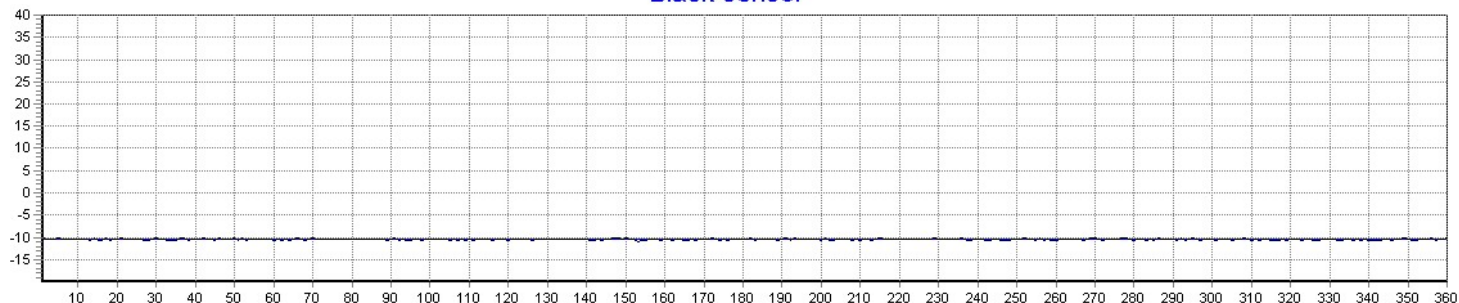

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur rouge en dBµV

1) -9,4	51) -9,5	101) -9,6	151) -9,5	201) -9,5	251) -9,7
2) -9,6	52) -9,6	102) -9,4	152) -9,3	202) -9,5	252) -9,3
3) -9,4	53) -9,4	103) -9,5	153) -9,6	203) -9,5	253) -9,3
4) -9,5	54) -9,6	104) -9,4	154) -9,5	204) -9,6	254) -9,1
5) -9,9	55) -9,5	105) -9,2	155) -9,6	205) -9,5	255) -9,2
6) -9,4	56) -9,4	106) -9,3	156) -9,5	206) -9,5	256) -9,4
7) -9,4	57) -9,4	107) -9,4	157) -9,8	207) -9,6	257) -9,5
8) -9,5	58) -9,3	108) -9,5	158) -9,5	208) -9,6	258) -9,8
9) -9,8	59) -9,6	109) -9,2	159) -9,2	209) -9,6	259) -9,4
10) -9,5	60) -9,9	110) -9,4	160) -9,5	210) -9,4	260) -9,5
11) -9,6	61) -9,3	111) -9,4	161) -9,4	211) -9,4	261) -9,6
12) -9,5	62) -9,7	112) -9,5	162) -9,7	212) -9,5	262) -9,1
13) -9,6	63) -9,6	113) -9,2	163) -9,7	213) -9,7	263) -9,6
14) -9,4	64) -9,3	114) -9,2	164) -9,5	214) -9,5	264) -9,3
15) -9,4	65) -9,3	115) -9,5	165) -9,5	215) -9,3	265) -9,4
16) -9,3	66) -9,4	116) -9,5	166) -9,4	216) -9,7	266) -9,4
17) -9,1	67) -9,3	117) -9,5	167) -9,3	217) -9,5	267) -9,4
18) -9,5	68) -9,3	118) -9,5	168) -9,9	218) -9,5	268) -9,3
19) -9,5	69) -9,5	119) -9,3	169) -9,5	219) -9,6	269) -9,7
20) -9,5	70) -9,8	120) -9,5	170) -9,5	220) -9,4	270) -9,1
21) -9,5	71) -9,5	121) -9,5	171) -9,6	221) -9,4	271) -9,5
22) -9,5	72) -9,4	122) -9,5	172) -9,1	222) -9,4	272) -9,5
23) -9,6	73) -9,6	123) -9,3	173) -9,2	223) -9,6	273) -9,6
24) -9,5	74) -9,3	124) -9,5	174) -9,4	224) -9,5	274) -9,5
25) -9,5	75) -9,7	125) -9,5	175) -9,5	225) -9,7	275) -9,6
26) -9,5	76) -9,5	126) -9,3	176) -9,4	226) -9,2	276) -9,5
27) -9	77) -9,6	127) -9,5	177) -9,4	227) -9,6	277) -9,5
28) -9,2	78) -9,5	128) -9,3	178) -9,6	228) -9,4	278) -9,8
29) -9,4	79) -9,4	129) -9,6	179) -9,9	229) -9,5	279) -9,2
30) -9,6	80) -9,5	130) -9,6	180) -9,4	230) -9,5	280) -9,7
31) -9,6	81) -9,1	131) -9,5	181) -9,3	231) -9,4	281) -9,2
32) -9,4	82) -9,7	132) -9,3	182) -9,9	232) -9,5	282) -9,2
33) -9,5	83) -9,5	133) -9,3	183) -9,1	233) -9,4	283) -9,6
34) -9,5	84) -9,5	134) -9,4	184) -9,3	234) -9,3	284) -9,5
35) -9,3	85) -9,6	135) -9,5	185) -9,5	235) -9,6	285) -9,3
36) -9,3	86) -9,3	136) -9,4	186) -9,4	236) -9,5	286) -9,6
37) -9,3	87) -9,5	137) -9,5	187) -9,7	237) -9,5	287) -9,6
38) -9,5	88) -9,5	138) -9,4	188) -9,4	238) -9,5	288) -9,5
39) -9,5	89) -9,3	139) -9,4	189) -9,4	239) -9,3	289) -9,6
40) -9,6	90) -9,5	140) -9,5	190) -9,2	240) -9,4	290) -9,5
41) -9,4	91) -9,7	141) -9,3	191) -9,4	241) -9,7	291) -9,3
42) -9,5	92) -9,5	142) -9,4	192) -9,2	242) -9,7	292) -9,2
43) -9,5	93) -9,2	143) -9,5	193) -9,3	243) -9,4	293) -9,4
44) -9,5	94) -9,2	144) -9,3	194) -9,5	244) -9,6	294) -9,5
45) -9,2	95) -9,1	145) -9	195) -9,1	245) -9,3	295) -9,5
46) -9,5	96) -9,4	146) -9,7	196) -9,5	246) -9,7	296) -9,5
47) -9,5	97) -9,4	147) -9,4	197) -9,2	247) -9,4	297) -9
48) -9,3	98) -9,7	148) -9,2	198) -9,4	248) -9,2	298) -9,3
49) -9,3	99) -9,2	149) -9,3	199) -9,5	249) -9,5	299) -9,4
50) -9,2	100) -9,5	150) -9,5	200) -9,4	250) -9,5	300) -9,3

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301)	-9,5	351)	-9,3
302)	-9,6	352)	-9,5
303)	-9,5	353)	-9,3
304)	-9,4	354)	-9,2
305)	-9,3	355)	-9,4
306)	-9,5	356)	-9,6
307)	-9,4	357)	-9,5
308)	-9,5	358)	-9,5
309)	-9,8	359)	-9,5
310)	-9,5	360)	-9,5
311)	-9,4		
312)	-9,5		
313)	-9,5		
314)	-9,6		
315)	-9,8		
316)	-9,4		
317)	-9,4		
318)	-9,5		
319)	-9,5		
320)	-9,4		
321)	-9,4		
322)	-9,5		
323)	-9,5		
324)	-9,7		
325)	-9,5		
326)	-9,6		
327)	-9,5		
328)	-9,3		
329)	-9,5		
330)	-9		
331)	-9,5		
332)	-9,9		
333)	-9,5		
334)	-9,5		
335)	-9,3		
336)	-9,3		
337)	-9,5		
338)	-9,5		
339)	-9,4		
340)	-9,3		
341)	-9,4		
342)	-9,6		
343)	-9,2		
344)	-9,4		
345)	-9,5		
346)	-9,2		
347)	-9,5		
348)	-9,8		
349)	-9,8		
350)	-9,4		

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Liste des mesures pour le capteur noir en dB μ V

1) -10	51) -10,8	101) -10,4	151) -10,4	201) -10,2	251) -10,4
2) -10,5	52) -10,1	102) -10,3	152) -10,4	202) -10,6	252) -10,1
3) -10,5	53) -10,6	103) -10,4	153) -10,9	203) -10,6	253) -10,5
4) -10,4	54) -10,4	104) -10,4	154) -10,8	204) -10,4	254) -10,4
5) -10,2	55) -10,4	105) -10,8	155) -10,6	205) -10,4	255) -10,6
6) -10,4	56) -10,3	106) -10,4	156) -10,5	206) -10,5	256) -10,2
7) -10,4	57) -10,4	107) -10,6	157) -10,4	207) -10,3	257) -10,6
8) -10,4	58) -10,4	108) -10,4	158) -10,4	208) -10,7	258) -10,4
9) -10,4	59) -10,4	109) -10,8	159) -10,8	209) -10,3	259) -10,6
10) -10,4	60) -10,8	110) -10,4	160) -10,4	210) -10,7	260) -10,6
11) -10,5	61) -10,4	111) -10,7	161) -10,5	211) -10,5	261) -10,4
12) -10,4	62) -10,8	112) -10,4	162) -10,6	212) -10,4	262) -10,3
13) -10,6	63) -10,5	113) -10,4	163) -10,4	213) -10,8	263) -10,3
14) -10	64) -10,6	114) -10,5	164) -10,4	214) -10,3	264) -10,4
15) -10,6	65) -10,5	115) -10,5	165) -10,7	215) -10,2	265) -10,5
16) -10,6	66) -10	116) -10,8	166) -10,6	216) -10,5	266) -10,3
17) -10,2	67) -10,5	117) -10,4	167) -10,4	217) -10,4	267) -10,7
18) -10,7	68) -10,8	118) -10,5	168) -10,6	218) -10,5	268) -10,4
19) -10,4	69) -10,5	119) -10,4	169) -10,5	219) -10,4	269) -10,2
20) -10,4	70) -10,2	120) -10,6	170) -10,3	220) -10,4	270) -10
21) -10,1	71) -10,5	121) -10,4	171) -10,4	221) -10,4	271) -10,4
22) -10,4	72) -10,5	122) -10,3	172) -10,1	222) -10,4	272) -10,8
23) -10,5	73) -10,4	123) -10,4	173) -10,3	223) -10,4	273) -10,5
24) -10,4	74) -10,4	124) -10,5	174) -10,7	224) -10,5	274) -10,5
25) -10,3	75) -10,4	125) -10,4	175) -10,4	225) -10,4	275) -10,5
26) -10,5	76) -10,5	126) -10,8	176) -10,6	226) -10,5	276) -10,4
27) -10,6	77) -10,4	127) -10,5	177) -10,5	227) -10,3	277) -10,2
28) -10,7	78) -10,4	128) -10,3	178) -10,5	228) -10,5	278) -10
29) -10,5	79) -10,3	129) -10,5	179) -10,4	229) -10	279) -10,4
30) -10,2	80) -10,3	130) -10,4	180) -10,4	230) -10,4	280) -10,7
31) -10,4	81) -10,5	131) -10,5	181) -10,4	231) -10,5	281) -10,3
32) -10,3	82) -10,4	132) -10,4	182) -10,2	232) -10,4	282) -10,4
33) -10,7	83) -10,5	133) -10,3	183) -10,6	233) -10,4	283) -10,7
34) -10,6	84) -10,4	134) -10,4	184) -10,4	234) -10,5	284) -10,4
35) -10,6	85) -10,4	135) -10,4	185) -10,5	235) -10,4	285) -10,7
36) -10,2	86) -10,4	136) -10,5	186) -10,3	236) -10,2	286) -10,2
37) -10,2	87) -10,5	137) -10,4	187) -10,4	237) -10,6	287) -10,4
38) -10,8	88) -10,4	138) -10,5	188) -10,4	238) -10,7	288) -10,5
39) -10,5	89) -10,6	139) -10,5	189) -10,6	239) -10,3	289) -10,5
40) -10,4	90) -10,3	140) -10,3	190) -10,3	240) -10,4	290) -10,4
41) -10,5	91) -10,2	141) -10,7	191) -10,2	241) -10,3	291) -10,6
42) -10	92) -10,6	142) -10,6	192) -10,7	242) -10,6	292) -10,1
43) -10,3	93) -10,4	143) -10,3	193) -10,2	243) -10,8	293) -10,6
44) -10,4	94) -10,7	144) -10,7	194) -10,5	244) -10,4	294) -10,4
45) -10,6	95) -10,7	145) -10,3	195) -10,4	245) -10,4	295) -10,2
46) -10,2	96) -10,4	146) -10,4	196) -10,5	246) -10,8	296) -10,4
47) -10,4	97) -10,4	147) -10,2	197) -10,5	247) -10,8	297) -10,8
48) -10,4	98) -10,7	148) -10,1	198) -10,4	248) -10,8	298) -10,3
49) -10,5	99) -10,4	149) -10,5	199) -10,5	249) -10,5	299) -10,5
50) -10,2	100) -10,5	150) -10,2	200) -10,7	250) -10,4	300) -10,5

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M

**PROCES VERBAL DU CONTRÔLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE**

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

301) -10,7	351) -10,7
302) -10,4	352) -10,6
303) -10,3	353) -10,3
304) -10,4	354) -10,4
305) -10,6	355) -10,4
306) -10,5	356) -10,2
307) -10,5	357) -10,8
308) -10,1	358) -10,4
309) -10,4	359) -10,5
310) -10,8	360) -10,2
311) -10,4	
312) -10,6	
313) -10,3	
314) -10,3	
315) -10,6	
316) -10,6	
317) -10,6	
318) -10,4	
319) -10,6	
320) -10,4	
321) -10,4	
322) -10,4	
323) -10,8	
324) -10,4	
325) -10,4	
326) -10,8	
327) -10,6	
328) -10,4	
329) -10,5	
330) -10,4	
331) -10,4	
332) -10,6	
333) -10,8	
334) -10,4	
335) -10,4	
336) -10,7	
337) -10,5	
338) -10,6	
339) -10,4	
340) -10,7	
341) -10,6	
342) -10,7	
343) -10,8	
344) -10,3	
345) -10,5	
346) -10,6	
347) -10,3	
348) -10,3	
349) -10,1	
350) -10,4	

Rapport rédigé à:


ANGOULEME

Le

17/12/2022

Nom du signataire :

B VALLEE



Référence : GO 35M