

Listing des équipements de régulation
TAG - Référence (Marque si autre que SCHNEIDER)

- H1

N73_CTA18TER_STP03

Sortie de température départ boucle eau osmosée
STP300100P-100

H2


P10- Pompe bouclage ECS

GRUNDFOS MAGNA3 25-40 N

H3

C4 - Compieur EF

DIEM - Wessan WP DN65 L200

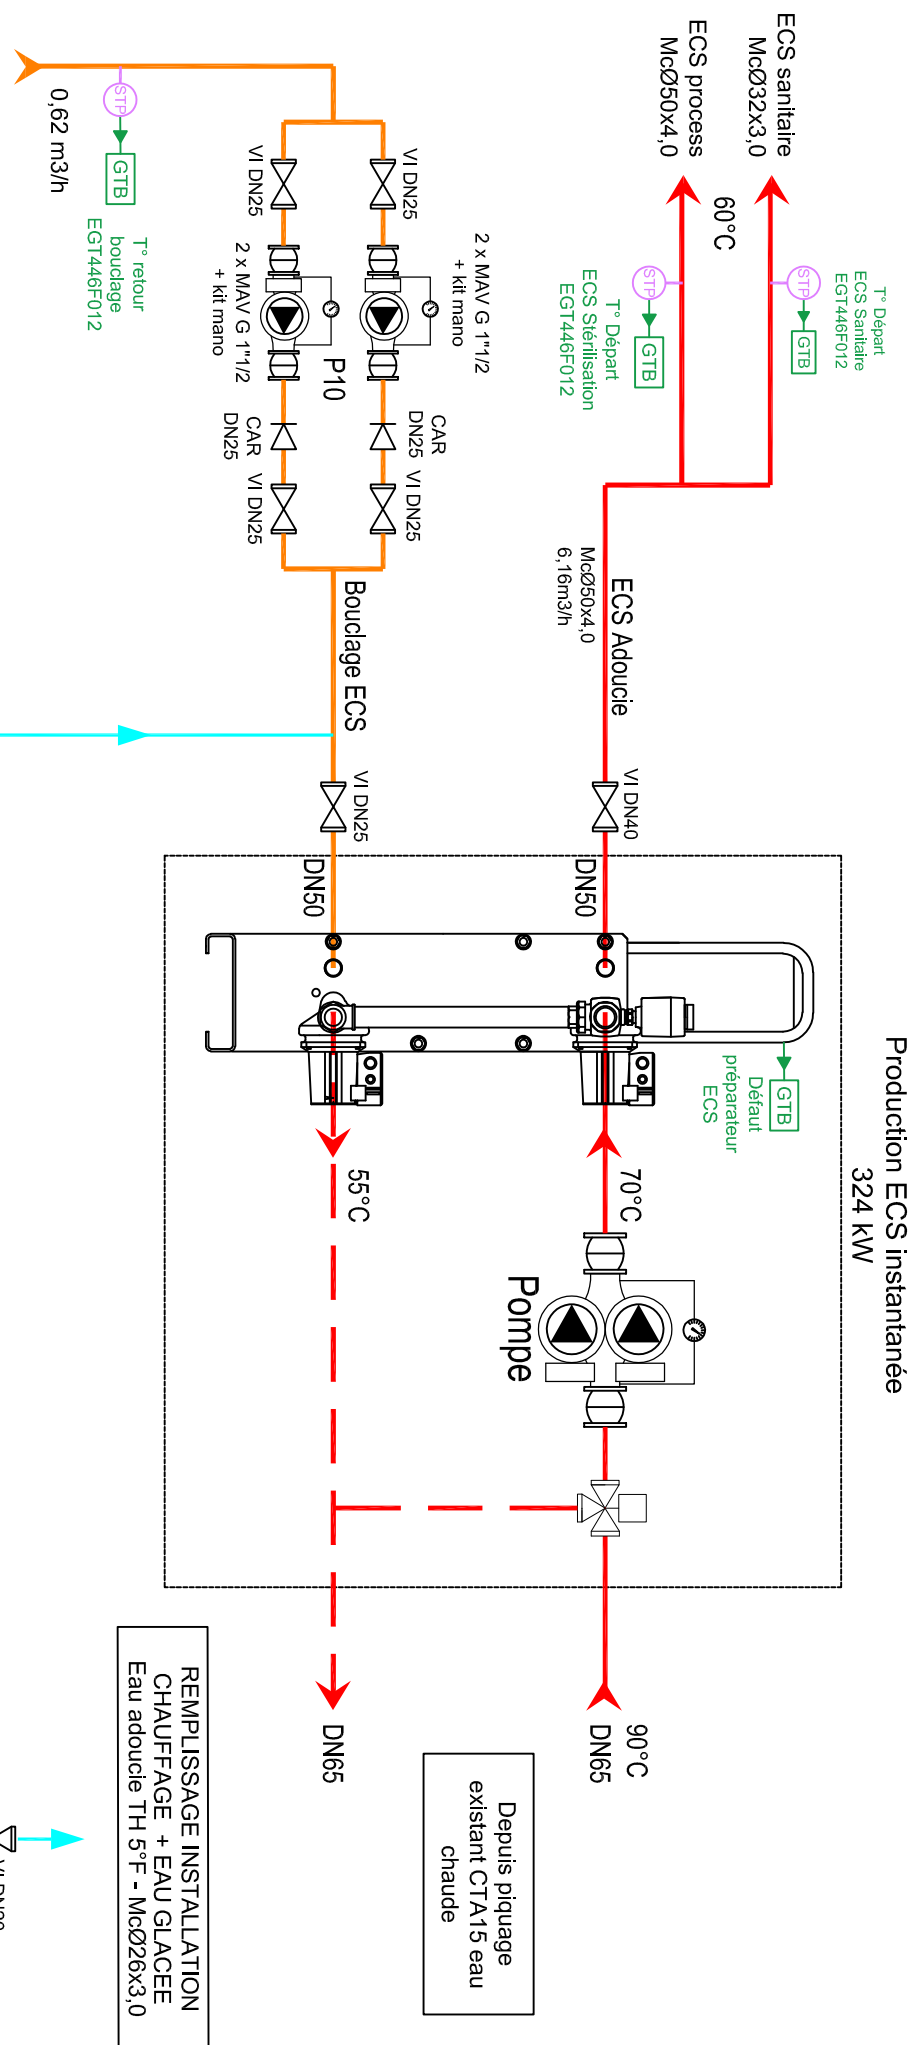

REEMPLISSAGE INSTALLATION
CHAUFFAGE + EAU GLACÉE
Eau adoucie TH 5°F - McØ20x3,0

ECS
Eau adoucie TH 5°F
5,5 m3/h - McØ63x4,5

PROCESS STERILISATION
Eau adoucie TH 5°F
10,2 m3/h - McØ63x4,5

