


PLAN DE SITUATION



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI PAR BÂTIMENT DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

SITE	BÂTIMENT	TYPE	CATEGORIE	DETAIL DE L'INSTALLATION	
				Catégorie/ Type	Marque
CHA (Boulevard Besnier) 62000 ARRAS	Le bâtiment Hébergement (HEB)	U	1	A	Siemens
	Le bâtiment Plateau Technique (PT)	U	1		
	L'ancien bâtiment des Services (BS)	U	2		
	L'ancien bâtiment Hébergement (BH)	U	2		
	La Clinique Aloïse Corbaz	U	3	A	Esser
	Le bâtiment Churchill	W	5	4	Esser
	Le bâtiment Dumand	U	5	4	Nugelec
	Le bâtiment Louise Weiss	U	5	2b	Eaton
	Salle de conférence	L	5	4	Neutronic
	La Morgue	L	5	4	Legrand
Rue Dambrine 62000 ARRAS	Les Espaces Vert et Mécanique/Archives		Code du travail	A	Chubb
Avenue de l'Hippodrome 62000 DAINVILLE	L'Unité de Production Culinaire Froide (UPCF)		Code du travail	4	Nugelec
	Résidence Les Longchamps	U	3	A	Siemens
	Le Centre de Soins Psychothérapiques pour Adolescents (CSPA)	U	5	A	Esser
	EHPAD Le clos de Dainville	J	3	A	DEF
	La blanchisserie			4	Nugelec
6, Rue Emile Didier 62000 ARRAS	Institut Hospitalier de Formation en Santé (IHFS)	R	3	B	Cerberus
8 rue du 6 juin 1944, 62000 Arras	Bâtiment France Terre D'Asile	R	5	A	Chubb
Rue l'Abbé Lemire 62000 ARRAS	MAPAD Pierre Bolle	U	3	A	Esser
36, Rue d'Achicourt 62000 ARRAS	Le Centre Médico Psychologique (CMP) Achicourt	U	5	A	Cerberus
26 rue des blanquettes ACHICOURT	Les Archives à Achicourt		Code du travail	A	Esser
144, Rue des Cheminots 62490 VITRY EN ARTOIS	Le Centre Médico Psychologique (CMP) Vitry	U	5	4	Legrand

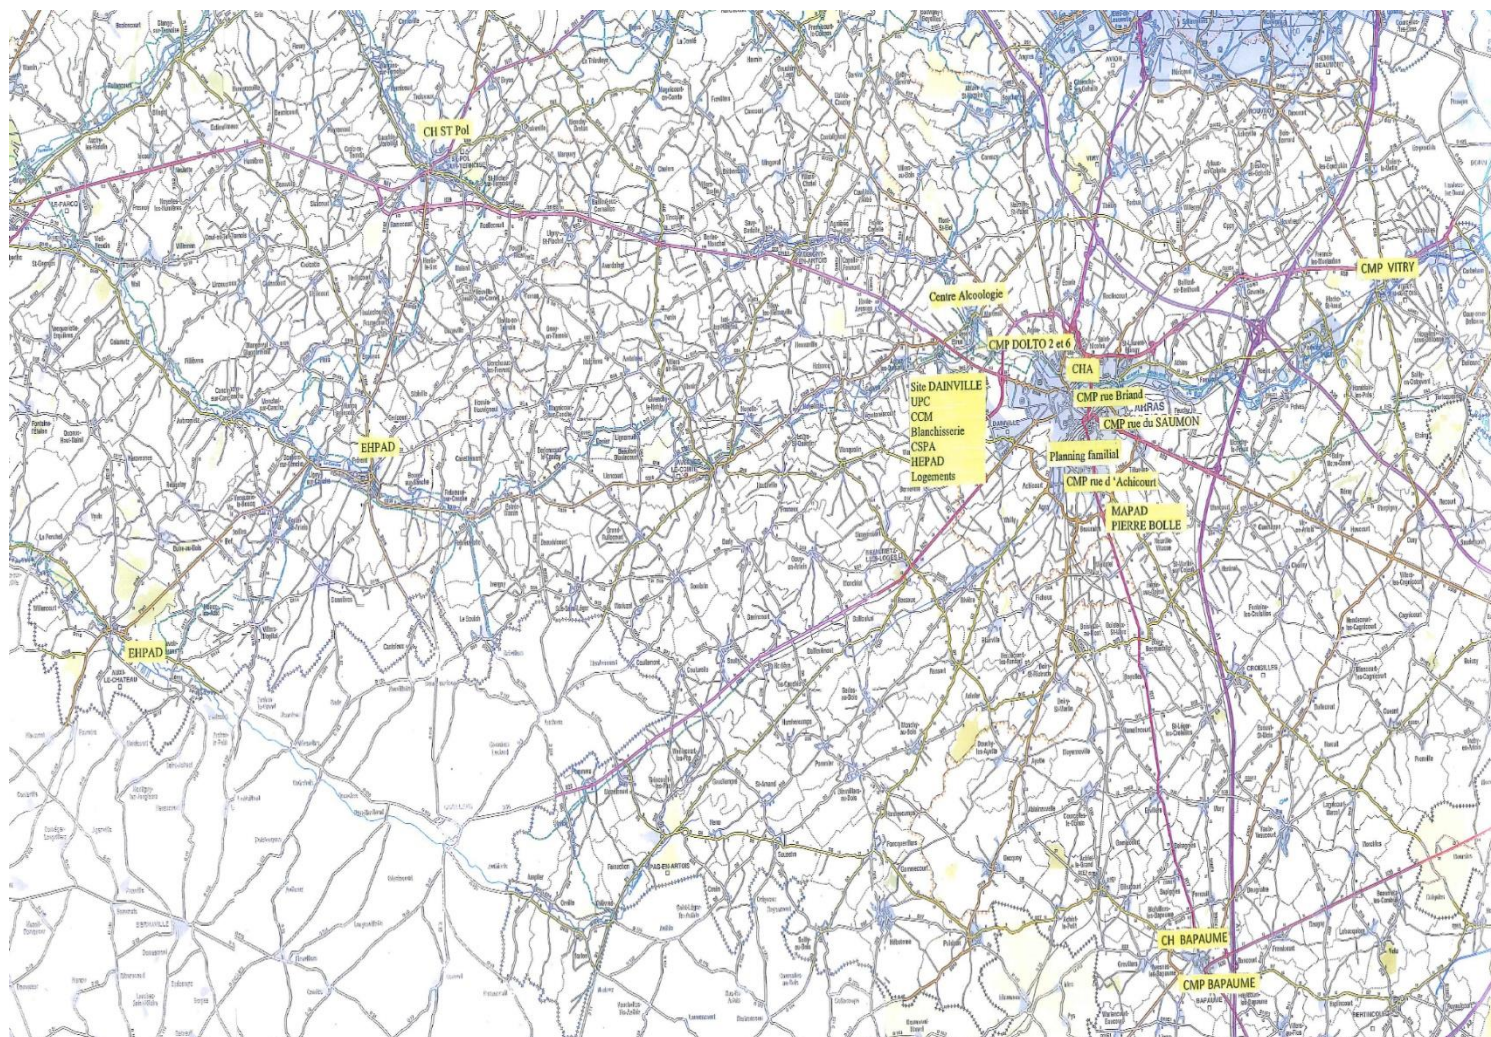

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT HEBERGEMENT DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : SIEMENS

Type Désenfumage : Mécanique

Type : ALGOREX / SINTESO

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	Siemens FC2060	1
CMSI	Siemens STT20	1
Détecteur Optique	DO1131	1276
	FDO221	23
DéTECTEUR Thermique	DT1131	15
Déclencheur Manuel	DM1131	101
Report d'Alarme	FT2011	31
CCF		185
PCF		200
Volet Désenfumage		264
Moteur Désenfumage		70
Coffret de Relayage		70
Module Déportés	Siemens MD20	5
Modules Electroniques	MEA20-48	195
Alimentation Electrique de Sécurité	48V 4A	9
Alimentation Electrique de Sécurité	24V 8A	1
Batterie 12V 12A		2
Batterie 12V 26A		2
Batterie 12V 17A		36
Batterie 12V 38A		2



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT PLATEAU TECHNIQUE DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : SIEMENS
Type Désenfumage : Mécanique

Type : ALGOREX / SINTESO

<u>Désignation</u>	<u>Type</u>	<u>Quantité</u>
SDI	Siemens FC2060	1
CMSI	Siemens STT20	1
Détecteur Optique	DO1131	549
Détecteur Thermique	DT1131	6
Déclencheur Manuel	DM1131	39
Report d'Alarme	FT2011	9
CCF		189
PCF		60
Volet Désenfumage		73
Moteur Désenfumage		40
Coffret de Relayage		40
Module Déportés	Siemens MD20	2
Modules Electroniques	MEA20-48	110
Alimentation Electrique de Sécurité	48V 4A	2
Alimentation Electrique de Sécurité	24V 3A	1
Batterie 12V 12A		6
Batterie 12V 17A		8



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT BS/BH DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : SIEMENS

Type : ALGOREX / SINTESO

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI Siemens	Siemens FC2060	1
CMSI Siemens	Siemens STT20	1
Détecteur Optique	DO1131	605
	FDO221	206
Détecteur Thermique	DT1131	9
Détecteur Thermique	FDT221	7
Déclencheur Manuel	DM1131	68
Déclencheur Manuel	FDM225	10
Report d'Alarme	FT2011	9
Détecteur Linéaire	DL1191	2
CCF		91
PCF		32
Volet Désenfumage		25
Moteur Désenfumage		13
Coffret de Relayage		18
Module Déportés	Siemens MD20	1
Modules Electroniques	MEA20-48	35
Alimentation Electrique de Sécurité	48V 4A	1
Batterie 12V 12A		8



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT CLINIQUE ALOISE CORBAZ DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : ESSER

Type : FLEXES CONTROL

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	FX808397F	1
CMSI	CMSI 8000 783003	1
Détecteur Optique de fumée	802371.F	89
Détecteur Optique Thermique de fumée	802375.F	258
Déclencheur Manuel	804973.FO	18
Détecteur de Chaleur Thermo	802271.F	4
Socle pour détecteur	805590	11
Report d'Alarme	785102.30	8
CCF		66
PCF		30
Volet Désenfumage		72
Moteur Désenfumage		20
Alimentation Electrique de Sécurité SLAT 56V 4A 17AH	80654F	1
Alarme Générale Sélective (AGS)	DAGS3000R	27
Diffuseur sonore	80401F	10
Batterie SDI	12V 26Ah	2
Batterie CMSI	12V 38Ah	4
Batterie AES	12V 3Ah	4
Module déporté adressable 4L	783257.10	38
Indicateur d'action étanche 12550	781814.FO	4
Indicateur d'action	781814.FO	156



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT DUMAND DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : Nugelec

Type : Type 4

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Déclencheur Manuel	DM	10
Planette	2 boucles	1
Diffuseur sonore		9
PCF		6
Alimentation Electrique de Sécurité (AES)	12 V 2.3Ah	2 batteries
Exutoire désenfumage		2

**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT LOUISE WEISS DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : Eaton

Type : 2B

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Déclencheur Manuel	DM	6
PCF		8
Exutoire désenfumage		4
Equipe d'alarme	2B	1
Diffuseurs Sonores	AGS	9



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT LA MORGUE DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : LEGRAND

Type : 405 51

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
BAAS	LEGRAND 405 51	1

**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT SALLE DE CONFERENCE DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : Neutronic

Type : 4

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
BAAS	Neutronic	1
FLASH	Neutronic	2

**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT ARCHIVES DAMBRINE DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : CHUBB

Type : UTC.COM

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI/SMSI CHUBB	UTC.COM	1
Détecteur Optique		30
Détecteur Thermovélocimétrique		5
Déclencheur Manuel		7
Diffuseur Sonore		5
Report d'Alarme		4
Batterie SDI	12V 4Ah	2



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT ARCHIVES A ACHICOURT DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : ESSER

Type : ES COM

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI/SMSI	ES Com	1
Détecteur Optique	IQ8	16
Détecteur Optique Linéaire	OSID	2
Déclencheur Manuel	Adressable	4
Diffuseur Sonore	Sonos et nexus	5
Batterie	12V 24Ah	1

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT UPCF DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : NUGELEC

Type : 4 Catégorie B (2 boucles)

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SSI		1
Déclencheur manuel		6
Diffuseur sonore		4



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT RESIDENCE LES LONGHAMPS DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : SIEMENS

Type : SYNTESO

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	Siemens FC2060	1
SMSI	Siemens STT20	1
Détecteur Optique	FDO221	560
Détecteur Thermique	FDT221	16
Déclencheur Manuel	FDM221	50
Report d'Alarme	FT2011	4
CCF		67
PCF		63
Volet Désenfumage		130
Moteur désenfumage		15
Coffret de Relayage		15
Module Déportés	Siemens MD20	2
Modules Electroniques	MEA20-48	85
Alimentation Electrique de sécurité 48V 4A		4
Batterie 12V 28Ah		2
AES SLAT Mercure avec 2 batteries 12V 7Ah	24V 4A MC SB Ref.700061152	1



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI ACTUEL
BÂTIMENT CSPA DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : ESSER

Type : FLEXES CONTROL

Type Désenfumage : Naturel

Désignation	Type	Quantité
SDI	FX808397F	1
CMSI 8000	783003	1
Détecteur Optique de fumée	802371.F	111
Détecteur de chaleur Thermo	802271.F	1
Déclencheur Manuel	804973.FO	15
Indicateur d'Action	781814.FO	75
Report d'Alarme	785102.30	3
Alimentation Electrique de Sécurité SLAT 56V 4A 17AH	80654F	1
Module déporté 4L	783257.10	3
Diffuseur sonore	80401F	11
Diffuseur lumineux	80453F	20
CCF		7
PCF		2
Volet de Désenfumage		8
Batterie AES	12V 24Ah	4
Batterie SDI	12V 17,2Ah	2
Batterie CMSI	12V 17,2Ah	2

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT EHPAD Le Clos de Dainville DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : DEF

Type Désenfumage : Mécanique

Type : Forte S / Antarès 4

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Modèle</i>	<i>Quantité</i>
Centrale de détection incendie	CASSIOPEE FORTE-S	01TV103	1
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	ANTARES 4		1
Détecteurs Optiques de Fumée	OA0		387
Détecteurs Thermiques de Fumée	OAT STAT		1
Détecteurs Thermovélocymétriques	OAT VELO		1
Déclencheurs Manuels	DMOA	01BG021	25
Indicateur d'Action	IA	02IA002	230
Diffuseur Sonores	AVS2000 SIP		2
Alarmes Générales Sélectives	AVAGS-ALT	00BO033	15
Report d'Alarme	ALPHA	01TV059	5
Modules	ED4L	01BO047	35
Modules	ED4R	01BO050	4
Commandes de DAS pour porte coupe-feu.			25
Commandes de DAS pour volets de désenfumage			83
Commandes de DAS clapets coupe- feu			31
Commandes de DAS moteurs de désenfumage			19
AES avec 2 batteries 12V 7Ah	SLAT 24V 6A C38 SB	Ref.700061895	1
AES avec 4 batteries 12V 7Ah	SLAT Mercure 48V 8A GC SB	Ref.700061166	1
AES avec 4 batteries 12V 40Ah	SLAT Mercure 48V 16A AEM1G SB	Ref.700061292	1



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT IHFS DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : NUGELEC

Type :

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Centrale Incendie		1
Déclencheur Manuel		18
Volets de Désenfumage		8
Moteur de Désenfumage		3
PCF		5
Diffuseur Sonore		16
Report d'Alarme		1
Carte 6 relais		2
Alimentation Electrique de Sécurité NUGELEC	PAJ3407100 Ref.EAS- 150C/7Ah	1
Batterie SDI et CMSI	12V 7Ah	4
Batterie AES	12V 7Ah	2

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT MAPAD PIERRE BOLLE DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : ESSER

Type : FLEXES CONTROL

Type Désenfumage : Naturel/Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	FX808397F	1
CMSI 8000	783000	1
Détecteur Optique de fumée OTblue	802375.F	41
Détecteur Optique de fumée	802371.F	198
Détecteur de chaleur Thermo	802271.F	1
Détecteur Multi Capteur	802371.F	5
Déclencheur Manuel	804973.FO	18
Indicateur d'Action	781814.FO	150
Report d'Alarme	785102.30	5
Diffuseur sonore	IQ8s-RB	4
Diffuseur lumineux	IQ8L-W	27
Alarme Générale Sélective	DAGS3000	20
Module déporté 4L	783257.10	14
Alimentation Electrique de Sécurité SLAT 24V 16A 34AH	80720F	1
CCF		1
PCF		14
Moteur de désenfumage		
Batterie SDI	12V 17,2Ah	4
Batterie AES	12V 65Ah	2

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT FRANCE TERRE D'ASILE MIS A DISPOSITION PAR LE CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : CHUBB

Type : UTC.COM

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Centrale de détection	TEN 5	1
CMSI	TEN 5	1
Détecteur Thermique	SO23	A définir
AGS	BZ1L	7
Déclencheur Manuel	KR9	6
Indicateur d'Action	IA010	A définir
Report d'Alarme	TEN10S	1
Alimentation électrique de sécurité 12V 38 A		A définir
CCF		
PCF		3
Moteur de désenfumage		A définir
Batterie SDI	12V 17,2Ah	A définir
Batterie AES	12V 65Ah	A définir



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT CMP ACHICOURT DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : SIEMENS

Type : CS1115/STT10

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	Cerberus CS1115	1
SMSI	Cerberus STT10	1
Détecteur Thermique	DT1131	1
Déclencheur Manuel	DM1131	6
PCF		
Diffuseur Sonore		
Report d'Alarme	TR110	4
Batterie SDI	12V 12Ah	2
Alimentation Electrique de Sécurité SIEMENS	24V 3A	1
Batterie AES	12V 12Ah	2

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT CMP VITRY DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Marque : LEGRAND

Type : 405 51

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
BAAS	LEGRAND 405 51	1



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT CMP BAPAUME DU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS**

Marque : LEGRAND

Type : 405 51

Type Désenfumage : Naturel

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
BAAS	LEGRAND 405 51	1

**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
PAR BÂTIMENT DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME**

SITE	BÂTIMENT	TYPE	CATEGORIE	DETAIL DE L'INSTALLATION	
				Catégorie /Type	Marque
55, Rue de la République 62453 BAPAUME	Maison de retraite	J	4	A/1	DEF
	Pavillon Henri Guidet	U	4	4	
	PEP 62		5	4	
	SSR G	U	4	A/1	DEF
	SAAS	J	4	A/1	Siemens
	Administration	W	5	A	Siemens
	SSR P	U	4	A/1	AVISS
	Lucien Langlet	J	4	A/1	DEF
	Le Centre Médico Psychologique (CMP) Bapaume	U	5	4	

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT MAISON DE RETRAITE DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME

Marque : DEF

Type : CASSIOPEE

Type de désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Centralisateur de Mise en Sécurité	FORMMA 01TV 110	1
Tableau Répétiteur Alphanumérique	ULTRA+ 01TV059	4
Diffuseur Sonore	AVS 2000	7
Détecteur Thermique Interactif	ORION OAT 01 DT 081	1
Détecteur Optique de fumée Interactif	OAA 01 DT080	230
Boitier Déclencheur Manuel	DMOA01BG021A DMOCL 02BG010A	25
Indicateur d'Action étanche	IA02IA002 OU IA02IA003	137
Module Déporté	Antares IV	13
Avertisseur d'Alarme Général Sélective	AVAGS ALT 00B033	7
Batterie	12V 7AH / 12V 17 / 12V 24Ah / 12V	8
Ventouse porte coupe-feu	12v	10
Coffret de relayage moteur		4
Alimentation	AES POWERLINE	2
Ventilateur de desenfumage		4
Porte coupe feu		14
Skydome		3
Volet de désenfumage		7
Ouvrant de façade		22
CCF Commun		25



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT PAVILLON HENRI GUIDET DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME
EN TRAVAUX

Marque :

Type :

Type de désenfumage :

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Centrale		
Tiroir charge d'accu		
Convertisseur		
Tiroir d'asservissement		
Console de commande		
Batterie SDI		
Tiroir de ligne analog		
Tiroir d'asservissement		
Bloc relais		
Détecteur de fumée		
Détecteur de chaleur		
Déclencheur Manuel d'alarme		
Indicateur d'Action		
Module électronique adressable		
Imprimante de protocole		
cms		
Carte 1 ligne adressable		
Alarme général sélective		
Carte relais pour UGA		
Batterie CMSI		
Ventouse pour porte coupe feu		
Coffret de relaying ventilateur		
Ventilateur de désenfumage		
Alimentation électronique de sécurité		
Porte coupe-feu		



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT SSR G DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME

Marque : DEF

Type Désenfumage : Naturel

Type : Forte S

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Centralisateur de mise en sécurité	FORMA 01TV110	1
Batterie	12V 7AH a 12V 17AH (ECS+CMSI)	4
Détecteur Thermique Interactif	Orion oat 01 DT 081	2
Détecteur Optique de Fumée Interactif	OAA 01DT080	94
Indicateur d'Action		59
Tableau Répétiteur Alphanumérique	ALTRA+ 01TY059	1
Modules Déportés	Antares IV	5
Porte Coupe-Feu		1



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT SAAS DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME**

Marque : Siemens

Type : FC2030-ECS

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SSI	FC2030-ECS	1
Batterie	12V 12AH	2
Alimentation électrique de sécurité	48 V	1
Détecteur de fumée	DO 1131 A	81
Détecteur de chaleur	DT 1131A	1
Déclencheur Manuel d'alarme	DM 1131	7
Indicateur d'Action	DJ 1191	60
Sirène avec socle	48 V	2
Alarme Général Sélective	AGS 24/48	3
Tableau Répétiteur d'Exploitation		1
Porte Coupe-Feu		6
Commande de désenfumage manuel		3



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME

Marque : Cerberus Siemens

Type : BC11

Type de désenfumage : sans

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Equipement de contrôle et de signalisation		1
Détecteur de fumée	DO1104 A	1
Déclencheur Manuel d'alarme	DM 1101	8
Sirène avec socle	24V	7
Alimentation Electrique de Sécurité	24V	1
Batterie	12V 4 AH	2
Batterie	12V 12AH	2

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT SSR P DU CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME

Marque : AVISS

Désenfumage : Mécanique

Type : ADDRES 3

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Tableau de Signalisation	ADDRES III avec 2 carte MD1B	1
Imprimante		1
Centralisateur de Mise en Sécurité	AGORA BUS C9	1
Coffret Déporté Adressable	CDA 3	1
Coffret Déporté Adressable	CDA 4	1
Ensemble d'alarmes technique	AT40en coffret C9 32 zones + 8	1
Déclencheur Manuel Adressable	BA 95	20
Détecteur Optique Adressable	VOPAN + socle	85
Détecteur Thermo Vélocimétrique Adressable + Socle	VTAH	2
Indicateur d'Action		61
Diffuseur Lumineux	PA 12802 Joules 48Vcc	3
Boitier EDA		31
Diffuseur sonore	DS 01	3
Report	RPAGS 48	2
Report RP	ADDRES III	1



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT LUCIEN LANGLET CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME

Marque : DEF

Type : FORTE 360

Désenfumage : Mécanique et naturel

Désignation	Quantité
FORMMA-M 12U FORTE360-ANTARES4	1
MG2B - CARTE 256 PTS LIG BOU FORTE	1
USCA4 - PLATINE 24 FONCTIONS VERTE	1
AU848 (48-8 COFFRET)	1
BATTERIE 12 VOLTS 17AH	8
C20R-E – CARTE 20 RELAIS PROGRAM	1
MODULES ET ACCESSOIRES D'ASSERVISSEMENTS	Quantité
ED4L – MODULE DEPORTE 4 ADRESSES	14
ED4L – MODULE DEPORTE 4 ADRESSES	12
ETLT – ELT.TERMIN.LIGNE TELECOMMANDE	414
RADIANCE-RCW SANS SOCLE	5
SOCLE 2.5 GAMME RADIANCE	5
AGS2000 ALARME GENERALE SELECTIVE	28
SUA2000 – SOCLE UNIVERSEL AVS2000	28
AVS2000 SIP AVEC SOCLE UNIVERSEL	1
MATERIELS ET ACCESSOIRES DE DETECTION	Quantité
OA-O – DETECT.OPTIQUE ADRESSE.ORION	57
OA-T DETECT.THERMIQUE ADRESSE.ORION	6
SOCLE EOLX	253
IA IND.ACTION VEGA ORION 3 BORNES	102
KIT DMOA	14
POWERLINE 24-4 – ALIM – COFFRET	1
BATTERIE 12 VOLTS 7AH	2
ALTRA + - TABLEAU REP. EXPLOITATION	4
OA-O – DETECT.OPTIQUE ADRESSE.ORION 190	190
OUTIL RACCORDEMENT SOCLE EOLX	2



**LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
PAR BÂTIMENT DU CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS**

SITE	BÂTIMENT	TYPE	CATEGORIE	DETAIL DE L'INSTALLATION	
				Catégorie /Type	Marque
Rue d'Hesdin 62130 SAINT POL SUR TERNOISE	SSR	U	3eme	A	ESSER
	UHR				
	USLD				
	EHPAD				
Rue des Procureurs 62130 SAINT POL SUR TERNOISE	EHPAD L'Oasis	U	4eme	A	ESSER
2, rue de la Charité 62270 FREVENT	EHPAD Allart de Fourment	U	4eme	A	CHUBB
	Foyer de vie pour Adultes Handicapés				
Rue des Ayres 62270 FREVENT	EHPAD Les Pommiers	U	4eme	A	UTI COM
	UVA L'Olivier				
	Foyer Les Châtaigniers	U	4eme	A	UTI COM
Place de Verdun 62390 AUXI LE CHATEAU	EHPAD Les Varennnes	U	4eme	A	DEF CASSIOPE FORTE S
	UVA L'Etincelle				

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT SSR/UHR/USLD/EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

Marque : ESSER

Type : FLEXES CONTROL

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	FLEXES CONTROL	1
CMSI 8000	8000	1
Détecteur Optique de fumée		567
AES		2
Détecteur Multicritère		6
Détecteur Thermiques		6
Indicateur d'Action		394
Déclencheur Manuel		44
Diffuseur sonore		6
AGS		53
Diffuseur lumineux		60
Module déporté 4L		36
Module déporté 2L		1
Coffret de relayage		5
Porte Coupe-Feu		39
DAC		17
DIC		2
Volet de désenfumage - bas		56
Volet de désenfumage - haut		21
CCF		41
AT – Arrêt CTA		4
AT – Déverrouillage IS		12
Résistance de fin de ligne		10
Non-stop ascenseur		21

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT EHPAD L'OASIS DU CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

Marque : ESSER

Type :

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SDI	FLEXES CONTROL	1
CMSI 8000	8000	1
AES		2
Détecteur Optique de fumée		196
Détecteur multicritère		2
Détecteur Linéaire émetteur / récepteur		2
Alimentation		2
Indicateur d'Action		124
Déclencheur Manuel		23
Organe intermédiaire		2
AGS		20
Diffuseur lumineux		25
Module déporté 4L		20
Coffret de relayage		5
Porte Coupe-Feu		12
DAC		2
DIC		1
Moteur de désenfumage		5
Volet de désenfumage - bas		20
Volet de désenfumage - haut		14
Exutoire		2
CCF		28
AT – Arrêt CTA		2
AT – Déverrouillage IS		2
DM Vert		1
Résistance de fin de ligne		6
Non-stop ascenseur		9

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENTS EHPAD ALLART DE FOURMENT/FOYER DE VIE POUR ADULTES HANDICAPES DU
CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

Marque : CHUBB

Type : INFLUENCE I

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
SSI	INFLUENCE I	1
AES 12V 17AH	CHUBB	2
AES 12V 24AH	CHUBB	4
Détecteur Optique de fumée	CHUBB	278
Détecteur Thermovélodymétrique	CHUBB	7
Indicateur d 'Action	IA 2000	178
Déclencheur Manuel	CHUBB	40
Sirène	CHUBB	4
AGS	CHUBB	9
Coffret de relayage		5
Commande Tourelle Désenfumage		5
Commande Volet Désenfumage		44
Commande clapet Coupe Feu		9
Commande Porte Coupe Feu		18
Commande Arrêt Vanne Gaz		1
Commande Coupure Technique Cuisine		1
Commande Non Stop Ascenseur		8



LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENTS EHPAD LES POMMIERS / UVA LES OLIVIERS DU CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

Marque : CHUBB

Type : UTI COM

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
UTI COM RACK SANS UGA		1
CMSI COM RACK NON EQUIPE CF		1
VARIATION 48V 225W		2
SATC 4 VOIES LON PT		1
SATC 8 VOIES LON PT		6
Détecteur Optique	I SCAN O OPTIQUE ADRESSE	299
Détecteur Thermovélocymétrique	I SCAN TV THERMOVELO ADRESSE	7
Socle ICC I SCAN		3
Indicateur d'Action	IA 2000	169
Indicateur d'Action Etanche	IA013 ETANCHE	2
Déclencheur Manuel	DM MCP5A-RP01SF- A207-01C	37
Boitier Report	BZ1L	5
LON REP EVAC		3
SIRENE CHORUS	S3NFS	2
Transmetteur Téléphonique		1
Commande Volet Désenfumage		45
Commande Moteur Désenfumage		6
Commande Porte Coupe Feu		30
Commande Non Stop Ascenseur		8
Commande Issue de Secours		2
Commande Arrêt Ventilation		1
Commande BAES		1

LISTE INDICATIVE DU MATERIEL SSI
BÂTIMENT FOYER LES CHATAIGNIERS DU CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

Marque : UTI COM

Type :

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
UTI COM		1
CMSI COM		1
VARIATION 48V 225W		1
SATC 4 VOIES LON LPT		7
SATC 8 VOIES LON LPT		2
Détecteur Optique	I SCAN O OPTIQUE ADRESSE	191
Détecteur Thermovélocymétrique	I SCAN TV THERMOVELO ADRESSE	4
Indicateur d'Action	IA 2000	40
Déclencheur Manuel	DM MCP5A-RP01SF- A207-01C	10
Boitier Report	BZ1L	21
PSS-0089 SONOS DC SOCLE HAUT		2
PSS-0079 SONOS DLDC SOCLE BAS		9
LON REP EVAC		3
Commande Volet Désenfumage		31
Commande Exutoire Désenfumage		7
Commande Velux Désenfumage		6
Commande Clapet Coupe Feu		8
Commande Porte Coupe Feu		10
Commande Non Stop Ascenseur		2
Commande Arrêt Ventilation		1
Commande Arrêt Sono		1
Commande Remise en lumiere		1
Commande BAES		1



BÂTIMENTS EHPAD LES VARENNES/ UVA L'ÉTINCELLE DU CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS

Marque : DEF CASSIOPE

Type : FORTE S

Type Désenfumage : Mécanique

<i>Désignation</i>	<i>Type</i>	<i>Quantité</i>
Centrale	DEF CASSIOPE FORTE S	1
CMSI	DEF ANTARES IV	1
Module déporté CMSI		16
Alimentation Electrique de Sécurité		1
Détecteur Optique Adressable		212
Indicateur d'Action		135
Déclencheur Manuel Adressable		22
Diffuseur Sonore		2
Report d'Alarme Générale Sélective		3
Commande Volet Désenfumage		24
Commande coffret CO2 pour exutoire désenfumage		6
Commande Clapet Coupe Feu		18
Commande Porte Coupe Feu		8
Commande Arrêt Ventilation		1
Commande Non Stop Ascenseur		6