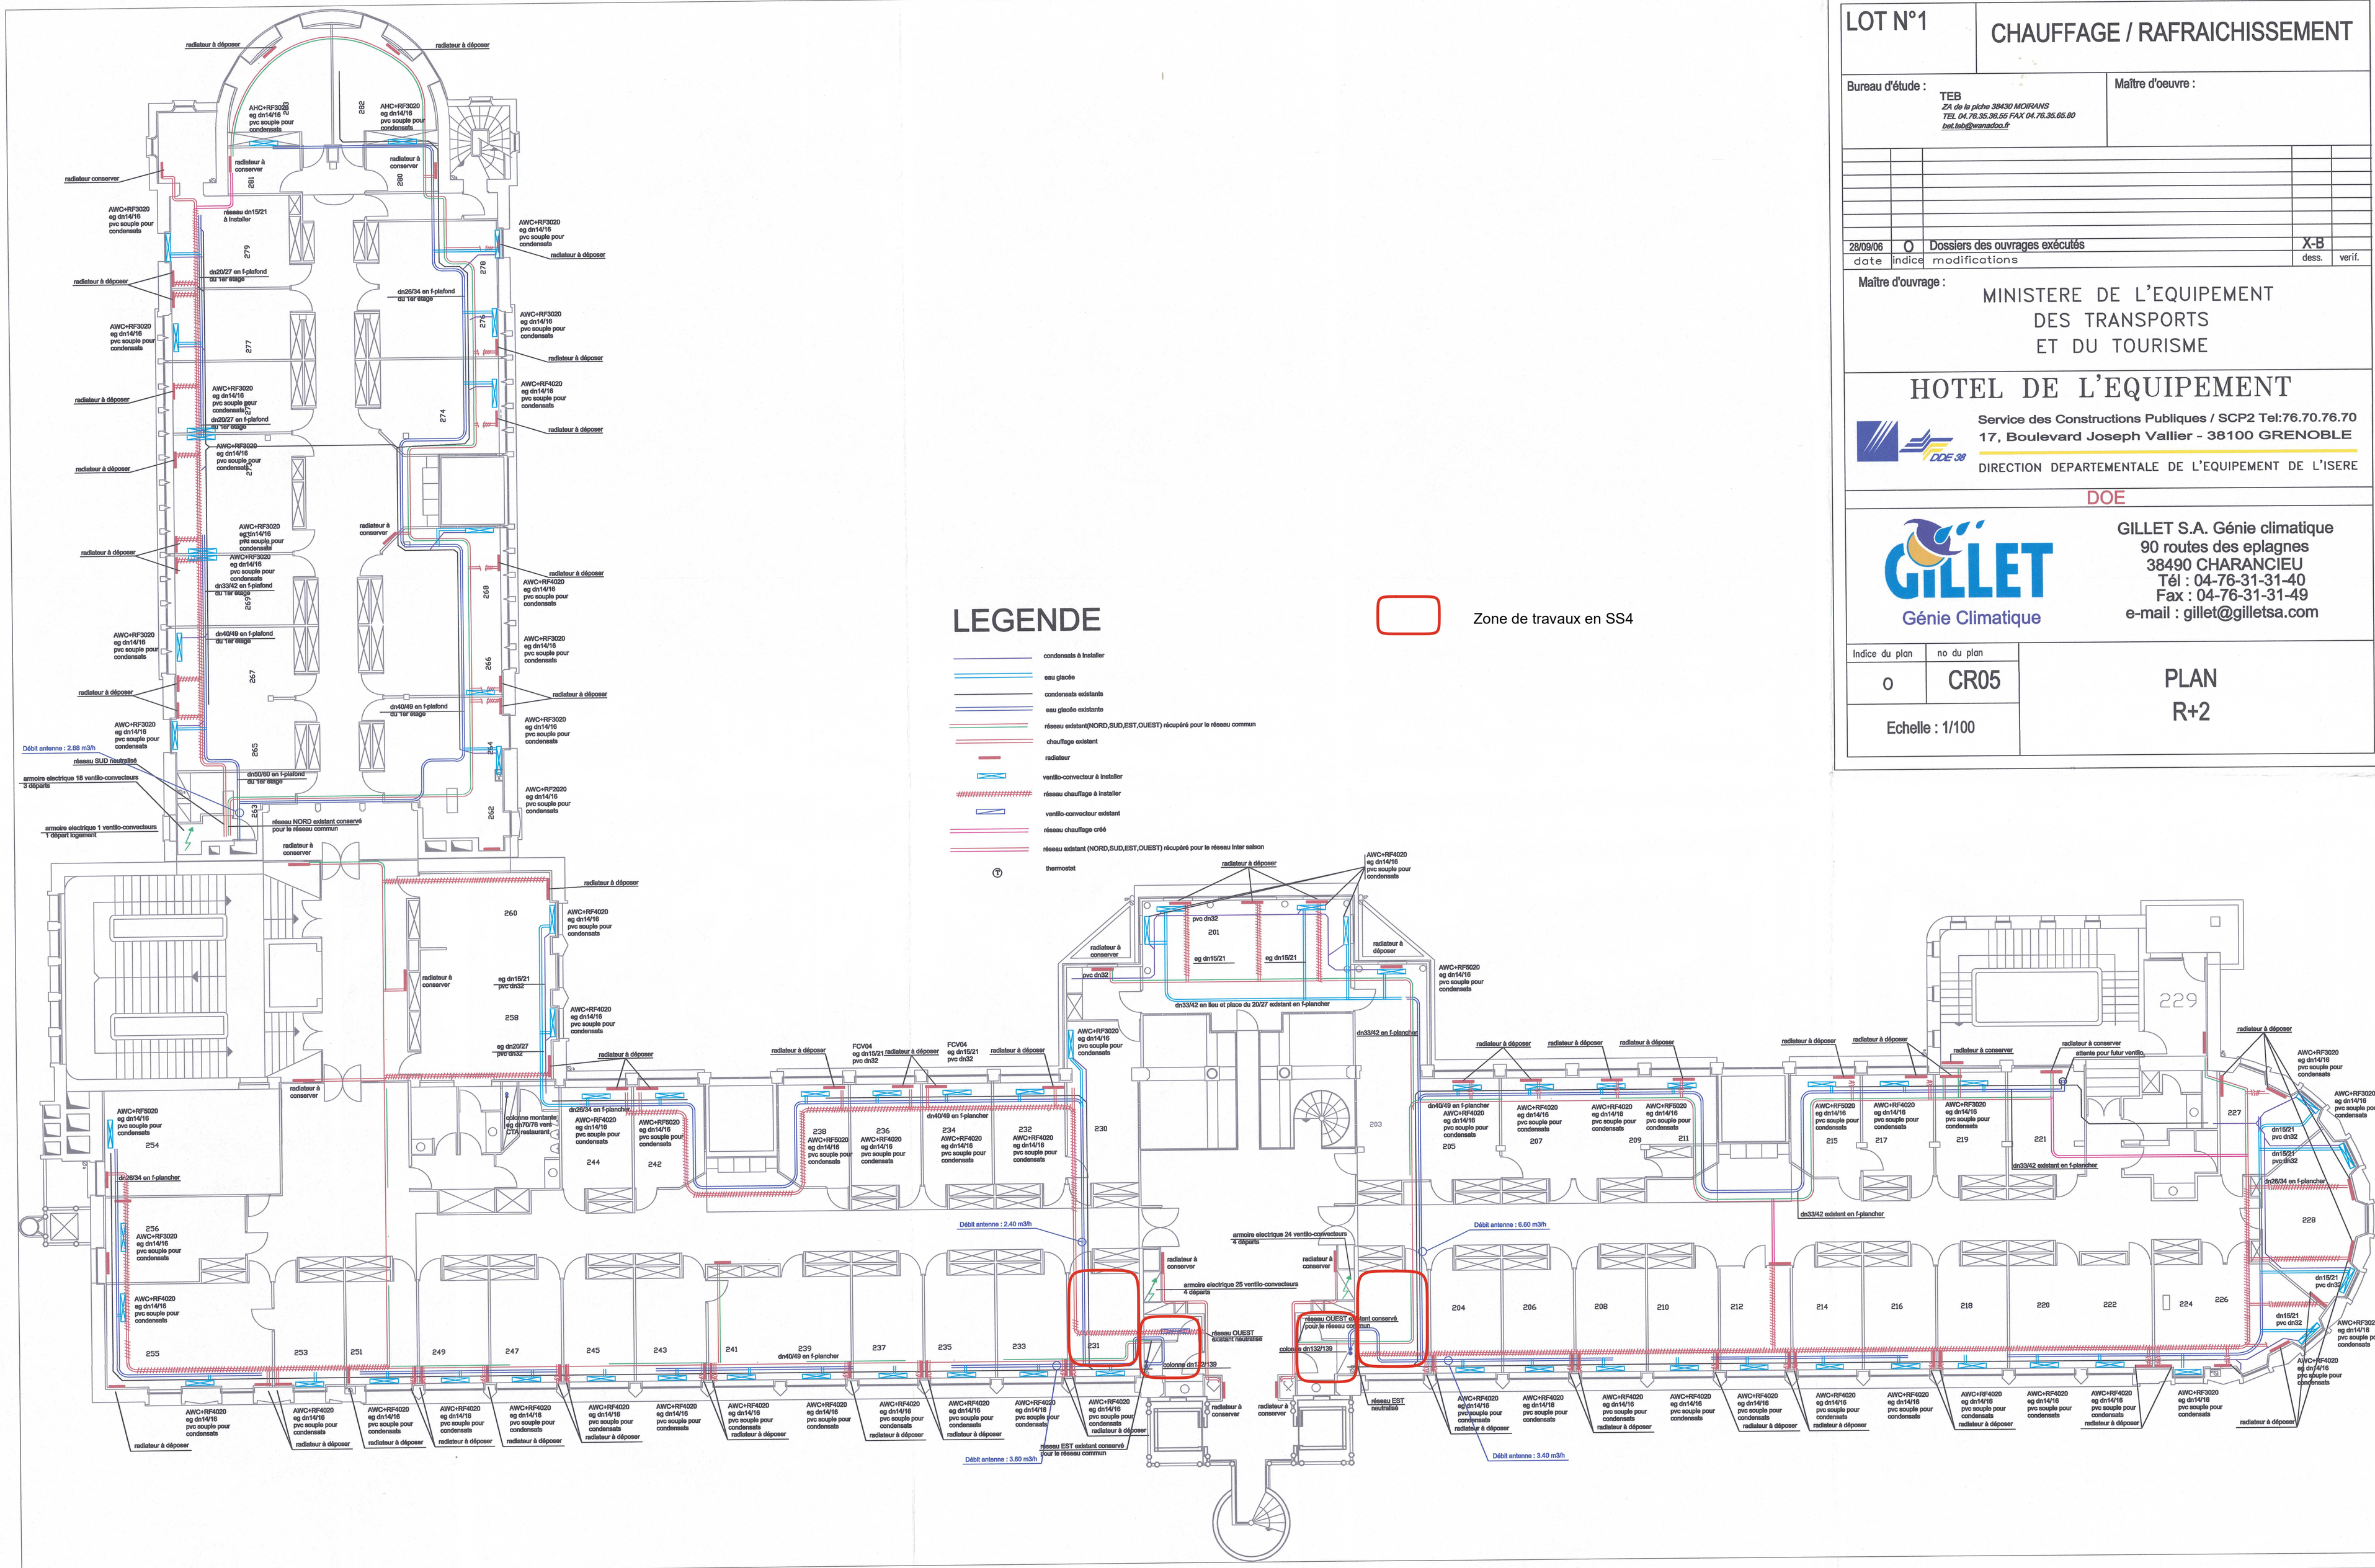
radiateur à déposer
radiateur conserver
radiateur à conserver
AWC+RF3020 eg dn14/16 pvc souple pour condensats
réseau dn15/21 à installer
dn20/27 en f-plafond du 1er étage
dn26/34 en f-plafond du 1er étage
dn33/42 en f-plafond du 1er étage
dn40/49 en f-plafond du 1er étage
dn50/60 en f-plafond du 1er étage
AWC+RF4020 eg dn14/16 pvc souple pour condensats
AWC+RF5020 eg dn14/16 pvc souple pour condensats
AWC+RF2020 eg dn14/16 pvc souple pour condensats
Débit antenne : 2,68 m3/h
réseau SUD neutralisé
armoire electrique 18 ventilo-convecteurs 3 départs
armoire electrique 1 ventilo-convecteurs 1 départ logement
réseau NORD existant conservé pour le réseau commun
Débit antenne : 2,40 m3/h
armoire electrique 24 ventilo-convecteurs 4 départs
armoire electrique 25 ventilo-convecteurs 4 départs
réseau OUEST existant neutralisé
réseau OUEST existant conservé pour le réseau commun
colonne dn132/139
réseau EST neutralisé
Débit antenne : 3,60 m3/h
réseau EST existant conservé pour le réseau commun
Débit antenne : 6,60 m3/h
Débit antenne : 3,40 m3/h
FCV04 eg dn15/21 pvc dn32
colonne montante eg dn70/76 vers CTA restaurant
pvc dn32
eg dn15/21
dn33/42 en lieu et place du 20/27 existant en f-plancher
dn33/42 en f-plancher
dn40/49 en f-plancher
dn33/42 existant en f-plancher
dn26/34 en f-plancher
attente pour futur ventilo.
dn15/21 pvc dn32
dn26/34 en f-plancher
dn40/49 en f-plancher
colonne dn125/139
201
203
205
207
209
211
215
217
219
221
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
247
249
251
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
271
273
274
275
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320