Hôpitaux de Toulouse

Tel : 05 61 77 80 92

POLE PISTE

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulgué ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.

Zones d'influence des Armoires électriques et Zones de mise en sécurité (ZS) - Niveau 0 - Bâtiment H1

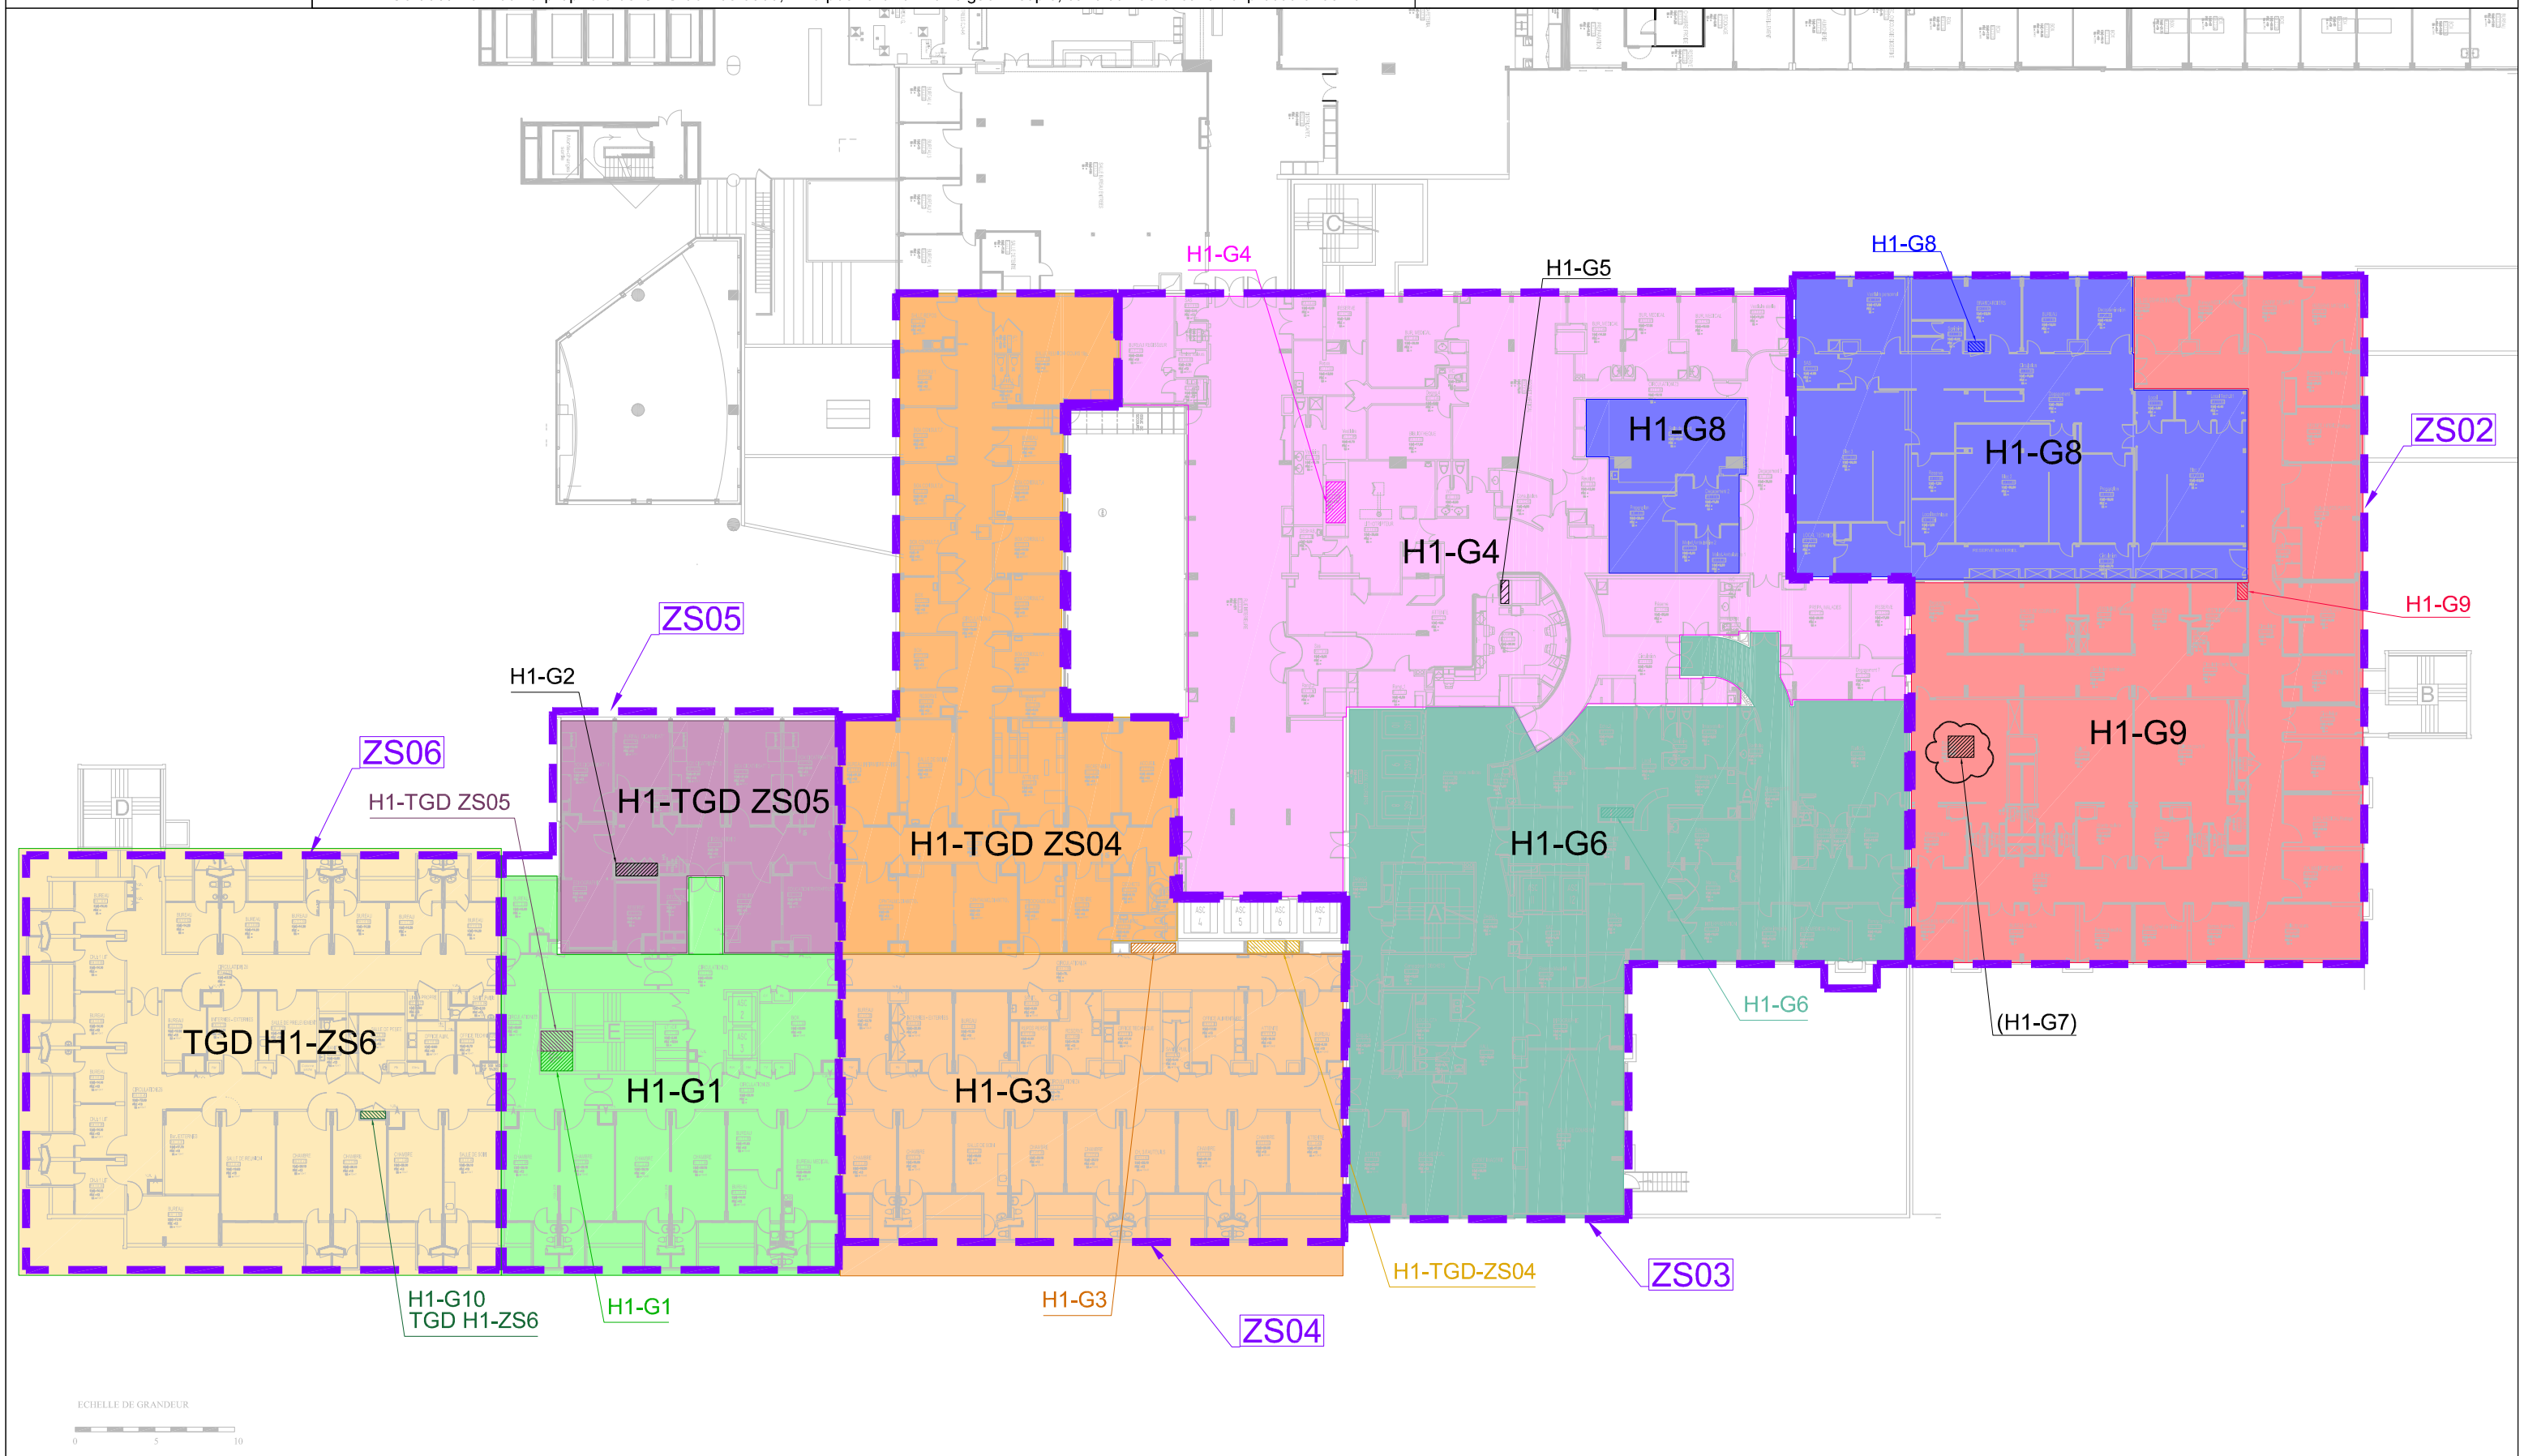

ECHELLE :	Niveau NGF : -						N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	NATURE DU DOC.	PHASE
N/A	AutoCAD : R-H-1-ELEC-0-01-A _ Influences des armoires.dwg	A	15/09/2014	DS	EJ	MAJ Suite travaux CVM		R	H	1	ELEC	0	03	A		
		0	22/02/2012	DS	-	Etablissement du document										
		Ind	DATE	Dessiné	Validé	MODIFICATIONS										