


ADRS

ADRS01

REVISIONS		DATES		DESIGNATIONS		Electricité Industrielle J.P. FAUCHE S.A. Electricité Industrielle - Automatismes - Electronique - Centrale d'Energie	PAGE DE GARDE					
	0		28.01.99		EMISSION ORIGINALE							
 AGENCE DE TOULOUSE Vapeurs de l'eau S.A. 80000 Toulon tél. 06 83 01 01 - Fax 06 83 01 01							N° AFF : 8620.94		N° PLAN : 8620.94/05		FOLIO	Rev
											01/06	0

F3V-18CL

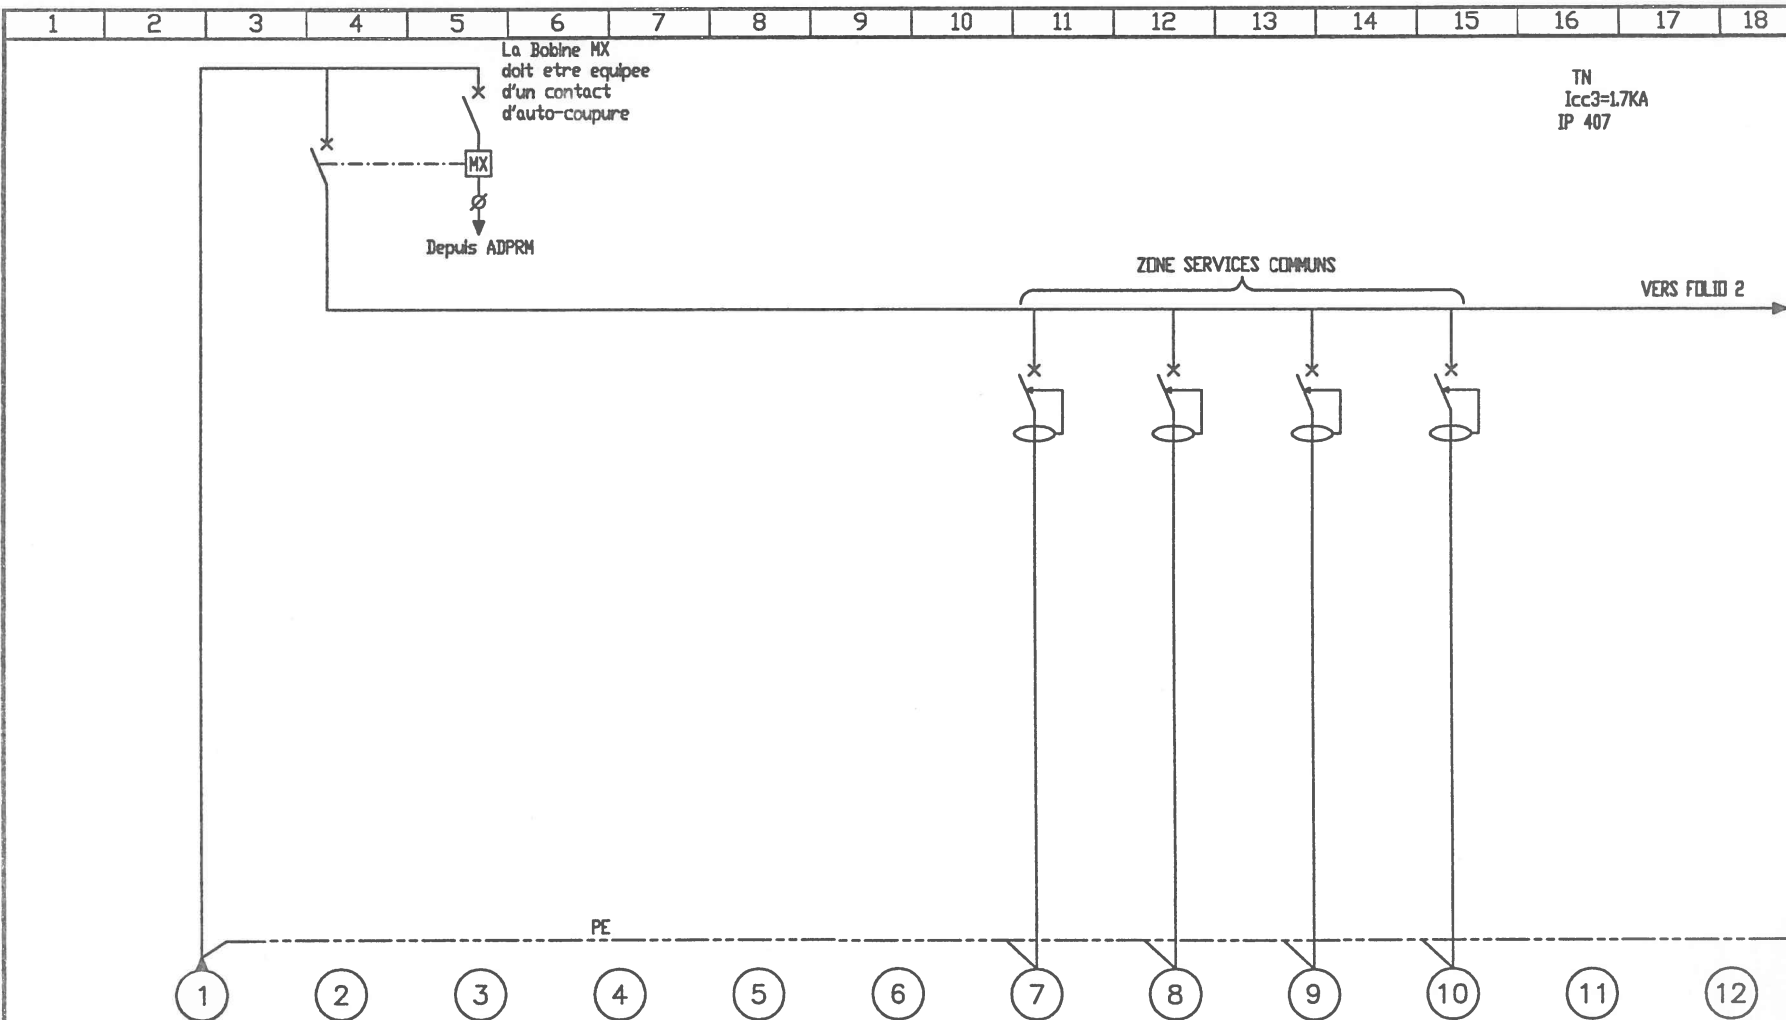

TN
Icc3=1.7KA
IP 407

ZONE SERVICES COMMUNS

VERS FOLIO 2

PE

Designation	Alimentation depuis onduleur	Disjoncteur general	Depuis ADPRM commande MX				PC serveur	PC serveur	PC serveur	PC hall		
Nombre												
Puissance							400	400	400	200		
Disjoncteur		2x80A (B)					2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)		
Interrupteur												
Sensibilite							30mA	30mA	30mA	30mA		
Sect./Fus.												
Contacteur												
Minut./Teler.												
Longueur												
Sect. cable	3G25		2x1.5mm2				3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2		
Divers												

ADRS

Electricité Industrielle J.P. FAUCHE S.A.
Electricité Industrielle - Automatismes - Electronique - Centrales d'Energie

AGENCE DE TOULOUSE
1, rue de l'Industrie S.A. Parc Tech
31040 L'UNION
Tél. 05 61 01 11 00 - Fax 05 61 01 11 00



Emission originale


28.01.99

8620.94

8620.94/05

02/06

ADRS02

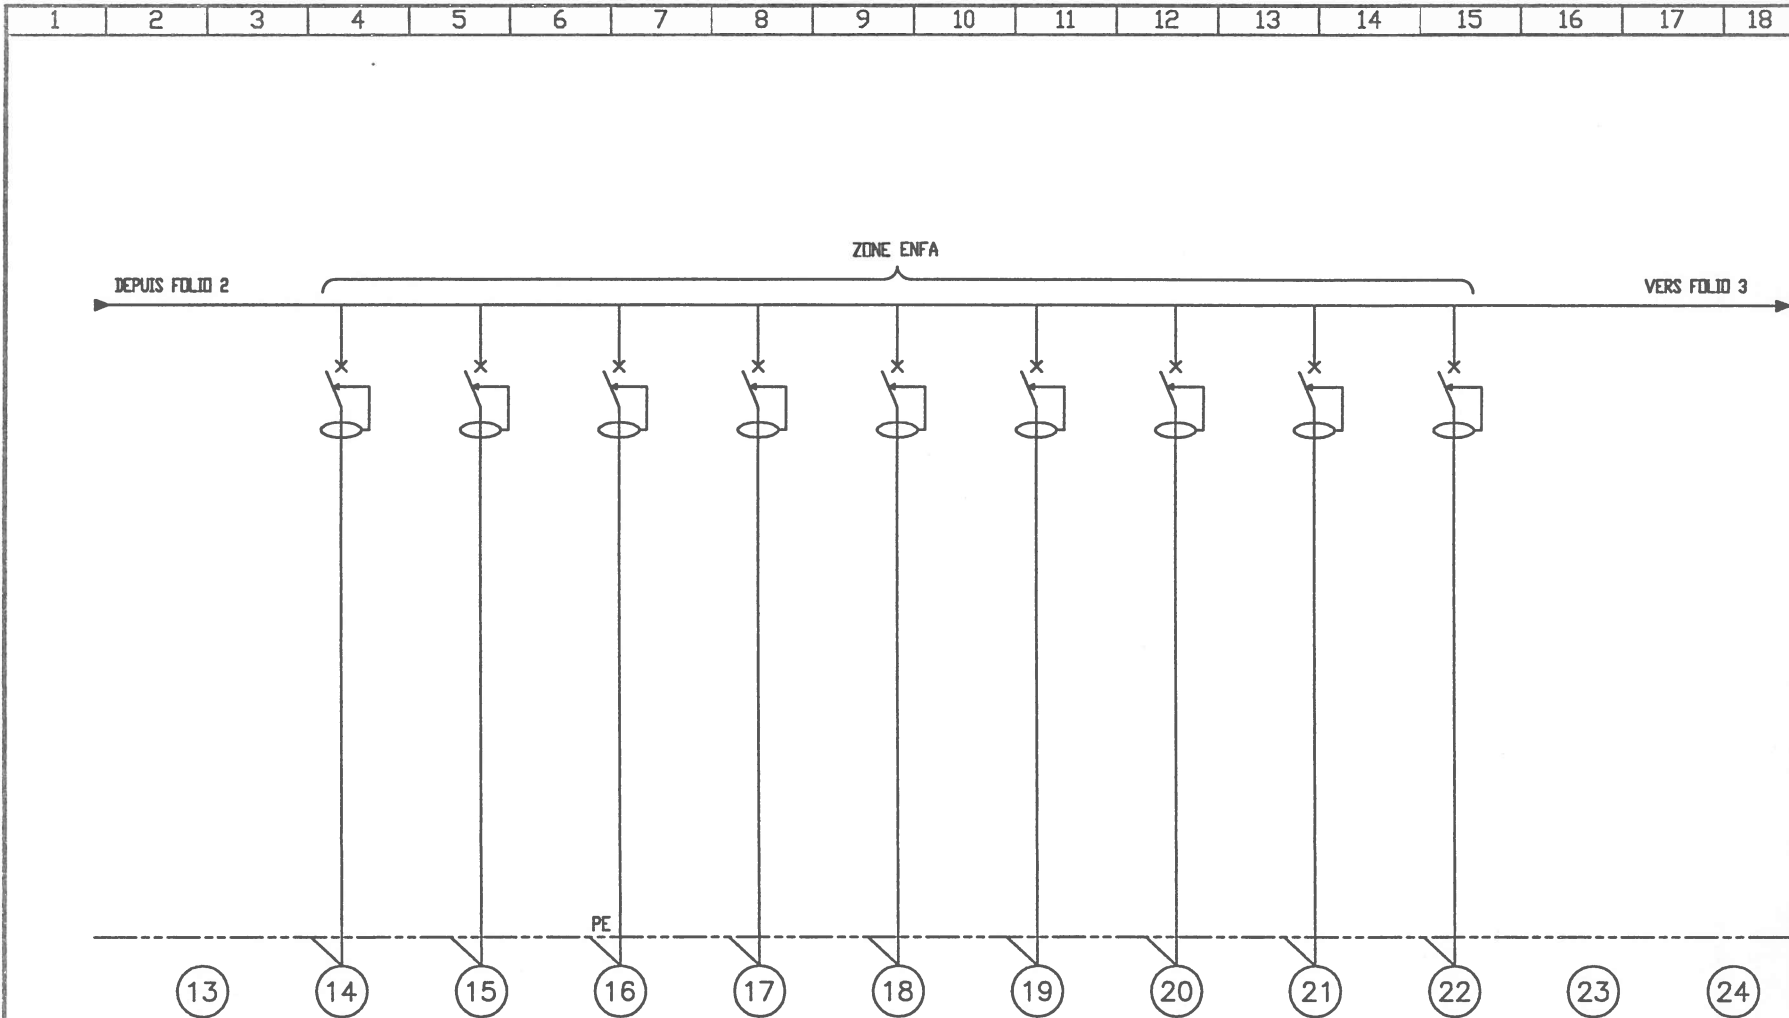

Designation		PC repro bureau E7	PC bureau E7 E8	PC bureau E8 E9	PC bureau E9	PC bureau E9 repro	PC CDR	PC CDR	PC CDR	PC CDR		
Nombre												
Puissance		400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Disjoncteur		2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)		
Interrupteur												
Sensibilité		30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA		
Sect./Fus.												
Contacteur												
Minut./Teler.												
Longueur												
Sect. cable		3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2		
Divers												

ADRS

Electricité Industrielle J.P. FAUCHE S.A.

Electricité Industrielle - Automatismes - Electronique - Centrale d'Energie

AGENCE DE TOULOUSE
7 Impasse de l'Herminette S.A. Bât. Poste
31060 TOULOUSE
Tél. 05 61 00 00 00 - Fax 05 61 00 00 00




03/06

8620.94/05

8620.94

28.01.99

Emission originale

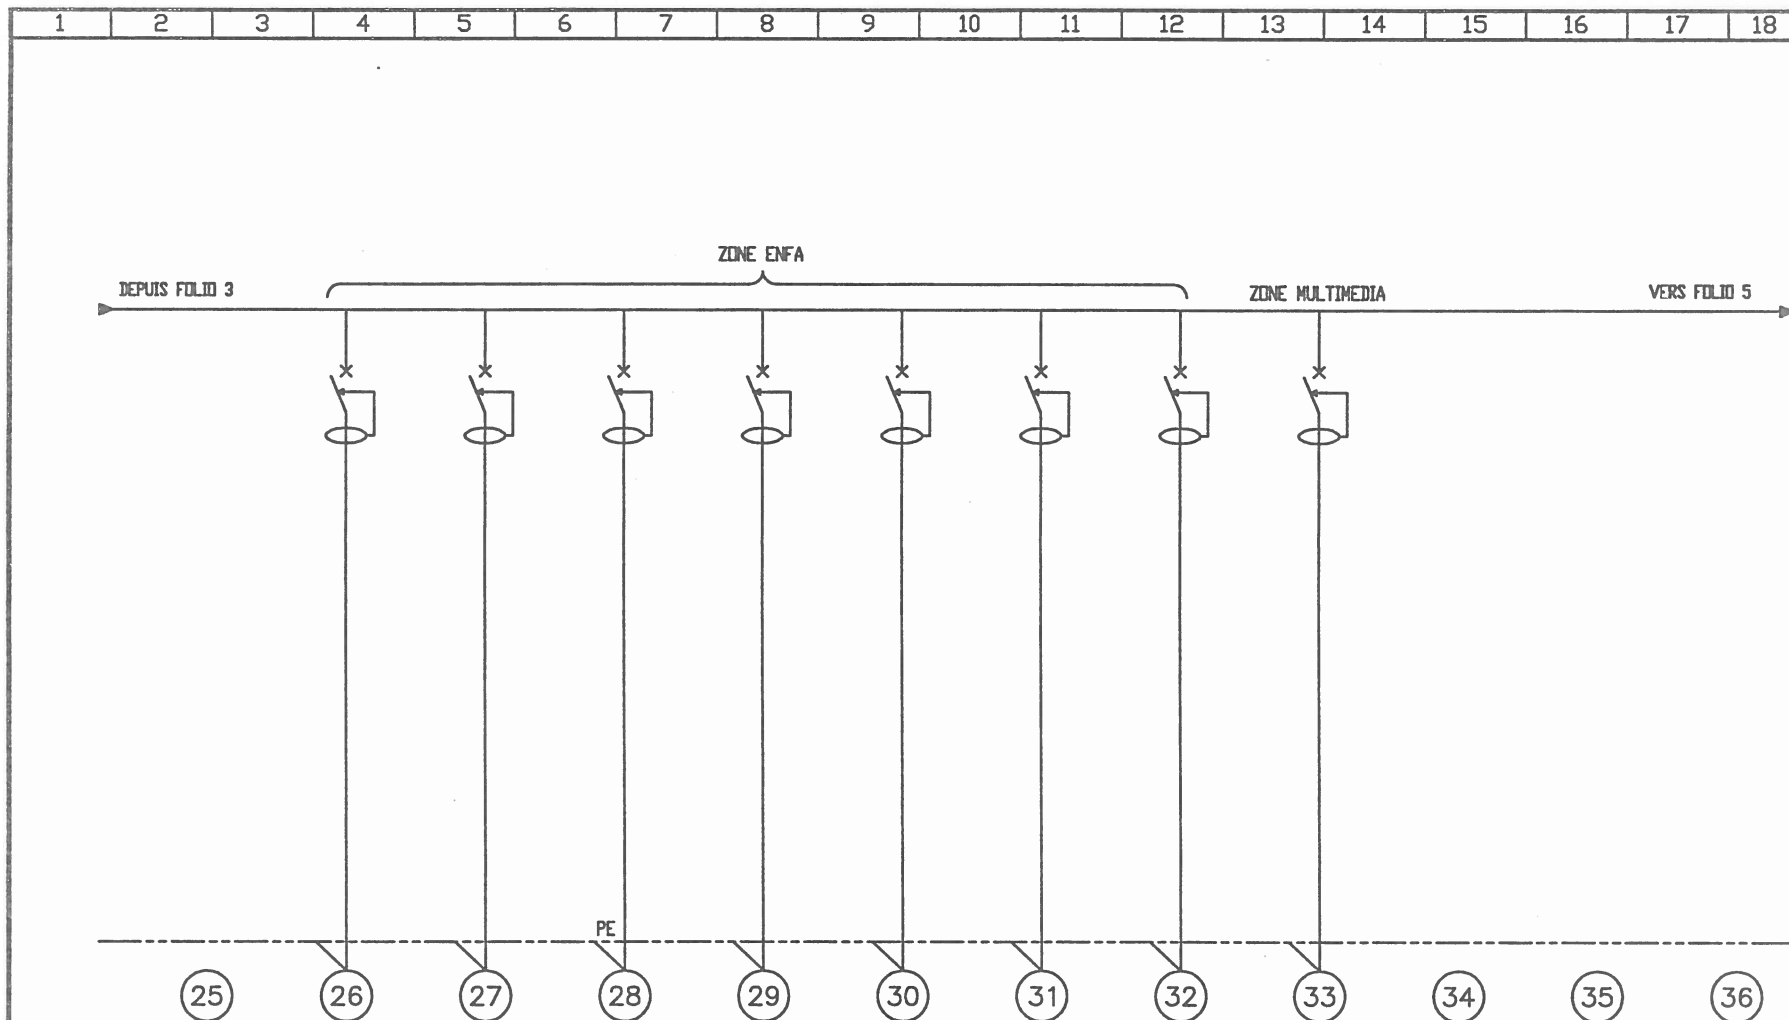

Designation		PC CDR	PC CDR	PC salle de travail	PC salle de travail	PC salle de travail	PC salle de travail accueil	PC accueil	PC multimedia			
Nombre												
Puissance		400	400	400	400	400	400	400	400			
Disjoncteur		2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)			
Interrupteur												
Sensibilite		30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA			
Sect./Fus.												
Contacteur												
Minut./Teler.												
Longueur												
Sect. cable		3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2			
Divers												

ADRS

Electricité Industrielle J.P. FAUCHE S.A.
Electricité Industrielle - Automatismes - Electronique - Centrales d'EnergieAGENCE DE TOULOUSE
7, Avenue de Thiers S.A. Bank Post
31040 TOULOUSE
Tél. 05 61 00 00 00 - Fax 05 61 00 17 00


Emission originale

28.01.99

8620.94

8620.94/05

04/06

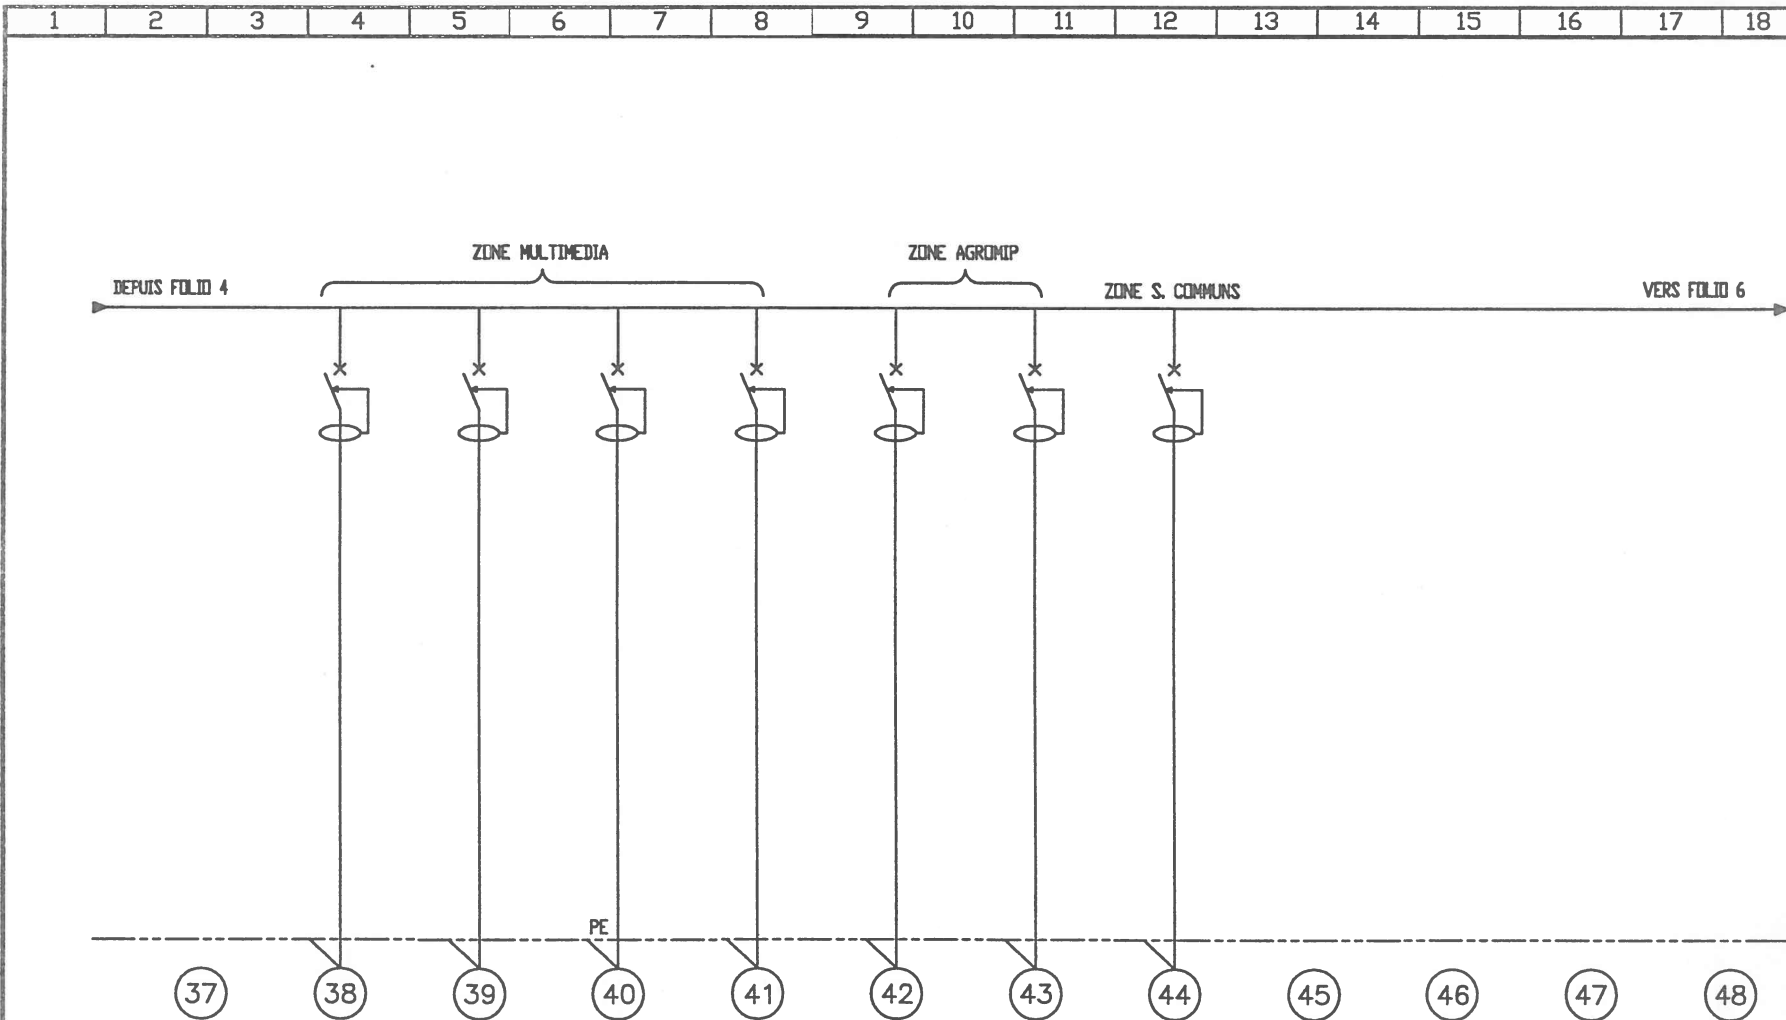

Designation		PC multimedia	PC multimedia	PC multimedia	PC regie	PC bureau A5	PC bureau A6	PC salle de reunion				
Nombre												
Puissance		400	400	400	400	400	400	400				
Disjoncteur		2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)				
Interrupteur												
Sensibilite		30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA				
Sect./Fus.												
Contacteur												
Minut./Teler.												
Longueur												
Sect. cable		3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2				
Divers												

ADRS

Electricité Industrielle J.P. FAUCHE S.A.
Electricité Industrielle - Automatismes - Electronique - Centrales d'Energie

AGENCE DE TOULOUSE
7, Avenue de l'Europe S.A. Parc Park
31300 TOULOUSE
tél. 05 61 01 01 01 - fax 05 61 01 17 01



28.01.99

Emission originale


05/06

8620.94/05

8620.94

F3V-18CL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

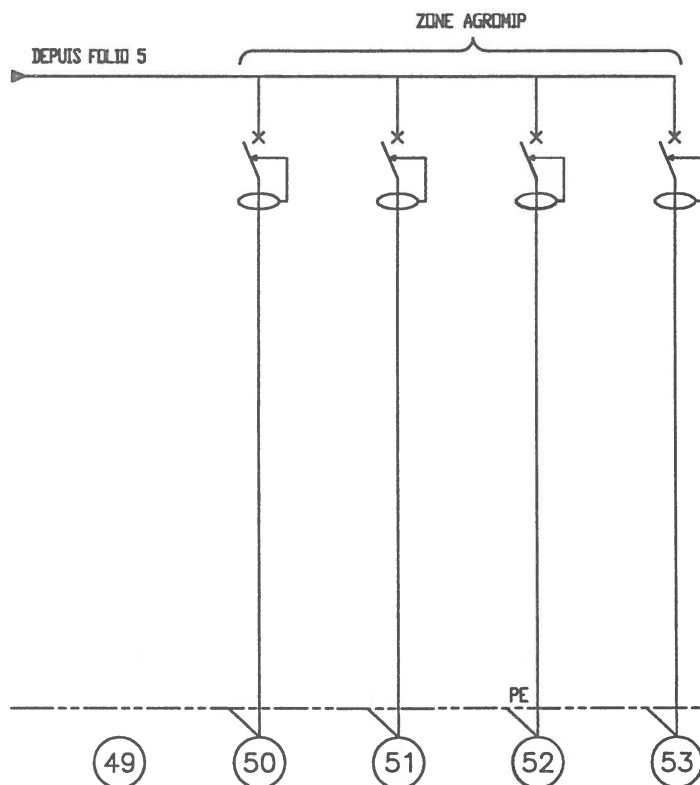

Designation		PC bureau A1	PC bureau A2	PC bureau A3	PC bureau							
Nombre												
Puissance		400	400	400	400							
Disjoncteur		2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)	2x16A (B)							
Interrupteur												
Sensibilite		30mA	30mA	30mA	30mA							
Sect./Fus.												
Contacteur												
Minut./Teler.												
Longueur												
Sect. cable		3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2	3G2.5mm2							
Divers												

ADRS06

ADRS

Electricité Industrielle J.P. FAUCHE S.A.
Electricité Industrielle - Automatismes - Electronique - Centre d'Energie

AGENCE DE TOULOUSE
7, Avenue de l'Est S.A. 31000
31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 00 00 00 - Fax 05 61 00 17 00



8620.94 8620.94/05 06/06

28.01.99

Emission originale