



CEGELEC

Direction Régionale LYON
Centre de travaux de Clermont FD
5 rue R.Estienne - 63360 GERZAT
Tél : 04-73-24-13-69 Fax : 04-73-24-39-59

C.H.U. CLERMONT-FERRAND
SITE SAINT-JACQUES

RESTRUCTURATION DES SECTEURS
RESTAURATION ET APPROVISIONNEMENT LOGISTIQUES

Ref client : Num client : 1-14-07-03-10-03-00

H	DOE EXTENSION UCP	01/09/10	SEGNA		
G	ADJONCTION DEPART Q140, Q141, Q142	11/06/07	SEGNA		
F	MAJ FOL. 01.02.03.29.33.34.53.54.55-AFF UCP/AMEC SPIE	17-08-04	ROCHE P.	ROCHE P.	MARTIN D.
L	MAJ AJOUT Q106/Q107	09/08/22	SEGNA		
K	ADJONCTION DEPART Q169	18-04-16	SANTERNE		
J	MAJ PLAN DE BORNIERES	04-02-16	A.QUEIROZ		
I	ADJONCTION Q39	05-10-15	SEGNA		
A	CREATION DU DOCUMENT	23-04-98	PAYRE L.	QUEIROZ A.	BARRALLON B.
INDICE	MODIFICATION	DATE	nom	visé	visé
			Dessin?	Vrifié?	Approuvé?
			nom	nom	nom
				visé	visé
				FOLIO	VOIR FOLIO
				PDG	
				ucp004.DWG	
				AFFAIRE :	
				NOMS des FICHIERS DAO	
				pdg ucp.DWG	
				FOND DE PLAN :	
				ECHELLE : 1/	

COFFRET ELECTRIQUE UCP

NIVEAU 0 - BATIMENT UCP


Affaire N°457/6884 Plan N°UCP004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

DESIGNATIONS	FOLIO	J	K	L	D	E	F	G	H	I	DESIGNATIONS	FOLIO	J	K	L	D	E	F	G	H	I
PAGE DE GARDE	PDG										DISTRIBUTION FROID	19									
LISTE RECAPITULATIVE DES FOLIOS	2										DISTRIBUTION FROID	20									
LISTE RECAPITULATIVE DES FOLIOS	3										DISTRIBUTION FROID	21									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	4										RESERVE	22									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	5										DISTRIBUTION TELECOMMANDE	23									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	6										DISTRIBUTION TELECOMMANDE	24									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	7										RESERVE	25									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	8										RESERVE	26									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	9										DISTRIBUTION FORCE	27									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	10										DISTRIBUTION FORCE	28									
DISTRIBUTION ECLAIRAGE	11										DISTRIBUTION FORCE	29									
RESERVE	12										DISTRIBUTION FORCE	30									
RESERVE	13										DISTRIBUTION FORCE	31									
RESERVE	14										DISTRIBUTION ECLAIRAGE	32									
DISTRIBUTION FROID	15										DISTRIBUTION ECLAIRAGE	33									
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT	16										RESERVE	34									
RESERVE	17										DISTRIBUTION FORCE	35									
RESERVE	18										RESERVE	36									

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

DESIGNATIONS		FOLIO	J	K	L	D	E	F	G	H	I	DESIGNATIONS		FOLIO	J	K	L	D	E	F	G	H	I
DISTRIBUTION FORCE		37					X	X				BORNIER DE DISTRIBUTION		55					X	X			
DISTRIBUTION		38					X	X				BORNIER DE DISTRIBUTION		56					X	X			
DISTRIBUTION		39					X	X				BORNIER DE DISTRIBUTION		57					X	X			
DISTRIBUTION FORCE		40										IMPLANTATION MATERIEL		58				X	X	X			
DISTRIBUTION		41					X							59									
RESERVE		42												60									
RESERVE		43												61									
RESERVE		44												62									
RESERVE		45												63									
RESERVE		46												64									
RESERVE		47												65									
RESERVE		48												66									
RESERVE		49												67									
BORNIER DE DISTRIBUTION		50						X	X					68									
BORNIER DE DISTRIBUTION		51						X	X					69									
BORNIER DE DISTRIBUTION		52						X	X					70									
BORNIER DE DISTRIBUTION		53						X	X					71									
BORNIER DE DISTRIBUTION		54						X	X					72									

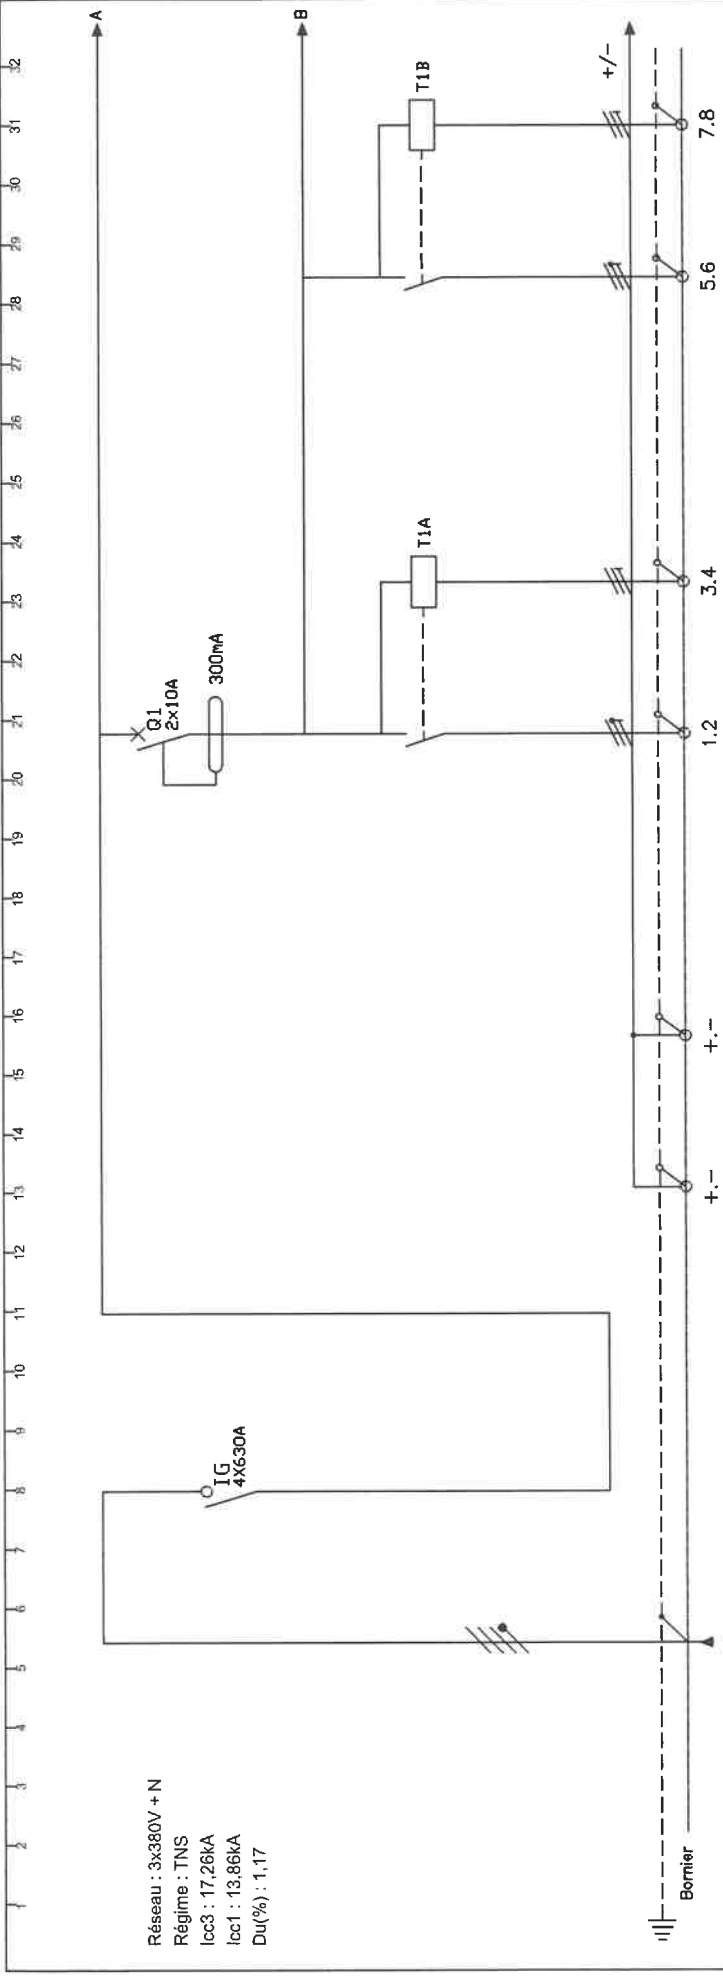

DESIGNATION	ALIM. DEPUIS T.G.B.T.	Télécode BS depuis coffret 0 CO-TBSUCP	Télécode BS vers coffret LT UCP-TBSLT	ECL. QUAI LIVRAISON 01 UCP-E1A	BOUTON POUSOIR UCP-BP1A	ECL. QUAI LIVRAISON 01 UCP-E1B	BOUTON POUSOIR
REPERE DEPART BORNIER	TGBT-N22						
COURANT D'EMPLOI IB (A)							
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	INTER 4x630A			DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	TELERUPTEUR 16A	DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	TELERUPTEUR 16A
PROTECTION SURCHARGES							
PROTECTION COURT CIRCUIT							
PUISSANCE				200W			
CABLAGE ARMOIRE SECTION							
CABLE NATURE-SECTION	U1000 ARO2V 3X(2X1X185') +1X185'+1X95' 40M	U1000 RO2V 2x1.5	U1000 RO2V 2x1.5	U1000 RO2V 3G1.5	U1000 RO2V 3G1.5	U1000 RO2V 3G1.5	U1000 RO2V 3G1.5
LONGUEUR							
POSE-COEFF.							
CHUTE DE TENSION (%)							
ICC3, ICC1, ID, (kA)							

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
3, rue Robert Esnault - Z.I. Sud - 63300 CERGY
Tel : 04-73-23-13-98

PAR: LPY

COFFRET ELECTRIQUE UCP
DISTRIBUTION ECLAIRAGE


Numero - indice
UCP-004 / H
Folio
4 / 5

1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0

Affaire : 457/6884


Utilisateur
Createur

DESSINE LE: 23-04-98

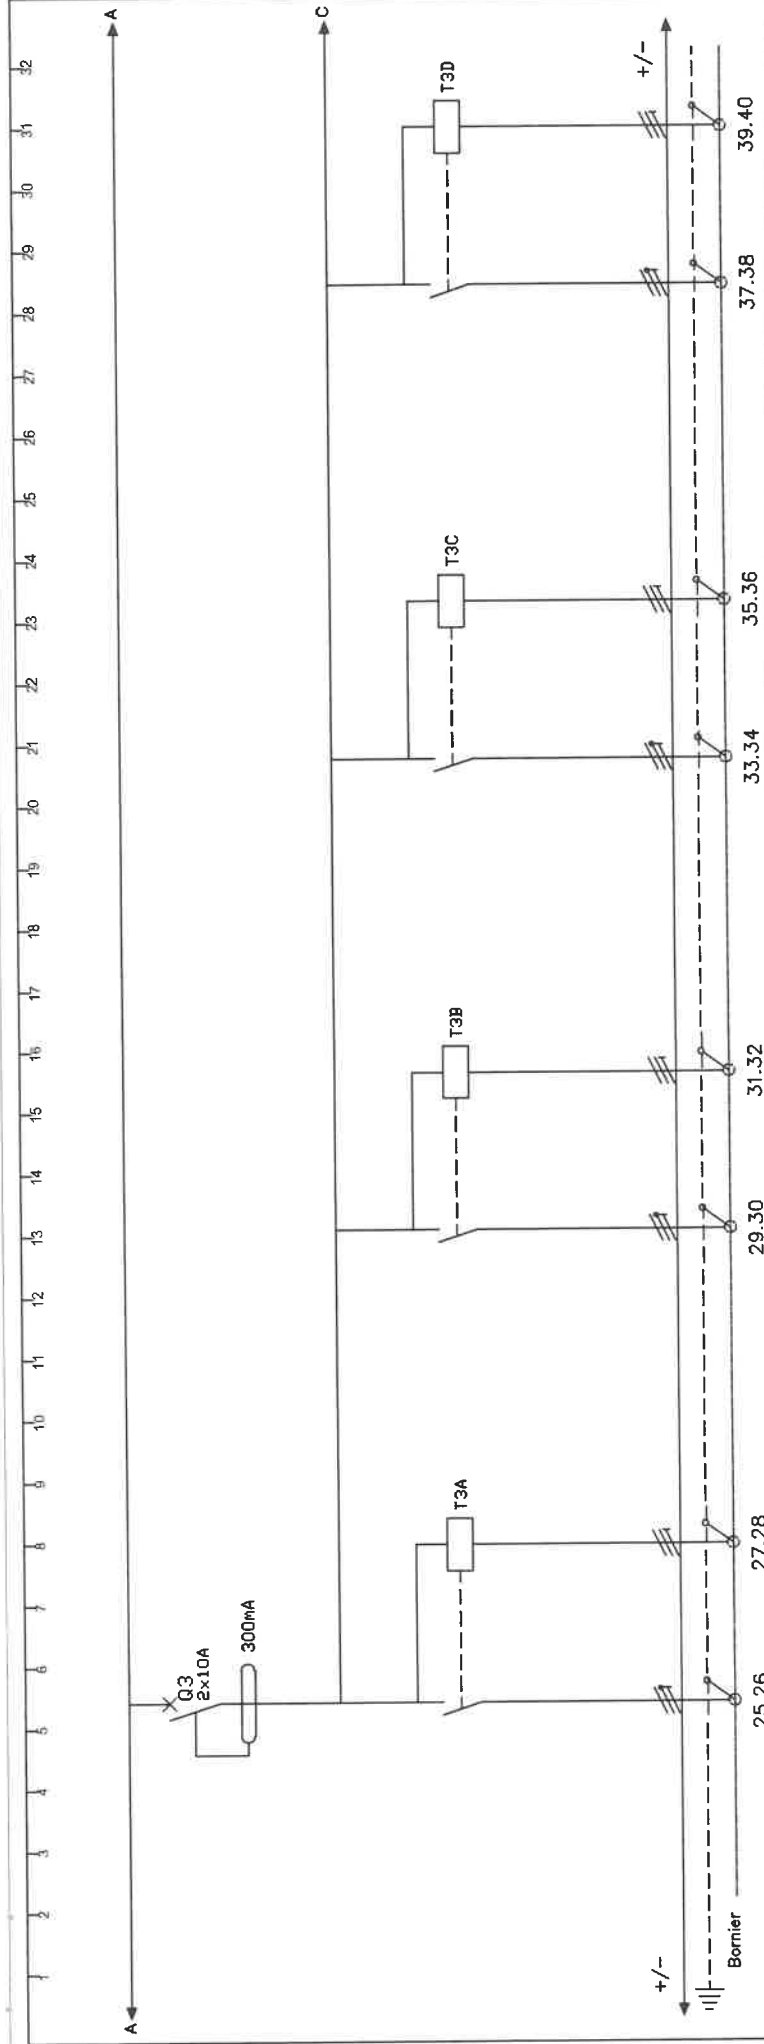

DESIGNATION	ECL. CIRCUIT. ACCES UCP	BOUTON POUSSOIR UCP-BP3A	ECL. SAS 13 UCP-E3B	BOUTON POUSSOIR UCP-BP3B	ECL. CHAMBRES FROIDES UCP-E3C	BOUTON POUSSOIR UCP-BP3C	ECLAIRAGE CIRCULATION UCP-E3D	BOUTON POUSSOIR UCP-BP3D
REPERE DEPART BORNIER								
COURANT D'EMPLOI IB (A)								
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	TELERUPTEUR 16A		TELERUPTEUR 16A		TELERUPTEUR 16A		TELERUPTEUR 16A
PROTECTION SURCHARGES								
PROTECTION COURT CIRCUIT								
PUISSANCE	450W		250W		300W		300W	
CABLAGE ARMOIRE								
SECTION								
CABLE	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5
NATURE-SECTION								
LONGEUR								
POSE-COEFF.								
CHUTE DE TENSION (%)								
ICC3. ICC1. ID. (kA)								
COFFRET ELECTRIQUE UCP								
DISTRIBUTION ECLAIRAGE								
NUMERO - INDICE UCP-004 / E								
FOLIO 6 / 7								
1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0								
Utilisateur								
Affaire : 457/6884								
Createur								
Direction Regionale LYON								
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD								
5, rue Robert Etienne - Z.I. Sud - 63360 GERZAT								
Tel : 04-73-24-13-96 Fax : 04-73-13-38-98								
PAR: LPY								
DESSINE LE: 23-04-98								

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

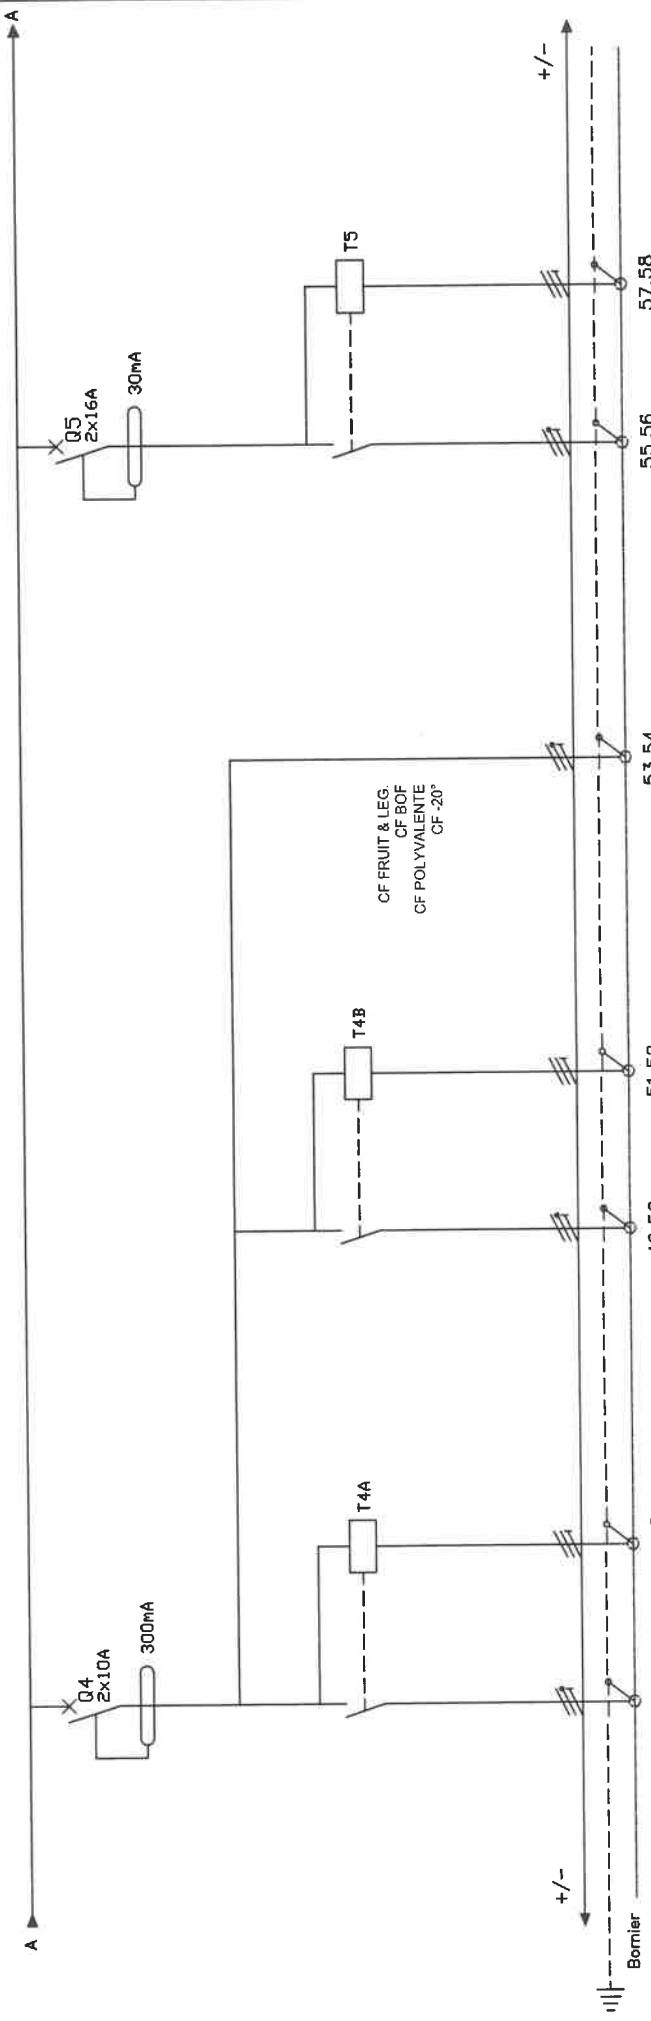

DESIGNATION	ECL. 20-21 RECONDITIONNEMENT UCP-E4A	BOUTON POUSOIR UCP-BP4A	ECL. 22 PREPARATION UCP-E4B	BOUTON POUSOIR UCP-BP4B	ECL. 15-16-17 12 UCP-E4	ECL. CUISSON 35-36 UCP-E5	BOUTON POUSOIR UCP-BP5
COURANT D'EMPLOI IB (A)							
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	TELERUPTEUR 16A		TELERUPTEUR 16A		DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	TELERUPTEUR 16A
PROTECTION SURCHARGES							
PROTECTION COURT CIRCUIT							
PUISSANCE	400W		400W		640W		
CABLAGE ARMOIRE SECTION							
CABLE NATURE-SECTION	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5
LONGUEUR							
POSE-COEFF.							
CHUTE DE TENSION (%)							
ICC3. ICC1. ID. (kA)							
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION ECLAIRAGE							
NUMERO - INDICE UCP-004 / H							
FOLIO 8 / 9							

1140703100300

Affaire : 457/6884


Utilisateur

Créateur


Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
5, rue Robert Esdienne - Z.I Sud - 63360 GERZAT
Tel : 04-73-24-13-89 Fax : 04-73-13-38-89

PAR: LPY


DESSINE LE: 23-04-98

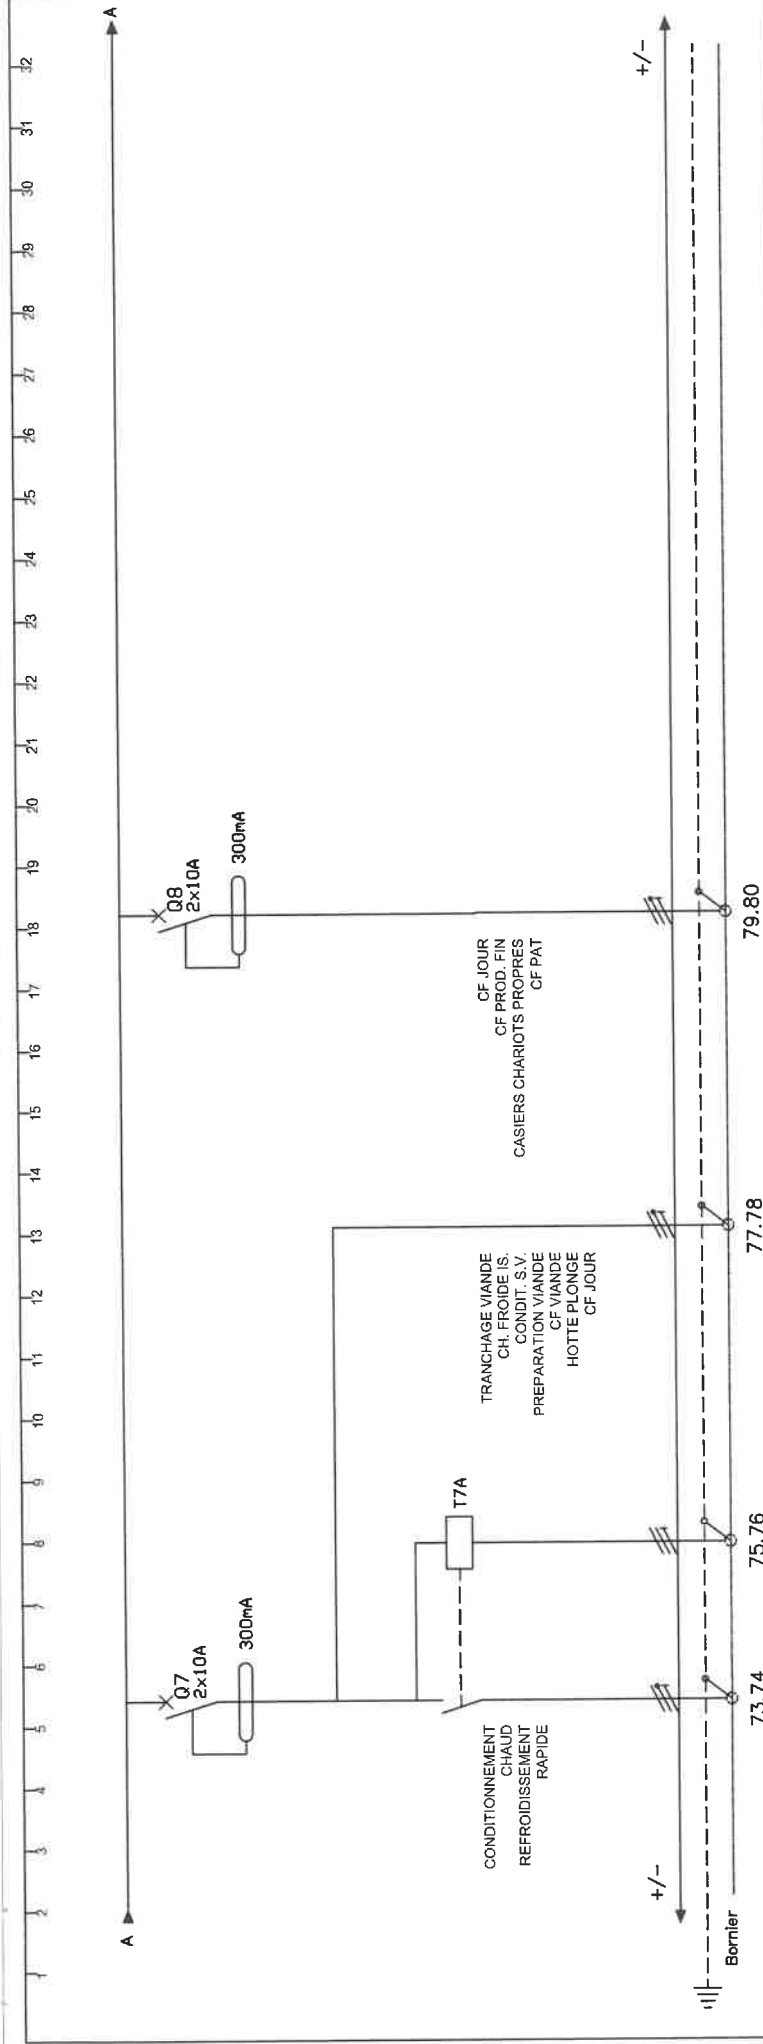


DESIGNATION	ECL. 37-40	BOUTON POUSSOIR	ECL. 39-38-26 31-25-24-23	ECL. 46-47-48	NUMERO - INDEX
REPERE DEPART BORNIER	UCP-E7A	UCP-BP7A	UCP-E7	UCP-E8	UCP-004 / H
COURANT D'EMPLOI IB (A)					FOLIO
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	TELERUPTEUR 16A		DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	10 / 11
PROTECTION SURCHARGES					
PROTECTION COURT CIRCUIT					
PUISSANCE	800W		650W	1550W	
CABLAGE ARMOIRE SECTION					
CABLE	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	
NATURE-SECTION					
LONGUEUR					
POSE-COEFF.					
CHUTE DE TENSION (%)					
ICC3. ICC1. ID. (kA)					
COFFRET ELECTRIQUE UCP					
DISTRIBUTION ECLAIRAGE					
Affaire : 457/6884					
Direction Regionale LYON					
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD					
5, rue Robert Etienne - 21 Sud - 63360 GERZAT					
Tél : 04-73-24-13-99 Fax : 04-73-13-39-59					
PAR: LPY					
DESSINE LE: 23-04-98					

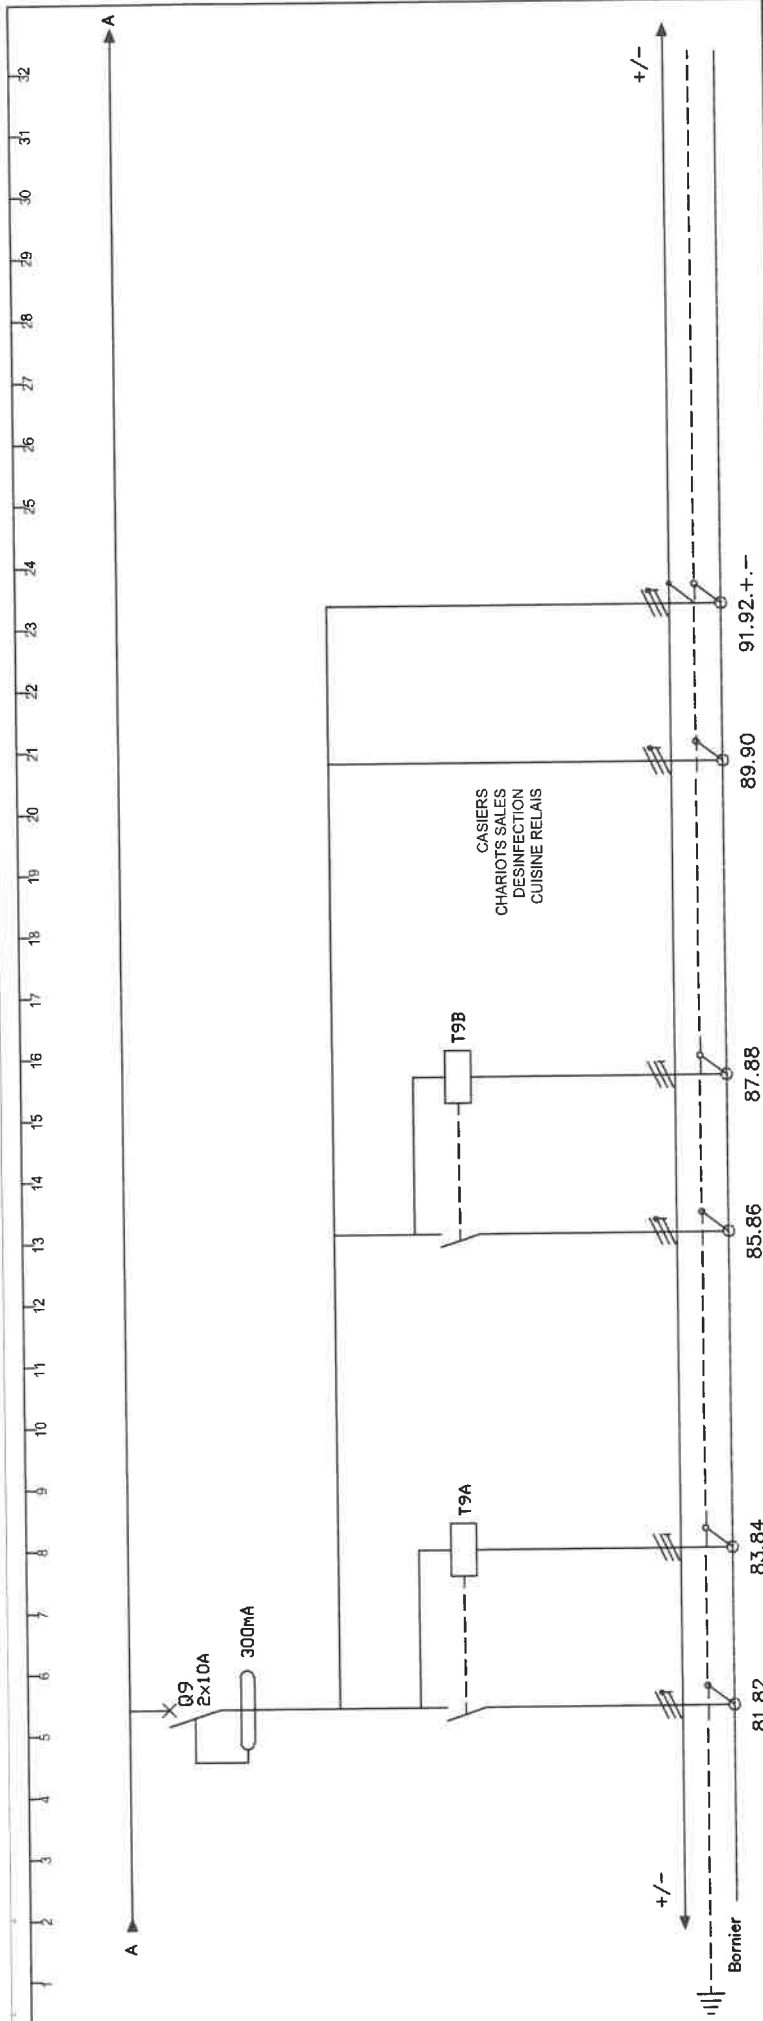


DESIGNATION	CABLE ATTENTE BD LAVE CAGETTE UCP-E9A	CABLE ATTENTE BD LAVE CAGETTE UCP-BF9A	ECL. PLONGE BAT. 24 UCP-E9B	BOULTON POUSSOIR UCP-BF9B	ECL. 47-32-41 UCP-E9	BS CABLE ATTENTE BD LAVE CAGETTE UCP-BS9		
REPERE DEPART BORNIER								
COURANT D'EMPLOI IB (A)								
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x10A - 300mA	TELERUPTEUR 16A		TELERUPTEUR 16A				
PROTECTION SURCHARGES								
PROTECTION COURT CIRCUIT								
PUISSANCE			300W		650W			
CABLAGE ARMOIRE								
SECTION								
CABLE	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 3G1.5	U1000 R02V 5G1.5		
NATURE-SECTION								
LONGEUR								
POSE-COEFF.								
CHUTE DE TENSION (%)								
ICC3. ICC1. ID. (KA)								
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION ECLAIRAGE							NUMERO - INDICE UCP-004 / H	FOLIO 11 / 15

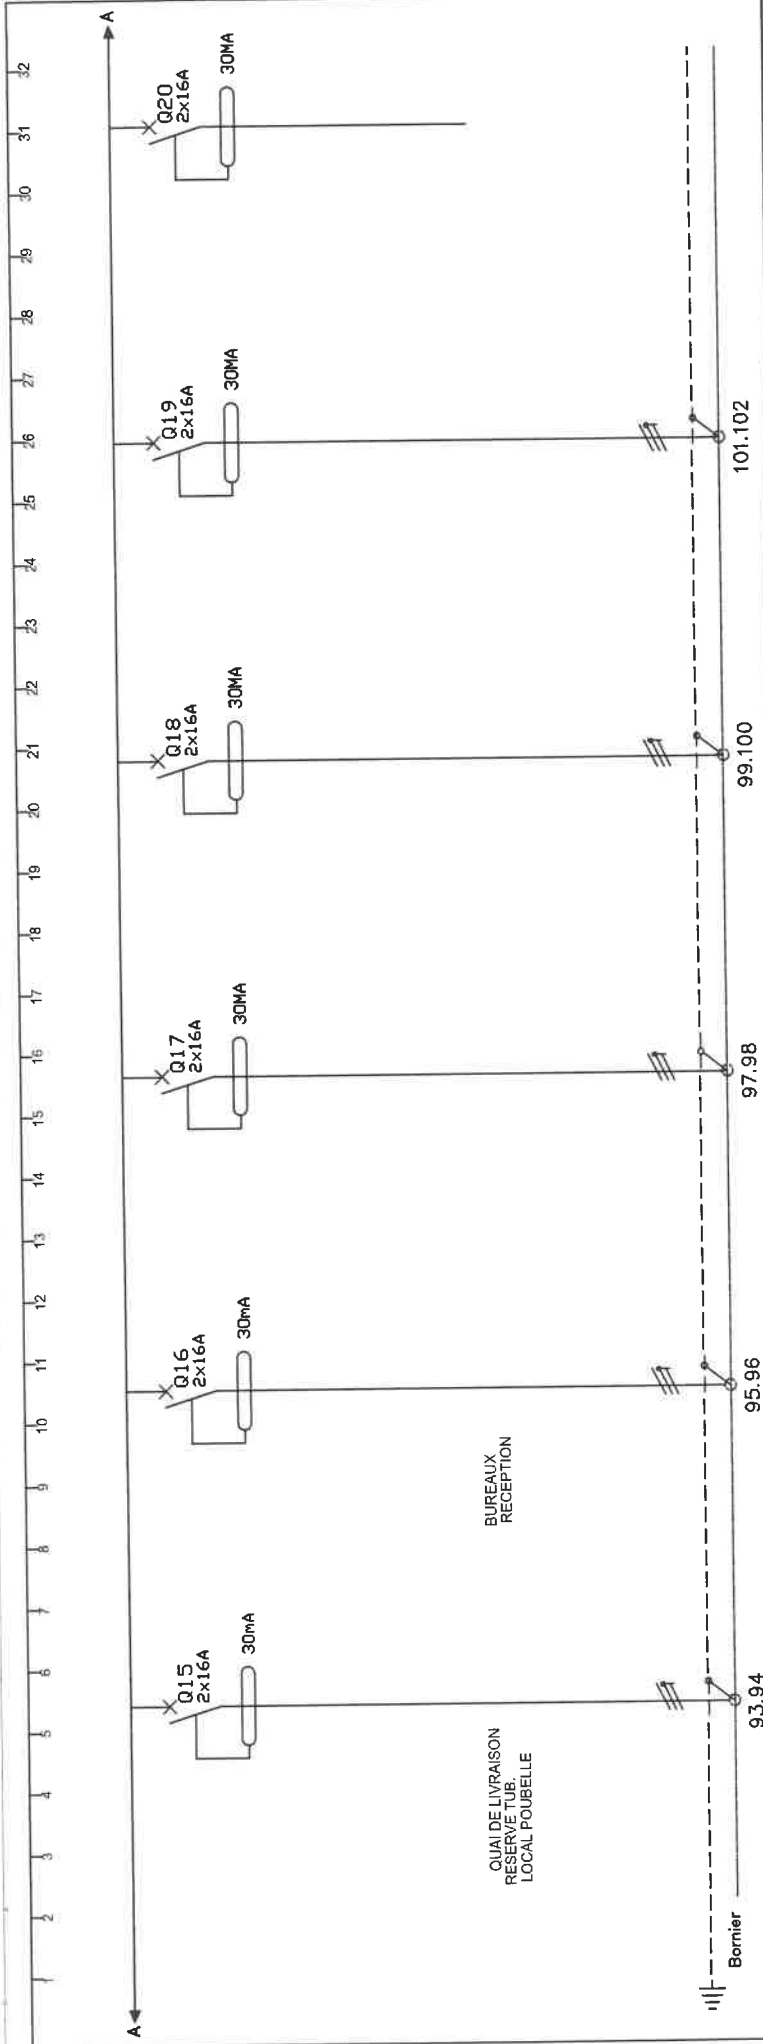


DESIGNATION	5 PC 10/16A+T 01-14-04	3 PC 10/16A+T 03	2 PC 10/16A+T LOCAL CF 09	7 PC 10/16A+T CIRCULATION	2 PC 10/16A+T CIRCULATION	LIBRE
REPERE DEPART BORNIER	UCP-PC15	UCP-PC16	UCP-PC17	UCP-PC18	UCP-PC19	
COURANT D'EMPLOI IB (A)						
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16 - 30mA
PROTECTION SURCHARGES						
PROTECTION COURT CIRCUIT						
PUISSANCE	0.6kw	0.5kw	0.7kw	0.8kw	0.7kw	
CABLAGE ARMOIRE SECTION						
CABLE NATURE-SECTION	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5	
LONGEUR						
POSE-COEFF.						
CHUTE DE TENSION (%)						
ICC3. ICC1. ID. (kA)						
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION PRISES DE COURANT						NUMERO - INDICE UCP-004 / H
Affaire : 457/6884						FOLIO 15 / 16
Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD 5, rue Robert Etienne - Z.I. Sud - 63360 GERZAT Tel : 04-73-24-13-88 Fax : 04-73-13-39-99						
DESSINE LE: 23-04-98						
PAR: LPY						
Unitaireur						
1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0						

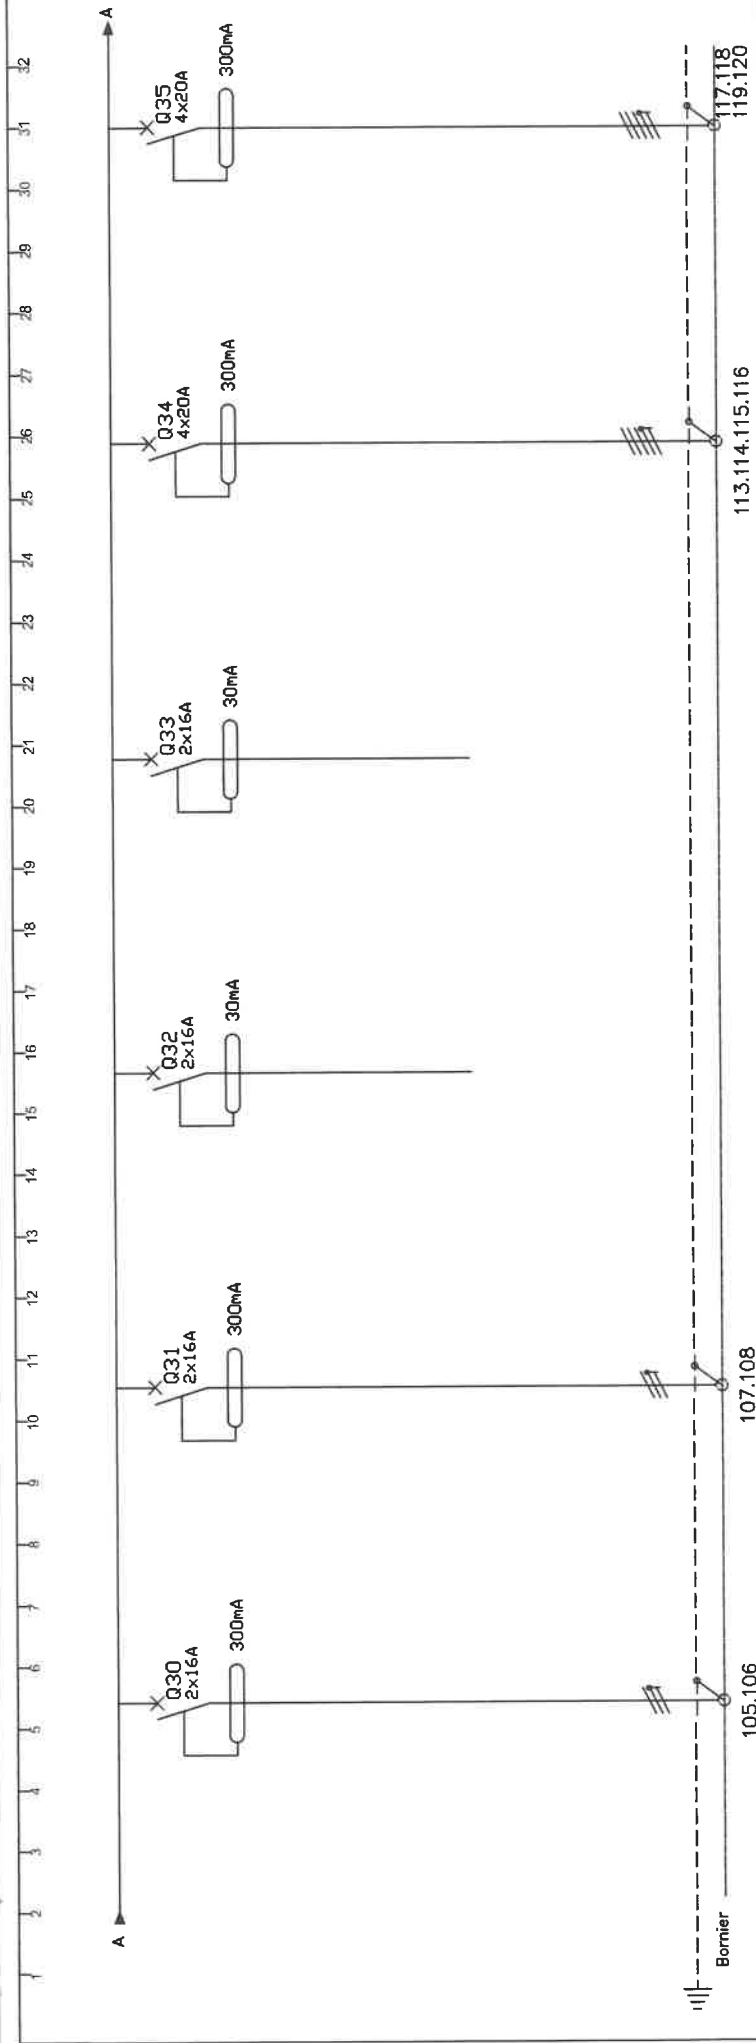

DESIGNATION	MEUBLE FROID 32/01	MEUBLE REFRIGERE 32/14	LIBRE	LIBRE	CELLULE REFROIDIS. 40/01 UCP-FM34	CELLULE REFROIDIS. 40/01 UCP-FM35
REPERE DEPART BORNIER	UCP-FM30	UCP-FM31				
COURANT D'EMPLOI IB (A)						
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x16A - 300mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 300mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 4x20A - 300mA	DISJ. DIFF. 4x20A - 300mA
PROTECTION SURCHARGES						
PROTECTION COURT CIRCUIT						
PUISSANCE	1,5kW	2,5kW			8,3kW	8,3kW
CABLAGE ARMOIRE SECTION						
CABLE NATURE-SECTION	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5			U1000 R02V 5G4	U1000 R02V 5G4
LONGUEUR						
POSE-COEFF.						
CHUTE DE TENSION (%)						
ICC3. ICC1. ID. (kA)						
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION FROID						NUMERO - INDICE UCP-004 / H
Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD 5, rue Robert Esplanne - ZI Sud - 63300 GERZAT Tel : 04-73-24-13-88 Fax : 04-73-13-30-88						FOLIO 19 / 20
DESSINE LE: 23-04-98	Affaire : 457/6884					
	Utilisateur					
	Createur					
	PAR: LPY					

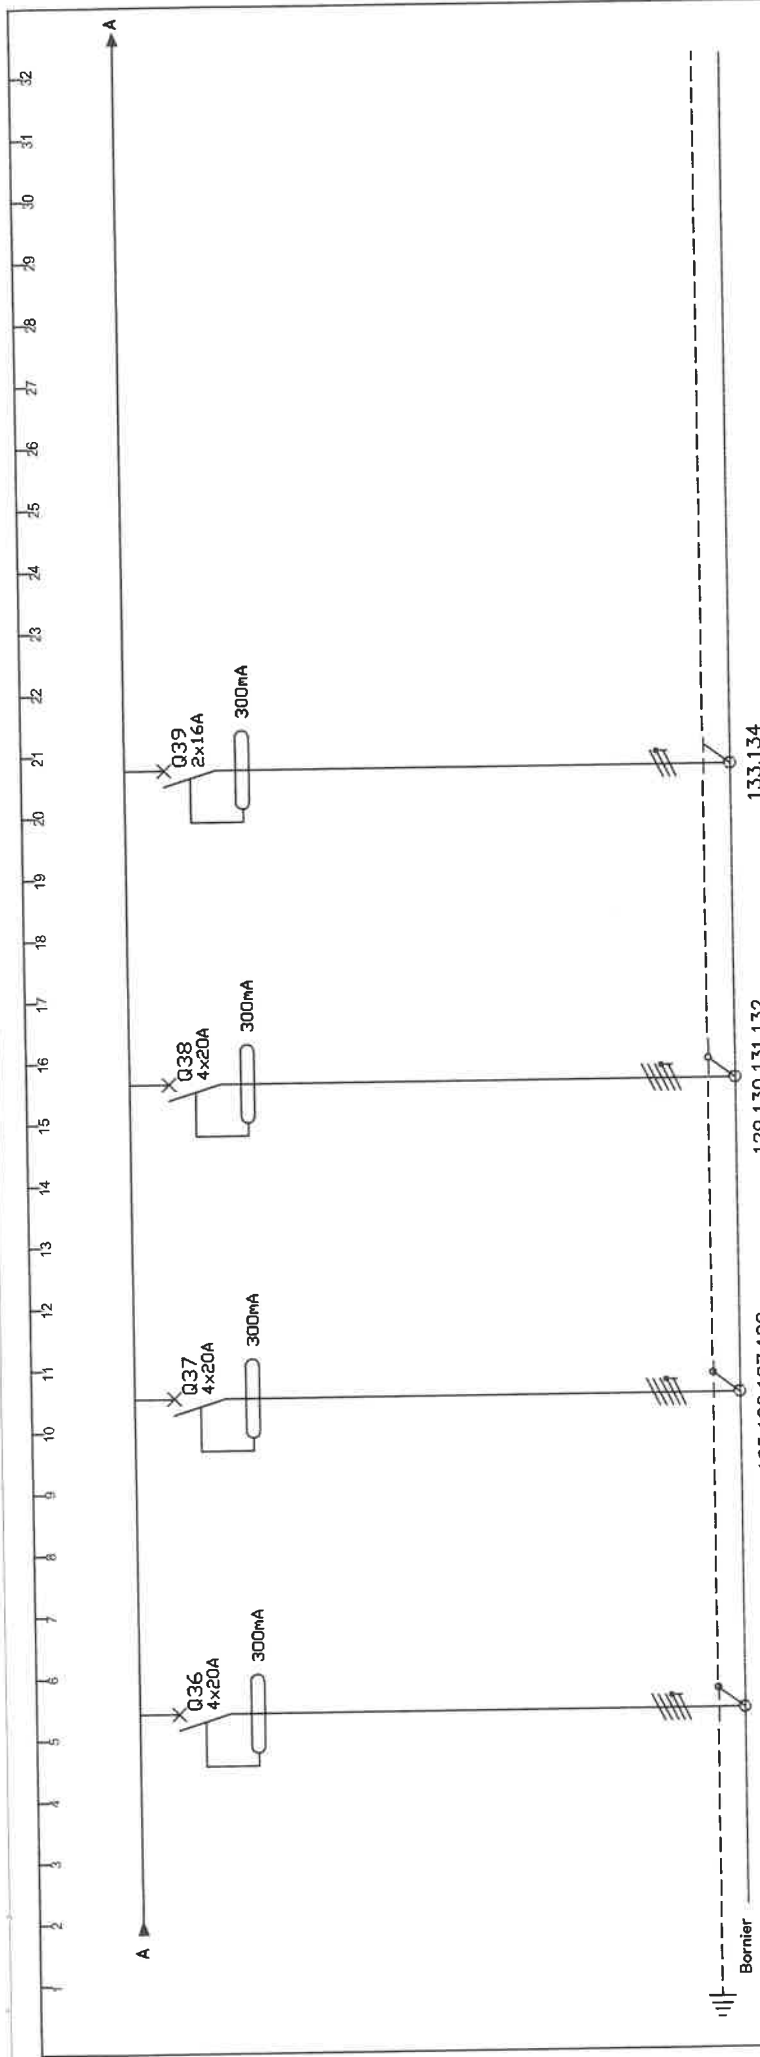

DESIGNATION	CELLULE REFROIDIS. 40/01 UCP-FM36	CELLULE REFROIDIS. 40/01 UCP-FM37	CELLULE REFROIDIS. 40/01 UCP-FM38	2 SONNETTES COULOIR 52 ET 06 40/01 UCP-FM39	NUMERO - INDICE UCP-004 / 1
REPERE DEPART BORNIER					FOLIO 20 / 21
COURANT D'EMPLOI IB (A)					
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 4x20A - 300mA	DISJ. DIFF. 4x20A - 300mA	DISJ. DIFF. 4x20A - 300mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 300mA	
PROTECTION SURCHARGES					
PROTECTION COURT CIRCUIT					
PUISSANCE	8,3kW	8,3kW	8,3kW		
CABLAGE ARMOIRE SECTION					
CABLE NATURE-SECTION	U1000 R02V 5G4	U1000 R02V 5G4	U1000 R02V 5G4	U1000 R02V 3G1.5	
LONGUEUR					
POSE-COEFF.					
CHUTE DE TENSION (%)					
ICC3. ICC1. ID. (kA)					
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION FROID					
Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD 5, rue Robert Esnienne - ZI Sud - 63360 GENAT Tel : 04-73-24-13-49 Fax : 04-73-13-39-08					
Affaire : 457/6884					
PAR: LPY					
DESSINE LE: 23-04-98					

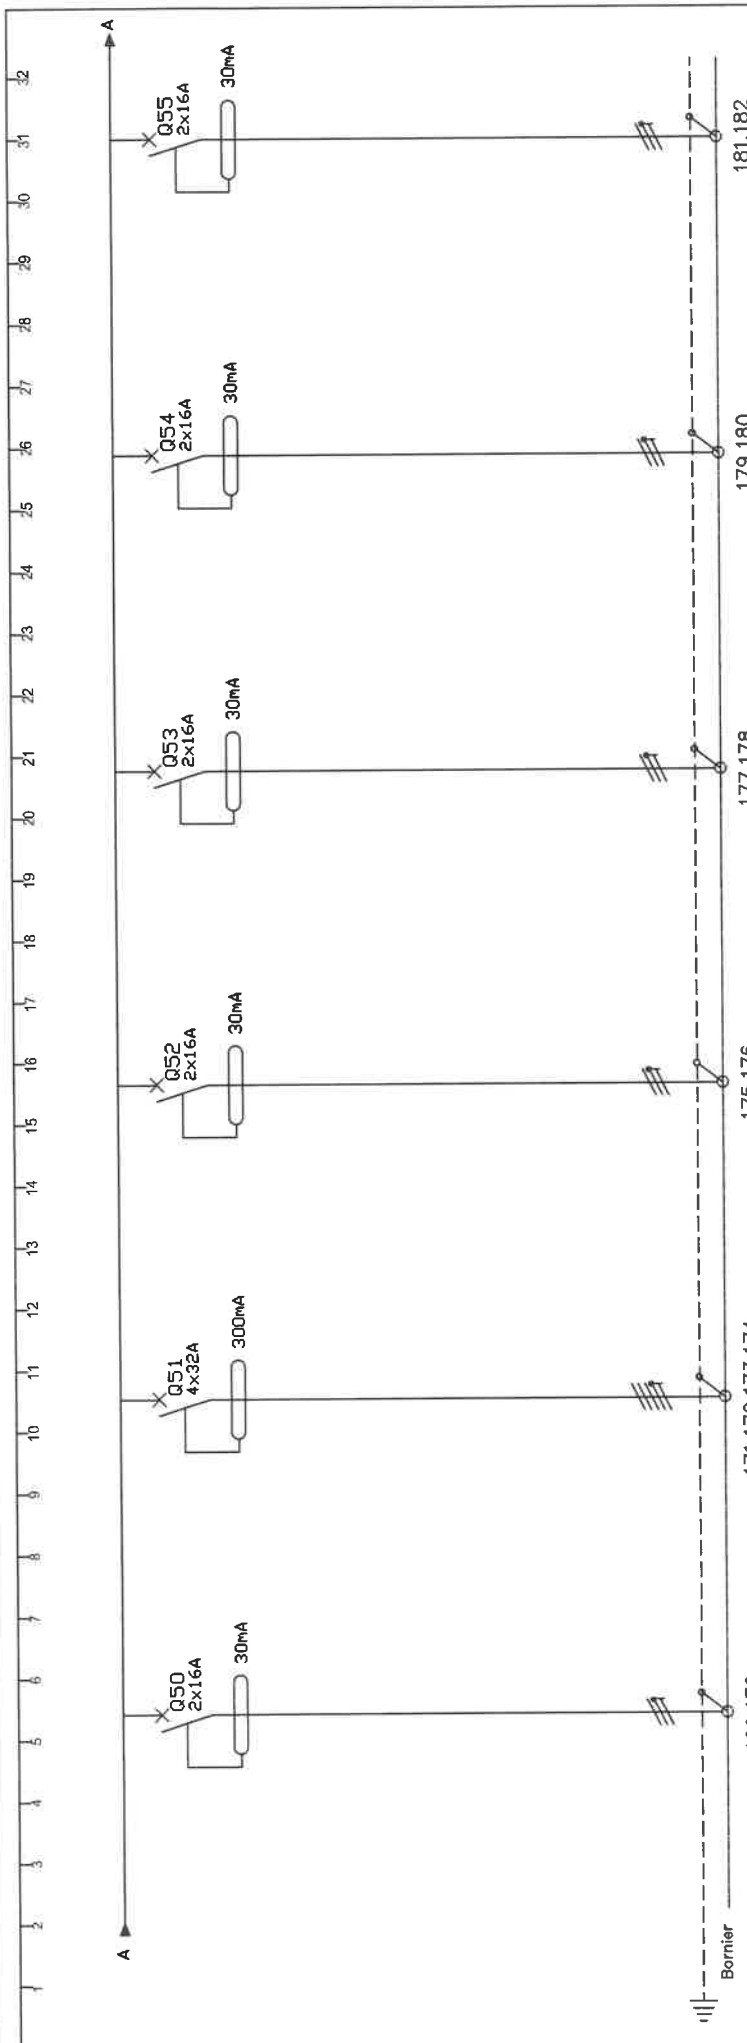

DESIGNATION	169.170	171.172.173.174	175.176	177.178	179.180	181.182
REPERE DEPART BORNIER	BASCULE ENCAST. 02/02 + 3 PC	DECHIQUEUR 05/03	PC 10/16A+T TRAIT. DECHETS 05	3 PC 10/16A+T ECO PESAGE 18	4 PC 10/16A+T OUVRE BOITES 19	2 PC 10/16A+T STERILISATEUR
COURANT D'EMPLOI IB (A)	CT LIVRAISON UCP-PC50	UCP-FM51	UCP-PC52	UCP-PC53	UCP-PC54	UCP-PC55
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 4x32A - 300mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA
PROTECTION SURCHARGES						
PROTECTION COURT CIRCUIT						
PUISSANCE	0.8kW	15kW	0.2kW	0.4kW	1.8kW	1kW
CABLAGE ARMOIRE SECTION						
CABLE NATURE-SECTION	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 5G6	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5	U1000 R02V 3G2.5
LONGEUR						
POSE-COEFF.						
CHUTE DE TENSION (%)						
IOC3. IOC1. ID. (kA)						
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION FORCE						
NUMERO - INDICE UCP-004 / E						
FOLIO 27 / 28						

1140703100300

Affaire : 457/6884

Utilisateur

Créateur

Direction Regionale LYON

CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD


5, rue Robert Etienne - ZI Sud - 63360 GERZAT

Tel : 04-75-24-13-99 Fax : 04-75-13-39-29

CEGELEC

DESSINE LE: 23-04-98

PAR: LPY

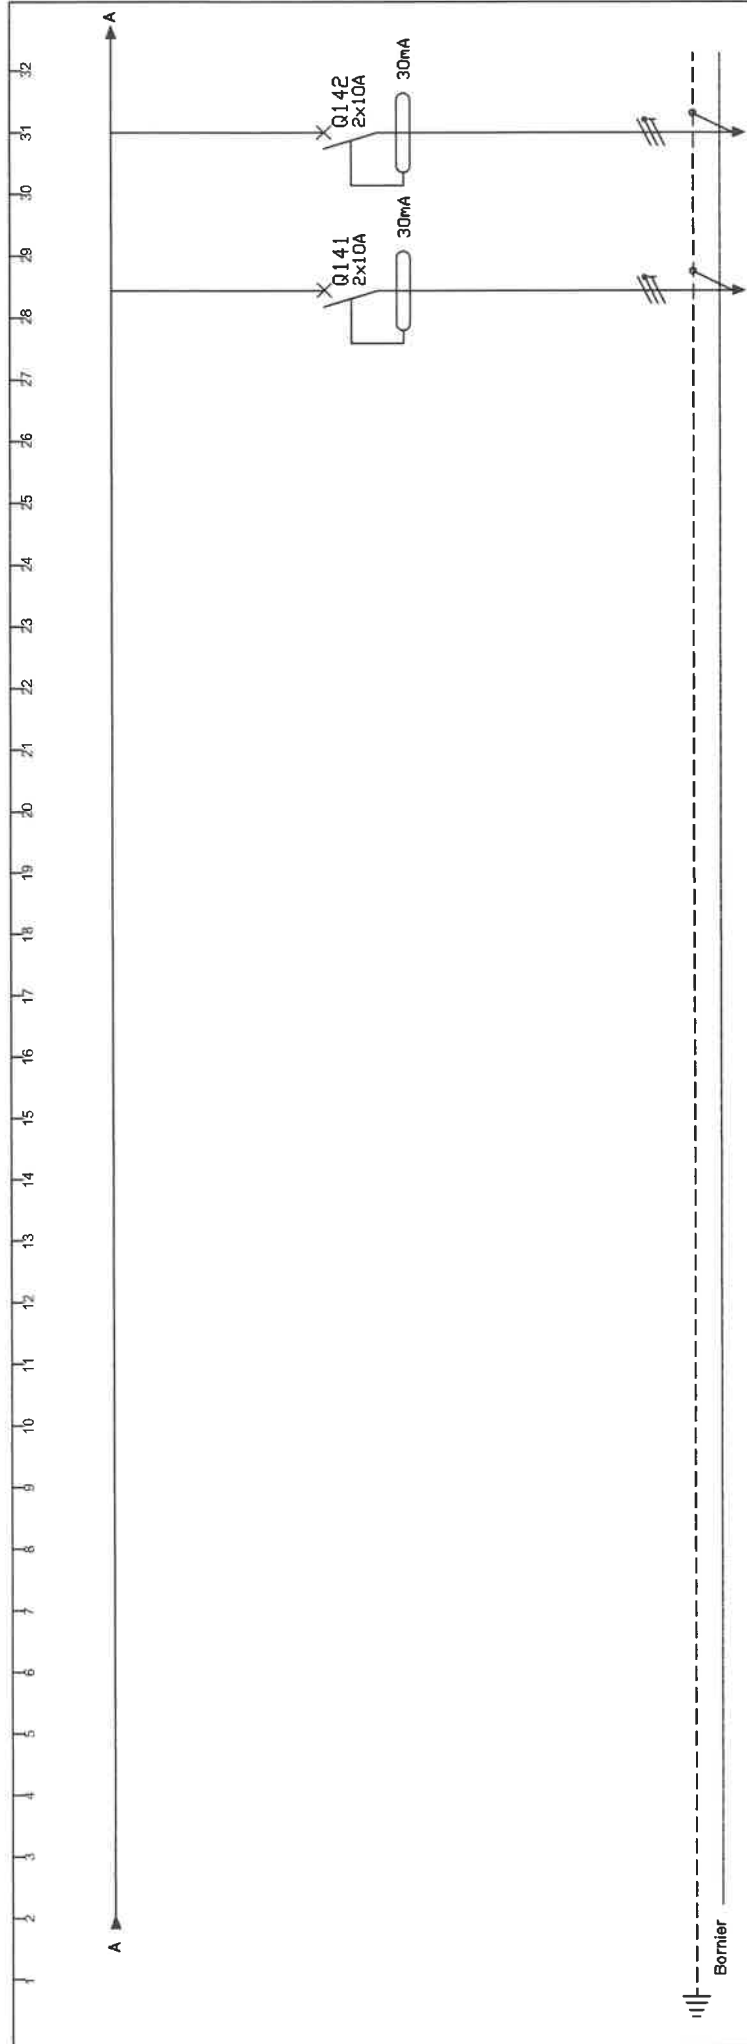

DESIGNATION	ETIQUETTEUSE 1 37-02	ETIQUETTEUSE 2 37-03
REPERE DEPART BORNIER	ETIQUETTEUSE 1	ETIQUETTEUSE 2
COURANT D'EMPLOI IB (A)		
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		
PROTECTION SURCHARGES	DISJ DIFF C60H/C DISJ DIFF C60H/C 2x10A	
PROTECTION COURT CIRCUIT		
PUISSANCE		
CABLAGE ARMOIRE SECTION		
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGEUR		
POSE-COEFF.		
CHUTE DE TENSION (%)		
ICC3. ICC1. ID. (KA)		

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
5, rue Robert Esienne - Z.I Sud - 63360 GERZAT
Tel : 04-73-24-13-99 Fax : 04-73-13-36-98


DESSEIN LE: 23-04-98

Utilisateur
Affaire : 457/6884


Créateur

COFFRET ELECTRIQUE UCP
DISTRIBUTION FORCE

NUMERO - INDICE
UCP-004 / H
FOLIO
31 / 32

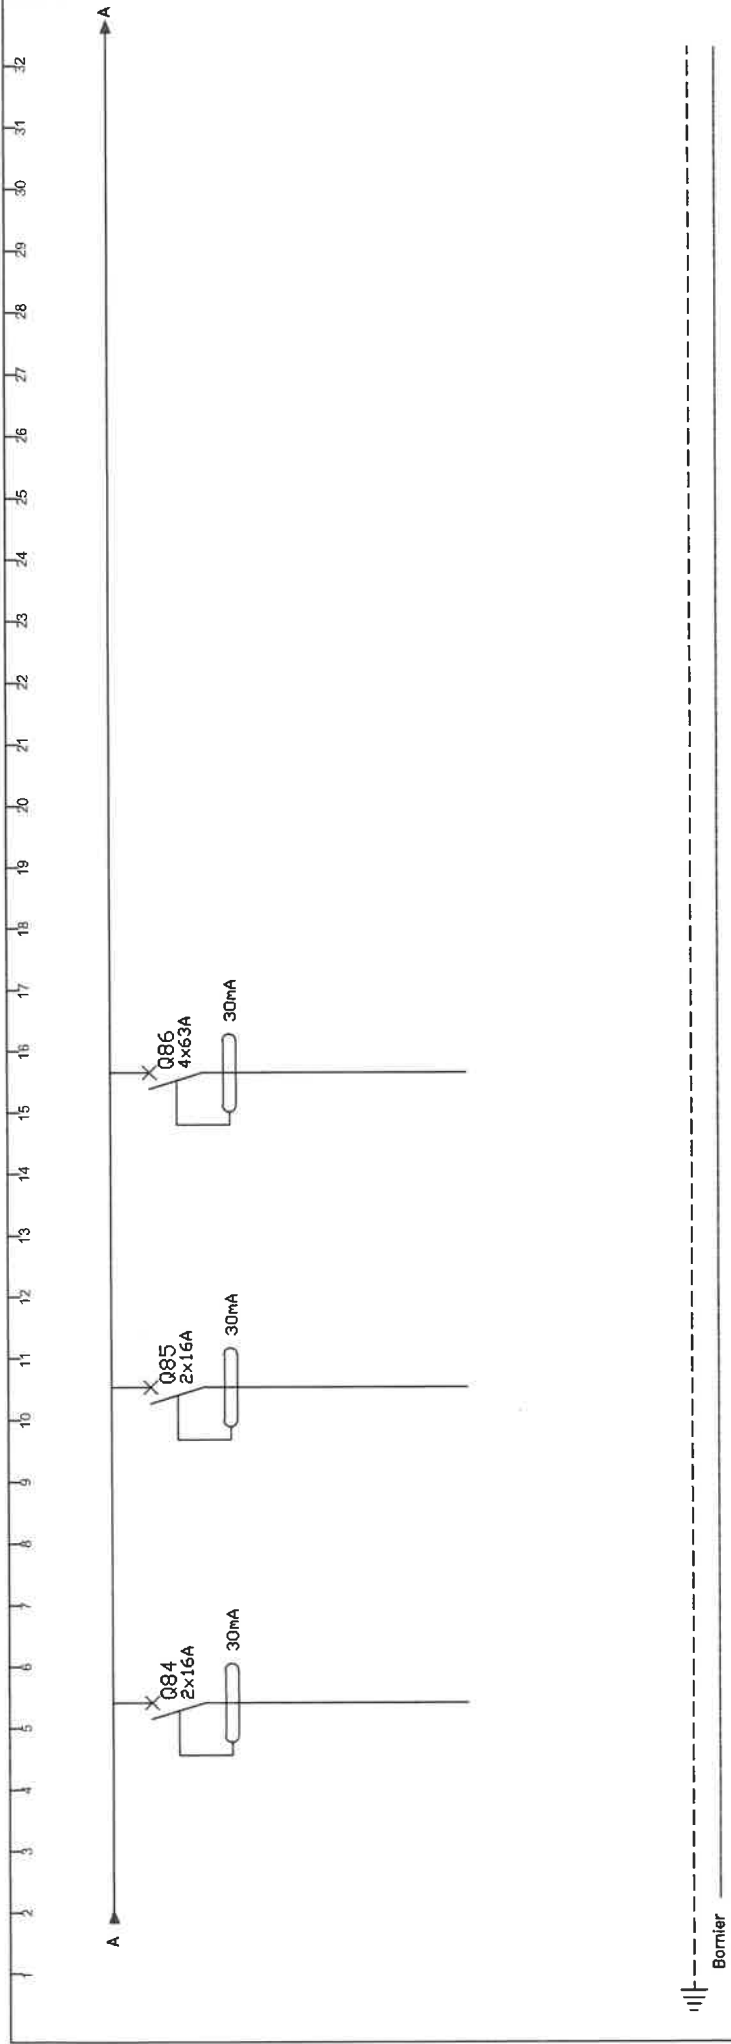

DESIGNATION	LIBRE	LIBRE	DISPONIBLE	COFFRET ELECTRIQUE UCP										NUMERO - INDICE	
REPERE DEPART BORNIER				DISTRIBUTION PRISE DE COURANT										UCP-004 / H	
COURANT D'EMPLOI IB (A)														FOLIO	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 2x16A - 30mA	DISJ. DIFF. 4x63A - 30mA											33 / 34	
PROTECTION SURCHARGES															
PROTECTION COURT CIRCUIT															
PUISSANCE															
CABLAGE ARMOIRE SECTION															
CABLE NATURE-SECTION															
LONGUEUR															
POSE-COEFF.															
CHUTE DE TENSION (%)															
IOC3. IOC1. ID. (kA)															
				1	1	4	0	7	0	3	1	0	0		
				Utilisateur											
				Affaire : 457/6884											
				Crateur											
				PAR: LPY											
				Direction Regionale LYON											
				CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD											
				5, rue Robert Etienne - Z.I Sud - 63360 GERZAT											
				Tel : 04-73-24-13-89 Fax : 04-73-13-38-89											
				DESSINE LE: 23-04-98											

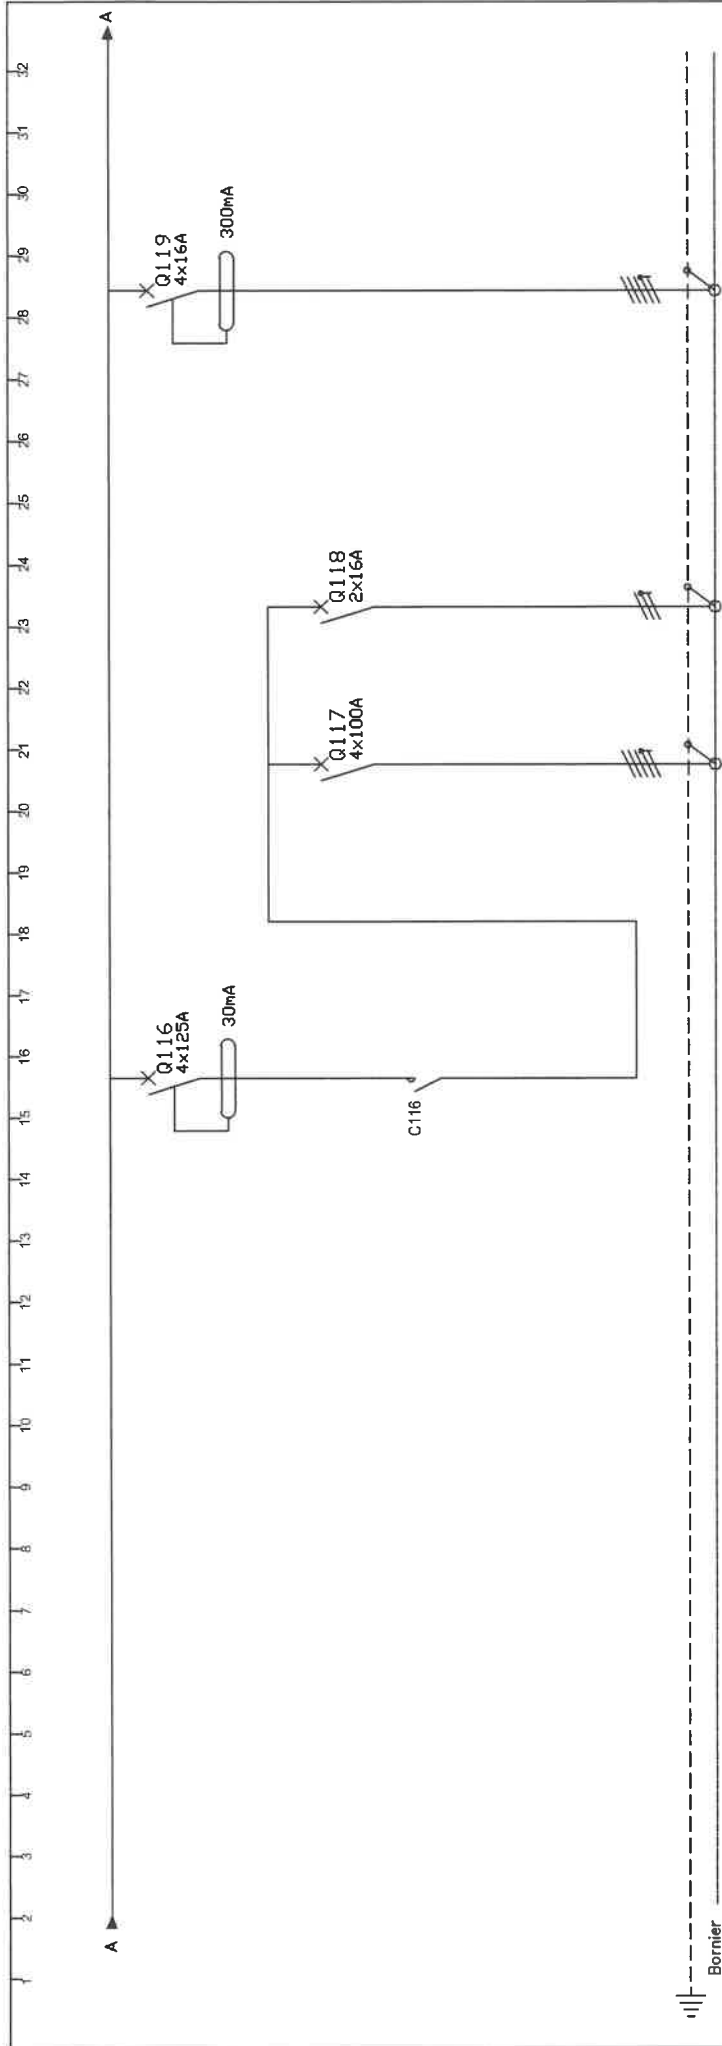

DESIGNATION	335.336 337.338	339.340	341.342 343.344	ALIM. NIVEAUX DE QUAI	NUMERO - INDICE UCP-004 / H
REPERE DEPART BORNIER	LAVE CAGETTES 47/01 UCP-FM117	2 PC 10/16A+T CASIERS CHARIOTS 47 UCP-PC118	UCP-FM119		FOLIO 38 / 39
COURANT D'EMPLOI IB (A)					
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. DIFF. 4x125A - 30mA CONTACTEUR 4X125A	DISJ. 2x16A	DISJ. DIFF. 4x16A - 300mA		
PROTECTION SURCHARGES					
PROTECTION COURT CIRCUIT					
PUISSANCE	54kW	0.2kW	2KW		
CABLAGE ARMOIRE SECTION					
CABLE NATURE-SECTION	U1000 R02V 5G35	U1000 R02V 3G2,5	U1000 R02V 5G2,5		
LONGUEUR					
POSE-COEFF.					
CHUTE DE TENSION (%)					
ICC3. ICC1. ID. (KA)					
COFFRET ELECTRIQUE UCP DISTRIBUTION FORCE					
Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD 5, rue Robert Esnienne - Z.I Sud - 63360 GERZAT Tel : 04-73-24-13-60 Fax : 04-73-13-39-59					
Affaire : 457/6884 Utilisateur Createur					
DESSINE LE: 23-04-98 PAR: LPY					

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

Bornier

+/-

BORNIER DE DISTRIBUTION


Utilisateur

Affaire : 457/6884


CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT—FD
5, rue Robert Estienne — Z.I Sud — 63360 GERZAT

PAR: LPY

DESSINE LE: 23-04-98

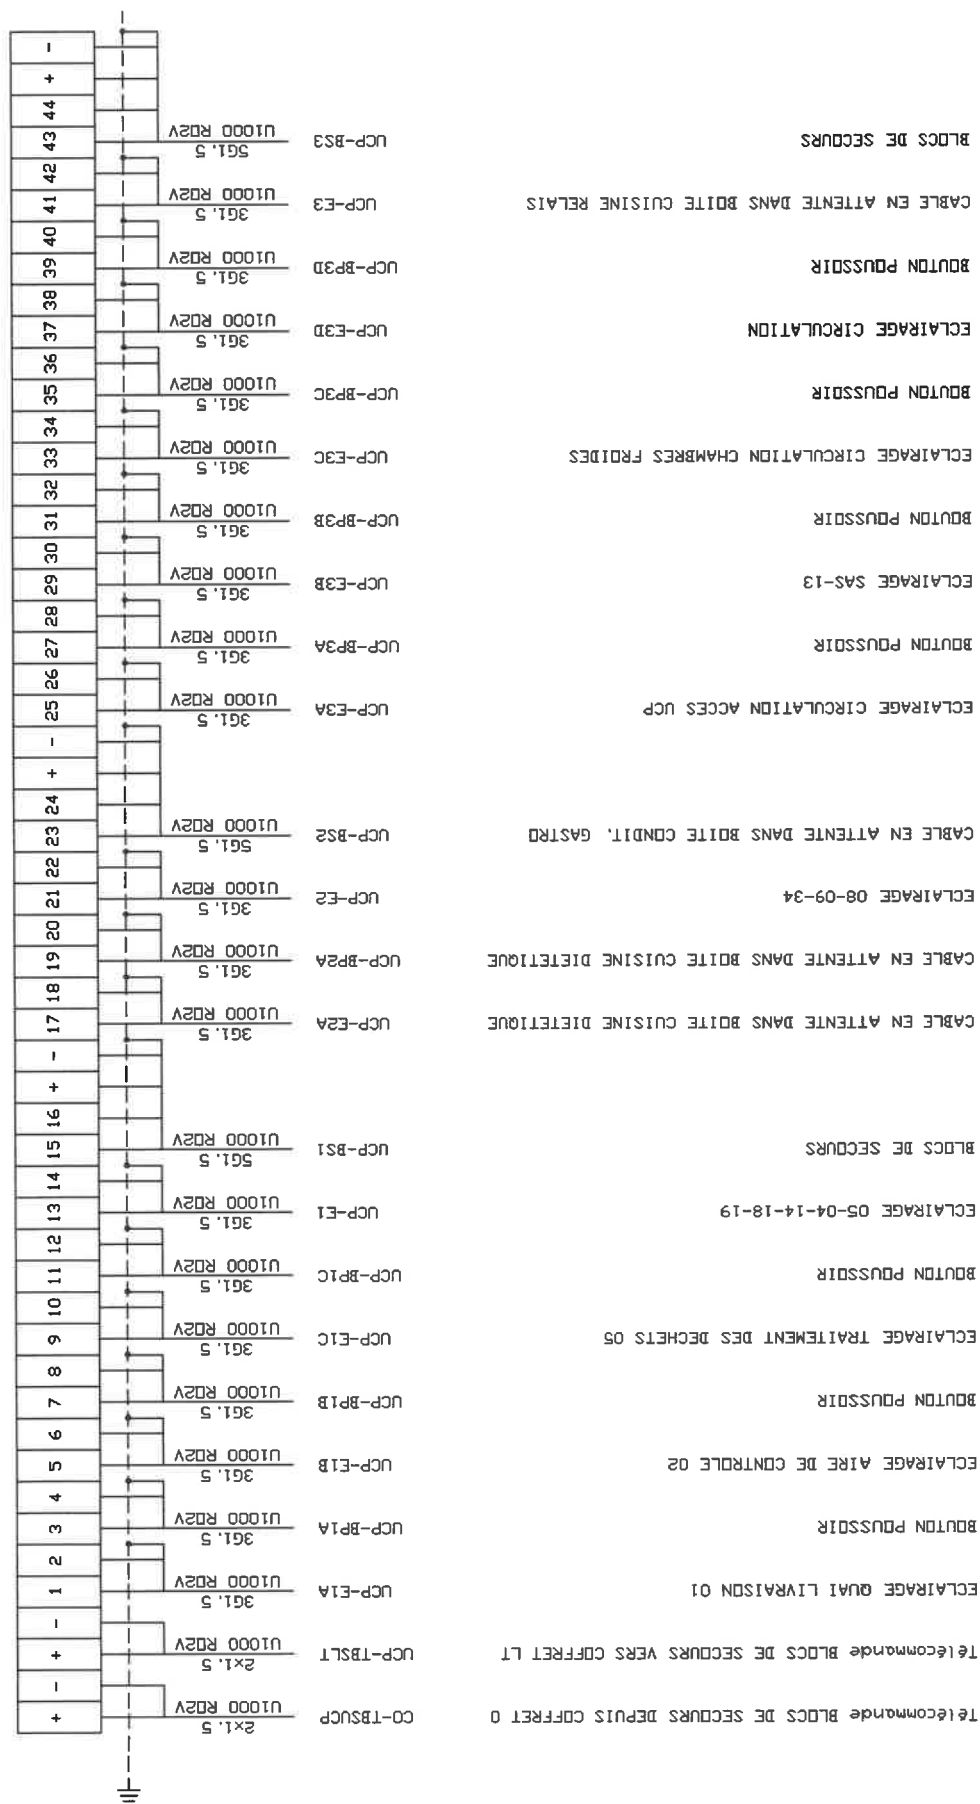

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

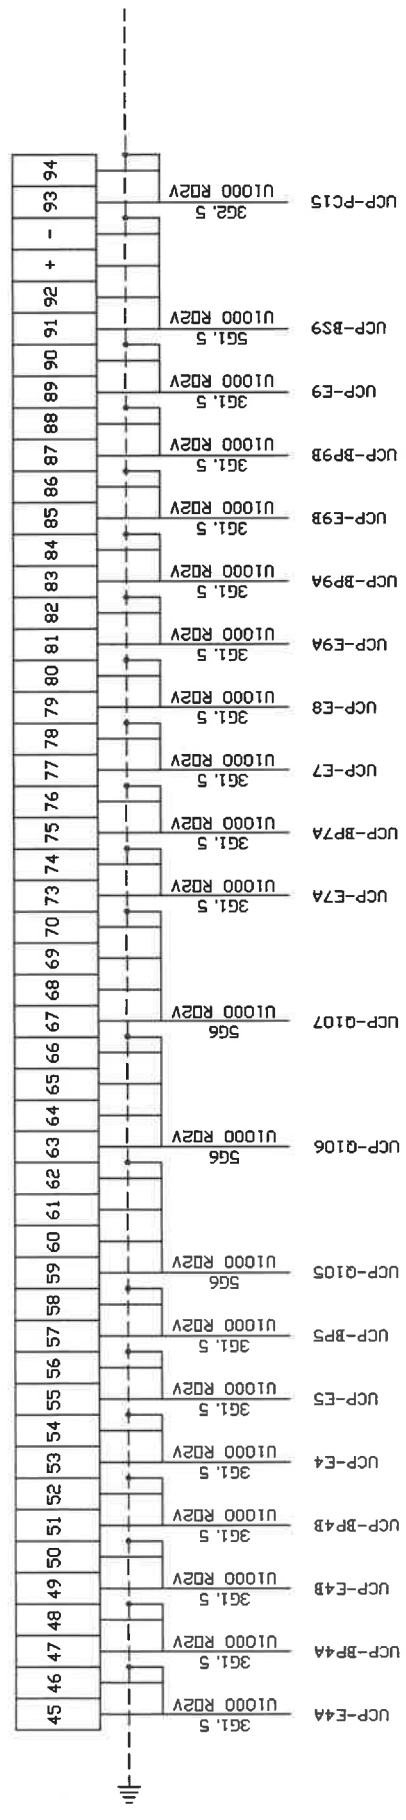

ECLAIRAGE 20-21 DECONDITIONNEMENT

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE 22-PREPARATION

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE 15-16-17-12

ECLAIRAGE CUISSON 35-36

BOUDON POUSSOIR

PC CAMION

PC CAMION

PC CAMION

ECLAIRAGE 37-40

UCP-E7A

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-BP7A

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-E7

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-E8

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-E9A

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-BP9A

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-E9B

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-BP9B

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-E9

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-BP9

3G1.5
U1000 RD2V

UCP-PC15

3G2.5
U1000 RD2V

CABLE EN ATTENTE DANS BOITE LAVE CAGETTE

ECLAIRAGE 47-32-41

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE PLONGE BATIMENT 24

CABLE EN ATTENTE DANS BOITE LAVE CAGETTE

CABLE EN ATTENTE DANS BOITE LAVE CAGETTE

ECLAIRAGE 48-47-46

ECLAIRAGE 39-38-26-31-25-24-23

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE 37-40

PC CAMION

PC CAMION

PC CAMION

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE CUISSON 35-36

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE 22-PREPARATION

BOUDON POUSSOIR

ECLAIRAGE 20-21 DECONDITIONNEMENT

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
5, rue Robert Estienne - ZI Sud - 63360 GERZAT
Tel : 04-73-24-13-89 Fax : 04-73-13-39-59

DESSINE LE: 23-04-98

PAR: LPY

1140703100300

Utilisateur

Affaire : 457/6884

Createur

COFFRET ELECTRIQUE UCP

BORNIER DE DISTRIBUTION


NUMERO - INDICE

UCP-004 / L

FOLIO

51 / 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

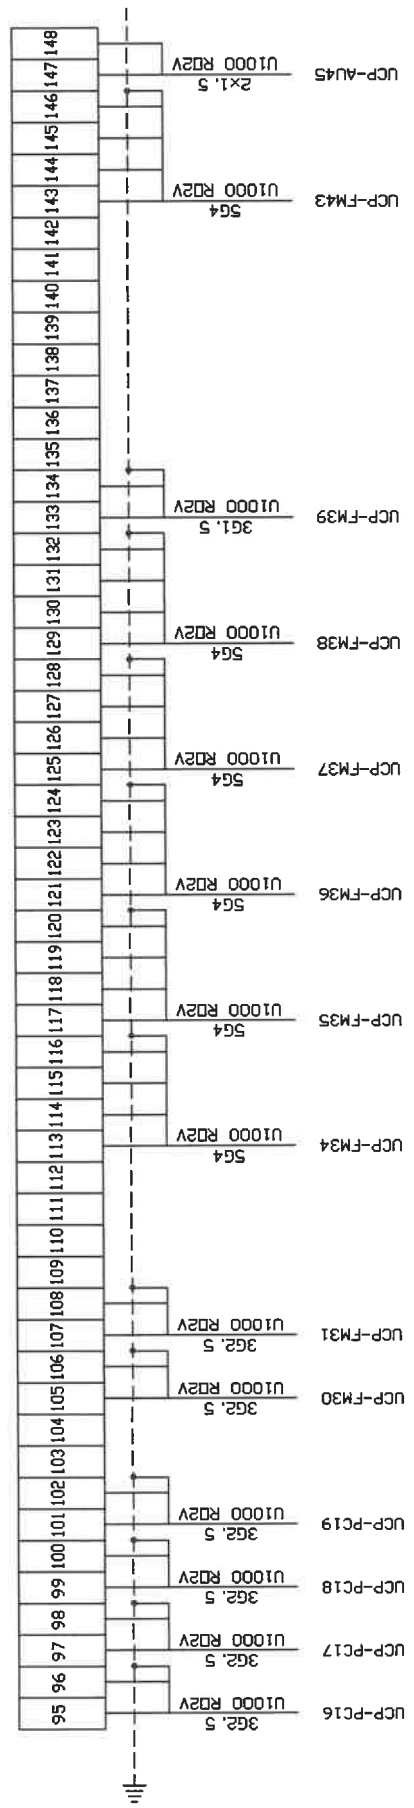

ARRET D'URGENCE COUPURE GENERALE FORCE

CELLULE REFROIDISSEMENT 35/12

2 SONNETTES COULDIR 52 ET 06

CELLULE REFROIDISSEMENT 40/01

CELLULE REFROIDISSEMENT 40/01

CELLULE REFROIDISSEMENT 40/01

CELLULE REFROIDISSEMENT 40/01

CELLULE REFROIDISSEMENT 40/01

CELLULE REFROIDISSEMENT 40/01

MEUBLE REFRIGERE 32/14

MEUBLE FROID 32/01

2 PC 10/16A+T CIRCULATION


7 PC 10/16A+T CIRCULATION

2 PC 10/16A+T BUREAU CHEF 09

3 PC 10/16A+T 03

NUMERO - INDICE UCP-004 / I	
FOLIO 52 / 53	
COFFRET ELECTRIQUE UCP BORNIER DE DISTRIBUTION	
1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0	
Utilisateur Affaire : 457/6884 Createur	
Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD 5, rue Robert Esienne - Z.I Sud - 63360 GERZAT Tel : 04-73-24-13-99 Fax : 04-73-13-39-99	
PAR: LPY	
DESSINE LE: 23-04-98	

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

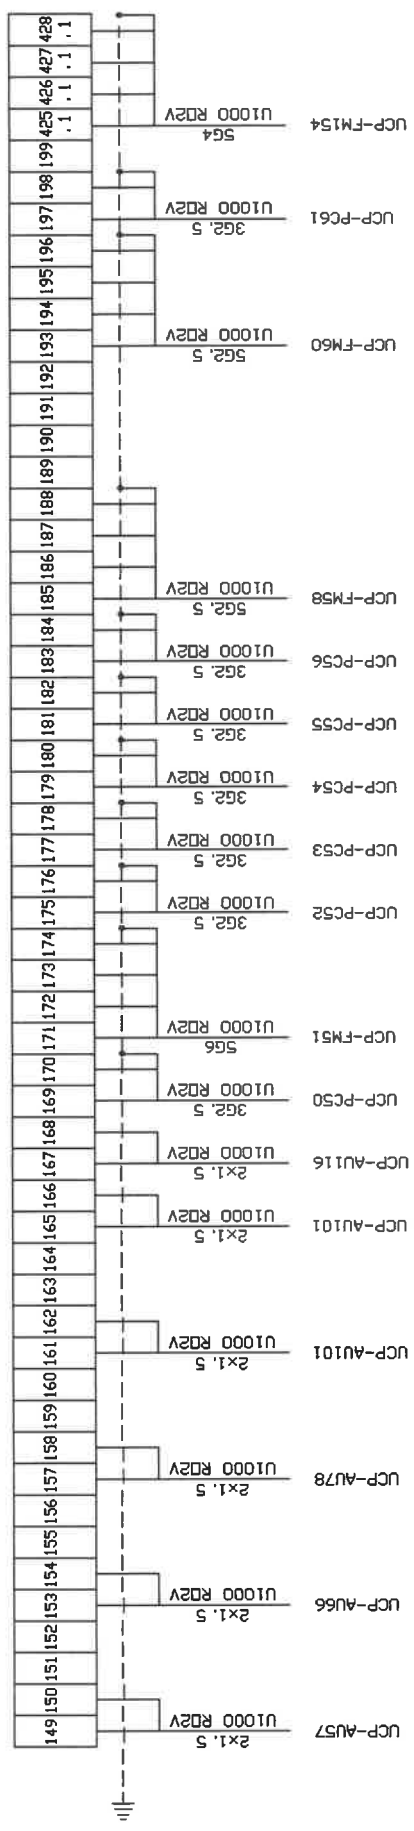

UCP-AU57	2x1.5	U1000 RD2V	149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 425 426 427 428
UCP-AU66	2x1.5	U1000 RD2V	
UCP-AU78	2x1.5	U1000 RD2V	
UCP-AU101	2x1.5	U1000 RD2V	
UCP-AU16	2x1.5	U1000 RD2V	
UCP-PC50	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-FM51	5x6	U1000 RD2V	
UCP-PC52	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-PC53	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-PC54	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-PC55	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-PC56	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-FM58	5x6	U1000 RD2V	
UCP-FM60	5x6	U1000 RD2V	
UCP-PC61	3x2.5	U1000 RD2V	
UCP-FM154	5x6	U1000 RD2V	

ARRET D'URGENCE PREPARATION FINITION 22

ARRET D'URGENCE PREPARATION VIANDE 26-31

ARRET D'URGENCE CUISINE RELAIS 32

ARRET D'URGENCE TRANCHAGE VIANDES 39

ARRET D'URGENCE TRANCHAGE VIANDES 39

ARRET D'URGENCE DESINFECTION 47

BASCULE ENCASTREE 02/02 ET 3 PC CT LIVRAISON

DECHIQUETEUR 05/03

PC 10/16A+T TRAITEMENT DECHETS 05

3 PC 10/16A+T ECO PESAGE 18

4 PC 10/16A+T OUVRE BOITES 19

2 PC 10/16A+T STERILISATEUR 20/05 21/02

PC 10/16A+T DECONDITIONNEMENT 20-21

M.A.L. ET F. 22/04

ESSOREUSES 22/09-22/01

3 PC 10/16A+T PREPARATION FINITION - 22 22/10

SAUTEUSE PATISSERIE DIET. ASSEMB.

Direction Regionale LYON

CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD

5, rue Robert Estienne - ZI Sud - 63380 GERZAT

Tel : 04-73-24-13-88 Fax : 04-73-13-39-59

DESSINE LE: 23-04-98

PAR: LPY

COFFRET ELECTRIQUE UCP

BORNIER DE DISTRIBUTION

NUMERO - INDICE

UCP-004 / H

FOLIO

53 / 54


1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0

Utilisateur

Affaire : 457/6884


Createur

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

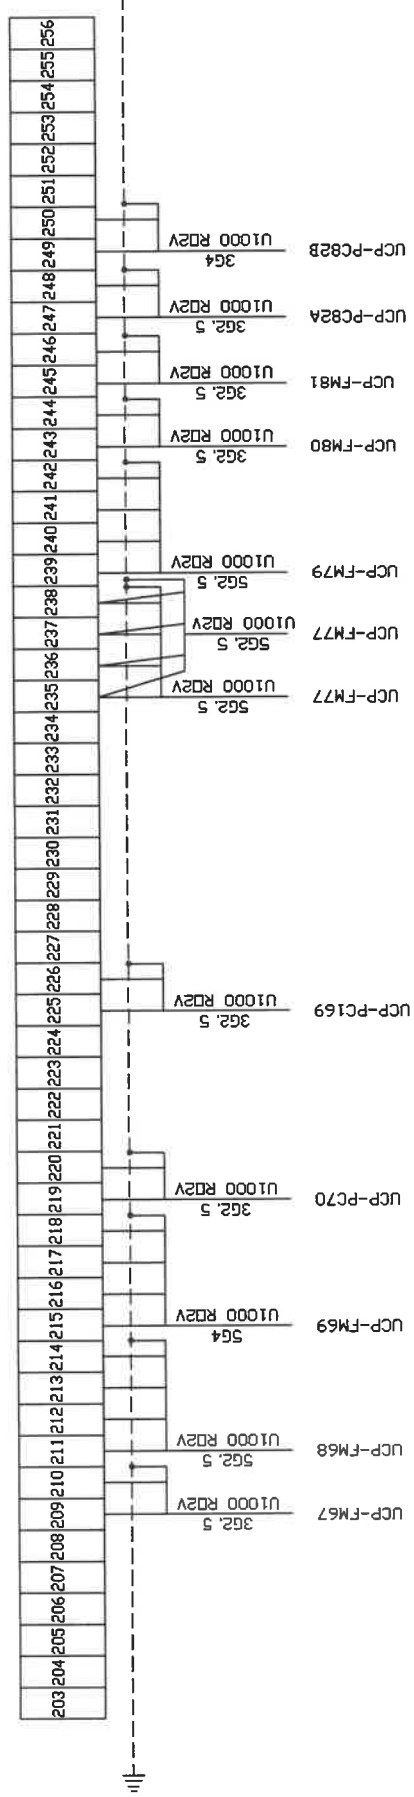

APPAREIL DOUBLE CLOCHE 31/08
BAC DESINFECTANT CHAUFFANT 26/02
BAC RETRACTION 31/08B
4 PC 10/16A+T PREPARATION FINITION 26 26/06
3 PC 10/16A+T DESINCTISEURS CNDROLE LIVRAISON
LAVE/BDTTES 30/03
LAVE/BDTTES 49
MEUBLE BAIN MARIE 32/15
PRISE POUR MEUBLE BM 32/15
FOUR 32/06 FRITEUSE 32/09 2 FEUX VIFS 32/12
4 PC 10/16A+T CUISINE RELAIS OFFICE 32/41
PC 2x20A+T ARMOIRE CHAUFFANTE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

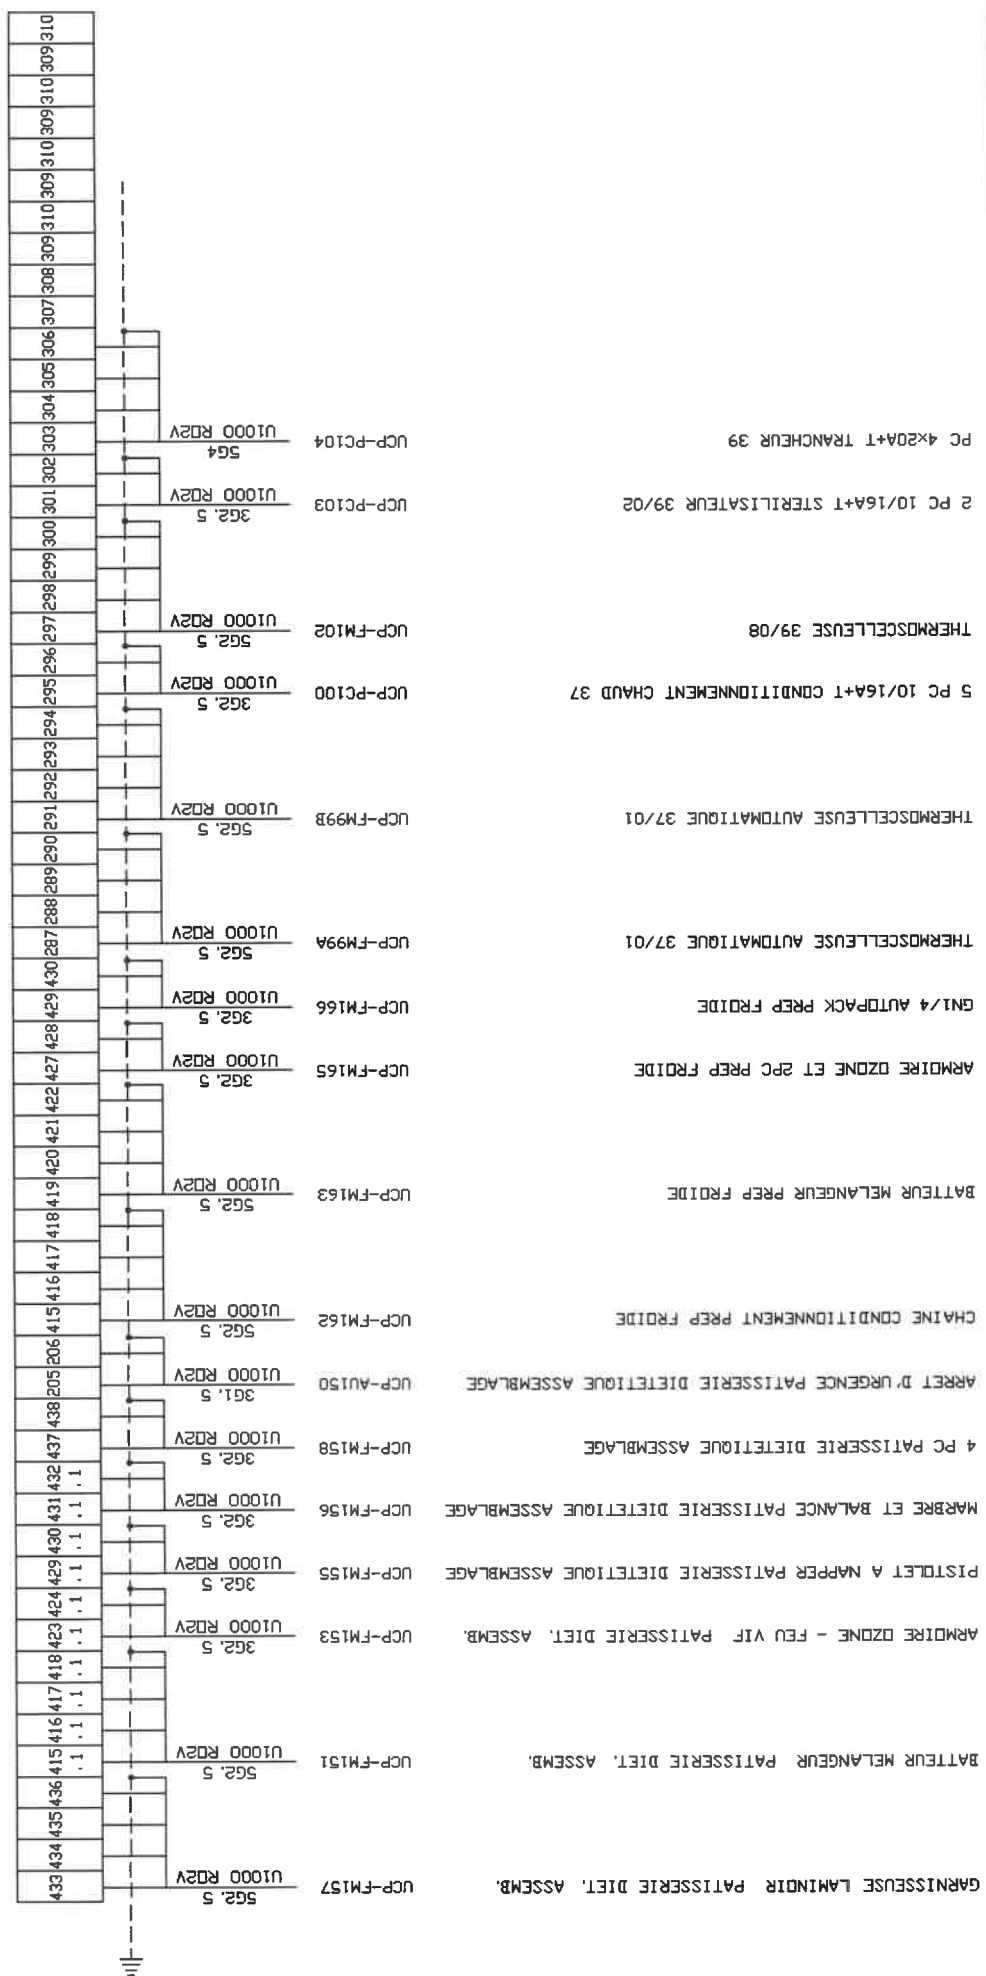

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
5, rue Robert Estienne - Z.I. Sud - 63360 GERZAT
Tel : 04-73-24-13-89 Fax : 04-73-13-38-99

DESSINE LE: 23-04-98

COFFRET ELECTRIQUE UCP
BORNIER DE DISTRIBUTION

Utilisateur
Affaire : 457/6884
Createur


NUMERO - INDICE
UCP-004 / H
FOLIO
55 / 56

1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 0 3 0 0

1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 0 3 0 0

PAR: LPY

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

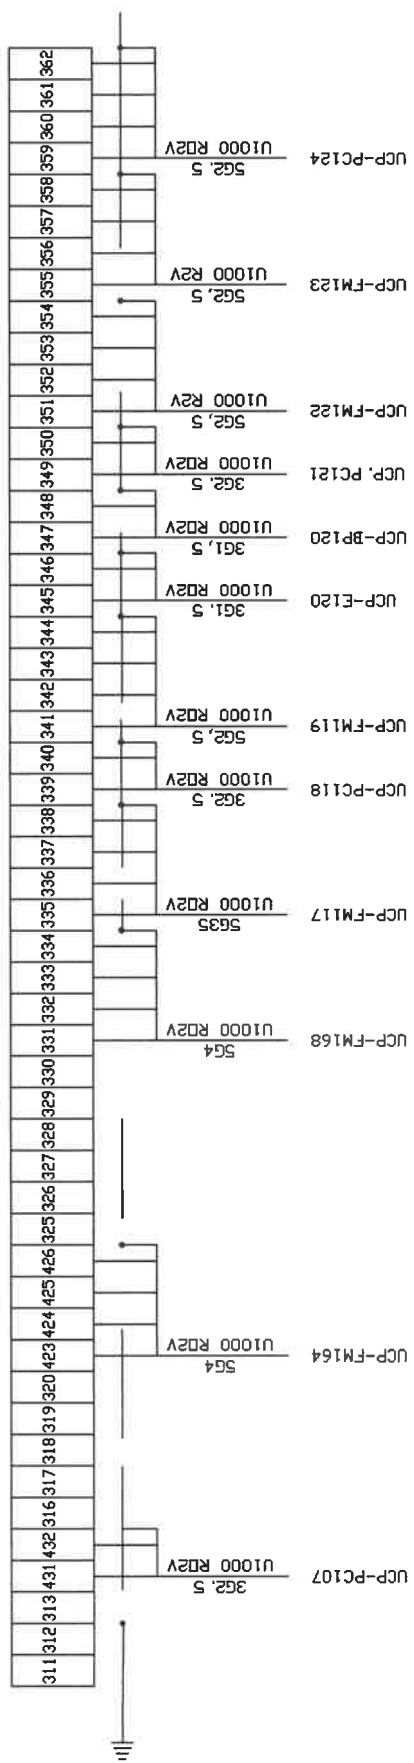

3 PC 10/16A+T CREMERIE 42

UCP-PC107 3G2, 5 U1000 RD2V

UCP-FM164 5G4 U1000 RD2V

CUTTER VERTICAL R60 PREP FROIDE CONDITIONNEMENT

ALIM LAVE PLATEAUX (LAVERIE CENTRALE)

UCP-FM168 5G4 U1000 RD2V

UCP-FM117 5G35 U1000 RD2V

2 PC 10/16A+T CASIERS CHARIDTS 47

UCP-PC118 3G2, 5 U1000 RD2V

UCP-FM119 5G2, 5 U1000 RD2V

ECLAIRAGE VIDE SANITAIRE

UCP-EI20 3G1, 5 U1000 RD2V

BOUON POUSSDIR

UCP-BP120 3G1, 5 U1000 RD2V

8 PC 10/16A+T VIDE SANITAIRE

UCP, PC121 3G2, 5 U1000 RD2V

2 PORTES AUTOMATIQUES

UCP-FM122 5G2, 5 U1000 RD2V

2 PORTES AUTOMATIQUES


UCP-FM123 5G2, 5 U1000 RD2V

PC10/16A+T ZONE EXPEDITION

UCP-PC124 5G2, 5 U1000 RD2V

CEGELEC Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD 5, rue Robert Etienne - Z.I Sud - 63360 CERZAT Tel : 04-73-24-13-89 Fax : 04-73-13-38-58	1 1 4 0 7 0 3 1 0 0 3 0 0										NUMERO - INDICE UCP-004 / H FOLIO 56 / 57		
	Affaire : 457/6884 Utilisateur Createur												COFFRET ELECTRIQUE UCP BORNIER DE DISTRIBUTION
DESSINE LE: 23-04-98 PAR: LPY													

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

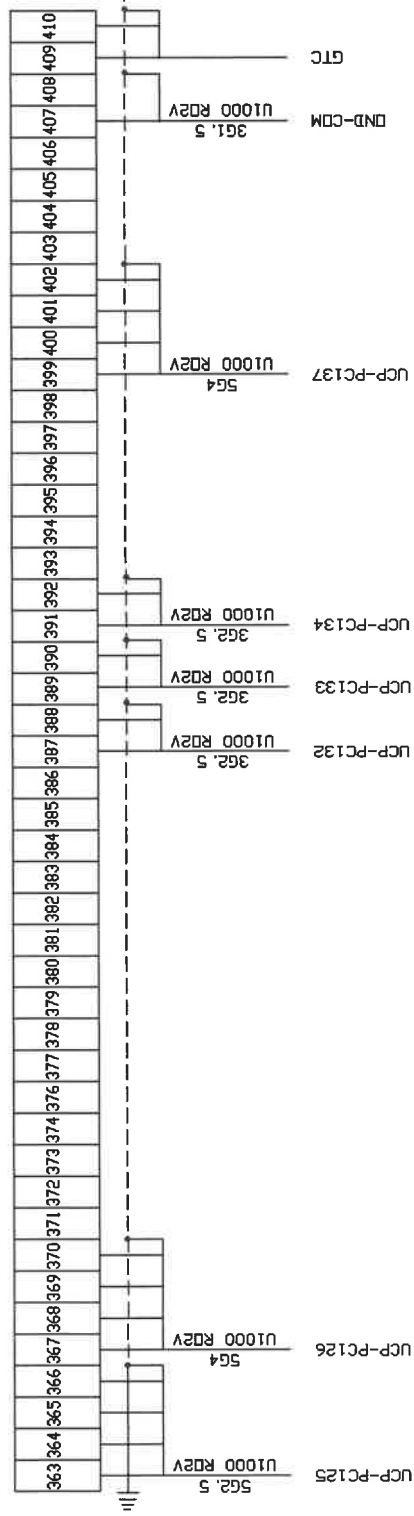

PC 10/16A+T ZONE EXPOSITION
MIXEUR MOBILE PC 4x20A+T
CHAUFFES BOTTES
CHAUFFES BOTTES
CHAUFFES BOTTES
CONDITIONNEMENT CHAUD PC 4x20A+T
VERS ARMOIRE DND-ADM (HORS SERVICE)
GTC

CEGELEC

Direction Regionale LYON

CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD

5, rue Robert Extenne - Z.I Sud - 63360 GERZAT

Tel : 04-75-24-13-00

Fax : 04-75-13-39-59

DESSINE LE: 23-04-98

PAR: LPY

1140703100300

Affaire : 457/6884

Utilisateur

Créateur

COFFRET ELECTRIQUE UCP

BORNIER DE DISTRIBUTION

NUMERO - INDICE

UCP-004 / H

FOLIO

57 / 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

