





FOLIO	IND.	DESIGNATION	FOLIO	IND.	DESIGNATION
1DIA1000	2	PAGE DE GARDE	1SCA1025		
1DIE1001	2	LISTE DES FOLIOS	1SCA1026		
1SCA1002	2	HOPITAL GENERAL / IMPLANTATION SOUS-SOL	1SCA1027		
1SCA1003	2	HOPITAL GENERAL / IMPLANTATION REZ DE CHAUSSEE	1SCA1028		
1SCA1004	2	HOPITAL GENERAL / IMPLANTATION 1ER ETAGE	1SCA1029		
1SCA1005	2	HOPITAL GENERAL / IMPLANTATION COMBLES	1SCA1030	2	LINGERIE-PHARMACIE / IMPLANTATION SOUS-SOL
1SCA1006			1SCA1031	2	LINGERIE-PHARMACIE / IMPLANTATION REZ DE CHAUSSEE
1SCA1007			1SCA1032		
1SCA1008			1SCA1033		
1SCA1009			1SCA1034		
1SCA1010			1SCA1035		
1SCA1011			1SCA1036		
1SCA1012			1SCA1037		
1SCA1013			1SCA1038		
1SCA1014			1SCA1039		
1SCA1015			1SCA1040	1	HOSPICE / IMPLANTATION SOUS-SOL
1SCA1016			1SCA1041	2	HOSPICE / IMPLANTATION REZ DE CHAUSSEE
1SCA1017			1SCA1042	2	HOSPICE / IMPLANTATION 1ER ETAGE
1SCA1018			1SCA1043	1	HOSPICE / IMPLANTATION 2EME ETAGE
1SCA1019			1SCA1044		
1SCA1020	2	MEDECINE / IMPLANTATION SOUS-SOL	1SCA1045		
1SCA1021	1	MEDECINE / IMPLANTATION REZ DE CHAUSSEE	1SCA1046		
1SCA1022	1	MEDECINE / IMPLANTATION COMBLES	1SCA1047		
1SCA1023			1SCA1048		
1SCA1024			1SCA1049		
			1SCA1050		


<b>CEGELEC</b> Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS 86, Rue Thuillier-Delambre - 80136 RIVERY Tél : 03.22.97.31.00      Fax : 03.22.97.31.31		CENTRE HOSPITALIER		LISTE DES FOLIOS		ENSEMBLE	
		MONTDIDIER		ECHELLE 1/-      INDICE DE MODIFICATION : 2 FOND DE PLAN : 1DIE1001.DWG      NOMS des FICHIERS DAO : DOSSIER AFFAIRE : 1DIE1001.DWG		Affaire N°731-1215 Plan N° 100	
						FOND VOR F6 01 02	



REPERAGE PIECES	
1	LOCAL IMPRIMERIE
2	STOCK PAPIER
3	SOUS STATION CHIR
4	AUTOCOM
5	BUREAU AMICAL
6	ARCHIVES JOURNAL OFFICIEL
7	PROTOXIE
8	GARAGE
9	SOUS STATION MATERNITE
10	ARCHIVES ADMINISTRATION
11	*
12	LOCAL TGBT
13	LINGE SALE MATERNITE
14	RESERVE PSM
15	GENERATEUR 1

REPERAGE PIECES	
16	LOCAL POUBELLE
17	RESERVE AMICAL
18	SOUS STATION RADIO
19	ANCIENNE ARCHIVES
20	LOCAL FEMME MENAGE
21	GENERATEUR 2
22	MACHINERIE ASC.OTIS
23	RESERVE SMUR
24	FOURNITURES HOTELIERE
25	LINGE SALE CHIR A
26	RESERVE PROD.ENTRETIENS
27	CIRCULATION COTE IMPRIMERIE
28	CIRCUL.COTE RES.JARDINIER
29	CIRCULATION FACE POUBELLES
30	RESERVE JARDINIER
31	ARCHIVES MEDICALES

LEGENDE	
	DETECTEUR OPTIQUE
	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
	REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
	SIRENE ( Ht 2.25m mini )
	VENTOUSE ( Hors fourniture )
	INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 12)

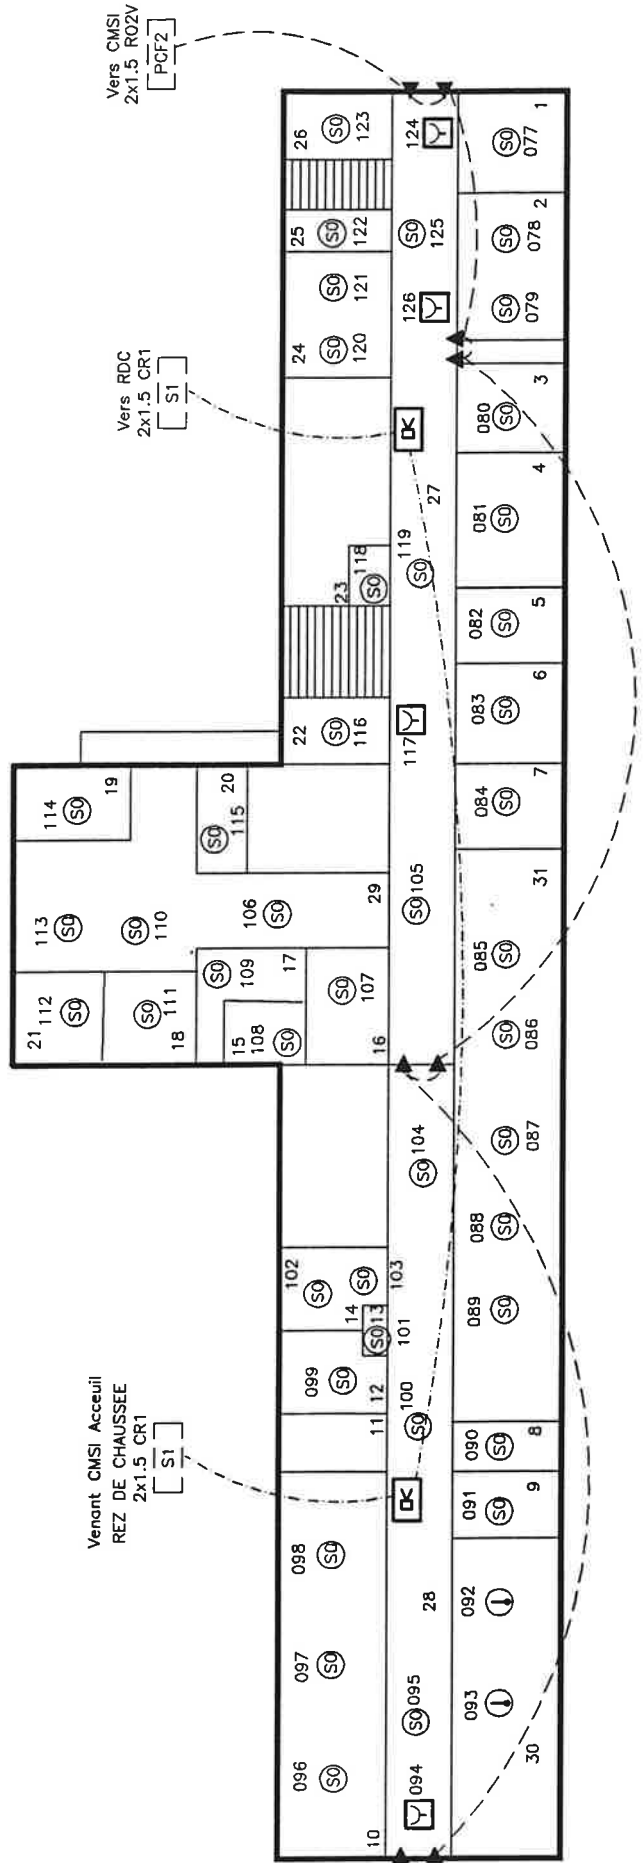

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

**CENTRE HOSPITALIER**

**MONTDIDIER**

**IMPLANTATION**

**SOUS-SOL**

ECHELLE 1/-

INDICE DE MODIFICATION : 2

NOMS des FICHIERS DAO

FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG DOSSIER AFFAIRE : ISCA1002.DWG

**HOPITAL GENERAL**

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

FOLIO 02

VOR Fo 03



# REPERAGE PIECES

- 1 ACCUEIL
- 2 \*
- 3 BUREAU GENICOLOGIE
- 4 CHAMBRE 1 MATERNITE
- 5 CHAMBRE 2 MATERNITE
- 6 CHAMBRE 3 MATERNITE
- 7 PREPACCOUCHEMENT
- 8 CHAMBRE 4 MATERNITE
- 9 CHAMBRE 5 MATERNITE
- 10 SALLE SOINS MATERNITE
- 11 CHAMBRE 6 MATERNITE
- 12 CHAMBRE 7 MATERNITE
- 13 CHAMBRE 8 MATERNITE
- 14 BUREAU SAGE FEMME
- 15 STERILISATION MATERNITE
- 16 SALLE ACCOUCHEMENT 2
- 17 SALLE ACCOUCHEMENT 1
- 18 SALLE REA MATERNITE
- 19 ENTREE EXT.MATERNITE
- 20 CHAMBRE 9 MATERNITE
- 21 CHAMBRE 10 MATERNITE
- 22 CHAMBRE 11 MATERNITE
- 23 CHAMBRE 12 MATERNITE
- 24 PREMATURES
- 25 OFFICE MATERNITE
- 26 LINGERIE/VIDOIR MATERNITE
- 27 RADIO 1
- 28 CHAMBRE NOIR
- 29 CHAMBRE CLAIRE
- 30 RADIO 2
- 31 RESERVE URGENCE
- 32 SALLE 2 URGENCE
- 33 SALLE 1 URGENCE
- 34 PHARMACIE URGENCE
- 35 SALLE 3 URGENCE
- 36 CIRCULATION URGENCE
- 37 CIRCULATION RADIO
- 38 ATTENTE RADIOLOGIE

# REPERAGE PIECES

- 39 BUREAU SURVEILLANTE
- 40 OFFICE
- 41 SALLE SOINS
- 42 CHIR
- 43 ORL
- 44 MEDECINE ANESTHESIE
- 45 NEUROLOGIE
- 46 DERMATOLOGIE
- 47 PEDIATRIE
- 48 PNEUMO
- 49 OPHTALMO
- 50 SALLE ECHOGRAPHIE
- 51 SECRETARIAT
- 52 SALLE D ATTENTE
- 53 CIRCULATION CONSULT.EXTERNE
- 54 CIRCULATION SAS MATER.RADIO
- 55 CIRCULATION MATERNITE

- LEGENDE**
- (SO) DETECTEUR OPTIQUE
  - (I) DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
  - (Y) DECLENCHEUR MANUEL ( HT 1.50m )
  - (8D) REPORT D'ALARME ( AXE HT 1.70m )
  - (D) SIRENE ( HT 2.25m mini )
  - (V) VENTOUSE ( Hors fourniture )
  - (IA) INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 10 & 11)
  - (A) ALARME GENERALE SELECTIVE ( HT 2.00m )

NON STOP ASCENSEUR  
LIAISON CMSI-MACHINERIE ( COMBLES )  
CR1 7G1.5 REPERE NS1

Venant Sous Sol  
2x1.5 CR1  
[ S1 ]

2x1.5 CR1

Vers 1er Etage  
2x1.5 CR1  
[ S1 ]

Vers 1er Etage  
3G1.5 ROZV  
1P9/10 SYS1  
[ RA1 ]

Vers CMSI  
2x1.5 ROZV  
[ PCF1 ]

Vers CMSI  
3G1.5 ROZV  
1P9/10 SYS1  
[ RA1 ]

[ BOUCLE 1 ]

CENTRALE DETECTION  
C.M.S.I

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thuillier-Delambre - 80136 RIVERY  
Tel : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
REZ DE CHAUSSEE

HOPITAL GENERAL

ECHELLE  
1/-

INDICE DE MODIFICATION : 2

Affaire N°731-1215

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG DOSSIER AFFAIRE : ISCA1003.DWG

Plan N° 100

FOUJ 03 04



## REPERAGE PIECES

- 1 CHAMBRE DE GARDE
- 2 RESERVE CHIRURGIE
- 3 \*
- 4 SALLE DE COURS
- 5 BUREAU MR LEMOINE
- 6 SURVEILLANTE CHIR
- 7 BUREAU MR CHARLIER
- 8 SALLE DE SOINS
- 9 \*
- 10 SECRETARIAT CHIR
- 11 \*
- 12 \*
- 13 SALLE DE SOINS REA
- 14 \*
- 15 SAS REA
- 16 \*
- 17 CHAMBRE 1 ETG
- 18 CHAMBRE 2 ETG
- 19 CHAMBRE 3 ETG
- 20 CHAMBRE 4 ETG
- 21 CHAMBRE 5 ETG
- 22 CHAMBRE 6 ETG
- 23 CHAMBRE 7 ETG
- 24 CHAMBRE 8 ETG
- 25 CHAMBRE 9 ETG
- 26 \*
- 27 CHAMBRE 10 LITS
- 28 CHAMBRE 11 ETG
- 29 CHAMBRE 12 ETG
- 30 CHAMBRE 14 ETG
- 31 CHAMBRE 15 ETG

## REPERAGE PIECES

- 32 CHAMBRE 16 ETG
- 33 CHAMBRE 17 ETG
- 34 SALLE DE SOINS ETG
- 35 \*
- 36 OFFICE ETG
- 37 BLOC 3
- 38 SAS ANESTHESIE
- 39 BLOC OS
- 40 STERILISATION BLOC
- 41 BLOC
- 42 PREPARATION BLOC
- 43 ANESTHESIE
- 44 DEPOT BLOC
- 45 HALL BLOC
- 46 HALL URGENCES BLOC
- 47 RESERVE CHIR A
- 48 VIDEOIRE CHIR A
- 49 VESTIAIRES BLOC
- 50 RESERVE CHIR A
- 51 SECRETARIAT URGENCES
- 52 BUREAU MR NATAN
- 53 \*
- 54 \*
- 55 CIRCULATION DEVANT VESTIAIRE
- 56 CIRCULATION HALL PRINCIPAL
- 57 CIRCULATION DEVANT BLOC
- 58 CIRCULATION CHIR B
- 59 CIRCULATION CHIR B

Venant RDC  
2x1.5 CR1

[S1]

Venant RDC  
3G1.5 ROZV  
1P9/10 SYS1

[RA1]

Vers Combles  
2x1.5 CR1

[S1]


Vers CMSI  
2x1.5 ROZV

[PCF3]

[BOUCLE 2]

## LEGENDE

- (SO) DETECTEUR OPTIQUE
- (1) DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
- (Y) DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
- (8D) REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
- (K) SIRENE ( Ht 2.25m mini )
- (V) VENTOUSE ( Hors fourniture )
- (IA) INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 13 & 14)
- (M) ALARME GENERALE SELECTIVE ( Ht 2.00m )

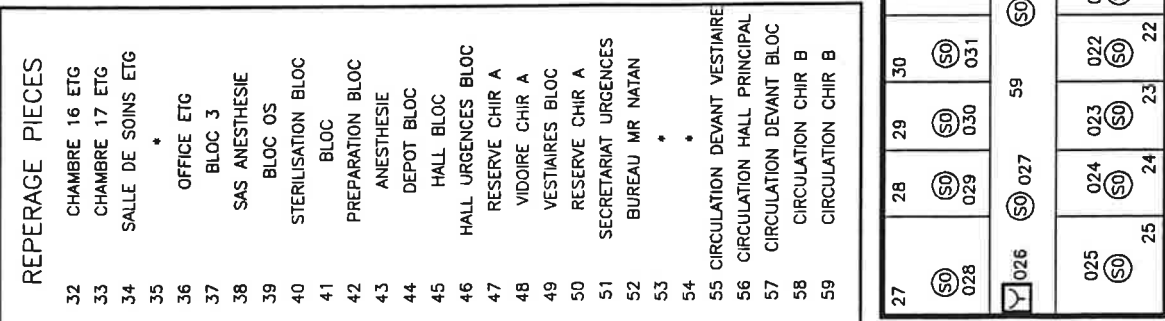

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
1ER ETAGE

ECHELLE  
1/-

INDICE DE MODIFICATION : 2

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG DOSSIER AFFAIRE : ISCA1004.DWG

HOPITAL GENERAL

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

FOLD VOR Fo 04 05



# REPERAGE PIECES

- 1 VESTIAIRES
- 2 CHAMBRE ETUDIANT 1 & 2
- 3 CHAMBRE ETUDIANT 3 & 4
- 4 CHAMBRE ETUDIANT 5
- 5 CHAMBRE ETUDIANT 6
- 6 CHAMBRE ETUDIANT 7
- 7 CHAMBRE ETUDIANT 11
- 8 CHAMBRE ETUDIANT 10
- 9 LOCAL POUBELLES
- 10 CHAMBRE ETUDIANT 9
- 11 CHAMBRE ETUDIANT 8
- 12 MACHINERIE ASCENSEUR CAMUS
- 13 COMBLES D
- 14 COMBLES C
- 15 COMBLES G
- 16 CIRCULATION DEVANT CHAMBRES

## NOTA


LES INDICATEURS D'ACTION  
MACHINERIE ASCENSEUR  
ET COMBLES SONT A POSITIONNER  
DANS LA CIRCULATION REP 16

## NON STOP ASCENSEUR

LIAISON CMSI-MACHINERIE ( COMBLES )  
CR1 7G1.5 REPERE NS1

## LEGENDE

- SO DETECTEUR OPTIQUE
- 1 DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
- Y DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
- 80< REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
- DK SIRENE ( Ht 2.25m mini )
- ▼ VENTOUSE ( Hors fourniture )
- IA INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 15)

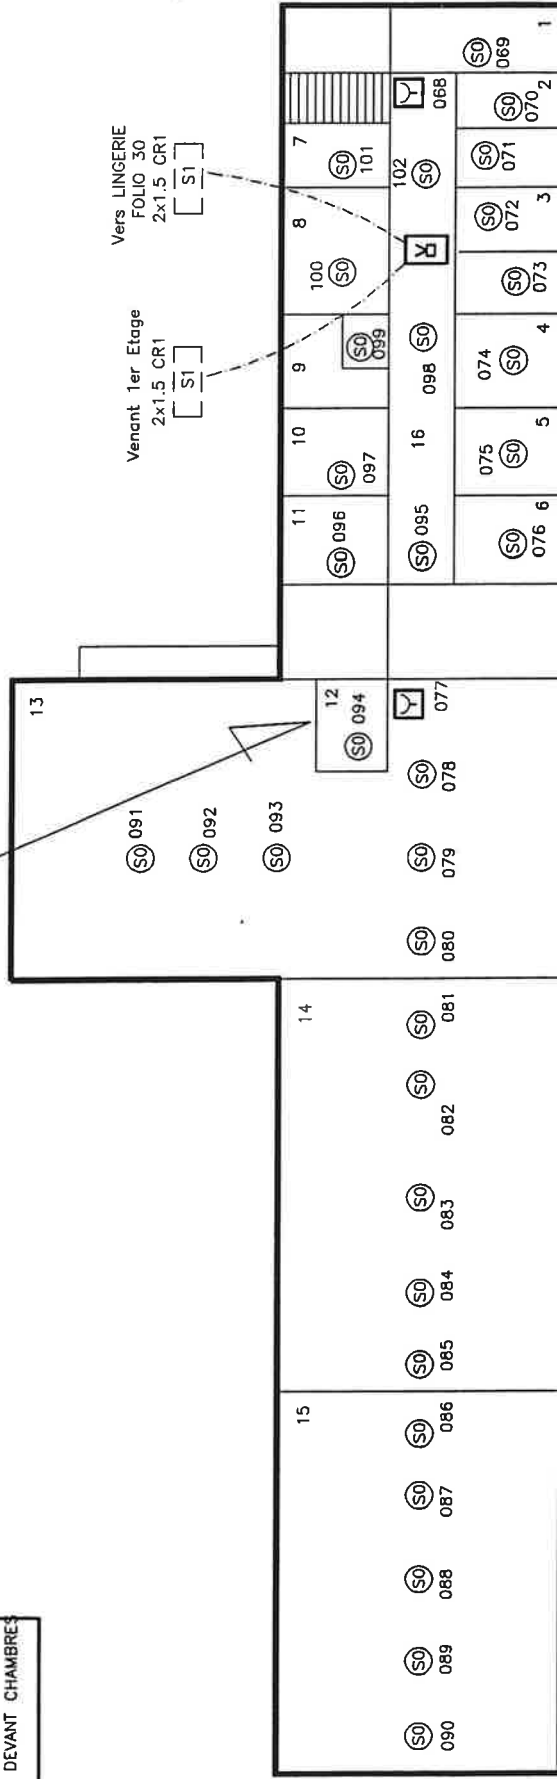

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
COMBLES

ECHELLE  
1/-

INDICE DE MODIFICATION : 2

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG DOSSIER AFFAIRE : ISCA1005.DWG

HOPITAL GENERAL

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

FOLIO  
NOR Fo  
05 20



# REPERAGE PIECES

- 1 MENUISERIE
- 2 VESTIAIRES
- 3 ARCHIVES
- 4 RESERVES
- 5 ATELIER ELEC
- 6 ATELIER JARDIN
- 7 LINGE SALE/ANCIEN O2
- 8 RESERVE BOIS
- 9 PEINTURE
- 10 RESERVES - ATELIER
- 11 RESERVES
- 12 BUREAU
- 13 ATELIER PLOMBIER
- 14 S/SOL LOCAL CROIX ROUGE
- 15 S/STATION CHAUFFAGE
- 16 RESERVE
- 17 LINGERIE
- 18 LOCAL POUBELLES
- 19 HALL ESCALIER
- 20 CIRCULATION D
- 21 CIRCULIANS.MED/HOPITAL

## LEGENDE

- SO DETECTEUR OPTIQUE
- ① DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
- Y DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
- BC REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
- DK SIRENE ( Ht 2.25m mini )
- ◀ VENTOUSE ( Hors fourniture )
- IA INDICATEUR D'ACTION ( Voir Folia 25 )


NON STOP ASCENSEUR  
LIAISON CMSI ( HOPITAL )-MACHINERIE ( COMBLES )  
CR1 5G1.5 REPERE NS2

Venant S/SOL ( Hopital )  
2x1.5 R02V

[ PCF2 ]

Vers RDC  
2x1.5 CR1  
[ S2 ]

Venant CMSI ( Hopital )  
2x1.5 CR1  
[ S2 ]

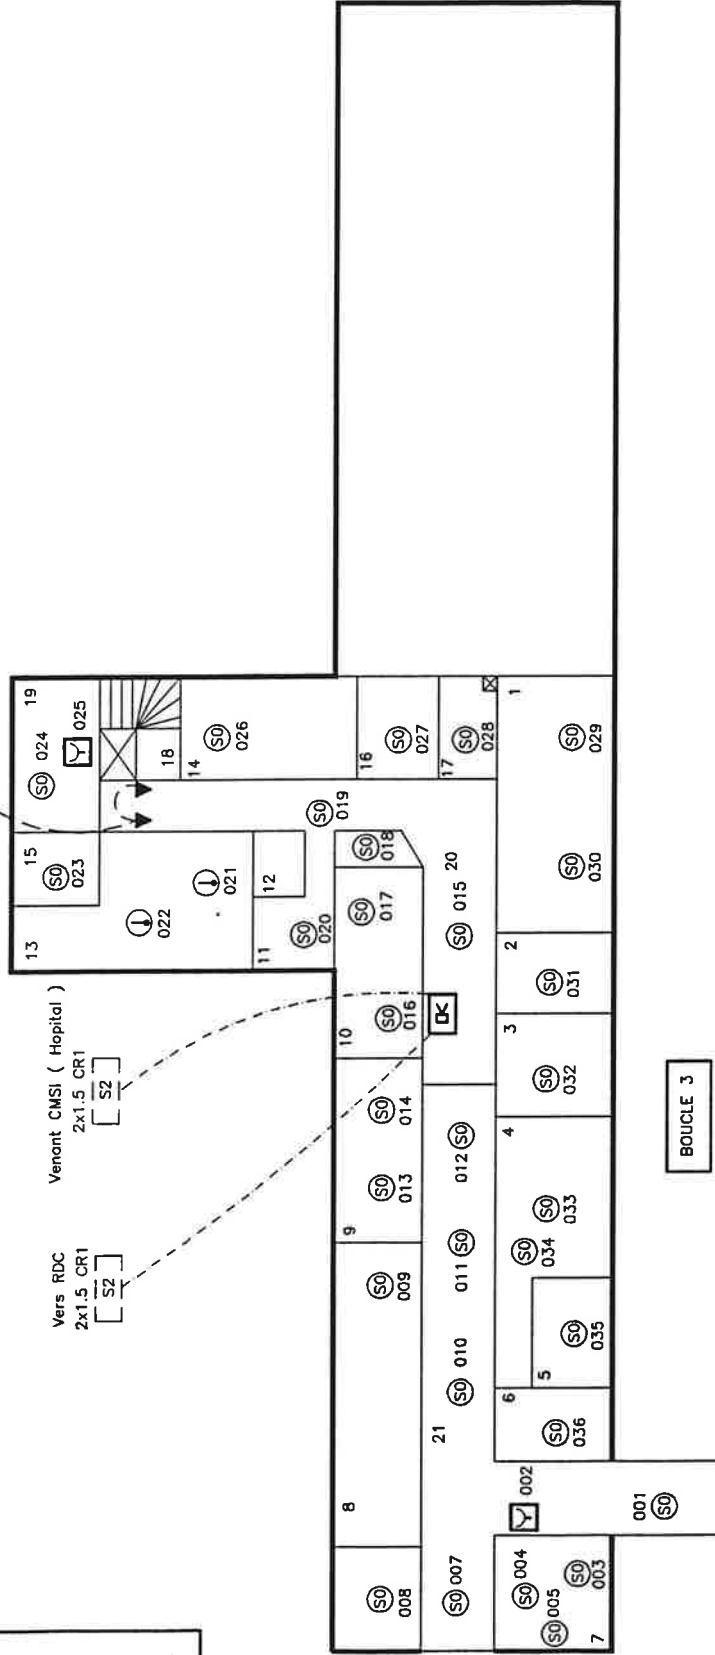

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
SOUS-SOL

MEDECINE

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

ECHELLE 1/- INDICE DE MODIFICATION : 2

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : 1SCA1001.DWG DOSSIER AFFAIRE : 1SCA1020.DWG

FOLIO 20 21











# REPERAGE PIECES


- 1 CHAMBRE
- 2 CHAMBRE
- 3 CHAMBRE
- 4 CHAMBRE
- 5 CHAMBRE
- 6 CHAMBRE
- 7 CHAMBRE
- 8 CHAMBRE
- 9 CHAMBRE
- 10 SALLE TRAVAIL
- 11 LINGE SALE
- 12 CHAMBRE
- 13 CHAMBRE
- 14 CHAMBRE
- 15 CHAMBRE
- 16 CHAMBRE
- 17 CHAMBRE
- 18 CHAMBRE
- 19 CHAMBRE 22
- 20 CHAMBRE 23
- 21 CHAMBRE 24
- 22 CHAMBRE 25
- 23 CHAMBRE 26
- 24 SALLE TELE
- 25 BUREAU INTERNE
- 26 LINGERIE
- 27 OFFICE
- 28 RESERVE
- 29 SALLE ENDOSCOPIE
- 30 SECRETARIAT MEDICINE
- 31 BUREAU MR GROSSET
- 32 BUREAU MR PHILIPPE
- 33 CIRCULATION ESCALIER
- 34 RESERVES
- 35 CIRCULATION ENTREE
- 36 SALLE D ATTENTE
- 37 LOCAL PRIVE
- 38 OFFICE
- 39 CHAMBRE 14
- 40 BUREAU INFRIMERIE

# REPERAGE PIECES

- 41 SALLE INTERNE
- 42 CHAMBRE 13
- 43 CHAMBRE 12
- 43 CHAMBRE 11
- 44 CHAMBRE 10
- 45 CHAMBRE 9
- 46 CIRCULATION DEVANT CH11
- 47 CIRCULATION CH9-14
- 48 CIRCULATION DEVANT CH14
- 49 CIRCULATION FACE CH 20
- 50 CIRCULATION DEVANT CH26
- 51 CIRCULATION DEVANT CH 23

## LEGENDE

-  DETECTEUR OPTIQUE
-  DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
-  DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
-  REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
-  SIRENE 5 ( Ht 2.25m mini )
-  VENTOUSE ( Hors fourniture )
-  INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 26 & 27)
-  ALARME GENERALE SELECTIVE ( Ht 2.00m )

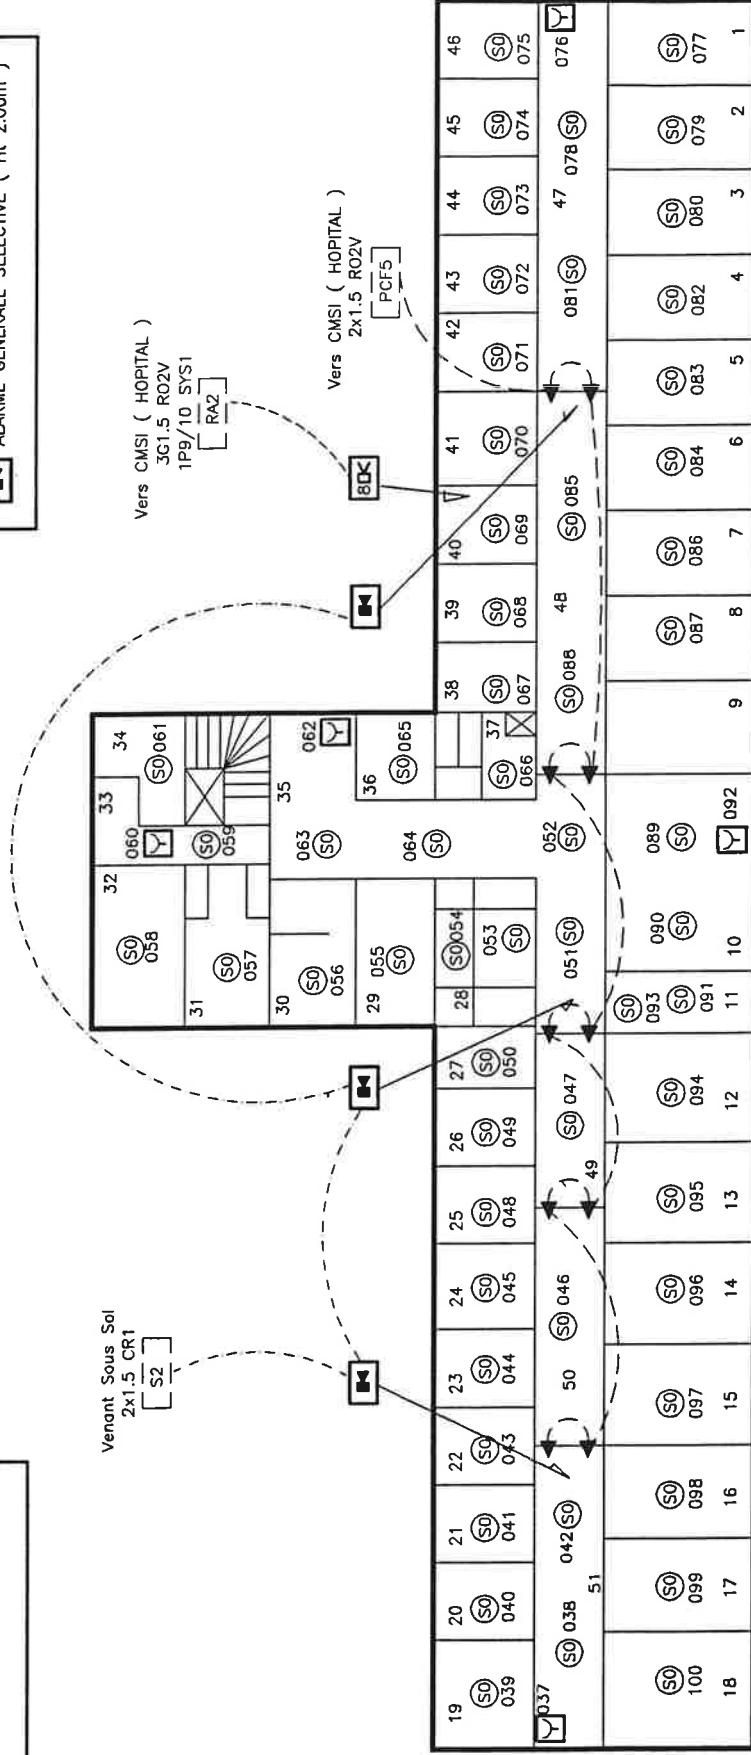

BOUCLE 3



**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
REZ DE CHUSSEE

ECHELLE 1/- INDICE DE MODIFICATION : 1

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG DOSSIER AFFAIRE : ISCA1021.DWG

MEDECINE

Affaire N°731-1215








Plan N° 100

FOUO 21

VOR Fo 22





REPERAGE PIECES	
1	COMBLES D
2	COMBLES C
3	COMBLES G
4	COMBLES H
5	MACHINERIE ASCENSEUR

LEGENDE	
	DETECTEUR OPTIQUE
	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
	REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
	SIRENE ( Ht 2.25m mini )
	VENTOUSE ( Hors fourniture )
	INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 28)

NOTA  
LES INDICATEURS D'ACTION  
MACHINERIE ASCENSEUR  
DANS LA CIRCULATION  
REZ DE CHAUSSEE  
REPERE 48 FACE A L'ASCENSEUR

NON STOP ASCENSEUR  
LIAISON CMSI ( HOPITAL )-MACHINERIE ( COMBLES )  
CR1 5G1.5 REPERE NS2

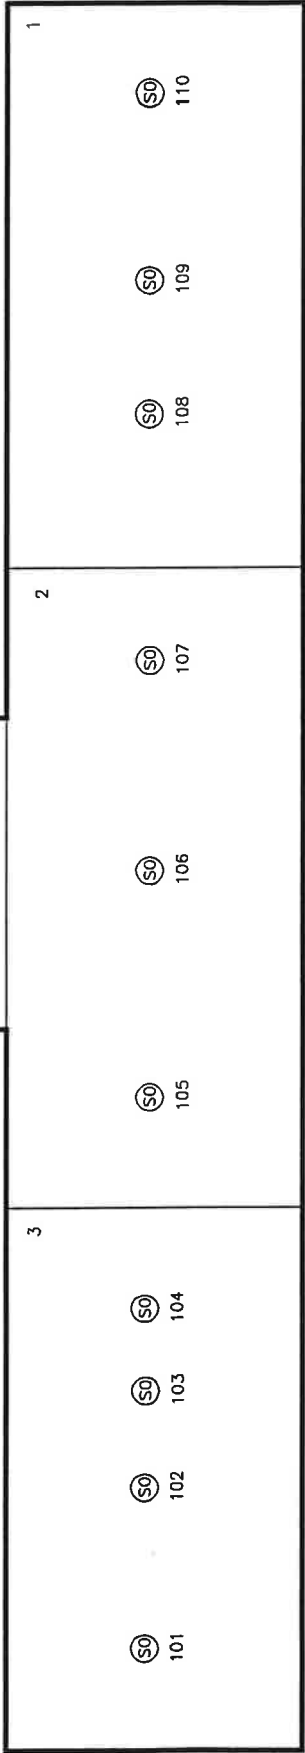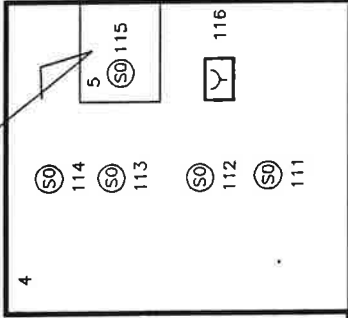

[ BOUCLE 3 ]








<div> <div>CEGELEC</div> <div>           Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS            86, Rue Thuillier-Delambre - 80136 RIVERY            Tél : 03.22.97.31.00    Fax : 03.22.97.31.31         </div> </div>	CENTRE HOSPITALIER		IMPLANTATIONS COMBLES	MEDECINE
	MONTDIDIER		<div> <div> <div>ECHELLE</div> <div>1/-</div> </div> <div> <div>INDICE DE MODIFICATION :</div> <div>1</div> </div> </div>	Affaire N°731-1215
			<div> <div>FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG</div> <div>NOMS des FICHIERS DAO</div> <div>DOSSIER AFFAIRE : ISCA1022.DWG</div> </div>	<div> <div>Plan N° 100</div> <div> <div>FOLIO</div> <div>22</div> <div>VORE Fo</div> <div>30</div> </div> </div>




# REPERAGE PIECES

- 1 RESERVE PHARMACIE
- 2 RESERVE PHARMACIE
- 3 RES.BOISSONS SS PHARMA.
- 4 .
- 5 .
- 6 .
- 7 RESERVE CHANGE SS LINGERIE
- 8 .
- 9 RES.ECONOMAS SS LINGERIE
- 10 .
- 11 .
- 12 .
- 13 CIRCULATION SS SOL
- 14 LOCAL ASCENSEUR OTIS
- 15 CIRCUL.FACE LOCAL ASC.

# LEGENDE

-  DETECTEUR OPTIQUE
-  DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
-  DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
-  REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
-  SIRENE ( Ht 2.25m mini )
-  VENTOUSE ( Hors fourniture )
-  INDICATEUR D'ACTION ( Voir Felio 35 )

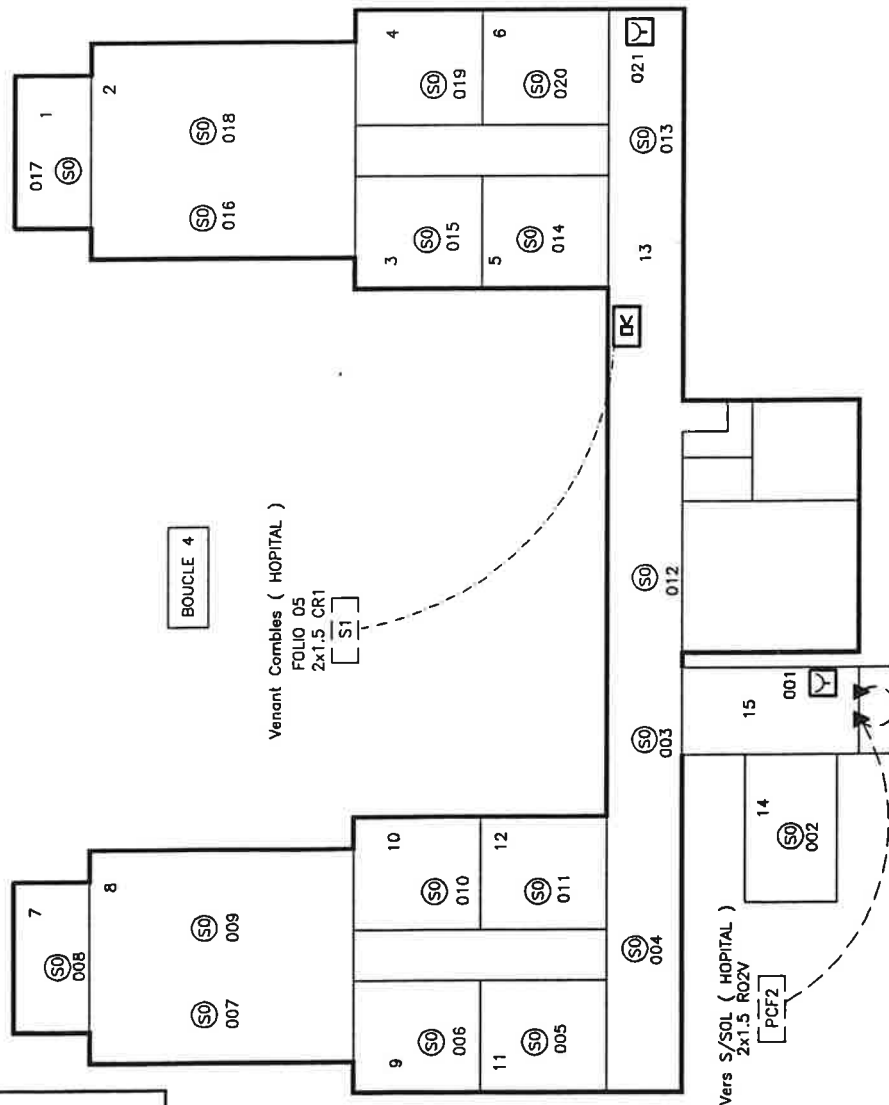

LINGERIE/PHARMACIE

IMPLANTATION  
SOUS-SOL

CENTRE HOSPITALIER

**CEGELEC**  
Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre - 80138 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

MONTDIDIER

ECHELLE  
1/-

INDICE DE MODIFICATION : 2

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG  
NOMS des FICHIERS DAO  
DOSSIER AFFAIRE : ISCA1030.DWG








FOLIO  
30 31




# REPERAGE PIECES

- 1 PHARMACIE
- 2 PHARMACIE
- 3 PHARMACIE
- 4 PHARMACIE
- 5 PHARMACIE
- 6 PHARMACIE
- 7 LINGERIE
- 8 LINGERIE
- 9 LINGERIE
- 10 LINGERIE
- 11 LINGERIE
- 12 LINGERIE
- 13 CIRCULATION

# LEGENDE

-  DETECTEUR OPTIQUE
-  DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
-  DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
-  REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
-  SIRENE ( Ht 2.25m mini )
-  VENTOUSE ( hors fourniture )
-  INDICATEUR D'ACTION ( Voir Folio 36 )

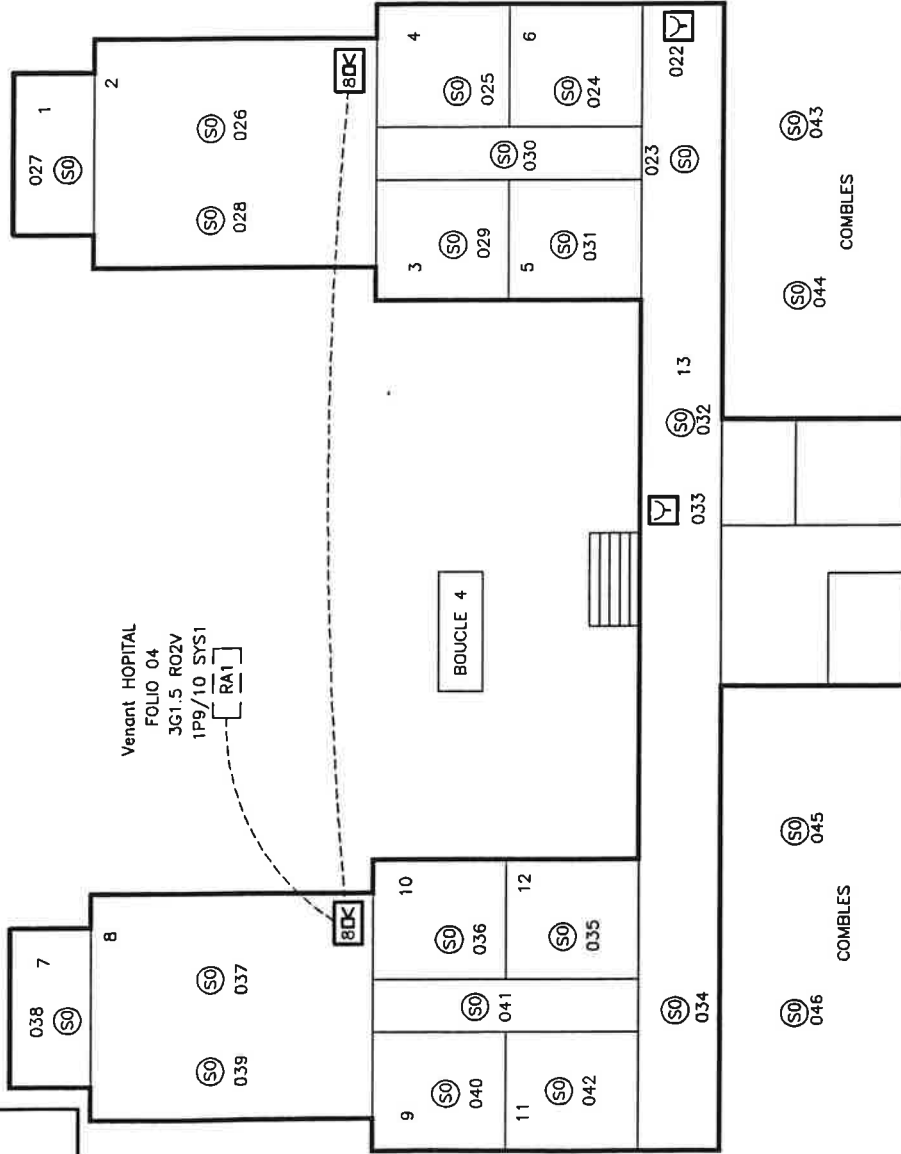

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST – Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delambre – 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
REZ DE CHUSSEE

ECHELLE 1/-  
INDICE DE MODIFICATION : 2  
NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG | DOSSIER AFFAIRE : ISCA1031.DWG

LINGERIE/PHARMACIE

Affaire N°731 – 1215


Plan N° 100

FOLIO 31  
NOR Fo 40



REPERAGE PIECES	
1	CIRCULATION
2	CIRCULATION
3	VIDE SANITAIRES
4	MACHINERIE ASCENSEUR
5	CIRCULATION
6	GROUPE FROID
7	CF VIANDES
8	CF SURGELES
9	CF FRAIS
10	ECONOMAT
11	CIRCULATION ECONOMAT
12	CIRCULATION
13	MACHINERIE MONTE CHARGE
14	CHAUFFERIE
15	***
16	***
17	***

LEGENDE	
	DETECTEUR OPTIQUE
	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
	REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
	SIRENE ( Ht 2.25m mini )
	VENTOUSE ( Hors fourniture )
	INDICATEUR D'ACTION ( Voir Folio 45 )
	ALARME GENERALE SELECTIVE ( Ht 2.00m )

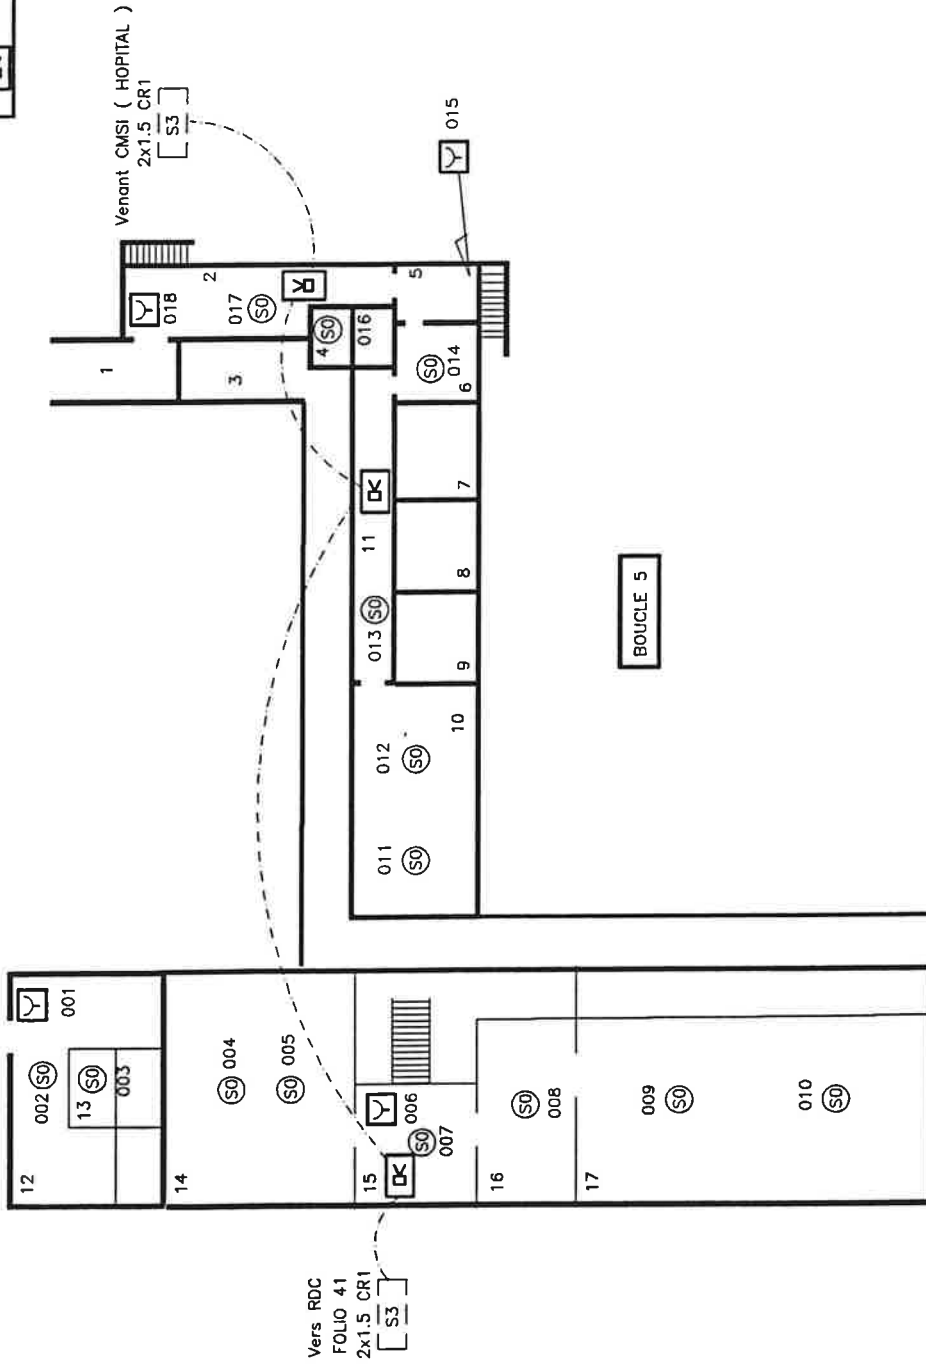

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
 86, Rue Thullier-Delambre - 80136 RIVERY  
 Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

**CENTRE HOSPITALIER**

**MONTDIDIER**

**IMPLANTATION**

**SOUS SOL**

ECHELLE 1/- INDICE DE MODIFICATION : 1

FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG | DOSSIER AFFAIRE : ISCA1040.DWG

**HOSPICE**

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

FOLIO 40 VOR Fo 41







# REPERAGE PIECES


- 1 \*
- 2 \*
- 3 SALLE DE CONFERENCE
- 4 VESTIAIRES
- 5 CHAMBRE 8 HOMME
- 6 CHAMBRE 7 HOMME
- 7 CHAMBRE 6 HOMME
- 8 PHARMACIE
- 9 RESERVE
- 10 SANITAIRES
- 11 CHAMBRE 5 HOMME
- 12 CHAMBRE 9 HOMME
- 13 CHAMBRE 10 HOMME
- 14 OFFICE
- 15 RESERVE
- 16 CHAMBRE 11 HOMME
- 17 CHAMBRE 12 HOMME
- 18 CHAMBRE 13 HOMME
- 19 BUREAU INFIRMIERE
- 20 \*
- 21 \*
- 22 \*
- 23 \*
- 24 CHAMBRE 1 HOMME
- 25 SALLE DE REPAS HOMME
- 26 SALLE TELE HOMME
- 27 LINGERIE
- 28 CH10 GD DORTOIR FEMME
- 29 CH9 GD DORTOIR FEMME
- 30 CH7&8 GD DORTOIR FEMME

# REPERAGE PIECES

- 31 CH6 GD DORTOIR FEMME
- 32 CH5 GD DORTOIR FEMME
- 33 CH4 GD DORTOIR FEMME
- 34 CH3 GD DORTOIR FEMME
- 35 CH2 GD DORTOIR FEMME
- 36 CH1 GD DORTOIR FEMME
- 37 BUREAU SURVEILLANTE
- 38 SALLE DE REPAS FEMME
- 39 CH7 PT DORTOIR FEMME
- 40 CH5 PT DORTOIR FEMME
- 41 CH3 PT DORTOIR FEMME
- 42 CH1 PT DORTOIR FEMME
- 43 LOCAL AIR CHAUD
- 44 \*
- 45 CH2 PT DORTOIR FEMME
- 46 CH4 PT DORTOIR FEMME
- 47 CH6 PT DORTOIR FEMME
- 48 SALON DE COIFFURE
- 49 CIRCUL PT DORTOIR FEMME
- 50 CIRCUL PT DORTOIR FEMME
- 51 CIRCUL GD DORTOIR FEMME
- 52 CIRCUL GD DORTOIR FEMME
- 53 CIRCULATION DORTOIR HOMME
- 54 CIRCULATION DORTOIR HOMME

## LEGENDE

- SO DETECTEUR OPTIQUE
- ① DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
- Y DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
- 8DK REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
- DK SIRENE ( Ht 2.25m mini )
- ▼ VENTOUSE ( Hors fourniture )
- IA INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 48-49)
- ALARME GENERALE SELECTIVE ( Ht 2.00m )

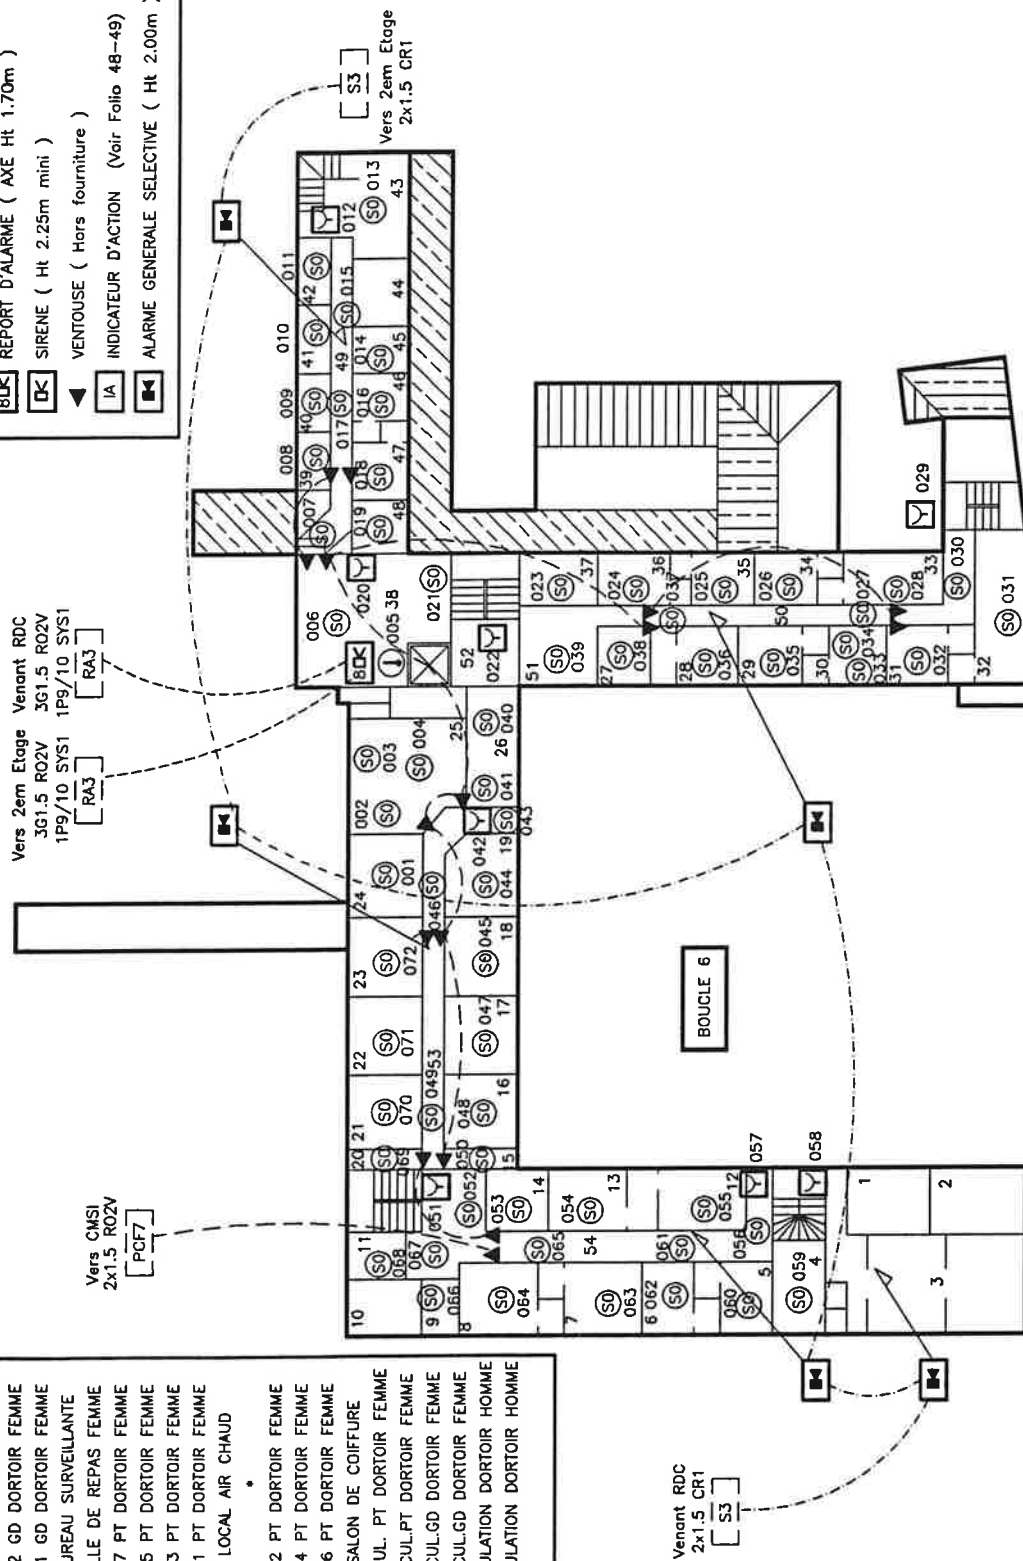

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
1ER ETAGE

HOSPICE

**CEGELEC**  
Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delaubert - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

INDICE DE MODIFICATION : 2

Affaire N° 731-1215

Plan N° 100

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : ISCA1001.DWG | DOSSIER AFFAIRE : ISCA1041.DWG

FOLD  
42  
43




# REPERAGE PIECES

- 1 LINGERIE HOSPICE
- 2 CH3 ETG2
- 3 CH4 ETG2
- 4 CH5 ETG2
- 5 CH6 ETG2
- 6 CH7 ETG2
- 7 CH11ETG2
- 8 CH10 ETG2
- 9 CH8 ETG2
- 10 CH9 ETG2
- 11 HALL CH INTERNAT
- 12 CH1 ETG2
- 13 CH1 ETG2
- 14 \*
- 15 COMBLES
- 16 \*
- 17 \*
- 18 CIRCUL.DEVANT TGBT
- 19 COMBLE TGBT HOSPICE
- 20 \*
- 21 \*
- 22 \*
- 23 COMBLES
- 24 \*
- 25 \*
- 26 CIRCULATION
- 27 CIRCULATION

- ## LEGENDE
- SO DETECTEUR OPTIQUE
  - ① DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
  - Y DECLENCHEUR MANUEL ( Ht 1.50m )
  - 8DK REPORT D'ALARME ( AXE Ht 1.70m )
  - DK SIRENE ( Ht 2.25m mini )
  - ▼ VENTOUSE ( Hors fourniture )
  - IA INDICATEUR D'ACTION (Voir Folio 50)

Venant 1er Etage  
3G1.5 RO2V  
1P9/10 SYS1  
[ RA3 ]

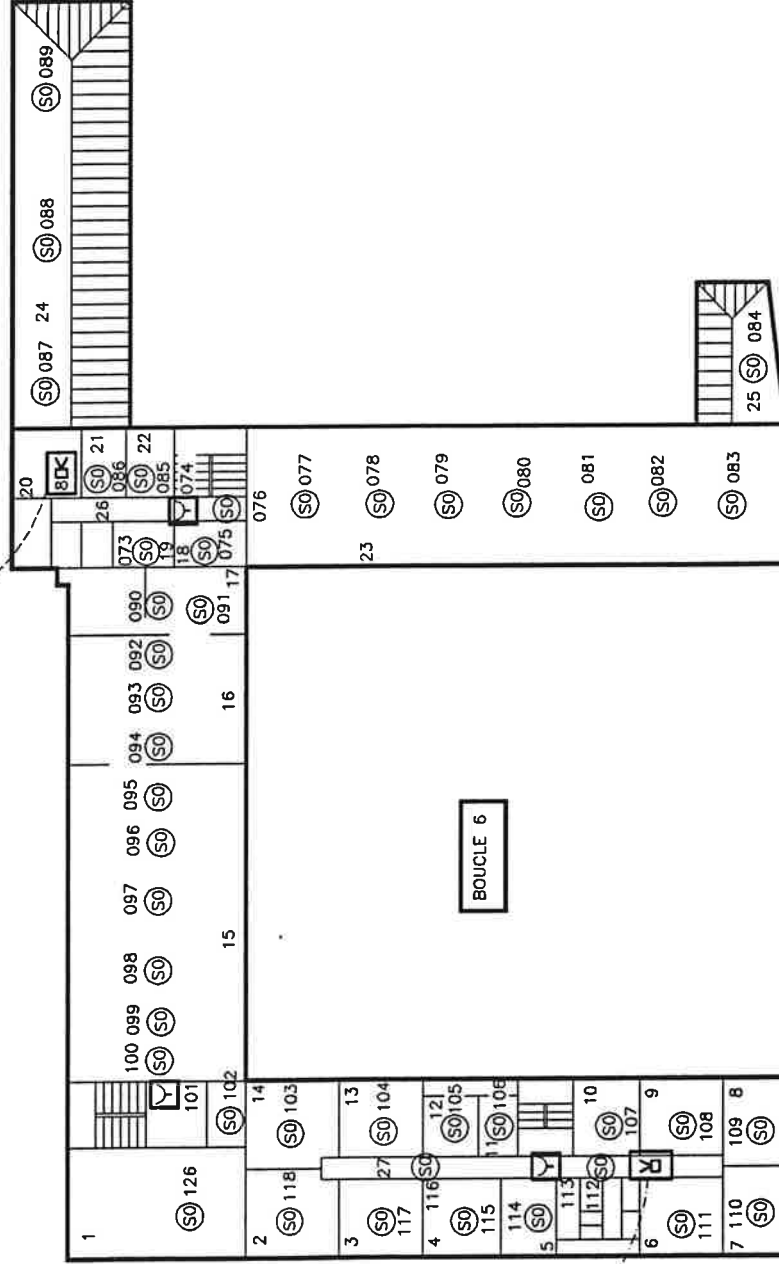

- SO 119
- SO 120
- SO 121
- SO 122 2x1.5 CR1
- SO 123
- SO 124
- SO 125

Vers RDC  
2x1.5 CR1  
[ S3 ]

**CEGELEC**

Direction Régionale NORD-EST - Agence d'AMIENS  
86, Rue Thullier-Delombre - 80136 RIVERY  
Tél : 03.22.97.31.00 Fax : 03.22.97.31.31

CENTRE HOSPITALIER

MONTDIDIER

IMPLANTATION  
2EME ETAGE

ECHELLE 1/- INDICE DE MODIFICATION : 1

Affaire N°731-1215

Plan N° 100

NOMS des FICHIERS DAO  
FOND DE PLAN : 1SCA1001.DWG | DOSSIER AFFAIRE : 1SCA1042.DWG

FOLIO 43