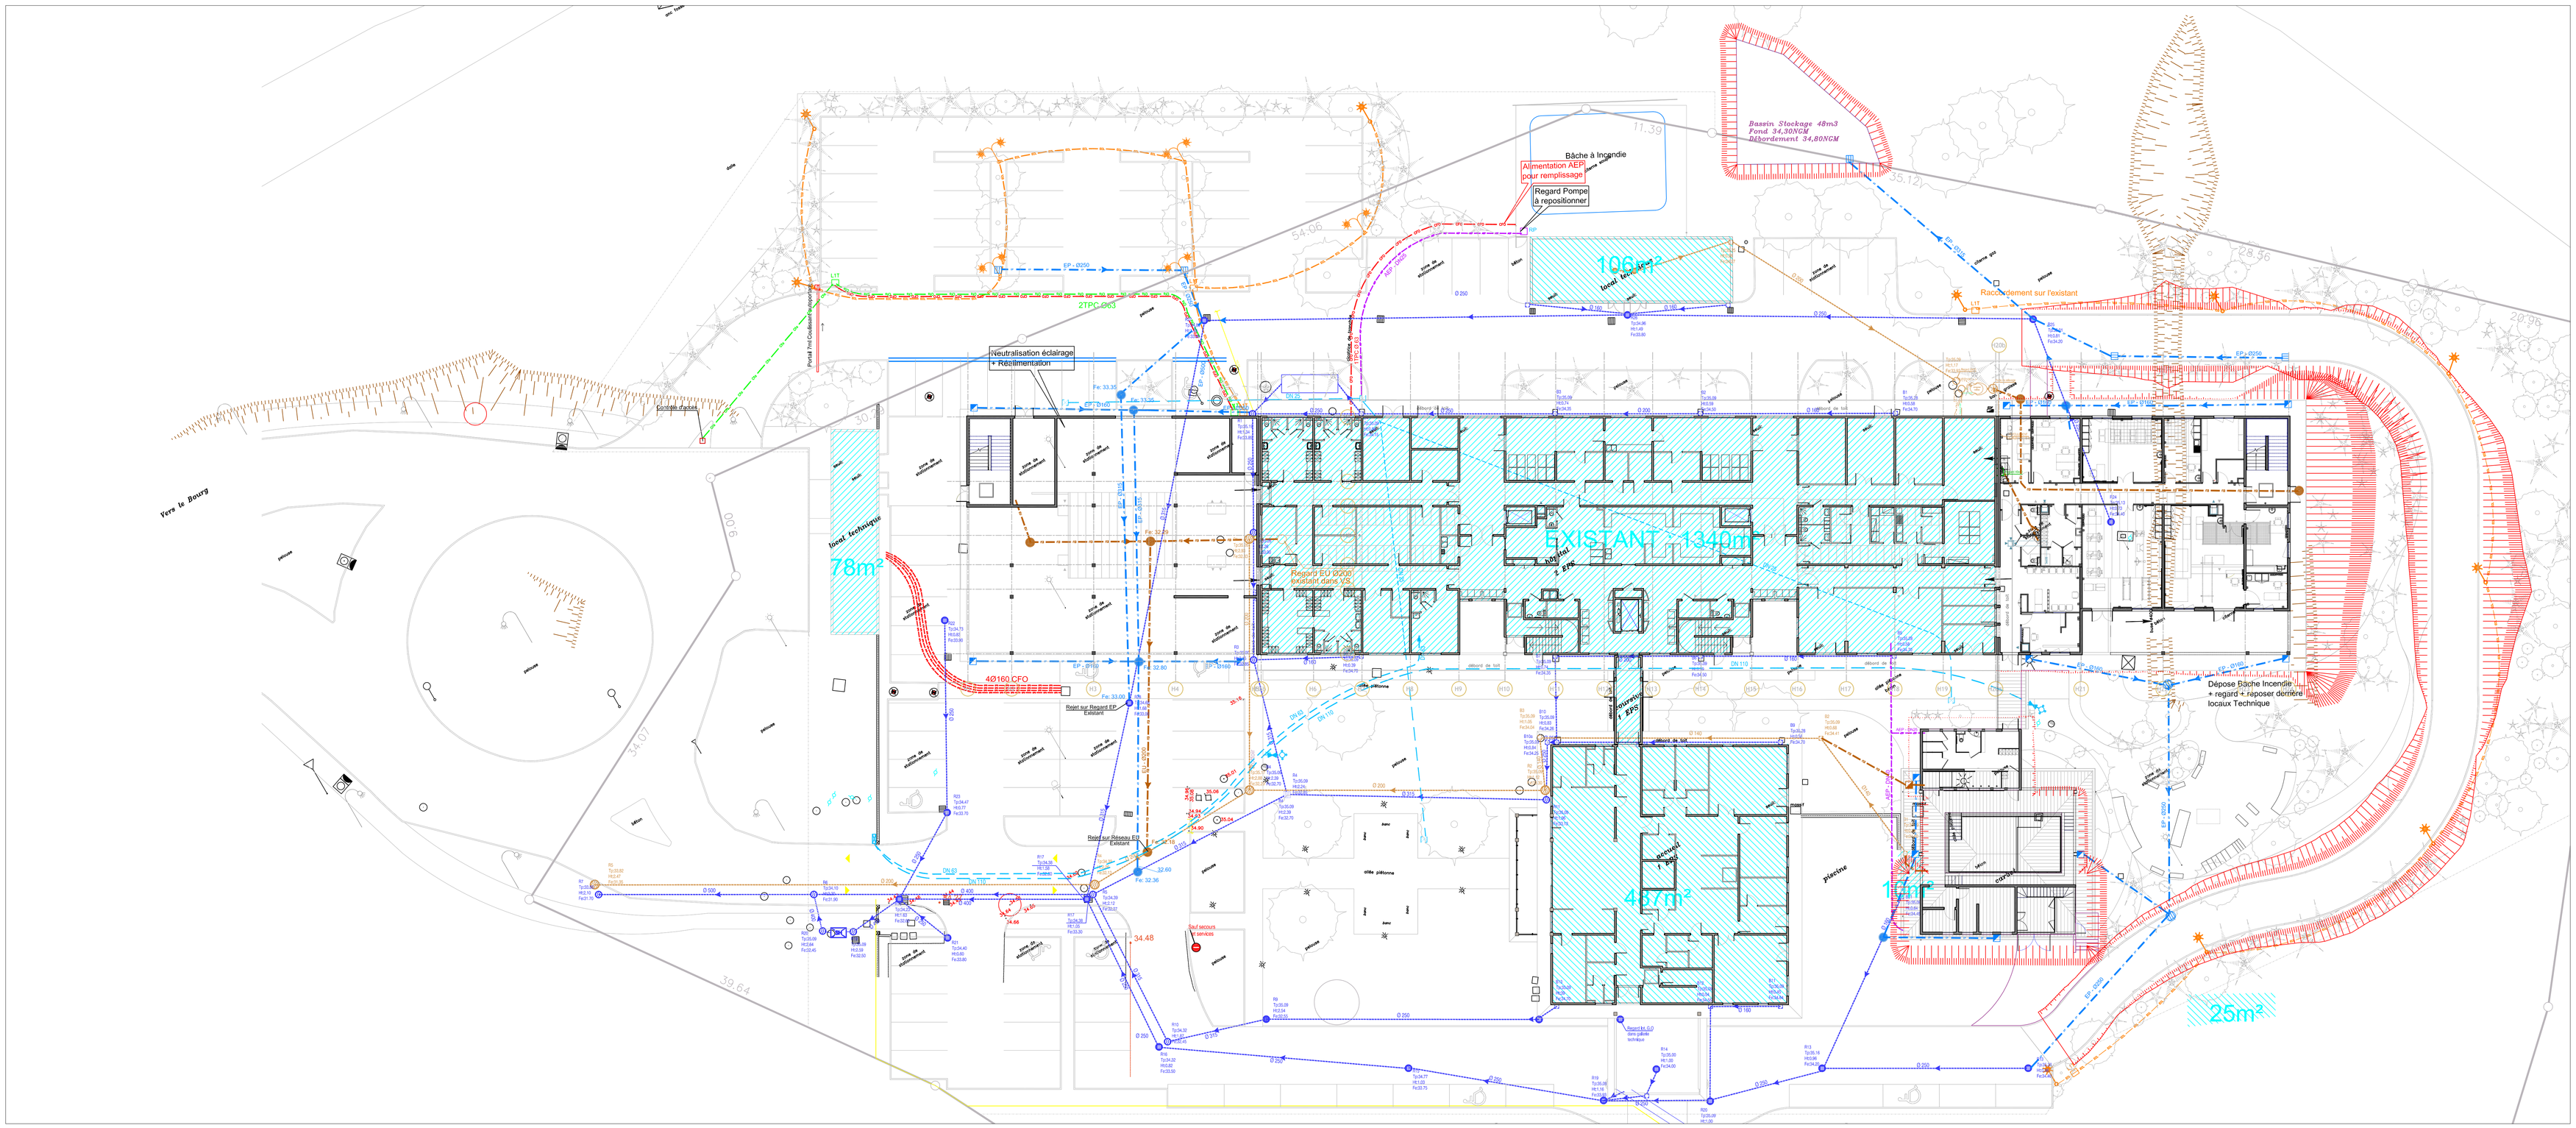
Bâche à Incendie
Alimentation AEP pour remplissage
Regard Pompe à repositionner
Bassin Stockage 48m3
Pond 34,30NGM
Débordement 34,80NGM
106m²
local Mécanique
Raccordement sur l'existant
Neutralisation éclairage + Réalimentation
2TPC Ø63
EP - Ø250
78m²
local technique
EXISTANT - 1340m²
Regard EU Ø1000 Existant dans VS
4Ø160 CFO
Raccordement sur Regard EP Existant
Dépose Bâche Incendie + regard + reposer derrière locaux Technique
45m²
15m²
25m²
Sauf secours + services
Fosse Fosses
Pente le Bourg
Piscine
Local technique
Local EPS
Vestiaires
Douches
Sanitaires
Local ménage
Local technique
Local Technique
Local Technique
Local