



**(Hors champ du code de la santé publique)**

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
<p>Localisation du ou des bâtiments :</p> <p>Département : ... <b>Nord</b></p> <p>Adresse : ..... <b>SN4</b></p> <p>Commune : ..... <b>59650 VILLENEUVE D ASCQ</b></p> <p>Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :</p> <p><b>, Lot numéro Non communiqué</b></p> <p>Année de construction :</p>	<p>Donneur d'ordre :</p> <p><b>PREVENTEC</b></p> <p><b>407 Rue Salvador Allende</b></p> <p><b>59120 LOOS</b></p> <p>Propriétaire :</p> <p><b>UNIVERSITE DE LILLE</b></p> <p><b>SN4</b></p> <p><b>59650 VILLENEUVE D ASCQ</b></p>

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :                      Rénovation / Réhabilitation : OUI                      Démolition : NON			

Nom et prénom de l'auteur du constat	<b>DESBONNET anthony</b>
N° de certificat de certification	<b>CPDI5644 le 01/07/2020</b>
Nom de l'organisme de certification	<b>I.Cert</b>
Organisme d'assurance professionnelle	<b>MS AMLIN</b>
N° de contrat d'assurance	<b>2024PIR00003/137</b>
Date de validité :	<b>31/01/2026</b>

~~Terbongget~~

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Nom du fabricant de l'appareil	<b>RITVERC</b>
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	<b>FEnX XCd9.06 / RTV-2235-10</b>
Nature du radionucléide	<b>Cd-109</b>
Date du dernier chargement de la source	<b>01/01/2021</b>



Activité à cette date et durée de vie de la source **370MBq**

**Tableau de recensement des travaux :**

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant

## 1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

## 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	<b>RITVERC</b>	
Modèle de l'appareil	<b>FEnX XCd9.06</b>	
N° de série de l'appareil	<b>RTV-2235-10</b>	
Nature du radionucléide	<b>Cd-109</b>	
Date du dernier chargement de la source	<b>01/01/2021</b>	Activité à cette date et durée de vie : <b>370MBq</b>
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	<b>N° DNPRX-LIL-2022-6611</b>	Nom du titulaire/signataire <b>BROUDIN THIBAUT</b>
	Date d'autorisation/de déclaration <b>07/06/2022</b>	Date de fin de validité (si applicable) <b>07/05/2026</b>
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	<b>BROUDIN THIBAUT</b>	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	<b>ANTHONY DESBONNET</b>	

#### Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
Etalonnage entrée	1	27/02/2025	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1745	27/02/2025	0,71 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	<b>Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse</b>
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

**Pièce 1,  
Pièce 2,  
Pièce 3,**

**Pièce 42,  
Pièce 43,  
Pièce 44,**

- Pièce 4,  
Pièce 5,  
Pièce 6,  
Pièce 7,  
Pièce 8,  
Pièce 9,  
Pièce 10,  
Pièce 11,  
Pièce 12,  
Pièce 13,  
Pièce 14,  
Pièce 15,  
Pièce 16,  
Pièce 17,  
Pièce 18,  
Pièce 19,  
Pièce 20,  
Pièce 21,  
Pièce 22,  
Pièce 23,  
Pièce 24,  
Pièce 25,  
Pièce 26,  
Pièce 27,  
Pièce 28,  
Pièce 29,  
Pièce 30,  
Pièce 31,  
Pièce 32,  
Pièce 33,  
Pièce 34,  
Pièce 35,  
Pièce 36,  
Pièce 37,  
Pièce 38,  
Pièce 39,  
Pièce 40,  
Pièce 41,

Pièce 45,  
Pièce 46,  
Pièce 47,  
Pièce 48,  
Pièce 49,  
Pièce 50,  
Pièce 51,  
Pièce 52,  
Pièce 53,  
Pièce 54,  
Pièce 55,  
Pièce 56,  
Pièce 57,  
Pièce 58,  
Pièce 59,  
Pièce 60,  
Pièce 61,  
Pièce 62,  
Pièce 63,  
Pièce 64,  
Pièce 65,  
Pièce 66,  
Pièce 67,  
Pièce 68,  
Pièce 69,  
Pièce 70,  
Pièce 71,  
Pièce 72,  
Pièce 73,  
Pièce 74,  
Pièce 75,  
Pièce 76,  
Pièce 77,  
Pièce 78,  
Pièce 79,  
Pièce 80,  
Pièce 81,  
Pièce 82,  
Pièce 83

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

### 3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

#### 3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l’auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire

L’auteur du constat tel que défini à l’Article 4 de l’Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb – Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l’auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb – Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L’auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l’accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’un portant ou le dormant d’une fenêtre, ...) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Pièce 1

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
2	Sol (mesure 1)	0,67	0
3	Sol (mesure 2)	0,30	0
4	Mur (partie basse)	0,00	0
5	Mur (partie haute)	0,65	0
6	Mur (au centre)	0,90	0
7	Plafond (mesure 1)	0,16	0
8	Plafond (mesure 2)	0,79	0
9	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
10	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,97	0

11	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
12	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,92	0
13	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,15	0
14	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
15	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,54	0
16	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
17	Porte (partie basse)	0,98	0
18	Porte (partie haute)	0,95	0
19	Huisserie Porte (partie basse)	0,46	0
20	Huisserie Porte (partie haute)	0,46	0
21	Plinthe (mesure 1)	0,18	0
22	Plinthe (mesure 2)	0,51	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 2

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
23	Sol (mesure 1)	0,02	0
24	Sol (mesure 2)	0,81	0
25	Mur (partie basse)	0,04	0
26	Mur (partie haute)	0,19	0
27	Mur (au centre)	0,94	0
28	Plafond (mesure 1)	0,14	0
29	Plafond (mesure 2)	0,96	0
30	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,30	0
31	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,43	0
32	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,94	0
33	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
34	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,05	0
35	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0



36	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,94	0
37	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
38	Porte (partie basse)	0,47	0
39	Porte (partie haute)	0,44	0
40	Huisserie Porte (partie basse)	0,43	0
41	Huisserie Porte (partie haute)	0,37	0
42	Plinthe (mesure 1)	0,78	0
43	Plinthe (mesure 2)	0,15	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 3

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
44	Sol (mesure 1)	0,22	0
45	Sol (mesure 2)	0,64	0
46	Mur (partie basse)	0,29	0
47	Mur (partie haute)	0,32	0
48	Mur (au centre)	0,00	0
49	Plafond (mesure 1)	0,88	0
50	Plafond (mesure 2)	0,00	0
51	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,83	0
52	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,47	0
53	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,47	0
54	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,71	0
55	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
56	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,47	0
57	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
58	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,35	0
59	Porte (partie basse)	0,05	0
60	Porte (partie haute)	0,87	0
61	Huisserie Porte (partie basse)	0,47	0
62	Huisserie Porte (partie haute)	0,41	0

63	Plinthe (mesure 1)	0,98	0
64	Plinthe (mesure 2)	0,58	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 4

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
65	Sol (mesure 1)	0,00	0
66	Sol (mesure 2)	0,55	0
67	Mur (partie basse)	0,79	0
68	Mur (partie haute)	0,90	0
69	Mur (au centre)	0,15	0
70	Plafond (mesure 1)	0,29	0
71	Plafond (mesure 2)	0,77	0
72	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
73	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,31	0
74	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
75	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,50	0
76	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,60	0
77	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,24	0
78	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,62	0
79	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,74	0
80	Porte (partie basse)	0,71	0
81	Porte (partie haute)	0,56	0
82	Huisserie Porte (partie basse)	0,91	0
83	Huisserie Porte (partie haute)	0,37	0
84	Plinthe (mesure 1)	0,01	0
85	Plinthe (mesure 2)	0,48	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 5

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
86	Sol (mesure 1)	0,00	0
87	Sol (mesure 2)	0,31	0





88	Mur (partie basse)	0,41	0
89	Mur (partie haute)	0,00	0
90	Mur (au centre)	0,16	0
91	Plafond (mesure 1)	0,35	0
92	Plafond (mesure 2)	0,05	0
93	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,85	0
94	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,69	0
95	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
96	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,38	0
97	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,42	0
98	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0
99	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,16	0
100	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0
101	Porte (partie basse)	0,61	0
102	Porte (partie haute)	0,88	0
103	Huisserie Porte (partie basse)	0,48	0
104	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
105	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
106	Plinthe (mesure 2)	0,74	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 6

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
107	Sol (mesure 1)	0,63	0
108	Sol (mesure 2)	0,65	0
109	Mur (partie basse)	0,23	0
110	Mur (partie haute)	0,00	0
111	Mur (au centre)	0,32	0
112	Plafond (mesure 1)	0,62	0
113	Plafond (mesure 2)	0,00	0
114	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,46	0
115	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,54	0

116	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,14	0
117	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,19	0
118	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,07	0
119	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
120	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
121	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,47	0
122	Porte (partie basse)	0,21	0
123	Porte (partie haute)	0,74	0
124	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
125	Huisserie Porte (partie haute)	0,62	0
126	Plinthe (mesure 1)	0,34	0
127	Plinthe (mesure 2)	0,35	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 7

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
128	Sol (mesure 1)	0,64	0
129	Sol (mesure 2)	0,56	0
130	Mur (partie basse)	0,36	0
131	Mur (partie haute)	0,70	0
132	Mur (au centre)	0,54	0
133	Plafond (mesure 1)	0,46	0
134	Plafond (mesure 2)	0,15	0
135	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,83	0
136	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
137	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,06	0
138	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,95	0
139	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,62	0
140	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0

141	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,63	0
142	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,43	0
143	Porte (partie basse)	0,70	0
144	Porte (partie haute)	0,59	0
145	Huisserie Porte (partie basse)	0,76	0
146	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
147	Plinthe (mesure 1)	0,12	0
148	Plinthe (mesure 2)	0,69	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 8

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
149	Sol (mesure 1)	0,66	0
150	Sol (mesure 2)	0,76	0
151	Mur (partie basse)	0,00	0
152	Mur (partie haute)	0,13	0
153	Mur (au centre)	0,65	0
154	Plafond (mesure 1)	0,87	0
155	Plafond (mesure 2)	0,00	0
156	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,57	0
157	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,22	0
158	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,63	0
159	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,86	0
160	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
161	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,60	0
162	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
163	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,43	0
164	Porte (partie basse)	0,00	0
165	Porte (partie haute)	0,63	0
166	Huisserie Porte (partie basse)	0,85	0
167	Huisserie Porte (partie haute)	0,16	0

168	Plinthe (mesure 1)	0,84	0
169	Plinthe (mesure 2)	<0,9	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 9

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
170	Sol (mesure 1)	0,92	0
171	Sol (mesure 2)	0,45	0
172	Mur (partie basse)	0,68	0
173	Mur (partie haute)	0,14	0
174	Mur (au centre)	0,00	0
175	Plafond (mesure 1)	0,72	0
176	Plafond (mesure 2)	0,00	0
177	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
178	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,13	0
179	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
180	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,51	0
181	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,19	0
182	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,49	0
183	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,19	0
184	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,30	0
185	Porte (partie basse)	0,18	0
186	Porte (partie haute)	0,42	0
187	Huisserie Porte (partie basse)	0,59	0
188	Huisserie Porte (partie haute)	0,29	0
189	Plinthe (mesure 1)	0,19	0
190	Plinthe (mesure 2)	0,87	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 10

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
191	Sol (mesure 1)	0,63	0
192	Sol (mesure 2)	0,00	0

193	Mur (partie basse)	0,06	0
194	Mur (partie haute)	0,83	0
195	Mur (au centre)	0,00	0
196	Plafond (mesure 1)	0,42	0
197	Plafond (mesure 2)	0,74	0
198	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
199	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,30	0
200	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,56	0
201	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,66	0
202	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,75	0
203	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,03	0
204	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,60	0
205	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,16	0
206	Porte (partie basse)	0,13	0
207	Porte (partie haute)	0,28	0
208	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
209	Huisserie Porte (partie haute)	0,96	0
210	Plinthe (mesure 1)	0,07	0
211	Plinthe (mesure 2)	0,16	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 11

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
212	Sol (mesure 1)	0,91	0
213	Sol (mesure 2)	0,82	0
214	Mur (partie basse)	0,79	0
215	Mur (partie haute)	0,33	0
216	Mur (au centre)	0,97	0
217	Plafond (mesure 1)	0,25	0
218	Plafond (mesure 2)	0,00	0
219	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,46	0
220	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,33	0



221	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,24	0
222	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04	0
223	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
224	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,63	0
225	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,13	0
226	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,23	0
227	Porte (partie basse)	0,77	0
228	Porte (partie haute)	0,39	0
229	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
230	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
231	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
232	Plinthe (mesure 2)	0,05	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 12

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
233	Sol (mesure 1)	0,54	0
234	Sol (mesure 2)	0,73	0
235	Mur (partie basse)	0,54	0
236	Mur (partie haute)	0,26	0
237	Mur (au centre)	0,00	0
238	Plafond (mesure 1)	0,00	0
239	Plafond (mesure 2)	0,00	0
240	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
241	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
242	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
243	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
244	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,70	0
245	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,69	0



246	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,92	0
247	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,16	0
248	Porte (partie basse)	0,70	0
249	Porte (partie haute)	0,38	0
250	Huisserie Porte (partie basse)	0,72	0
251	Huisserie Porte (partie haute)	0,72	0
252	Plinthe (mesure 1)	0,90	0
253	Plinthe (mesure 2)	0,00	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 13

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
254	Sol (mesure 1)	0,50	0
255	Sol (mesure 2)	0,85	0
256	Mur (partie basse)	0,46	0
257	Mur (partie haute)	0,14	0
258	Mur (au centre)	0,84	0
259	Plafond (mesure 1)	0,36	0
260	Plafond (mesure 2)	0,55	0
261	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,41	0
262	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,32	0
263	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,10	0
264	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,43	0
265	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,37	0
266	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
267	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
268	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
269	Porte (partie basse)	0,00	0
270	Porte (partie haute)	0,00	0
271	Huisserie Porte (partie basse)	0,40	0
272	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0

273	Plinthe (mesure 1)	0,80	0
274	Plinthe (mesure 2)	0,57	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 14

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
275	Sol (mesure 1)	0,56	0
276	Sol (mesure 2)	0,78	0
277	Mur (partie basse)	0,98	0
278	Mur (partie haute)	0,96	0
279	Mur (au centre)	0,33	0
280	Plafond (mesure 1)	0,87	0
281	Plafond (mesure 2)	0,00	0
282	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
283	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,18	0
284	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,19	0
285	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,98	0
286	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,26	0
287	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,37	0
288	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,19	0
289	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
290	Porte (partie basse)	0,55	0
291	Porte (partie haute)	0,57	0
292	Huisserie Porte (partie basse)	0,36	0
293	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
294	Plinthe (mesure 1)	0,61	0
295	Plinthe (mesure 2)	0,28	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 15

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
296	Sol (mesure 1)	0,59	0
297	Sol (mesure 2)	0,88	0



298	Mur (partie basse)	0,87	0
299	Mur (partie haute)	0,38	0
300	Mur (au centre)	0,00	0
301	Plafond (mesure 1)	0,69	0
302	Plafond (mesure 2)	0,76	0
303	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
304	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,86	0
305	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
306	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0
307	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0
308	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,87	0
309	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08	0
310	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
311	Porte (partie basse)	0,90	0
312	Porte (partie haute)	0,44	0
313	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
314	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
315	Plinthe (mesure 1)	0,58	0
316	Plinthe (mesure 2)	0,81	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 16

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
317	Sol (mesure 1)	0,79	0
318	Sol (mesure 2)	0,85	0
319	Mur (partie basse)	0,26	0
320	Mur (partie haute)	0,19	0
321	Mur (au centre)	0,74	0
322	Plafond (mesure 1)	0,96	0
323	Plafond (mesure 2)	0,13	0
324	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,85	0
325	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,31	0



326	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0
327	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,73	0
328	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
329	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,70	0
330	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,67	0
331	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12	0
332	Porte (partie basse)	0,12	0
333	Porte (partie haute)	0,39	0
334	Huisserie Porte (partie basse)	0,12	0
335	Huisserie Porte (partie haute)	0,83	0
336	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
337	Plinthe (mesure 2)	0,30	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 17

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
338	Sol (mesure 1)	0,18	0
339	Sol (mesure 2)	0,71	0
340	Mur (partie basse)	0,63	0
341	Mur (partie haute)	0,16	0
342	Mur (au centre)	0,00	0
343	Plafond (mesure 1)	0,38	0
344	Plafond (mesure 2)	0,45	0
345	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,91	0
346	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,18	0
347	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
348	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07	0
349	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,93	0
350	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,05	0

351	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
352	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,75	0
353	Porte (partie basse)	0,83	0
354	Porte (partie haute)	0,07	0
355	Huisserie Porte (partie basse)	0,73	0
356	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
357	Plinthe (mesure 1)	0,48	0
358	Plinthe (mesure 2)	0,27	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 18

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
359	Sol (mesure 1)	0,76	0
360	Sol (mesure 2)	0,21	0
361	Mur (partie basse)	0,96	0
362	Mur (partie haute)	0,00	0
363	Mur (au centre)	0,74	0
364	Plafond (mesure 1)	0,56	0
365	Plafond (mesure 2)	0,77	0
366	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,31	0
367	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,68	0
368	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,41	0
369	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
370	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,57	0
371	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
372	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,19	0
373	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,47	0
374	Porte (partie basse)	0,56	0
375	Porte (partie haute)	0,60	0
376	Huisserie Porte (partie basse)	0,26	0
377	Huisserie Porte (partie haute)	0,14	0

378	Plinthe (mesure 1)	0,59	0
379	Plinthe (mesure 2)	0,19	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 19

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
380	Sol (mesure 1)	0,76	0
381	Sol (mesure 2)	0,62	0
382	Mur (partie basse)	0,00	0
383	Mur (partie haute)	0,57	0
384	Mur (au centre)	0,00	0
385	Plafond (mesure 1)	0,73	0
386	Plafond (mesure 2)	0,75	0
387	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,43	0
388	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,40	0
389	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,78	0
390	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,16	0
391	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,60	0
392	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,98	0
393	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,26	0
394	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,34	0
395	Porte (partie basse)	0,03	0
396	Porte (partie haute)	0,13	0
397	Huisserie Porte (partie basse)	0,81	0
398	Huisserie Porte (partie haute)	0,69	0
399	Plinthe (mesure 1)	0,20	0
400	Plinthe (mesure 2)	0,81	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 20

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
401	Sol (mesure 1)	0,17	0
402	Sol (mesure 2)	0,29	0



403	Mur (partie basse)	0,88	0
404	Mur (partie haute)	0,07	0
405	Mur (au centre)	0,77	0
406	Plafond (mesure 1)	0,74	0
407	Plafond (mesure 2)	0,61	0
408	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,58	0
409	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,64	0
410	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
411	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,23	0
412	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,98	0
413	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,69	0
414	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
415	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,42	0
416	Porte (partie basse)	0,70	0
417	Porte (partie haute)	0,61	0
418	Huisserie Porte (partie basse)	0,19	0
419	Huisserie Porte (partie haute)	0,68	0
420	Plinthe (mesure 1)	0,98	0
421	Plinthe (mesure 2)	0,55	0

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Pièce 21

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
422	Sol (mesure 1)	0,99	0
423	Sol (mesure 2)	0,26	0
424	Mur (partie basse)	0,77	0
425	Mur (partie haute)	0,66	0
426	Mur (au centre)	0,81	0
427	Plafond (mesure 1)	0,79	0
428	Plafond (mesure 2)	0,34	0
429	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,82	0
430	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11	0

431	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
432	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,44	0
433	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,45	0
434	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
435	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0
436	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,54	0
437	Porte (partie basse)	0,64	0
438	Porte (partie haute)	1,00	0
439	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0
440	Huisserie Porte (partie haute)	0,91	0
441	Plinthe (mesure 1)	0,95	0
442	Plinthe (mesure 2)	0,20	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 22

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
443	Sol (mesure 1)	0,02	0
444	Sol (mesure 2)	0,38	0
445	Mur (partie basse)	0,34	0
446	Mur (partie haute)	0,86	0
447	Mur (au centre)	0,57	0
448	Plafond (mesure 1)	0,05	0
449	Plafond (mesure 2)	0,72	0
450	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,82	0
451	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,18	0
452	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,91	0
453	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,69	0
454	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04	0
455	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,98	0

456	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,20	0
457	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,14	0
458	Porte (partie basse)	0,45	0
459	Porte (partie haute)	0,89	0
460	Huisserie Porte (partie basse)	0,77	0
461	Huisserie Porte (partie haute)	0,51	0
462	Plinthe (mesure 1)	0,13	0
463	Plinthe (mesure 2)	0,28	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 23

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
464	Sol (mesure 1)	0,65	0
465	Sol (mesure 2)	0,01	0
466	Mur (partie basse)	0,87	0
467	Mur (partie haute)	0,00	0
468	Mur (au centre)	0,72	0
469	Plafond (mesure 1)	0,91	0
470	Plafond (mesure 2)	0,12	0
471	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,02	0
472	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,35	0
473	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,38	0
474	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,35	0
475	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,49	0
476	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,19	0
477	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,72	0
478	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,19	0
479	Porte (partie basse)	0,49	0
480	Porte (partie haute)	0,80	0
481	Huisserie Porte (partie basse)	0,21	0
482	Huisserie Porte (partie haute)	0,51	0

483	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
484	Plinthe (mesure 2)	0,66	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 24

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
485	Sol (mesure 1)	0,72	0
486	Sol (mesure 2)	0,11	0
487	Mur (partie basse)	0,14	0
488	Mur (partie haute) FAIENCE	3,47	0
489	Mur (au centre)	0,21	0
490	Plafond (mesure 1)	0,77	0
491	Plafond (mesure 2)	0,41	0
492	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,29	0
493	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,47	0
494	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,30	0
495	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
496	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,34	0
497	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,54	0
498	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,81	0
499	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,04	0
500	Porte (partie basse)	0,79	0
501	Porte (partie haute)	0,78	0
502	Huisserie Porte (partie basse)	0,12	0
503	Huisserie Porte (partie haute)	0,45	0
504	Plinthe (mesure 1)	0,10	0
505	Plinthe (mesure 2)	0,78	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 25

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
506	Sol (mesure 1)	0,44	0
507	Sol (mesure 2)	0,79	0



508	Mur (partie basse)	0,70	0
509	Mur (partie haute)	0,36	0
510	Mur (au centre)	0,44	0
511	Plafond (mesure 1)	0,35	0
512	Plafond (mesure 2)	0,85	0
513	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,31	0
514	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,09	0
515	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,28	0
516	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,96	0
517	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,57	0
518	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,96	0
519	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,20	0
520	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,21	0
521	Porte (partie basse)	0,72	0
522	Porte (partie haute)	0,40	0
523	Huisserie Porte (partie basse)	0,85	0
524	Huisserie Porte (partie haute)	0,37	0
525	Plinthe (mesure 1)	0,95	0
526	Plinthe (mesure 2)	0,99	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 26

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
527	Sol (mesure 1)	0,03	0
528	Sol (mesure 2)	0,01	0
529	Mur (partie basse)	0,70	0
530	Mur (partie haute)	0,82	0
531	Mur (au centre)	0,98	0
532	Plafond (mesure 1)	0,00	0
533	Plafond (mesure 2)	0,02	0
534	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,16	0
535	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,91	0



536	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,83	0
537	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,74	0
538	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,96	0
539	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,32	0
540	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,15	0
541	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,05	0
542	Porte (partie basse)	1,00	0
543	Porte (partie haute)	0,63	0
544	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
545	Huisserie Porte (partie haute)	0,29	0
546	Plinthe (mesure 1)	0,67	0
547	Plinthe (mesure 2)	0,30	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 27

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
548	Sol (mesure 1)	0,87	0
549	Sol (mesure 2)	0,91	0
550	Mur (partie basse)	0,28	0
551	Mur (partie haute)	0,41	0
552	Mur (au centre)	0,00	0
553	Plafond (mesure 1)	0,16	0
554	Plafond (mesure 2)	0,65	0
555	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,68	0
556	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,85	0
557	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,88	0
558	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,09	0
559	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
560	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,28	0



561	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,73	0
562	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,39	0
563	Porte (partie basse)	0,05	0
564	Porte (partie haute)	0,22	0
565	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0
566	Huisserie Porte (partie haute)	0,53	0
567	Plinthe (mesure 1)	0,16	0
568	Plinthe (mesure 2)	0,74	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 28

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
569	Sol (mesure 1)	0,49	0
570	Sol (mesure 2)	0,21	0
571	Mur (partie basse)	0,04	0
572	Mur (partie haute)	0,00	0
573	Mur (au centre)	0,00	0
574	Plafond (mesure 1)	0,00	0
575	Plafond (mesure 2)	0,00	0
576	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
577	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
578	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
579	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
580	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,27	0
581	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,36	0
582	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,62	0
583	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,15	0
584	Porte (partie basse)	0,88	0
585	Porte (partie haute)	0,11	0
586	Huisserie Porte (partie basse)	0,11	0
587	Huisserie Porte (partie haute)	0,12	0

588	Plinthe (mesure 1)	0,37	0
589	Plinthe (mesure 2)	0,88	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 29

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
590	Sol (mesure 1)	0,29	0
591	Sol (mesure 2)	0,43	0
592	Mur (partie basse)	0,81	0
593	Mur (partie haute)	0,48	0
594	Mur (au centre)	0,24	0
595	Plafond (mesure 1)	0,07	0
596	Plafond (mesure 2)	0,12	0
597	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,72	0
598	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,96	0
599	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,36	0
600	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
601	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,03	0
602	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,69	0
603	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,80	0
604	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,24	0
605	Porte (partie basse)	0,06	0
606	Porte (partie haute)	0,00	0
607	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
608	Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0
609	Plinthe (mesure 1)	0,13	0
610	Plinthe (mesure 2)	0,71	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 30

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
611	Sol (mesure 1)	0,81	0
612	Sol (mesure 2)	0,33	0

613	Mur (partie basse)	0,71	0
614	Mur (partie haute)	0,19	0
615	Mur (au centre)	0,81	0
616	Plafond (mesure 1)	0,31	0
617	Plafond (mesure 2)	0,00	0
618	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,80	0
619	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,84	0
620	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0
621	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,09	0
622	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,55	0
623	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,32	0
624	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,28	0
625	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
626	Porte (partie basse)	0,27	0
627	Porte (partie haute)	0,34	0
628	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
629	Huisserie Porte (partie haute)	0,85	0
630	Plinthe (mesure 1)	0,38	0
631	Plinthe (mesure 2)	0,66	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 31

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
632	Sol (mesure 1)	0,99	0
633	Sol (mesure 2)	0,27	0
634	Mur (partie basse)	0,08	0
635	Mur (partie haute)	0,10	0
636	Mur (au centre)	0,85	0
637	Plafond (mesure 1)	0,05	0
638	Plafond (mesure 2)	0,23	0
639	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
640	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,91	0

641	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,56	0
642	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
643	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,73	0
644	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,45	0
645	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,60	0
646	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,26	0
647	Porte (partie basse)	0,27	0
648	Porte (partie haute)	0,41	0
649	Huisserie Porte (partie basse)	0,05	0
650	Huisserie Porte (partie haute)	0,73	0
651	Plinthe (mesure 1)	0,96	0
652	Plinthe (mesure 2)	0,37	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 32

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
653	Sol (mesure 1)	0,34	0
654	Sol (mesure 2)	0,16	0
655	Mur (partie basse)	0,83	0
656	Mur (partie haute)	0,71	0
657	Mur (au centre)	0,49	0
658	Plafond (mesure 1)	0,91	0
659	Plafond (mesure 2)	0,47	0
660	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
661	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,18	0
662	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
663	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,77	0
664	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,94	0
665	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,93	0

666	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,28	0
667	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,62	0
668	Porte (partie basse)	0,78	0
669	Porte (partie haute)	0,48	0
670	Huisserie Porte (partie basse)	0,45	0
671	Huisserie Porte (partie haute)	0,47	0
672	Plinthe (mesure 1)	0,73	0
673	Plinthe (mesure 2)	0,51	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 33

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
674	Sol (mesure 1)	0,95	0
675	Sol (mesure 2)	0,41	0
676	Mur (partie basse)	0,41	0
677	Mur (partie haute)	0,99	0
678	Mur (au centre)	0,06	0
679	Plafond (mesure 1)	0,89	0
680	Plafond (mesure 2)	0,18	0
681	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,80	0
682	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,79	0
683	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,81	0
684	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,66	0
685	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,94	0
686	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
687	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,25	0
688	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
689	Porte (partie basse)	0,94	0
690	Porte (partie haute)	0,28	0
691	Huisserie Porte (partie basse)	0,63	0
692	Huisserie Porte (partie haute)	0,57	0



693	Plinthe (mesure 1)	0,50	0
694	Plinthe (mesure 2)	0,30	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 34

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
695	Sol (mesure 1)	0,43	0
696	Sol (mesure 2)	0,27	0
697	Mur (partie basse)	0,63	0
698	Mur (partie haute)	0,00	0
699	Mur (au centre)	0,95	0
700	Plafond (mesure 1)	0,36	0
701	Plafond (mesure 2)	0,43	0
702	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,75	0
703	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,67	0
704	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,34	0
705	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
706	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,26	0
707	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,68	0
708	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08	0
709	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
710	Porte (partie basse)	0,51	0
711	Porte (partie haute)	0,68	0
712	Huisserie Porte (partie basse)	0,87	0
713	Huisserie Porte (partie haute)	0,80	0
714	Plinthe (mesure 1)	0,39	0
715	Plinthe (mesure 2)	0,56	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 35

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
716	Sol (mesure 1)	0,47	0
717	Sol (mesure 2)	0,43	0





718	Mur (partie basse)	0,08	0
719	Mur (partie haute)	0,20	0
720	Mur (au centre)	0,31	0
721	Plafond (mesure 1)	0,68	0
722	Plafond (mesure 2)	0,29	0
723	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,92	0
724	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,38	0
725	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,87	0
726	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,32	0
727	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,46	0
728	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,65	0
729	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,76	0
730	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,42	0
731	Porte (partie basse)	0,51	0
732	Porte (partie haute)	0,16	0
733	Huisserie Porte (partie basse)	0,18	0
734	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
735	Plinthe (mesure 1)	0,24	0
736	Plinthe (mesure 2)	0,49	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 36

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
737	Sol (mesure 1)	0,38	0
738	Sol (mesure 2)	0,68	0
739	Mur (partie basse)	0,36	0
740	Mur (partie haute)	0,43	0
741	Mur (au centre)	0,17	0
742	Plafond (mesure 1)	0,69	0
743	Plafond (mesure 2)	0,53	0
744	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,16	0
745	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0



746	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03	0
747	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,54	0
748	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,27	0
749	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,89	0
750	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
751	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,22	0
752	Porte (partie basse)	0,33	0
753	Porte (partie haute)	0,26	0
754	Huisserie Porte (partie basse)	0,02	0
755	Huisserie Porte (partie haute)	0,25	0
756	Plinthe (mesure 1)	0,61	0
757	Plinthe (mesure 2)	0,43	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 37

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
758	Sol (mesure 1)	0,09	0
759	Sol (mesure 2)	0,19	0
760	Mur (partie basse)	0,60	0
761	Mur (partie haute)	0,64	0
762	Mur (au centre)	0,51	0
763	Plafond (mesure 1)	0,42	0
764	Plafond (mesure 2)	0,91	0
765	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,51	0
766	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
767	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
768	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
769	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
770	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0

771	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
772	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
773	Porte (partie basse)	0,00	0
774	Porte (partie haute)	0,88	0
775	Huisserie Porte (partie basse)	0,75	0
776	Huisserie Porte (partie haute)	0,93	0
777	Plinthe (mesure 1)	0,94	0
778	Plinthe (mesure 2)	0,40	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 38

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
779	Sol (mesure 1)	0,95	0
780	Sol (mesure 2)	0,86	0
781	Mur (partie basse)	0,82	0
782	Mur (partie haute)	0,21	0
783	Mur (au centre)	0,07	0
784	Plafond (mesure 1)	0,69	0
785	Plafond (mesure 2)	0,37	0
786	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,71	0
787	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,37	0
788	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,66	0
789	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,17	0
790	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
791	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,71	0
792	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
793	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,26	0
794	Porte (partie basse)	0,97	0
795	Porte (partie haute)	0,65	0
796	Huisserie Porte (partie basse)	0,92	0
797	Huisserie Porte (partie haute)	0,92	0

798	Plinthe (mesure 1)	0,89	0
799	Plinthe (mesure 2)	0,57	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 39

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
800	Sol (mesure 1)	0,99	0
801	Sol (mesure 2)	0,20	0
802	Mur (partie basse)	0,14	0
803	Mur (partie haute)	0,55	0
804	Mur (au centre)	0,28	0
805	Plafond (mesure 1)	0,20	0
806	Plafond (mesure 2)	0,99	0
807	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,24	0
808	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,71	0
809	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,95	0
810	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,41	0
811	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,18	0
812	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,46	0
813	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,15	0
814	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,45	0
815	Porte (partie basse)	0,18	0
816	Porte (partie haute)	0,00	0
817	Huisserie Porte (partie basse)	0,51	0
818	Huisserie Porte (partie haute)	0,56	0
819	Plinthe (mesure 1)	0,89	0
820	Plinthe (mesure 2)	0,72	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 40

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
821	Sol (mesure 1)	0,00	0
822	Sol (mesure 2)	0,80	0



823	Mur (partie basse)	0,99	0
824	Mur (partie haute)	0,15	0
825	Mur (au centre)	0,41	0
826	Plafond (mesure 1)	0,00	0
827	Plafond (mesure 2)	0,91	0
828	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,78	0
829	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,25	0
830	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,39	0
831	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
832	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,28	0
833	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,29	0
834	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
835	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,83	0
836	Porte (partie basse)	0,26	0
837	Porte (partie haute)	0,77	0
838	Huisserie Porte (partie basse)	0,77	0
839	Huisserie Porte (partie haute)	0,54	0
840	Plinthe (mesure 1)	0,03	0
841	Plinthe (mesure 2)	0,31	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 41

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
842	Sol (mesure 1)	0,04	0
843	Sol (mesure 2)	0,08	0
844	Mur (partie basse)	0,23	0
845	Mur (partie haute)	0,09	0
846	Mur (au centre)	0,85	0
847	Plafond (mesure 1)	0,78	0
848	Plafond (mesure 2)	0,62	0
849	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,59	0
850	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,21	0



851	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,18	0
852	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,45	0
853	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,11	0
854	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,99	0
855	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,65	0
856	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
857	Porte (partie basse)	0,00	0
858	Porte (partie haute)	0,81	0
859	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
860	Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0
861	Plinthe (mesure 1)	0,16	0
862	Plinthe (mesure 2)	0,53	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 42

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
863	Sol (mesure 1)	0,13	0
864	Sol (mesure 2)	0,94	0
865	Mur (partie basse)	0,87	0
866	Mur (partie haute)	0,00	0
867	Mur (au centre)	0,74	0
868	Plafond (mesure 1)	0,92	0
869	Plafond (mesure 2)	0,00	0
870	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,91	0
871	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,25	0
872	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,24	0
873	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,64	0
874	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,47	0
875	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,47	0

876	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
877	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,11	0
878	Porte (partie basse)	0,43	0
879	Porte (partie haute)	0,67	0
880	Huisserie Porte (partie basse)	0,13	0
881	Huisserie Porte (partie haute)	0,39	0
882	Plinthe (mesure 1)	0,42	0
883	Plinthe (mesure 2)	0,06	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 43

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
884	Sol (mesure 1)	0,32	0
885	Sol (mesure 2)	0,37	0
886	Mur (partie basse)	0,24	0
887	Mur (partie haute)	0,45	0
888	Mur (au centre)	0,82	0
889	Plafond (mesure 1)	0,95	0
890	Plafond (mesure 2)	0,77	0
891	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,91	0
892	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,12	0
893	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,91	0
894	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,49	0
895	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,44	0
896	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0
897	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,95	0
898	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,84	0
899	Porte (partie basse)	0,23	0
900	Porte (partie haute)	0,93	0
901	Huisserie Porte (partie basse)	0,68	0
902	Huisserie Porte (partie haute)	0,47	0

903	Plinthe (mesure 1)	0,60	0
904	Plinthe (mesure 2)	0,31	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 44

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
905	Sol (mesure 1)	0,02	0
906	Sol (mesure 2)	0,80	0
907	Mur (partie basse)	0,87	0
908	Mur (partie haute)	0,09	0
909	Mur (au centre)	0,14	0
910	Plafond (mesure 1)	0,51	0
911	Plafond (mesure 2)	0,44	0
912	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,96	0
913	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
914	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0
915	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11	0
916	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
917	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,46	0
918	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,97	0
919	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,07	0
920	Porte (partie basse)	0,38	0
921	Porte (partie haute)	0,67	0
922	Huisserie Porte (partie basse)	0,32	0
923	Huisserie Porte (partie haute)	0,73	0
924	Plinthe (mesure 1)	0,82	0
925	Plinthe (mesure 2)	0,58	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 45

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
926	Sol (mesure 1)	0,63	0
927	Sol (mesure 2)	0,16	0



928	Mur (partie basse)	0,91	0
929	Mur (partie haute)	0,00	0
930	Mur (au centre)	0,63	0
931	Plafond (mesure 1)	0,16	0
932	Plafond (mesure 2)	0,47	0
933	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,62	0
934	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,96	0
935	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,91	0
936	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,86	0
937	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,75	0
938	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,20	0
939	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,36	0
940	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12	0
941	Porte (partie basse)	0,04	0
942	Porte (partie haute)	0,21	0
943	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
944	Huisserie Porte (partie haute)	0,15	0
945	Plinthe (mesure 1)	0,65	0
946	Plinthe (mesure 2)	0,85	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 46

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
947	Sol (mesure 1)	0,59	0
948	Sol (mesure 2)	0,65	0
949	Mur (partie basse)	0,45	0
950	Mur (partie haute)	0,80	0
951	Mur (au centre)	0,57	0
952	Plafond (mesure 1)	0,69	0
953	Plafond (mesure 2)	0,00	0
954	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,15	0
955	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02	0

956	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,55	0
957	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,95	0
958	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,33	0
959	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,82	0
960	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
961	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,26	0
962	Porte (partie basse)	0,74	0
963	Porte (partie haute)	0,66	0
964	Huisserie Porte (partie basse)	0,35	0
965	Huisserie Porte (partie haute)	0,71	0
966	Plinthe (mesure 1)	0,48	0
967	Plinthe (mesure 2)	0,10	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 47

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
968	Sol (mesure 1)	0,06	0
969	Sol (mesure 2)	0,64	0
970	Mur (partie basse)	0,36	0
971	Mur (partie haute)	0,87	0
972	Mur (au centre)	0,76	0
973	Plafond (mesure 1)	0,60	0
974	Plafond (mesure 2)	0,91	0
975	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,15	0
976	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,68	0
977	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,46	0
978	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,83	0
979	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,60	0
980	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,75	0

981	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,65	0
982	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
983	Porte (partie basse)	0,57	0
984	Porte (partie haute)	0,10	0
985	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
986	Huisserie Porte (partie haute)	0,21	0
987	Plinthe (mesure 1)	0,87	0
988	Plinthe (mesure 2)	0,46	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 48

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
989	Sol (mesure 1)	0,04	0
990	Sol (mesure 2)	0,11	0
991	Mur (partie basse)	0,39	0
992	Mur (partie haute)	0,01	0
993	Mur (au centre)	0,27	0
994	Plafond (mesure 1)	0,58	0
995	Plafond (mesure 2)	0,00	0
996	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,46	0
997	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
998	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,39	0
999	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,56	0
1000	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,65	0
1001	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,54	0
1002	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,62	0
1003	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,37	0
1004	Porte (partie basse)	0,97	0
1005	Porte (partie haute)	0,30	0
1006	Huisserie Porte (partie basse)	0,81	0
1007	Huisserie Porte (partie haute)	0,80	0

1008	Plinthe (mesure 1)	0,37	0
1009	Plinthe (mesure 2)	0,64	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 49

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1010	Sol (mesure 1)	0,71	0
1011	Sol (mesure 2)	0,34	0
1012	Mur (partie basse)	0,14	0
1013	Mur (partie haute)	0,90	0
1014	Mur (au centre)	0,30	0
1015	Plafond (mesure 1)	0,84	0
1016	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1017	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1018	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,60	0
1019	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,58	0
1020	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1021	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,63	0
1022	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,37	0
1023	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,69	0
1024	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0
1025	Porte (partie basse)	0,52	0
1026	Porte (partie haute)	0,87	0
1027	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0
1028	Huisserie Porte (partie haute)	0,45	0
1029	Plinthe (mesure 1)	0,98	0
1030	Plinthe (mesure 2)	0,45	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 50

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1031	Sol (mesure 1)	0,12	0
1032	Sol (mesure 2)	0,40	0



1033	Mur (partie basse)	0,00	0
1034	Mur (partie haute)	0,44	0
1035	Mur (au centre)	0,00	0
1036	Plafond (mesure 1)	0,04	0
1037	Plafond (mesure 2)	0,27	0
1038	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,66	0
1039	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,68	0
1040	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1041	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,79	0
1042	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,23	0
1043	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,24	0
1044	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,83	0
1045	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,65	0
1046	Porte (partie basse)	0,30	0
1047	Porte (partie haute)	0,58	0
1048	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0
1049	Huisserie Porte (partie haute)	0,37	0
1050	Plinthe (mesure 1)	0,30	0
1051	Plinthe (mesure 2)	0,95	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 51

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1052	Sol (mesure 1)	0,70	0
1053	Sol (mesure 2)	0,49	0
1054	Mur (partie basse)	0,63	0
1055	Mur (partie haute)	0,56	0
1056	Mur (au centre)	0,94	0
1057	Plafond (mesure 1)	0,11	0
1058	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1059	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,66	0
1060	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,58	0

1061	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1062	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,86	0
1063	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,40	0
1064	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,53	0
1065	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,07	0
1066	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,64	0
1067	Porte (partie basse)	0,59	0
1068	Porte (partie haute)	0,96	0
1069	Huisserie Porte (partie basse)	0,68	0
1070	Huisserie Porte (partie haute)	0,84	0
1071	Plinthe (mesure 1)	0,31	0
1072	Plinthe (mesure 2)	0,22	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 52

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1073	Sol (mesure 1)	0,11	0
1074	Sol (mesure 2)	0,72	0
1075	Mur (partie basse)	0,53	0
1076	Mur (partie haute)	0,74	0
1077	Mur (au centre)	0,34	0
1078	Plafond (mesure 1)	0,86	0
1079	Plafond (mesure 2)	0,64	0
1080	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,57	0
1081	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1082	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0
1083	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,66	0
1084	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,95	0
1085	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,50	0

1086	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1087	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,81	0
1088	Porte (partie basse)	0,89	0
1089	Porte (partie haute)	0,17	0
1090	Huisserie Porte (partie basse)	0,65	0
1091	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1092	Plinthe (mesure 1)	0,82	0
1093	Plinthe (mesure 2)	0,50	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 53

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1094	Sol (mesure 1)	0,20	0
1095	Sol (mesure 2)	0,67	0
1096	Mur (partie basse)	0,49	0
1097	Mur (partie haute)	0,00	0
1098	Mur (au centre)	0,26	0
1099	Plafond (mesure 1)	0,45	0
1100	Plafond (mesure 2)	0,61	0
1101	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08	0
1102	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,36	0
1103	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,34	0
1104	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1105	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,43	0
1106	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,84	0
1107	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,48	0
1108	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,62	0
1109	Porte (partie basse)	0,69	0
1110	Porte (partie haute)	0,26	0
1111	Huisserie Porte (partie basse)	0,83	0
1112	Huisserie Porte (partie haute)	0,35	0

1113	Plinthe (mesure 1)	0,67	0
1114	Plinthe (mesure 2)	0,60	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 54

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1115	Sol (mesure 1)	0,97	0
1116	Sol (mesure 2)	0,39	0
1117	Mur (partie basse) GARDE CORPS	10,20	0
1118	Mur (partie haute)	0,89	0
1119	Mur (au centre)	0,17	0
1120	Plafond (mesure 1)	0,37	0
1121	Plafond (mesure 2)	0,82	0
1122	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,45	0
1123	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,65	0
1124	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1125	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0
1126	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,97	0
1127	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,41	0
1128	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,12	0
1129	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1130	Porte (partie basse)	0,91	0
1131	Porte (partie haute)	0,95	0
1132	Huisserie Porte (partie basse)	0,16	0
1133	Huisserie Porte (partie haute)	0,52	0
1134	Plinthe (mesure 1)	0,94	0
1135	Plinthe (mesure 2)	0,76	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 55

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1136	Sol (mesure 1)	0,88	0



1137	Sol (mesure 2)	0,37	0
1138	Mur (partie basse)	0,33	0
1139	Mur (partie haute)	0,24	0
1140	Mur (au centre)	0,11	0
1141	Plafond (mesure 1)	0,70	0
1142	Plafond (mesure 2)	0,86	0
1143	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1144	Fenêtre intérieure (partie haute)	1,00	0
1145	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1146	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,35	0
1147	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,94	0
1148	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,35	0
1149	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,77	0
1150	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,53	0
1151	Porte (partie basse)	0,55	0
1152	Porte (partie haute)	0,21	0
1153	Huisserie Porte (partie basse)	0,12	0
1154	Huisserie Porte (partie haute)	0,95	0
1155	Plinthe (mesure 1)	0,66	0
1156	Plinthe (mesure 2)	0,01	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 56

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1157	Sol (mesure 1)	0,66	0
1158	Sol (mesure 2)	0,53	0
1159	Mur (partie basse)	0,88	0
1160	Mur (partie haute)	0,45	0
1161	Mur (au centre)	0,75	0
1162	Plafond (mesure 1)	0,33	0
1163	Plafond (mesure 2)	0,96	0
1164	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,24	0
1165	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,87	0

1166	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,64	0
1167	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,82	0
1168	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1169	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,45	0
1170	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,83	0
1171	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,85	0
1172	Porte (partie basse)	0,14	0
1173	Porte (partie haute)	0,00	0
1174	Huisserie Porte (partie basse)	0,67	0
1175	Huisserie Porte (partie haute)	0,02	0
1176	Plinthe (mesure 1)	0,26	0
1177	Plinthe (mesure 2)	0,17	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 57

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1178	Sol (mesure 1)	0,66	0
1179	Sol (mesure 2)	0,20	0
1180	Mur (partie basse)	0,26	0
1181	Mur (partie haute)	0,24	0
1182	Mur (au centre)	0,37	0
1183	Plafond (mesure 1)	0,52	0
1184	Plafond (mesure 2)	0,06	0
1185	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,53	0
1186	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1187	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,88	0
1188	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,18	0
1189	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,90	0
1190	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12	0

1191	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1192	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,28	0
1193	Porte (partie basse)	0,19	0
1194	Porte (partie haute)	0,66	0
1195	Huisserie Porte (partie basse)	0,26	0
1196	Huisserie Porte (partie haute)	0,86	0
1197	Plinthe (mesure 1)	0,72	0
1198	Plinthe (mesure 2)	0,27	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 58

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1199	Sol (mesure 1)	0,60	0
1200	Sol (mesure 2)	0,80	0
1201	Mur (partie basse)	0,45	0
1202	Mur (partie haute)	0,07	0
1203	Mur (au centre)	0,21	0
1204	Plafond (mesure 1)	0,21	0
1205	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1206	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,59	0
1207	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,82	0
1208	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1209	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,06	0
1210	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,95	0
1211	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1212	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,85	0
1213	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,85	0
1214	Porte (partie basse)	0,53	0
1215	Porte (partie haute)	0,84	0
1216	Huisserie Porte (partie basse)	0,91	0
1217	Huisserie Porte (partie haute)	0,51	0

1218	Plinthe (mesure 1)	0,41	0
1219	Plinthe (mesure 2)	0,10	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 59

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1220	Sol (mesure 1)	0,25	0
1221	Sol (mesure 2)	0,20	0
1222	Mur (partie basse)	0,04	0
1223	Mur (partie haute)	0,44	0
1224	Mur (au centre)	0,36	0
1225	Plafond (mesure 1)	0,21	0
1226	Plafond (mesure 2)	0,83	0
1227	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,98	0
1228	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1229	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,89	0
1230	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,14	0
1231	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1232	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,08	0
1233	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,58	0
1234	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1235	Porte (partie basse)	0,10	0
1236	Porte (partie haute)	0,51	0
1237	Huisserie Porte (partie basse)	0,30	0
1238	Huisserie Porte (partie haute)	0,90	0
1239	Plinthe (mesure 1)	0,78	0
1240	Plinthe (mesure 2)	0,51	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 60

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1241	Sol (mesure 1)	0,00	0
1242	Sol (mesure 2)	0,49	0

1243	Mur (partie basse)	0,04	0
1244	Mur (partie haute)	0,12	0
1245	Mur (au centre)	0,91	0
1246	Plafond (mesure 1)	0,19	0
1247	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1248	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,36	0
1249	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,41	0
1250	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,34	0
1251	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,37	0
1252	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,51	0
1253	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,29	0
1254	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1255	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,38	0
1256	Porte (partie basse)	0,09	0
1257	Porte (partie haute)	0,77	0
1258	Huisserie Porte (partie basse)	0,25	0
1259	Huisserie Porte (partie haute)	0,10	0
1260	Plinthe (mesure 1)	0,98	0
1261	Plinthe (mesure 2)	0,10	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 61

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classement UD
		(mg/cm²)	
1262	Sol (mesure 1)	0,58	0
1263	Sol (mesure 2)	0,73	0
1264	Mur (partie basse)	0,11	0
1265	Mur (partie haute)	0,61	0
1266	Mur (au centre)	0,90	0
1267	Plafond (mesure 1)	0,89	0
1268	Plafond (mesure 2)	0,06	0
1269	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,67	0
1270	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,95	0

1271	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,44	0
1272	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,84	0
1273	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,18	0
1274	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,78	0
1275	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,34	0
1276	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,98	0
1277	Porte (partie basse)	0,99	0
1278	Porte (partie haute)	0,23	0
1279	Huisserie Porte (partie basse)	0,78	0
1280	Huisserie Porte (partie haute)	0,15	0
1281	Plinthe (mesure 1)	0,51	0
1282	Plinthe (mesure 2)	0,21	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 62

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1283	Sol (mesure 1)	0,80	0
1284	Sol (mesure 2)	1,00	0
1285	Mur (partie basse)	0,08	0
1286	Mur (partie haute)	0,54	0
1287	Mur (au centre)	0,96	0
1288	Plafond (mesure 1)	0,54	0
1289	Plafond (mesure 2)	0,06	0
1290	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,30	0
1291	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,91	0
1292	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,87	0
1293	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,41	0
1294	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,95	0
1295	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,67	0

1296	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,51	0
1297	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,83	0
1298	Porte (partie basse)	0,53	0
1299	Porte (partie haute)	0,61	0
1300	Huisserie Porte (partie basse)	0,83	0
1301	Huisserie Porte (partie haute)	0,66	0
1302	Plinthe (mesure 1)	0,54	0
1303	Plinthe (mesure 2)	0,45	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 63

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1304	Sol (mesure 1)	0,56	0
1305	Sol (mesure 2)	0,44	0
1306	Mur (partie basse)	0,98	0
1307	Mur (partie haute)	0,49	0
1308	Mur (au centre)	0,47	0
1309	Plafond (mesure 1)	0,91	0
1310	Plafond (mesure 2)	0,78	0
1311	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,45	0
1312	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0
1313	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,96	0
1314	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,56	0
1315	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,55	0
1316	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,51	0
1317	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,75	0
1318	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,13	0
1319	Porte (partie basse)	0,87	0
1320	Porte (partie haute)	0,24	0
1321	Huisserie Porte (partie basse)	0,80	0
1322	Huisserie Porte (partie haute)	0,10	0

1323	Plinthe (mesure 1)	0,08	0
1324	Plinthe (mesure 2)	0,44	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 64

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1325	Sol (mesure 1)	0,18	0
1326	Sol (mesure 2)	0,62	0
1327	Mur (partie basse)	0,49	0
1328	Mur (partie haute)	0,11	0
1329	Mur (au centre)	0,35	0
1330	Plafond (mesure 1)	0,44	0
1331	Plafond (mesure 2)	0,59	0
1332	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,98	0
1333	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,96	0
1334	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,44	0
1335	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1336	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1337	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,77	0
1338	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1339	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,21	0
1340	Porte (partie basse)	0,37	0
1341	Porte (partie haute)	0,90	0
1342	Huisserie Porte (partie basse)	0,64	0
1343	Huisserie Porte (partie haute)	0,98	0
1344	Plinthe (mesure 1)	0,66	0
1345	Plinthe (mesure 2)	0,48	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 65

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1346	Sol (mesure 1)	0,07	0
1347	Sol (mesure 2)	0,68	0



1348	Mur (partie basse)	0,00	0
1349	Mur (partie haute)	0,28	0
1350	Mur (au centre)	0,25	0
1351	Plafond (mesure 1)	0,35	0
1352	Plafond (mesure 2)	0,92	0
1353	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,95	0
1354	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,40	0
1355	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,19	0
1356	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,59	0
1357	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,88	0
1358	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,22	0
1359	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1360	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,47	0
1361	Porte (partie basse)	0,78	0
1362	Porte (partie haute)	0,00	0
1363	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1364	Huisserie Porte (partie haute)	0,45	0
1365	Plinthe (mesure 1)	0,29	0
1366	Plinthe (mesure 2)	0,67	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 66

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1367	Sol (mesure 1)	0,73	0
1368	Sol (mesure 2)	0,14	0
1369	Mur (partie basse)	0,00	0
1370	Mur (partie haute)	0,00	0
1371	Mur (au centre)	0,00	0
1372	Plafond (mesure 1)	0,00	0
1373	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1374	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1375	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0



1376	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,82	0
1377	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,17	0
1378	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,48	0
1379	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,38	0
1380	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,24	0
1381	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,42	0
1382	Porte (partie basse)	0,72	0
1383	Porte (partie haute)	0,00	0
1384	Huisserie Porte (partie basse)	0,63	0
1385	Huisserie Porte (partie haute)	0,88	0
1386	Plinthe (mesure 1)	0,16	0
1387	Plinthe (mesure 2)	<0,9	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 67

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1388	Sol (mesure 1)	0,28	0
1389	Sol (mesure 2)	0,15	0
1390	Mur (partie basse)	0,65	0
1391	Mur (partie haute)	0,80	0
1392	Mur (au centre)	0,86	0
1393	Plafond (mesure 1)	0,52	0
1394	Plafond (mesure 2)	0,39	0
1395	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,90	0
1396	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,45	0
1397	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,90	0
1398	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,67	0
1399	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,57	0
1400	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,78	0

1401	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1402	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,78	0
1403	Porte (partie basse)	0,58	0
1404	Porte (partie haute)	0,00	0
1405	Huisserie Porte (partie basse)	0,63	0
1406	Huisserie Porte (partie haute)	0,22	0
1407	Plinthe (mesure 1)	0,74	0
1408	Plinthe (mesure 2)	0,62	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 68

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1409	Sol (mesure 1)	0,05	0
1410	Sol (mesure 2)	0,11	0
1411	Mur (partie basse)	0,08	0
1412	Mur (partie haute)	0,42	0
1413	Mur (au centre)	0,94	0
1414	Plafond (mesure 1)	0,61	0
1415	Plafond (mesure 2)	0,85	0
1416	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,36	0
1417	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,20	0
1418	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1419	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,57	0
1420	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,52	0
1421	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,64	0
1422	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1423	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,53	0
1424	Porte (partie basse)	0,04	0
1425	Porte (partie haute)	0,86	0
1426	Huisserie Porte (partie basse)	0,46	0
1427	Huisserie Porte (partie haute)	0,24	0



1428	Plinthe (mesure 1)	0,53	0
1429	Plinthe (mesure 2)	0,99	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 69

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1430	Sol (mesure 1)	0,53	0
1431	Sol (mesure 2)	0,63	0
1432	Mur (partie basse)	0,00	0
1433	Mur (partie haute)	0,73	0
1434	Mur (au centre)	0,33	0
1435	Plafond (mesure 1)	0,08	0
1436	Plafond (mesure 2)	0,99	0
1437	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0
1438	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,14	0
1439	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1440	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1441	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,21	0
1442	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1443	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1444	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,87	0
1445	Porte (partie basse)	0,06	0
1446	Porte (partie haute)	0,89	0
1447	Huisserie Porte (partie basse)	0,95	0
1448	Huisserie Porte (partie haute)	0,52	0
1449	Plinthe (mesure 1)	0,60	0
1450	Plinthe (mesure 2)	0,00	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 70

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1451	Sol (mesure 1)	0,26	0
1452	Sol (mesure 2)	0,19	0

1453	Mur (partie basse)	0,83	0
1454	Mur (partie haute)	0,76	0
1455	Mur (au centre)	0,00	0
1456	Plafond (mesure 1)	0,78	0
1457	Plafond (mesure 2)	0,85	0
1458	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,10	0
1459	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,73	0
1460	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,37	0
1461	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04	0
1462	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1463	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,62	0
1464	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,06	0
1465	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0
1466	Porte (partie basse)	0,90	0
1467	Porte (partie haute)	0,00	0
1468	Huisserie Porte (partie basse)	0,05	0
1469	Huisserie Porte (partie haute)	0,67	0
1470	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
1471	Plinthe (mesure 2)	0,61	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 71

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1472	Sol (mesure 1)	0,68	0
1473	Sol (mesure 2)	0,00	0
1474	Mur (partie basse)	0,62	0
1475	Mur (partie haute)	0,10	0
1476	Mur (au centre)	0,57	0
1477	Plafond (mesure 1)	0,78	0
1478	Plafond (mesure 2)	0,70	0
1479	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,32	0
1480	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,61	0

1481	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,78	0
1482	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,73	0
1483	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1484	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,99	0
1485	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,57	0
1486	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,82	0
1487	Porte (partie basse)	0,34	0
1488	Porte (partie haute)	0,99	0
1489	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1490	Huisserie Porte (partie haute)	0,99	0
1491	Plinthe (mesure 1)	0,10	0
1492	Plinthe (mesure 2)	0,92	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 72

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1493	Sol (mesure 1)	0,21	0
1494	Sol (mesure 2)	0,02	0
1495	Mur (partie basse)	0,00	0
1496	Mur (partie haute)	0,01	0
1497	Mur (au centre)	0,00	0
1498	Plafond (mesure 1)	0,72	0
1499	Plafond (mesure 2)	0,49	0
1500	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,09	0
1501	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1502	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,14	0
1503	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,98	0
1504	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,35	0
1505	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,48	0

1506	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,69	0
1507	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,50	0
1508	Porte (partie basse)	0,66	0
1509	Porte (partie haute)	0,88	0
1510	Huisserie Porte (partie basse)	0,19	0
1511	Huisserie Porte (partie haute)	0,33	0
1512	Plinthe (mesure 1)	0,89	0
1513	Plinthe (mesure 2)	0,31	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 73

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1514	Sol (mesure 1)	0,59	0
1515	Sol (mesure 2)	0,79	0
1516	Mur (partie basse)	0,74	0
1517	Mur (partie haute) GARDE CORPS	11,32	0
1518	Mur (au centre)	0,00	0
1519	Plafond (mesure 1)	0,57	0
1520	Plafond (mesure 2)	0,10	0
1521	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,95	0
1522	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,43	0
1523	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,45	0
1524	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,39	0
1525	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,33	0
1526	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0
1527	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,32	0
1528	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,60	0
1529	Porte (partie basse)	0,77	0
1530	Porte (partie haute)	0,47	0
1531	Huisserie Porte (partie basse)	0,45	0



1532	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1533	Plinthe (mesure 1)	0,52	0
1534	Plinthe (mesure 2)	0,42	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 74

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1535	Sol (mesure 1)	0,51	0
1536	Sol (mesure 2)	0,14	0
1537	Mur (partie basse)	0,00	0
1538	Mur (partie haute)	0,00	0
1539	Mur (au centre)	0,00	0
1540	Plafond (mesure 1)	0,00	0
1541	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1542	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,54	0
1543	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1544	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1545	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,87	0
1546	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1547	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,71	0
1548	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1549	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0
1550	Porte (partie basse)	0,23	0
1551	Porte (partie haute)	0,37	0
1552	Huisserie Porte (partie basse)	0,74	0
1553	Huisserie Porte (partie haute)	0,81	0
1554	Plinthe (mesure 1)	0,43	0
1555	Plinthe (mesure 2)	0,21	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 75





N°	Unité de diagnostic	0,00	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1556	Sol (mesure 1)	0,00	0
1557	Sol (mesure 2)	0,74	0
1558	Mur (partie basse)	0,00	0
1559	Mur (partie haute)	0,21	0
1560	Mur (au centre)	0,96	0
1561	Plafond (mesure 1)	0,68	0
1562	Plafond (mesure 2)	0,10	0
1563	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1564	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1565	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1566	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1567	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0
1568	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1569	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1570	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1571	Porte (partie basse)	0,82	0
1572	Porte (partie haute)	0,01	0
1573	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1574	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1575	Plinthe (mesure 1)	0,82	0
1576	Plinthe (mesure 2)	0,25	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 76

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1577	Sol (mesure 1)	0,84	0
1578	Sol (mesure 2)	0,00	0
1579	Mur (partie basse)	0,19	0
1580	Mur (partie haute)	0,87	0
1581	Mur (au centre)	0,50	0
1582	Plafond (mesure 1)	0,53	0
1583	Plafond (mesure 2)	0,44	0

1584	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0
1585	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1586	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,45	0
1587	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1588	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,57	0
1589	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,43	0
1590	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,40	0
1591	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1592	Porte (partie basse)	0,26	0
1593	Porte (partie haute)	0,30	0
1594	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1595	Huisserie Porte (partie haute)	0,34	0
1596	Plinthe (mesure 1)	0,53	0
1597	Plinthe (mesure 2)	0,56	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 77

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1598	Sol (mesure 1)	0,50	0
1599	Sol (mesure 2)	0,27	0
1600	Mur (partie basse)	0,50	0
1601	Mur (partie haute)	0,39	0
1602	Mur (au centre)	0,72	0
1603	Plafond (mesure 1)	0,81	0
1604	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1605	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,71	0
1606	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,54	0
1607	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1608	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,27	0
1609	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0

1610	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1611	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1612	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,84	0
1613	Porte (partie basse)	0,95	0
1614	Porte (partie haute)	0,03	0
1615	Huisserie Porte (partie basse)	0,18	0
1616	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1617	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
1618	Plinthe (mesure 2)	0,00	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 78

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1619	Sol (mesure 1)	0,98	0
1620	Sol (mesure 2)	0,88	0
1621	Mur (partie basse)	0,84	0
1622	Mur (partie haute)	0,00	0
1623	Mur (au centre)	0,97	0
1624	Plafond (mesure 1)	0,00	0
1625	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1626	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,83	0
1627	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,98	0
1628	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,50	0
1629	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,46	0
1630	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,93	0
1631	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,78	0
1632	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1633	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1634	Porte (partie basse)	0,00	0
1635	Porte (partie haute)	0,00	0

1636	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1637	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1638	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
1639	Plinthe (mesure 2)	0,05	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 79

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1640	Sol (mesure 1)	0,93	0
1641	Sol (mesure 2)	0,53	0
1642	Mur (partie basse)	0,19	0
1643	Mur (partie haute)	0,18	0
1644	Mur (au centre)	0,63	0
1645	Plafond (mesure 1)	0,00	0
1646	Plafond (mesure 2)	0,59	0
1647	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,24	0
1648	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,38	0
1649	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,33	0
1650	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,78	0
1651	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1652	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1653	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1654	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1655	Porte (partie basse)	0,00	0
1656	Porte (partie haute)	0,00	0
1657	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1658	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1659	Plinthe (mesure 1)	0,23	0
1660	Plinthe (mesure 2)	0,42	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 80

N°	Unité de	Mesure	Classem- ent
----	----------	--------	--------------



	diagnostic	(mg/cm²)	UD
1661	Sol (mesure 1)	0,62	0
1662	Sol (mesure 2)	0,87	0
1663	Mur (partie basse)	0,00	0
1664	Mur (partie haute)	0,00	0
1665	Mur (au centre)	0,00	0
1666	Plafond (mesure 1)	0,00	0
1667	Plafond (mesure 2)	0,24	0
1668	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1669	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,63	0
1670	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1671	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,32	0
1672	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1673	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,67	0
1674	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1675	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,69	0
1676	Porte (partie basse)	0,60	0
1677	Porte (partie haute)	0,79	0
1678	Huisserie Porte (partie basse)	0,00	0
1679	Huisserie Porte (partie haute)	0,96	0
1680	Plinthe (mesure 1)	0,33	0
1681	Plinthe (mesure 2)	0,62	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 81

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1682	Sol (mesure 1)	0,34	0
1683	Sol (mesure 2)	0,60	0
1684	Mur (partie basse)	0,49	0
1685	Mur (partie haute)	0,00	0
1686	Mur (au centre)	0,24	0
1687	Plafond (mesure 1)	0,43	0
1688	Plafond (mesure 2)	0,95	0

1689	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,30	0
1690	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,00	0
1691	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1692	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,29	0
1693	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1694	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,67	0
1695	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,14	0
1696	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1697	Porte (partie basse)	0,00	0
1698	Porte (partie haute)	0,00	0
1699	Huisserie Porte (partie basse)	0,32	0
1700	Huisserie Porte (partie haute)	0,22	0
1701	Plinthe (mesure 1)	0,00	0
1702	Plinthe (mesure 2)	0,77	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 82

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1703	Sol (mesure 1)	0,00	0
1704	Sol (mesure 2)	0,30	0
1705	Mur (partie basse) FAIENCE	8,37	0
1706	Mur (partie haute)	0,42	0
1707	Mur (au centre)	0,91	0
1708	Plafond (mesure 1)	0,18	0
1709	Plafond (mesure 2)	1,00	0
1710	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1711	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,77	0
1712	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1713	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,29	0
1714	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,28	0

1715	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,66	0
1716	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1717	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,18	0
1718	Porte (partie basse)	0,41	0
1719	Porte (partie haute)	0,62	0
1720	Huisserie Porte (partie basse)	0,44	0
1721	Huisserie Porte (partie haute)	0,00	0
1722	Plinthe (mesure 1)	0,87	0
1723	Plinthe (mesure 2)	0,26	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

Pièce 83

N°	Unité de diagnostic	Mesure	Classem- ent UD
		(mg/cm²)	
1724	Sol (mesure 1)	0,04	0
1725	Sol (mesure 2)	0,35	0
1726	Mur (partie basse)	0,00	0
1727	Mur (partie haute) GARDE CORPS	11,50	0
1728	Mur (au centre)	0,87	0
1729	Plafond (mesure 1)	0,03	0
1730	Plafond (mesure 2)	0,00	0
1731	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,20	0
1732	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,87	0
1733	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,00	0
1734	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07	0
1735	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,75	0
1736	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,00	0
1737	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,00	0
1738	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,95	0
1739	Porte (partie basse)	0,62	0
1740	Porte (partie haute)	0,38	0

1741	Huisserie Porte (partie basse)	0,99	0
1742	Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0
1743	Plinthe (mesure 1)	0,21	0
1744	Plinthe (mesure 2)	0,81	0
Nombre d'unités de diagnostic : 10			

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

\* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

#### Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

#### Constatations diverses :

Néant

#### Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties (article L 1334-8 du Code de la Santé Publique).

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant


#### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))*


Fait à FRETIN, le 27/02/2025


Par : DESBONNET anthony




## 6. Localisation des mesures sur croquis de repérage



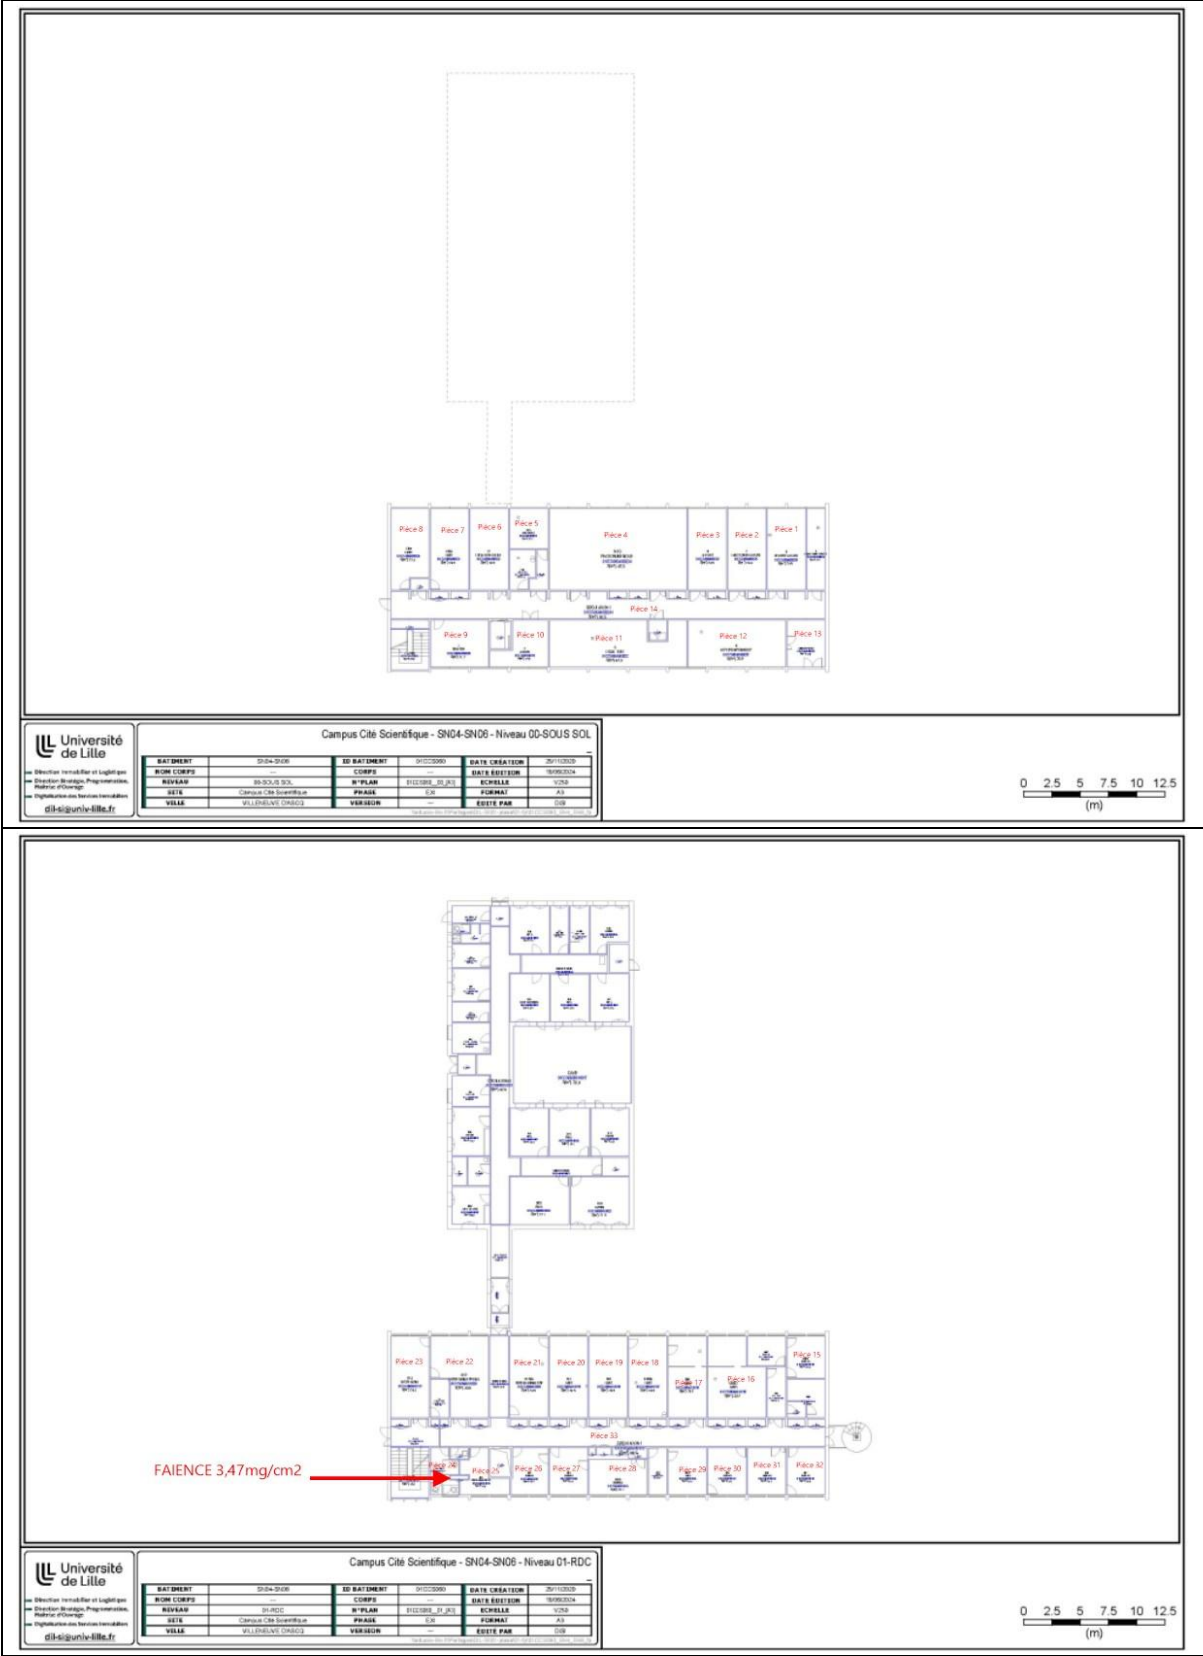

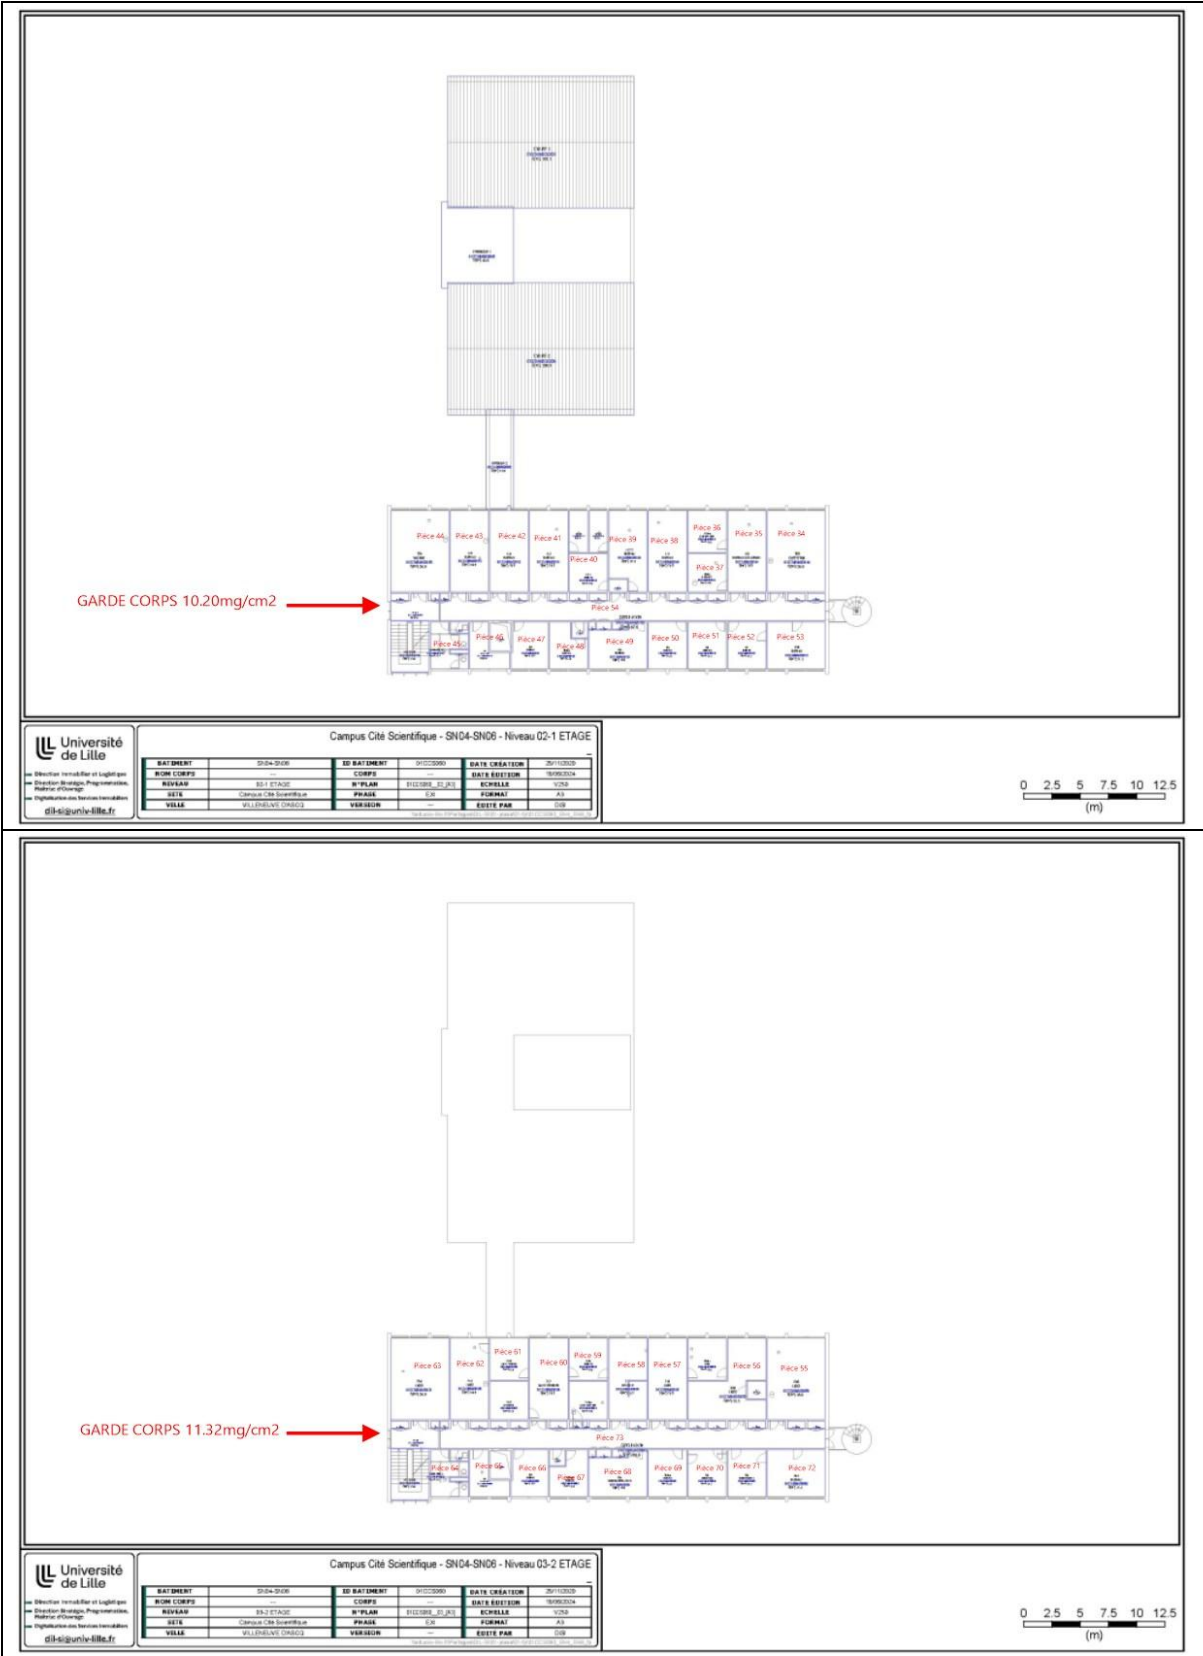

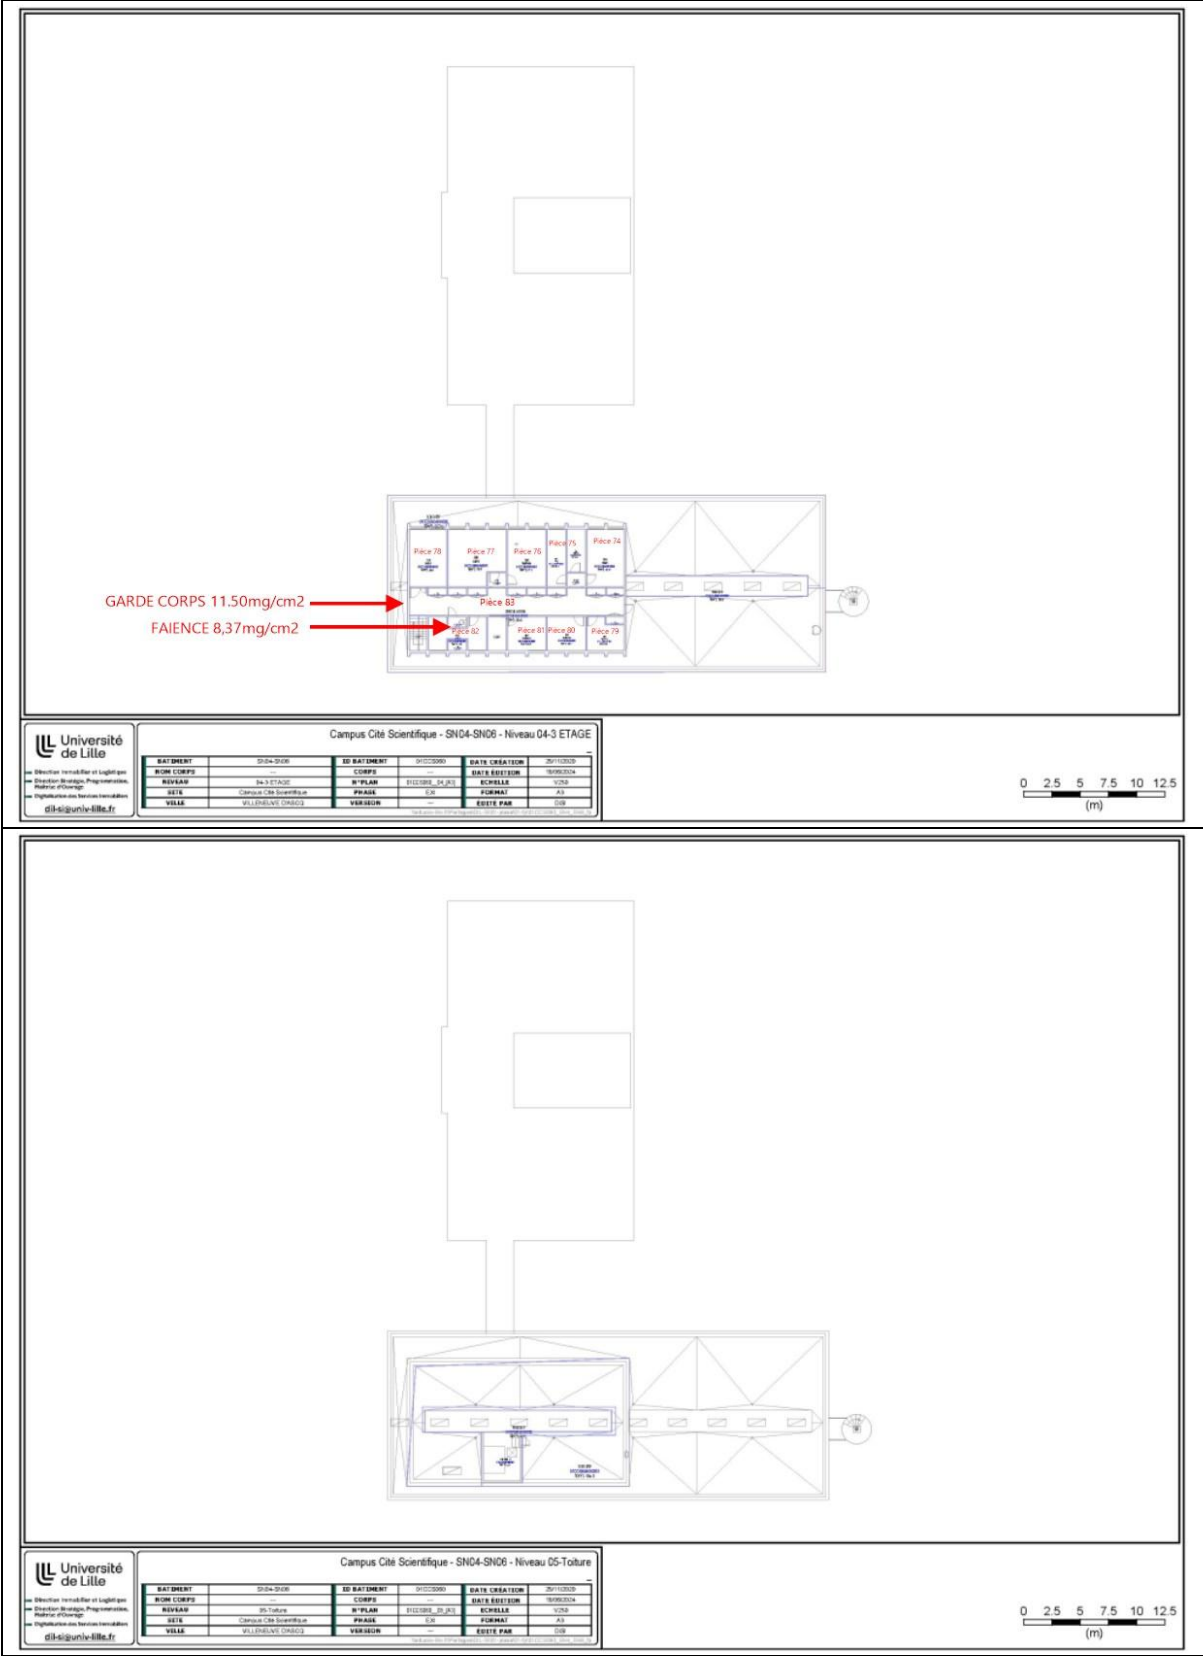

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

## 7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

**Comment se contamine –t-on ?**

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

**Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?**

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

**Choisir un mode opératoire le moins polluant**

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

**Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)**

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

**Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :**

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

**Des documents vous informent :**

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :  
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr)) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr))

## **8. Autres documents et rapports antérieurs**