

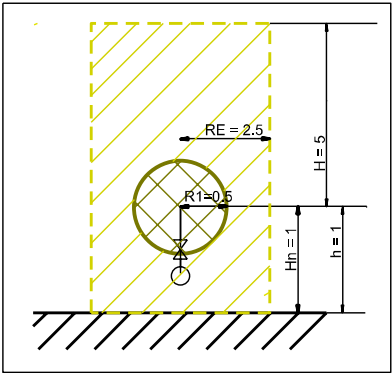
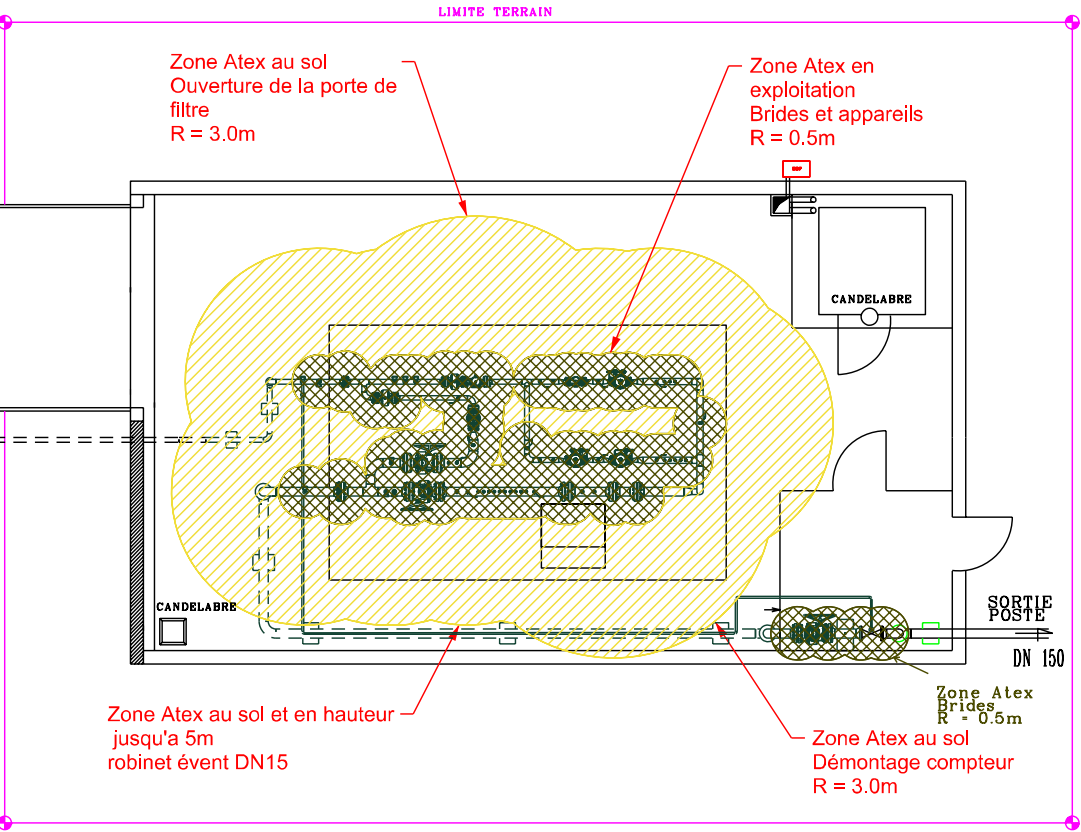


Vue en élévation de la zone de l'évent piquages DN15 et TU-001-S aval détente



Vue en élévation de la zone de l'évent piquages DN15 et TU-001-S amont détente

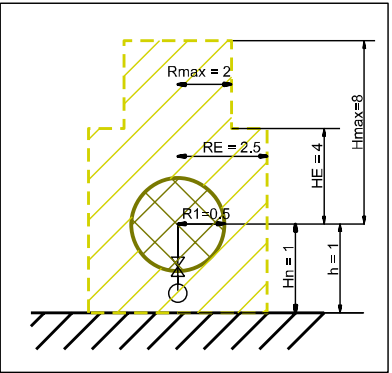

Zone ATEX au sol  
Ouverture de la porte de  
filtre  
R = 3.0m

Zone ATEX en  
exploitation  
Brides et appareils  
R = 0.5m

Zone ATEX au sol et en hauteur  
jusqu'à 5m  
robinet évent DN15

Zone ATEX au sol  
Démontage compteur  
R = 3.0m

CANDELABRE

CANDELABRE

SORTIE POSTE  
DN 150

POSTE de :  
SAINT PAUL LES DURANCE  
CI DALKIA (CEA)

CODE GMAO: RES-DCE00-SIT004  
CODE MICADO : LIV-M-14236-01

Zone ATEX en fonctionnement normal



Zone à atmosphère  
explosible  
Légende :

Zone ATEX de type 0 au sol	
Zone ATEX de type 1 au sol	
Zone ATEX de type 2 à plus de 4m du sol	

ELEMENT	DN	Pression / Pression de réglage	Vitesse du vent
TU-001-S vertical	15	25b	15m/s
TU-001-S vertical	15	4b	15m/s

VENT 15M/S

Documents de référence :  
GSF-ATEX-2010 rev.4  
GSF-0017 rev.C



Plan N° 155K-AIRM-14237-ATEX  
Revision N°1  
25/10/2017