



Granulats : Gravillon 11.2/22.4 RL
Péetrographie : Alluvions Silico-Calcaire

Client : Carrière PERRIER TP site de Mions
PERRIER TP Granulats 100, route de CORBAS
69780 MIONS

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

11.2 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


Producteur

	d/2	d		D	1.4D	2D			
	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
V.S.S.+U	6	20		100	100		1.8	24	
V.S.S.	5	15		100	100	100	1.5	20	30
V.S.I.	0	0		85	98	100			
V.S.I.-U	0	0		80	97				

Partie informative

Résultats de production

	du 21/07/14 au 10/02/16								du 30/06/15 au 08/10/15
	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
Maximum	1	9	60	100	100	100	1.0	9	18
Xf+1.25xEcart-types	1	6	57	99	100	100	0.5		
Moyenne Xf	0	4	50	98	100	100	0.2	8	14
Xf-1.25xEcart-types	0	2	42	97	100	100			
Minimum	0	2	37	96	100	100		7	11
Nombre de résultats	22	22	21	22	22	21	17	2	2

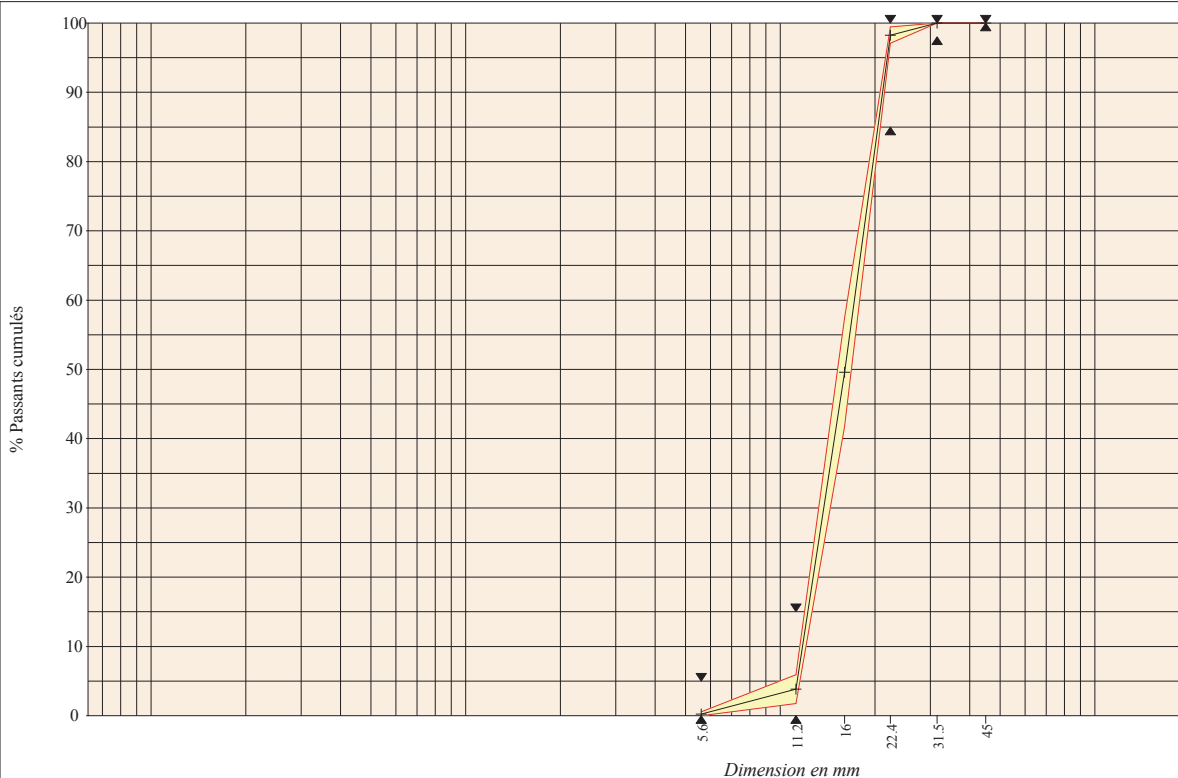

* Moyenne		
△ Fuseau de fabrication		
▲ NFP18545/10:Référence Producteur		
Autres caractéristiques		
Ar	Gravillon 4/11.2 RL	NQ (12/11/2014)
C	Gravillon 4/11.2 RL	0.002 % (08/10/2015)
S	Gravillon 4/11.2 RL	0.0 % (08/10/2015)
SO3	Gravillon 4/11.2 RL	0.009 % (08/10/2015)
Na2Oeq	Gravillon 4/11.2 RL	0.0037 % (08/10/2015)
MVR	Gravillon 11.2/22.4 RL	2.61 Mg/m³ (05/10/2015)
WA24	Gravillon 11.2/22.4 RL	0.8 % (05/10/2015)

RAVIER Régis

Technicien de Laboratoire