


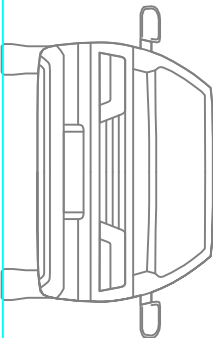
9	MISE A JOUR TGBT 1	07/05/2009	 AGENCE DE L'ON 30 RUE DE LA FOURMIE 69003 LYON TEL: 04 72 36 11 32 Fax: 04 72 36 12 22	HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS COUPE A-A LOCAL H.T./B.T. T.G.B.T.1	Date: 17/07/2006	Folio: 05			
8	MISE A JOUR TGBT	25/03/2009							
7	MISE A JOUR GENERALE	11/03/2009							
6	Changement position transfo tgbt1	07/11/2008							
11	MISE A JOUR TGBT 1 / TGBT 2 / TGHQ	28/05/2009							
Ind.	Modifications	Date	Ech.: 1/50						
			Ind.: 11						

RB

Coupe C-C

SS1

SS2
RB




4	Mise à jour interne avant reprise synthèse	02/03/2007
3	Mise à jour suite à remarque synthèse	22/11/2006
t1	MISE A JOUR TGBT 1 /TGBT 2 /TGHQ	28/05/2009
10	MISE A JOUR TGBT 2	18/05/2009
5	Mise à jour suite à finalisation synthèse S1	06/09/2007
Ind.	Modifications	Date

AGENCE DE L'ONM
30 RUE DE LA FLOURETTE
69003 LYON
TEL: 04.72.36.11.22 FAX: 04.72.36.12.22

HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL
LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS
COUPE C-C LOCAL H.T./B.T. T.G.B.T.2

Date: 17/07/2006	Folio: 09
Ech.: 1/50	Ind.: 11

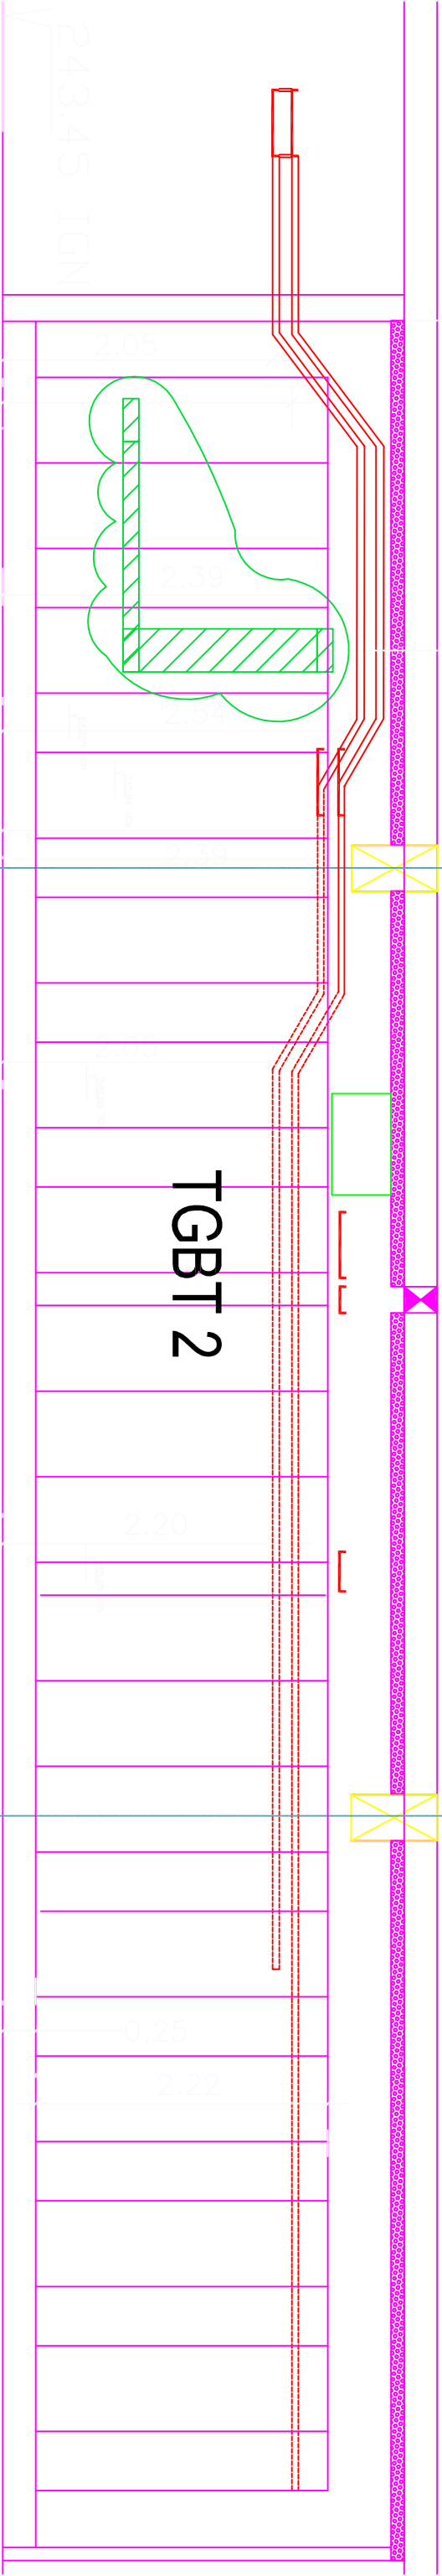

GAB GE M

Coupe E-E

TGBT 2


4	Mise à jour interne avant reprise synthèse	02/03/2007
3	Mise à jour suite à remarque synthèse	22/11/2006
2	MISE A JOUR SUITE A REMARQUES SYNTHÈSE	04/09/2006
11	MISE A JOUR TGBT 1 / TGBT 2 / TGHQ	28/05/2009
5	Mise à jour suite à finalisation synthèse S1	06/09/2007
Ind.	Modifications	Date



AGENCE DE L'ONM
30 RUE DE LA FOUQUETTE
92000 NANTERRE
TEL: 04.72.36.11.22 FAX: 04.72.36.12.22

HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL
LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS
COUPE E-E LOCAL H.T./B.T. T.G.B.T.2

Date: 17/07/2006	Folio: 11
Ech.: 1/50	Ind.: 11

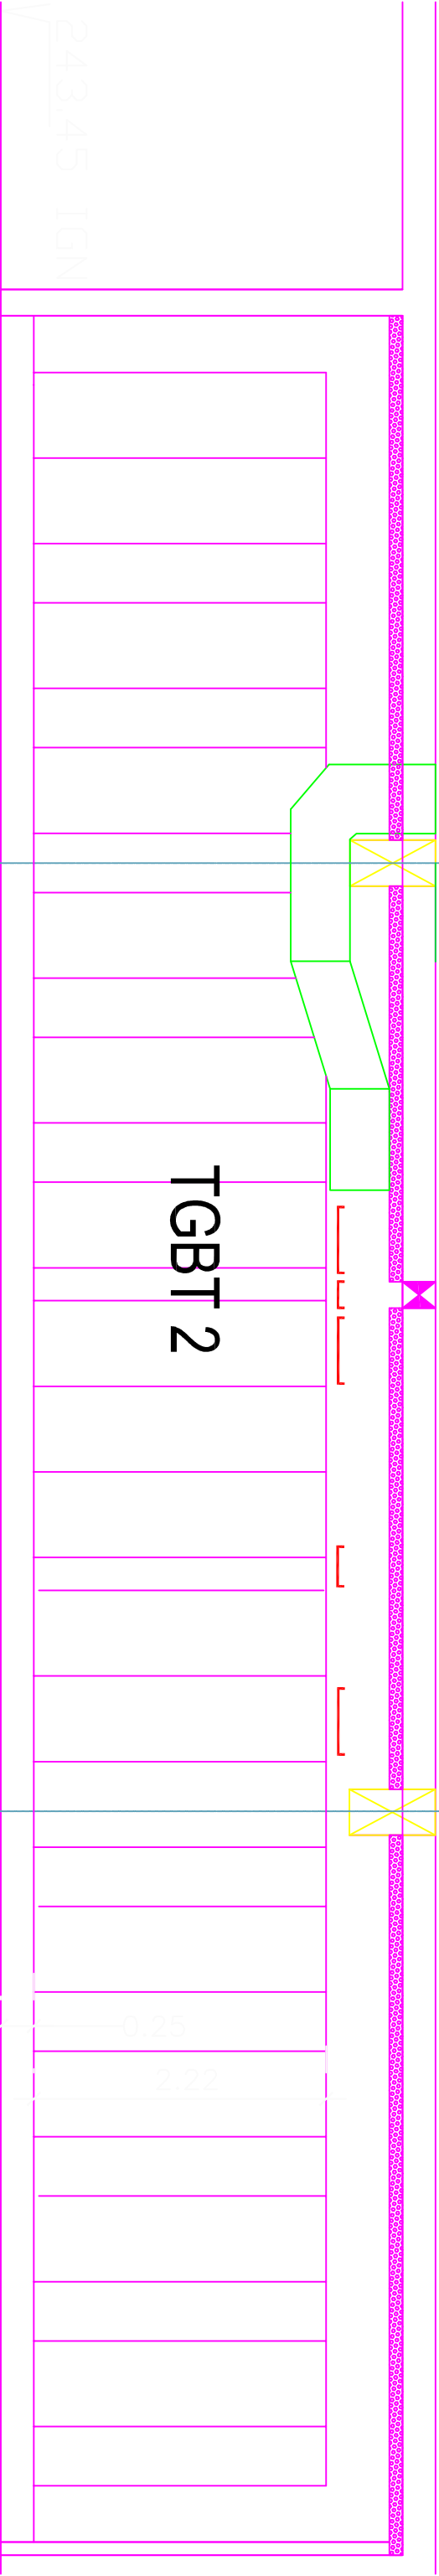

4	Mise à jour interne avant reprise synthèse	02/03/2007
3	Mise à jour suite à remarque synthèse	22/11/2006
2	MISE A JOUR SUITE A REMARQUES SYNTHÈSE	04/09/2006
1	MISE A JOUR SUITE A REMARQUES SYNTHÈSE	25/08/2006
11	MISE A JOUR TGBT 1 / TGBT 2 /TGHQ	28/05/2009
Ind.	Modifications	Date




AGENCE DE L'ONH
30 RUE DE LA FLOURETTE
92000 NANTERRE
TEL: 04.72.36.11.22 FAX: 04.72.36.12.22


HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL


LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS

COUPE F-F LOCAL H.T./B.T. T.G.B.T.2


Date: 17/07/2006	Folio: 12
Ech.: 1/50	Ind.: 11

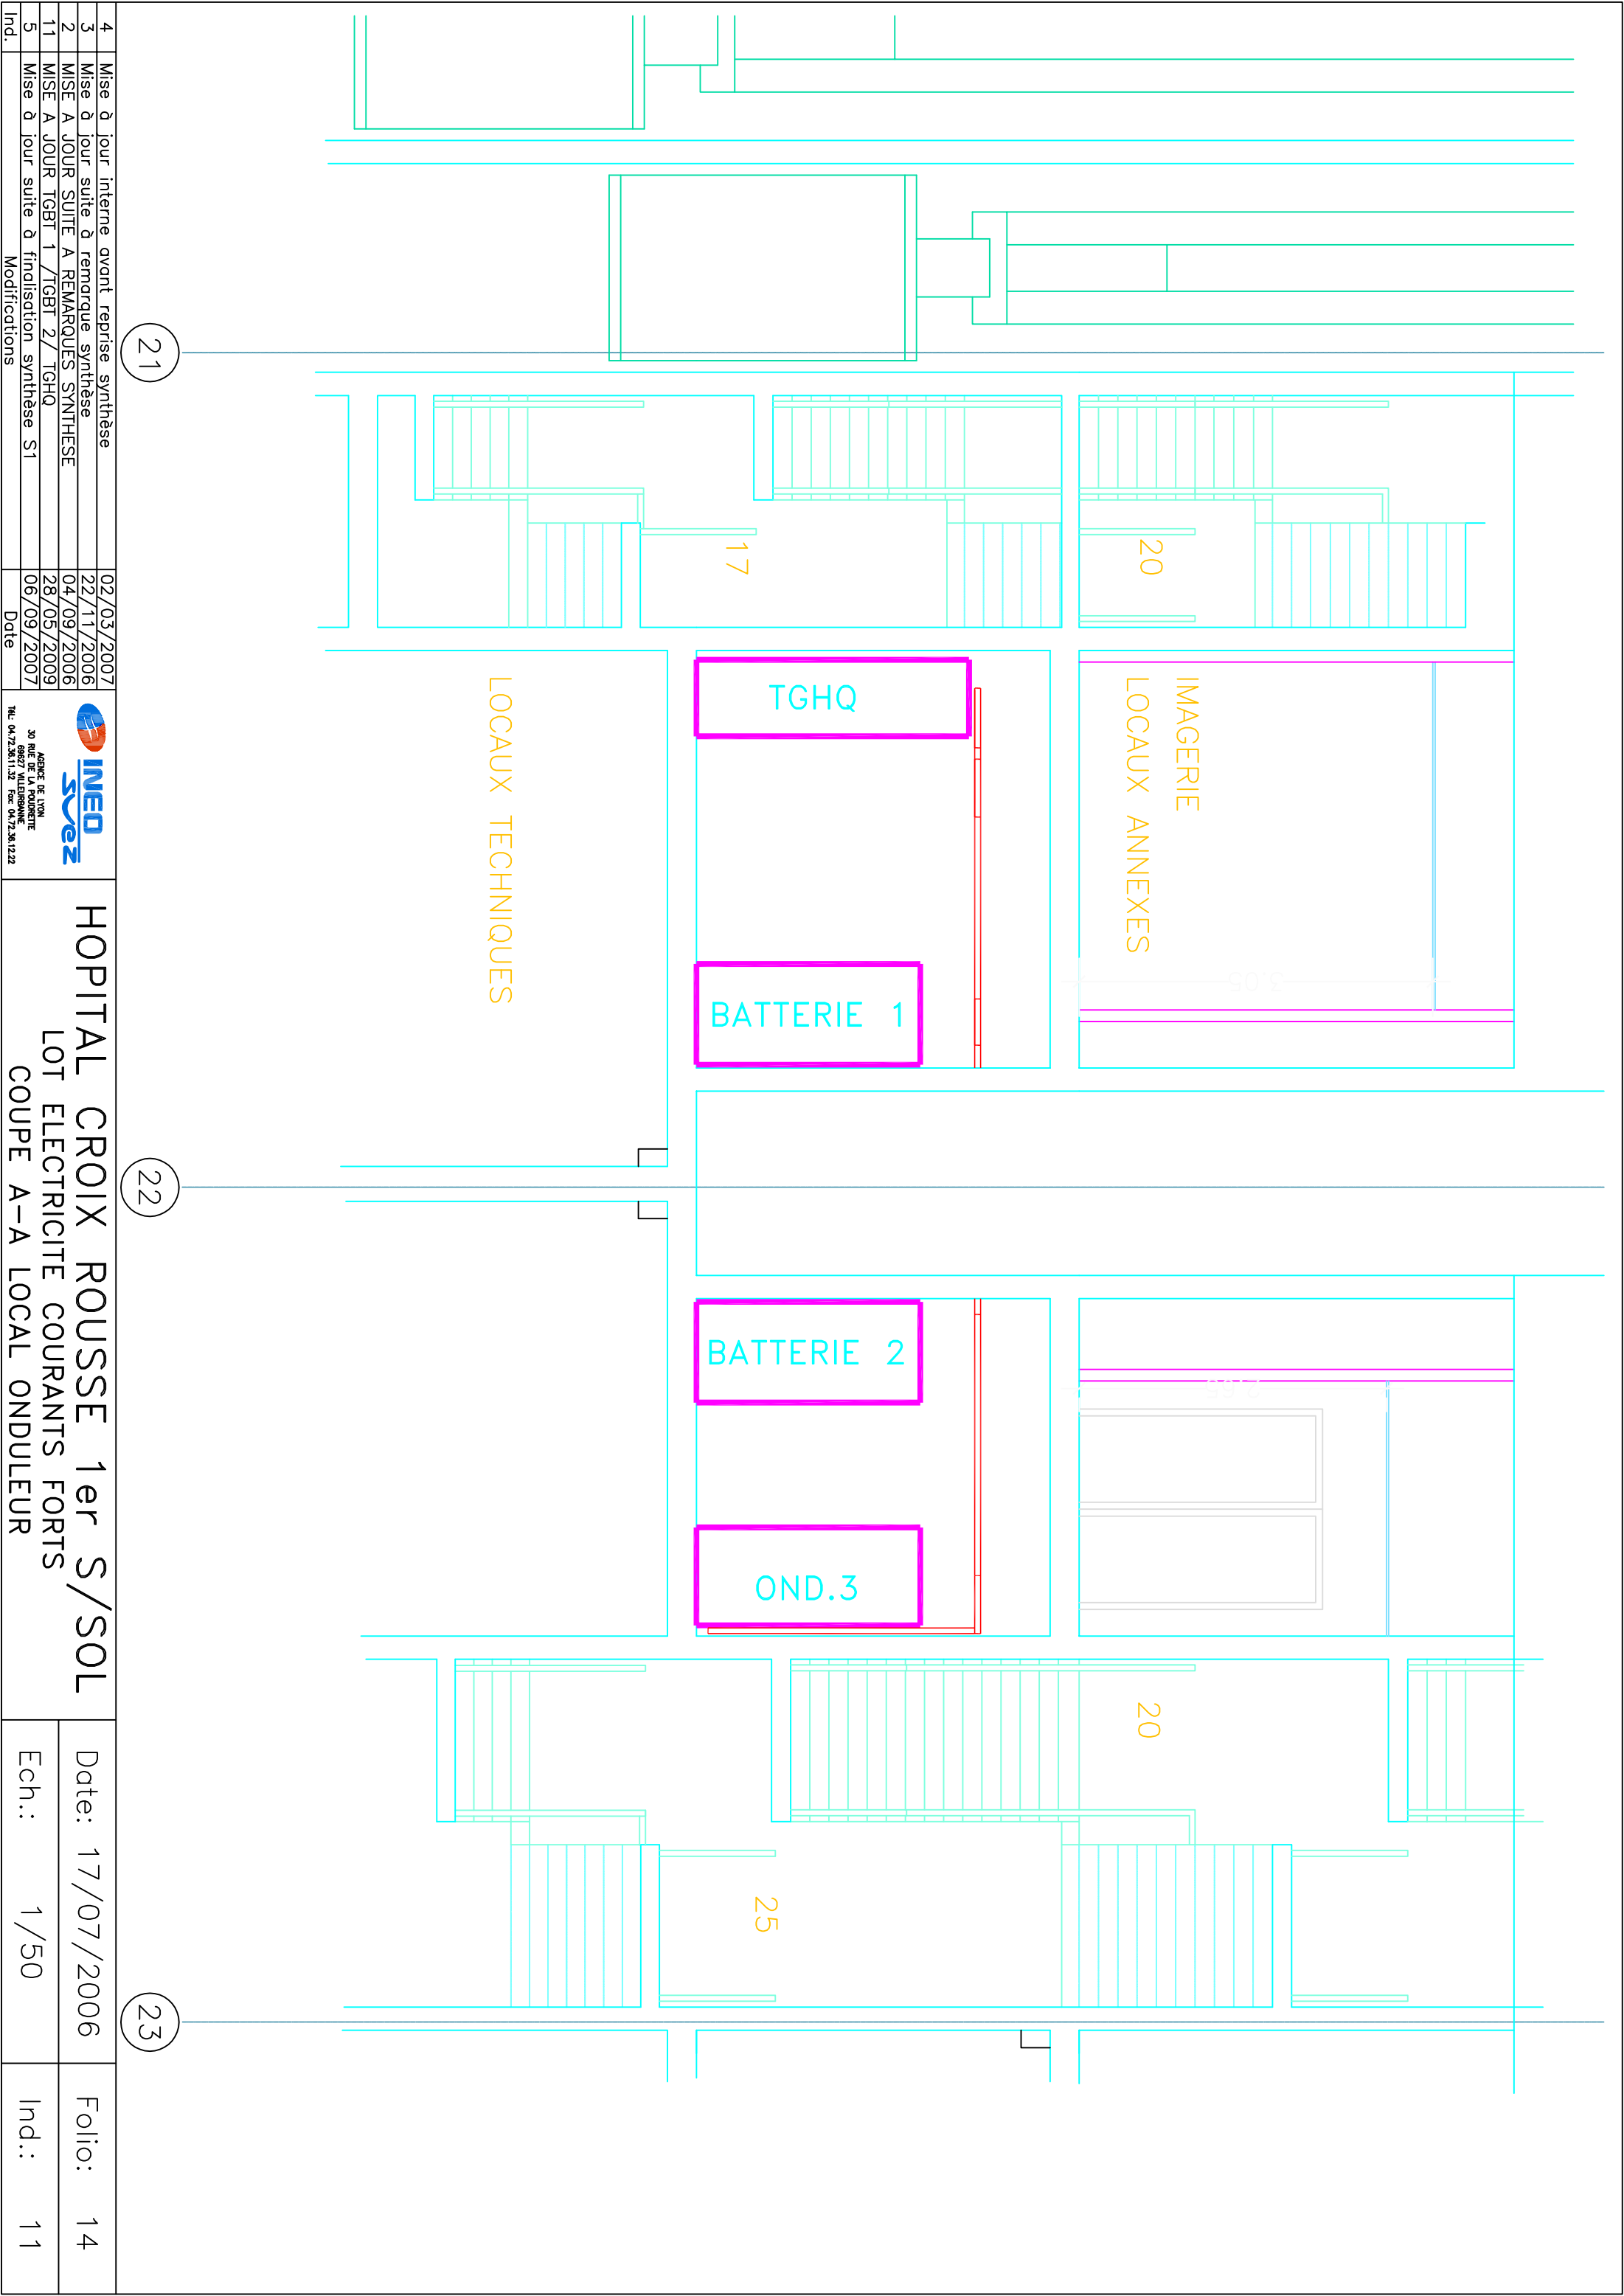


4	Mise à jour interne avant reprise synthèse	02/03/2007	<div><div>AGENCE DE L'ONN 30 RUE DE LA FOURMIE 69600 VILLEURBANNE TEL: 04 72 36 11 32 Fax: 04 72 36 12 22</div></div>	HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS COUPE A-A LOCAL ONDULEUR		Date: 17/07/2006		Folio: 14	
3	Mise à jour suite à remarque synthèse	22/11/2006							
2	MISE A JOUR SUITE A REMARQUES SYNTHÈSE	04/09/2006							
11	MISE A JOUR TGBT 1 /TGBT 2/ TGHQ	28/05/2009							
5	Mise à jour suite à finalisation synthèse S1	06/09/2007							
Ind.	Modifications		Date	Ech.: 1/50		Ind.: 11			

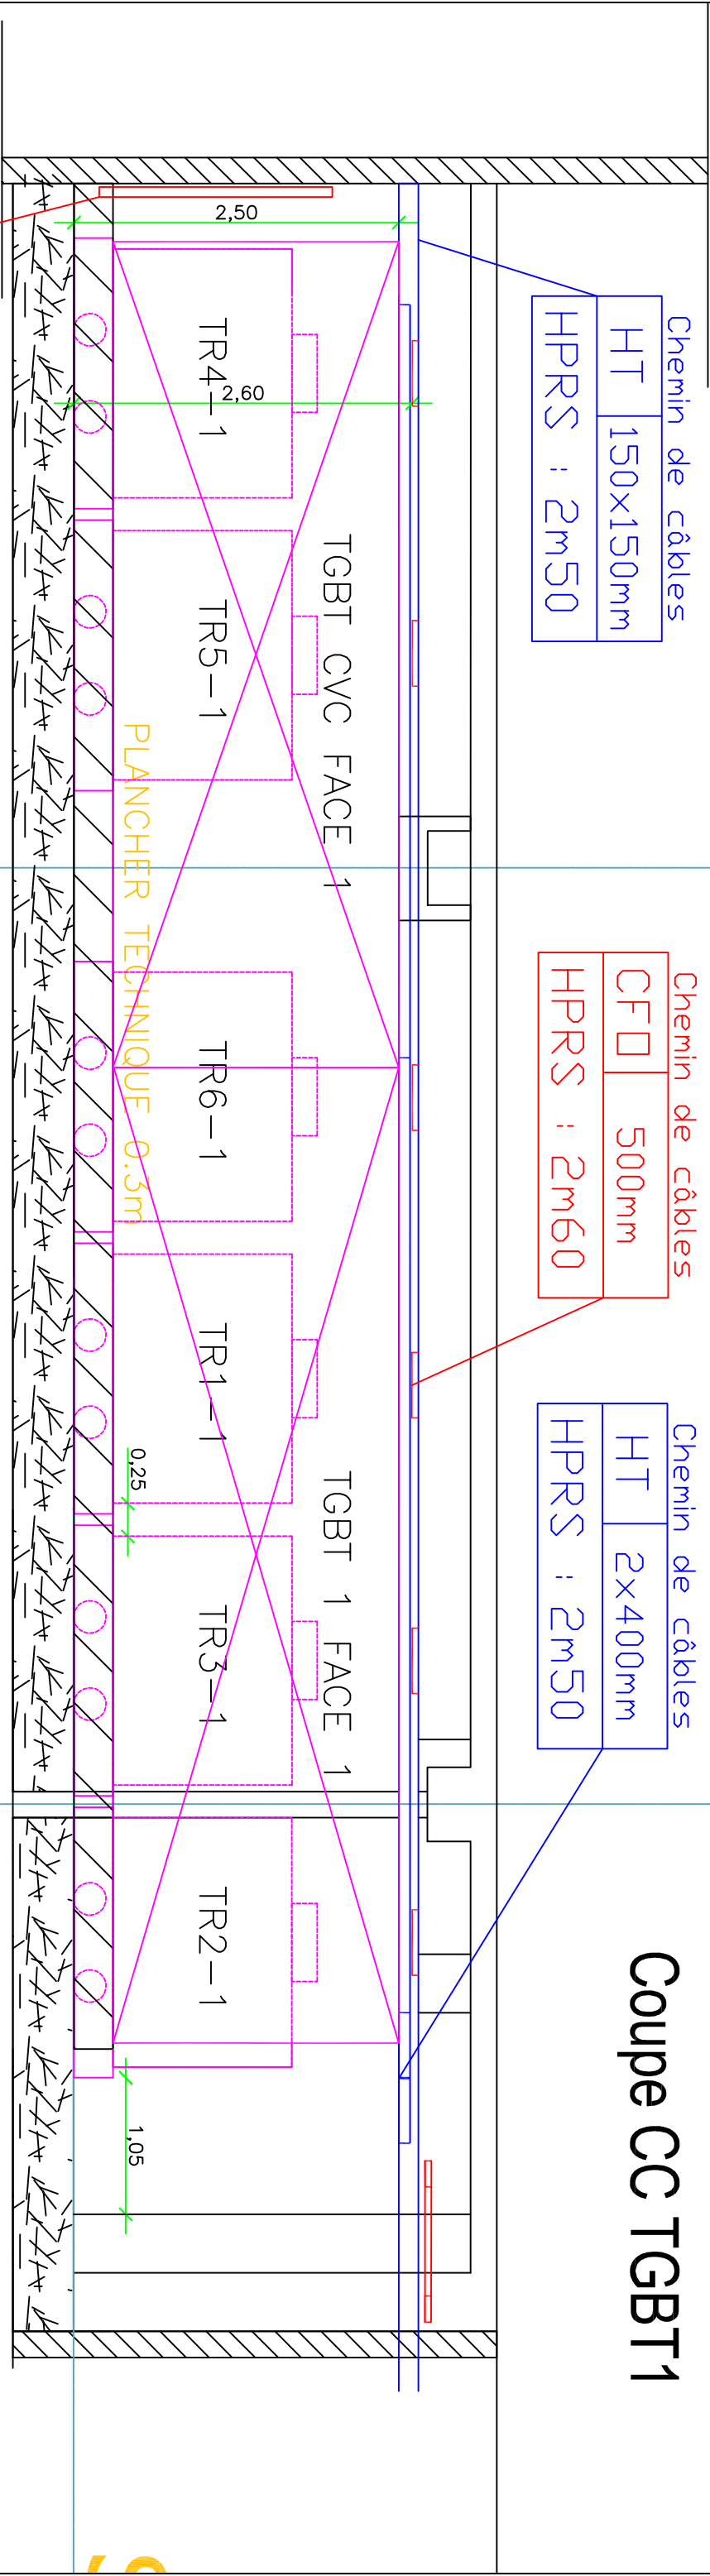


Coupe CC TGBT1

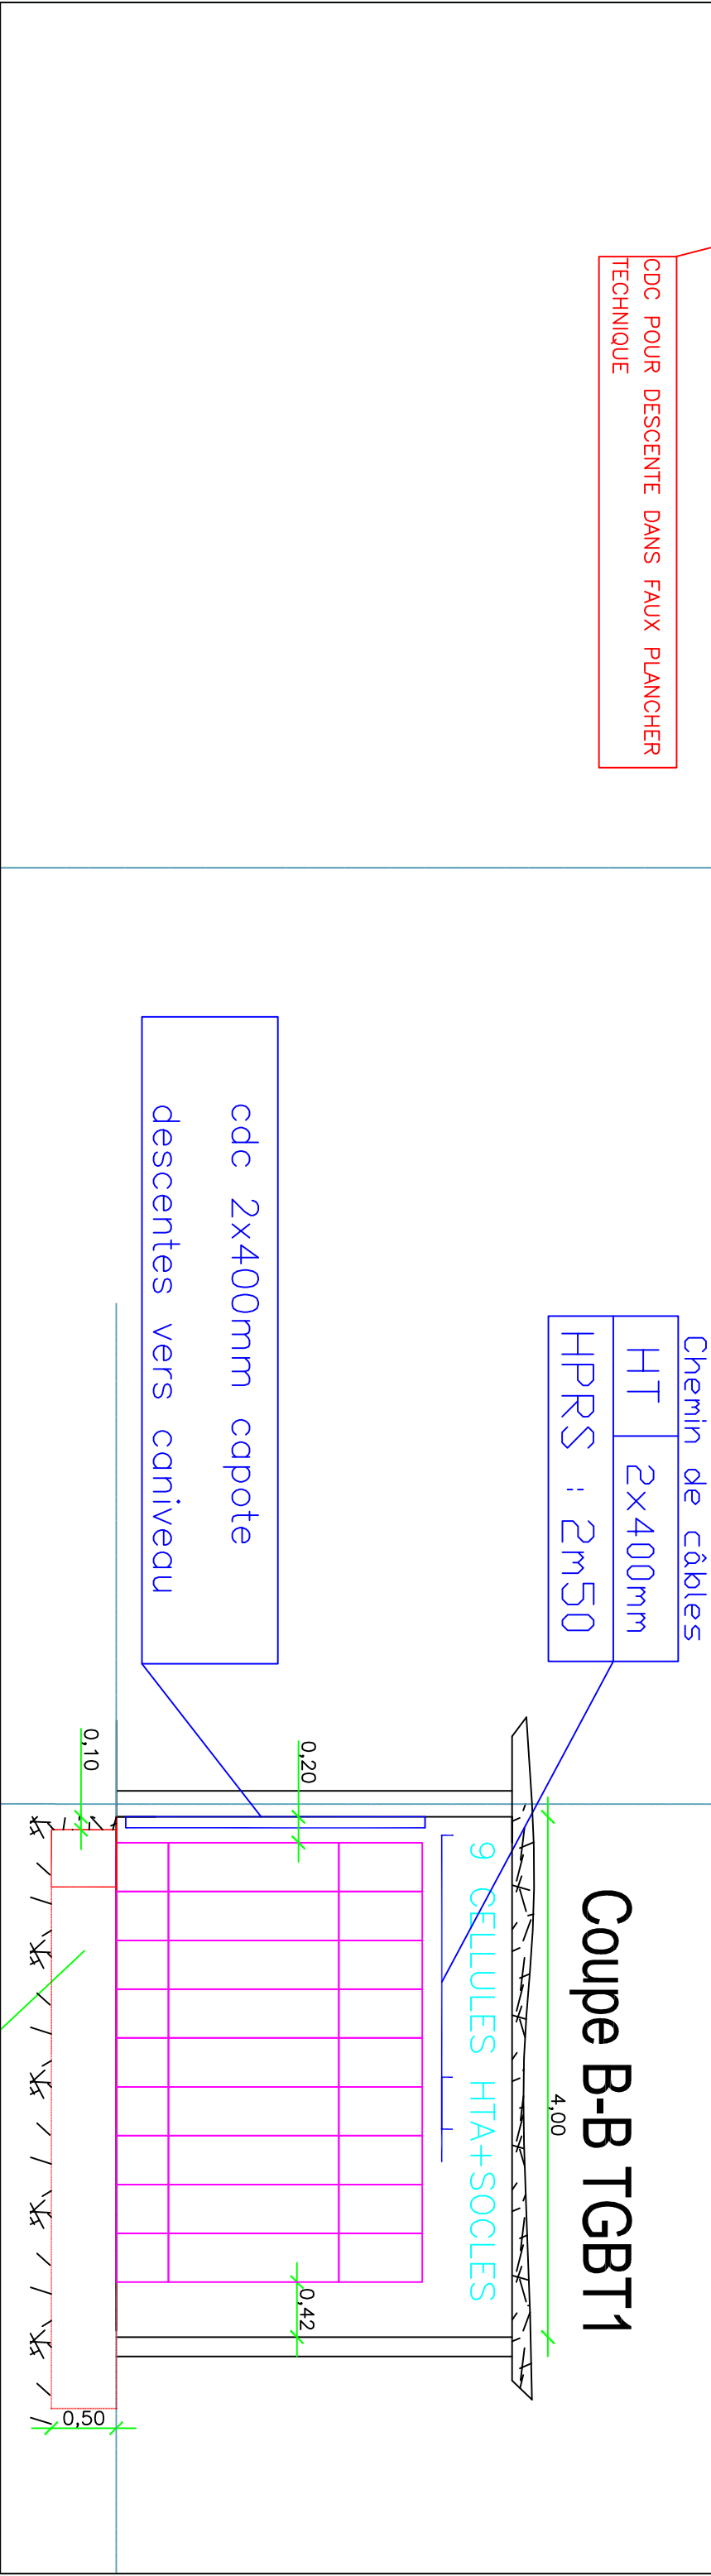

Coupe B-B TGBT1

11	MISE A JOUR TGBT 1 / TGBT 2 / TGHQ	28/05/2009	 INEO syvez AGENCE DE L'ION 30 RUE DE LA FOURMETTE 45000 OROUEN TEL: 0472361132 Fax: 0472361222	HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS COUPE Bbet CC TGBT1	Date: 03/11/2008	Folio: 15
9	MISE A JOUR TGBT 1	07/05/2009			Ech.: 1/50	Ind.: 11
8	MISE A JOUR TGBT	25/03/2009				
7	MISE A JOUR GENERALE	11/03/2009				
6	EMISSION ORIGINALE	07/11/2008				
Ind.	Modifications	Date				

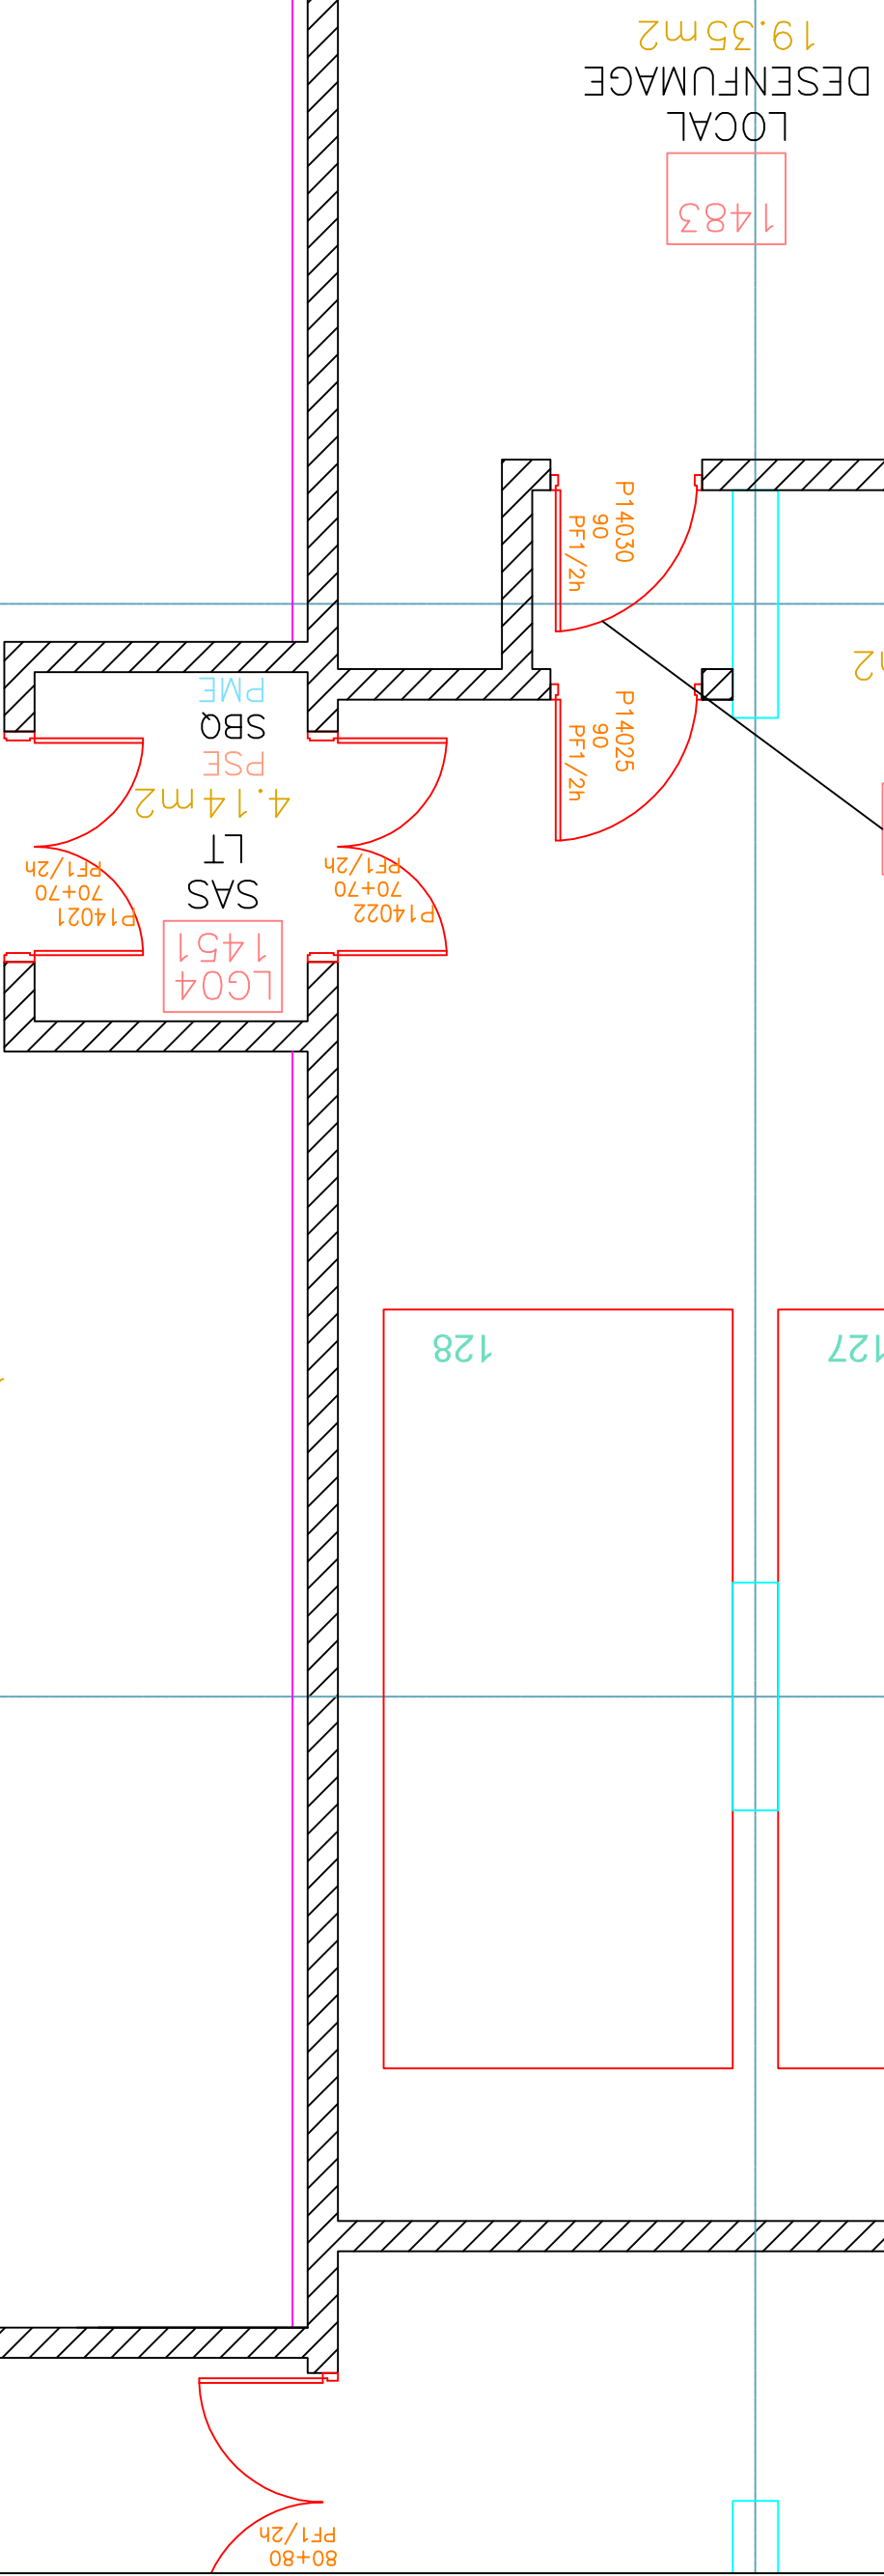


LES EMPRISES DES PIEDS DE FX-PL. SERONT TRACEES AU SOL AVANT LA POSE DES CABLES

27 TRAVERSES DE PONTAGE 1.03m EN APPUI SUR CHASSIS FAUX-PLANCHER 60x60 EP.38mm h=250mm
NB : cornières en périphérie des chassiss

LES CABLES SERONT POSES EN VIDE TECHNIQUE (pas de chemin de câbles)

11	MISE A JOUR TGBT 1 / TGBT 2 /TGHO	28/05/2009	
10	MISE A JOUR TGBT 2	14/05/2009	
Ind.	Modifications	Date	




AGENCE DE L'YON
 30 RUE DE LA FLORENCE
 69003 LYON
 Tél: 04.72.36.11.32 Fax: 04.72.36.12.22



HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL

LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS

FAUX-PLANCHER LOCAL TECHNIQUE TGBT 2

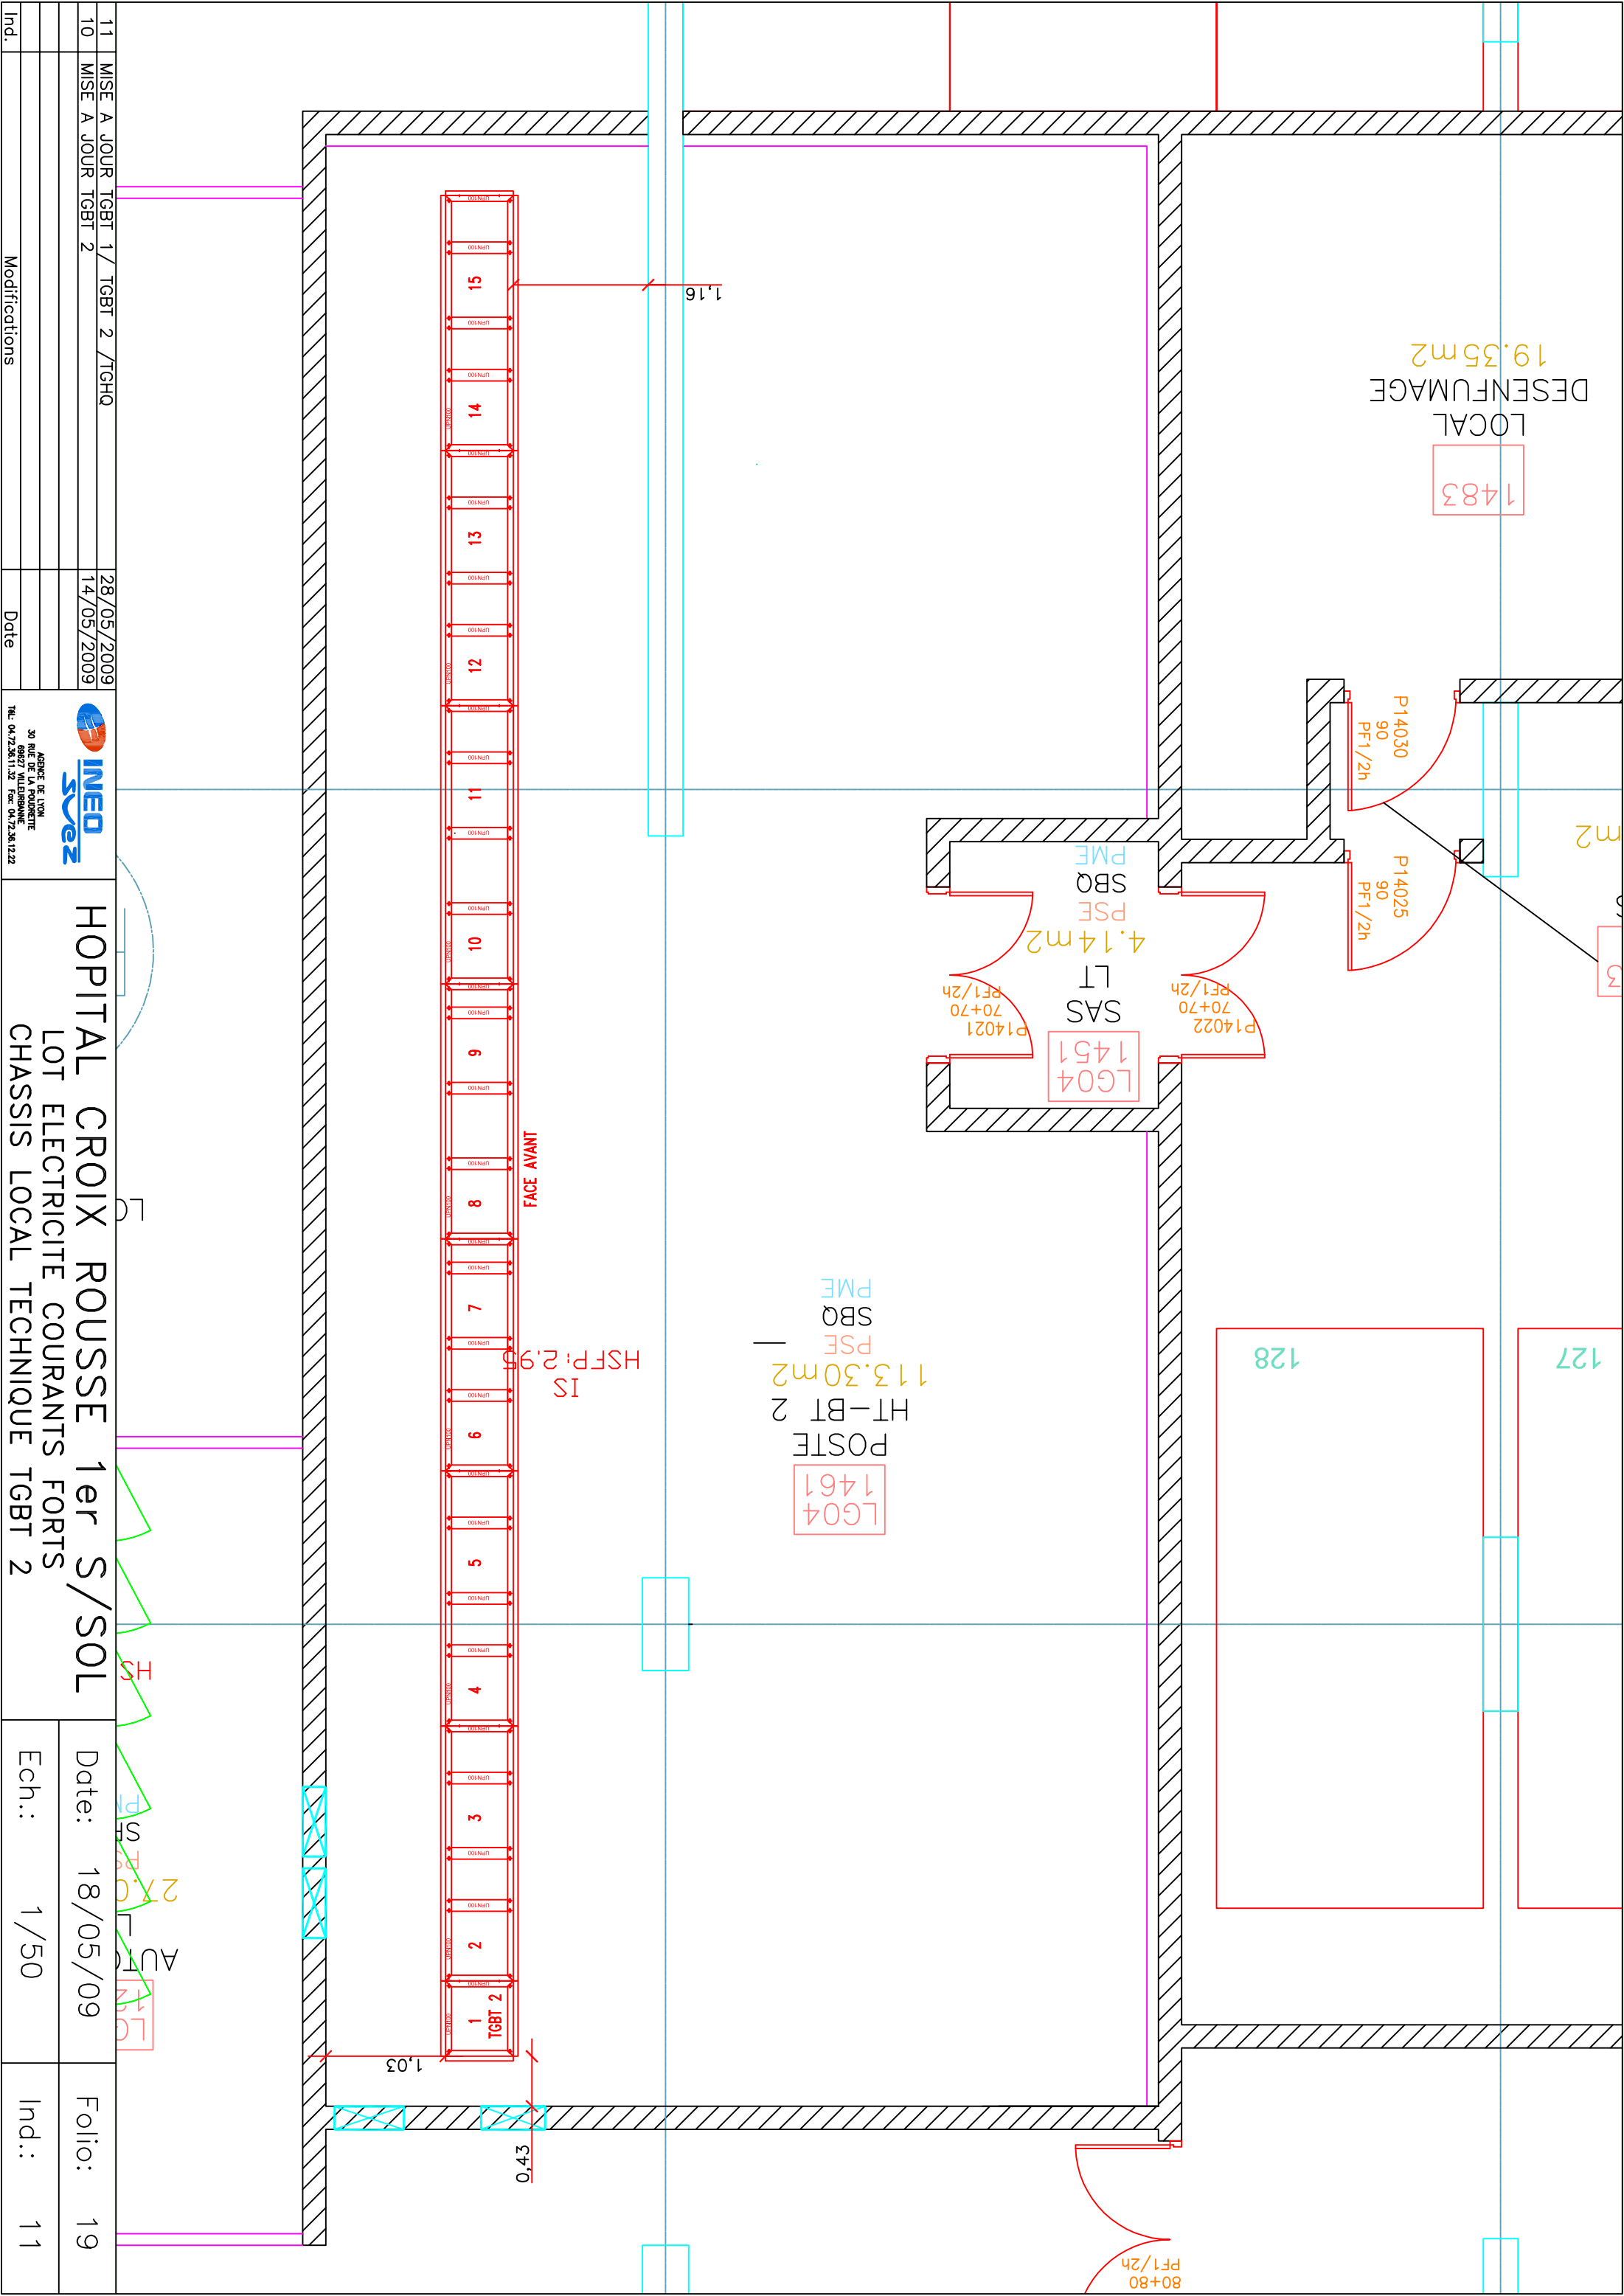Date:	18/05/09	Folio:	18
Ech.:	1/50	Ind.:	11



11	MISE A JOUR TGBT 1 / TGBT 2 / TGHQ	28/05/2009	<div><div></div><div>AGENCE DE L'ONM 30 RUE DE LA FOUQUETTE 92011 PARIS 12 TEL: 04.72.36.11.32 Fax: 04.72.36.12.22</div></div> <div>HOPITAL CROIX ROUSSE 1er S/SOL</div> <div>LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS</div> <div>CHASSIS LOCAL TECHNIQUE TGBT 2</div>	
10	MISE A JOUR TGBT 2	14/05/2009		
Ind.	Modifications	Date	Ech.: 1/50	Folio: 19
			Ind.: 11	



PATIO 1

NSFO: L:1915 x H:1830
_POIDS: 2535kg

caniveau
PROF.500

0.20	1	1	2	4	5	3	6	0.39

1 Cellule HT: 1.375 x H:2350 x P:850mm
- Poids: 130kg

POIDS: 130kg

2023
90+30
PF1/2h

Technical drawing of a rectangular table. The table has a central rectangular top with a width of 0,50 and a length of 0,60. The top is supported by four legs, with a central crossbar. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

Figure 1 consists of two schematic diagrams. Diagram (a) is a top-down view of a rectangular arena. It features a central platform (indicated by a dashed line) and a starting area (indicated by a solid line). The arena is divided into four quadrants by a central vertical line. Diagram (b) is a side view of the arena, showing its height and the position of the platform. The arena is shown as a rectangular box with a central platform. The platform is indicated by a dashed line. The arena is divided into four quadrants by a central vertical line.

A schematic diagram of a three-story building. The building is represented by a central vertical rectangle with horizontal lines indicating floors. A central vertical shaft runs through the middle. On each floor, there are horizontal shafts extending to the left and right. The top floor has a single horizontal shaft on each side. The middle floor has two horizontal shafts on each side. The bottom floor has three horizontal shafts on each side. The shafts are represented by small circles with a central dot.

TR4-1

TR5-1

TR6-1

~~TR1-1~~

TR3-1

TR2-1

CONDENSATEUR:
L:800 x H:2000 x P:600mm
POIDS: 180kg SUR FX-PL

TGBT CVC SUR 2RANGEEES :
 * 1 RANGEE : L:6350 x H:2220 x P:665mm
 * 1 RANGEE : L:6350 x H:2220 x P:665mm
 * POIDS TOTAL : 6700KG

FPP2
HSFP: 2.90

SPAPME

LG04
1201

FPP2
HSFP: 2.90

FPP2

FPP2
HSFP: 2.90

FAUX-PLANCHER

7
TGBTCVC
COND.

1GB1-1
COND. 1

TGBT-1
COND.2

CONDENSATEURS :
L:800 x H:1100 x P:600mm
POIDS: 80kg SUR FX-PL.

* 1 RANGE: L:7500 x H:2220 x D:665mm
 * 1 RANGE: L:6850 x H:2220 x D:665mm
 * POIDS TOTAL: 7850KG

20 x P

ventilation vide sc
vec pare—insecte

