

NGUYEN DANIEL

Vérification sélectivité d l'AGE élévateur depuis le TGBT normal

Étude de sélectivité


XR R - AGE ELEV normal

Information

Nom : NGUYEN
Prenom : DANIEL
Entreprise : R3 INGENIERIE
Client : HCL

Diagramme de sélectivité

Sélectivité :

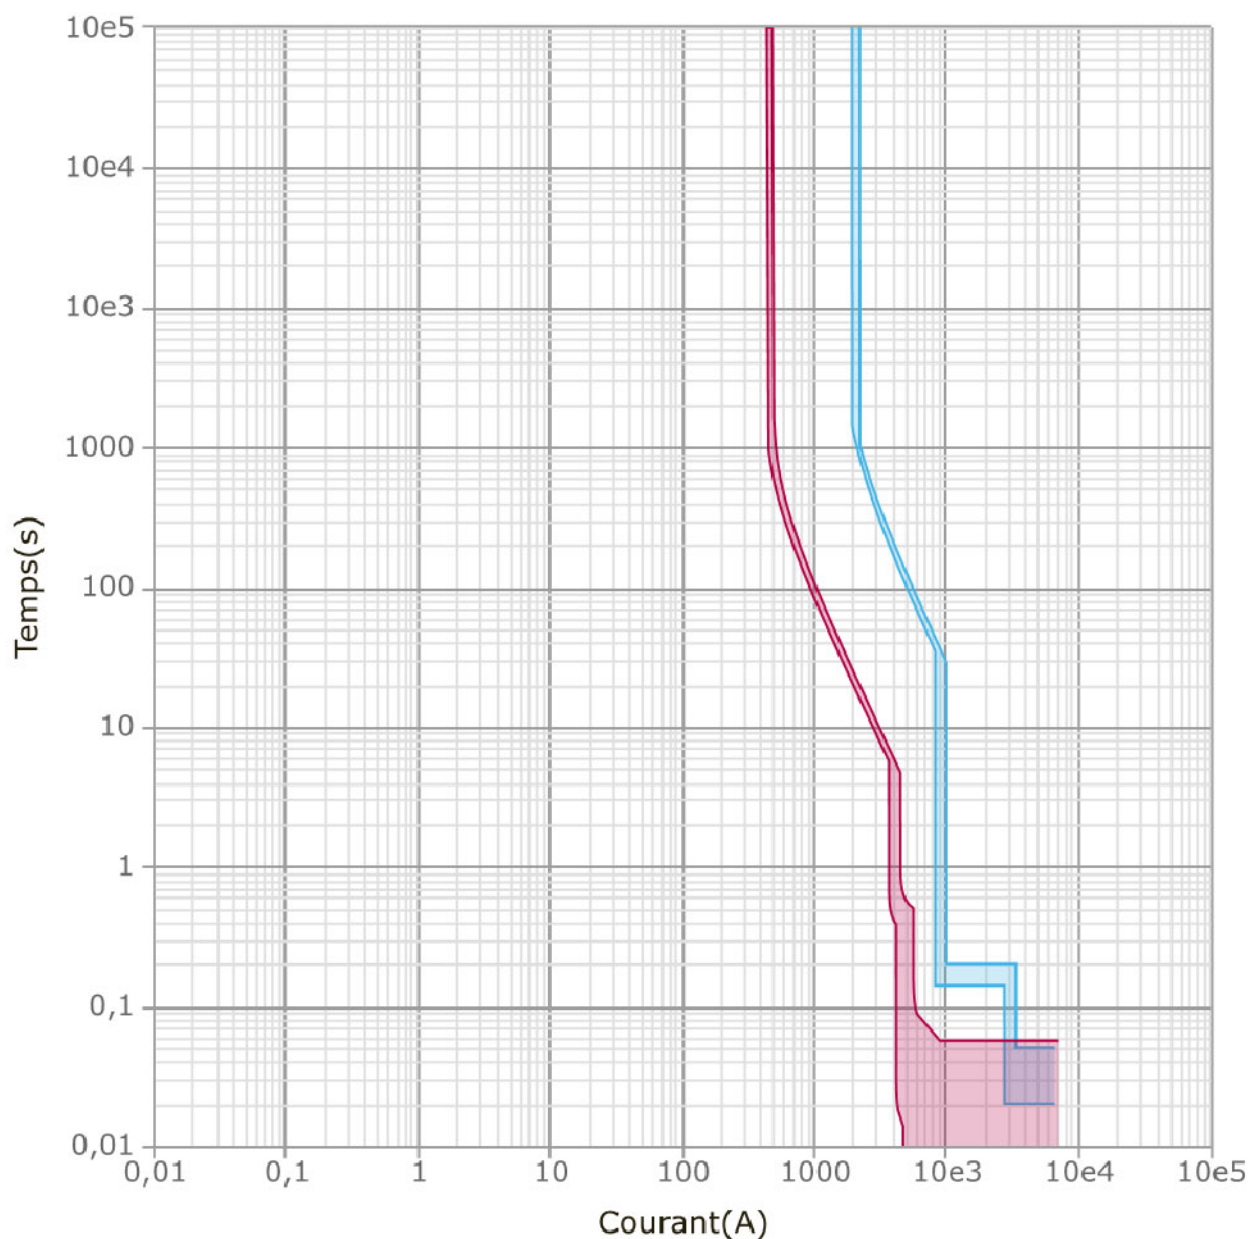

Gamme	Masterpact NW	ComPacT NSX		
Désignation/ Technologie	NW20H1	NSX400H		
Calibre (A)	2000 A	400 A		
Déclencheur / Courbe	Micrologic 5.0 H	Micrologic 5.3 E		
Calibre du déclencheur	2000 A	400 A		
Classe de déclenchement				
Réglages long retard				
Ir	1800 A	400 A		
Tr	24 s	16 s		
Réglages court retard				
I _{sd}	9000 A	4000 A		
T _{sd}	0,2 s	0,4 s		
Réglage instantané				
Ii	30000 A	4800 A		
Sélectivité	Amont	Sélectivité totale		