

REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N
SUR LE SITE DE L'ARSENAL A BESANCON

Maîtrise d'ouvrage :

Rectorat de Besançon
10, rue de la Convention, 25000 Besançon

Conducteur d'opération :

Sedia
6, Louis Garnier - BP 1513 - 25008 Besançon cedex

Groupement :

Architecte mandataire
Atelier Novembre
21 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

Bureau d'études TCE / Economiste de la
construction / OPC
EGIS Bâtiments Grand Est
10, avenue Pierre Mendès France, 67300
Schiltigheim

Bureau d'études QEB / Economie circulaire
Albert et Compagnie
99, rue de Stalingrad, 93100 Montreuil

Bureau d'études acoustiques
Altia
5, rue de Cléry, 75002 Paris

Bureau de contrôle :

Bureau Alpes Controles Sas
3 bis, impasse des Prairies, 74940 Annecy Le Vieux

CSPS :

DEKRA Industrial
8, rue des Grandes Pièces, 25770 Serre Les Sapins







NOTICE ARCHITECTURALE - CARNET D'AMBIANCES
PIECES ECRITES COMMUNES


Indice	Date modification	Nature modification
A	18/04/2025	DCE

Projet	Phase	Emetteur	Lot	Type	N° doc	Echelle	Date	Ind.
BES	DCE	NOV	-	PG	01-01a	-	18/04/25	-



INTENTIONS


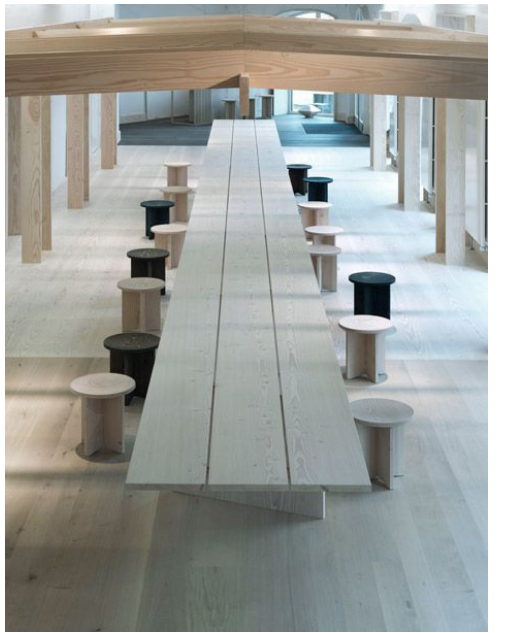
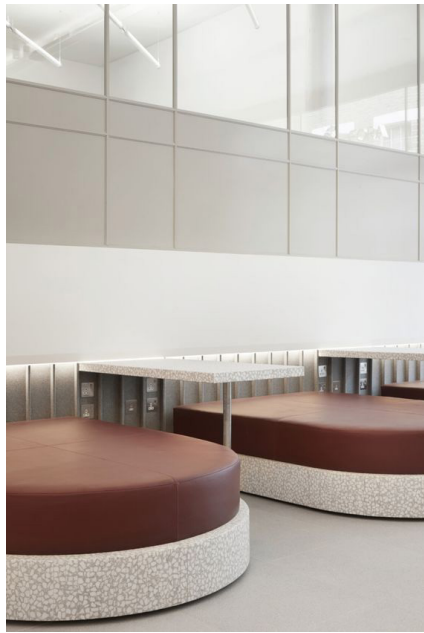
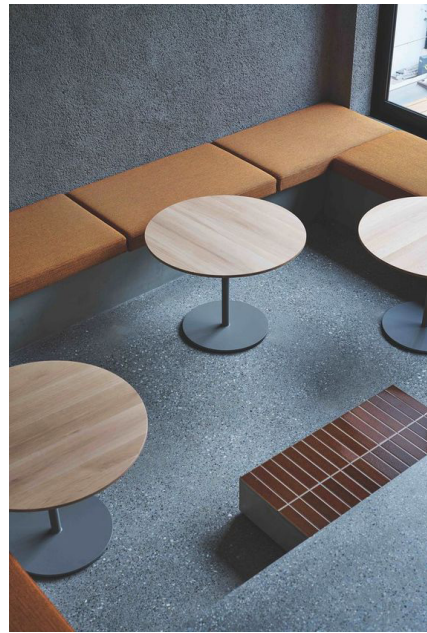
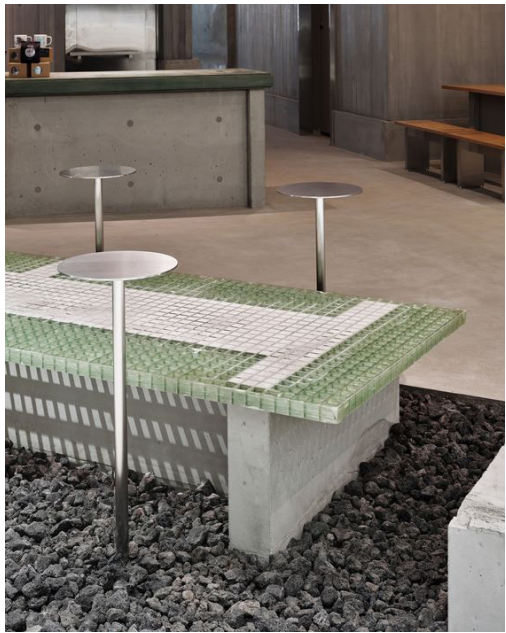









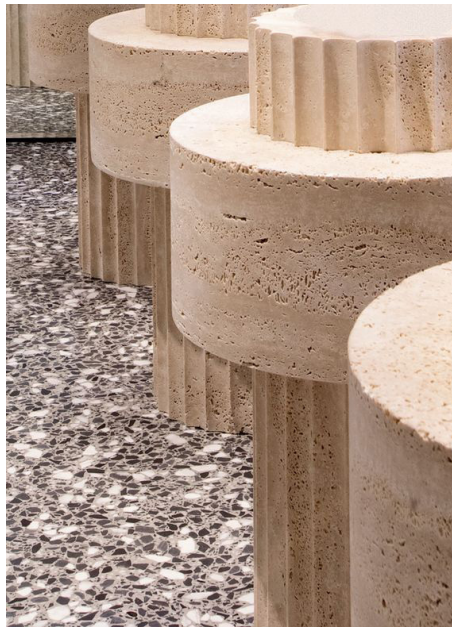






MATERIALITE
PROJET

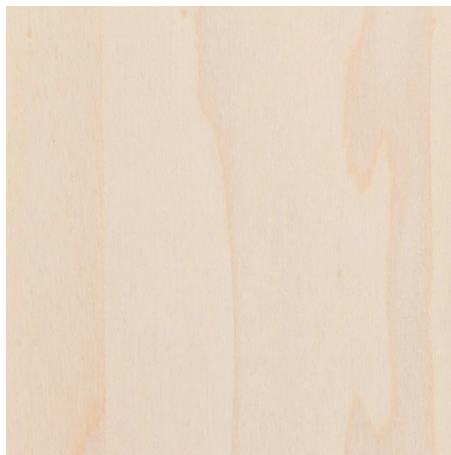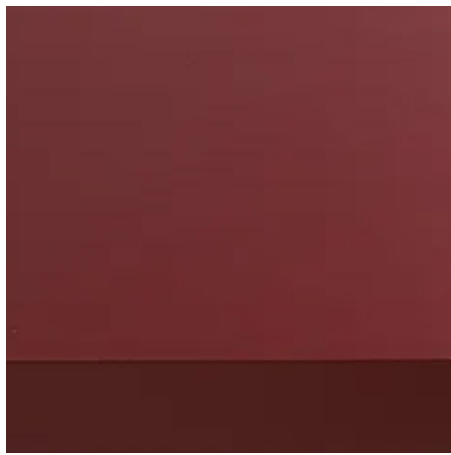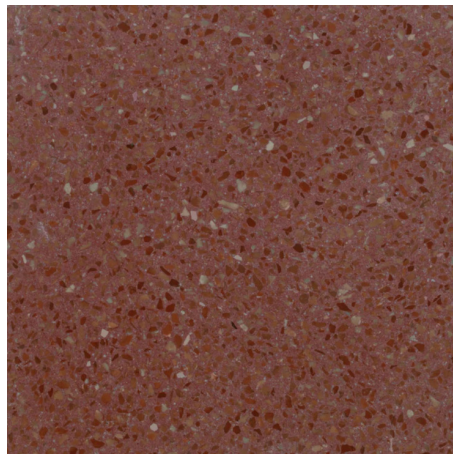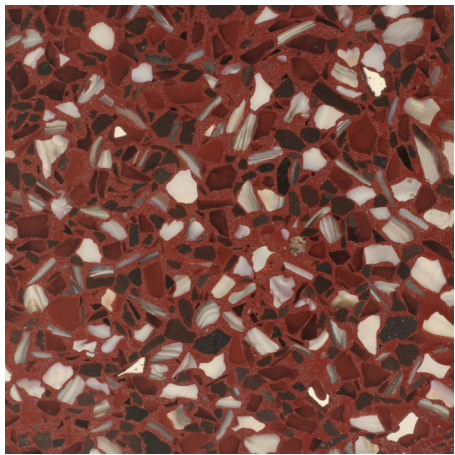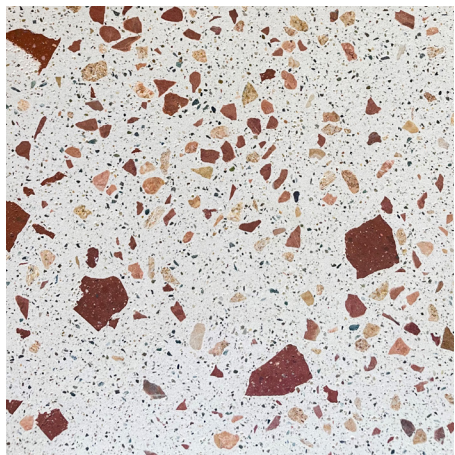

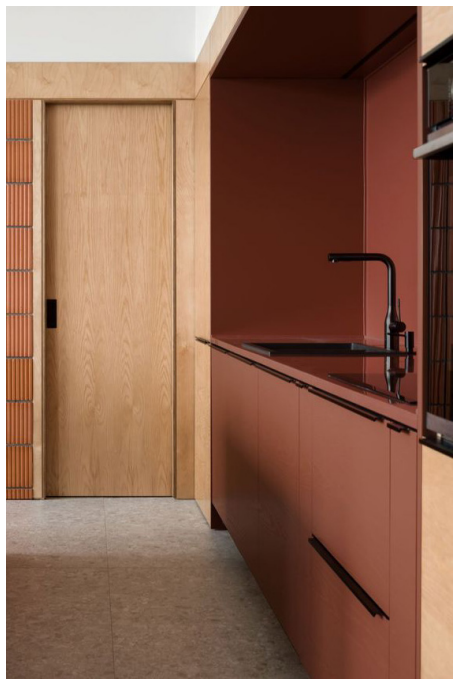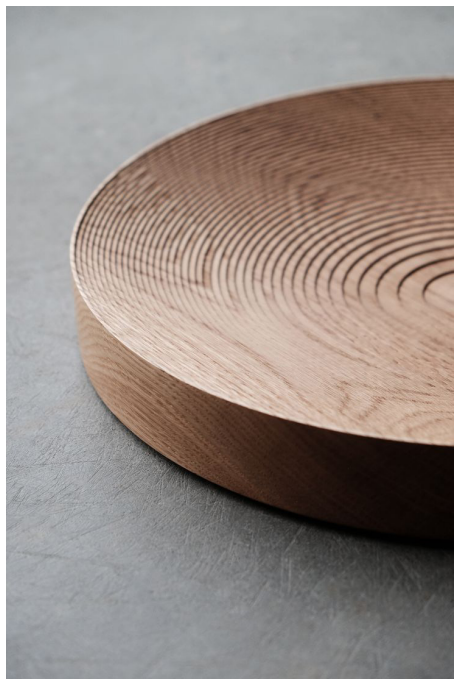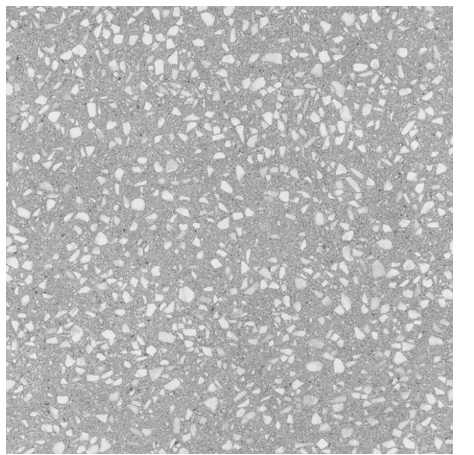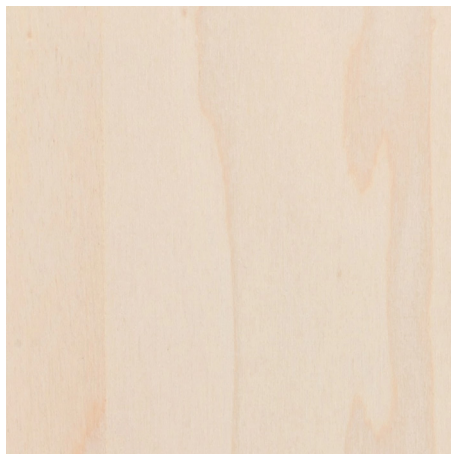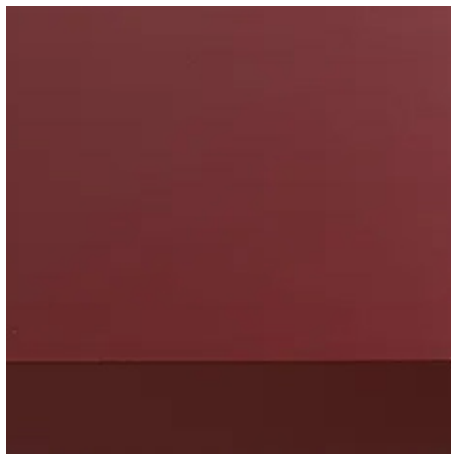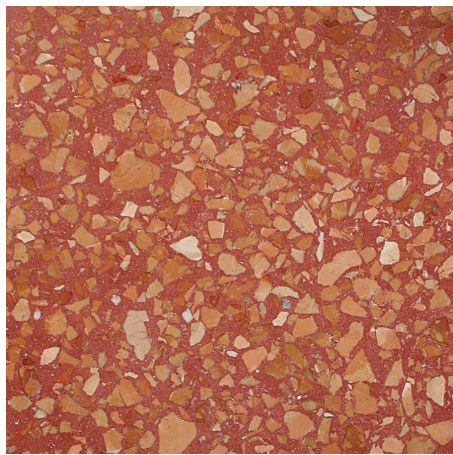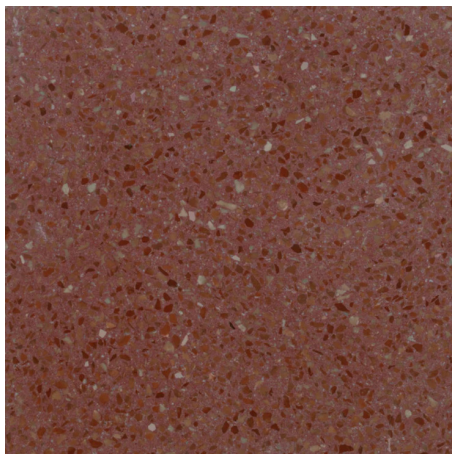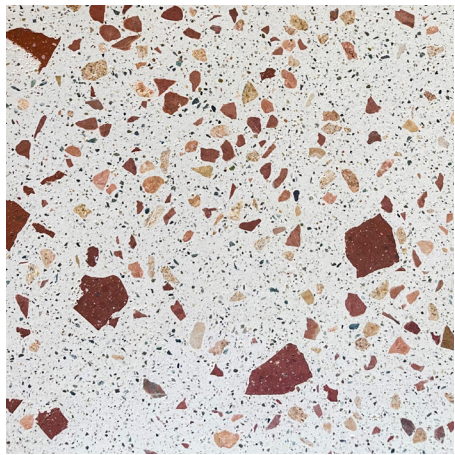

MATERIALITE
EXISTANTE

BOIS



Bois lamellé collé
Pin
Rabotage à prévoir
issu de la dépose des charpentes existantes

Dimensions :
L 160mm x H 460mm

longueur maximale ?

Quantité : ?



Bois lamellé collé
Pin
Rabotage à prévoir
issu de la dépose des charpentes existantes

Dimensions :
L 60mm x H 220mm ?

longueur maximale ?

Quantité : ?



Chutes Tasseautages / Liteaux
Traitement brut en pin



METAL



Poutrelles métalliques
Acier brut
issu de la dépose des charpentes existantes

Dimensions :
L 100mm x H 200mm ?

longueur maximale ?

Quantité : ?



Chemin de cables grillagé
Maille acier



Piètement de sieges rabattables
Acier laqué noir
issu de la dépose des assises de l'amphithéâtre

PIERRE



Carottage de pierre
Pierre de ?
issu du chantier - pierre de façade

Dimensions :
ø 250mm
hauteur variable env.450mm

Quantité : env. 30





Carottage de pierre
Pierre de ?
issu du chantier - pierre de façade

Dimensions :
ø 160mm
hauteur variable env.450mm

Quantité : env. 4



LUMINAIRE

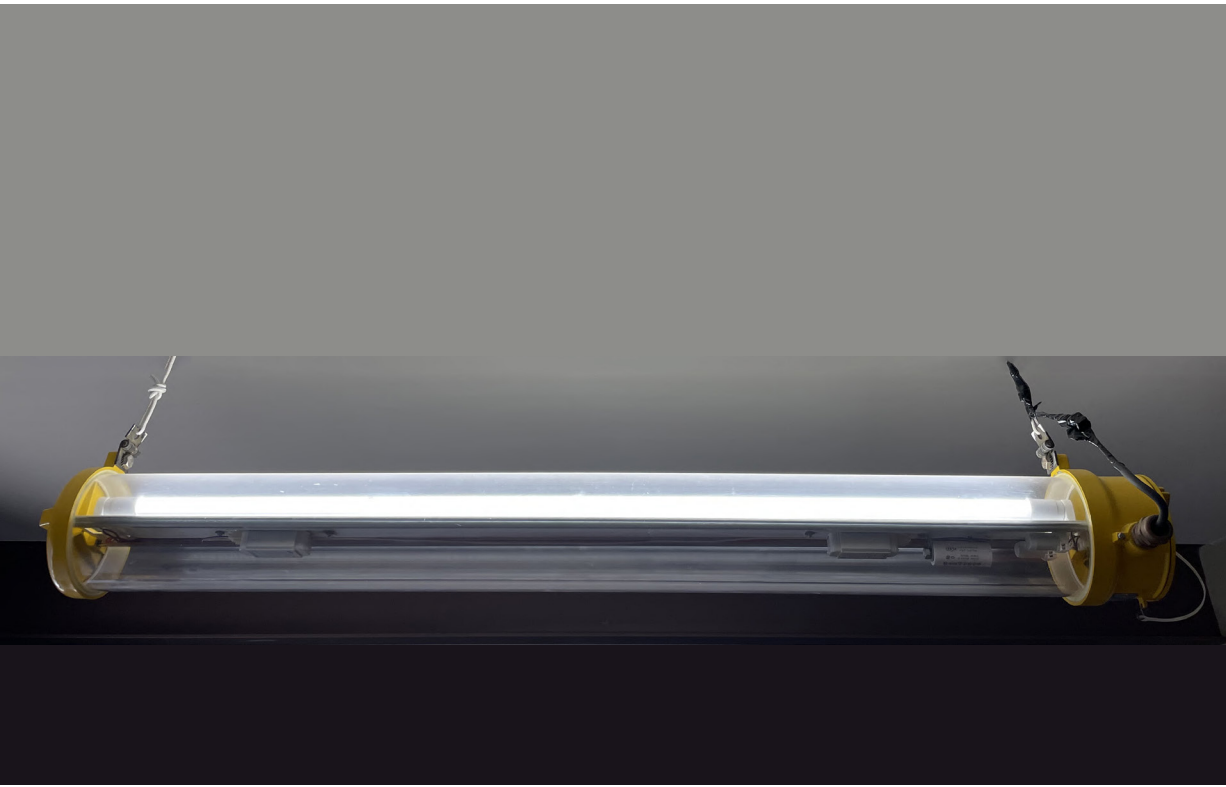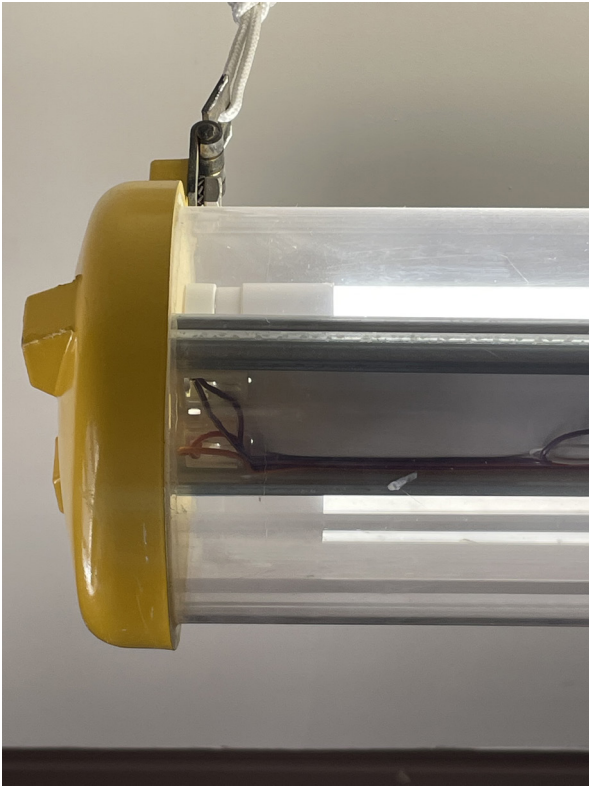

Luminaire
Relamping à prévoir
issu du chantier -
Luminaire fluorescents de secours antidéflagrants

Dimensions :
ø 165mm
Longeur 1690mm ? 1390mm ?

Quantité : 9