


Légende:

- Réseau-Eau Glacée-Domestique-Aller
- Réseau-Eau Glacée-Domestique-Retour
- Réseau-Eau Glacée ST1-Aller
- Réseau-Eau Glacée ST1-Retour
- Réseau-Eau Glacée ST2-Aller
- Réseau-Eau Glacée ST2-Retour
- Réseau-Eau Glacée TWR-Aller
- Réseau-Eau Glacée TWR-Retour



Ventilo-convecteur



Armoire de traitement d'air installée par SNIA




Armoire de traitement d'air installée par DT/INS



xxkWfr: apport calculé phase APS.

xxm3/h : débit nominal calculé phase APS (hypothèse : delta T de 5°C entre départ et retour du réseau y/c ST 2)

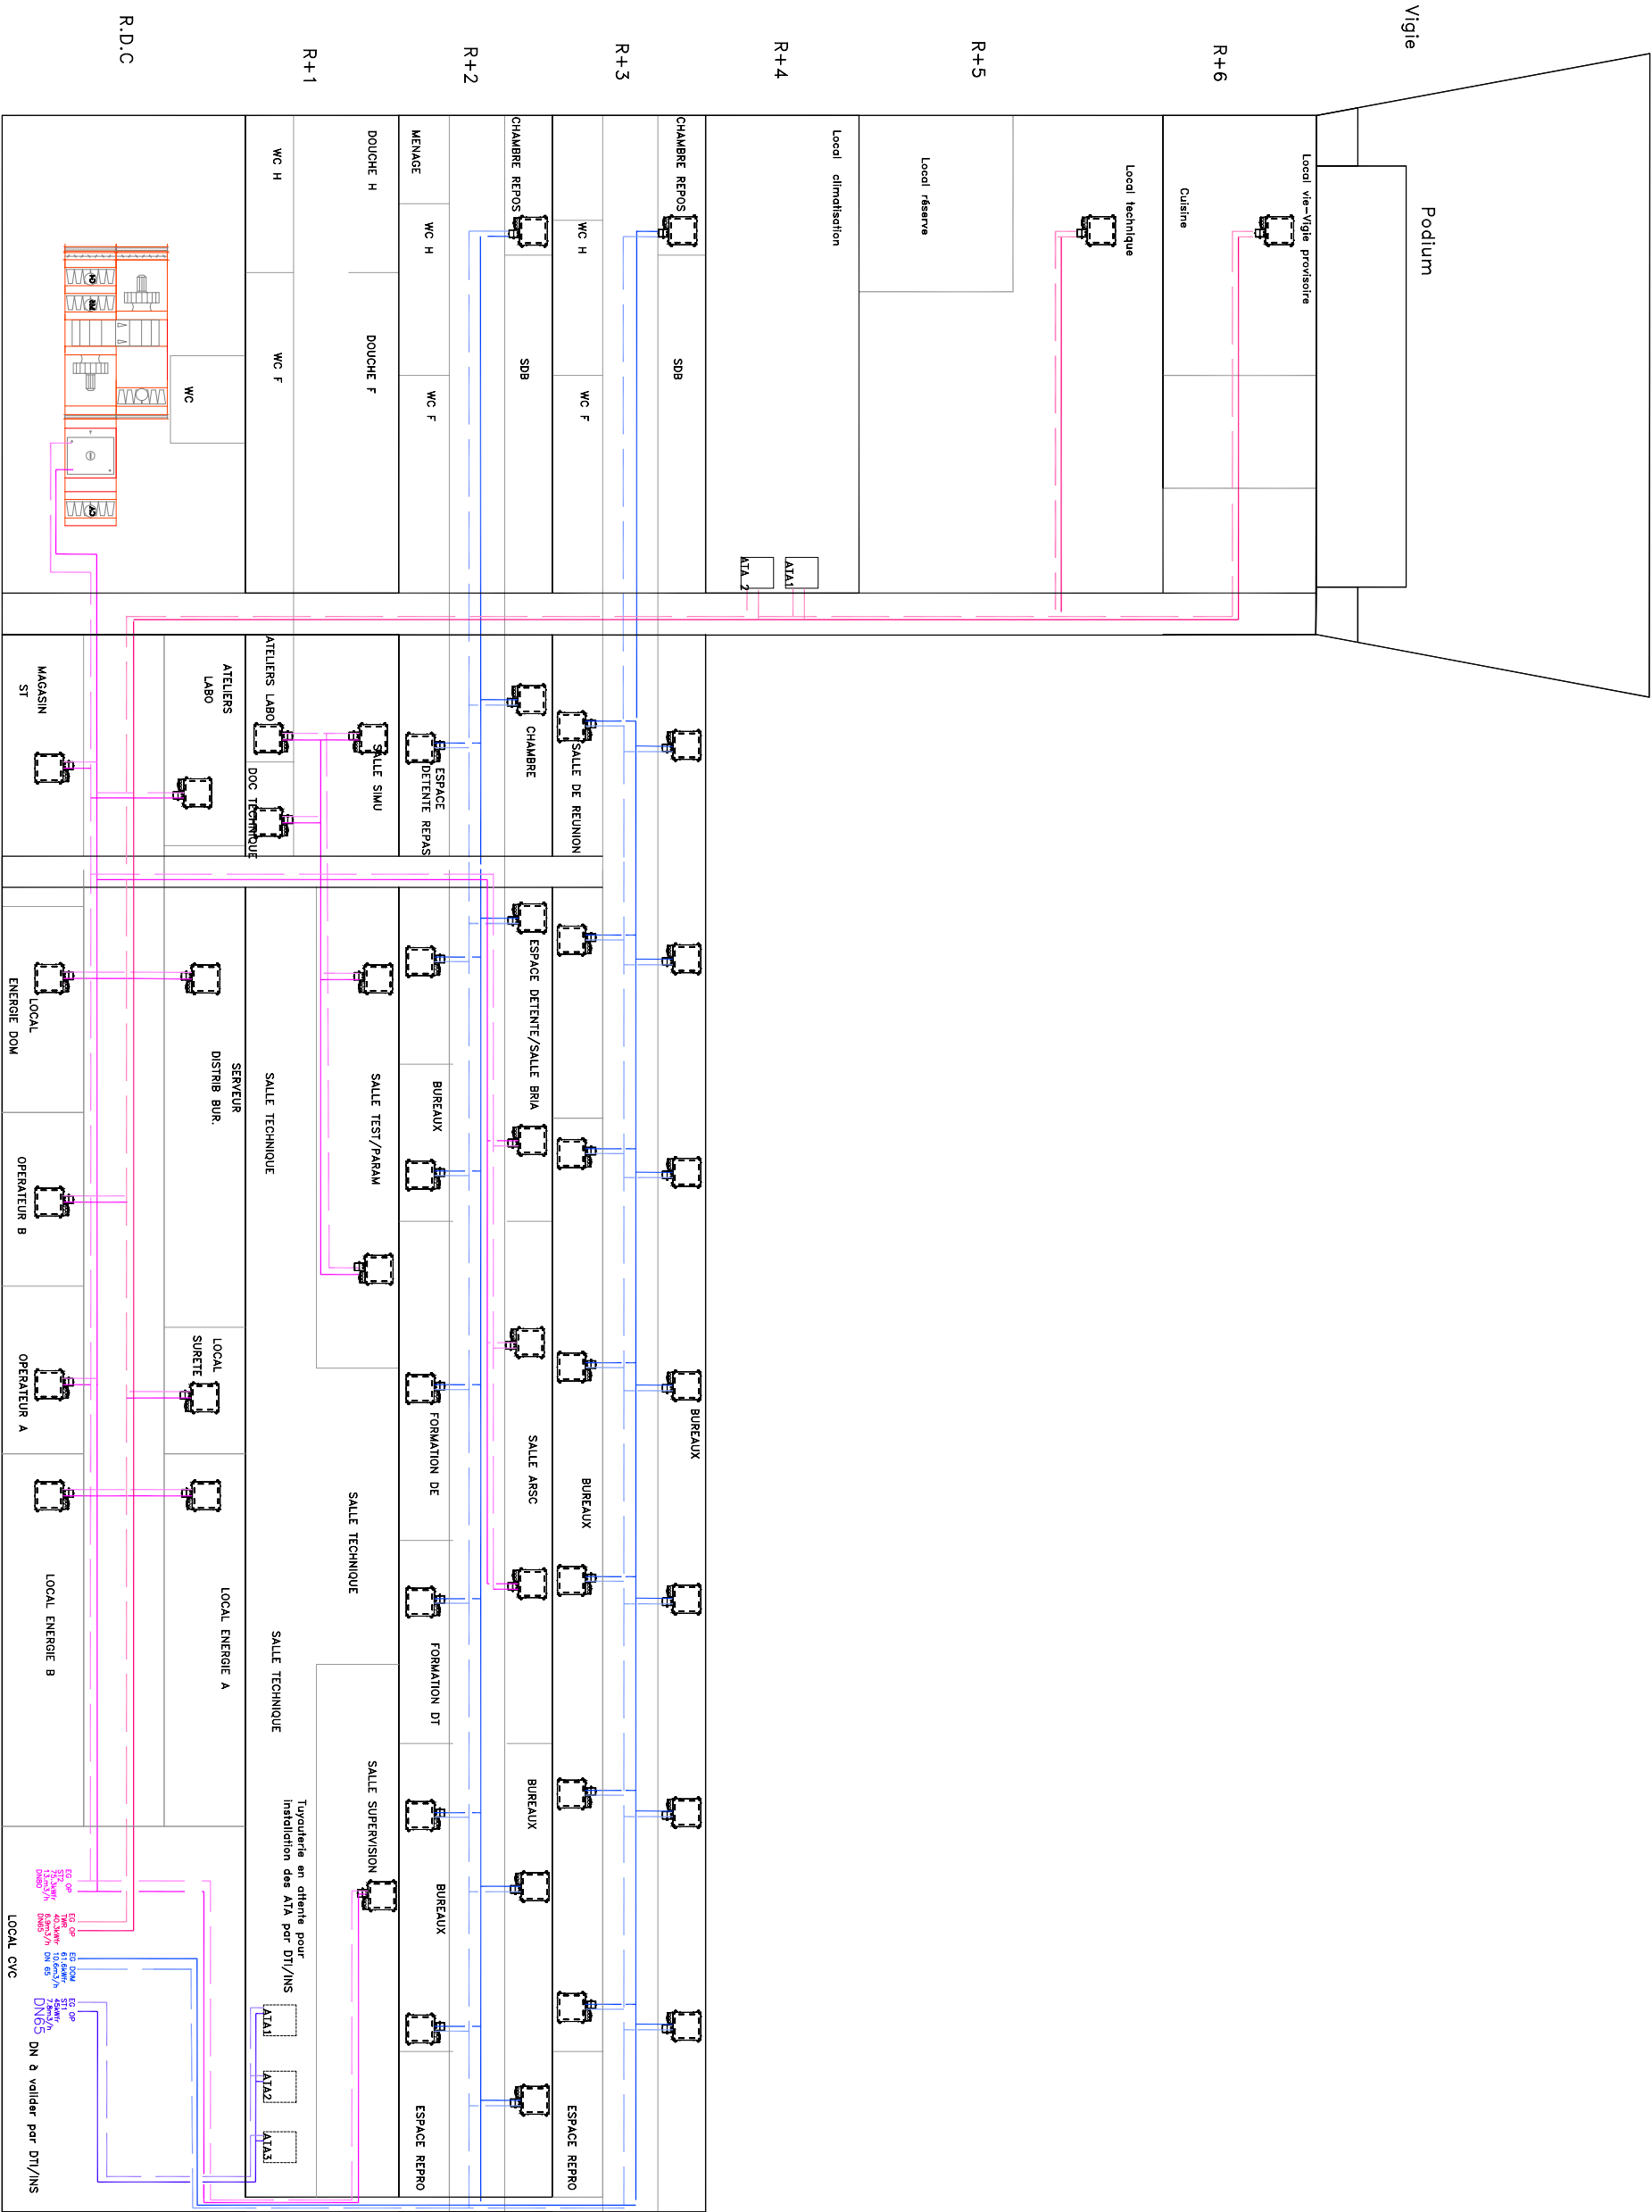

APS

Aéroport de Roland Garros
Nouvelle tour et Bloc Technique
Synoptique de Distribution
Hydraulique

dgac		SNIA			
Raf	Index	Date	Observations / Modifications	Fait par	Validé
500	0	06/02/2025		JGT	DLT