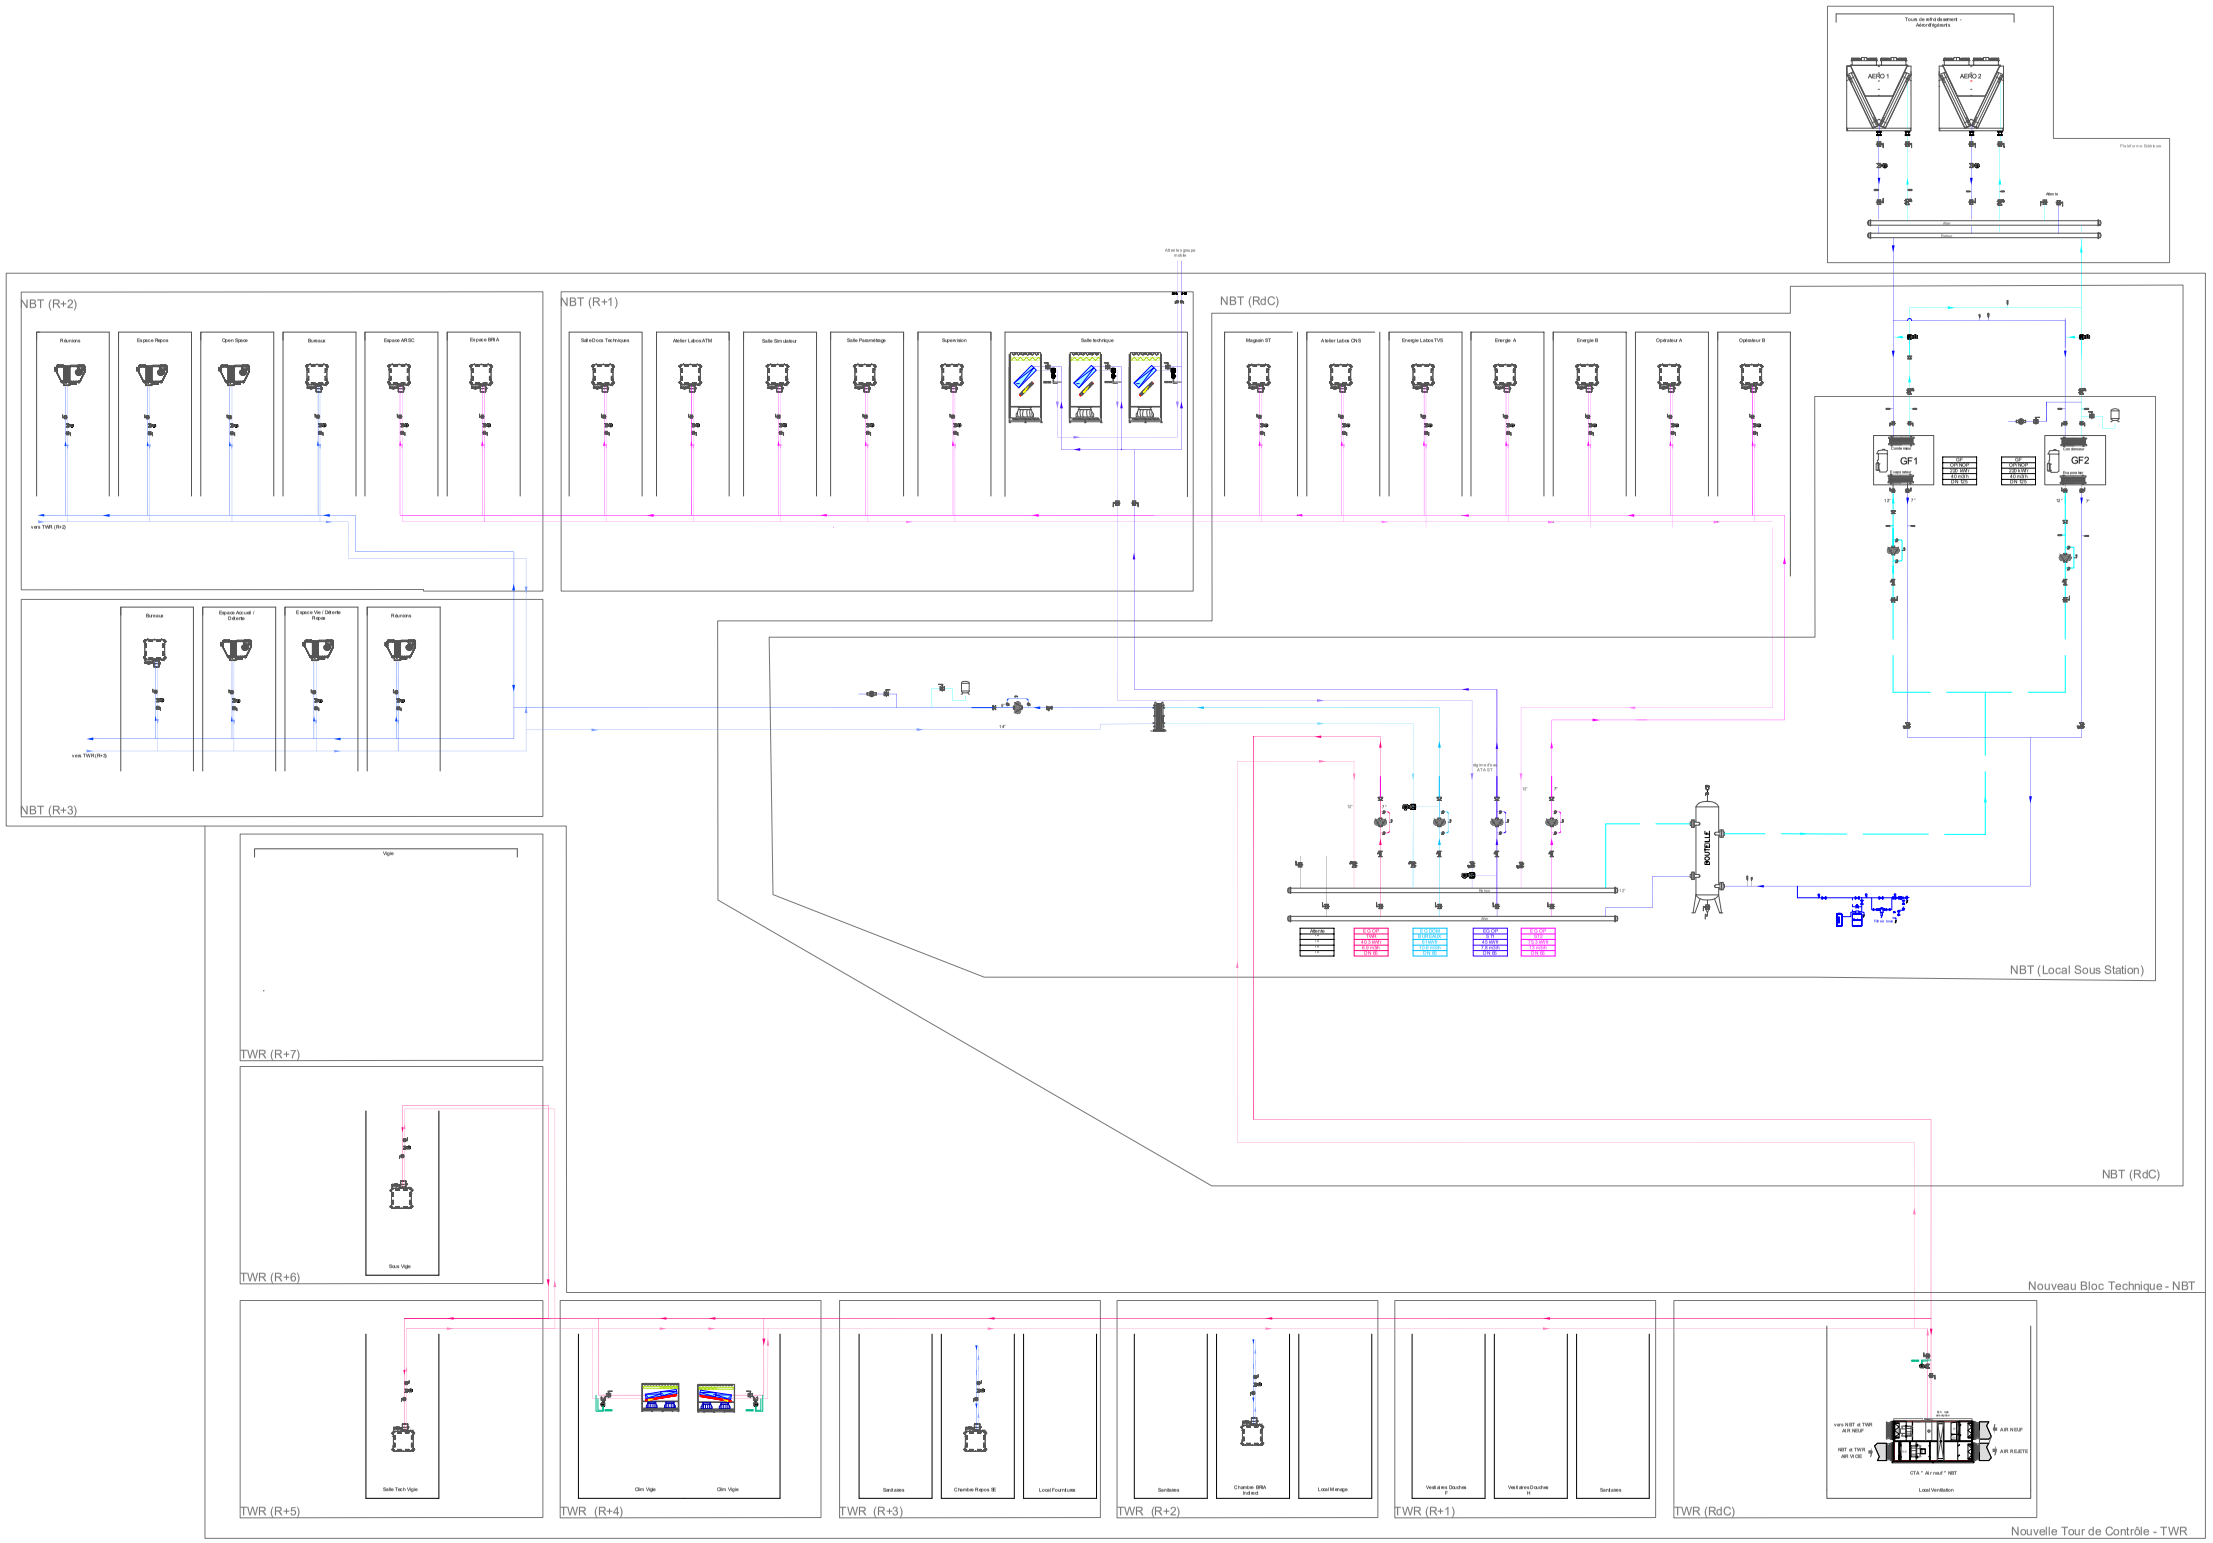

LEGENDE

CVC

- 6-CVC-Eau Glacée-Prim-Aller
- 6-CVC-Eau Glacée-Prim-Retour
- 6-CVC-Eau Glacée-TWR-Aller
- 6-CVC-Eau Glacée-TWR-Retour
- 6-CVC-Eau Glacée-ST1 - Aller
- 6-CVC-Eau Glacée-ST1 - Retour
- 6-CVC-Eau Glacée - ST2 - Aller
- 6-CVC-Eau Glacée - ST2 - Retour
- 6-CVC-Eau Glacée -Ech- Prim - Aller
- 6-CVC-Eau Glacée -Ech- Prim - Retour
- 6-CVC-Eau Glacée -Ech-Second - Aller
- 6-CVC-Eau Glacée -Ech-Second - Retour

PLOMBERIE

- 7-PLOMBERIE-RIA - Colonne sèche
- 7-PLOMBERIE-EauChaudeSanitaire_Bouclée
- 7-PLOMBERIE-EauChaudeSanitaire_Non Bouclée
- 7-PLOMBERIE-EauFroideSanitaire
- 7-PLOMBERIE-EauxVannes
- 7-PLOMBERIE-EauxUsées
- 7-PLOMBERIE-Condensats
- 7-PLOMBERIE-EauxPluviales

REGULATION

- 8-CVC-RégulationSupervision
- 7-PLOMBERIE-RIA - Colonne sèche
- 7-PLOMBERIE-EauChaudeSanitaire_Bouclée
- 7-PLOMBERIE-EauChaudeSanitaire_Non Bouclée

- Manchon anti-vibratile
- Filtre à tamis
- Vanne deux voix
- Vanne d'équilibrage
- Vanne de réglage
- Soupape de sécurité
- Purgeur d'air automatique
- Thermomètre
- Bouteille de découplage hydraulique
- Echangeur à plaque
- Pompe jumelée à vitesse variable
- Pompe simple à vitesse variable
- Vanne deux voies motorisée Indép. Pression
- Vanne trois voies motorisée
- Manomètre
- Vases d'expansion
- Sonde de Température
- Compteur
- Clapet anti-retour
- Tour de refroidissement Aéroréfrigérant
- Groupe Froid Eau - Eau
- Armoire de Traitement d'Air
- Centrale de Traitement d'Air Verticale
- CTA air neuf NBT
- Ventilo-convecteur Plafonnier
- Ventilo-convecteur gainable

APS

Aéroport de Roland Garros

Nouvelle tour et Bloc Technique

Synoptique de distribution eau glacée opérationnelle (EG OP) et eau glacée non opérationnelle (EG NOP)

dgac SNIA

Réf	Indice	Date	Observations / Modifications	Fait par	Vérifié par
501	0	06/02/2025		DLT	JGT