


## SOUS-STATION BÂTIMENT FA

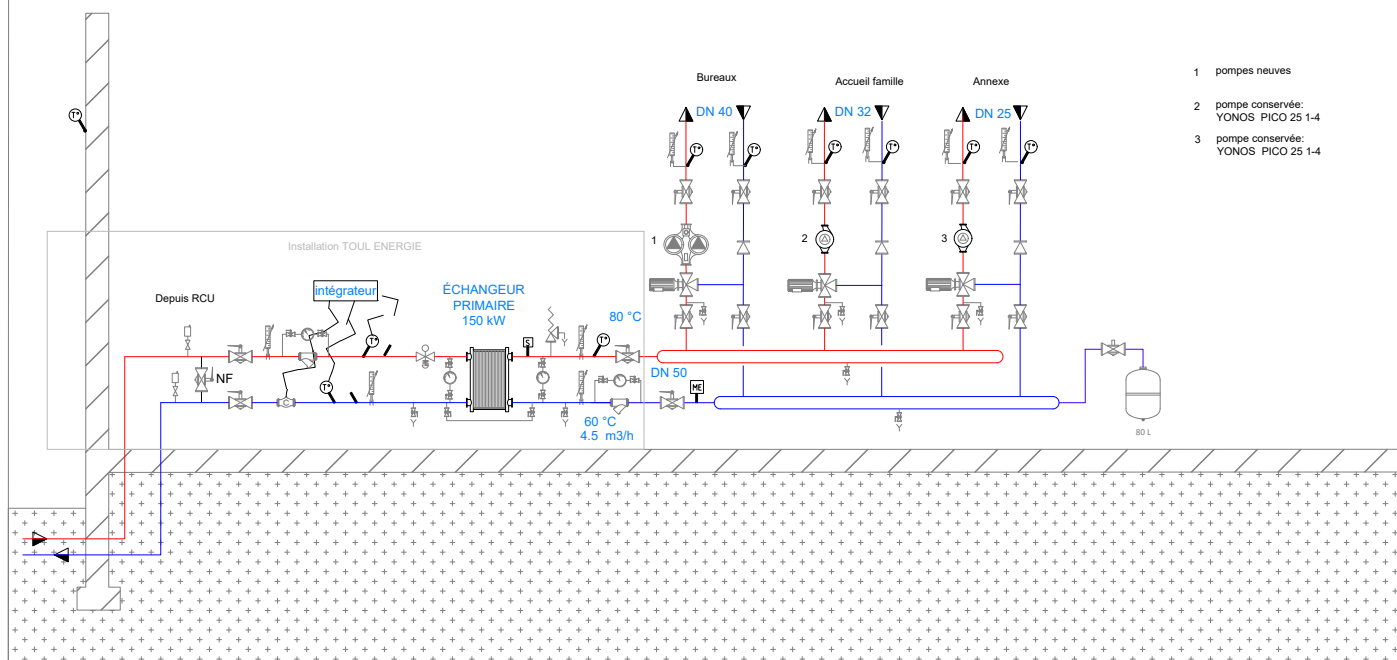

### LEGENDE :

- vanne d'isolement manuelle
- vanne d'équilibrage manuelle
- vanne d'autoéquilibrage
- filtre à tamis
- soupape de sécurité
- purgeur automatique
- indicateur de pression
- vidange
- indicateur de température
- sécurité manque d'eau
- mesureur de température
- sécurité surchauffe
- sécurité manque d'eau

- 1 pompes neuves
- 2 pompe conservée:  
YONOS PICO 25 1-4
- 3 pompe conservée:  
YONOS PICO 25 1-4

maitre d'ouvrage: DISP Grand Est  
19, rue Eugène Delacroix - BP 16  
67035 STRASBOURG CEDEX 02  
Tél. 03 88 56 81 56



maitre d'oeuvre:



EPURE INGENIERIE  
5 Impasse de la Baronète -57070 METZ  
Tél. 03 87 21 39 08 / Fax. 03 87 37 79 83  
e-mail: jgaehnke@epure-ingenierie.fr

Centre de détention de Toul -  
raccordement RCU Toul Energie

Plan n°17 : Schéma de principe  
SST Bâtiment FA

PHASE

DCE

date : 10/03/25

échelle : aucune

indice : 0