


SOUS-STATION BÂTIMENT QI/QD

LEGENDE :

-  vanne d'isolement manuelle
-  vanne d'équilibrage manuelle
-  vanne d'autoéquilibrage
-  filtre à tamis
-  soupape de sécurité
-  purgeur automatique
-  indicateur de pression
-  vidange
-  indicateur de température
-  sécurité manque d'eau
-  mesureur de température
-  sécurité surchauffe
-  sécurité manque d'eau

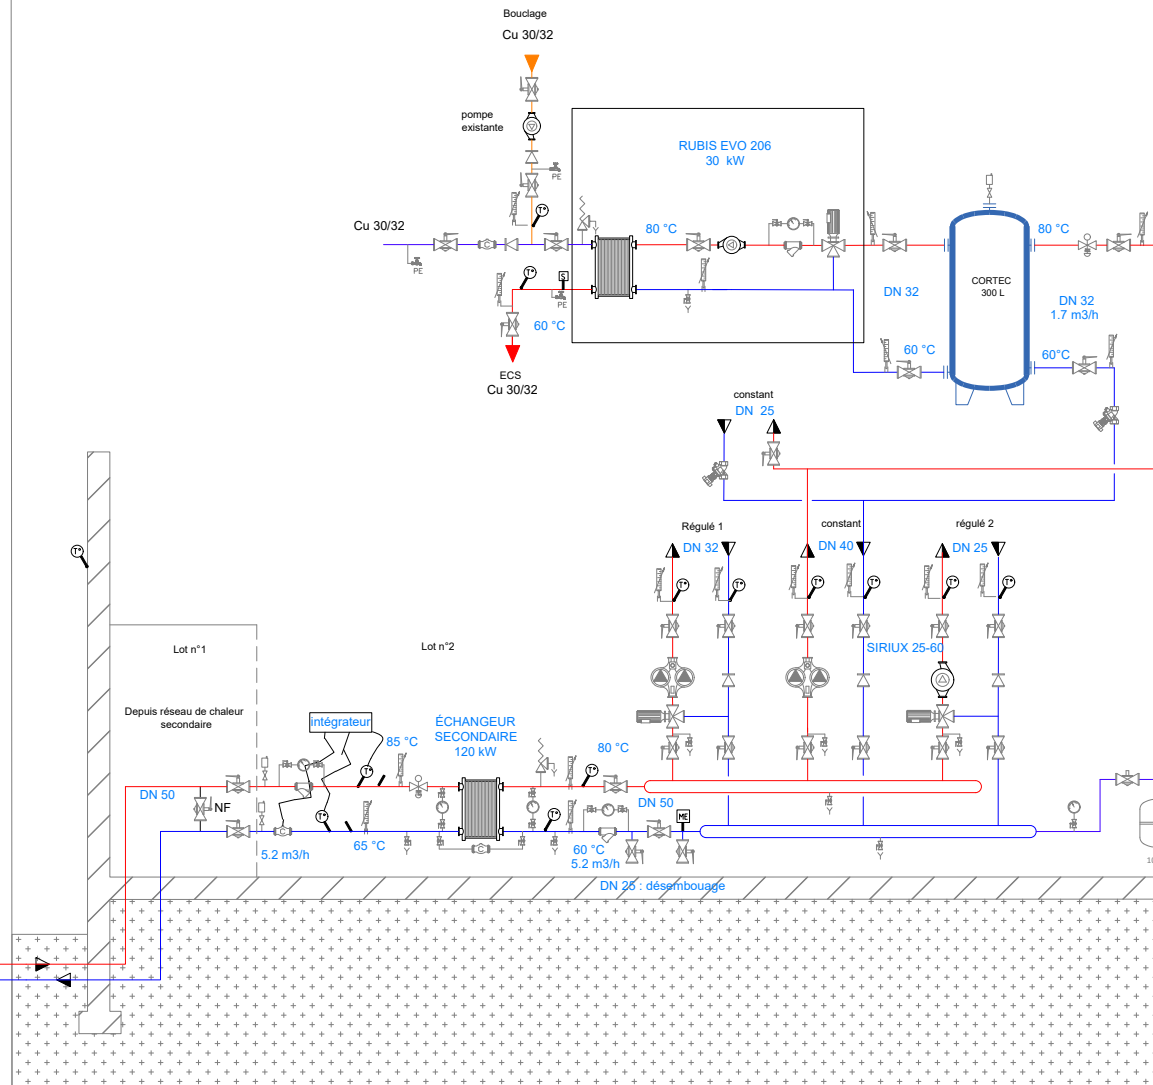

maitre d'ouvrage:

DISP Grand Est
19, rue Eugène Delacroix - BP 16
67035 STRASBOURG CEDEX 02
Tél. 03 88 56 81 56



maitre d'oeuvre:



EPURE INGENIERIE
5 Impasse de la Baronète -57070 METZ
Tél. 03 87 21 39 08 / Fax. 03 87 37 79 83
e-mail: jgaehnke@epure-ingenierie.fr

Centre de détention de Toul -
raccordement RCU Toul Energie

Plan n°2 : Schéma de principe
SST Bâtiment QI/QD

PHASE

DCE

date : 10/03/25

échelle : aucune

indice : 0