


SOUS-STATION BÂTIMENT B

INSTALLATIONS EXISTANTES

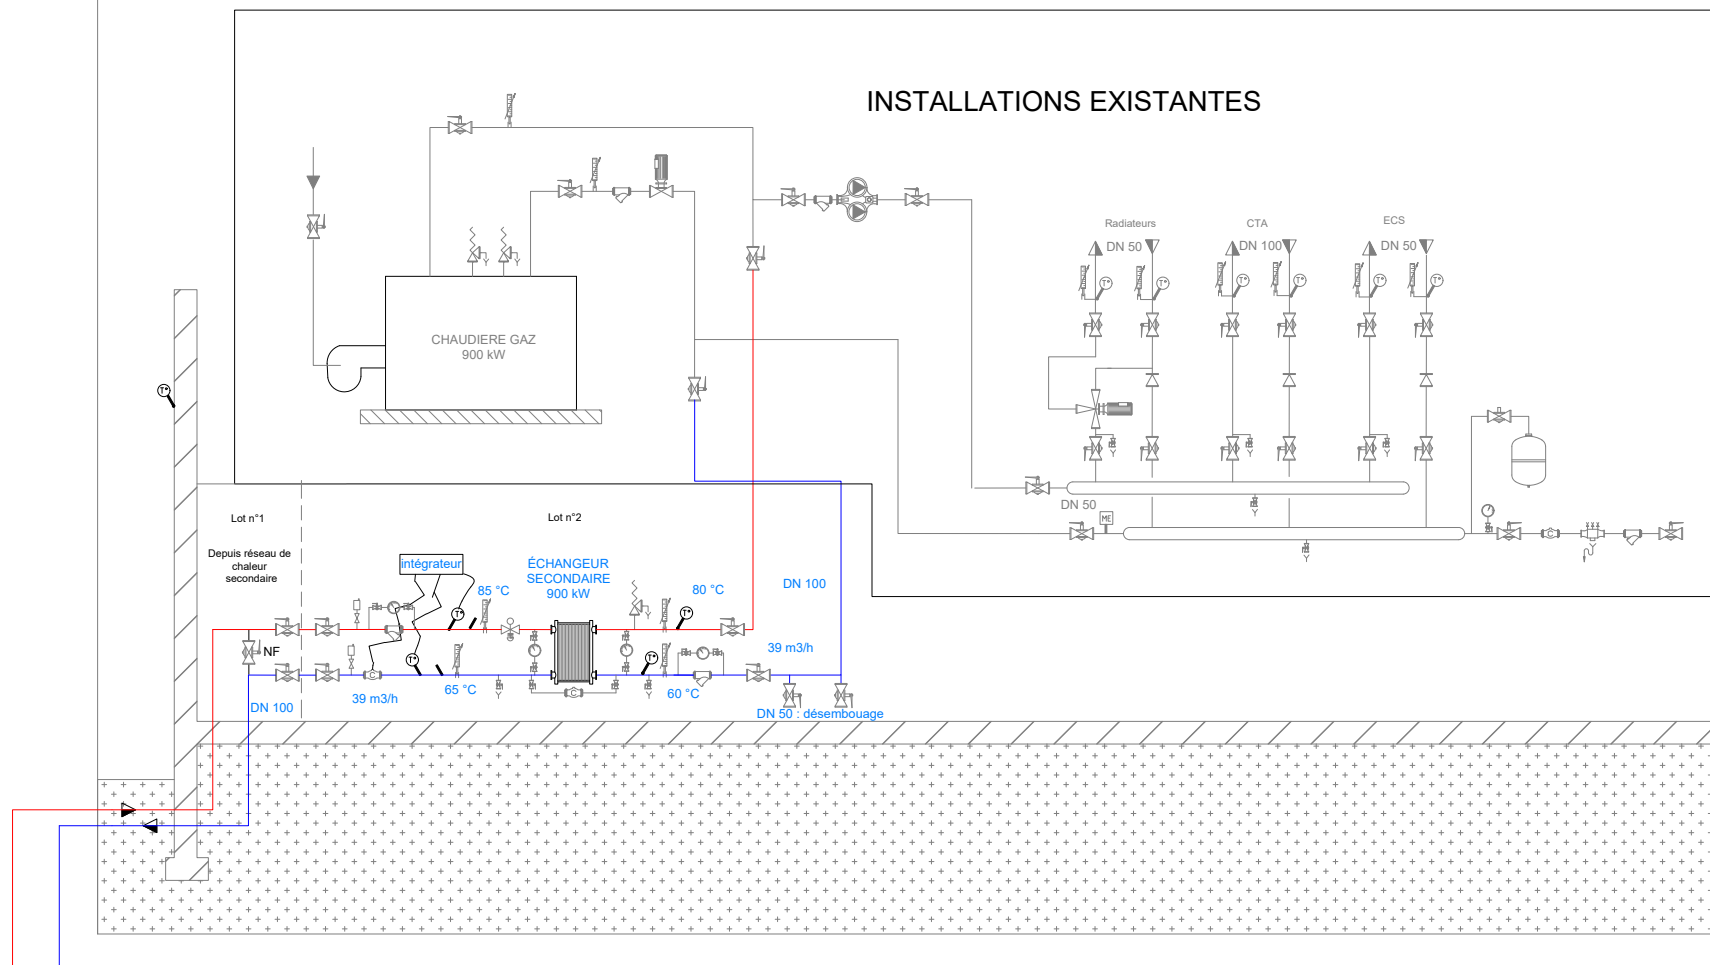

LEGENDE :

- vanne d'isolement manuelle
- vanne d'équilibrage manuelle
- vanne d'autoéquilibrage
- filtre à tamis
- soupape de sécurité
- purgeur automatique
- indicateur de pression
- vidange
- indicateur de température
- sécurité manque d'eau
- mesureur de température
- sécurité surchauffe
- sécurité manque d'eau

maitre d'ouvrage:

DISP Grand Est
19, rue Eugène Delacroix - BP 16
67035 STRASBOURG CEDEX 02
Tél. 03 88 56 81 56



maitre d'oeuvre:



EPURE INGENIERIE
5 Impasse de la Baronète -57070 METZ
Tél. 03 87 21 39 08 / Fax. 03 87 37 79 83
e-mail: jgaehnke@epure-ingenierie.fr

Centre de détention de Toul -
raccordement RCU Toul Energie

Plan n°10 : Schéma de principe
SST vestiaire surveillant

PHASE

DCE

date : 10/03/25

échelle : aucune

indice : 0