

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :

Références :

Echelle₍₁₎ :

Date d'édition₍₁₎ :

Sensible :

Prof. règl. mini₍₁₎ :

Matériau réseau₍₁₎ :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :

Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1): facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____


Date : ____ / ____ / ____ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : ____

Obligations en vue de la réalisation de travaux aux abords d'une conduite d'eau potable exploitée par le service de l'Eau et de l'Assainissement de l'Eurométropole


Préservation de l'accès aux conduites d'eau

Afin de préserver l'accès aux conduites d'eau en cas d'intervention pour réparation ou exécution de raccordements, aucun ouvrage ne devra être posé longitudinalement à une conduite d'eau dans une zone définie telle que le schéma ci-dessous. En cas de non-respect des distances minimales de 40 cm, votre ouvrage devra être déplacé à vos frais. De plus, il risque d'être détruit si nous intervenons sur notre conduite, sinistre pour lequel nous déclinons toute responsabilité. Enfin, vous serez responsable de toute aggravation de sinistre du fait de la présence d'un réseau dans ces zones identifiées.

Nous vous remercions de contacter le service de l'eau et de l'assainissement au 03 68 98 51 75, en cas d'intervention dans les zones désignées.

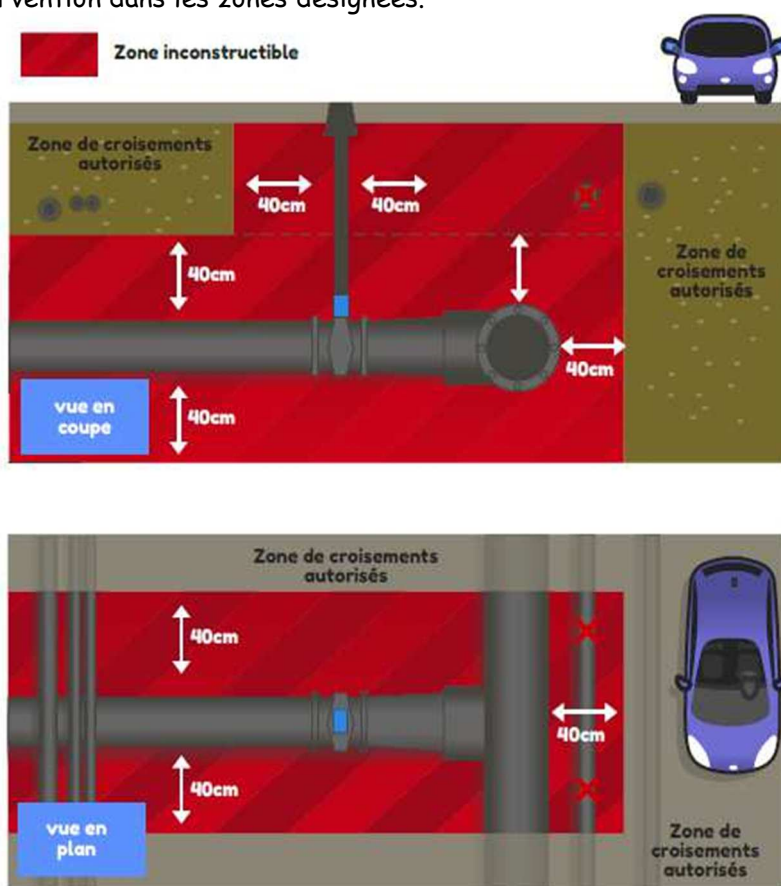

Cas des conduites d'eau potable dont le diamètre est ≥ 400 mm

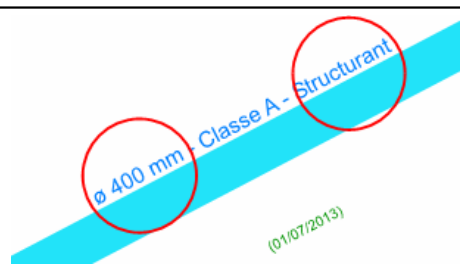

Pour les canalisations dont l'étiquette mentionne un diamètre ≥ 400 mm et/ou un caractère « Structurant », merci de prendre contact avec le service de l'Eau et de l'Assainissement :

Par téléphone au 03 68 98 51 75

Par mail à l'adresse suivante :

EauAssainissement@strasbourg.eu

Prises d'eau sur le réseau d'eau potable

Nous vous informons que le prélèvement d'eau sur notre réseau ne peut être effectué qu'avec la souscription d'un abonnement à la prise d'eau réglementaire conformément à l'article 13 du règlement de fourniture d'eau de l'Eurométropole de Strasbourg. Ces prises d'eau sont équipées d'un compteur et sont disponibles en nos ateliers 44 route de la Fédération à Strasbourg, moyennant un R.I.B. et un extrait du KBIS. En cas de manquement à ces prescriptions, le service de l'Eau et de l'Assainissement de l'Eurométropole de Strasbourg se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues au chapitre XII du règlement de l'Eau et de porter plainte auprès du Procureur de la République pour vol d'eau.

