Les locaux bureaux 396 et 397 se trouvent à plus de 10 m d'une sortie ou d'un escalier encloisonné. Les personnes qui sont convoqués dans ces locaux sont enregistrés au poste de garde situé au RDC.

Propositions de mesures:
- De maintenir en l'état les distances à parcourir sachant que la plus grande distance n'est pas supérieure à 17 m.
- De limiter le nombre au minimum de personnes l'accès à ces locaux
- De réaliser par le SSIAP de permanence des rondes réguliers
- D'établir des consignes à tenir en cas d'incendie, d'incident. Ces consignes seront visibles en permanence dans ces locaux par le public et le personnel.
- De former le personnel de travaillant dans ces locaux aux premières mesures à prendre en cas de déclenchement d'alarme incendie
- De limiter le potentiel calorique dans cet espace a zero

Les locaux cités ci-dessus se trouvent à plus de 10 m d'une sortie ou d'un escalier encloisonné. Les personnes qui sont convoqués dans ces locaux sont enregistrés au poste de garde situé au RDC.

Propositions de mesures:
- De maintenir en l'état les distances à parcourir sachant que la plus grande distance n'est pas supérieure à 18 m.
- De limiter le nombre au minimum de personnes l'accès à ces locaux
- De réaliser par le SSIAP de permanence des rondes réguliers
- D'établir des consignes à tenir en cas d'incendie, d'incident. Ces consignes seront visibles en permanence dans ces locaux par le public et le personnel.
- De former le personnel de travaillant dans ces locaux aux premières mesures à prendre en cas de déclenchement d'alarme incendie
- De limiter le potentiel calorique dans cet espace a zero

N1 **ESPACE** ECHELLE situé au niveau -1

Tribunal Judiciaire NIVEAU 2 **1**

Tribunal Judiciaire **2**

Tribunal Judiciaire **3**

TI -Ordre des avocats

Création d'un escalier de secours 2UP à 2 volées Métallique 140 cm Ht marche 16cm / Giron 33 cm Contremarche

Transformation de la menuiserie vitrée pour la pose d'une porte
- 1 UP
- PF 1/2H
- DAS / Serrure électromagnétique avec commande manuelle suivant article CO46, située à la loge.

ACCÈS POMPIER CRÉÉ

Porte coupe feu 1/2h -1UP à remplacer

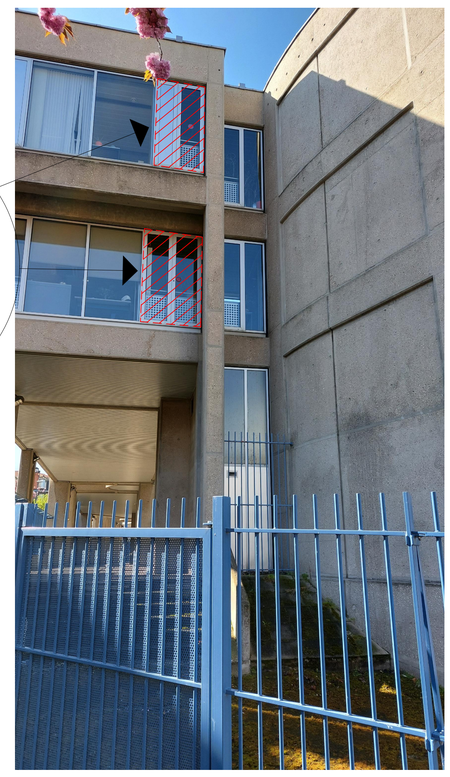

BAIE POMPIER EXISTANTE

BAIE POMPIER EXISTANTE

Cite Judiciaire de Clermont-Ferrand

16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE

DOSSIER PRO - DCE ind 2

PRO ne prenant pas en compte les prescriptions du SDIS sur le Permis de construire n° PC 063 113 24 G0130 accepté le 08/01/25 comme demandé par la maitrise d'ouvrage

NUMERO		PHASE
PRO.6	**PLAN R+3**	**PRO** Ind 2
ECHELLE: **1:200, 1:50**		MAI 2025

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Maître d'Ouvrage :
Ministère de la Justice / DIRCESG
20, Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble LE BRITANNIA montée C 69 432 LYON CEDEX 03
04 72 01 24 27

Maître d'Oeuvre :
ANDÉSITE architecture
26, rue Amiral GOURBEYRE 63 200 Riom
04 73 34 89 05 / agence63@andesite-archi.fr

Économiste :
ECIB Project
127, Avenue de la République 63 100 Clermont-Ferrand
04 73 92 56 12

BET Fluide :
Algotherm Ingénérie
53,Rue des Sauves 63 170 Aubière
04 73 98 51 27

BET Structure :
IDÉUM PARTNERS
32, Rue de sarlière 63 200 Cournon D'Auvergne
04 73 41 05 94

Bureau de controle :
SOCOTEC
19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1
04 73 44 27 00