


LEGENDE ELECTRICITE	
SYMBOLE	DESIGNATION
	LUMINAIRE 1 x 36W TYPE ALPHA-AS DE CHEZ THORN
	SPOT ENCASTRE ORIENTABLE LAMPE PAR-16 50W TYPE GLOB'HALL DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER DECORATIF CARRE 2 x 18W TYPE WESTMINSTER DE CHEZ THORN
	REGLETTE FLUORESCENTE 1x18W CLASSE 2 TYPE LAGON DE CHEZ THORN
	HUBLOT ROND DECORATIF IP65-IK10 75W TYPE LOIRE DE CHEZ THORN
	LUMINAIRE ETANCHE 2 x 58W (pose verticale) TYPE FORCE 8 DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER A GRILLE 2 x 58W TYPE PUNCH+ DE CHEZ THORN
	BLOC SECOURS D'EVACUATION (type logements) 10 lumens 6 heures
	INTER SIMPLE ALLUMAGE
	INTER SIMPLE ALLUMAGE AVEC TEMOIN DE MISE SOUS TENSION
	INTER VA-ET-VIENT
	BOUTON POUSSOIR
	BOUTON POUSSOIR TEMPORISE
	BOUTON POUSSOIR SONNERIE
	BOUTON POUSSOIR GACHE ELECTRIQUE
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T COMMANDEE PAR INTERRUPTEUR
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T DEDIEE RASOIR
	PRISE DE COURANT 2x32A+T
	PRISE DE COURANT 2x20A+T
	ALIMENTATION BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRES (EN FAUX PLAFOND)
	ALIMENTATION GACHE ELECTRIQUE
	PRISE TV
	PRISE FIBRE OPTIQUE
	PRISE RJ45
	MISE A LA TERRE
	TABEAU ABONNE
	TABEAUX SERVICES GENERAUX
	COFFRET ALARMES TECHNIQUES
	INTERPHONE D'APPEL
	INTERPHONE REPONSE
	CARRILLON
	LECTEUR DE BADGE
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FORTS
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FAIBLES
	TRAPPE D'ACCES AUX BOITES DE RECCORDEMENT
	PASSAGE DE CABLE

SORBONNE UNIVERSITE RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ DE FACADE 18 rue de la Sorbonne 75005 Paris	
Maitre d'Ouvrage	SORBONNE UNIVERSITE 18 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Architecte	STUDIO 163R 22 rue Wladimir 75019 PARIS
Bureau d'Etudes Structure et Fluides	ATELIER C+M 5 rue du Bac d'Orléans 75019 PARIS
A <input type="checkbox"/> APPROUVE AO <input type="checkbox"/> APPROUVE AVEC OBSERVATIONS R <input type="checkbox"/> REFUSE	
VISA & DATE	VISA & DATE
PHASE PRO - LOT FLUIDE	
EMETTEUR DU DOCUMENT	
R+1 Plan fluide existant CFO/CFA	
N° de plan 25024-CFM-PRO-010-TTN-TTZ-PLN-001	
Date 26/05/2025	
Cote 1/2	
N° de plan 25024	
CFO	
TTN	
TTZ	
PLN	
0001	
0	

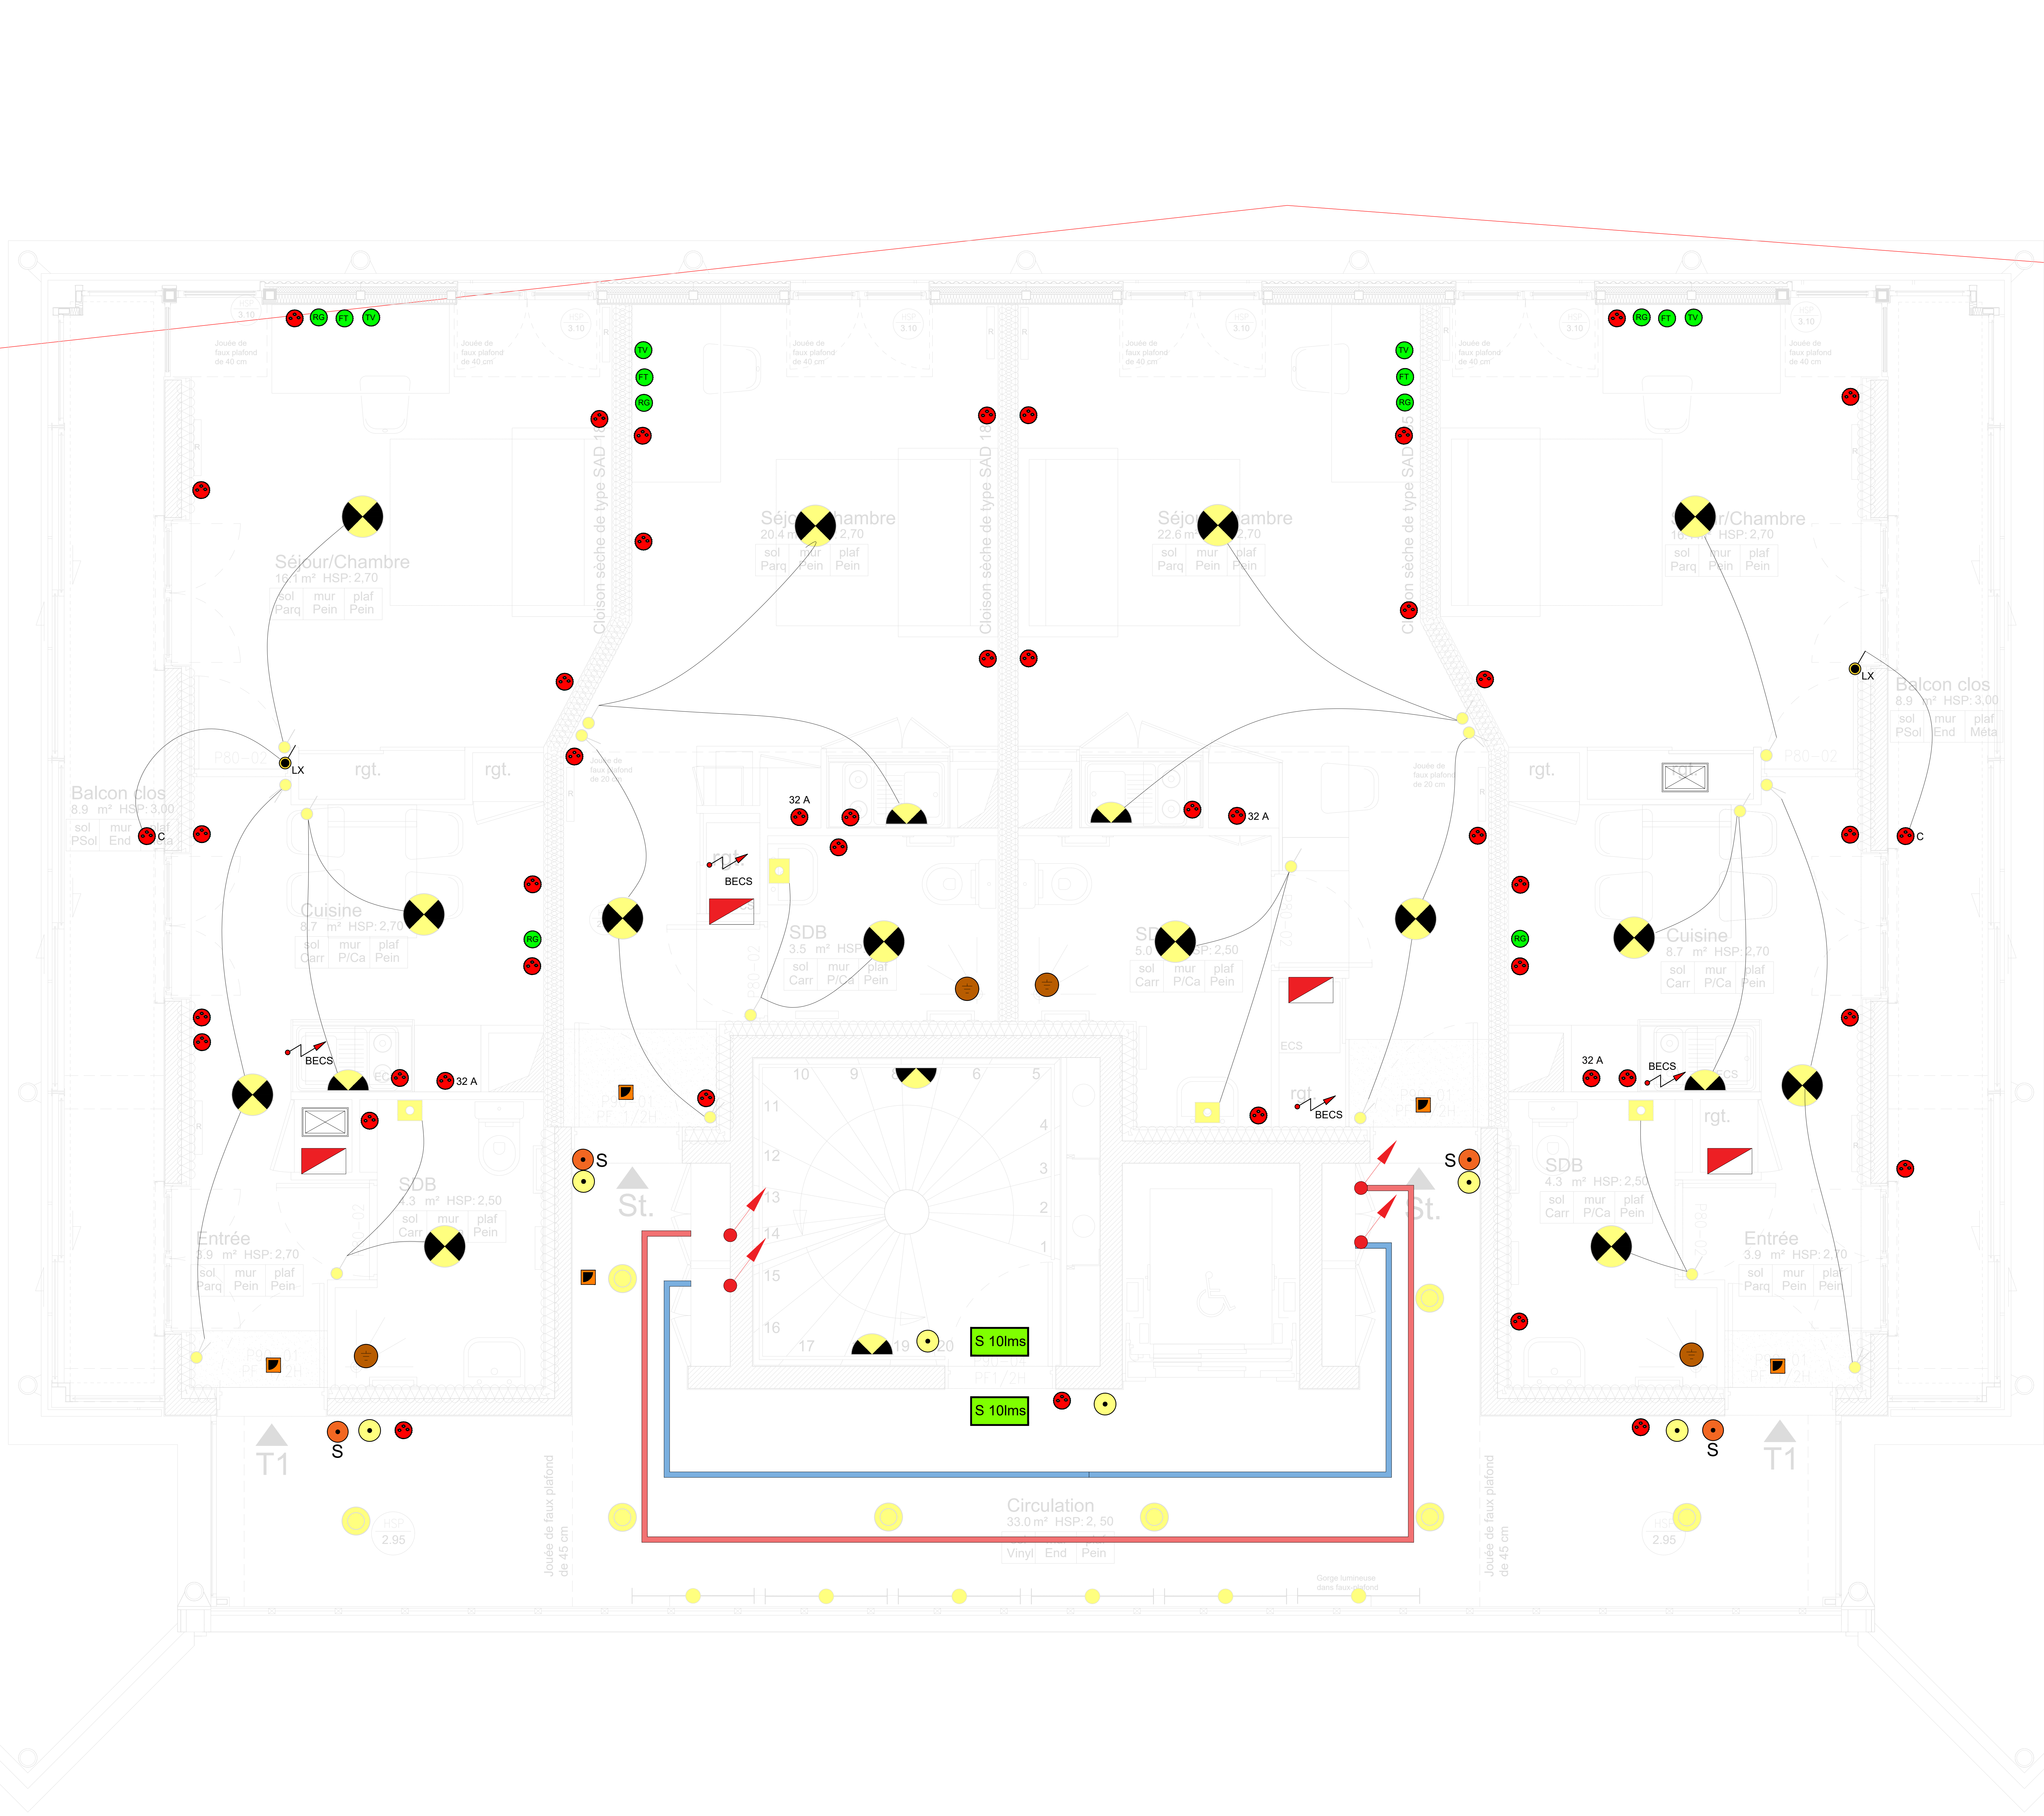

LEGENDE ELECTRICITE	
SYMBOLE	DESIGNATION
	LUMINAIRE 1 x 36W TYPE ALPHA-AS DE CHEZ THORN
	SPOT ENCASTRE ORIENTABLE LAMPE PAR-16 50W TYPE GLOB'HALL DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER DECORATIF CARRÉ 2 x 18W TYPE WESMINSTER DE CHEZ THORN
	REGLETTE FLUORESCENTE 1x18W CLASSE 2 TYPE LAGON DE CHEZ THORN
	HUBLOT ROND DECORATIF IP65-IK10 75W TYPE LOIRE DE CHEZ THORN
	LUMINAIRE ETANCHE 2 x 58W (pose verticale) TYPE FORCE 8 DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER A GRILLE 2 x 58W TYPE PUNCH+ DE CHEZ THORN
	BLOC SECOURS D'EVACUATION (type logements) 10 lumens 6 heures
	INTER SIMPLE ALLUMAGE
	INTER SIMPLE ALLUMAGE AVEC TEOIN DE MISE SOUS TENSION
	INTER VA-ET-VIENT
	BOUTON POUSSOIR
	BOUTON POUSSOIR TEMPORISE
	BOUTON POUSSOIR SONNERIE
	BOUTON POUSSOIR GACHE ELECTRIQUE
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T COMMANDEE PAR INTERRUPTEUR
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T DEEDIE RASOIR
	PRISE DE COURANT 2x32A+T
	PRISE DE COURANT 2x20A+T
	ALIMENTATION BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRES (EN FAUX PLAFOND)
	ALIMENTATION GACHE ELECTRIQUE
	PRISE TV
	PRISE FIBRE OPTIQUE
	PRISE RJ45
	MISE A LA TERRE
	TABEAU ABONNE
	TABEAU SERVICES GENERAUX
	COFFRET ALARMES TECHNIQUES
	INTERPHONE D'APPEL
	INTERPHONE REPONSE
	CARRILLON
	LECTEUR DE BADGE
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FORTS
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FAIBLES
	TRAPPE D'ACCES AUX BOITES DE RECCORDEMENT
	PASSAGE DE CABLE

SORBONNE UNIVERSITE

RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ DE FACADE

18 rue de la Sorbonne

75005 Paris

Maitre d'Ouvrage

SORBONNE UNIVERSITE

18 rue de la Sorbonne

75005 Paris

Architecte

STUDIO 163R

22 rue Wladimir

75019 PARIS

Bureau d'Etudes

Structure et Fluides

ATELIER C+M

5 rue du Bac d'Orléans

75019 PARIS

☐ APPROUVE

☐ APPROUVE AVEC OBSERVATIONS

☐ REFUSE

VISA & DATE

VISA & DATE

VISA & DATE

EMETTEUR DU DOCUMENT






































R+2 Plan fluide existant CFO/CFA

PROJET	OBJET	PRO	DATE	PRO	DATE	PRO	DATE	PRO	DATE
25024	CPM	PRO	CFO	TTN	TTZ	PLN	0001	0	0

PRISE A REMPLACER SUR
LA NOUVELLE CLOISON


DEPLACEMENT DES PRISES EXISTANTE






REMONTEES DE CABLES
DEPUIS NIVEAU NSB
(Dévoiements uniquement
à ce niveau)

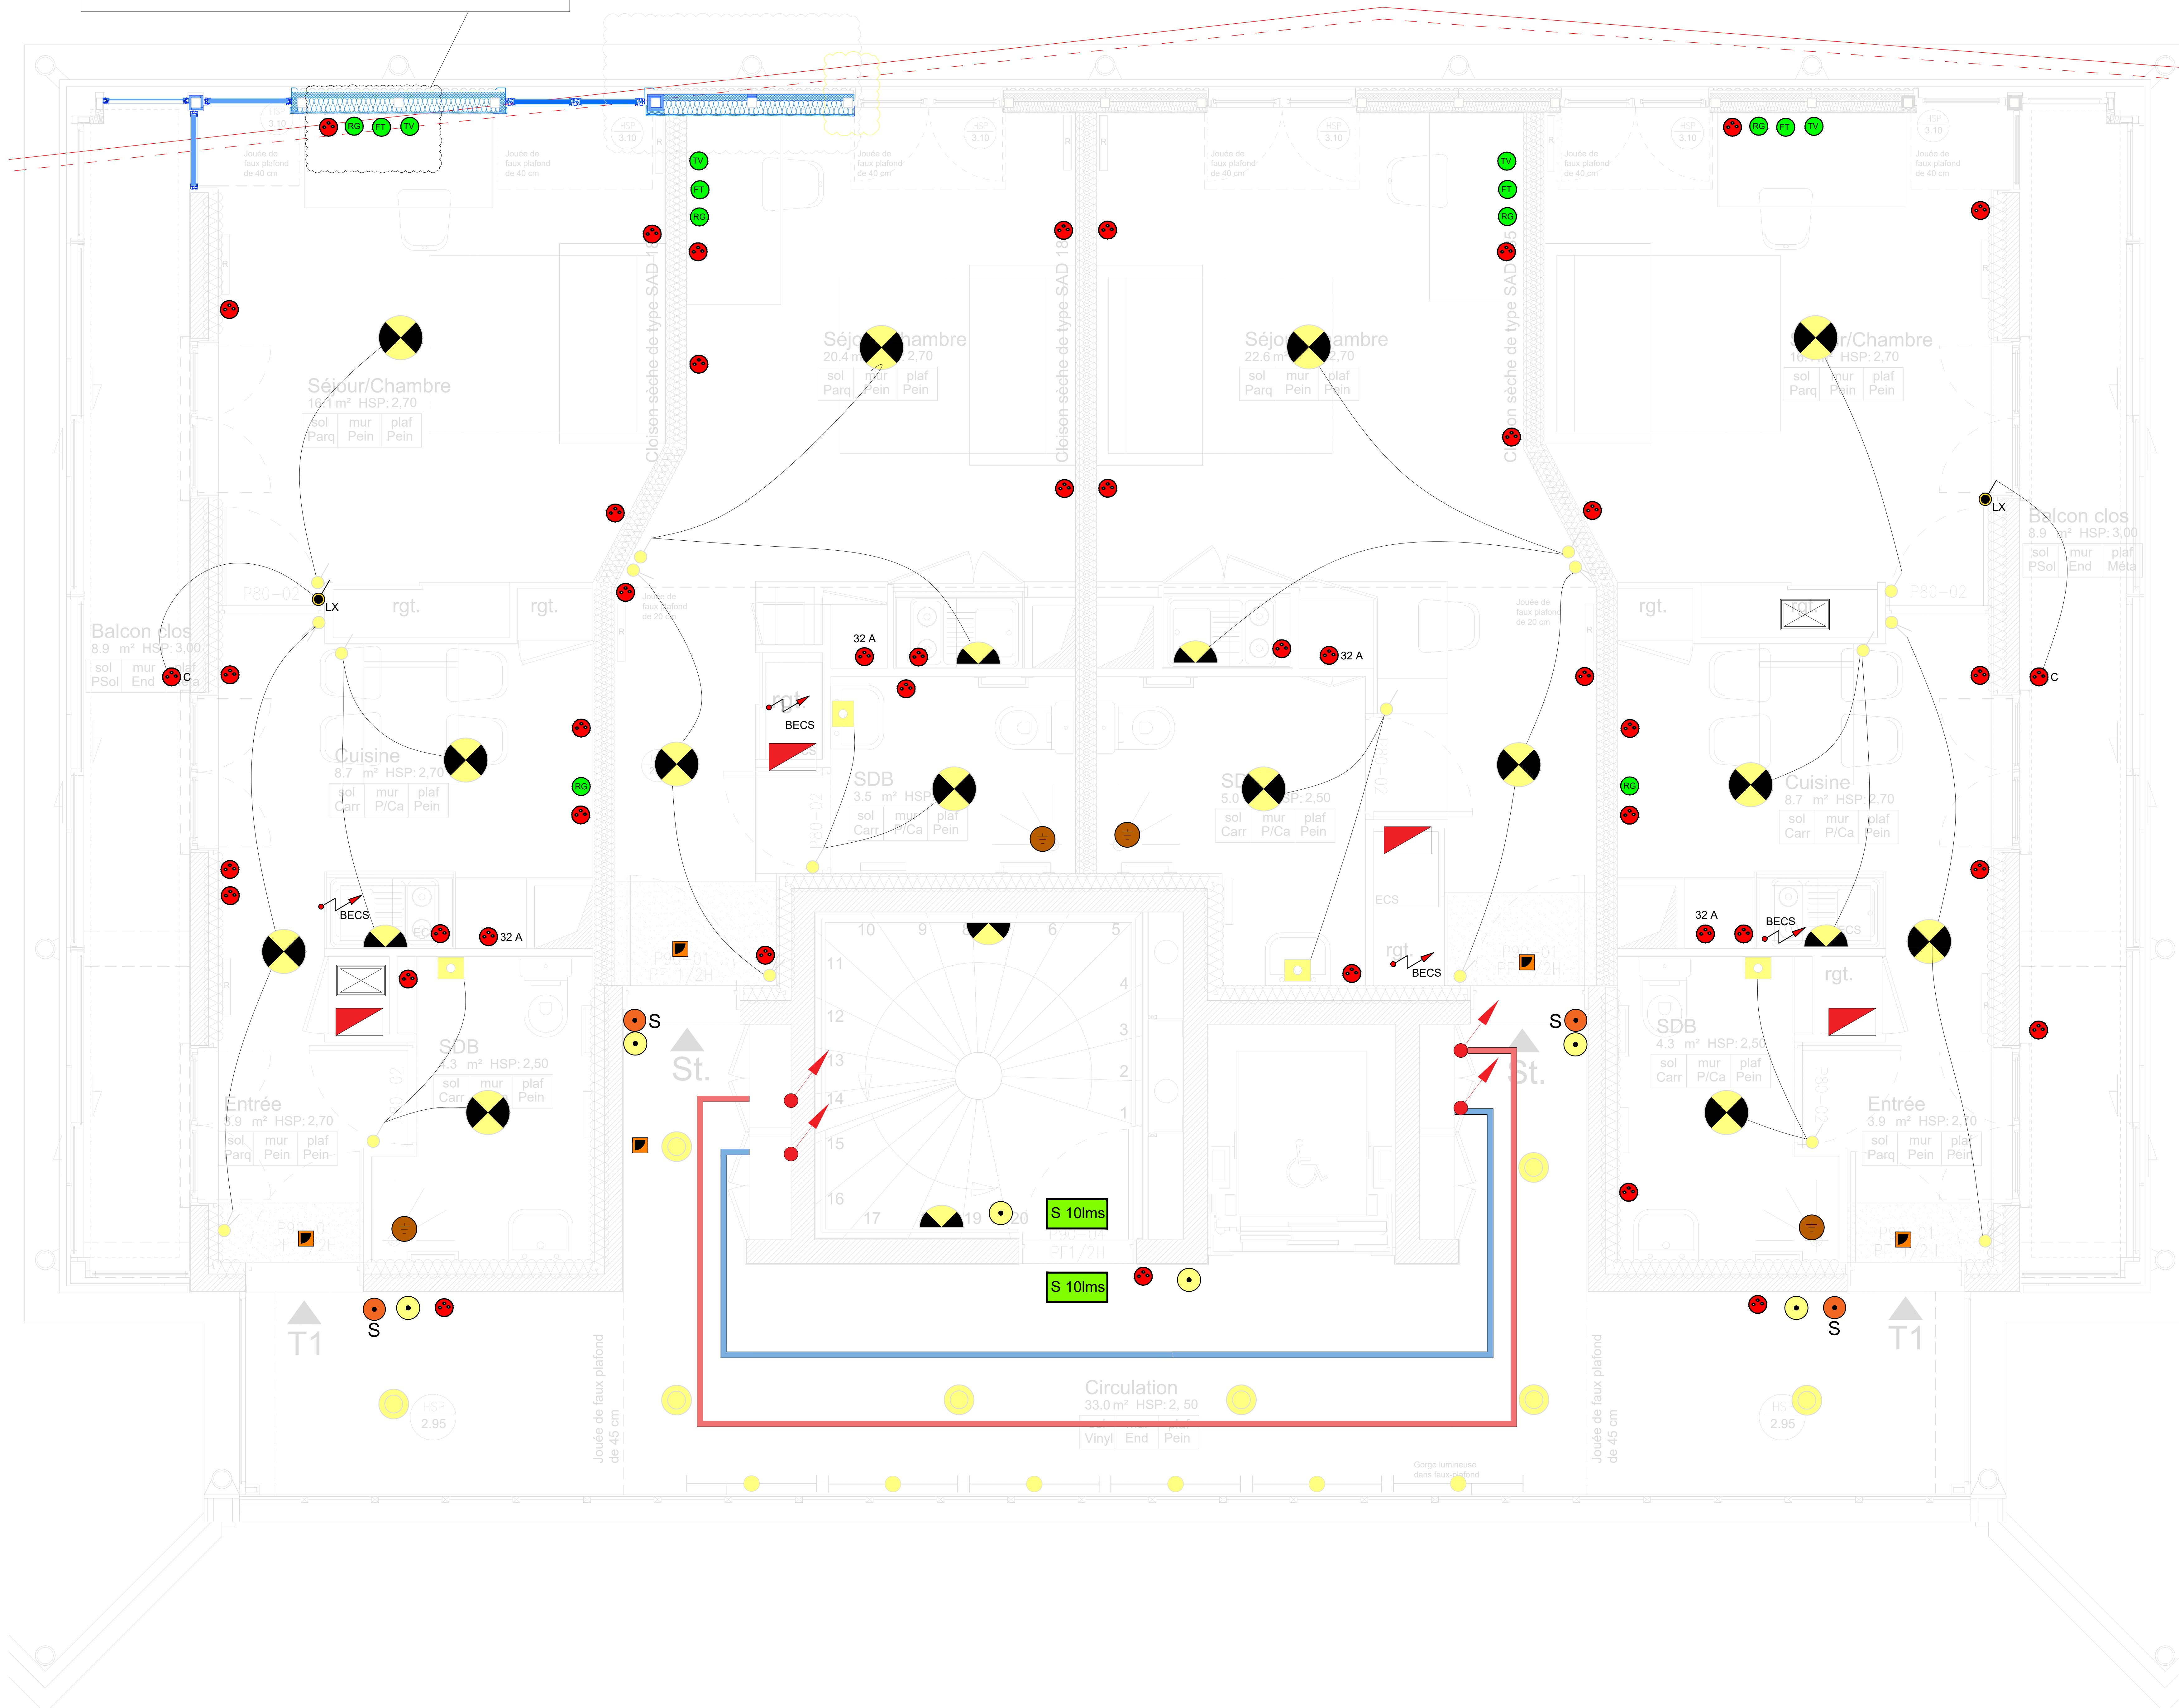

LEGENDE ELECTRICITE	
SYMBOLE	DESIGNATION
	LUMINAIRE 1 x 36W TYPE ALPHA-AS DE CHEZ THORN
	SPOT ENCASTRE ORIENTABLE LAMPE PAR-16 50W TYPE GLOB'HALL DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER DECORATIF CARRE 2 x 18W TYPE WESTMINSTER DE CHEZ THORN
	REGLETTE FLUORESCENTE 1x18W CLASSE 2 TYPE LAGON DE CHEZ THORN
	HUBLOT ROND DECORATIF IP65-IK10 75W TYPE LOIRE DE CHEZ THORN
	LUMINAIRE ETANCHE 2 x 58W (pose verticale) TYPE FORCE 8 DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER A GRILLE 2 X 58W TYPE PUNCH+ DE CHEZ THORN
	BLOC SECOURS D'EVACUATION (type logements) 10 lumens 6 heures
	INTER SIMPLE ALLUMAGE
	INTER SIMPLE ALLUMAGE AVEC TEMOIN DE MISE SOUS TENSION
	INTER VA-ET-VIENT
	BOUTON POUSSOIR
	BOUTON POUSSOIR TEMPORISE
	BOUTON POUSSOIR SONNERIE
	BOUTON POUSSOIR GACHE ELECTRIQUE
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T COMMANDEE PAR INTERRUPTEUR
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T DEEDIE RASOIR
	PRISE DE COURANT 2x32A+T
	PRISE DE COURANT 2x20A+T
	ALIMENTATION BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRES (EN FAUX PLAFOND)
	ALIMENTATION GACHE ELECTRIQUE
	PRISE TV
	PRISE FIBRE OPTIQUE
	PRISE RJ45
	MISE A LA TERRE
	TABLEAU ABONNE
	TABLEAU SERVICES GENERAUX
	COFFRET ALARMES TECHNIQUES
	INTERPHONE D'APPEL
	INTERPHONE REPONSE
	CARRILLON
	LECTEUR DE BADGE
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FORTS
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FAIBLES
	TRAPPE D'ACCES AUX BOITES DE RECORDEIMENT
	PASSAGE DE CABLE

<h1 style="text-align: center;">SORBONNE UNIVERSITE</h1> <h2 style="text-align: center;">RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ DE FACADE</h2> <h3 style="text-align: center;">18 rue de la Sorbonne</h3> <h3 style="text-align: center;">75005 Paris</h3>									
Maître d'Ouvrage		SORBONNE UNIVERSITE 18 rue de la Sorbonne 75005 Paris							
Architecte		STUDIO H&M 22 rue Volp d'Azur 75009 PARIS							
Bureau d'Etudes Structure et Fluides		ATELIER C+M 5 rue du Saint-Omer 75019 PARIS							
									
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> APPROUVE		<input type="checkbox"/> AO <input type="checkbox"/> APPROUVE AVEC OBSERVATIONS				<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> REFUSE			
VISA & DATE		VISA & DATE				VISA & DATE			
<h2>PHASE PRO - LOT FLUIDE</h2>									
EMETTEUR DU DOCUMENT 			<h3 style="text-align: center;">R+1 Plan fluide création CFO/CFA</h3>						
ATELIER C+M <small>CONCEPT & ARCHITECTURE</small>			Ref Etude: 2024-CFM-PRO-CFO-TTN-TTZ-PLN-001						
PROJET	DATE	PHASE	CORPS ETAT	MAU	ZONE	TS BORDEN	Item	26/05/2025	Feuille : 1/2
25024	CPM	PRO	CFO	TTN	TTZ	PLN	V de PLAN	REVUSO	0

PRISE A REMPLACER SUR
LA NOUVELLE CLOISON



LEGENDE ELECTRICITE	
SYMBOLE	DESIGNATION
	LUMINAIRE 1 x 36W TYPE ALPHA-AS DE CHEZ THORN
	SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE LAMPE PAR-16 50W TYPE GLOBHALL DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER DECORATIF CARRE 2 x 18W TYPE WESMINSTER DE CHEZ THORN
	REGLETTE FLUORESCENTE 1x18W CLASSE 2 TYPE LAGON DE CHEZ THORN
	HUBLÔT ROND DECORATIF IP65-IK10 75W TYPE LOIRE DE CHEZ THORN
	LUMINAIRE ETANCHE 2 x 58W (pose verticale) TYPE FORCE 8 DE CHEZ THORN
	PLAFONNIER A GRILLE 2 X 58W TYPE PUNCH+ DE CHEZ THORN
	BLOC SECOURS D'EVACUATION (type logements) 10 lumens 6 heures
	INTER SIMPLE ALLUMAGE
	INTER SIMPLE ALLUMAGE AVEC TEMOIN DE MISE SOUS TENSION
	INTER VA-ET-VIENT
	BOUTON POUSSOIR
	BOUTON POUSSOIR TEMPORISE
	BOUTON POUSSOIR SONNERIE
	BOUTON POUSSOIR GÂCHÉ ELECTRIQUE
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T COMMANDEE PAR INTERRUPTEUR
	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T DEEDIEE RASOIR
	PRISE DE COURANT 2x32A+T
	PRISE DE COURANT 2x20A+T
	ALIMENTATION BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRES (EN FAUX PLAFOND)
	ALIMENTATION GACHE ELECTRIQUE
	PRISE TV
	PRISE FIBRE OPTIQUE
	PRISE RJ45
	MISE A LA TERRE
	TABLEAU ABONNE
	TABLEAU SERVICES GENERAUX
	COFFRET ALARMES TECHNIQUES
	INTERPHONE D'APPEL
	INTERPHONE REPONSE
	CARRILLON
	LECTEUR DE BADGE
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FORTS
	CHEMIN DE CABLES COURANTS FAIBLES
	TRAPPE D'ACCES AUX BOITES DE RECCORDEMENT
	PASSAGE DE CABLE

<h1 style="text-align: center;">SORBONNE UNIVERSITE</h1> <h2 style="text-align: center;">RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ DE FACADE</h2> <h3 style="text-align: center;">18 rue de la Sorbonne</h3> <h3 style="text-align: center;">75005 Paris</h3>									
Maître d'Ouvrage		SORBONNE UNIVERSITE 18 rue de la Sorbonne 75005 Paris							
Architecte		STUDIO 1456 25 rue Vieux d'Arce 75010 PARIS							
Bureau d'Etudes Structure et Fluides		ATELIER C+M 5 Villa St. Basile C/Ome 75019 PARIS							
									
<input checked="" type="checkbox"/> APPROUVE		<input type="checkbox"/> APPROUVE AVEC OBSERVATIONS				<input type="checkbox"/> REFUSE			
VISA & DATE		VISA & DATE				VISA & DATE			
<h2>PHASE PRO - LOT FLUIDE</h2>									
EMETTEUR DU DOCUMENT  ATELIER C+M ARCHITECTES & INGENIEURS			R+2 Plan fluide création CFO/CFA						
PROJET	DATE	PROJ	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
25024	CPM	PRO	CFO	TTN	TTZ	PLN	0001	0	