



Pôle Services  
Urbains  
Direction des Etudes  
et Travaux de  
Bâtiment  
Service Sécurité  
Accessibilité

Références  
HAD/LH

0068200

Affaire suivie par  
Hadj-Ahmed  
DELLAOUI

Téléphone  
03.26.77.73.57

E-mail  
hadj-ahmed.dellaoui  
@reims.fr

Bureaux  
1-3 place Max  
Rousseaux  
51100 REIMS

Téléphone  
03.26.77.73.22

Fax  
03.26.35.37.80

DG :
DGA :
Pour attribution : DPAL → CG
Copie : DG - DG


Le 19 JUIN 2024

CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE REIMS  
45 RUE COGNACQ JAY  
51092 REIMS CEDEX

Lettre Recommandée avec AR

A l'attention de Madame MICAELLI-FLENDER Laëtita – Directrice Générale

**Objet : Sécurité incendie dans les ERP**  
**CHU - RESIDENCE WILSON**  
**25 bis boulevard du Président Wilson à Reims**  
**ERP de type J et L de 3<sup>ème</sup> catégorie**

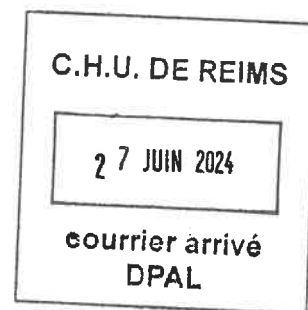

Madame la Directrice Générale,

Suite au contrôle périodique du 16/05/2024 et en application de l'article R 143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation, veuillez trouver, ci-joint, l'avis FAVORABLE et le rapport émis par la Sous-Commission Départementale de Sécurité réunie le 13/06/2024 relatifs à l'établissement cité en objet.

Je vous joins également l'arrêté municipal de FONCTIONNEMENT et de RECLASSEMENT ainsi que l'avis relatif au contrôle de la sécurité incendie que vous voudrez bien signer et afficher d'une façon apparente près de l'entrée principale de l'établissement.

Au vu des prescriptions n° 1 à 3 et 5 à 7 émises dans le rapport joint, je vous demande de me fournir en deux exemplaires dès leur réalisation, tous les justificatifs permettant d'en attester leur levée.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire,  
L'Adjointe Déléguée,

Catherine CHOPART

P.J. : 1 rapport + avis  
1 arrêté  
1 avis sécurité



Cathédrale Notre-Dame,  
ancienne abbaye Saint-Remi et palais du Tau, Reims  
Inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1991



14 JUIN 2024

Service Sécurité-Accessibilité

---

**SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE ERP-IGH**

Fagnières, le 13/06/2024

SDIS de la Marne  
Groupement Gestion des Risques  
Service prévention

**Code Ets**  
454E00558

**N° de dossier**  
PV-V2024.0533

**Affaire suivie par**  
Commandant CHARPENTIER Stéphane

**PROCES VERBAL**  
de la Visite Périodique  
en date du 16/05/2024

Objet :	Visite Périodique
Référence :	GE4
Nom ou raison sociale :	RESIDENCE WILSON
Activité :	Etablissement de soins
Adresse complète :	25 BIS BD PRESIDENT WILSON 51100 REIMS
Téléphone :	03.26.78.78.78
Nom de la direction :	Madame MICAELLI FLENDER LAETITIA
Nom du maître d'ouvrage :	CHU de REIMS


### MEMBRES PRÉSENTS :

Madame CHOPART, représentant le Maire de REIMS  
Capitaine CHARPENTIER, préventionniste, représentant le DDSIS

### ASSISTAIENT A LA VISITE :

Monsieur FROMENTIN, chef du service Gestion des risques immobiliers du CHU  
Monsieur PAQUET, chef de l'équipe de sécurité du CHU  
Monsieur GERARD, chef de poste du service sécurité du CHU  
Monsieur BERNARD, chef de poste du service sécurité du CHU  
Monsieur DELLAOUI, service sécurité accessibilité de la ville de REIMS

### DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT :

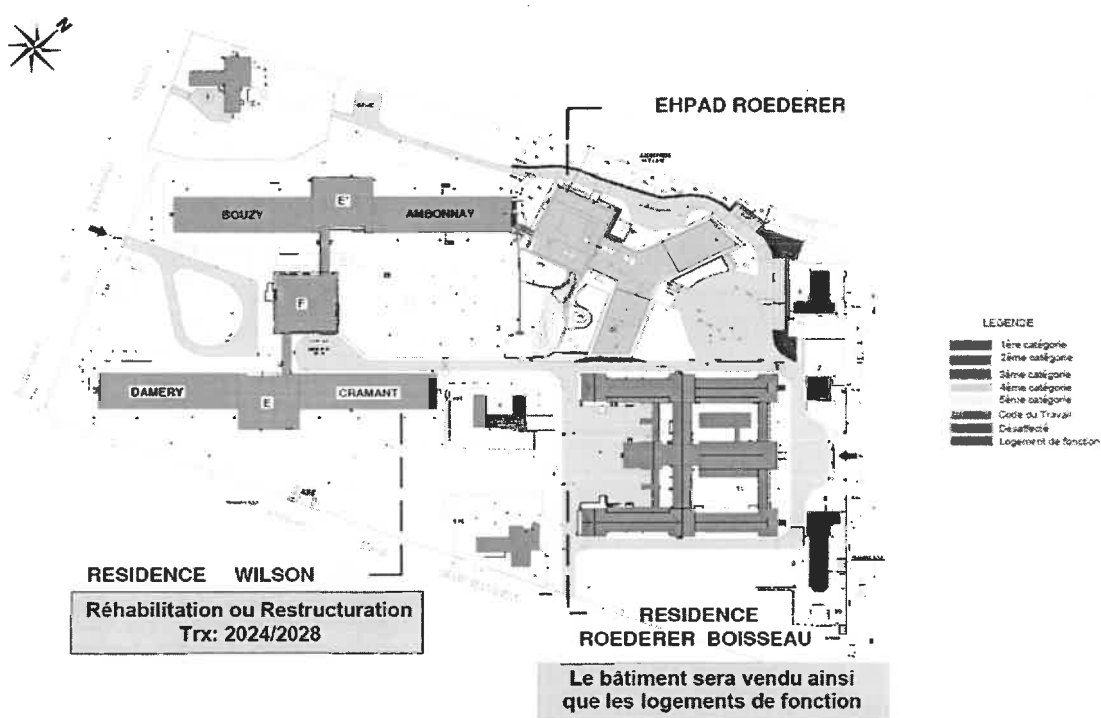

La résidence pour personnes âgées Wilson est en service depuis décembre 1965 et comprend 347 lits d'hébergement dont 5 lits temporaires (Alzheimer) répartis dans les 3 niveaux des ailes AMBONNAY, BOUZY, CRAMANT et DAMERY, à l'exception du niveau 0 de l'aile CRAMANT qui comporte que des locaux d'activités (ergothérapie, peinture, etc.), des bureaux et locaux à caractère administratif ou d'intendance et l'accueil de jour.

Bâtiment central (R-1 à RDC)	Aile Ambonnay (R-1 à R+2)	Aile Bouzy (V.S à R+2)	Aile Cramant (R-1 à R+2)	Aile Damery (V.S à R+2)
<b>R-1</b> Cuisines , annexes Locaux techniques	<b>R-1</b> Réserve succession Réserve matériel local autocom	<b>Vide sanitaire</b>	<b>R-1</b> Atelier, local G.E Chaufferie	<b>Vide sanitaire</b>
<b>RDC</b> Salle de spectacles Hall d'animations L'administration	<b>RDC</b> 31 lits, salle à manger	<b>RDC</b> 32 lits salle à manger	<b>RDC</b> bureau dentiste hôpital de jour pour accueil Alzheimer self, 1 salle à manger	<b>RDC</b> 32 lits dont 5 lits temporaires 1 salle à manger
	<b>R+1</b> 31 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve	<b>R+1</b> 32 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve	<b>R+1</b> 33 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve	<b>R+1</b> 30 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve
	<b>R+2</b> 31 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve	<b>R+2</b> 32 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve	<b>R+2</b> 33 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve	<b>R+2</b> 30 lits, locaux de soins salles de détente salles de bains, réserve

#### **HISTORIQUE SIMPLIFIE :**

**Déc. 1965** : ouverture au public

**1996** : avis favorable à la délivrance de l'autorisation d'aménager vue de l'humanisation et de travaux de mise en sécurité

**24/07/1997** : VO : avis favorable à l'ouverture au public du 2ème étage de l'aile Damery

**11/12/1998** : VO : avis favorable à l'ouverture au public des niveaux 1 et 0 de l'aile Damery

**05/02/1999** : avis favorable à la délivrance de l'AA en vue de la rénovation et mise en sécurité des niveaux 2 et 1 de l'aile Cramant

**21/03/2003** : avis favorable à la réception des travaux de mise en sécurité des ailes Ambonnay et Bouzy émis par la SCD du 10/04/2003

**06/08/2003** : avis défavorable au fonctionnement suite à la visite de sécurité inopinée demandée par le Préfet

**26/06/2004** : VI en vue de la levée de la prescription concernant les équipes de sécurité, avis défavorable Mais autorisation de Mr le Maire pour faire les travaux.

**22/11/2007** : avis favorable à la délivrance de l'AA 07-094 en vue de la création d'un accueil du jour

**19/06/2008** : avis favorable à la délivrance de l'AA08-040 en vue de la régularisation administrative suite à l'extension de l'alarme générale sélective

**08/09/2008** : avis favorable à la réception des travaux des AA04, AA07-094, AA08-40 émis par la SCD du 11/09/2008

**28/04/2016** : Un schéma directeur de la sécurité a été élaboré concernant la résidence WILSON

- 2021 : programme des travaux

- 2022 à juin 2024 : études et conception

- juillet 2024 à décembre 2028 : travaux

**07/09/2018** : Visite périodique : avis favorable

**24/10/2019** : avis favorable à l'avis de schéma organisationnel de la sécurité incendie de la résidence WILSON

JOUR : employé désigné et entraîné aux moyens de secours

NUIT : 1 personnel désigné (sûreté) et déplacement d'un ASI SSIAP2 si nécessaire

Mise en place de TRE (tableau répéteur d'exploitation) dans chaque unité.

**10/09/2021** : Visite périodique, avis favorable CSA de Reims le 26/10/2021

**02/06/2022** : Etude en SCD de l'AT45421K0189 en vue de l'ajout d'une porte piétonne automatique dans la galerie de liaison entre la zone administrative et les ailes Cramant Damery au RDC : avis favorable – **non réceptionné**

**ANCIENS EFFECTIFS-CLASSEMENT :**

L'effectif maximum du public admissible se décomposait de la façon suivante :

Niveau, Activité	Nombre de patient /lit	Article de référence	Visiteurs 1pers/2lits	Personnel 1p/3lits	
<b>Sous-sol</b> Locaux techniques Cuisines, annexes	Non accessible au public				
<b>R+2</b>		U 2			
Aile ambonnay	31		16	11	
Aile bouzy	32		16	11	
Aile cramant	33		17	11	
Aile damery	30		15	10	
<b>R+1</b>					
Aile ambonnay	31		16	11	
Aile bouzy	32		16	11	
Aile cramant	33		17	11	
Aile damery	30		15	10	
<b>RDC</b>					
Aile ambonnay	31		16	11	
Aile bouzy	32		16	11	
Aile cramant	0		00	00	
Aile damery	32		14	10	
<b>Effectif total</b>	<b>347 lits</b>		<b>174</b>	<b>118</b>	<b>639 pers</b>

Compte tenu de l'activité et de l'effectif, cet établissement était de **TYPE U** avec des activités de types **N, L,** et **V** de **3ème CATÉGORIE**.

### **NOUVEAUX EFFECTIFS-CLASSEMENT :**

L'effectif maximum du public admissible se décompose dorénavant de la façon suivante :

Niveau, Activité	Nombre de patient /lit	Article de référence	Visiteurs 1pers/3lits	Personnel 1p/3lits	
<b>Sous-sol</b> Locaux techniques Cuisines, annexes	Non accessible au public				
<b>R+2</b> Aile ambonnay Aile bouzy Aile cramant Aile damery	31 32 33 30	J 2	11 11 11 10	11 11 11 10	
<b>R+1</b> Aile ambonnay Aile bouzy Aile cramant Aile damery	31 32 33 30		11 11 11 10	11 11 11 10	
<b>RDC</b> Aile ambonnay Aile bouzy Aile cramant Aile damery	31 32 0 32		11 11 00 11	11 11 00 11	
<b>Effectif total</b>	<b>347 lits</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>585 pers</b>

Compte tenu de l'activité et de l'effectif, cet établissement est dorénavant de **TYPE J** avec des activités de type L de **3ème CATÉGORIE**.

### **RÈGLEMENTATION APPLICABLE :**

#### **Pour les dispositions techniques et constructives :**

- Code de la Construction et de l'Habitation, articles R143-1 à R143-47.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
- Arrêté du 23 mars 1965 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
- Arrêté du 23 mai 1989 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation des dispositions particulières du type U (Etablissements de soins).
- Arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) de la Marne.
- Arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières du type L (Salles à usage d'auditions, de spectacles, de réunions ou à usages multiples).

#### **Pour les dispositions administratives :**

- Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation des dispositions particulières du type J (Etablissements ayant vocation principale à recevoir ou à héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées enfants ou adultes).

## VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT :

Bilan relatif à la tenue à jour du registre de sécurité et aux contrôles des installations techniques

### Liste des documents consultés :

Type d'information	Vérificateur	Date	Observations
Désenfumage naturel	SICLI	Mars 2023	RAS + contrat
Désenfumage mécanique Annuelle T.C.	SICLI	Mars 2023	1 observation levée + contrat
Désenfumage mécanique Triennale O.A.	APAVE	Avril 2024	7 observations levées
Chauffage	APAVE	Nov. 2023	RAS + contrat DALKIA
Ramonage	DALKIA		
Installation de gaz	APAVE	Nov. 2023	RAS + contrat
Électricité	APAVE	Fév. 2024	Observations levées + contrat
Éclairage de sécurité	En régie	2024	
Paratonnerre	RG CONSULTANT	26/11/2018	RAS
Ascenseurs – contrat d'entretien			OTIS
Ascenseurs – quinquennale O.A.	APAVE	2022	27 observations
Groupe électrogène	ENERIA	/	Contrat
Portes automatiques façade	APAVE	22/06/2023	2 observations
Moyens de secours :			
-RIA	SICLI	Mai 2023	Observations levées + contrat
-extincteurs	SICLI	Mai 2023	Observations levées + contrat
DECI	En régie	Juin 2023	
SSI – annuelle T.C.	CHUBB	Sept. 2023	21 observations levées + contrat
SSI – triennale O.A.	APAVE	Avril 2024	16 observations, 13 levées
Formation du personnel MS	En régie		50 personnes en 2023
Formation du personnel SSI			40 depuis le 01/01/2024
Plan d'intervention			Affichés

### Contrôle de la suite donnée aux prescriptions de la visite périodique du 10/09/2021 :

N°	Règlement	Prescriptions
1	R.143-13	Faire réaliser, par un organisme agréé, un diagnostic sur les caractéristiques des zones protégées afin d'identifier les non conformités existantes liées au reclassement de l'ERP en un type J. Ce document devra être transmis à la commission de sécurité compétente sous couvert du maire.
Suite donnée :		Prescription caduque : le présent procès-verbal réalise cet audit.
2	MS 17	Veiller à ce que la pression minimale de fonctionnement sur le Robinet Incendie Armé le plus "défavorisé", ne soit pas inférieure à 2,5 bars.
3	MS 73	Attester de la levée des 12 observations émises dans le rapport annuel des vérifications des installations du SSI
Suite donnée :		Prescription levée.
4	MS 73	Attester de la levée des 5 observations émises dans le rapport triennal des vérifications des installations du SSI
5	DF 10	Attester de la levée des 5 observations émises dans le rapport triennal des vérifications des installations de désenfumage mécanique

6	EL 19	Attester de la levée des 11 observations émises dans le rapport annuel des vérifications des installations électriques et d'éclairage de sécurité
Suite donnée :		Prescription levée.
7	AS 9	Attester de la levée des 2 observations émises dans le rapport annuel des vérifications des installations de l'ascenseur
8	AS 9	Attester de la levée des 4 observations émises dans le rapport quinquennal des vérifications des installations de l'ascenseur
9	GE 8	Faire vérifier, tous les ans, par un technicien compétent les installations du groupe électrogène puis attester de la levée des éventuelles observations inhérentes au contrôle
Suite donnée :		Prescription levée.
10	MS 73 IT 246	Transmettre à la commission de sécurité de l'arrondissement le relevé des débits théoriques relatifs aux moteurs du désenfumage mécanique
11	MS 63	Doter le local archive situé au R-1 d'une tête de détection automatique d'incendie
12	MS 45 U 43	Revoir avec la commission de sécurité, la réorganisation du service de sécurité incendie contenue dans le schéma organisationnel de la sécurité incendie
Suite donnée :		Prescription levée.

#### **Essais réalisés au cours de la visite :**

Essais du système de sécurité incendie :	
- Détecteurs	Satisfaisant, rez-de-chaussée aile CRAMANT
- Alarme restreinte	Satisfaisant
- Alarme générale sélective	Satisfaisant
Essais des asservissements :	
- Déverrouillage des issues de secours	Satisfaisant
- Fermeture des portes de recoupement	Satisfaisant
- Désenfumage circulation	Satisfaisant

#### **CONSTATATIONS :**

1/ L'AT45421K0189 (en vue de l'ajout d'une porte piétonne automatique dans la galerie de liaison entre la zone administrative et les ailes Cramant Damery au RDC) n'est pas réceptionnée.

2/ Les écarts entre cet établissement, construit classé en type U en 1965, et un établissement récent classé en type J portent sur :

- Nombre de lits par zone protégée de 20 au lieu de 14 ;
- Absence de clapet au droit de la traversée des cloisons de chambres par les gaines de ventilation ;
- Portes d'accès aux chambres de 90 cm de large (au lieu de 1,2 m) ;
- Absence de compartimentage sur déclenchement manuel de l'alarme incendie ;
- Répartition des ascenseurs.

Il est acquis que le mobilier installé dans les chambres ne dispose d'aucun critère de réaction au feu (article J22).

3/ Le système de sécurité incendie date du début des années 2000, sa configuration est conforme à l'arrêté du 23/05/1989 (compartimentage uniquement sur Détection automatique d'incendie (DAI) d'une circulation et absence de DAI dans les locaux « de jour à risque courant »). Il y a une Zone de Compartimentage par niveau.

4/ La sécurisation électrique opérée dans les années 2000 permet d'avoir un tableau divisionnaire par aile d'hébergement.

5/ Des décors et costumes sont stockés dans la salle polyvalente.

### **ANALYSE DE RISQUES :**

Cet établissement ne présente pas de risque particulier pour ses occupants. Ses installations techniques sont vérifiées et entretenues. L'équipement d'alarme incendie est fonctionnel.

**Il est procédé au reclassement administratif en type J de cet établissement historiquement classé en type U.**

Risque(s)	N*	L*	I*	M*	Observation(s)
Eclosion		X			<u>Eléments limitants l'éclosion :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les installations techniques sont vérifiées et entretenues.</li> </ul>
Développement / Propagation		X			<u>Eléments limitants le développement et la propagation :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablissement en béton régulièrement cloisonné.</li> </ul> <u>Eléments favorisant le développement et la propagation :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'important stockage de matières combustibles réalisé dans la salle polyvalente.</li> </ul>
Evacuation		X			<u>Eléments favorisant l'évacuation :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'équipement d'alarme et l'éclairage de sécurité fonctionnels.</li> </ul> <u>Eléments limitants le transfert horizontal :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>La largeur actuelle des portes ne permet pas de sortir le lit de la chambre.</li> </ul>
Intervention	X				<u>Eléments facilitant l'action des secours :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proximité immédiate du CISM RMAR.</li> <li>Plans d'intervention.</li> <li>Zone urbaine/DECI.</li> <li>Desserte/accessibilité.</li> </ul>

\*(N) nul, (Sans prescription)

\*(L) limité, (avec prescription(s) mineure(s) à corriger)

\*(I) important (Avec prescription(s) importante(s) susceptible(s) d'occasionner un avis défavorable)

\*(M), majeur (conduit à un avis défavorable)

### **PRESCRIPTIONS :**

N°	Règlement	Prescriptions
1.	MS 17	<b>RAPPEL :</b> Veiller à ce que la pression dynamique minimale de fonctionnement sur le Robinet Incendie Armé le plus "défavorisé" ne soit pas inférieure à 2,5 bars.
2.	GE 6 à GE 8	<b>RAPPEL :</b> Faire vérifier, selon les périodicités réglementaires, l'ensemble des installations techniques de cet établissement (notamment les paratonnerres et les installations de désenfumage 1 fois par an).
3.	GE 6 à GE 8	<b>RAPPEL :</b> Prendre en compte et lever les observations contenues dans les différents rapports de vérification des installations techniques (annuelle portes automatiques,

		quinquennale ascenseurs et triennale système de sécurité incendie).
4.	GE 3	Une fois les travaux de l'AT45421K0189 (en vue de l'ajout d'une porte piétonne automatique) terminés, solliciter le secrétariat de la commission de sécurité, sous-couvert du Maire de REIMS, afin d'en organiser la réception. Transmettre au préalable les rapports finaux de l'organisme agréé.
5.	CO 28	Limiter le stockage de décors et costumes dans la salle polyvalente.
6.	CO 24	Remettre en état les portes de recoupement des circulations du sous-sol hors-services. Attester par écrit de la levée de cette prescription.
7.	U44	Doter d'une détection automatique d'incendie les locaux de stockage W00063 et « réserve animation » W00074, situés au sous-sol. Attester par écrit de la levée de cette prescription.

#### **AMELIORATIONS :**

<b>Règlement</b>	<b>Améliorations</b>
R 143-41	Afin de rendre le plus précoce possible l'alerte du personnel, en cas de sinistre, envisager à courts termes de généraliser la détection automatique d'incendie.
R 143-41	Lors d'éventuels futurs travaux de restructuration lourde de cet établissement, envisager de le mettre en conformité aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2001 (portant approbation des dispositions particulières du type J).



**PRÉFET  
DE LA MARNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

-oOo-

**SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE ERP-IGH**

-oOo-

**AVIS RELATIF AUX RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES E.R.P.**

-oOo-

Séance du 13/06/2024

**Objet :** Visite Périodique  
**Établissement :** RESIDENCE WILSON  
**Adresse complète :** 25 BIS BD PRESIDENT WILSON BLD PRESIDENT WILSON  
51100 REIMS  
**Date de la visite :** 16/05/2024

Après avoir pris connaissance du dossier et entendu le rapporteur, les membres de la Commission de Sécurité :

- formulent un **avis favorable** au fonctionnement de cet établissement
- formulent un **avis favorable** au reclassement en type J
- approuvent les prescriptions

Fagnières, le 13/06/2024

La Présidente de la Sous-Commission Départementale  
Pour le Préfet et par délégation  
L'adjointe à la Cheffe du SIDPC

Mme Aurore MODERE

Le procès-verbal comporte 10 pages et 7 prescriptions.

**ARRÊTÉ DE RECLASSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT  
D'UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC**

**CHU - RESIDENCE WILSON**  
**25 bis boulevard du Président Wilson à Reims**  
**ERP de type J et L de 3<sup>ème</sup> catégorie**

**NOUS, MAIRE DE LA VILLE DE REIMS,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-18,

Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R122-5 à R122-35, R162-8 à R162-13, R164-1 à R164-6, R165-1 à R 165-21, R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5,

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité,

Vu l'arrêté préfectoral de la Marne du 01 Juillet 2019 portant création et attributions des sous commissions spécialisées et des commissions d'arrondissement de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté ministériel en date du 25 Juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,

Vu l'arrêté ministériel en date du 19 novembre 2024 portant approbation des dispositions particulières applicables aux établissements du type J,

Vu l'arrêté ministériel en date du 05 février 2007 portant approbation des dispositions particulières applicables aux établissements du type L,

CONSIDERANT L'AVIS **FAVORABLE** émis par la Sous-Commission Départementale de Sécurité de la Marne, réunie le 13 juin 2024 suite à la visite périodique du 16 mai 2024,

CONSIDERANT L'AVIS **FAVORABLE** émis par la Sous-Commission Départementale de Sécurité de la Marne, réunie le 13 juin 2024 actant le nouveau classement de l'établissement, et porté par le procès-verbal susvisé,

**ARRÊTONS CE QUI SUIIT :**

**ARTICLE 1 :**

L'établissement dénommé **CHU – RESIDENCE WILSON** anciennement classé en ERP de type U, N, L et V de 3<sup>ème</sup> catégorie situé 25 bis boulevard du Président Wilson, est reclassé en ERP de type J et L de 3<sup>ème</sup> catégorie.

.../...

.../...

## ARTICLE 2 :

L'effectif maximum du public admissible se décompose de la façon suivante :

Niveau, Activité	Nombre de patient /lit	Article de référence	Visiteurs 1p/3lits	Personnel 1p/3lits	
<b>Sous-sol</b> Locaux techniques Cuisines, annexes	Non accessible au public				
<b>2<sup>ème</sup> Etage :</b> Aile ambonnay Aile bouzy Aile cramant Aile damery	31 32 33 30	J 2	11 11 11 10	11 11 11 10	
<b>1<sup>er</sup> Etage :</b> Aile ambonnay Aile bouzy Aile cramant Aile damery	31 32 33 30		11 11 11 10	11 11 11 10	
<b>RDC :</b> Aile ambonnay Aile bouzy Aile cramant Aile damery	31 32 0 32		11 11 00 11	11 11 00 11	
Effectif total	347 lits		119	119	<b>585 pers</b>

## ARTICLE 3 :

Cet arrêté annule et remplace l'arrêté municipal V-DETB-2021-349 en date du 04 novembre 2021.

## ARTICLE 4 :

L'avis relatif au contrôle de sécurité doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale.

## ARTICLE 5 :

L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par cet arrêté, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant **au moins 2 mois** avant la manifestation ou la série de manifestations.

## ARTICLE 6 :

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire, mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'un dossier d'autorisation de travaux et être exécutés après autorisation de Monsieur le Maire, donnée sur avis des Sous Commissions Départementales de Sécurité et d'Accessibilité. Il en sera de même pour des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

## ARTICLE 7 :

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité et de respecter les prescriptions présentes dans le rapport de la Sous-Commission Départementale de Sécurité annexé au présent arrêté.

.../...

.../...

**ARTICLE 8 :**

La présente autorisation est révocable à tout moment en cas d'infraction à la réglementation dûment constaté en particulier, lors des visites périodiques ou inopinées par la Commission de Sécurité compétente.

**ARTICLE 9 :**

Le présent arrêté et son annexe sont applicables immédiatement.

**ARTICLE 10 :**

Notification du présent arrêté sera effectuée à Madame MICHAELLI-FLENDER Laëtitia, Directrice Générale du CHU de Reims, chargée de l'application du règlement de sécurité dans l'établissement.

**ARTICLE 11 :**

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  
Monsieur le Préfet du Département de la Marne,  
Monsieur le Président de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité,  
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

**ARTICLE 12 :**

Monsieur le Préfet du Département de la Marne, Monsieur le Maire de Reims, Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié ou affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Reims, le 17 juin 2024

Pour le Maire,  
Adjointe Déléguée,  
  
Catherine CHOPART



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de publication électronique.

Copie pour impression  
Réception au contrôle de légalité le 19/06/2024 à 11h19  
Référence de l'AR : 051-215104217-20240617-RWILSONAFCT-AI

