


ZONE 4


CONSULTATION URGENCE




ZONE 2

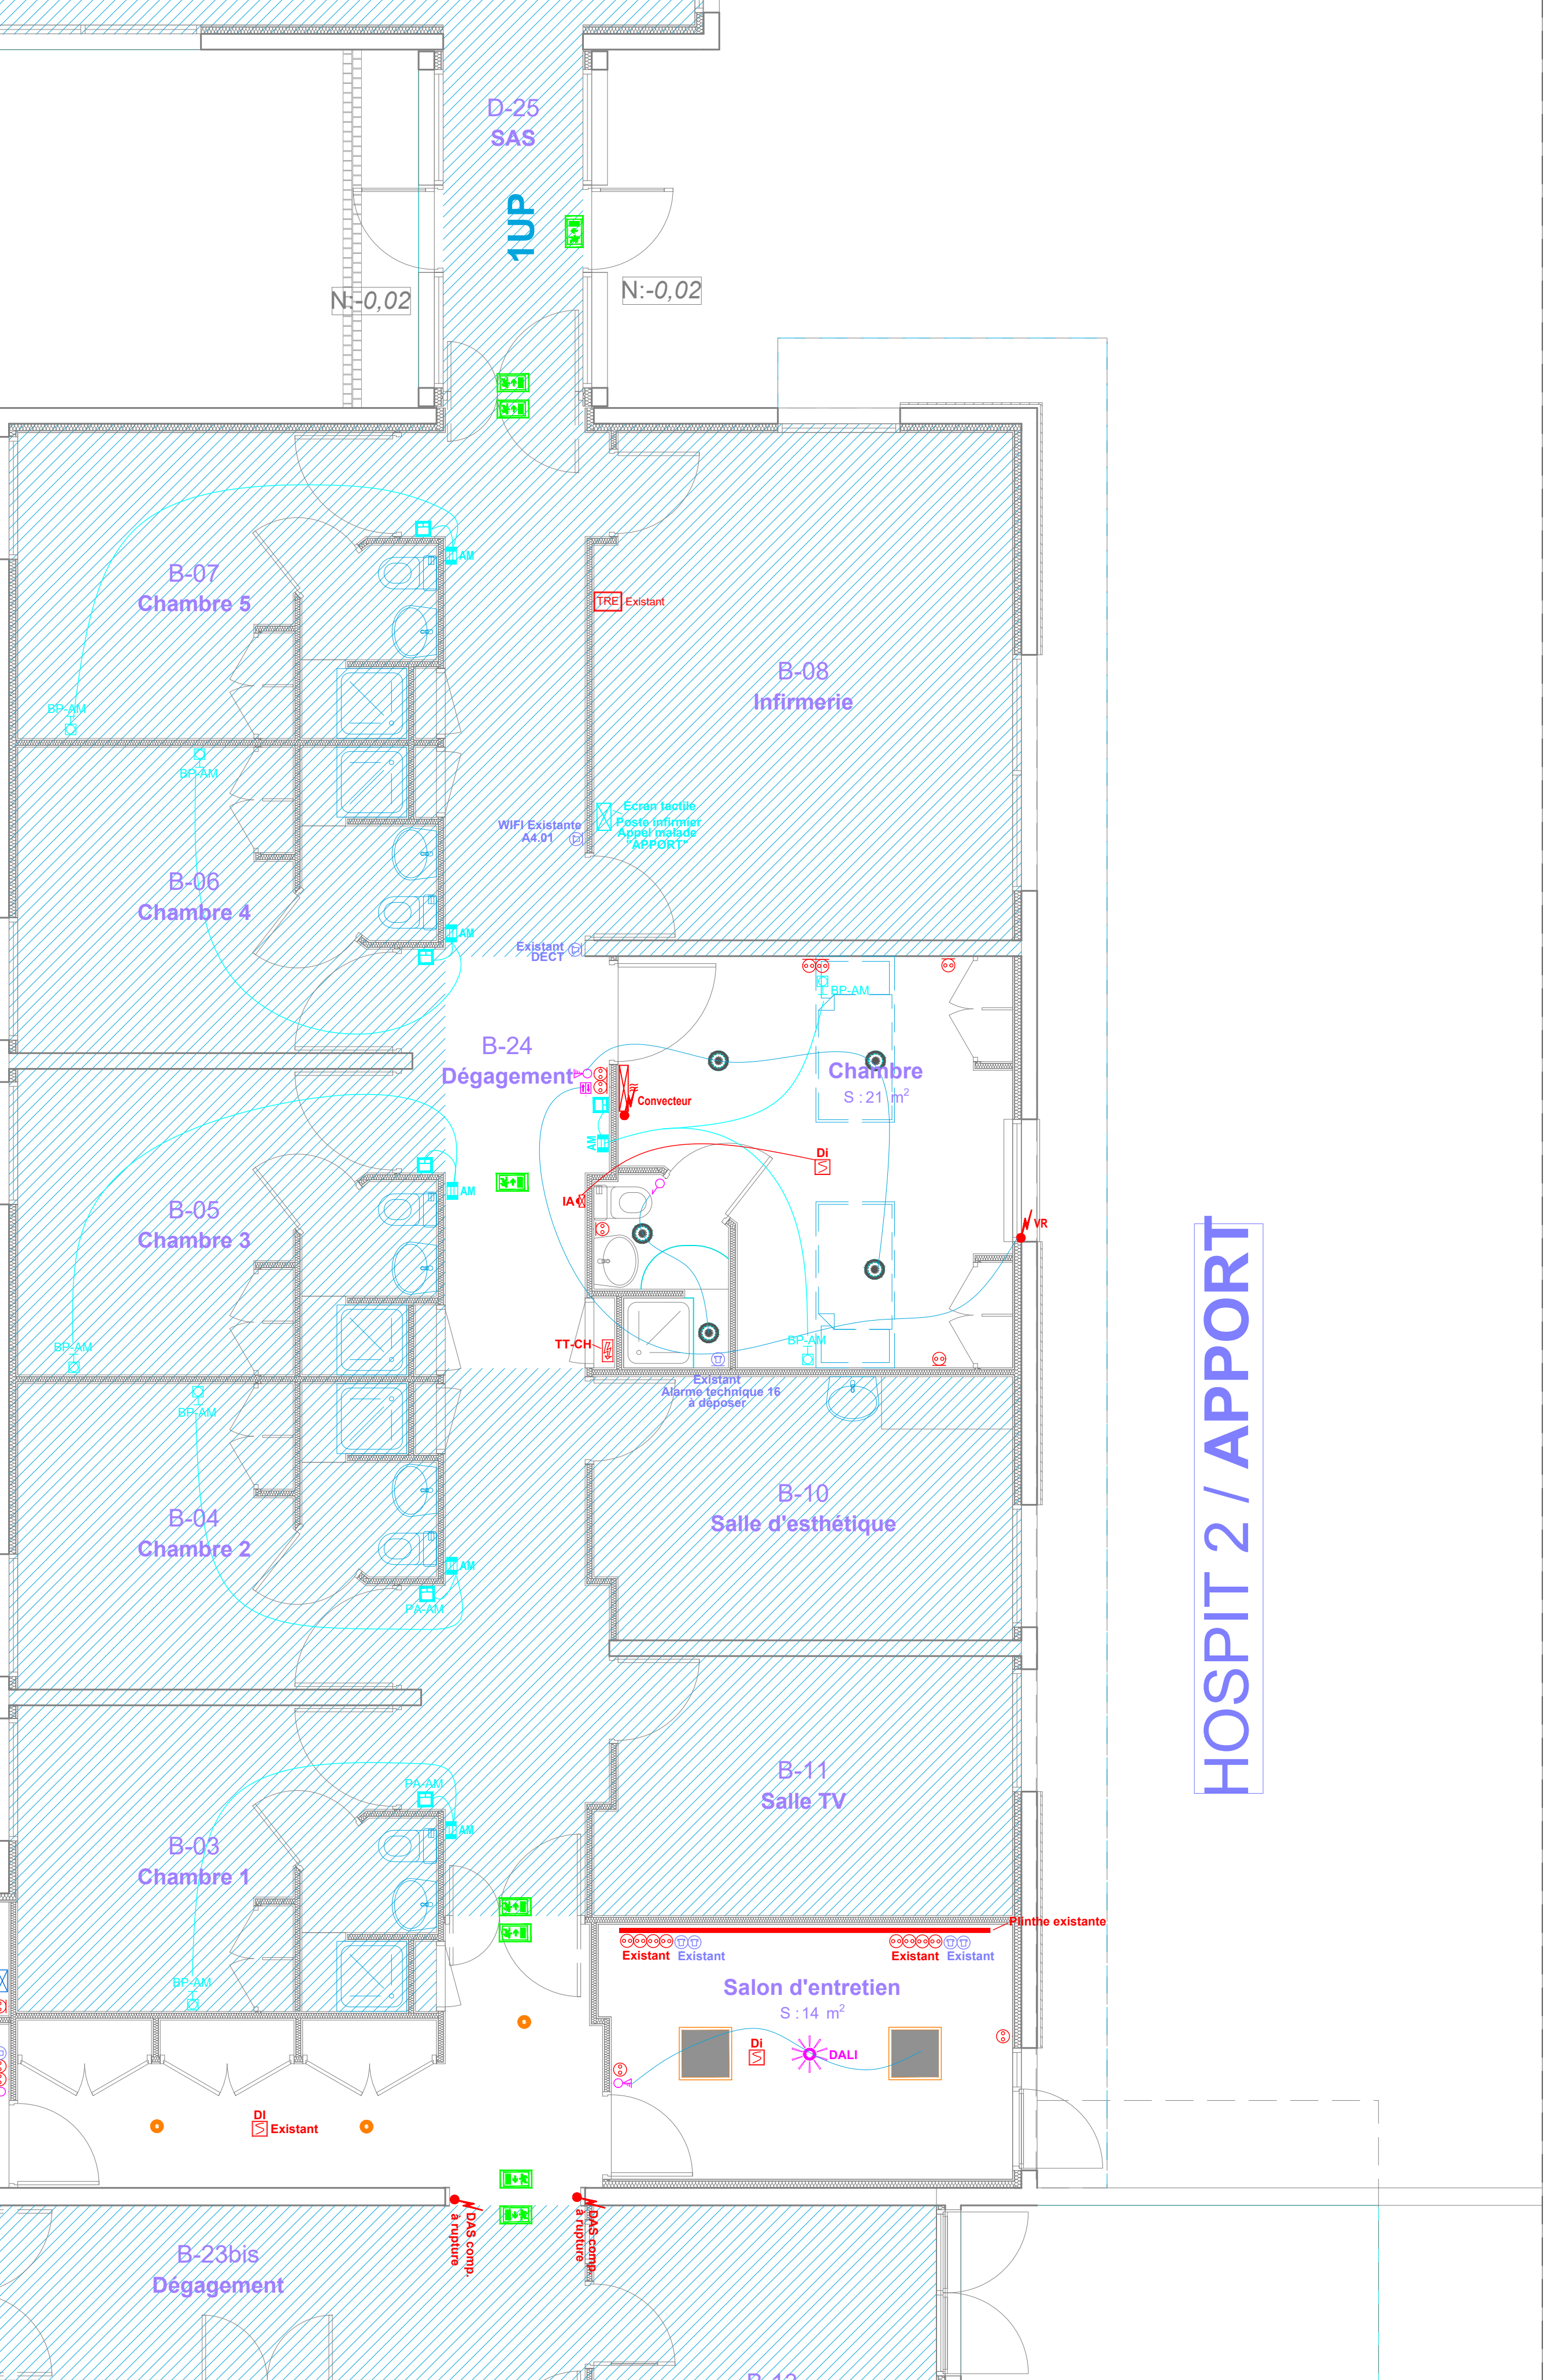

ZONE 3

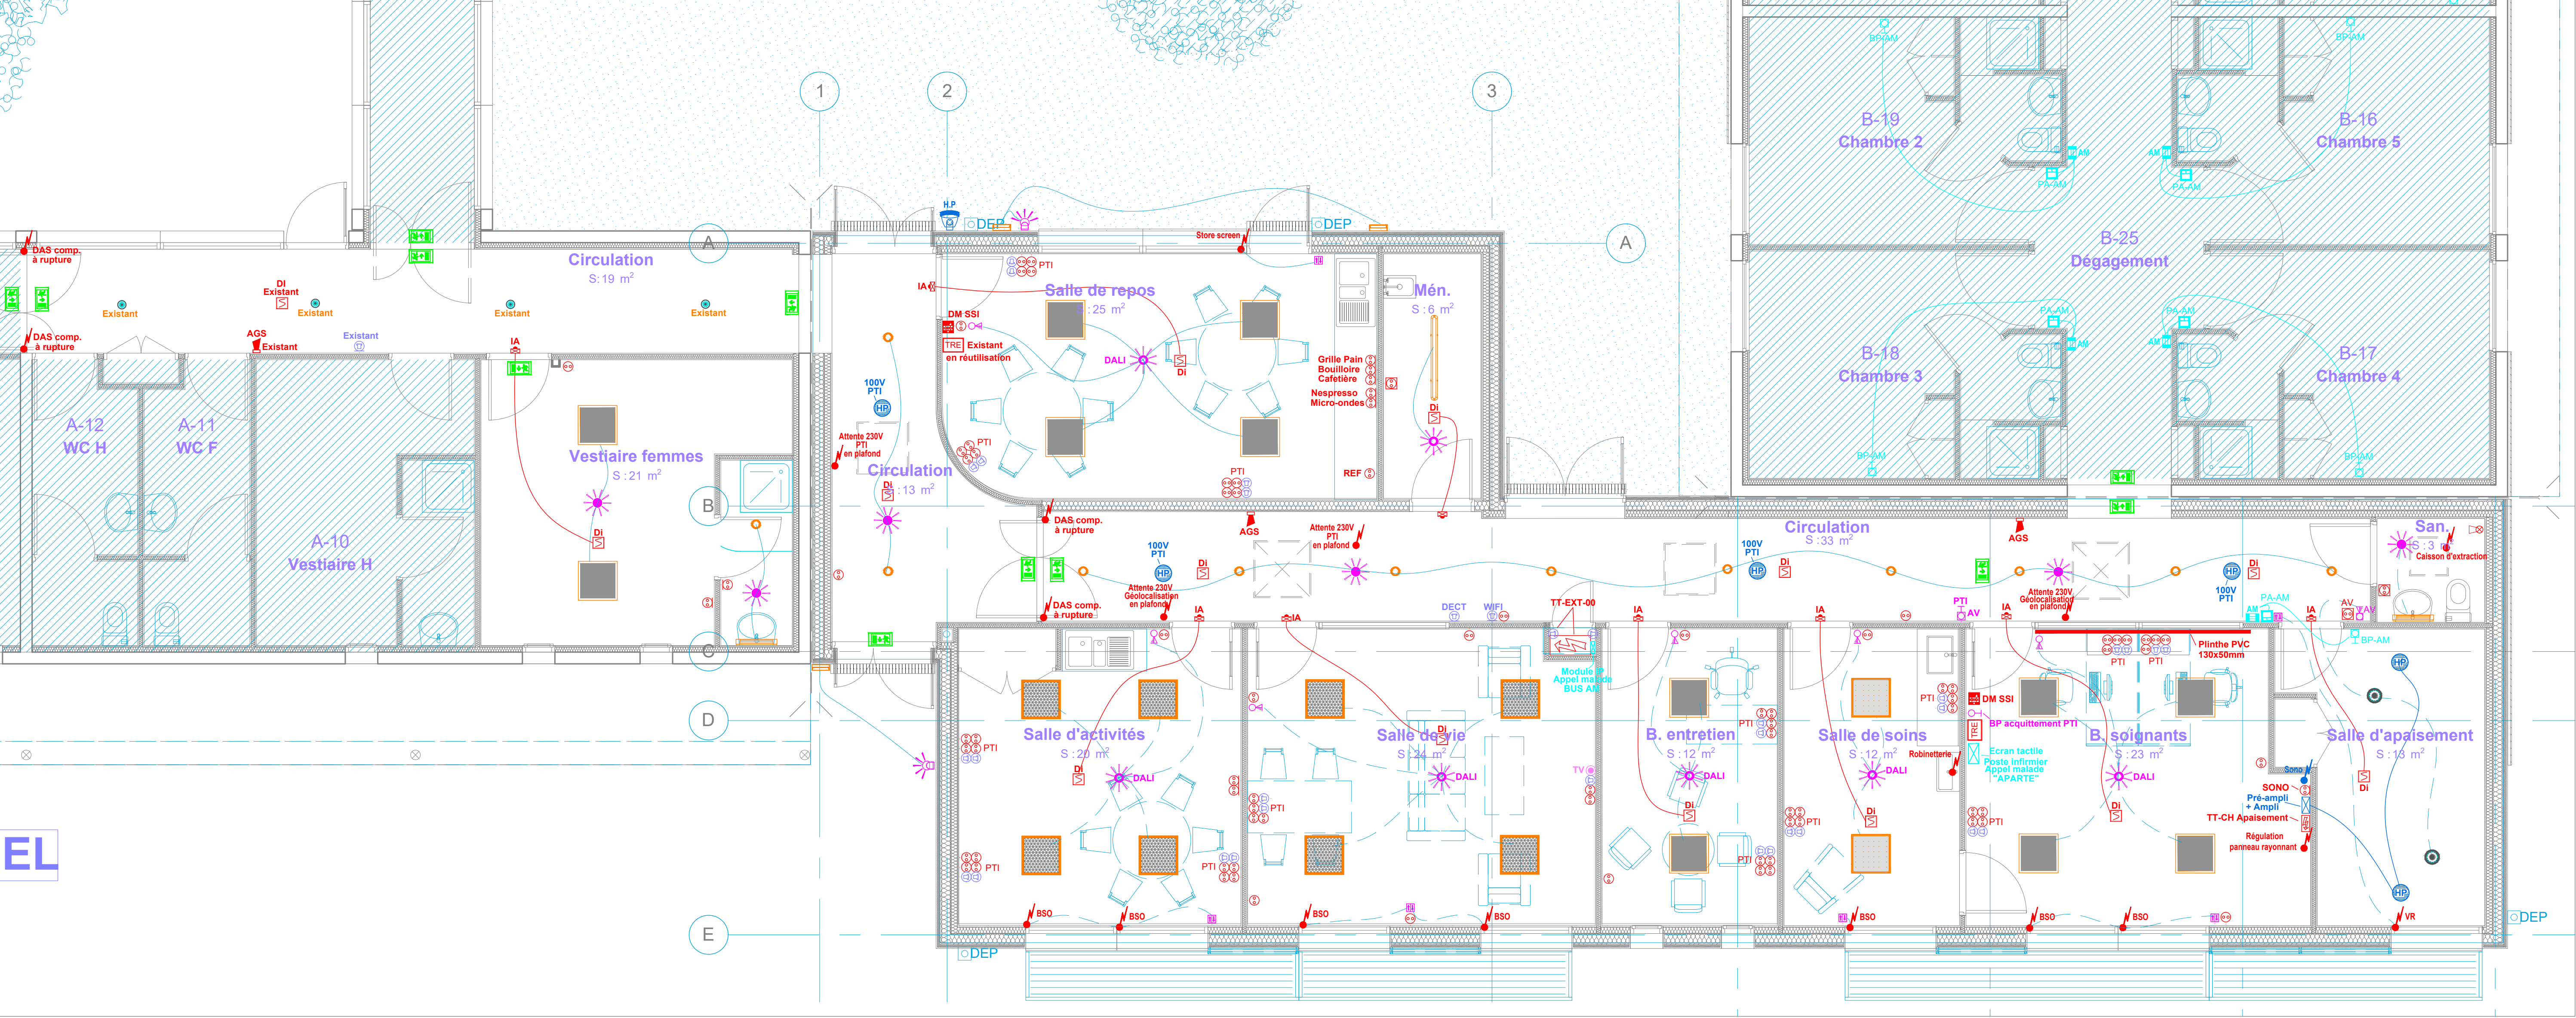

LEGENDE ELECTRIQUE	
CODE LUMINAIRE	
ECL 01	Encastré 600/600 de marque Thorn type Beta 3 - 33W - 3800ms - UGR-19
ECL 02	Encastré 600/600 de marque Thorn type Beta Cell - 34W - 4100ms - UGR-19
ECL 03	Encastré 600/600 de marque Thorn type Omega module - 22W - 3300ms - UGR-19
ECL 04a	Encastré downlight de marque Thorn type Cetus BIV - 1025ms
ECL 04b	Encastré downlight de marque Thorn type Cetus BIV - 2050ms IP2044
ECL 05	Encastré Downlight de marque Securite type Sensap 16W 1564ms 3000°K IP65 IK10 gradable
ECL 06	Applique de marque Thorneco type Elia 600ms IP44 IK08 CLII
ECL 07	Règlette de marque Thorn type Aquaflex pro - 34W - 4000°K - 4300ms - IP65 - IK08 - CLI
ECL 08	Applique LED de marque Performance in Lighting type Quasar 30 - 23W - 3000°K - 2275ms - IP65 - IK07 - CLI
	DALI
	Détecteur volumétrique temporaire 360° DALI
	Détecteur volumétrique temporaire 180°
	Commande par simple allumage
	Commande par bouton poussoir
	Commande par variateur
	Commande par variateur antivandale
	Commande montée/descende volets et stores
	Prise de courant 10/16A 2P+T à éclipses IP20 à 0.40m du sol fini
	Prise de courant 10/16A 2P+T à éclipses à 1.20m du sol fini
	Prise de courant encastré étanche 10/16A 2P+T à éclipses IP55 IK07 à 1.20m
	Attente électrique en câble lovée de 3m
	Prise RJ45 Catégorie EA
	Prise RJ45 Catégorie EA à 1.20m du sol fini
	Prise Interface Multimedia Haute Définition (HDMI)
	Prise RJ45 Catégorie 6 dans boîtier IP55 IK07 à 1.20m
	Prise Télévision
	Bloc Poste de Travail Informatique PTI comprenant : APC 10/16A 2P+T + 2 RJ45 CSA
	Attention sonorisation
	Port USB sonorisation
	Haut parleur encastré en plafond 6/31.5W
	Projecteur de son extérieur 100V - 30/15/75W IP44
	Hublot appel malade
	Bouton appel malade chambre
	Bouton appel malade présence soignant antivandale
	Détecteur alarme incendie
	Sirène alarme incendie
	Diffuseur lumineux alarme incendie
	Indicateur d'action alarme incendie
	Déclencheur manuel alarme adressable incendie ht: 1.30m
	Tableau répertoire d'exploitation alarme incendie
	Attente ventouse compartimentage depuis CMSI
	Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1h SATI adressable IP20
	Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1h SATI adressable IP65
	Bloc autonome portable d'évacuation BAPI
	Corveteur électrique
	Tableau électrique
	Antenne de réception TV
	Baie courants faibles 19" 42U

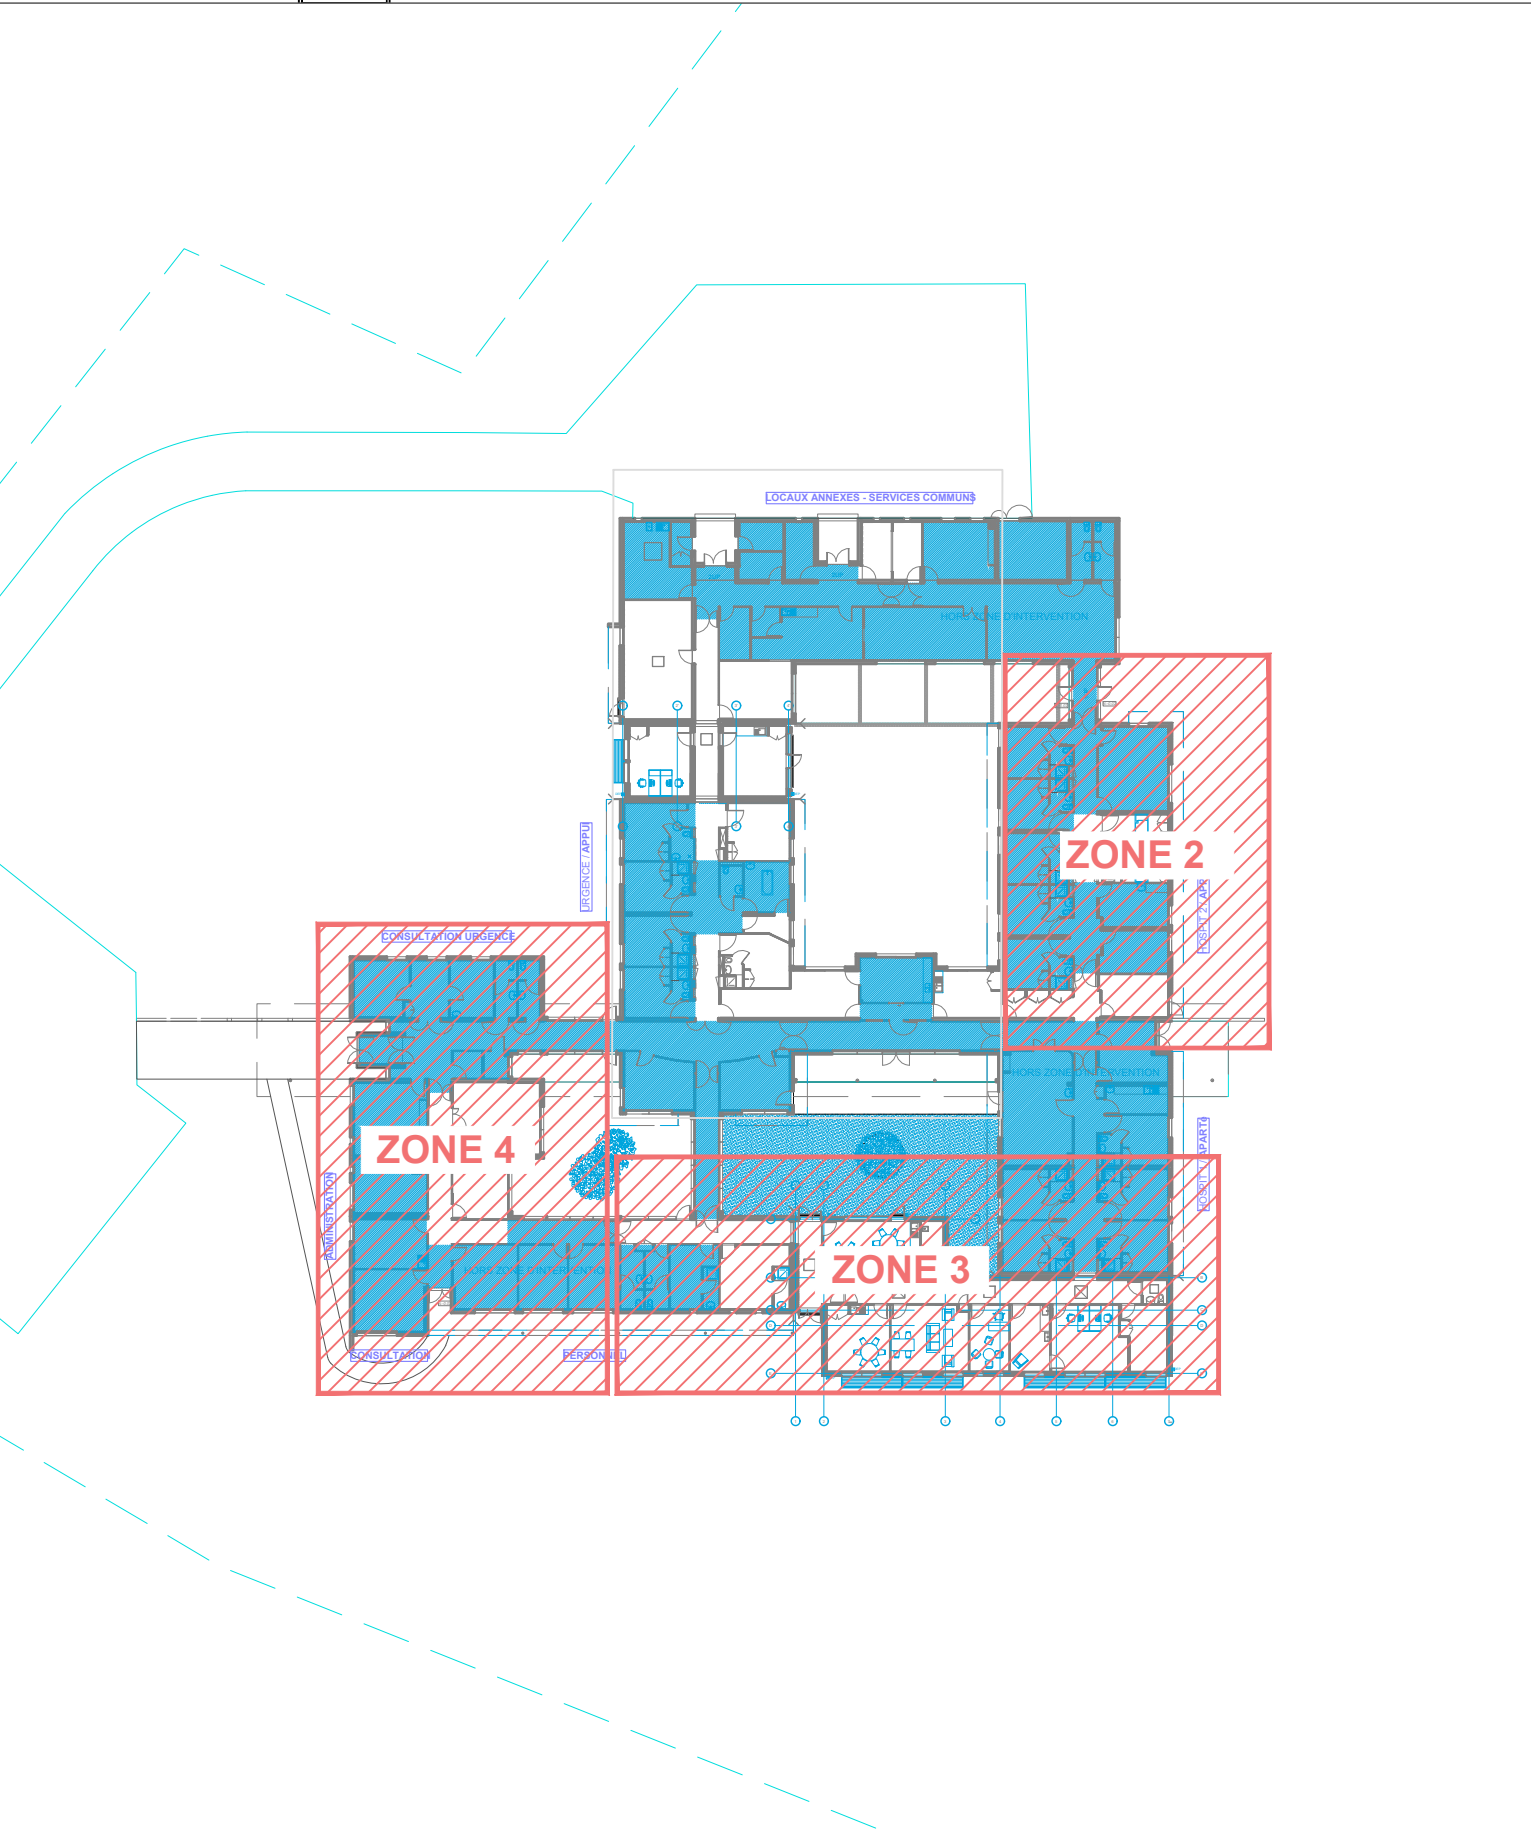

associés | architectes

architecture | urbanisme | design

5 rue de la Mairie 86000 - POITIERS

05 49 58 39 25

agence@cr-architectes.com

Centre Hospitalier Henri Laborit

370 avenue Jacques Coeur

86021 Poitiers cedex

dset.be@ch-poitiers.fr

EXTENSION DU PAVILLON TONY LAINE - SECTION APARTÉ

ESQ	APS	APD	PC	PRO	DCE	DOE	EL02
PLAN PROJET - Extrait Zones 2, 3, 4							
ELECTRICITE							
dossier n°2415	date : 25/08/2025		PROJET			éch: 1:50"	

MODIFICATIONS	ind.	date
A		
B		
C		
D		
E		

ECONOMISTE	CIREVAM 22 rue de Vert 86360 CHASSENEUIL DU POITOU tél : 06 24 79 69 89
BET FLUIDES	OMNIA INGENIERIE 7 Avenue de Ouagadougou 86200 LOUDUN tél : 05 49 58 38 78
BET STRUCTURE	SONECO 21 rue Gay Lussac 86000 POITIERS tél : 05 49 44 88 99
COORDONNATEUR SPS	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
OPC	ACT86 23 rue Maryse Bastié 86580 BIASTÉ
COORDONNATEUR SSI	CH LABORIT - DALT 370 Avenue Jacques Coeur 86021 POITIERS Cedex mail : franck.lomet@ch-poitiers.fr