Eclairage de sécurité :
- **Remplacement des blocs dans l'ensemble du site**

Appel Malade :
- **Remplacement par unité et dans chaque chambre**

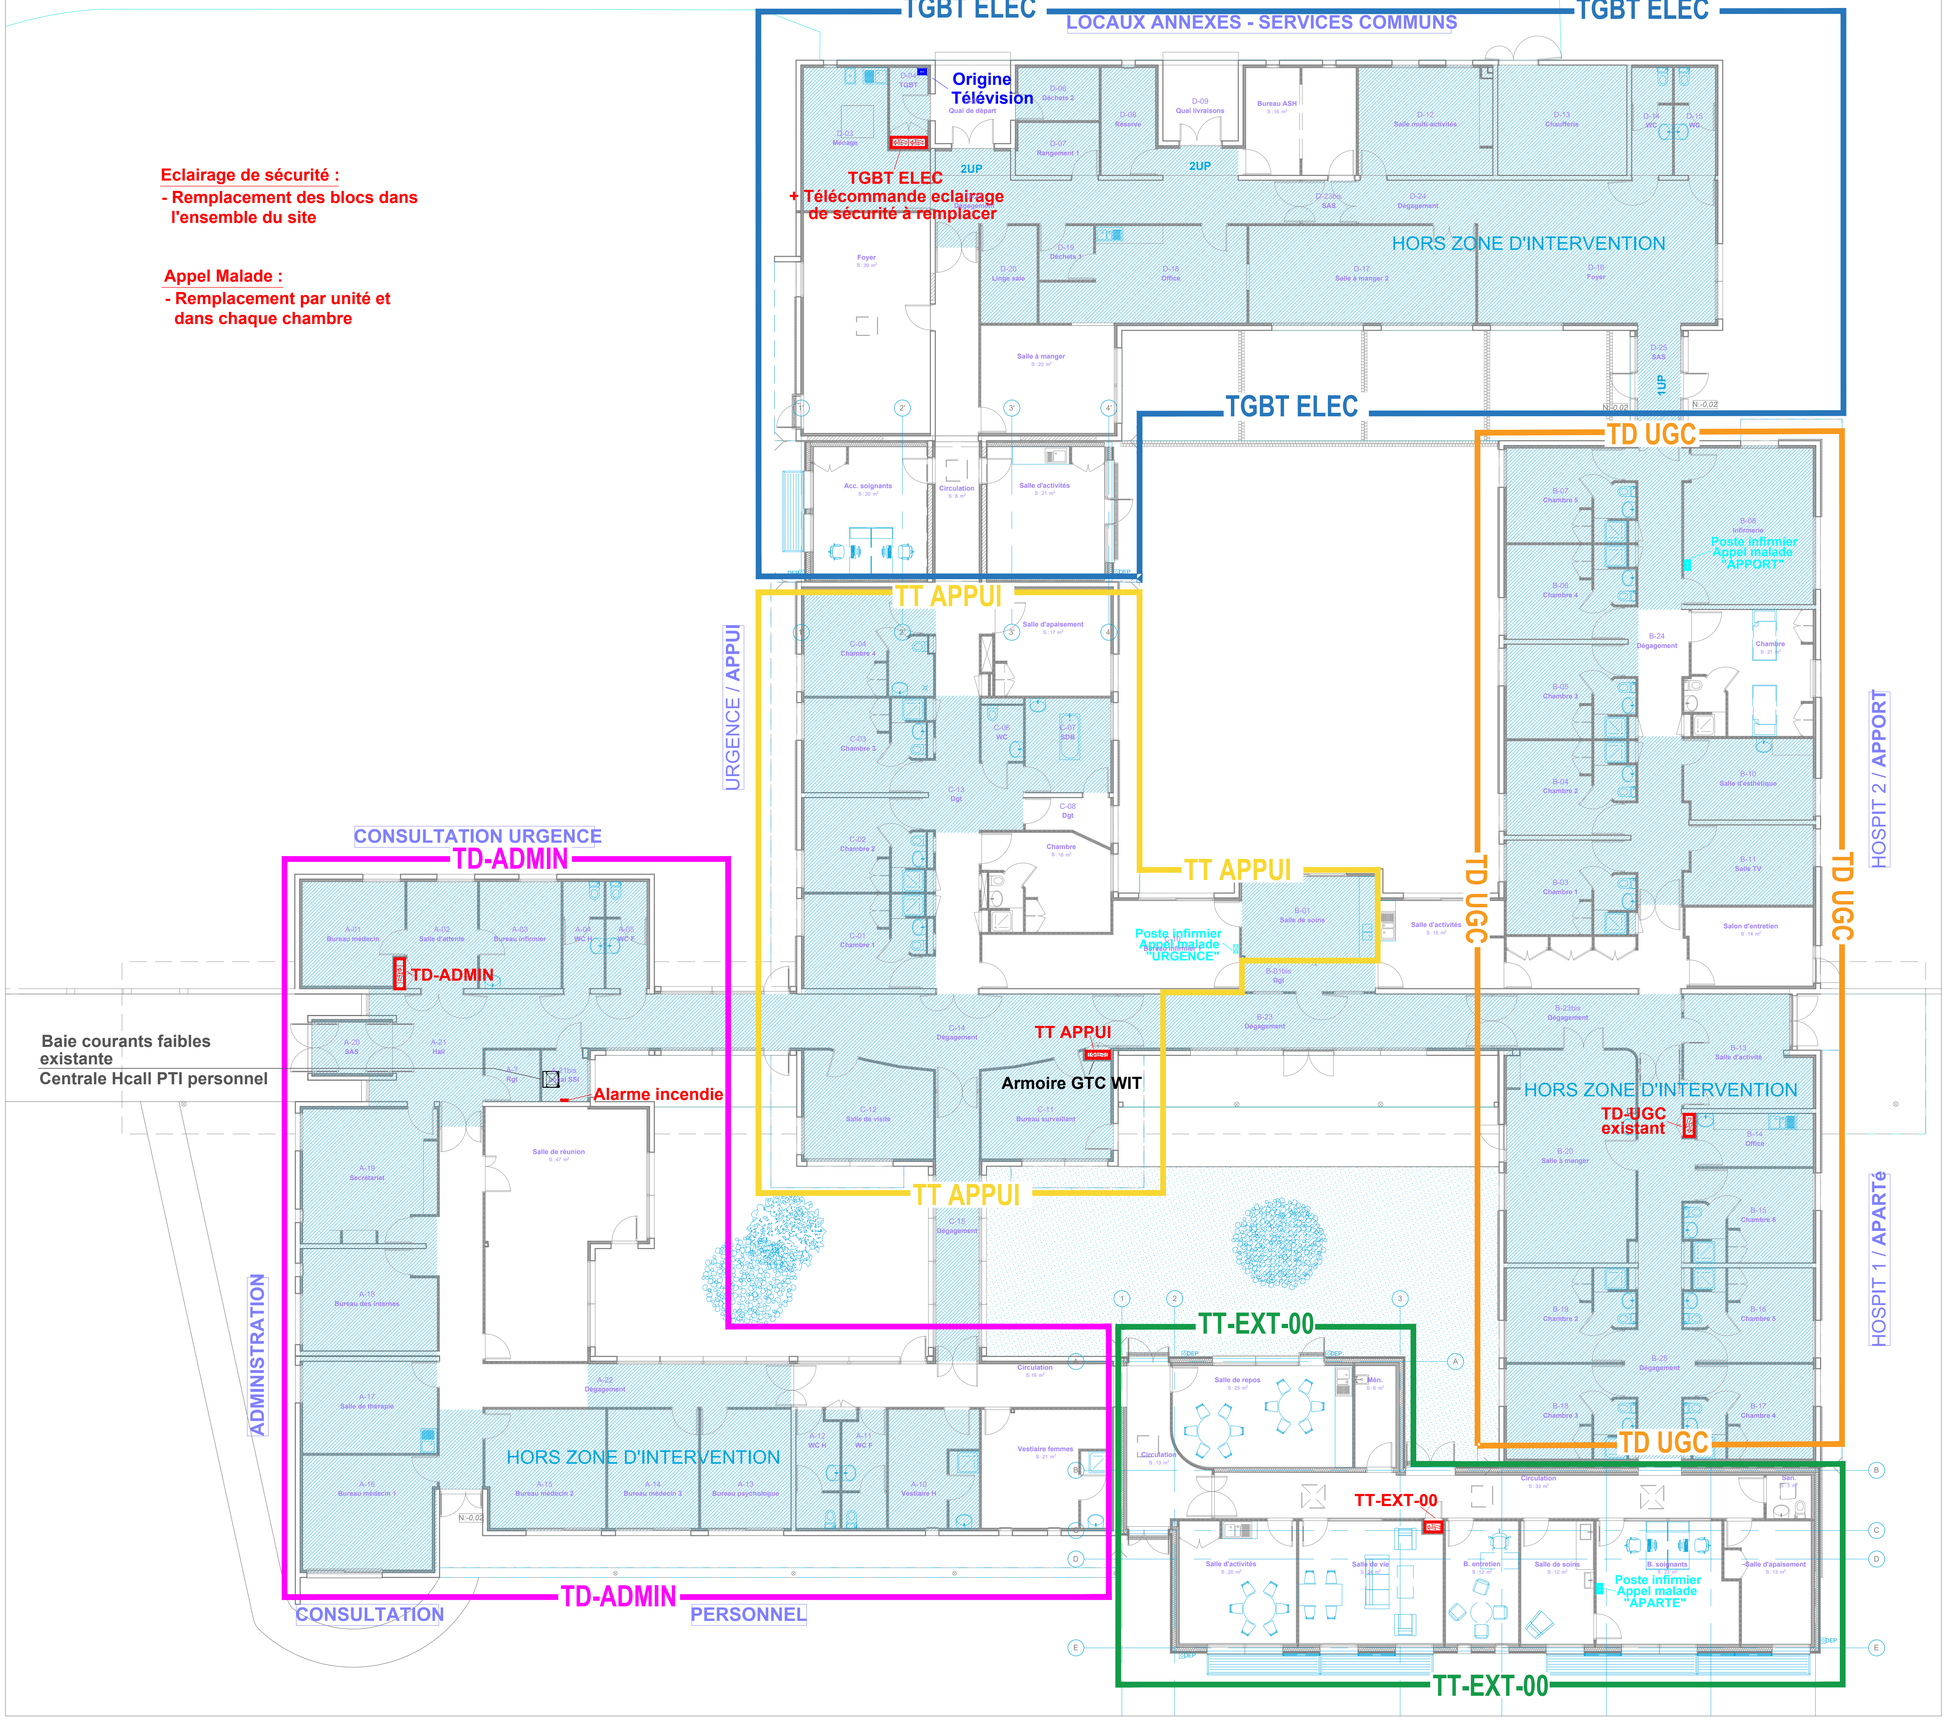

LEGENDE ELECTRIQUE

CODE LUMINAIRE	
ECL 01	Encastré 600/600 de marque Thorn type Beta 3 - 33W - 3800lms - UGR<19
ECL 02	Encastré 600/600 de marque Thorn type Beta Cell - 34W - 4100lms - UGR<19
ECL 03	Encastré 600/600 de marque Thorn type Omega moduline - 22W - 3300lms - UGR<19
ECL 04a	Encastré downlight de marque Thorn type Cetus 8W - 1025lms
ECL 04b	Encastré downlight de marque Thorn type Cetus 15.5W - 2050lms IP20/44
ECL 05	Encastré Downlight de marque Securite type Senspot 16W 1564lms 3000°K IP65 IK10 gradable
ECL 06	Applique de marque Thorneco type Elsa 600lms IP44 IK08 CLII
ECL 07	Réglette de marque Thorn type Aquaforce pro - 34W - 4000°K - 4300lms - IP66 - IK08 - CLI
ECL 08	Applique LED de marque Performance in Lighting type Quasar 30 - 23W - 3000°K - 2276lms - IP65 - IK07 - CLI

DALI	Détecteur volumétrique temporisé 360° DALI
	Détecteur volumétrique temporisé 360°
	Détecteur volumétrique temporisé 180°
	Commande par simple allumage
	Commande par bouton poussoir
	Commande par variateur
AV	Commande par variateur antivandale
	Commande montée/descente volets et stores
	Prise de courant 10/16A 2P+T à éclipse IP20 à 0.40m du sol fini
	Prise de courant 10/16A 2P+T à éclipse à 1.20m du sol fini
IC44	Prise de courant encastré étanche 10/16A 2P+T à éclipse IP55 IK07 à 1.20m
	Attente électrique en câble lovée de 3m
	Prise RJ45 Catégorie 6A
	Prise RJ45 Catégorie 6A à 1.20m du sol fini
	Prise Interface Multimédia Haute Définition (HDMI)
	Prise RJ45 Catégorie 6 dans boîtier IP55 IK07 à 1.20m
TV	Prise télévision
PTI	Bloc Poste de Travail Informatique PTI comprenant : 4PC 10/16A 2P+T + 2 RJ45 C6A
Sono	Attention sonorisation
USB	Port USB sonorisation
HP	Haut parleur encastré en plafond 6/3/1.5W
	Projecteur de son extérieur 100V - 30/15/75W IP44
AM	Hublot appel malade
BP-AM	Bouton appel malade chambre
PA-AM	Bouton appel malade présence soignant antivandale
DI	Détecteur alarme incendie
	Sirène alarme incendie
	Diffuseur lumineux alarme incendie
IA	Indicateur d'action alarme incendie
DAS	Déclencheur manuel alarme adressable incendie ht: 1.30m
TRE	Tableau répartiteur d'exploitation alarme incendie
DAS comp. à rupture	Attente ventouse compartimentage depuis CMSI
	Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1h SATI adressable IP20
SORTIE	Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1h SATI adressable IP55
	Bloc autonome portable d'évacuation BAPI
	Convecteur électrique
	Tableau électrique
	Antenne de réception TV
	Baie courants faibles 19" 42U

associés | architectes
architecture | urbanisme | design
5 rue de la Marne 86000 POITIERS
05 49 58 39 25
agence@cr-architectes.com

Centre Hospitalier Henri Laborit
370 avenue Jacques Coeur
86021 Poitiers cedex
dset.be@ch-poitiers.fr
CENTRE HOSPITALIER Henri Laborit

EXTENSION DU PAVILLON TONY LAINÉ - SECTION APARTÉ

ESQ | APS | APD | PC | PRO | DCE | DOE

PLAN PROJET - Plan de distribution ELECTRICITE

EL04

dossier n°2415 | date : 25/08/2025 | PROJET | éch : 1/100°

MODIFICATIONS	ind.	date
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	

ECONOMISTE	CIREYAM 22 rue de Vert 86360 CHASSENEUIL DU POITOU tél : 06 24 79 62 89
BET FLUIDES	OMNIA INGENIERIE 7 Avenue de Ouagadougou 86200 LOUDUN tél : 05 49 98 38 78
BET STRUCTURE	SONECO 21 rue Gay Lussac 86000 POITIERS tél : 05 49 44 88 99
COORDONNATEUR SPS	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
OPC	ACT86 23 rue Maryse Bastié 86580 BIARD
COORDONNATEUR SSI	CH LABORIT - DALT 370 Avenue Jacques Coeur 86021 POITIERS Cedex mail : franck.lomet@ch-poitiers.fr